R410A ビル用マルチエアコン

HITACHI
Inspire the Next

FLEXMULTI
フレックスマルチ

■標準タイプ
・冷暖同時／切換型
RAS-AP224DS3 ～ RAS-AP1500DS3

■高効率タイプ
・冷暖同時／切換型
RAS-AP140DG1 ～ RAS-AP1000DG1

製品ガイドブック

2012年9月
SR-248

室外ユニット設置時のご注意

室外ユニット（複数台）を設置・配管接続する場合は、室外ユニットの並び順序および室外ユニット間の接続配管の長さを決める必要があります。必ず制約内容に従って施工してください。

室外ユニットの設置順序を誤ると、冷媒戻りなどによる故障の原因となりますのでご注意ください。

制約内容 下図は構成室外ユニット 3 台の場合の例

- 構成室外ユニットが複数台となる場合は、室外ユニット容量は[A]≧[B]≧[C]となるように並べると共に接続配管キット1に室外ユニットAを接続してください。
- 室内ユニット側の接続配管キット1から、室外ユニットA・B・Cまでの配管長は、La≦Lb≦Lc≦10mとなるように設置してください。

室外ユニット正面左側に配管を引き出した例　　室外ユニット正面右側に配管を引き出した例

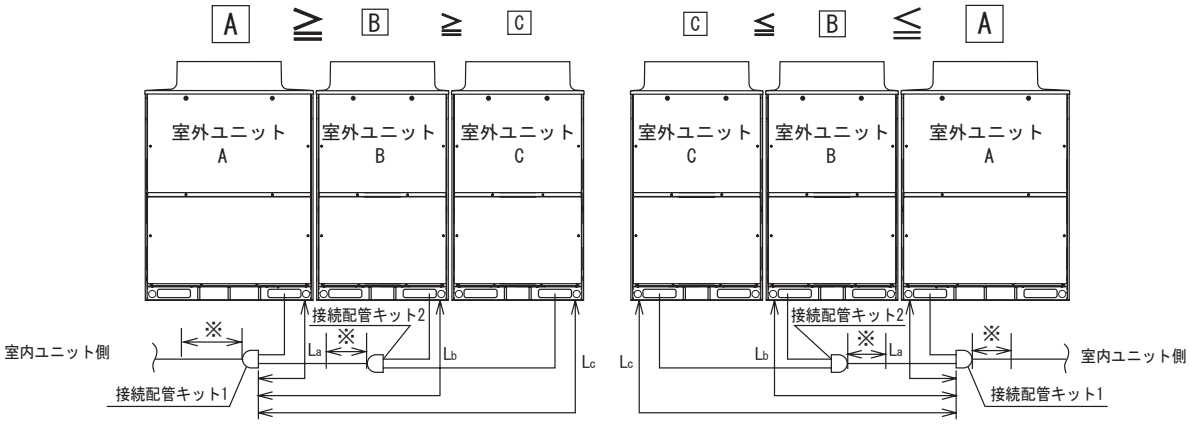

※接続配管キットの室内ユニット側は直線距離を500mm以上とってください。

1400型～1500型の室外ユニット（4台組み合わせ）の場合は、接続配管キット（MC-NP40A1、MC-NP40X1）の接続方法が上図(室外ユニット2～3台組み合わせ)と異なります。詳細は**「1. 機器選定 1.2 機器選定方法 [3] 配管設計条件」**(26～32ページ)をご確認ください。

安全上のご注意

●据付工事の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、据え付けてください。

●ここに示した注意事項「⚠警告」は誤った据え付けをした時に、死亡や重傷などの重大な結果に結び付く可能性が大きいものを特にまとめて掲載しています。安全に関する重要な内容を掲載していますので、必ずお守りください。

●据付工事完了後、試運転を行い、異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそってお客様に使用方法・お手入れの方法を説明してください。据付点検要領書および取扱説明書はお客様で保管頂くように依頼してください。

⚠警告	取り扱いを誤ると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定できる場合を示します。
	強制事項を示します。安全アース端子付きの機器の場合、使用者に必ずアース線を接続するように指示する表示です。
	禁止事項を示します。
	強制事項を示します。特定しない一般的な使用者の行為を指示する表示です。

据え付けについて

⚠警告

- 据付工事は製品に付属している据付点検要領書に従って確実に行ってください。製品に付属している据付点検要領書の記載と異なる据付工事をし、据え付けに不備があると、水漏れ・感電・火災の原因になります。
- 可燃性ガスの発生や流入などの恐れがある場所には据え付けないでください。発火や火災の原因になります。
- 据え付けは室外ユニットの質量に十分耐える場所に確実に行ってください。強度不足や取り付けが不完全な場合は、室外ユニットの落下によるケガの原因になります。
- 室外ユニットの上に乗ったり、物を載せないでください。落下によるケガの原因になります。
- 冷媒漏れチェックは確実に行ってください。冷媒は不燃性・非毒性・無臭性の安全冷媒(フルオロカーボン)を使用していますが、万一、フルオロカーボンが漏れて火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。またフルオロカーボンは空気より比重が重いため、床面付近をおおい、酸素欠乏の原因になります。
- 本機は不燃性の冷媒R410A専用機です。据え付けおよび修理・移設の際に、R410A以外の物質を混入させないでください。他の冷媒や空気・酸素・プロパン・アルコールなどの可燃性物質が混入しますと、爆発・火災・ケガの原因になります。
- 据え付けの際は、圧縮機を運転する前に、確実に冷媒配管を取り付けてください。修理および移設・廃棄の際は、圧縮機を停止してから冷媒配管を取り外してください。冷媒配管が取り付けられておらず、阻止弁が開放状態で圧縮機を運転すると空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧となり、爆発 ・火災・ケガなどの原因になります。
- ろう付け作業前には必ず周囲の可燃物を排除してから、ろう付け作業をしてください。火災の原因になります。
  また、冷媒を取り扱う場合には、必ず革手袋を着用してください。万一、冷媒が直接手などに掛かると、凍傷を負う恐れがあります。
- 油・蒸気・有機溶剤・腐食ガス(アンモニア・硫黄化合物・酸など)の多いところや、酸性やアルカリ性の溶液などを頻繁に使うところで使用すると、腐食による冷媒漏れや感電、著しい性能の低下および故障の原因になります。
- 圧力スイッチなどの保護装置を改造(短絡など)して運転を行った場合、発煙・火災・破裂の原因になります。

電気工事について

⚠警告

- パッケージエアコンの電源を、大量の電力を使用する機器(リフト・コンテナクレーン・電鉄用整流器・インバーター電源装置・アーク炉・電気炉・大型の誘導電動機・大型の開閉器など)と同一の電源トランスから配電する場合および大量の電力を使用する機器の電源線とパッケージエアコンの電源線同士が近接している場合は、機器の消費電力の急激な変動や、開閉器の作動により、極稀にパッケージエアコンの電源線に誘導サージ電圧が発生し、パッケージエアコンが正常に運転されない場合が発生する恐れがあります。事前に現地での電源状況を把握され、当該の恐れのある場合は、パッケージエアコンに接続する電源線へのサージの重畳を防止(電源線の接続元の変更・配線引き回し方法の見直し・サージ抑制機器の取り付けなど)してください。
- 電気工事は「電気設備に関する技術基準」・「内線規程(JEAC8001)(最新のもの)」に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。製品に付属している据付点検要領書の記載と異なる電気工事をし、電源回路容量不足や施工不備があると、感電や火災の原因になります。
- 室外ユニット間の配線は所定のケーブルを使用してください。ケーブルの誤選定は感電や火災の原因になります。
- 端子接続部にケーブルの外力が伝わらないようにケーブルを確実に固定してください。固定が不完全な場合は、発熱や火災の原因になります。
- 配線の端子は規定トルクにて確実に締め付けてください。端子の締め付けが不完全な場合は、端子接続部の発熱・感電・火災の原因になります。
- アースの接続はD種接地工事により電気工事士の方が行ってください。室内外ユニットのアースを取り付けないと、感電など思わぬ事故につながります。アース線はガス管・水道管・避雷針・電話のアース線などに接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。
- 漏電遮断器(高調波対応品)は、必ず設置してください。取り付けられていないと感電・火災の原因になります。
- 電気配線作業や点検などでサービスカバーを開けるときには電源を完全に遮断してから行ってください。感電の原因になります。
- 現地配線施工時は、ネズミなど小動物に現地配線がかじられることのないよう配慮し施工してください。配線をかじられると火災の原因になります。

⚠安全に関するご注意

●エアコンの使用対象について

◎この製品ガイドブックに掲載のエアコンは、対人専用の冷暖房機器です。OA機器や電子機器の冷却用には、専用の空調機をご使用ください。

●食品・動植物・精密機器・美術品などの保存などの特殊用途には使用しないでください。品質低下などの原因になることがあります。

●車両や船舶の空調機用などとしては使用しないでください。水漏れや漏電の原因となります。

●ご使用に際して

◎ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

●据え付けに際して

◎漏電遮断器(高調波対応品)は、必ず設置してください。取り付けられていないと感電・火災の原因になることがあります。

◎据え付けは販売店または専門業者に依頼してください。ご自分で工事され、不備があると水漏れ・感電・火災の原因になります。

◎小部屋に据え付ける場合は、冷媒漏えい時の限界濃度を超えない対策が必要です。この製品ガイドブックに掲載のエアコンに使用している冷媒は、それ自体は無毒・不燃性の安全な冷媒ですが、万一、室内に冷媒が漏れた場合、その濃度が許容値を超えるような小部屋では、窒息などの危険がありますので、許容値を超えない対策が必要です。

●ご使用場所について

◎可燃性ガスの漏れる恐れや引火物のあるところへは据え付けないでください。可燃性ガスの発生・流入・滞留の恐れがある場所やカーボン繊維や金属粉が浮遊する場所では火災の原因になることがあります。

◎繊維やほこりや食品の微細粉の浮遊する場所では、フィルターおよび熱交換器への目づまり、ドレン水のつまりを起こし水漏れの原因となることがあります。

●経年劣化に係る安全上の表示について

家庭用(家庭に設置される可能性がある)エアコンは、長期使用製品安全表示制度に基づき、長期使用時の注意喚起を促す本体表示が電気用品安全法により平成21年4月1日以降義務付けられました。

機器選定時のご注意

ヒートポンプ暖房の特性

●暖房能力の表示について

本製品ガイドブックに表示してある暖房能力値（kW）は、日本工業規格（JIS B8616）に定められている外気温度 7℃、室内温度 20℃で運転した場合を示し、暖房能力は外気温度が下がるにつれて低下します。したがって、外気温度が低すぎて暖房能力が不足する場合はほかの暖房器具と併用してお使いください。

●自動霜とり装置について

外気温が低く、湿度が高いときは、室外側の熱交換器に霜がつき、そのままでは暖房能力も下がります。この霜を取り除くため、「自動霜とり装置」の働きで、約 3 分ほど暖房運転を停止し、霜とりを行って、霜とり終了後ふたたび温風を吹き出します。

●天井が高い場合について

天井が高い場所では暖気が天井にこもりますので、サーキュレーターを併設してください。

●暖まるまでの時間について

ヒートポンプ式エアコンは、お部屋全体を暖める温風循環方式ですので、暖房運転を開始してから暖まるまでしばらく時間がかかります。

運転音について

運転音の値は反響の少ない無響音室などの部屋で測定した定格運転時の値（A スケール）を示します。実際の据え付け状態では、周囲の騒音や反響を受け表示値より大きくなるのが普通ですので、据え付け時には十分ご注意ください。また、暖房時には着霜などの条件により、本製品ガイドブックに示す表示値よりも大きくなる場合があります。

油の雰囲気内でのご使用

油の飛沫や蒸気のたちこめる場所(例:調理場や機械工場など)への据え付けは避けてください。油が熱交換器に付着し、熱交換不良による霜の発生・合成樹脂部品の変形破損・熱交換器の腐食・断熱材のはく離などをひきおこすことがあります。

高湿度でのご使用

吸込空気の温度・湿度がおよそ乾球 27℃・相対湿度 80%程度を超える高温高湿度の雰囲気にて長時間冷房運転されますと、室内ユニットのキャビネットへの結露や露落下する場合があります。また、梅雨時期に新築された家屋などでは天井内が高湿となり、室内ユニット外表面に結露が生じやすくなります。このような場合は、外表面に断熱材の追加などが必要です。

酸性またはアルカリ性雰囲気でのご使用

酸性またはアルカリ性雰囲気（温泉地帯の硫化ガスの多い場所や燃焼器の排気を吸い込む場所）など、一般の雰囲気と異なる場合には、熱交換器などに腐食を起こす恐れがありますので、設置を避けてください。

なお、海岸地帯の潮風が直接当たる場所では、耐塩害仕様室外ユニットの設置をおすすめします。

積雪地域でのご使用

積雪地域へ室外ユニットを据え付ける場合は次のような処置をしてください。

●降雪に対して

室外ユニットの空気吸込口を雪がふさいだり、雪が入り込んで内部で凍結しないよう防雪フードを設けてください。

●積雪に対して

多雪地域では、積雪により空気吸込口がふさがれることがありますので、その地域の積雪量に応じて、予想される積雪より 50cm 以上高い高さの架台を室外ユニットの下部に設ける必要があります。

エアコンのお手入れ

エアコンを数シーズンご使用になりますと、内部が汚れ、性能が低下します。通常のお手入れとは別に、専門のサービスマンが実施する保守契約（有償）をお勧めします。

総 目 次

1．機器選定 7
1.1 機器構成 8
1.2 機器選定方法 14
1.3 据付場所の選定 36
1.4 設備設計上の注意事項 42
2．製品仕様 43
2.1 室外ユニット 44
2.2 冷暖切換ユニット 69
3．機器特性 71
3.1 能力特性（室温・外気温度） 72
3.2 能力特性（室内ユニット合計容量） 113
3.3 消費電力特性（室内ユニット合計容量） 119
3.4 配管長補正 122
3.5 着霜補正 125
4．据付・施工について 127
4.1 据え付け 128
4.2 冷媒配管 138
4.3 電気配線 156
5．応用機能 171
5.1 ディップスイッチ設定 172
5.2 メニューモード設定 174
6．オプション部品 191
6.1 接続配管キット 192
6.2 マルチキット 201
6.3 防雪フード 207
6.4 アクティブフィルター 210
6.5 AC リアクトル（ACL） 213
6.6 吹出ダクトキット（受注対応品） 216
7．参考資料 217
7.1 機器データ 218
7.2 その他 247

1. 機器選定

1. 機器選定 7
1.1 機器構成 8
1 システム構成 8
2 室外ユニット 9
■標準タイプ 9
■高効率タイプ 10
3 接続配管キット（室外ユニット用） 11
■標準タイプ 11
■高効率タイプ 11
4 マルチキット（室内ユニット用分岐管） 12
■標準 / 高効率 共通 12
5 冷暖切換ユニット 13
6 室内ユニット 13
1.2 機器選定方法 14
1 使用温度範囲 14
2 機器選定方法 16
3 配管設計条件 26
■共通事項 26
■冷暖切換システム（2 管式） 27
■冷暖同時システム（3 管式） 30
4 室内ユニット接続条件（標準 / 高効率共通） ... 33
1.3 据付場所の選定 36
1 注意事項 36
2 サービススペース 37
1.4 設備設計上の注意事項 42
1 共通事項 42

1 システム構成

フレックスマルチシリーズは、以下に示す機器から構成されます。

<table>
<tr><td>ご採用システム</td><td>冷暖切換システム</td><td>冷暖同時システム</td></tr>
<tr><td>システム図</td><td> 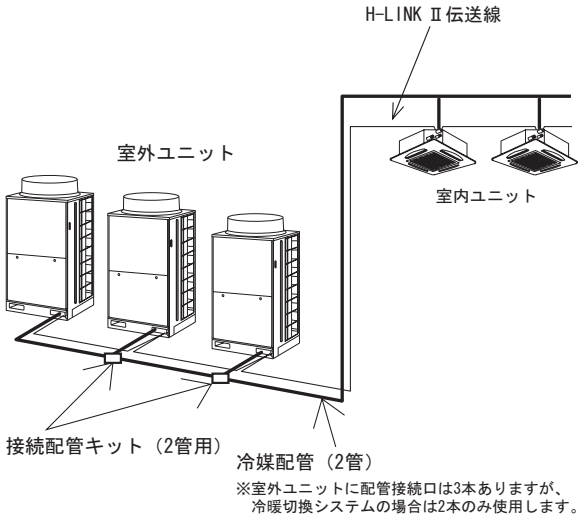
</td><td> 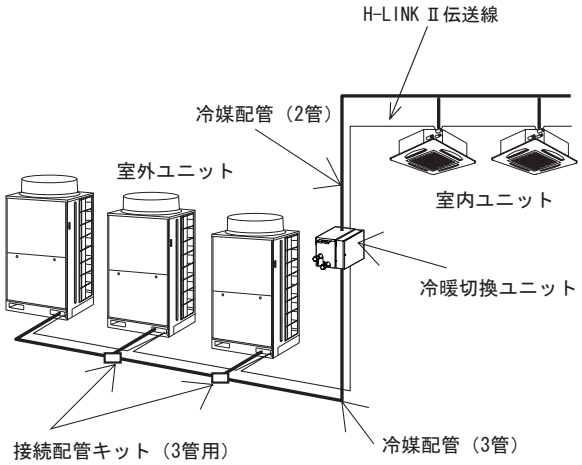
</td></tr>
<tr><td rowspan="4">システム機器</td><td>不要</td><td>別売冷暖切換ユニット</td></tr>
<tr><td colspan="2">室内ユニット ＋ 別売リモコン ＋ ・別売化粧パネル※1
・別売吸込パネル＋キャンバスダクト※2 ＋ 各種オプション部品
※1　てんかせタイプには必ず必要となります。
※2　ビルトインには必ず必要となります。</td></tr>
<tr><td colspan="2">別売マルチキット　…　室内ユニット用分岐管</td></tr>
<tr><td colspan="2">室外ユニット
（室外ユニットは冷暖同時システムおよび冷暖切換システム共通です。）
＋ 各種オプション部品
（高調波抑制部品・防雪フード・集中排水ドレンボス・吹出ダクトキット（受注生産）他）</td></tr>
<tr><td colspan="2">別売接続配管キット※
……室外ユニット用分岐管
※室外ユニット型名が下記の場合に必要となります。
標準タイプ　500～1500型(224～450型の場合は不要)
高効率タイプ　400～1000型(140～335型の場合は不要)</td></tr>
</table>

(注) □ : システムに必ず必要な機器・部品
□ : 用途により必要となる機器・部品

2 室外ユニット

■標準タイプ

本製品シリーズ「フレックスマルチ」（標準タイプ）は、単体室外ユニット 224 ～ 450 型（8 ～ 16 馬力）を最大 4 台まで組み合わせることにより、室外システム容量 224 ～ 1500 型（8 ～ 54 馬力）までのシステムを構築します。

室外ユニットは冷暖同時システムおよび冷暖切換システム共通です。

【単体ユニット】

型名（相当馬力）	224 型（8）	280 型（10）	335 型（12）	400 型（14）	450 型（16）
室外ユニット型式	RAS-AP224DS3	RAS-AP280DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP450DS3

224～335型
（8～12馬力相当）

400・450型
（14・16馬力相当）

【組合せユニット】

型名（相当馬力）	500 型（18）	560 型（20）	615 型（22）	690 型（24）	730 型（26）	800 型（28）	850 型（30）
室外ユニット型式	RAS-AP500DS3	RAS-AP560DS3	RAS-AP615DS3	RAS-AP690DS3	RAS-AP730DS3	RAS-AP800DS3	RAS-AP850DS3
構成室外ユニット	RAS-AP280DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP450DS3
	RAS-AP224DS3	RAS-AP224DS3	RAS-AP224DS3	RAS-AP280DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP400DS3
	—	—	—	—	—	—	—

型名（相当馬力）	900 型（32）	950 型（34）	1000 型（36）	1090 型（38）	1120 型（40）	1180 型（42）	1250 型（44）
室外ユニット型式	RAS-AP900DS3	RAS-AP950DS3	RAS-AP1000DS3	RAS-AP1090DS3	RAS-AP1120DS3	RAS-AP1180DS3	RAS-AP1250DS3
構成室外ユニット	RAS-AP450DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP450DS3	RAS-AP450DS3	RAS-AP450DS3
	RAS-AP450DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP450DS3
	—	RAS-AP280DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3

型名（相当馬力）	1320 型（46）	1360 型（48）	1400 型（50）	1450 型（52）	1500 型（54）
室外ユニット型式	RAS-AP1320DS3	RAS-AP1360DS3	RAS-AP1400DS3	RAS-AP1450DS3	RAS-AP1500DS3
構成室外ユニット	RAS-AP450DS3	RAS-AP450DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP450DS3
	RAS-AP450DS3	RAS-AP450DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP400DS3
	RAS-AP400DS3	RAS-AP450DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3
	—	—	RAS-AP280DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3

（注）室外ユニット 500 ～ 1500 型は単体ユニット 2 ～ 4 台の組み合わせで構成されます。

構成室外ユニットの組み合わせは上表に示す組み合わせ以外はできません。

500型・560型
（18・20馬力相当）

615～730型
（22～26馬力相当）

800～900型
（28～32馬力相当）

950・1000型
（34・36馬力相当）

1090・1120型
（38・40馬力相当）

1180・1250型
（42・44馬力相当）

1320・1360型
（46・48馬力相当）

1400～1500型
（50～54馬力相当）

■高効率タイプ

本製品シリーズ「フレックスマルチ」（高効率タイプ）は、単体室外ユニット 160 ～ 335 型（6 ～ 12 馬力）を最大 3 台まで組み合わせることにより、室外システム容量 140 ～ 1000 型（5 ～ 36 馬力）までのシステムを構築します。

室外ユニットは冷暖同時システムおよび冷暖切換システム共通です。

【単体ユニット】

型名（相当馬力）	140 型（5）	160 型（6）	224 型（8）	280 型（10）	335 型（12）
室外ユニット型式	RAS-AP140DG1	RAS-AP160DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP280DG1	RAS-AP335DG1

140・160型
（5・6馬力相当）

224～335型
（8～12馬力相当）

【組合せユニット】

型名（相当馬力）	400 型（14）	450 型（16）	500 型（18）	560 型（20）	615 型（22）	690 型（24）
室外ユニット型式	RAS-AP400DG1	RAS-AP450DG1	RAS-AP500DG1	RAS-AP560DG1	RAS-AP615DG1	RAS-AP690DG1
構成室外ユニット	RAS-AP224DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP280DG1	RAS-AP335DG1	RAS-AP335DG1	RAS-AP335DG1
	RAS-AP160DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP280DG1	RAS-AP335DG1
	—	—	—	—	—	—

型名（相当馬力）	730 型（26）	800 型（28）	850 型（30）	900 型（32）	950 型（34）	1000 型（36）
室外ユニット型式	RAS-AP730DG1	RAS-AP800DG1	RAS-AP850DG1	RAS-AP900DG1	RAS-AP950DG1	RAS-AP1000DG1
構成室外ユニット	RAS-AP280DG1	RAS-AP335DG1	RAS-AP335DG1	RAS-AP335DG1	RAS-AP335DG1	RAS-AP335DG1
	RAS-AP224DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP280DG1	RAS-AP335DG1	RAS-AP335DG1	RAS-AP335DG1
	RAS-AP224DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP280DG1	RAS-AP335DG1

（注）室外ユニット 400 ～ 1000 型は単体ユニット 2 ～ 3 台の組み合わせで構成されます。
構成室外ユニットの組み合わせは上表に示す組み合わせ以外はできません。

400型
（14馬力相当）

450～690型
（16～24馬力相当）

730～1000型
（26～36馬力相当）

3 接続配管キット（室外ユニット用）

■標準タイプ

室外ユニット 500 ～ 1500 型の場合に必要となります。(224 ～ 450 型の場合は不要です。)

	冷媒配管	適用室外ユニット型名	接続配管キット型式	必要数
冷暖切換システム	2 管 (高低圧ガス管 / 液管)	500 ～ 690 型	MC-NP20A1	1
		730 ～ 900 型	MC-NP21A1	1
		950 ～ 1360 型	MC-NP30A1	1
		1400 ～ 1500 型	MC-NP40A1	1
冷暖同時システム	3 管 (低圧ガス管 / 高低圧ガス管 / 液管)	500 ～ 690 型	MC-NP20X1	1
		730 ～ 900 型	MC-NP21X1	1
		950 ～ 1360 型	MC-NP30X1	1
		1400 ～ 1500 型	MC-NP40X1	1

(備考)

接続配管キット (MC-A) は高低圧ガス管用分岐管× 1 本・液管用分岐管× 1 本が、接続配管キット (MC-X) は低圧ガス管用分岐管× 1 本・高低圧ガス管用分岐管× 1 本・液管用分岐管× 1 本がセットになっています。

接続配管は本キットに含まれていません。(現地準備品)

詳細内容は 192 ～ 200 ページ**「6. オプション部品 6. 1接続配管キット」**をご参照ください。

■高効率タイプ

室外ユニット 400 ～ 1000 型の場合に必要となります。(140 ～ 335 型の場合は不要です。)

	冷媒配管	適用ユニット型名	接続配管キット型式	必要数
冷暖切換システム	2 管 (高低圧ガス管 / 液管)	400 ～ 690 型	MC-NP20A1	1
		730 ～ 1000 型	MC-NP30A1	1
冷暖同時システム	3 管 (低圧ガス管 / 高低圧ガス管 / 液管)	400 ～ 690 型	MC-NP20X1	1
		730 ～ 1000 型	MC-NP30X1	1

(備考)

接続配管キット (MC-A) は高低圧ガス管用分岐管× 1 本・液管用分岐管× 1 本が、接続配管キット (MC-X) は低圧ガス管用分岐管× 1 本・高低圧ガス管用分岐管× 1 本・液管用分岐管× 1 本がセットになっています。

接続配管は本キットに含まれていません。(現地準備品)

詳細内容は 192 ～ 200 ページ**「6. オプション部品 6. 1接続配管キット」**をご参照ください。

4 マルチキット（室内ユニット用分岐管）

■標準 / 高効率 共通

(1) 冷暖切換システム

①ライン分岐管

〈第一分岐管〉

室外ユニット容量	マルチキット型式
140 ～ 280 型	MW-NP282A1
335 ～ 450 型	MW-NP452A1
500 ～ 690 型	MW-NP692A1
730 ～ 1500 型	MW-NP902A1

(注)主配管(室外ユニット～第一分岐)をサイズアップ(液・ガス管共)した場合はレデューサ(現地準備品)が必要となります。

〈第一分岐以降の配管径およびマルチキット〉

室内ユニット容量の合計（型名）	高低圧ガス管	液管	マルチキット型式
159 以下	φ 15.88	φ 9.52	MW-NP282A1
160 以上～ 249 以下	φ 19.05	φ 9.52	
250 以上～ 334 以下	φ 22.2	φ 9.52	
335 以上～ 449 以下	φ 25.4	φ 12.7	MW-NP452A1
450 以上～ 499 以下	φ 28.58	φ 12.7	
500 以上～ 729 以下	φ 28.58	φ 15.88	MW-NP692A1
730 以上～ 1009 以下	φ 31.75	φ 19.05	MW-NP902A1
1010 以上	φ 38.1	φ 19.05	

(注) 1. 第一分岐のマルチキットから室内ユニットまでの配管長さが40mを超える場合は、主配管を1サイズアップ(液・ガス管共)する必要があります。その際、レデューサー(現地準備品)が必要となります。
2. マルチキットサイズが第一分岐管より大きくなる場合には、第一分岐管サイズに合わせてください。マルチキットの配管径が分岐前より大きくなる場合には、分岐前の配管径に合わせてください。

②ヘッダ分岐管

ヘッダ分岐後の室内ユニット容量の合計（型名）	マルチキット型式
140 以上～ 224 以下	MH-NP224A(4 分岐)
140 以上～ 280 以下	MH-NP288A(8 分岐)

(2) 冷暖同時システム

①ライン分岐管

〈第一分岐管〉

室外ユニット容量	マルチキット型式
140 型	MW-NP142X1
160 ～ 280 型	MW-NP282X1
335 ～ 450 型	MW-NP452X1
500, 560 型	MW-NP562X1
615, 690 型	MW-NP692X1
730 ～ 1500 型	MW-NP902X1

(注)主配管(室外ユニット～第一分岐)をサイズアップ(液管のみ)した場合はレデューサ(現地準備品)が必要となります。

〈第一分岐以降の配管径およびマルチキット〉

室内ユニット容量の合計（型名）	低圧ガス管	高低圧ガス管	液管	マルチキット型式
159 以下	φ 15.88	φ 12.7	φ 9.52	MW-NP142X1
160 以上～ 249 以下	φ 19.05	φ 15.88	φ 9.52	MW-NP282X1
250 以上～ 334 以下	φ 22.2	φ 19.05	φ 9.52	
335 以上～ 449 以下	φ 25.4	φ 22.2	φ 12.7	MW-NP452X1
450 以上～ 499 以下	φ 28.58	φ 22.2	φ 12.7	
500 以上～ 614 以下	φ 28.58	φ 22.2	φ 15.88	MW-NP562X1
615 以上～ 729 以下	φ 28.58	φ 25.4	φ 15.88	MW-NP692X1
730 以上～ 1009 以下	φ 31.75	φ 28.58	φ 19.05	MW-NP902X1
1010 以上	φ 38.1	φ 31.75	φ 19.05	

(注)1. マルチキットサイズが第一分岐より大きくなる場合には、第一分岐サイズに合わせてください。マルチキットの配管径が分岐前より大きくなる場合には、分岐前の配管径に合わせてください。
2. 2管部での分岐が必要な場合は、冷暖切換システム用のマルチキットMW-NP282A1,MW-NP452A1,MW-NP692A1を使用します。

②ヘッダ分岐管

ヘッダ分岐後の室内ユニット容量の合計（型名）	マルチキット型式	
	3 管部	2 管部
140 以上～ 224 以下	MH-NP288X(8分岐)	MH-NP224A(4 分岐)
140 以上～ 280 以下		MH-NP288A(8 分岐)

5 冷暖切換ユニット



型　式	接続室内ユニット合計容量	室内ユニット最大接続台数
CH-AP160DS	160 以下	1 ～ 7 台

（注）室内ユニット接続合計容量（型名）が 160 を超え 280 以下の場合は CH-AP160DS 型は使用できません。CH-AP280DS 型を選定してください。（この場合、冷暖切換ユニットから室内ユニットまでの配管総長は 10m 以内となります。）

●冷暖切換ユニット施工時の注意事項

冷暖切換ユニットからは、運転開始 / 停止・サーモオン / オフ・除霜および運転モード切換などの冷媒流路切り換え時に流動音が発生します。設置場所は廊下天井裏など室内に音が漏れない場所、および反響の少ない場所を選定してください。（詳細は 34 ページ 1.2(3) 項をご参照ください。）

6 室内ユニット

●接続可能室内ユニット　　●標準品　○受注対応

型名				22	28	36	40	45	50	56	63	71	80	90	112	140	160	224	280	450	560
相当馬力				0.8	1	1.3	1.5	1.8	2	2.3	2.5	2.8	3	3.3	4	5	6	8	10	16	20
てんかせ 4 方向	標準		RCI-		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	Jr.		RCIC-	●	●	●	●	●	●	●											
てんかせ 2 方向			RCID-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
てんかせ 1 方向			RCIS-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
ビルトイン			RCB-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
てんうめ	高静圧		RPI-K					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	中静圧		RPI-KC		●	●	●	●	●	●	●										
てんつり			RPC-			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
かべかけ	標準		RPK-K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
	膨張弁機外取り付けタイプ　※3		RPK-KH	○	○	○															
ゆかおき			RPV-						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
ゆかおき横型			RPF-		●	●		●		●		●									
ゆかうめ			RPFI-		●	●		●		●		●									
大型ゆかおき	直吹型		RPD-K													○		○	○	○	○
	高静圧型		RPD-KP													○		○	○	○	○
壁ビルトイン			RPWI-									○			○	○		○	○		
厨房用てんつり※1			RPCK-										●			●					
ホテル用てんうめ	右仕様		RPI-KHR	○	○	○															
	左仕様		RPI-KHL	○	○	○															
テンプクリーン	天井カセット型	直吸い込みタイプ，ダクト吸い込みタイプ	EPI-K		●			●		●			●		●						
		フィルター箱分離タイプ	EPI-KD		○			○		○			○		○						
	壁埋込型		EPV-K(F)					○		○			○								
エコノフレッシュ			RPIF-			○				○		○									
外気処理エアコン※1	大容量加湿タイプ	天井埋込型	RPI-KFG													●		●	●		
		壁ビルトイン型	RPWI-KFG													●		●	●		
	標準タイプ	天井埋込型	RPI-KF											●		●		●	●		
		壁ビルトイン型	RPWI-KF													●		●	●		

※1 厨房用てんつりおよび外気処理エアコンは冷暖同時システムには接続できません。

※2 ［　　］内製品については接続容量制限がありますのでご注意ください。（33 ～ 35 ページ「4 室内ユニット接続条件」をご参照ください。）

※3 ホテルなどの暗騒音が低い部屋でのご使用には＜膨張弁機外取り付けタイプ＞(RPK-AP ○○ KH) をお選びください。
据付場所の選定にあたっては 42 ページの「1.4 設備設計上の注意事項」をご確認ください。

1 使用温度範囲

冷房時運転可能温度範囲

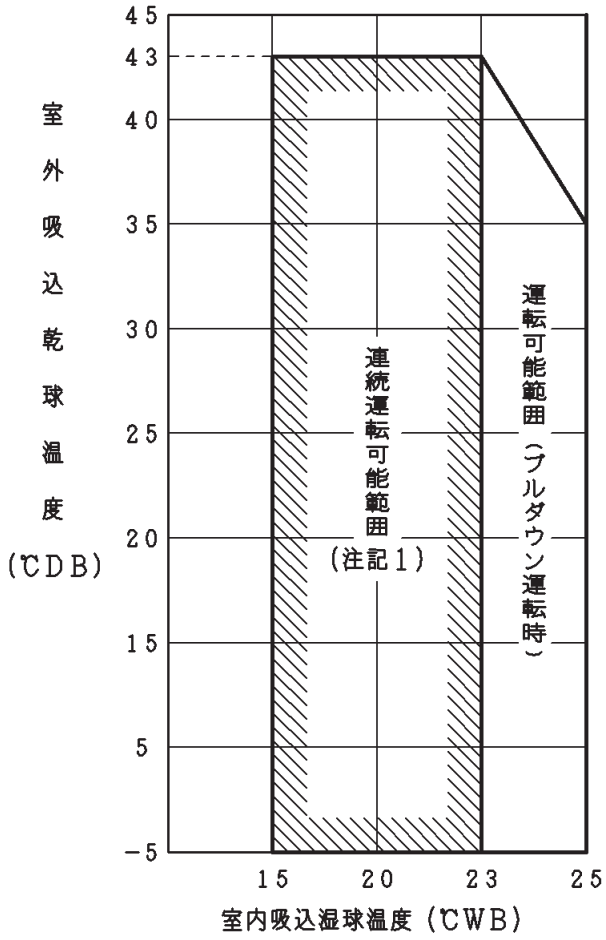

暖房時運転可能温度範囲

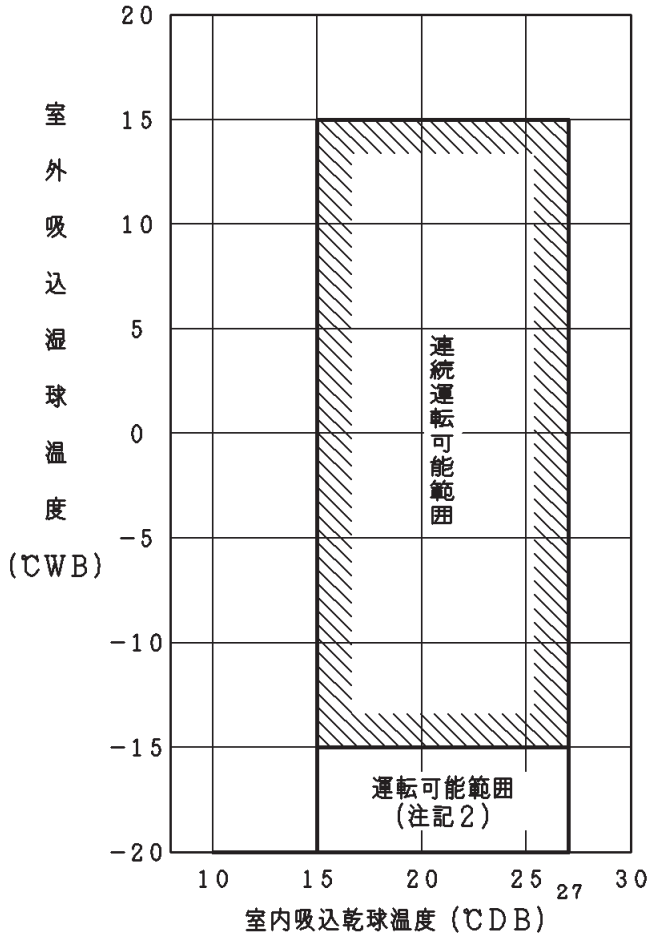

温度条件

	冷房運転	暖房運転	冷暖同時	
			冷房	暖房
室内吸込空気温度	湿球温度 15～23℃WB	乾球温度 15～27℃DB	湿球温度 15～23℃WB	乾球温度 15～27℃DB
室外吸込空気温度	乾球温度 −5～43℃DB	湿球温度 −20～15℃WB	乾球温度：−5～24℃DB 湿球温度：−6～15℃WB	

（注）1. 冷房負荷が小さく、室外吸込空気温度が低い（10℃ DB 以下）場合、室内ユニットの熱交換器への着霜を防止するためサーモオフすることがあります。
2. 早朝の起動時など限られた時間を想定しており、長時間の連続運転には対応していません。
3. 暖房運転時は室外吸込空気温度 24℃ DB 以上で停止します。
4. 外気処理エアコン・エコノフレッシュ・厨房用てんつりと接続する場合は、運転範囲が異なりますので各々の運転範囲をご確認ください。（15 ページ）

(1) 外気処理エアコンの場合

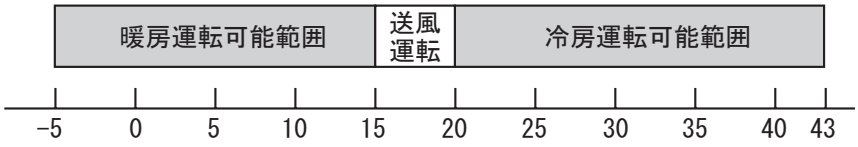

（注）1. 加湿器の凍結防止のため、吸込空気温度（外気温度）が 0℃ DB 以下の場合では強制的に暖房運転を行います。ただし、暖房運転ができない場合には自動的に停止となります。
2. 加湿器の凍結防止および冷風感の防止のため、吸込空気温度（外気温度）が－ 5℃ DB 以下の場合では強制的に停止となります。ただし、運転範囲内であっても製品保護のため強制的に停止とする場合があります。
3. 暖房運転時、吸込空気温度（外気温度）が 15℃ DB 以上になりますと送風運転（暖房サーモオフ状態）に切り換わります。
4. 暖房運転開始時や除湿時は送風機が停止しますが、リモコンスイッチの機能選択によって常に定格風量で運転するモードがあります。（ただし、異常時は送風機停止します）。
5. 冷房運転時、吸込空気温度（外気温度）が 20℃ DB 以下になりますと送風運転（冷房サーモオフ状態）に切り換わります。また、吸込空気温度（外気温度）が 43℃ DB 以上になっても冷房運転を継続しますが、運転範囲外のため圧力上昇などによりアラーム停止する場合があります。なお、吸込空気温度（外気温度）が高温（おおよそ 40℃ DB 以上）または低温（23℃ DB 以下）の際は、製品保護のため冷房と送風の交互運転になる場合があります。
6. 本図の吸込空気温度（外気温度）は、外気処理エアコンの吸込空気温度サーミスター検知温度を示します。

(2) エコノフレッシュの場合

本体設置条件	0℃～＋40℃、相対湿度80％以下
外気（ＯＡ）空気条件	－15℃～＋40℃、相対湿度80％以下
還気（ＲＡ）空気条件	－10℃～＋40℃、相対湿度80％以下

（注）1. ただし、一般の居室であり、空調温湿度条件であること。したがって、温度差の大きな冷蔵庫などや極端な冷暖房条件では、上記数値内であっても使用できません。（使用条件の相対湿度は温度によって異なります。例えば 40℃、80％では使用できません。）
2. 室外ユニットの使用条件によって、給気空気－15℃まで対応できない場合がありますので、室外ユニットの使用条件にご注意ください。
3. 寒冷地で使用する場合、－10℃以下になると給気用送風機が間欠運転(60分運転、10分停止)を行うことにより、－15℃までご使用になれます。(ただし、本体表面の結露防止が必要です)
4. 室内吸込空気温度（直膨コイル部）は前ページ「1 **使用温度範囲**」をご参照ください。

(3) 厨房用てんつりの場合

温度条件	冷房運転	暖房運転
室内吸込空気温度	湿球温度 15 ～ 33℃ WB	乾球温度 15 ～ 27℃ DB
室外吸込空気温度	乾球温度 -5 ～ 43℃ DB	※ 1 湿球温度 -20 ～ 15℃ WB

（注）1. － 20 ～－ 15℃ WB は早朝の起動時など限られた時間を想定しており、長時間の連続運転には対応していません。
2. 暖房運転時は室外吸込空気温度 24℃ DB 以上で停止します。
3. 冷房負荷が小さく、室外吸込空気温度が 10℃ DB 以下の場合、室内ユニットの熱交換器に着霜するためサーモオフすることがあります。

2 機器選定方法

(1) 機器選定の手順

機器容量の選定の際には、冷媒漏えい時の冷媒濃度確認を行い、限界濃度以下となるように、システム選定を実施してください。

機器容量選定手順

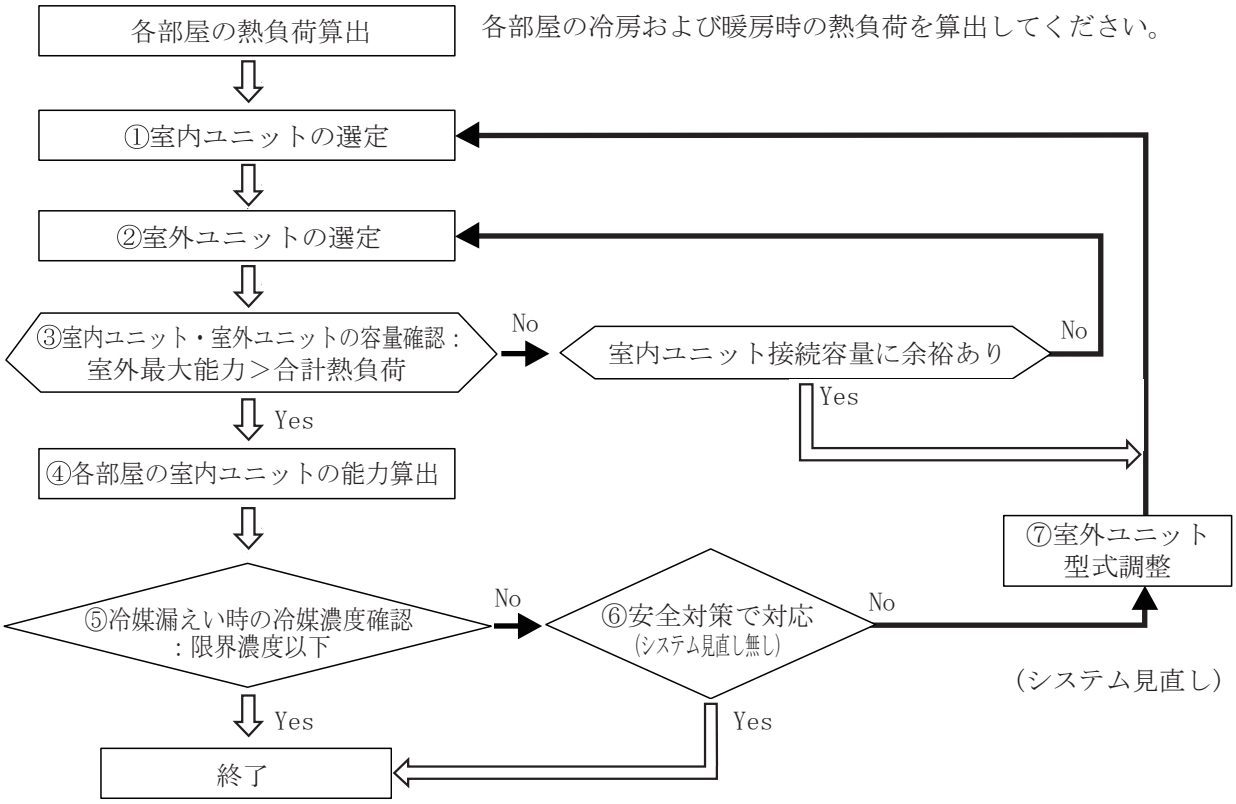

①室内ユニットの選定

「各部屋の熱負荷」＜「各部屋の室内ユニット冷暖房能力」となるように、室内ユニットの型式・容量を仮選定します。

この際、【室温補正】・【室内ユニットの風量補正】を考慮してください。

仮設定した各部屋の室内ユニット能力を合計します。（計算は冷房および暖房時で各々実施してください。）

各部屋の室内ユニットの能力を下式より算出します。

室内ユニット能力 ＝ 室内ユニット能力（カタログ値）×【室温補正】×【風量補正】

【室温補正】

各部屋の熱負荷の試算室内温度が、カタログ条件（室温　冷房：27℃ DB/19℃ WB・暖房 20℃ DB）と異なる場合は、3.1 章の能力特性より、熱負荷の試算温度での室外ユニット能力を読み取ります。

$$室温補正＝\frac{室外ユニットの能力（熱負荷試算温度）}{室外ユニットの能力（カタログ条件）}$$

【室内ユニットの風量補正】

各部屋の熱負荷試算時の室内ユニットの設定風量が、カタログ条件（カタログ表示の最大風量）と異なる場合は、下式により補正します。

$$風量補正＝\frac{室内ユニットの風量（熱負荷試算条件）}{室内ユニットの風量（急風時）}$$

②室外ユニットの選定
①で仮設定した各部屋の室内ユニット能力の合計から、室外ユニット能力を仮設定します。
この際、【外気温度補正】・【室内外接続配管長補正】・【着霜補正（暖房のみ）】を考慮してください。
室外ユニットの能力を下式より算出します。（計算は冷房および暖房時で各々実施してください。）

室外ユニット能力 ＝【室外ユニット能力（外気温度補正）】
×能力補正(【接続室内ユニット合計容量補正】・【室内外接続配管長補正】・【着霜補正(暖房のみ)】)

【室外ユニット能力（外気温度補正）】
室外ユニットの熱負荷試算時の室外ユニット外気温度が、カタログ条件（外気温度　冷房：35℃ DB・暖房 7℃ DB/6℃ WB）と異なる場合は、3.1 章の能力特性より、熱負荷試算の外気温度での室外ユニット能力を読み取ります。

【接続室内ユニット合計容量補正】
3.2 章の室内ユニット合計容量補正線図より、能力補正係数を読み取ります。

【室内外接続配管長補正】
3.4 章の室内外接続配管長の補正線図より、能力補正係数を読み取ります。

【着霜補正（暖房のみ）】
3.5 章の着霜補正係数を読み取ります。

③室内ユニット・室外ユニットの容量確認：室外最大能力＞合計熱負荷
②で算出した冷房および暖房の室外ユニットの能力と、①で算出した室内ユニットの冷房および暖房能力の合計を各々比較して、小さいほうがシステムとしての冷房および暖房能力となります。

④各部屋の室内ユニットの能力算出
以下により、室内ユニットの補正値能力を再計算します。（計算は冷房および暖房時で各々実施してください。）

$$\text{各部屋の室内ユニットの能力} = \text{システムとしての能力（③項の値）} \times \frac{\text{当該部屋の室内ユニットの容量（型名）}}{\text{接続室内ユニットの合計容量（型名）}}$$

各部屋の必要な熱負荷に対して不足となった場合は、室外ユニット容量を上げて②から再計算します。

⑤冷媒漏えい時の冷媒濃度確認：限界濃度以下
⑥安全対策で対応(システム見直し無し)
⑦室外ユニット型式調整

⑤～⑦項については、《**冷媒漏えいに関する注意事項**》をご確認ください。(20～25ページをご参照ください。)

(2) 注意事項
①外気温度の設定には、ショートサイクルなどによる室外ユニット周囲温度の上昇を考慮してください。特に集中設置の場合、周囲に障害物がある場合などは、周囲温度の上昇が考えられますので、ご注意ください。
②天井吸込型の室内ユニットを使用する場合の暖房運転時の室内温度設定においては、床面～天井面の温度ムラを考慮してください。一般的に暖房運転時には床面より天井面の方が 2℃程度高めの温度となります。
③室内ユニットの選定において、顕熱負荷を考慮される場合は、前ページ「①室内ユニットの選定」において、室内ユニットの顕熱比を考慮して機器選定を行ってください。
④室内ユニットの合計容量が室外ユニット容量比 100%を超えて接続される場合、外気温度が低い場合や配管長が長い場合に 100%以上の室内ユニットが同時運転すると吹出温度が低下して快適性に 不具合を生じる恐れがありますので、システムの冷暖房能力から算出した室内ユニットの冷暖房能力が熱負荷以上になるよう設計してください。

(3) 冷暖房能力算出例

算出条件

室外ユニット：RAS-AP560DS3
室内ユニット：RCI-AP140K3 × 4
システム　　：冷暖切換システム（2 管式）
外気温度　　：40℃ DB
室温　　：27℃ DB・20℃ WB
配管長　　：50m（相当長）
高低差　　：10m（室外上）
運転モード　：冷房
室内ユニット風量：急風

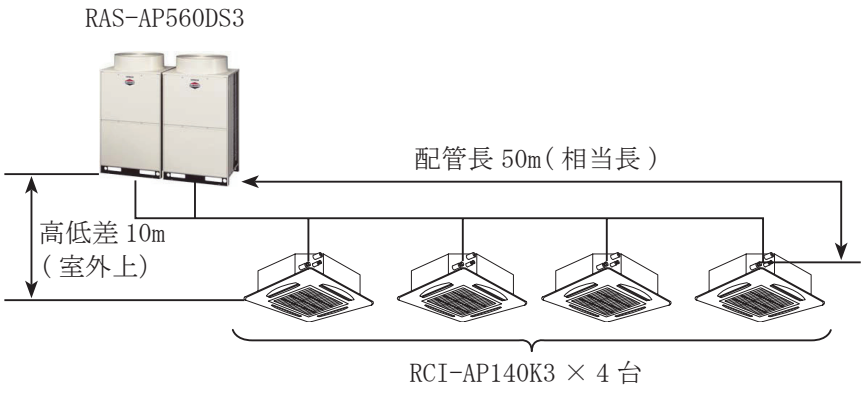

①室内ユニットの選定

●室温 20℃ WB の温度補正は、3.1 章の能力特性（室温・外気温度）（下表抜粋）より、58.2kW となります。

$$\text{室温補正係数 (27℃ DB ／ 20℃ WB)} = \frac{58.2\text{(kW)}}{56.0\text{(kW)}} \fallingdotseq 1.04$$

（単位：kW）

室外吸込空気乾球温度(℃ DB)	室内吸込空気湿球温度 (℃ WB)											
	16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		23.0	
	能力	消費電力	能力	消費電力	能力	消費電力	能力	消費電力	能力	消費電力	能力	消費電力
25.0	48.2	13.1	53.8	14.0	56.0	14.1	58.2	14.4	61.6	14.6	62.7	14.8
30.0	48.2	13.6	53.8	14.4	56.0	14.6	58.2	14.9	61.6	15.1	62.7	15.3
35.0	48.2	15.3	53.8	16.1	56.0	16.2	58.2	16.6	61.6	16.7	62.7	16.9
40.0	47.0	17.0	51.5	17.7	53.2	18.0	54.9	18.2	57.1	18.5	58.2	18.5

（カタログ値）　室温補正値

室内ユニットの冷房能力 (kW) ＝ 14.0(kW)（カタログ値）× 1.04（室温補正（上記））× 1.00（風量補正）≒ 14.6kW

室内ユニットの合計冷房能力

室内ユニットの合計冷房能力＝ 14.6kW × 4 台＝ 58.4kW

②室外ユニットの選定

●外気温度 40℃ DB の温度補正は、3.1 章の能力特性（室温・外気温度）（下表抜粋）より、53.2kW となります。

（単位：kW）

室外吸込空気乾球温度(℃ DB)	室内吸込空気湿球温度 (℃ WB)											
	16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		23.0	
	能力	消費電力	能力	消費電力	能力	消費電力	能力	消費電力	能力	消費電力	能力	消費電力
25.0	48.2	13.1	53.8	14.0	56.0	14.1	58.2	14.4	61.6	14.6	62.7	14.8
30.0	48.2	13.6	53.8	14.4	56.0	14.6	58.2	14.9	61.6	15.1	62.7	15.3
35.0	48.2	15.3	53.8	16.1	56.0	16.2	58.2	16.6	61.6	16.7	62.7	16.9
40.0	47.0	17.0	51.5	17.7	53.2	18.0	54.9	18.2	57.1	18.5	58.2	18.5

外気温度補正値　（カタログ値）

室外ユニットの冷房能力＝ 53.2kW × 1.00（接続室内ユニット合計容量補正）× 0.92（室内外接続配管長補正）≒ 48.9kW

●室内ユニット合計容量 560 型（型名）の容量補正は、3.2 章の能力補正（室内ユニット合計容量）（下図抜粋）より 1.00 となります。

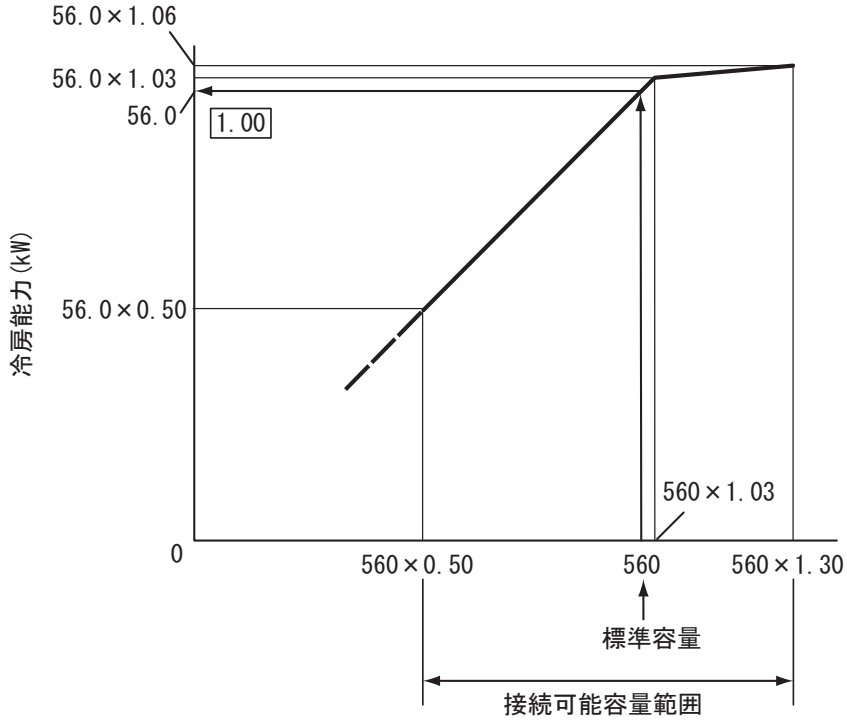

●室内外接続配管長 50m（相当長）、室内外高低差 10m（室外上）の能力補正は、3.4 章の配管長補正（下図抜粋）より 0.92 となります。
配管途中に曲がりなどがある場合は相当長分を加算してください。

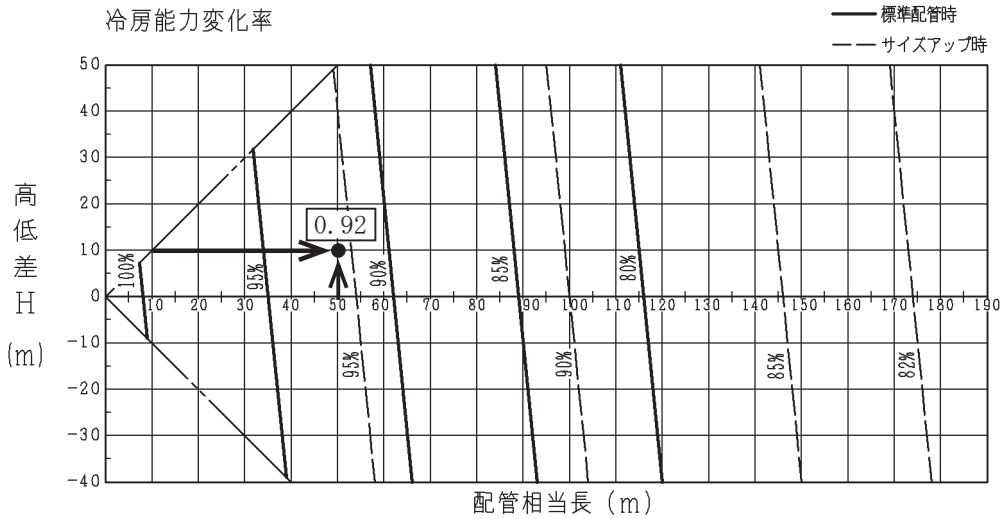

③システムの冷房能力算出

室内ユニットの合計冷房能力と室外ユニットの冷房能力を比較して、小さい方がユニットの冷房能力となります。

室内ユニットの合計冷房能力＝ 58.4kW
室外ユニットの冷房能力　　＝ 48.9kW　　システムの冷房能力＝ 48.9kW

④室内ユニットの冷房能力算出

室内ユニットの冷房能力＝ 48.9kW ×（140 型／ 560 型）＝ 12.2kW

（注）当該部屋の熱負荷が 12.2kW 以上ある場合には、室外ユニットの容量を上げて②から再計算をしてください。

《冷媒漏えいに関する注意事項》

Ⅰ.はじめに

マルチ形パッケージエアコンに使用している冷媒(R410A)は、それ自体は無毒不燃性の安全な冷媒ですが、万一、室内に漏れた場合、その濃度が許容値を超えるような小部屋では窒息などの危険があり、許容値を超えない対策が必要です。(社)日本冷凍空調工業会では、「マルチ形パッケージエアコンの冷媒漏えい時の安全確保のための施設ガイドライン」(JRA GL-13)を定めています。以下に、その要点についてご紹介するとともに冷媒濃度の確認手順と対応についてご説明します。

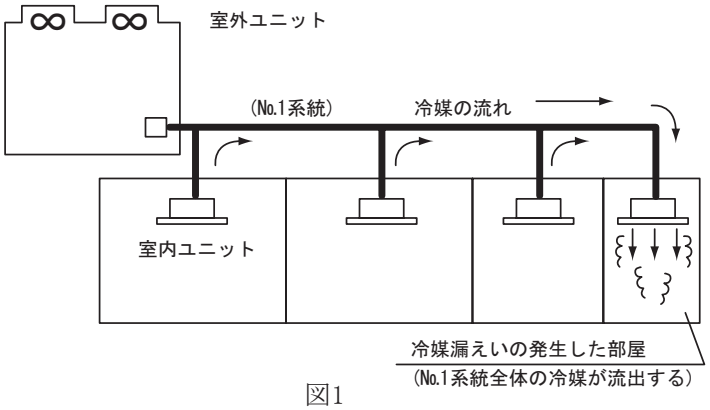

図1

(1) ガス漏えい検知警報設備とこれに連動する機械換気装置（法定冷凍能力1トン当り0.4m³/min以上の換気能力を有するもの）を設けてください。（下図参照）
冷凍能力は室外ユニットの型式により次のようになります。

50/60Hz

室外ユニット型式	法定冷凍能力（トン）	室外ユニット型式	法定冷凍能力（トン）	室外ユニット型式	法定冷凍能力（トン）
RAS-AP224DS3	2.37	RAS-AP690DS3	9.44/9.43	RAS-AP1120DS3	13.97/13.96
RAS-AP280DS3	3.69	RAS-AP730DS3	9.86/9.85	RAS-AP1180DS3	15.61/15.59
RAS-AP335DS3	4.11	RAS-AP800DS3	11.50/11.48	RAS-AP1250DS3	15.61/15.59
RAS-AP400DS3	5.75/5.74	RAS-AP850DS3	11.50/11.48	RAS-AP1320DS3	17.25/17.22
RAS-AP450DS3	5.75/5.74	RAS-AP900DS3	11.50/11.48	RAS-AP1360DS3	17.25/17.22
RAS-AP500DS3	6.06	RAS-AP950DS3	11.91	RAS-AP1400DS3	19.30/19.28
RAS-AP560DS3	6.48	RAS-AP1000DS3	12.33	RAS-AP1450DS3	19.72/19.70
RAS-AP615DS3	8.12/8.11	RAS-AP1090DS3	13.97/13.96	RAS-AP1500DS3	19.72/19.70

50/60Hz

室外ユニット型式	法定冷凍能力（トン）	室外ユニット型式	法定冷凍能力（トン）	室外ユニット型式	法定冷凍能力（トン）
RAS-AP140DG1	2.37	RAS-AP450DG1	7.38	RAS-AP800DG1	11.49
RAS-AP160DG1	2.37	RAS-AP500DG1	7.38	RAS-AP850DG1	11.49
RAS-AP224DG1	3.69	RAS-AP560DG1	7.80	RAS-AP900DG1	11.91
RAS-AP280DG1	3.69	RAS-AP615DG1	7.80	RAS-AP950DG1	11.91
RAS-AP335DG1	4.11	RAS-AP690DG1	8.22	RAS-AP1000DG1	12.33
RAS-AP400DG1	6.06	RAS-AP730DG1	11.07	—	—

(2) 隣室との間に換気に有効な開口部（ドアのない開口部、またはドアの上部および下部にそれぞれ床面積の0.15%以上の開口部をもつもの）を設けて限界濃度以下としてください。

●設置例

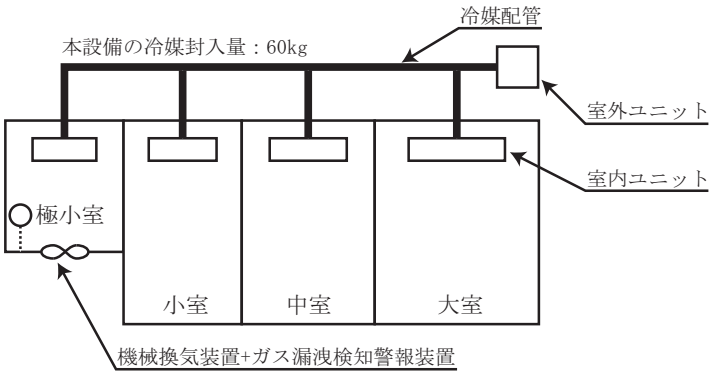

図2

（注）1. 大室、中室、小室、極小室に対する漏洩ガス量はそれぞれ60kgとして計算する必要があります。
2. 各室とも限界濃度0.3kg/m³を超えないようにする必要があります。

詳しくは**高圧ガス保安協会「冷凍空調装置の施設基準（KHK S 0010）」**もしくは**日本冷凍空調工業会発行の「マルチパッケージエアコンの冷媒漏洩時の安全確保のための施設ガイドライン（JRA-GL13）」**をご参照ください。

Ⅱ．限界濃度と冷媒濃度の確認手順

下記のフローに従い、確認を行ってください。

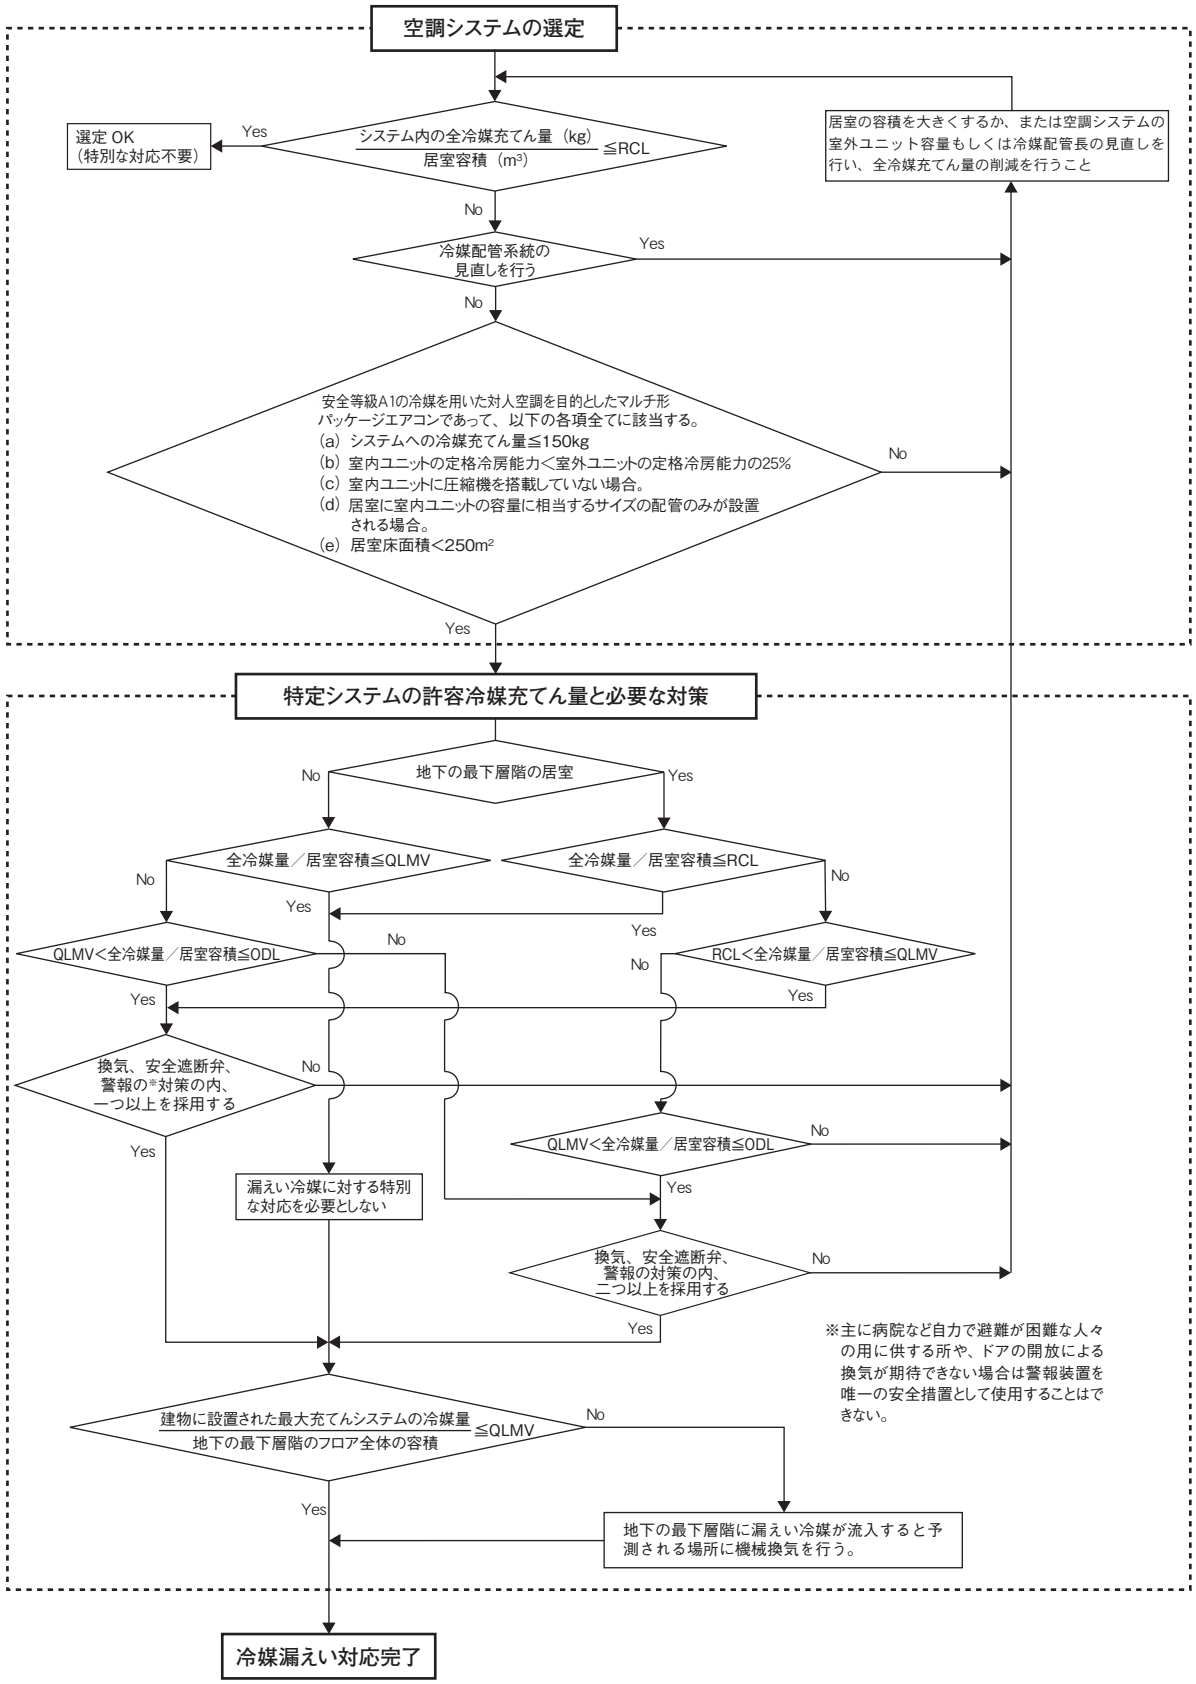

図３　冷媒漏えい対応フローチャート

Ⅱ-1 限界濃度

R410A冷媒の限界濃度を表1に示します。

表1 冷媒の種類とその許容濃度と限界

（単位：kg/m³）

安全等級	冷媒の種類	RCL	QLMV	ODL	備考
A1	R410A	0.39	0.42	0.42	HFC

〈用語説明〉

・RCL(Refrigerant Concentration Limit:密閉空間での冷媒限界濃度)

ISO/DIS 817により定められた冷媒の許容濃度で、急性毒性・酸欠および可燃性によるリスクを低減するために規定される空気中の冷媒の最大濃度。

・QLMV(Refrigerant Quantity Limit with Minimum Ventilation:最低限の換気を伴う空間での冷媒限界濃度)

0.0032㎡(0.8m幅のドア下部と床面との4mmのすき間)の開口部が設けられた居室において、全充てん冷媒量が漏れてもRCLに達しない最大濃度(ISO 5149に規定)。

・ODL(Oxygen Deprivation Limit:酸素欠乏となる冷媒限界濃度)

ISO/DIS 817により定められた、酸素不足による生理学的異常を生じないように決められた冷媒濃度。

Ⅱ-2 冷媒濃度の確認手順

(1)システムに充てんされる全冷媒量を算出します。

室外ユニット1系統の冷媒充てん量(kg)（出荷時の冷媒充てん量）　＋　追加冷媒充てん量(kg)（現地での配管長さや配管径に応じて追加する冷媒）　＝　冷媒設備の全冷媒充てん量(kg)

1つの冷媒設備で、2つ以上の冷媒系統に分割され、それぞれが独立している場合は、それぞれの冷媒充てん量を採用します。

(2)居室容積を算出します。

ここでの居室容積は、壁・床・天井で囲われた空間で、相当の時間、人が存在する空間とし、天井裏空間およびアクセスフロア下の空間を含まないものとするが、床吹き出しを行うような通気性のある床の場合には床下の空間を含めることができます。また、図4に示すように室内ユニット形態により天井空間と天井空間を共有する居室を含めることができます。ただし、メッシュ天井など通気性が高い天井材の場合は、天井裏空間と天井裏空間を共有する居室を含めることはできません。

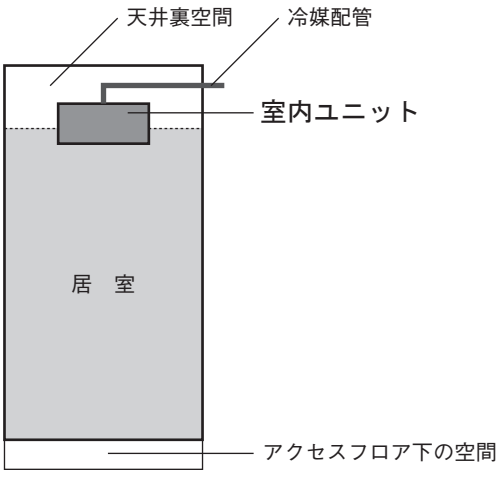

図 4　居室の定義

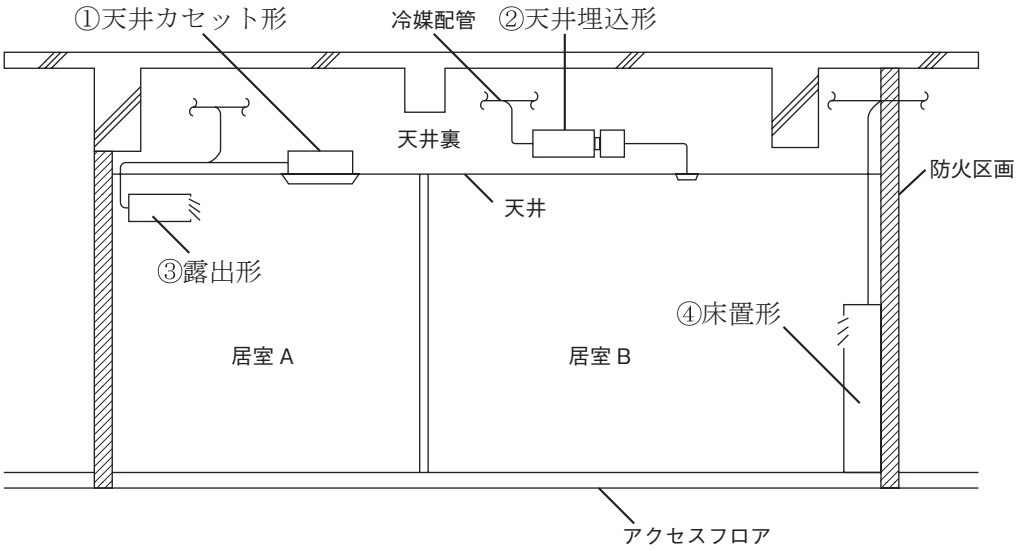

室内ユニット形態	居室容積*
①天井カセット形	居室A＋天井裏空間
②天井埋込形	居室A＋B＋天井裏空間
③露出形	居室A
④床置形	居室B

＊床吹き出しを行うような通気性のあるアクセスフロアは容積算定対象に加えることが可能です。

図 5　室内ユニット形態と居室容積

(3)冷媒濃度がRCL以下になっていることを確認します。(下記式)

冷媒濃度(kg/m^3)　＝　システムに充てんされた全冷媒量(kg)　÷　居室容積(m^3)　≦　RCL(限界濃度)

Ⅲ.RCL(限界濃度)を超えた場合の対応(JRA GL-13:2011対応)

・特定システムの範囲

次ページの表2に記載するA1冷媒を用いた対人空調を目的としたマルチ形パッケージエアコンのシステムにおいて、以下の各項(a～e)すべてに該当する場合(以下「特定システム」という。)には、その冷媒濃度により、冷媒漏えい時の安全対策の設置により対応できます。(次ページ表2参照)

なお、以下の各項が一つでも該当しない場合は、次ページの「特定システムに該当しない場合」に従ってください。

a)システムの冷媒充てん量が、150kgを超えない場合。

b)少なくとも一つの室内ユニットの定格冷房能力が室外ユニットの定格冷房能力の25%未満の場合。

c)室内ユニットに圧縮機を搭載していない場合。

d)居室に室内ユニットの容量に相当するサイズの配管のみが設置される場合。

e)室内ユニットを設置した最も小さい居室床面積が250m^{2}未満の場合。

・特定システムに該当する場合(項番①～⑦は、下表2に対応)

①地下最下層階かつ冷媒濃度がRCL以下　⇒冷媒漏えいに対する特別な対策を必要としない。

②地下最下層階かつRCL＜冷媒濃度≦QLMV　⇒冷媒漏えいに対する安全対策が一つ必要。

③地下最下層階かつQLMV＜冷媒濃度≦ODL　⇒冷媒漏えいに対する安全対策が二つ必要。

④地下最下層階かつODL＜冷媒濃度　⇒居室容積を大きくするかまたは、空調システムの室外ユニット容量もしくは冷媒配管長の見直しを行い、全冷媒充てん量の削減を行い、①～③のいずれかになるようにする。

⑤地下最下層階でない居室かつ冷媒濃度≦QLMV　⇒冷媒漏えいに対する特別な対策を必要としない。

⑥地下最下層階でない居室かつQLMV＜冷媒濃度≦ODL　⇒冷媒漏えいに対する安全対策が一つ必要。

⑦地下最下層階でない居室かつODL＜冷媒濃度　⇒冷媒漏えいに対する安全対策が二つ必要。

・特定システムに該当しない場合 (項番⑧, ⑨は、下表 2 に対応)

居室容積を大きくするか、または空調システムの室外ユニット容量もしくは冷媒配管長の見直しを行い、全冷媒充てん量の削減を行い、RCL 以下になるようにする。(22 ページの表 1 参照)

⑧冷媒濃度が RCL 以下　⇒冷媒漏えいに対する特別な安全対策を必要としない。

⑨冷媒濃度が RCL を超える場合　⇒居室容積を大きくするかまたは、空調システムの室外ユニット容量もしくは冷媒配管長の見直しを行い、全冷媒充てん量の削減を行い、RCL 以下になるようにする。

表2 R410A冷媒での冷媒濃度による冷媒漏えいに対する安全対策要否

<table>
<tr><th colspan="2">冷媒濃度
システム</th><th>RCL</th><th>QLMV(＝ODL)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">特定システム</td><td>地下最下層以外</td><td colspan="2">「不要」
(上記⑤)</td><td>「2」
(上記⑦)</td></tr>
<tr><td>地下最下層</td><td>「不要」
(上記①)</td><td>「１」
(上記②)</td><td>「見直し要」
(上記④)</td></tr>
<tr><td colspan="2">特定システムでない</td><td>「不要」
(上記⑧)</td><td colspan="2">「見直し要」
(上記⑨)</td></tr>
</table>

(注) 表中の「不要」は、冷媒漏えいに対する特別な対策を必要としない場合を示します。
表中の「1」は、冷媒漏えいに対する安全対策が一つ必要な場合を示します。
表中の「2」は、冷媒漏えいに対する安全対策が二つ必要な場合を示します。
表中の「見直し要」は、居室容積を大きくするか、空調システムの室外ユニット容量もしくは冷媒配管長の見直しを行い、全冷媒充てん量の削減を行い、RCL以下になるようにします。

・冷媒漏えいに対する安全対策とは換気(機械換気/自然換気)、警報、安全遮断弁のことを指します。
詳細はJRA GL-13：2011をご確認ください。

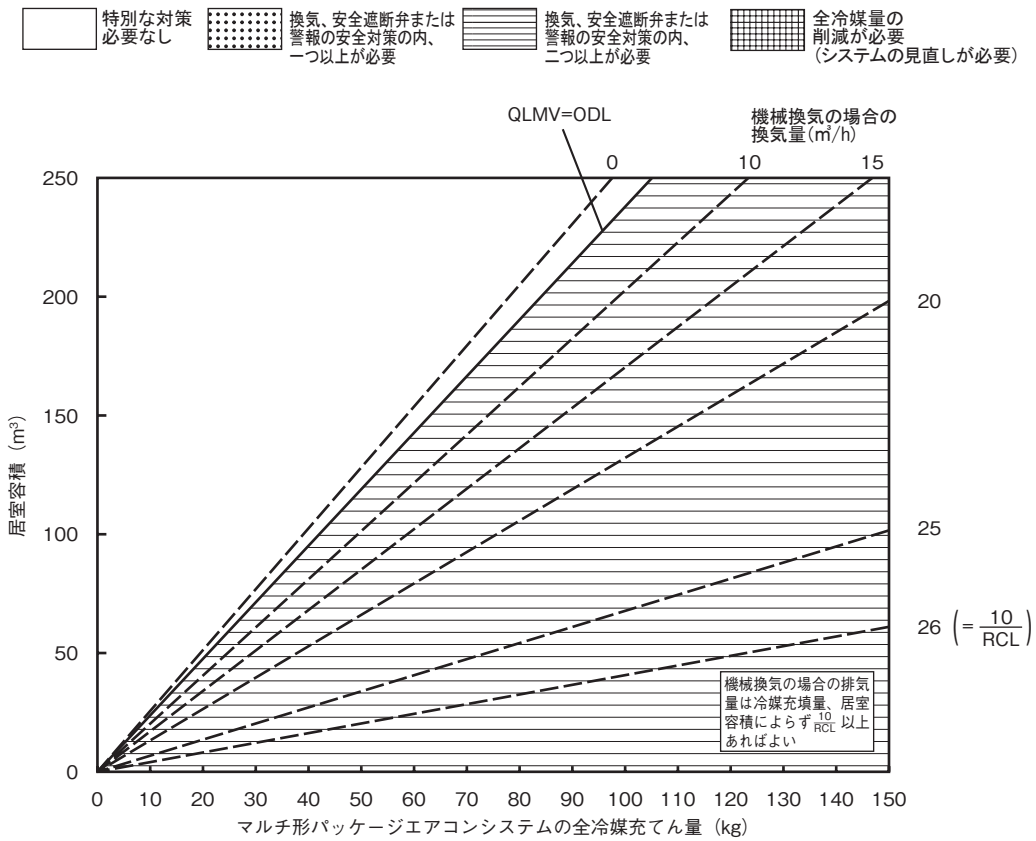

図6　特定システムの許容冷媒充てん量と必要な安全対策(R410A 冷媒)
＜地下の最下層階以外の場合＞

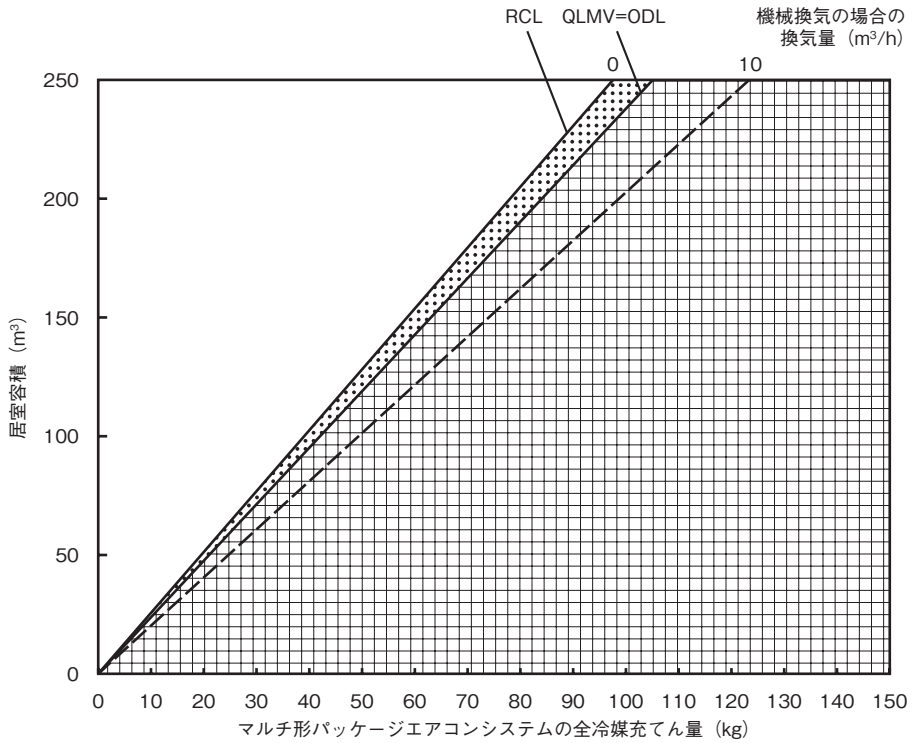

図7　特定システムの許容冷媒充てん量と必要な安全対策(R410A 冷媒)
＜地下の最下層階の場合＞

3 配管設計条件

■共通事項

配管取出方向により室外ユニットの設置順序を決める必要があります。冷媒配管および室外ユニット施工計画時にご注意ください。また、据え付けおよび施工時においても制約内容に合致した作業となるよう、ご配慮ください。

＜室外ユニット設置時のご注意＞

室外ユニット（複数台）を設置・配管接続する場合は、室外ユニットの並び順序および室外ユニット間の接続配管の長さを決める必要があります。必ず制約内容に従って施工してください。

室外ユニットの設置順序を誤ると、冷媒戻りなどによる故障の原因となりますのでご注意ください。

制約内容（室外ユニット2〜3台組み合わせ）

・構成室外ユニットが2台または3台となる場合は、室外ユニット容量はA≧B≧Cとなるように並べると共に、接続配管キット1に室外ユニットAを接続してください。

・室内ユニット側の接続配管キット1から、室外ユニットA・B・Cまでの配管長は、La≦Lb≦Lc≦10mとなるように設置してください。

・図は室外ユニット3台組み合わせの例を示します。

〔室外ユニット正面左側に配管を引き出した例〕

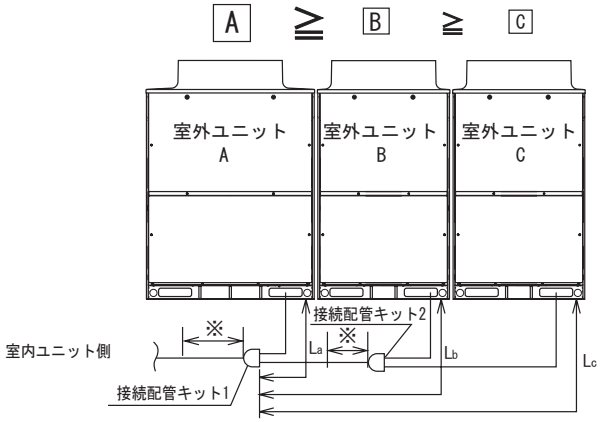

〔室外ユニット正面右側に配管を引き出した例〕

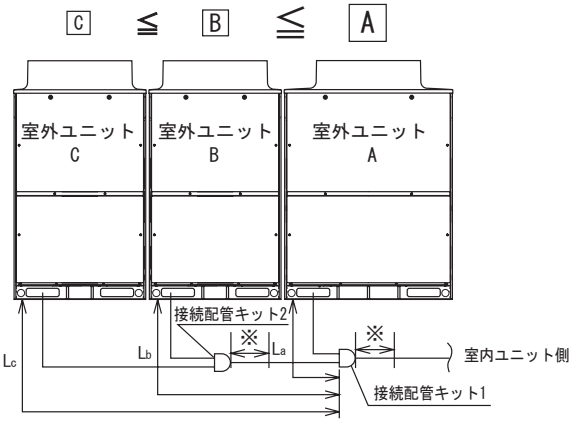

※接続配管キットの室内ユニット側は直線距離を500mm以上とってください。

制約内容（室外ユニット4台組み合わせ）

室外ユニット4台接続の場合には、接続配管キットの接続方法が一部異なります。下図および28,31ページ）をご確認ください。

・構成室外ユニットが4台となる場合は、室外ユニット容量はA≧B≧C≧Dとなるように並べると共に、接続配管キット2に室外ユニットA,Bを、接続配管キット3に室外ユニットC,Dを接続してください。

・室外ユニット間の接続配管長さ（接続配管キット1〜各室外ユニット）La≦Lb≦Lc≦Ld≦10mとなるように並べて設置してください。

〔室外ユニット正面左側に配管を引き出した例〕

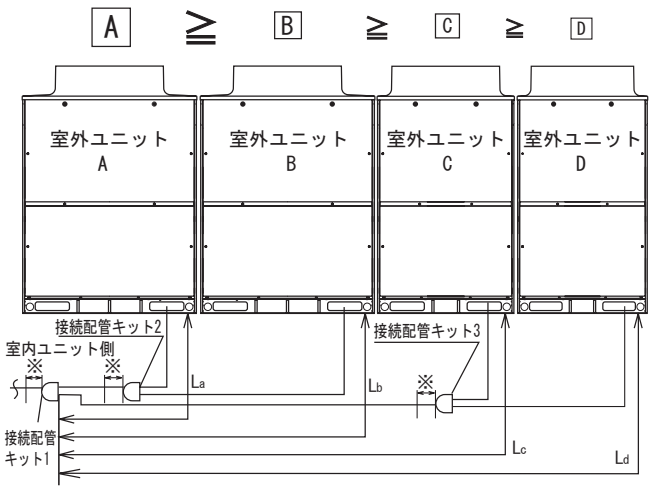

〔室外ユニット正面右側に配管を引き出した例〕

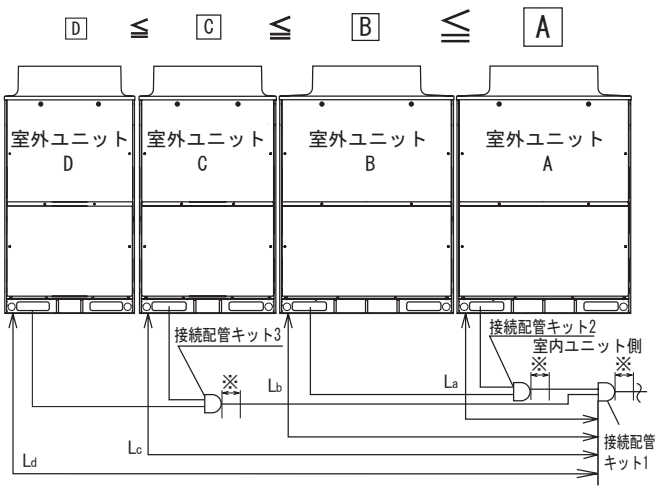

※接続配管キットの室内ユニット側は直線距離を500mm以上とってください。

■冷暖切換システム（2 管式）

以下に冷暖切換システムにおける配管設計時の制約条件を示します。配管径・長さ・分岐方式など詳細は、138 ～ 155 ページ**「4. 据付・施工について　4. 2冷媒配管」**の内容をご確認ください。

(1) 室外ユニット 2 ～ 3 台組み合せの場合

●配管施工条件（配管長・高低差）

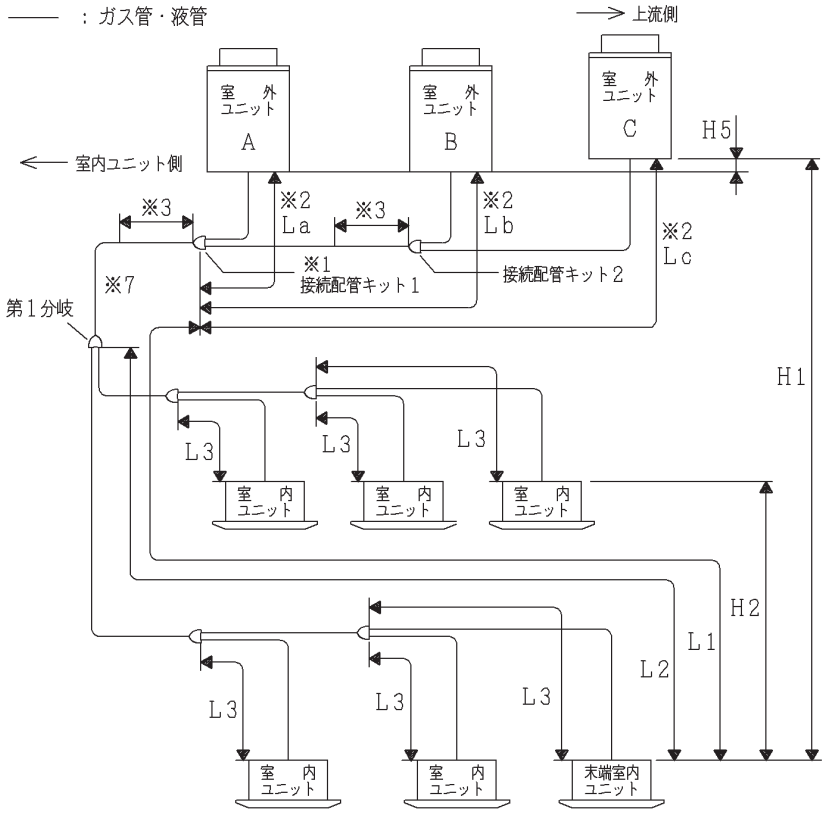

構成室外ユニット型名

室外ユニット型式	構成室外ユニット型名		
	A	B	C
RAS-AP500DS3	280	224	－
RAS-AP560DS3	335	224	－
RAS-AP615DS3	400	224	－
RAS-AP690DS3	400	280	－
RAS-AP730DS3	400	335	－
RAS-AP800DS3	400	400	－
RAS-AP850DS3	450	400	－
RAS-AP900DS3	450	450	－
RAS-AP950DS3	335	335	280
RAS-AP1000DS3	335	335	335
RAS-AP1090DS3	400	335	335
RAS-AP1120DS3	450	335	335
RAS-AP1180DS3	450	400	335
RAS-AP1250DS3	450	450	335
RAS-AP1320DS3	450	450	400
RAS-AP1360DS3	450	450	450

室外ユニット型式	構成室外ユニット型名		
	A	B	C
RAS-AP400DG1	224	160	－
RAS-AP450DG1	224	224	－
RAS-AP500DG1	280	224	－
RAS-AP560DG1	335	224	－
RAS-AP615DG1	335	280	－
RAS-AP690DG1	335	335	－
RAS-AP730DG1	280	224	224
RAS-AP800DG1	335	224	224
RAS-AP850DG1	335	280	224
RAS-AP900DG1	335	335	224
RAS-AP950DG1	335	335	280
RAS-AP1000DG1	335	335	335

配管施工条件

項　目		記　号	許容範囲 ※4	
			室内ユニット推奨接続台数以下	室内ユニット推奨接続台数より多い場合
配管総延長		全液配管実長の合計	1000m以内　※5	300m以内
最大配管長　実長（相当長）		L1　※7	165（190）m以内	165（190）m以内
第1分岐のマルチキットから末端室内ユニットまでの配管長		L2	90m以内　※8	40m以内
各マルチキットから各室内ユニットまでの配管長		L3　※6	40m以内	30m以内
接続配管キットから各室外ユニットまでの配管長		La、Lb、Lc ※2	10m以内	10m以内
室外ー室内ユニット間の高低差	室外ユニットが上の場合	H1	50m以内	50m以内
	室外ユニットが下の場合		40m以内	40m以内
室内ユニット間の高低差		H2 ※9	30m以内	30m以内
室外ユニット間の高低差		H5	0．1m以内	0．1m以内

※1　組合せユニットの場合は、室内ユニット側の接続配管キット 1 に室外ユニット A を接続してください。（室外ユニット A ～ C の型式は、上表の構成室外ユニット型名を参照ください）接続配管キットの詳細については、接続配管キットに付属の据付点検要領書を参照ください。

※2　室外ユニット間の配管長さは、La ≦ Lb ≦ Lc ≦ 10m となるようにしてください。（配管長さを間違えると液冷媒戻りなどによる故障の原因となります。）

※3　接続配管キットの下流側は直線距離を 500mm 以上とってください。

※4　室内ユニットの接続台数により、許容できる配管長が異なります。室内ユニットの接続接続台数は 33 ページ 4「(1) 室内ユニットの接続台数制限」を参照してください。

※5　冷媒最大追加冷媒量の制限により許容できる配管総長が 1000m より短くなる場合があります。
32 ページ「(3) ②冷媒追加封入量の制約」に従い、追加封入量の合計が冷媒最大追加封入量の値を超えない配管施工としてください。

※6　各マルチキットから各室内ユニットまでの配管長 (L3) が他の室内ユニットに対し著しく長くなる場合は、冷媒が流れにくくなり他機に比べ性能が出にくくなる場合があるためご注意ください。（本箇所の配管長は 15m 以内を推奨します）。

※7　最大配管長が 100m 以上の場合、主配管（接続配管キット 1 ～第 1 分岐まで）の配管サイズ（液管 / ガス管共）を 1 サイズアップしてください。この場合は、レデューサ（現地準備品）が必要となります。

※8　第一分岐～末端室内ユニット間の配管長が 40m を超える場合は、29 ページ「(3) ①配管分岐の制約」を守り施工してください。

※9　外気処理エアコン接続時は 15m 以内としてください。

(2) 室外ユニット 4 台組み合わせの場合

●配管施工条件（配管長・高低差）

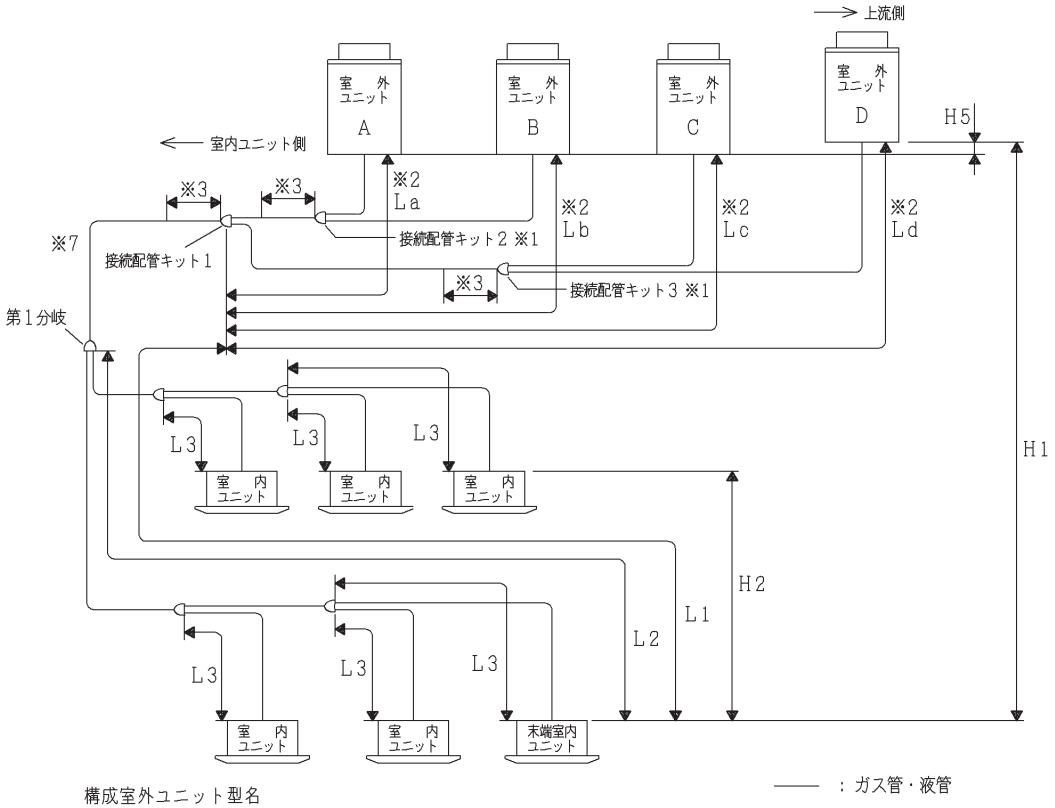

構成室外ユニット型名

室外ユニット型式	構成室外ユニット型名			
	A	B	C	D
RAS-AP1400DS3	400	400	335	280
RAS-AP1450DS3	400	400	335	335
RAS-AP1500DS3	450	400	335	335

配管施工条件

項　目		記　号	許容範囲 ※4	
			室内ユニット推奨接続台数以下	室内ユニット推奨接続台数より多い場合
配管総延長		全液配管実長の合計	1000m以内　※5	300m以内
最大配管長　実長（相当長）		L1　※7	165（190）m以内	165（190）m以内
第1分岐のマルチキットから末端室内ユニットまでの配管長		L2	90m以内　※8	40m以内
各マルチキットから各室内ユニットまでの配管長		L3　※6	40m以内	30m以内
接続配管キットから各室外ユニットまでの配管長		La、Lb、Lc、Ld ※2	10m以内	10m以内
室外ー室内ユニット間の高低差	室外ユニットが上の場合	H1	50m以内	50m以内
	室外ユニットが下の場合		40m以内	40m以内
室内ユニット間の高低差		H2 ※9	30m以内	30m以内
室外ユニット間の高低差		H5	0．1m以内	0．1m以内

※1　室外ユニット間の配管接続は、接続配管キット 2 に室外ユニット A, B、接続配管キット 3 に室外ユニット C, D を接続してください。（室外ユニット A ～ D の型式は、上表の構成室外ユニット型名を参照してください）。接続配管キットの詳細については、接続配管キットに付属の据付点検要領書を参照してください。

※2　室外ユニット間の配管長さは、La ≦ Lb ≦ Lc ≦ Ld ≦ 10m となるようにしてください。（配管長さを間違えると液冷媒戻りなどによる故障の原因となります。）

※3　接続配管キットの下流側は直線距離を 500mm 以上とってください。

※4　室内ユニットの接続台数により、許容できる配管長が異なります。室内ユニットの接続接続台数は 33 ページ 4 「(1) 室内ユニットの接続台数制限」を参照してください。

※5　冷媒最大追加冷媒量の接続台数により、許容できる配管総長が 1000m より短くなる場合があります。
32 ページ「 (3) ②冷媒追加封入量の制約」に従い、追加封入量の合計が冷媒最大追加封入量の値を超えない配管施工としてください。

※6　各マルチキットから各室内ユニットまでの配管長 (L3) が他の室内ユニットに対し著しく長くなる場合は、冷媒が流れにくくなり他機に比べ性能が出にくくなる場合があるためご注意ください。（本箇所の配管長は 15m 以内を推奨します）。

※7　最大配管長が 100m 以上の場合は、主配管（接続配管キット 1 ～第 1 分岐まで）の配管サイズ（液管 / ガス管共）を 1 サイズアップしてください。この場合はこの場合は、レデューサ（現地準備品）が必要となります。

※8　第一分岐～末端室内ユニット間の配管長が 40m を超える場合は、29 ページ「(3) ①配管分岐の制約」を守り施工してください。

※9　外気処理エアコン接続時は 15m 以内としてください。

(3) 室外ユニット２～４台組み合わせ共通項目

①配管分岐の制約

第１分岐～末端室内ユニット間の配管長：Ｌ２が４０ｍを超える場合は下表の制約を守り施工してください．

（例１）

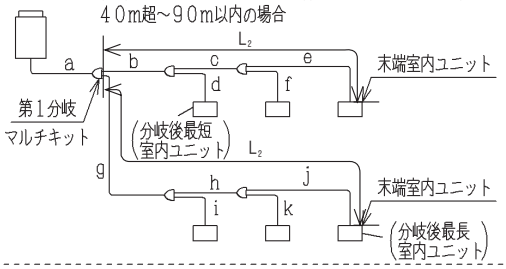

(1) Ｌ2が４０mを超える配管系統のマルチキットからマルチキットまでの配管サイズを１サイズアップしてください．
その際，レデューサ（現地準備品）が必要になります．
● (b，c) または (g，h)：1サイズアップ（液管／ガス管共）
なお，配管サイズアップにより　a ＜ b，g　となる場合は，
a ＝ b，g　となるように配管aをサイズアップしてください．

(2) 第１分岐後の最長室内ユニットと最短室内ユニットの配管長差を，４０m以内としてください．
● (g+h+j) －(b+d) ≦ ４０m以内
第１分岐以降の最長室内ユニット間距離 － 最短室内ユニット間距離が４０m以内

（例２）

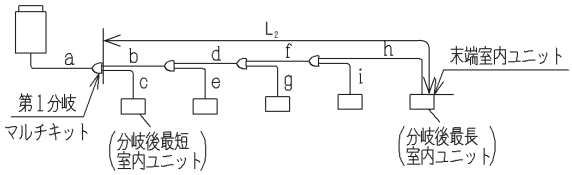

(1) Ｌ2が４０mを超える配管系統のマルチキットからマルチキットまでの配管サイズを１サイズアップしてください．
その際，レデューサ（現地準備品）が必要になります．
● (b，d，f)：1サイズアップ（液管／ガス管共）
なお，配管サイズアップにより　a ＜ b　となる場合は，
a ＝ b　となるように配管aをサイズアップしてください．

(2) 第１分岐後の最長室内ユニットと最短室内ユニットの配管長差を，４０m以内としてください．
● (b+d+f+h) －(c) ≦ ４０m以内
第１分岐以降の最長室内ユニット間距離 － 最短室内ユニット間距離が４０m以内

ヘッダ分岐はライン分岐との併用が可能です．また，第２分岐後にも使用可能です．ヘッダ分岐の後流でのライン分岐はできません．
ヘッダ分岐を使用の場合は，第１分岐のマルチキットから各室内ユニットまでの配管長を４０m以内としてください．

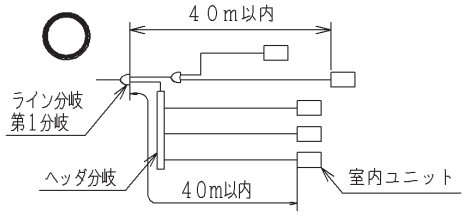



②冷媒追加封入量の制約

現地追加封入量（冷媒配管＋室内ユニット）の 合計が最大追加封入量（下表）を超えない配管 施工としてください．

冷媒最大追加封入量

室外ユニット容量	140～280	335	400・450	500～690	730～1500
冷媒最大追加封入量 (kg)	28	36	40	51	63

室外ユニットの出荷時の冷媒封入量

室外ユニット型式	出荷時封入量 (kg)
RAS-AP224DS3	5．4
RAS-AP280DS3	6．4
RAS-AP335DS3	7．3
RAS-AP400DS3	8．5
RAS-AP450DS3	9．5

室外ユニット型式	出荷時封入量 (kg)
RAS-AP140DG1	5．6
RAS-AP160DG1	5．6
RAS-AP224DG1	7．7
RAS-AP280DG1	7．7
RAS-AP335DG1	8．3

(注) 組合わせシステムの場合は組合わされる室外ユニットの出荷時の冷媒封入量の合計を計算してください．

追加封入量の計算

下記の要領で追加封入量の合計を計算してください．

W1　液配管径　　液配管合計長さ (m)　　追加封入量 (kg)

φ22．2 ・・・ □ ×0．360 ＝ □
φ19．05・・・ □ ×0．260 ＝ □
φ15．88・・・ □ ×0．170 ＝ □
φ12．7 ・・・ □ ×0．110 ＝ □
φ9．52 ・・・ □ ×0．056 ＝ □
φ6．35 ・・・ □ ×0．024 ＝ □

液配管分の追加封入量合計 ＝ □

(注) 上記液配管分の追加封入量の合計が以下最低追加冷媒封入量を下回った場合，配管長に関わらず以下の冷媒量を液配管追加分としてください．

室外ユニット型式	140・160・224・280 型	335・400・450 型
最低追加冷媒封入量 (kg)	2．0	3．0

なお，組合わせユニット時はそれぞれの構成ユニット分を足したものを最低追加冷媒量としてください．

W2　RCI-AP80K3~AP160K3の室内ユニットが接続される台数
接続される台数が1台の場合　：　0．50kg
接続される台数が2台の場合　：　1．00kg →
接続される台数が3台の場合　：　1．50kg
接続される台数が4台以上の場合：　2．00kg

W3　224型以上の室内ユニット台数 □ ×1．00 ＝ □

W4　室内接続容量比 100%以上　0．50kg → □

追加封入量合計 (W1＋W2＋W3＋W4) ＝ □

ご注意

1. ガス・液配管は同一配管長さ・同一配管経路としてください。
2. 室内ユニットの分岐配管は必ずシステム部品のマルチキットを使用してください。
3. 室外ユニット・接続配管キット・マルチキットの据付詳細および冷媒追加封入量の計算詳細についてはそれぞれに付属の据付点検要領書を参照してください。
4. 配管施工の際には技術資料を必ず参照してください。

■冷暖同時システム（3 管式 ）

以下に冷暖同時システムにおける配管設計時の制約条件を示します。配管径・長さ・分岐方式など詳細は、138 ～ 155 ページ**「4. 据付・施工について　4. 2冷媒配管」**の内容をご確認ください。

(1) 室外ユニット 2 ～ 3 台組み合わせの場合

●配管施工条件（配管長・高低差）

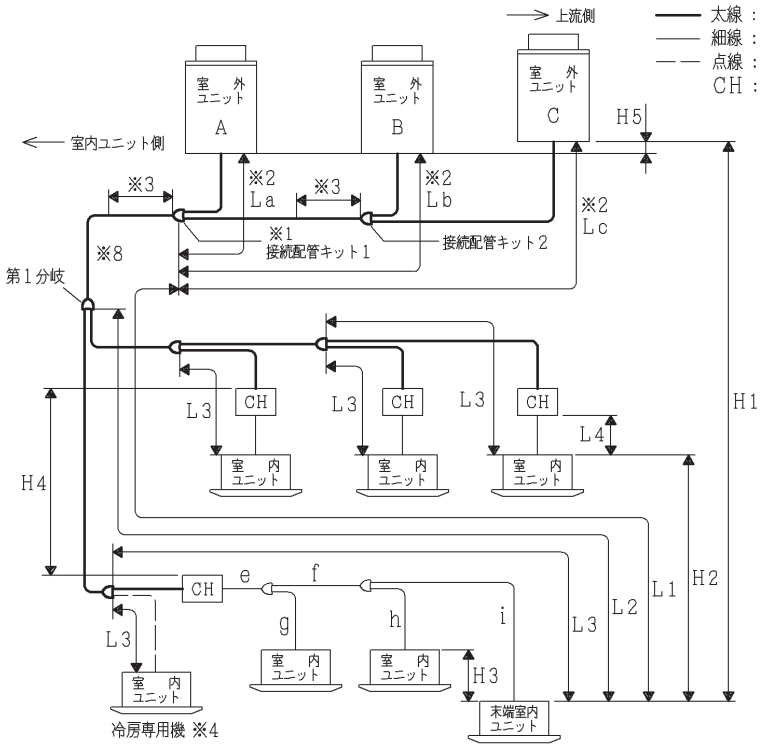

構成室外ユニット型名

室外ユニット型式	構成室外ユニット型名		
	A	B	C
RAS-AP500DS3	280	224	－
RAS-AP560DS3	335	224	－
RAS-AP615DS3	400	224	－
RAS-AP690DS3	400	280	－
RAS-AP730DS3	400	335	－
RAS-AP800DS3	400	400	－
RAS-AP850DS3	450	400	－
RAS-AP900DS3	450	450	－
RAS-AP950DS3	335	335	280
RAS-AP1000DS3	335	335	335
RAS-AP1090DS3	400	335	335
RAS-AP1120DS3	450	335	335
RAS-AP1180DS3	450	400	335
RAS-AP1250DS3	450	450	335
RAS-AP1320DS3	450	450	400
RAS-AP1360DS3	450	450	450

室外ユニット型式	構成室外ユニット型名		
	A	B	C
RAS-AP400DG1	224	160	－
RAS-AP450DG1	224	224	－
RAS-AP500DG1	280	224	－
RAS-AP560DG1	335	224	－
RAS-AP615DG1	335	280	－
RAS-AP690DG1	335	335	－
RAS-AP730DG1	280	224	224
RAS-AP800DG1	335	224	224
RAS-AP850DG1	335	280	224
RAS-AP900DG1	335	335	224
RAS-AP950DG1	335	335	280
RAS-AP1000DG1	335	335	335

ヘッダ分岐

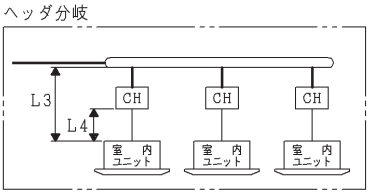

ヘッダ分岐（冷暖切換ユニット共用）

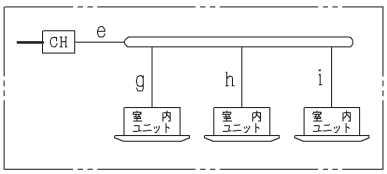

配管施工条件

項　目		記　号	許容範囲 ※5	
			室内ユニット推奨接続台数以下	室内ユニット推奨接続台数より多い場合
配管総延長		全液配管実長の合計	1000m以内　※6	300m以内
最大配管長　実長（相当長）		L1　※8	165（190）m以内	165（190）m以内
第1分岐のマルチキットから末端室内ユニットまでの配管長		L2	90m以内　※9	40m以内
各マルチキットから各室内ユニットまでの配管長		L3　※7	40m以内	30m以内
冷暖切換ユニットから各室内ユニットまでの配管総長		・L4 ・e+f+g+h+i	CH-AP160DS：30m以内	CH-AP160DS：30m以内
			CH-AP280DS：10m以内	CH-AP280DS：10m以内
接続配管キットから各室外ユニットまでの配管長		La、Lb、Lc ※2	10m以内	10m以内
室外ー室内ユニット間の高低差	室外ユニットが上の場合	H1	50m以内	50m以内
	室外ユニットが下の場合		40m以内	40m以内
室内ユニット間の高低差		H2	15m以内	15m以内
冷暖切換ユニット共用室内ユニット間の高低差		H3	4m以内	4m以内
冷暖切換ユニット間の高低差		H4	15m以内	15m以内
室外ユニット間の高低差		H5	0．1m以内	0．1m以内

※1　組合せユニットの場合は、室内ユニット側の接続配管キット 1 に室外ユニット A を接続してください。（室外ユニット A ～ C の型式は、上表の構成室外ユニット型名を参照ください）接続配管キットの詳細については、接続配管キットに付属の据付点検要領書を参照してください。

※2　室外ユニット間の配管長さは、La ≦ Lb ≦ Lc ≦ 10m となるようにしてください。（配管長さを間違えると液冷媒戻りなどによる故障の原因となります。）

※3　接続配管キットの下流側は直線距離を 500mm 以上とってください。

※4　冷房専用機とする場合のガス管は低圧ガス配管に接続してください（冷暖切換ユニット不要）。
冷房専用機の合計容量は全室内ユニット容量の 50％以下としてください。

※5　室内ユニットの接続台数により、許容できる配管長が異なります。室内ユニットの接続接続台数は 33 ページ 4 「(1) 室内ユニットの接続台数制限」を参照してください。

※6　冷媒最大追加冷媒量の制限により許容できる配管総長が 1000m より短くなる場合があります。
32 ページ「(3) ②冷媒追加封入量の制約」に従い、追加封入量の合計が冷媒最大追加封入量の値を超えない配管施工としてください。

※7　各マルチキットから各室内ユニットまでの配管長（L3）が他の室内ユニットに対し著しく長くなる場合は、冷媒が流れにくくなり他機に比べ性能が出にくくなる場合があるためご注意ください。（本箇所の配管長は 15m 以内を推奨します）。

※8　最大配管長が 100m 以上の場合、主配管（接続配管キット 1 ～第 1 分岐まで）の配管サイズ（液管のみ）を 1 サイズアップしてください。この場合は、レデューサ（現地準備品）が必要となります。

※9　第一分岐～末端室内ユニット間の配管長が 40m を超える場合は、32 ページ「(3) ①配管分岐の制約」を守り施工してください。

(2) 室外ユニット 4 台組み合わせの場合

●配管施工条件（配管長・高低差）

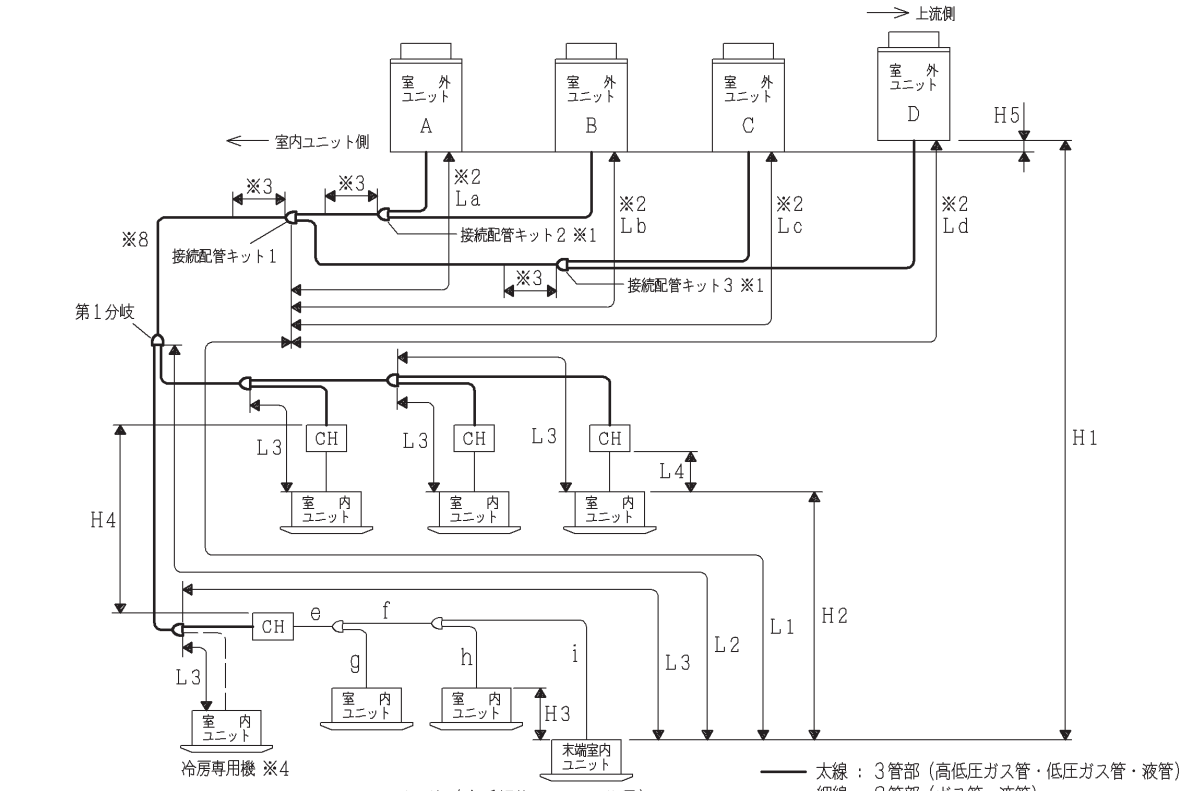

ヘッダ分岐

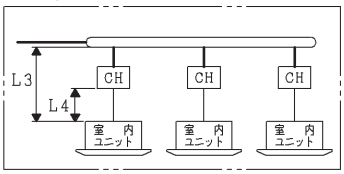

ヘッダ分岐（冷暖切換ユニット共用）

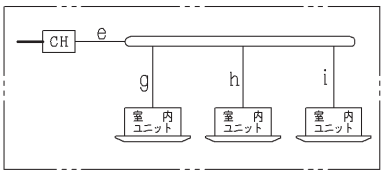

構成室外ユニット型名

室外ユニット型式	構成室外ユニット型名			
	A	B	C	D
RAS-AP1400DS3	400	400	335	280
RAS-AP1450DS3	400	400	335	335
RAS-AP1500DS3	450	400	335	335

配管施工条件

項　目		記　号	許容範囲 ※5	
			室内ユニット推奨接続台数以下	室内ユニット推奨接続台数より多い場合
配管総延長		全液配管実長の合計	1000m以内　※6	300m以内
最大配管長　実長（相当長）		L1　※8	165（190）m以内	165（190）m以内
第1分岐のマルチキットから末端室内ユニットまでの配管長		L2	90m以内　※9	40m以内
各マルチキットから各室内ユニットまでの配管長		L3　※7	40m以内	30m以内
冷暖切換ユニットから各室内ユニットまでの配管総長		・L4 ・e+f+g+h+i	CH-AP160DS:30m以内	CH-AP160DS:30m以内
			CH-AP280DS:10m以内	CH-AP280DS:10m以内
接続配管キットから各室外ユニットまでの配管長		La、Lb、Lc、Ld ※2	10m以内	10m以内
室外ー室内ユニット間の高低差	室外ユニットが上の場合	H1	50m以内	50m以内
	室外ユニットが下の場合		40m以内	40m以内
室内ユニット間の高低差		H2	15m以内	15m以内
冷暖切換ユニット共用室内ユニット間の高低差		H3	4m以内	4m以内
冷暖切換ユニット間の高低差		H4	15m以内	15m以内
室外ユニット間の高低差		H5	0．1m以内	0．1m以内

※1　室外ユニット 4 台組み合わせの場合は、接続配管キット 2 に室外ユニット A、B、接続配管キット 3 に室外ユニット C,D を接続してください。（室外ユニット A ～ D の型式は、上表の構成室外ユニット型名を参照してください）。接続配管キットの詳細については、接続配管キットに付属の据付点検要領書を参照してください。

※2　室外ユニット間の配管長さは、La ≦ Lb ≦ Lc ≦ Ld ≦ 10m となるようにしてください。（配管長さを間違えると液冷媒戻りなどによる故障の原因となります。）

※3　接続配管キットの下流側は直線距離を 500mm 以上とってください。

※4　冷房専用機とする場合のガス管は低圧ガス配管に接続してください（冷暖切換ユニット不要）。
冷房専用機の合計容量は全室内ユニット容量の 50％以下としてください。

※5　室内ユニットの接続台数により、許容できる配管長が異なります。室内ユニットの接続接続台数は 33 ページ 4 「(1) 室内ユニットの接続台数制限」を参照してください。

※6　冷媒最大追加冷媒量の接続台数により、許容できる配管総長が 1000m より短くなる場合があります。
32 ページ「(3) ②冷媒追加封入量の制約」に従い、追加封入量の合計が冷媒最大追加封入量の値を超えない配管施工としてください。

※7　各マルチキットから各室内ユニットまでの配管長 (L3) が他の室内ユニットに対し著しく長くなる場合は、冷媒が流れにくくなり他機に比べ性能が出にくくなる場合があるためご注意ください。（本箇所の配管長は 15m 以内を推奨します）。

※8　最大配管長（相当長）が 100m 以上の場合は、主配管（接続配管キット 1 ～第 1 分岐まで）の配管サイズ（液管のみ）を 1 サイズアップしてください。

※9　第一分岐～末端室内ユニット間の配管長が 40m を超える場合は、32 ページ「(3) ①配管分岐の制約」を守り施工してください。

(3) 室外ユニット２～４台組み合わせ共通項目

①配管分岐の制約

第１分岐～末端室内ユニット間の配管長：Ｌ２が４０ｍを超える場合は下表の制約を守り施工してください．

（例１）　第１分岐のマルチキットから末端室内ユニットまでの配管長が４０m超～９０m以内の場合

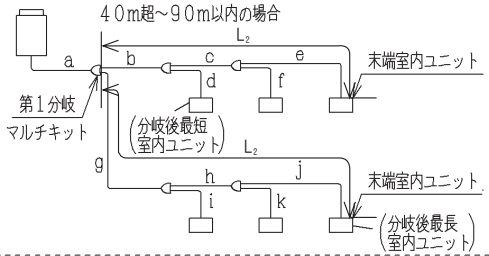

(1) 第１分岐後の最長室内ユニットと最短室内ユニットの配管長差を、４０m以内としてください．

● (g+h+j) − (b+d) ≦ ４０m以内

第１分岐以降の最長室内ユニット間距離 − 最短室内ユニット間距離が４０m以内

ご注意

冷暖同時システムの場合、配管サイズをサイズアップしないでください（故障の原因になります）．

（例２）　第１分岐のマルチキットから末端室内ユニットまでの配管長が４０m超～９０m以内の場合

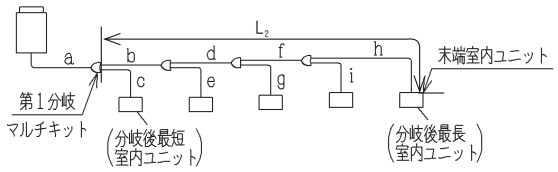

(1) 第１分岐後の最長室内ユニットと最短室内ユニットの配管長差を、４０m以内としてください．

● (b+d+f+h) − (ｃ) ≦ ４０m以内

第１分岐以降の最長室内ユニット間距離 − 最短室内ユニット間距離が４０m以内

ご注意

冷暖同時システムの場合、配管サイズをサイズアップしないでください（故障の原因になります）．

ヘッダ分岐はライン分岐との併用が可能です．また、第2分岐後にも使用可能です．ヘッダ分岐の後流でのライン分岐はできません．
ヘッダ分岐を使用の場合は、第1分岐のマルチキットから各室内ユニットまでの配管長を４０m以内としてください．

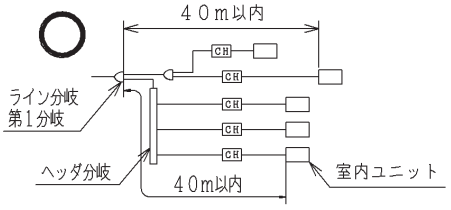



②冷媒追加封入量の制約

現地追加封入量（冷媒配管＋室内ユニット）の合計が最大追加封入量（下表）を超えない配管施工としてください．

冷媒最大追加封入量

室外ユニット容量	140 ≀ 280	335	400 ・ 450	500 ≀ 690	730 ≀ 1500
冷媒最大追加封入量（kg）	28	36	40	51	63

室外ユニットの出荷時の冷媒封入量

室外ユニット型式	出荷時封入量（kg）
RAS-AP224DS3	5．4
RAS-AP280DS3	6．4
RAS-AP335DS3	7．3
RAS-AP400DS3	8．5
RAS-AP450DS3	9．5

室外ユニット型式	出荷時封入量（kg）
RAS-AP140DG1	5．6
RAS-AP160DG1	5．6
RAS-AP224DG1	7．7
RAS-AP280DG1	7．7
RAS-AP335DG1	8．3

(注) 組合わせシステムの場合は組合わされる室外ユニットの出荷時の冷媒封入量の合計を計算してください．

追加封入量の計算

下記の要領で追加封入量の合計を計算してください．

	液配管径	液配管合計長さ（m）		追加封入量（kg）
W1	φ22．2 ・・・		×0．360	=
	φ19．05・・・		×0．260	=
	φ15．88・・・		×0．170	=
	φ12．7 ・・・		×0．110	=
	φ9．52 ・・・		×0．056	=
	φ6．35 ・・・		×0．024	=
		液配管分の追加封入量合計		=

(注) 上記液配管分の追加封入量の合計が以下最低追加冷媒封入量を下回った場合、配管長に関わらず以下の冷媒量を液配管追加分としてください．

室外ユニット型式	140・160・224・280 型	335・400・450 型
最低追加冷媒封入量（kg）	2．0	3．0

なお、組合わせユニット時はそれぞれの構成ユニット分を足したものを最低追加冷媒量としてください．

W2	224型以上の室内ユニット台数		×1．00	=
W3	室内接続容量比 100%以上		0．50kg	→
		追加封入量合計（W1＋W2＋W3）		=

ご注意

1. ガス・液配管は同一配管長さ・同一配管経路としてください。
2. 室内ユニット・冷暖切換ユニットの分岐配管は必ずシステム部品のマルチキットを使用してください。
3. 室外ユニット・接続配管キット・マルチキット・冷暖切換ユニットの据付詳細および冷媒追加封入量の計算詳細についてはそれぞれに付属の据付点検要領書を参照してください。
4. 配管施工の際には技術資料を必ず参照してください。

4 室内ユニット接続条件（標準 / 高効率 共通）

(1) 室内ユニットの接続台数制限

各室外ユニットに接続できる室内ユニットの台数は下表に示す通りです。

●室内ユニット接続台数

室外ユニット容量	140	160	224	280	335	400	450・500	560	615	690	730	800	850	900	950	1000	1090～1500
個別運転最小容量	22																
最大接続台数	8 台	9 台	13 台	16 台	19 台	23 台	26 台	33 台	36 台	40 台	43 台	47 台	50 台	53 台	56 台	59 台	64 台
推奨接続台数	5 台		8 台	10 台		16 台		18 台	20 台	26 台		32 台					38 台
組み合わせ容量範囲	50 ～ 130%（接続容量比）																

(注)1. 接続容量比は、室内外容量比(室内ユニットの合計容量÷室外ユニットのシステム容量)を示します。
2. 接続室内ユニット100%超のシステムで全室内ユニットを同時運転した場合、全体能力は最大100%となります。配管長・温度条件などの能力低下を考慮し、吹き出し温度の低下などの問題が発生しないよう機器選定をしてください。機器選定に関する手順は16～19ページをご参照ください。
3. 接続可能台数には、接続室内ユニットの機種・容量・使用環境・据え付け場所により留意事項がございます。接続容量などに関する注意事項は34ページをご参照ください。
4. 接続室内ユニットにテンプクリーン室内ユニット・外気処理エアコンを含む場合は、推奨接続台数以下としてください。
5. 室内ユニット22～36型は、40型以上のものに対し風量が多めに設定されています。暖房時に直接風があたり、冷風感が生じる可能性がある場所への機器選定にはご留意ください。
このような据付場所では推奨接続台数を目安としてください。
6. マルチ型パッケージエアコンに使用している冷媒(R410A)は、それ自体は無毒不燃性の安全な冷媒ですが、万が一、室内に漏れた場合その濃度が許容値を超えるような小部屋では、窒息などの危険があり許容値を超えない対策が必要です。冷媒漏えいに関する注意事項は20～25ページをご注意ください。

ご注意 設計段階で時間ごとの負荷容量や、室内ユニット全数の同時運転の可能性などがわからない場合は、組み合わせ室内ユニットの合計容量を、室外ユニットの容量に対して 100%以下となるようにしてください。

(2) 室内ユニットの組み合わせ合計容量が 100%を超える場合

室内ユニットの組み合わせ合計容量が 100%（対室外ユニット容量）を超えて設置される場合には、次の事項をご配慮ください。

システム全体の能力は、室外ユニットの能力で決まります。

例）RAS-AP560DG1 に RCI-AP140K3 を 5 台接続して同時運転する場合（暖房標準 125%運転）

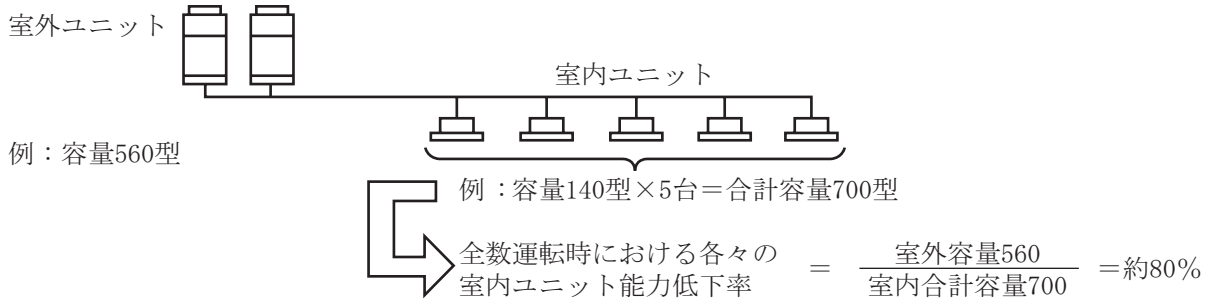

よって、空気温度差（吹出空気温度－吸込空気温度）× 0.8 まで吹出温度が低下します。

ご注意 室内ユニットの合計容量が室外ユニット容量比 100%を超えて接続されている場合、外気温度が低い場合や配管長が長い場合に 100%以上の室内ユニットが同時運転すると吹出温度が低下して快適性に 不具合を生じる恐れがあります。各々の能力低下率を考慮して設計してください。

●接続容量制限

<table>
<tr><th>機種名</th><th>接続容量</th></tr>
<tr><td>外気処理エアコン</td><td>●接続容量比には下表の制限があります。
<table>
<tr><td colspan="2">専用接続　（注 1）</td><td>室外ユニットの合計容量は、
室外ユニット容量の80 ～ 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">混在接続
（注 2）</td><td>外気処理エアコン
容量比</td><td>外気処理エアコンの容量を 100%として計算</td></tr>
<tr><td>接続容量比</td><td>外気処理エアコンの容量は室外ユニット容量の30%以下かつ室内ユニットの合計容量は、室外ユニット容量の 80 ～ 100%</td></tr>
</table>
（注 1）同一冷媒系統内に外気処理エアコンのみ接続する場合
（注 2）同一冷媒系統内に外気処理エアコンと外気処理エアコン以外の室内ユニットを混在して接続する場合</td></tr>
<tr><td>エコノフレッシュ</td><td>●同一室外ユニットに接続するエコノフレッシュの合計容量には下表の制限があります。
<table>
<tr><th></th><th>エコノフレッシュの合計容量</th></tr>
<tr><td>同一室外ユニットに
エコノフレッシュとエコノフレッシュ以外の室内ユニットを混在して接続する場合</td><td>室外ユニット容量比
25%以下</td></tr>
<tr><td>同一室外ユニットに
エコノフレッシュのみを接続する場合</td><td>室外ユニット容量比
100%以下</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>厨房用てんつり</td><td>厨房用てんつりは他の室内ユニットより冷房負荷の高い場所（吸い込み空気温度 30℃を超える）へ設置しますので、室外ユニットに接続する場合には、容量計算を 80K 型…10.4kW(130%)、140K 型…18.2kW(130%）として計算してください（※式を参照ください。）
なお、室外ユニット接続可能最小容量を計算する際には、標準冷房能力値で算出願います。
※（厨房用てんつり容量× 1.3 ＋一般室内ユニット容量）≦室外ユニット容量
（注）吸込空気温度が 30℃以下の場所では容量計算を 100%としてご使用いただけます。</td></tr>
<tr><td>大型ゆかおき</td><td>大型ゆかおきの組み合わせシステム容量は、室外ユニット容量の 100%以内としてください。</td></tr>
</table>

(3) 冷暖切換ユニット施工時の注意事項

①冷暖切換ユニットは、冷房・暖房の切り換えのための電子膨張弁など、機械部分から構成されています。このため所定のサービス点検口を必ず設けてください。サービス点検口は必ず電気品箱側に設けてください。

②冷暖切換ユニットからは、運転開始／停止時・サーモオン／オフ時・除霜時・運転モード切換時などの電子膨張弁作動時に動作音および冷媒の流動音などが発生します。(異常ではありません)
なお、安定した状態で運転した場合の運転音は40dB(A)程度ですが、運転モードの切り換えの際には5～10dB(A)増加します。
設置場所は、廊下天井裏など室内に音が漏れない場所(室内ユニット天井リターン施工時の同一天井内も対象)および反響の少ない場所に設置してください。このとき、天井材は石膏ボード(厚さ9㎜以上)などの防音効果の高いものを使用してください。

③冷暖房運転切換時「シュー」という冷媒流動音が発生する場合がありますので、寝室・病室などの暗騒音の低い場所への設置は避けてください。

④液配管は、他ユニットとの誤配管防止を図ってください。

冷暖切換ユニット サービススペース

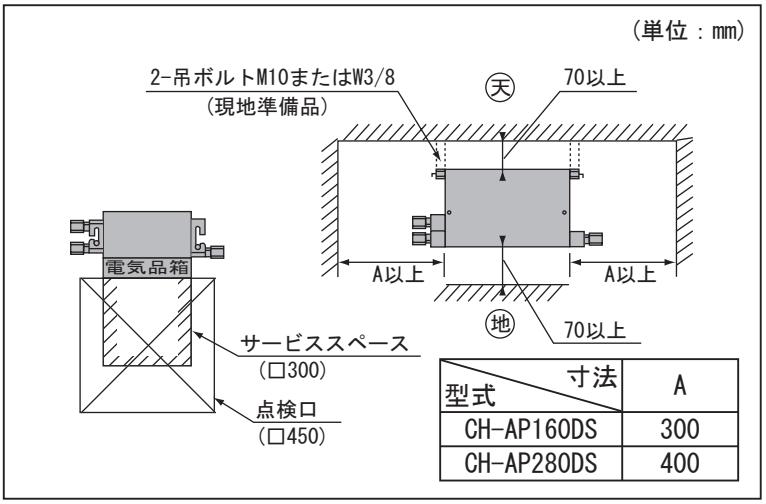

型式＼寸法	A
CH-AP160DS	300
CH-AP280DS	400

(4) かべかけ＜膨張弁機外取り付けタイプ＞

●かべかけ＜膨張弁機外取り付けタイプ＞と膨張弁キットをご使用の場合

ビル用室外ユニットは､配管長･配管径に応じて､適正な冷媒量を追加封入する必要があります。ただし、膨張弁キット～室内ユニット間の配管（φ6.35）については、通常の計算方法と異なるため、下記を参照して冷媒追加封入量を計算してください。

膨張弁キット～室内ユニット間はφ6.35の配管で接続しますが、1mあたりの追加封入量を0.011kg/mで計算します。（右図参照）

接続液配管での追加封入量を計算する際､膨張弁キットまでの液配管の追加封入量と膨張弁キット～室内ユニット間の追加冷媒量をそれぞれ計算してください。

「冷媒の追加封入量の合計＝室外ユニットの追加封入量+(膨張弁キット～室内ユニット間)の追加封入量」となります。

膨張弁キット接続例

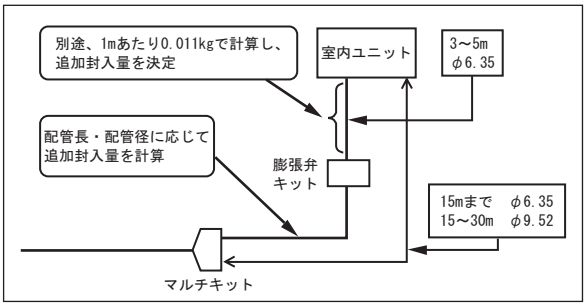

室外ユニット型名	制限事項（下記に示す値以下）			
	室内ユニット最大接続台数（推奨接続台数）	膨張弁キット最大接続台数※1	膨張弁キット～室内ユニット間の総配管長※2	冷媒最大追加封入量※3
140型	8(5)[台]	― （制限なし）	30[m]	28.0[kg]
160型	9(5)[台]			
224型	13(8)[台]		40[m]	
280型	16(10)[台]			
335型	19(10)[台]		60[m]	36.0[kg]
400型	23(16)[台]		70[m]	40.0[kg]
450型	26(16)[台]		80[m]	
500型				51.0[kg]
560型	33(18)[台]		120[m]	
615型	36(20)[台]			
690型	40(26)[台]			
730型	43(32)[台]		150[m]	63.0[kg]
800型	47(32)[台]			
850型	50(32)[台]			
900型	53(32)[台]		180[m]	
950型	56(32)[台]			
1000型	59(32)[台]			
1090型	64(38)[台]		200[m]	
1120型				
1180型				
1250型				
1320型				
1360型				
1400型				
1450型				
1500型				

※1 室内ユニット接続台数の内数となります。
※2 膨張弁キット～室内ユニット間の配管長の総和となります。
※3 上記以外の冷媒追加封入量の計算方法は、155ページをご参照ください。

1 注意事項

室外ユニットは次の場所を選んで据え付けてください。

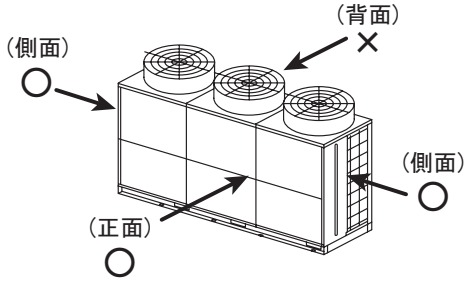

(1) 空気吸込口や吹出口のサービススペースが不十分な場合、空気が十分吸い込まれず、性能が低下するとともに、種々トラブルの原因となります。また、機械の点検・保守が容易にできるサービススペースも必要です。次項に示すサービススペースを確保してください。

(2) 空気が再循環しない乾燥した風通しの良い場所。

(3) 日光や熱源から直接ふく射熱を受けたり、冷たい北風が直接吹きつけたりしない場所。やむを得ず直射日光を受ける場合には、日除けなどで日光が当たるのを防いでください。(直接風が室外ユニットに吹きつける場合には、オプション部品の防風セットの取り付けをお勧めします。)

(4) 室外ユニットから発生する騒音が近隣に迷惑をかけないところ。側面および背面側は仕様値より 3 ～ 6dB 程度運転音が上昇します。

(5) 吹出空気が観葉植物や隣家の窓に吹き付けない場所。

(6) 強度が十分で、安定した場所。

(7) ほこりや紙くずなどが熱交換器に吸い込まれないような場所。

(8) 降雪地帯または積雪するような地域では、降雪によるプロペラファンの割れ防止、またはプロペラファンのアンバランスによる異常振動防止のため、室外ユニットに雪除けの屋根・囲い・防雪フード (オプション部品) などを必ず取り付けてください。

(9) できるだけ逆風（プロペラファンに向かって吹く風・ビル風など）のない場所。屋上や周囲に建物などがなく、強い風が製品に当たることが予測される場合には、製品の吹出口に強い風が当たらないようにしてください。

(10) 暖房運転や除霜運転を行っているときにドレン水が排出されます。水はけの良いところを選ぶか、排水溝を設けて排水してください。(冬期において､結氷し足を滑らせる恐れがあったり､据付位置によっては頭上にドレン水をかける恐れがあります｡）また、通路上方などに設置すると、水滴が落下しますので、避けてください。やむを得ず設置する場合は、2 次ドレンパンを設けて排水処理を実施してください。

(11) 屋内には設置できません。

(12) 油・塩分（海岸地方）・硫化ガス（温泉地方）などが多い場所は避けてください。(このような特殊な場所で使用しますと故障の原因になります。ご使用の場合は特殊な保守が必要です。)

(13) 電磁波の発信する機器の付近に据え付ける場合は、電磁波放射器の発信面が直接ユニット本体の電気品箱に対向しない位置に据え付けてください。

(14) ノイズの空中伝播の影響を避けるため、電磁波を発信する機器やラジオなどの受信機との距離は少なくとも 3m 以上離してください。(雑音が入る可能性があります)

(15) 室外ユニットの電源を、大量の電力を使用する機器（リフト・コンテナクレーン・電鉄用整流器・インバーター電源装置・アーク炉・電気炉・大型の誘導電動機・大型の開閉器など）と同一の電源トランスから配電する場合および大量の電力を使用する機器の電源線と室外ユニットの電源線同士が近接している場合は、機器の消費電力の急激な変動や、開閉器の作動により、極稀に室外ユニットの電源線に誘導サージが発生し、室外ユニットが正常に運転されない恐れがあります。事前に現地での電源状況を把握され、当該の恐れのある場合は、室外ユニットに接続する電源線へのサージの重畳を防止（電源線の接続元の変更･配線引き回し方法の見直し･サージ抑制機器の取り付けなど）してください。

(16) 積雪するような地域では、室外ユニットに架台を設けてください。また、除雪を考えて場所を選定してください。

(17) 室外ユニットに付着したつららが除雪または日射により落下することがありますので、室外ユニットの下を人が通る場所は避けてください。

(18) 室外ユニット設置階下に水漏れし、問題となる恐れがある場合は、床面に防水処理をしてください。

2 サービススペース

(1) 室外ユニット（標準 / 高効率 共通）

室外ユニットを設置する時は下記に示すサービススペースを設けてください。

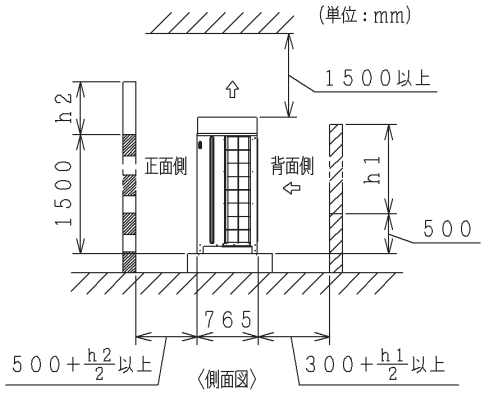

・正面・背面の壁面がないときは正面 500mm 以上・背面 300mm 以上・側面 10mm 以上（室外ユニットオプション部品「防雪フード」取り付け時は 50mm 以上）必要です。

・正面側の壁面高さが 1,500mm を超える場合は、壁までの距離を $(500+\frac{h2}{2})$ mm 以上に延長してください。

・背面側の壁面高さが 500mm を超える場合は、壁までの距離を $(300+\frac{h1}{2})$ mm 以上に延長してください。

・２方向以上に壁面がある場合は、左図に示すスペースを確保してください。
・上方に障害物がある場合は、前後左右の 4 側面は開放が原則です。
・上方の障害物までの距離が 1,500mm 未満、または開放されていない場合は吹出側にダクトを設け、ショートサーキットを防止してください。

〈ビル壁面などに隣接設置する場合〉（単位：mm）

ビル壁面などの非常に高い壁に隣接する場合は 2 方向以上開放とし、壁面までの距離を 300mm 以上確保してください。

●単独設置



〈上面図〉

●集中設置・連続設置

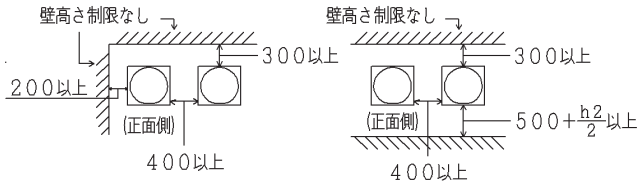

〈上面図〉　〈上面図〉

〈3 方向壁面〉（単位：mm）

●単独設置

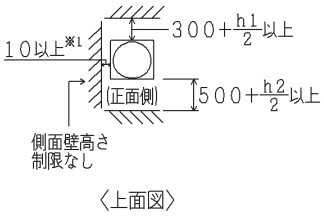

〈上面図〉

●集中設置・連続設置

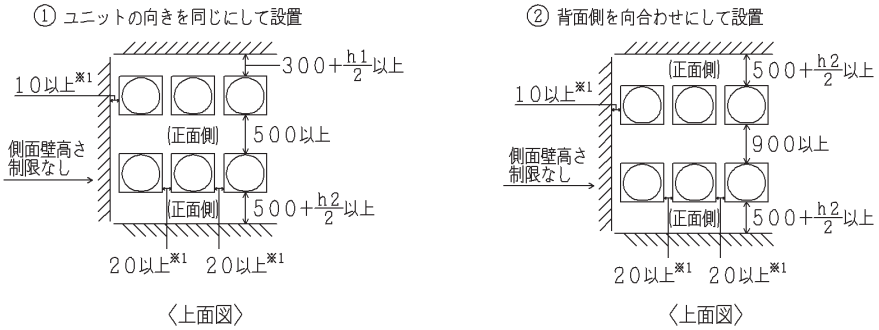

〈上面図〉　〈上面図〉

※1 室外ユニットオプション「防雪フード」・「吹出ダクト」取り付け時は室外ユニット間のすき間は 50mm 以上必要です。

(注) 1. 本図は代表的な施工条件における冷房運転（外気 35℃）での必要寸法を示します。
室外ユニット周囲温度が高い場合、または施工条件が例と大きく異なりショートサーキットしやすいことが懸念される場合には気流計算などを実施して、必要な寸法を検討いただく必要があります。

2. 側面方向に室外ユニットを連続設置する場合は一群の最大を 6 台をし、群と群の間にスペースを 1m 以上確保してください。同一群内の室外ユニット間の側面スペースは下図の集中設置・連続設置に示すスペースを確保してください。



＜4方向壁面＞（単位：mm）

●単独設置

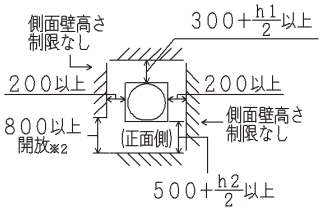

〈上面図〉

●集中設置・連続設置

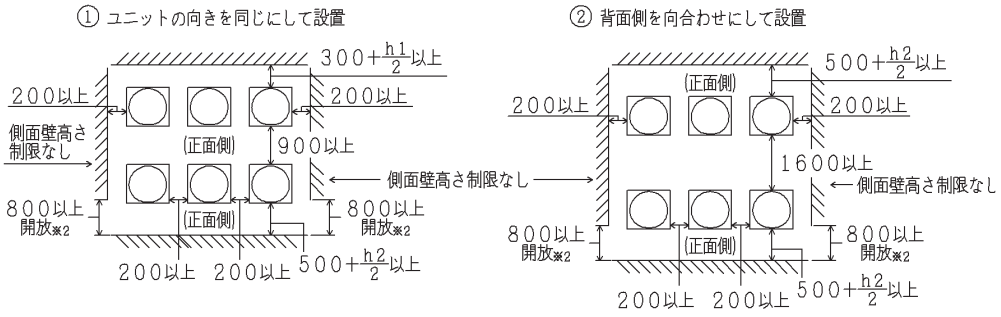

〈上面図〉　　〈上面図〉

※2　4方向に壁面がある場合には、必ず壁の一部を開放してください。

（注）1. 本図は代表的な施工条件における冷房運転（外気35℃）での必要寸法を示します。
室外ユニット周囲温度が高い場合、または施工条件が例と大きく異なりショートサーキットしやすいことが懸念される場合には気流計算などを実施して、必要な寸法を検討いただく必要があります。
2. 側面方向に室外ユニットを連続設置する場合は一群の最大を6台をし、群と群の間にスペースを1m以上確保してください。同一群内の室外ユニット間の側面スペースは下図の集中設置・連続設置に示すスペースを確保してください。

(2) 冷暖切換ユニット

（単位：mm）

① CH-AP160DS

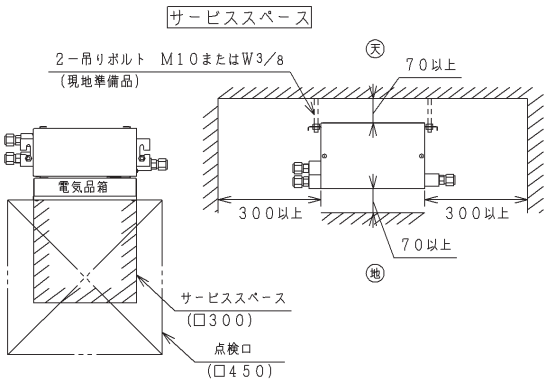

② CH-AP280DS

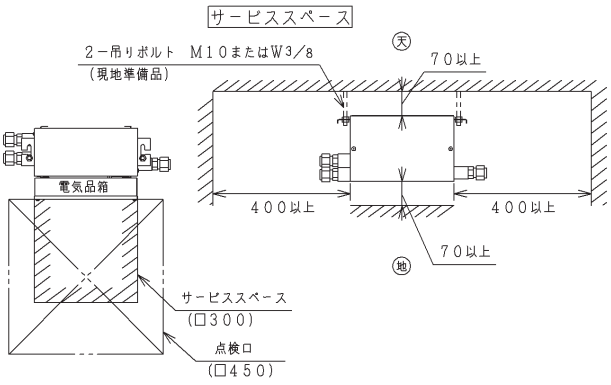

（注）1. 天井裏の据付面は冷暖切換ユニットの質量に耐える強度であることが必要です。強度不足の場合、騒音や振動を発生することがあります。
2. 冷暖切換ユニットの周囲には、機器の点検・保守が容易にできるように、上図に示すスペースを確保してください。また、天井板を外さないで冷暖切換ユニットを取り外すことができるような点検口が必要です。
3. 冷媒配管、電気配線の接続に便利な場所ですか。
4. **厨房の近くや湿気の多い所に設置することは避けてください。**冷房時、製品に結露しやすくなります。このような場合、断熱材を増すなどの処置が必要です。
5. **有機溶剤（シンナーやベンジン）の雰囲気**のたちこめる場所（例：塗装所やクリーニング工場など）への据え付けは避けてください。合成樹脂部品が溶解破損します。
6. **可燃性ガスの発生・流入・滞留**のおそれのある場所や、カーボン繊維の浮遊する場所への据え付けは避けてください。
7. 本冷暖切換ユニットは、冷暖房運転切換時「シュー」という冷媒流動音が発生する場合がありますので、設置場所は廊下天井裏など室内に音が漏れない場所に設置してください。
8. 天井材は、石膏ボード（厚さ9mm以上）などの防音効果の高いものを使用してください。
9. 寝室・病院などの暗騒音の低い場所への設置は避けてください。

(3) 寒冷地における注意事項

室外ユニットの据え付けにあたっては、季節風に対する処置・防雪処置・ショートサーキット防止処置が必要となります。

①季節風に対してのユニット配置（向き）

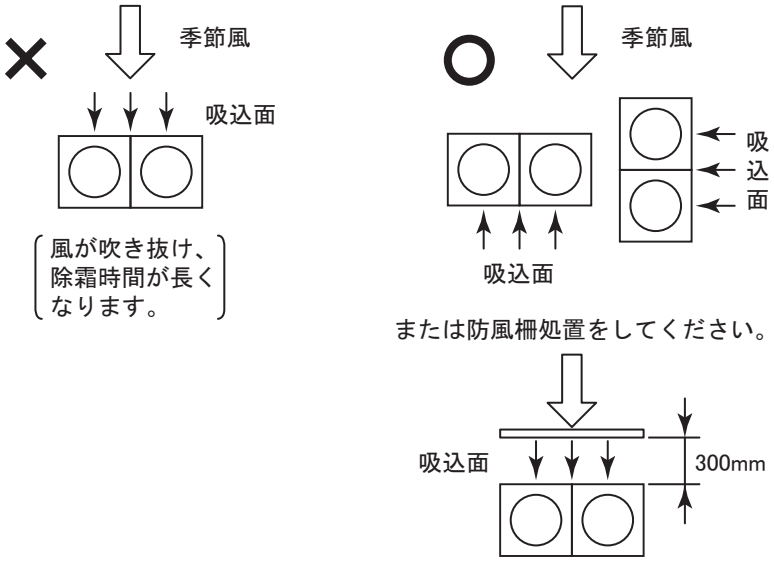

②防雪フードのご準備を、また、積雪量を考慮して室外ユニットに架台を設けてください。

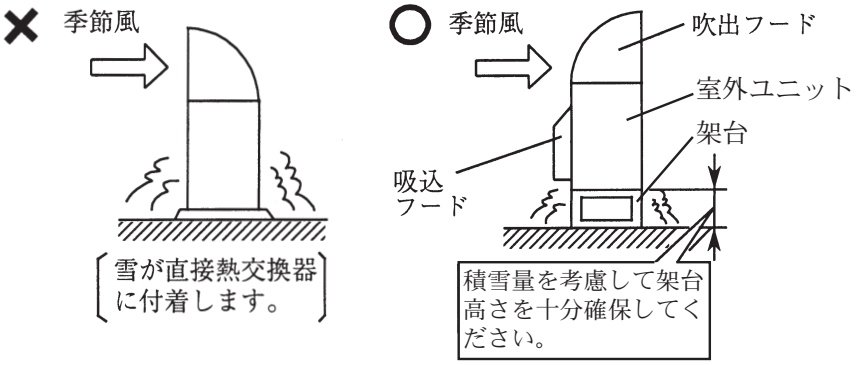

室外ユニットの据付場所は極力北側での据え付けは避け、日射量の多い東側または南側へ据え付けるなどのご配慮をお願いします。また、吹出フード取り付け時は風圧を考慮して、支え・補強フレームなどを取り付けてください。

③ショートサーキットの防止（下図は単独設置の場合）

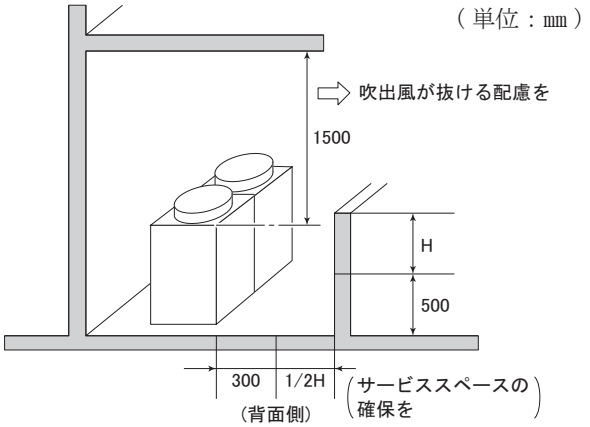

④防雪フード取り付け時の設置スペース

・防雪フードを取り付ける室外ユニットは、積雪量を考慮した高さに据え付けてください。
基礎を高くするか、架台（予想される積雪以上の高さ）を設置してその上に据え付けし、室外ユニット本体をアンカーボルトで確実に固定してください。

・防雪フード取り付け時のサービススペースは、標準のサービススペースに積雪量および除雪作業を考慮した寸法としてください。

・吹き出し風の方向に障害物が無いようにしてください。

・ねじ取り付け部は防錆のために、タッチアップまたはコーキングをしてください。

・連続設置時のサービススペースは、室外ユニット間に側面吸込口フードを取り付けず、室外ユニット間のすき間を50㎜以上確保してくだい。

〈連続設置時のサービススペース〉

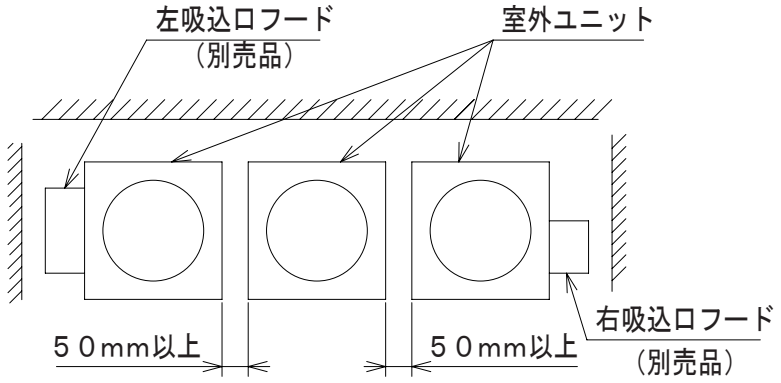

(4) 耐塩害仕様

耐塩害仕様機の防錆処理仕様については244～246ページ**「7. 参考資料7.1機器データ 4 防錆処理仕様書」**をご確認ください。

耐塩害仕様機は、素材や塗装内容を強化していますが、腐食に対して万全ではありません。
このため、次のような据付計画と保守を行うことにより、防食効果を高めておく必要があります。

①海水飛沫および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置すること。
（波しぶきなどが直接かかる場所への設置は避けてください）

②外装パネルに付着した海塩粒子が雨水によって十分洗浄されるように配慮（例えば室外ユニットには日除けなど取り付けない）すること。

③室外ユニット底ベースへの水の滞留は、著しく腐食作用を促進させるため、底ベース内の水抜け性を損なわないように、傾きなどに注意すること。

④海岸地帯への据付品については、付着した塩分などを除去するために定期的に水洗いを行うこと。

⑤据え付け・メンテナンス時などに付いた傷は補修すること。

⑥機器の状態を定期的に点検すること。（必要に応じて再防錆処置や部品交換などを実施してください。）

⑦基礎部品の排水性を確保すること。

●保守管理内容

項　　目	内　　容	備　　考
・ユニット据付点検開始時 ・1～2年目の点検 ・3～6年目の点検	・搬入据付時に付けた傷による錆の補修 ・主にユニット内部に生じる場合の補修 ・メッキ部分にワックスオイル塗布 ・外装部の白亜化進行を見て必要に応じて補修	・内部は外側より錆が発生しやすい ・ポリウレタンまたは塩化ゴム系塗料の塗布
・以降定期点検	・定期点検時に、必要に応じて前記内容を行う	・熱交換器の目づまりは適宜洗浄する

●据付場所について

	耐塩害仕様	耐重塩害仕様
据付場所	潮風は当たらないが、その雰囲気にあるような場所 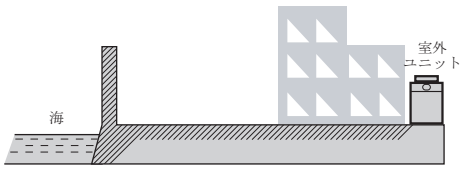	潮風の影響を受ける場所 （ただし、塩分を含んだ水が直接機器にかからない） 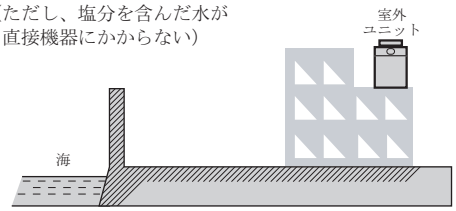
設置場所条件	●室外ユニットが雨で流れる場所 ●潮風の当たらない場所 ●室外ユニットの設置場所から海までの距離が約300mを超え1km以内にある場所 ●室外ユニットが建物の影になる場所	●室外ユニットに雨があまりかからない場所 ●潮風が直接当たる場所 ●室外ユニットの設置場所から海までの距離が約300m以内にある場所 ●室外ユニットが建物の表(海岸面)になる場所 ●室外ユニット設置場所付近のトタン屋根やベランダの鉄製部の塗り替えなどが多い場所

●海岸からの設置距離目安(設置環境により条件が変わります)

1. 直接潮風の当たるところ

	設置距離目安 300m 500m 1km
①内海に面する地域※	耐重塩害 耐塩害 ——
②外海に面する地域	耐重塩害 耐塩害
③沖縄、離島	耐重塩害

※瀬戸内海など

2. 直接潮風の当たらないところ

	設置距離目安 300m 500m 1km
①内海に面する地域※	耐塩害 ——
②外海に面する地域	耐重塩害 耐塩害
③沖縄、離島	耐重塩害 耐塩害

※瀬戸内海など

1 共通事項

(1) 運転音についてのご注意

●かべかけ型（RPK- 型）

ホテル・寝室・病院などの暗騒音が低い部屋でのご使用の際、冷媒流動音が聞こえやすくなることがあります。(異常ではありません) 特にこのような場所に、かべかけ型の室内ユニットを設置する場合には、「かべかけ＜膨張弁機外取り付けタイプ＞」に「膨張弁キット」を併せてご使用ください。

《据付場所》

・室内ユニット本体から膨張弁キット本体までの距離は、配管および配線長で 3 ～ 5m としてください。また、室内ユニットと膨張弁キットの高低差は 2m 以内としてください。

・天井裏の丈夫な位置を選定し据え付けてください。膨張弁キットの質量に耐える強度をもっていないと、騒音や振動を発生することがあるので、避けてください。

・室内ユニットの周囲には、機械の点検・保守が容易にできるように、各据付方法でのスペースを確保してください。また、天井板を外さないで膨張弁キットを取り外すことができるような点検口などが必要です。

・厨房の近くや湿気の多い所に設置することは避けてください。冷房時、製品に結露しやすくなります。このような場合、断熱材を増すなどの処置が必要です。

・膨張弁キットからは、冷媒流動音が発生する場合（1m の距離で 38dB 程度）がありますので、廊下や天井裏など室内に音が漏れない場所に設置してください。

天井材は、石膏ボードなどの防音効果の高いものを使用してください。

(製品型式などの詳細は 13 ページをご確認ください)

●冷暖切換ユニット（CH- 型）

冷暖切換ユニットからは、運転開始 / 停止・サーモオン / オフ時・除霜時・冷暖切換時などの運転状態が変化する際に膨張弁が作動し、動作音および冷媒流動音が発生します。(異常ではありません)

なお、安定した状態で運転した場合の運転音は 40dB(A) 程度ですが、運転モードの切り換えの際には 5 ～ 10dB(A) 増加します。

設置場所は、廊下天井裏など室内に音が漏れない場所および反響の少ない場所とし、天井材には石膏ボードなどの防音効果の高いものを使用してください。また、寝室や病院など暗騒音の低い場所への設置は避けてください。

据付場所の選定にあたっては 38 ページをご確認ください。

(2) ご使用条件についてのご注意

●冷暖同時システム

①冷暖同時システムは、一般事務所空調用としてご採用ください。機械室・電算室などのように、特に機器発熱の大きな場所および恒温室などの温度管理が厳しい場所の空調には、別方式(年間冷房専用パッケージエアコンなど) をご選定ください。

②冷暖同時システムで、同一空間内の室内ユニットに個別に冷暖切換ユニットを取り付ける配管施工は避けてください。

●大型ゆかおき（RPD- 型）

ビル用マルチエアコンは、長時間連続運転させると途中でリセットする制御があるため 24 時間運転をする設備の恒温環境での使用には適しません。この場合は設備用エアコンをご使用ください。

●外気処理エアコン（RPI-KF(G)、RPWI-KF(G) 型）

外気処理エアコンは外気を直接吸い込む製品であり、室内温度を一定にするものではありません。

室内の空調負荷については、別途エアコンを設置するなどして対応してください。また、一般のエアコンとは据付・施工要領が異なりますので、必ず外気処理エアコンの技術資料をご確認ください。

(3) 外部デマンド設定時のご注意

外部入力端子を使用して、外部タイマーなどから空調機を強制停止 / 運転させる場合は、1 回の運転オン時間を最低 15 分間以上確保してください。運転時間が短い場合、空調機に最低限必要な運転制御時間が確保できないため、機器のトラブルや故障の原因となる恐れがあります。

2．製品仕様

2．製品仕様 43
2.1 室外ユニット..... 44
1 共通事項（標準／高効率 共通）..... 44
2 仕様表..... 45
■標準タイプ..... 45
■高効率タイプ..... 51
3 性能仕様表..... 57
■標準タイプ..... 57
■高効率タイプ..... 57
4 寸法図..... 58
■標準タイプ..... 58
■高効率タイプ..... 63
5 電気配線図..... 66
■標準タイプ..... 66
■高効率タイプ..... 68
2.2 冷暖切換ユニット..... 69
1 寸法図..... 69
2 操作回路図..... 70

1 共通事項（標準 / 高効率 共通）

(1) 冷房・暖房性能は、所定の室内ユニットと室外ユニットを組み合わせ、JIS B 8615-1 に準拠して下表の温度条件で運転し、室内外ユニット間の冷媒配管相当長 7.5 m、高低差 0 m、室内ユニットの容量を室外ユニット容量と一致させて運転した場合を示します。

冷房・暖房性能の運転温度条件

試験条件	室内側入口空気状態		室外側入口空気状態	
	乾球温度 (DB)℃	湿球温度 (WB)℃	乾球温度 (DB)℃	湿球温度 (WB)℃
標準冷房能力	27	19	35	—
標準ヒートポンプ暖房能力	20	—	7	6
低温ヒートポンプ暖房能力	20	—	2	1

(2) 据付工事および電気工事は、128 ページ以降の**「4. 据付・施工について」**および製品に付属されている**「据付点検要領書」**により行ってください。

(3) 冷媒封入量は、出荷時に冷凍サイクル内に封入されている量を示します。据付時の配管長さにより、冷媒の追加封入が必要です。

(4) 運転音は、実際の据付状態では、周囲の騒音や反響の影響を受け、表示値より大きくなるのが普通です。据え付けに当たっては、据付場所周囲の環境に十分ご注意ください。

2 仕様表

■標準タイプ

(50/60Hz)

型名（馬力）				224 型 (8.0)	280 型 (10.0)	335 型 (12.0)	400 型 (14.0)
型式	室外ユニット型式			RAS-AP224DS3	RAS-AP280DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP400DS3
	構成室外ユニット			－	－	－	－
				－	－	－	－
				－	－	－	－
法定冷凍能力			トン	2.37	3.69	4.11	5.75/5.74
高圧ガス保安法区分			－	届出不要	届出不要	届出不要	届出不要
電源			－	AC 3φ 200V	AC 3φ 200V	AC 3φ 200V	AC 3φ 200V
運転性能※1	冷房性能	冷房能力	kW	22.4	28.0	33.5	40.0
		エネルギー消費効率	kW/kW	4.00	3.49	3.16	3.30
		消費電力	kW	5.60	8.02	10.60	12.11
		運転電流	A	17.96	25.72	34.00	39.73/38.84
		力率	%	90	90	90	88/90
		始動電流（終了最大）	A	15	15	15	173/158
	暖房性能	標準 暖房能力	kW	25.0	31.5	37.5	45.0
		標準 エネルギー消費効率	kW/kW	4.04	3.59	3.79	3.62
		標準 消費電力	kW	6.19	8.77	9.89	12.44
		標準 運転電流	A	19.85	28.13	31.72	40.81/39.90
		標準 力率	%	90	90	90	88/90
		低温 暖房能力	kW	20.0	24.5	26.5	36.0
		低温 消費電力	kW	6.75	9.44	10.38	13.13
		始動電流（終了最大）	A	15	15	15	173/158
	エネルギー消費効率（冷暖平均）		kW/kW	4.02	3.54	3.48	3.46
運転音（標準－ナイトシフト）※2			dB(A)	58-53	58-53	60-55	62-57
外装塗装色（マンセル記号）			－	ナチュラルグレー (1.0Y 8.5/0.5)			
外形寸法（幅×奥行×高さ）			mm	950 × 765 × 1,720	950 × 765 × 1,720	950 × 765 × 1,720	1,210 × 765 × 1,720
梱包寸法（幅×奥行×高さ）			mm	1,000 × 800 × 1,775	1,000 × 800 × 1,775	1,000 × 800 × 1,775	1,260 × 800 × 1,775
冷暖房装置	圧縮機	出力（極数）	kW	4.8(6) × 1	6.0(6) × 1	7.2(6) × 1	4.8(6) × 1 + 4.4(2) × 1
		電源	－	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V
	容量制御範囲		%	27 ～ 100（ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御）	23 ～ 100（ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御）	20 ～ 100（ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御）	16 ～ 100（ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御）
	冷凍機油	種類	－	FVC68D	FVC68D	FVC68D	FVC68D
		メーカー名	－	出光興産	出光興産	出光興産	出光興産
		封入量	ℓ	6.0(圧縮機内部封入量1.1ℓ)	6.0(圧縮機内部封入量1.1ℓ)	6.0(圧縮機内部封入量1.1ℓ)	7.9(圧縮機内部封入量1.6ℓ)
	クランクケースヒーター出力		W	40.8 × 2	40.8 × 2	40.8 × 2	40.8 × 4
	クランクケースヒーター電源		－	AC 1 φ 200V	AC 1 φ 200V	AC 1 φ 200V	AC 1 φ 200V
	冷媒の種類		－	R410A	R410A	R410A	R410A
	冷媒封入量 ※3		kg	5.4	6.4	7.3	8.5
	除霜方法		－	逆サイクルデフロスト	逆サイクルデフロスト	逆サイクルデフロスト	逆サイクルデフロスト
送風装置	風量		m^3/min	155	170	175	195
	モーター出力（極数）		kW	0.33(8) × 1	0.44(8) × 1	0.49(8) × 1	0.66(8) × 1
	モーター電源		－	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V
保護装置作動値	高圧遮断装置		MPa	4.15/3.20(OFF/ON)	4.15/3.20(OFF/ON)	4.15/3.20(OFF/ON)	4.15/3.20(OFF/ON)
	吐出ガスサーモ		℃	140	140	140	140
	送風機インターナルサーモ		℃	-/-(OFF/ON)	-/-(OFF/ON)	-/-(OFF/ON)	-/-(OFF/ON)
	操作回路用ヒューズ		A	5	5	5	5
除霜条件	最短除霜間隔		min	52	52	52	52
	最長除霜時間		min	9	9	9	9
	除霜開始温度		℃	-2（パイプ表面）/6（外気とパイプ表面の温度差）			
	除霜終了温度（パイプ表面温度）		℃	15	15	15	15
製品質量			kg	210	225	225	305
梱包質量			kg	215	230	230	310
主配管サイズ	冷暖切換システム	高低圧ガス配管	mm	φ 19.05	φ 22.2	φ 25.4	φ 25.4
		液配管	mm	φ 9.52	φ 9.52	φ 12.7	φ 12.7
	冷暖同時システム	低圧ガス配管	mm	φ 19.05	φ 22.2	φ 25.4	φ 25.4
		高低圧ガス配管	mm	φ 15.88	φ 19.05	φ 22.2	φ 22.2
		液配管	mm	φ 9.52	φ 9.52	φ 12.7	φ 12.7

※1. 性能は JIS B 8615-1 による条件（冷房時：室内側 27℃ DB/19℃ WB 室外側 35℃ DB、暖房時：室内側 20℃ DB 室外側 7℃ DB/6℃ WB、暖房低温時：室内側 20℃ DB 室外側 2℃ DB/1℃ WB）で、配管長 7.5m、高低差 0m、てんかせ 4 方向室内ユニットを 100%接続した場合の値です。
なお、電気特性は室外ユニット単独の値です。

※2. 据え付けた状態で測定すると周囲の騒音や反響などの影響を受けて、表示値より大きくなるのが普通です。据え付けに当たっては据付場所周囲の環境に十分ご注意ください。

※3. 室外ユニットの出荷時封入量を示します。（現地配管追加分を含みません）

（注）電源配線容量・電源トランス容量（現地準備品）については、157,159 ページの「室外ユニットの配線容量」をご確認ください。

2．製品仕様

2.1 室外ユニット

(50/60Hz)

型名（馬力）				450 型 (16.0)	500 型 (18.0)	560 型 (20.0)	615 型 (22.0)
型式	室外ユニット型式			RAS-AP450DS3	RAS-AP500DS3	RAS-AP560DS3	RAS-AP615DS3
	構成室外ユニット ※1			－	RAS-AP280DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP400DS3
				－	RAS-AP224DS3	RAS-AP224DS3	RAS-AP224DS3
				－	－	－	－
法定冷凍能力			トン	5.75/5.74	6.06	6.48	8.12/8.11
高圧ガス保安法区分			－	届出不要	届出不要	届出不要	届出不要
電源			－	AC 3φ 200V	AC 3φ 200V	AC 3φ 200V	AC 3φ 200V
運転性能※2	冷房性能	冷房能力	kW	45.0	50.0	56.0	61.5
		エネルギー消費効率	kW/kW	3.24	3.71	3.45	3.55
		消費電力	kW	13.87	13.49	16.23	17.32
		運転電流	A	45.50/44.49	43.27	52.06	56.42/55.56
		力率	%	88/90	90	90	89/90
		始動電流（終了最大）	A	173/158	30	30	193/178
	暖房性能	標準 暖房能力	kW	50.0	56.0	63.0	69.0
		標準 エネルギー消費効率	kW/kW	3.12	3.79	3.88	3.78
		標準 消費電力	kW	16.03	14.79	16.23	18.23
		標準 運転電流	A	52.58/51.42	47.43	52.06	59.36/58.47
		標準 力率	%	88/90	90	90	89/90
		低温 暖房能力	kW	38.6	44.5	46.5	56.0
		低温 消費電力	kW	16.50	16.19	17.13	19.88
		始動電流（終了最大）	A	173/158	30	30	193/178
	エネルギー消費効率（冷暖平均）		kW/kW	3.18	3.75	3.67	3.67
運転音（標準ーナイトシフト）※3			dB(A)	64-57	61-56	63-58	64-59
外装塗装色（マンセル記号）			－	ナチュラルグレー (1.0Y 8.5/0.5)			
外形寸法（幅×奥行×高さ）※4			mm	1,210 × 765 × 1,720	1,920 × 765 × 1,720	1,920 × 765 × 1,720	2,180 × 765 × 1,720
梱包寸法（幅×奥行×高さ）			mm	1,260 × 800 × 1,775	－	－	－
冷暖房装置	圧縮機	出力（極数）	kW	6.0(6)×1+4.4(2)×1	4.8(6)×1+6.0(6)×1	4.8(6)×1+7.2(6)×1	4.8(6)×1+(4.8(6)×1 +4.4(2)×1)
		電源	－	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V
	容量制御範囲		%	15～100（ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御）	13～100（ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御）	12～100（ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御）	10～100（ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御）
	冷凍機油	種類	－	FVC68D	FVC68D	FVC68D	FVC68D
		メーカー名	－	出光興産	出光興産	出光興産	出光興産
		封入量	ℓ	7.9(圧縮機内部封入量1.6ℓ)	12.0(圧縮機内部封入量2.2ℓ)	12.0(圧縮機内部封入量2.2ℓ)	13.9(圧縮機内部封入量2.7ℓ)
	クランクケースヒーター出力		W	40.8 × 4	40.8 × 2 + 40.8 × 2	40.8 × 2 + 40.8 × 2	40.8 × 2 + 40.8 × 4
	クランクケースヒーター電源		－	AC 1 φ 200V	AC 1 φ 200V	AC 1 φ 200V	AC 1 φ 200V
	冷媒の種類		－	R410A	R410A	R410A	R410A
	冷媒封入量 ※5		kg	9.5	11.8	12.7	13.9
	除霜方法		－	逆サイクルデフロスト	逆サイクルデフロスト	逆サイクルデフロスト	逆サイクルデフロスト
送風装置	風量		m^3/min	210	155 + 170	155 + 175	155 + 195
	モーター出力（極数）		kW	0.91(8) × 1	0.33(8)×1+0.44(8)×1	0.33(8)×1+0.49(8)×1	0.33(8)×1+0.66(8)×1
	モーター電源		－	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V
保護装置作動値	高圧遮断装置		MPa	4.15/3.20(OFF/ON)	4.15/3.20(OFF/ON)	4.15/3.20(OFF/ON)	4.15/3.20(OFF/ON)
	吐出ガスサーモ		℃	140	140	140	140
	送風機インターナルサーモ		℃	-/-(OFF/ON)	-/-(OFF/ON)	-/-(OFF/ON)	-/-(OFF/ON)
	操作回路用ヒューズ		A	5	5	5	5
除霜条件	最短除霜間隔		min	52	52	52	52
	最長除霜時間		min	9	9	9	9
	除霜開始温度		℃	-2（パイプ表面）/6（外気とパイプ表面の温度差）			
	除霜終了温度（パイプ表面温度）		℃	15	15	15	15
製品質量			kg	305	210 + 225	210 + 225	210 + 305
梱包質量			kg	310	215 + 230	215 + 230	215 + 310
主配管サイズ	冷暖切換システム	高低圧ガス配管	mm	φ 28.58	φ 28.58	φ 28.58	φ 28.58
		液配管	mm	φ 12.7	φ 15.88	φ 15.88	φ 15.88
	冷暖同時システム	低圧ガス配管	mm	φ 28.58	φ 28.58	φ 28.58	φ 28.58
		高低圧ガス配管	mm	φ 22.2	φ 22.2	φ 22.2	φ 25.4
		液配管	mm	φ 12.7	φ 15.88	φ 15.88	φ 15.88

※1. 表中の組み合わせ以外はできません。
※2. 性能は JIS B 8615-1 による条件（冷房時：室内側 27℃ DB/19℃ WB 室外側 35℃ DB、暖房時：室内側 20℃ DB 室外側 7℃ DB/6℃ WB、暖房低温時：室内側 20℃ DB 室外側 2℃ DB/1℃ WB）で、配管長 7.5m、高低差 0m、てんかせ 4 方向室内ユニットを 100%接続した場合の値です。
なお、電気特性は室外ユニット単独の値です。
※3. 運転音の値は JIS B 8616 に準拠し、無響音室で測定した値です。実際に据え付けた状態で測定すると周囲の騒音や反響などの影響を受けて、表示値より大きくなるのが普通です。据え付けに当たっては据付場所周囲の環境に十分ご注意ください。
※4. 構成ユニット間のすき間を 20mm とした場合の値です。
※5. 室外ユニットの出荷時封入量を示します。（現地配管追加分を含みません）
（注）電源配線容量・電源トランス容量（現地準備品）については、157,159 ページの「室外ユニットの配線容量」をご確認ください。

2．製品仕様

2.1 室外ユニット

(50/60Hz)

型名（馬力）				690型（24.0）	730型（26.0）	800型（28.0）	850型（30.0）
型式	室外ユニット型式			RAS-AP690DS3	RAS-AP730DS3	RAS-AP800DS3	RAS-AP850DS3
	構成室外ユニット ※1			RAS-AP400DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP450DS3
				RAS-AP280DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP400DS3
				－	－	－	－
法定冷凍能力			トン	9.44/9.43	9.86/9.85	11.50/11.48	11.50/11.48
高圧ガス保安法区分			－	届出不要	届出不要	届出不要	届出不要
電源			－	AC 3φ 200V	AC 3φ 200V	AC 3φ 200V	AC 3φ 200V
運転性能※2	冷房性能	冷房能力	kW	69.0	73.0	80.0	85.0
		エネルギー消費効率	kW/kW	3.35	3.25	3.30	3.27
		消費電力	kW	20.58	22.43	24.22	25.98
		運転電流	A	66.91/66.01	72.83/71.94	79.46/77.68	85.23/83.33
		力率	%	89/90	89/90	88/90	88/90
		始動電流（終了最大）	A	193/178	193/178	213/198	213/198
	暖房性能	標準 暖房能力	kW	77.5	82.5	90.0	95.0
		標準 エネルギー消費効率	kW/kW	3.58	3.69	3.62	3.34
		標準 消費電力	kW	21.63	22.33	24.88	28.47
		標準 運転電流	A	70.31/69.38	72.53/71.62	81.62/79.80	93.39/91.32
		標準 力率	%	89/90	89/90	88/90	88/90
		低温 暖房能力	kW	60.5	62.5	72.0	74.6
		低温 消費電力	kW	22.57	23.51	26.26	29.63
		始動電流（終了最大）	A	193/178	193/178	213/198	213/198
	エネルギー消費効率（冷暖平均）		kW/kW	3.47	3.47	3.46	3.31
運転音（標準ーナイトシフト）※3			dB(A)	64-59	65-60	65-60	66-61
外装塗装色（マンセル記号）			－	ナチュラルグレー（1.0Y 8.5/0.5）			
外形寸法（幅×奥行×高さ）※4			mm	2,180 × 765 × 1,720	2,180 × 765 × 1,720	2,440 × 765 × 1,720	2,440 × 765 × 1,720
梱包寸法（幅×奥行×高さ）			mm	－	－	－	－
冷暖房装置	圧縮機	出力（極数）	kW	6.0(6)×1＋(4.8(6)×1＋4.4(2)×1)	7.2(6)×1＋(4.8(6)×1＋4.4(2)×1)	(4.8(6)×1＋4.4(2)×1)＋(4.8(6)×1＋4.4(2)×1)	(4.8(6)×1＋4.4(2)×1)＋(6.0(6)×1＋4.4(2)×1)
		電源	－	AC 3φ 200V	AC 3φ 200V	AC 3φ 200V	AC 3φ 200V
	容量制御範囲		%	10～100（ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御）	9～100（ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御）	8～100（ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御）	8～100（ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御）
	冷凍機油	種類	－	FVC68D	FVC68D	FVC68D	FVC68D
		メーカー名	－	出光興産	出光興産	出光興産	出光興産
		封入量	ℓ	13.9(圧縮機内部封入量2.7ℓ)	13.9(圧縮機内部封入量2.7ℓ)	15.8(圧縮機内部封入量3.2ℓ)	15.8(圧縮機内部封入量3.2ℓ)
	クランクケースヒーター出力		W	40.8 × 2 ＋ 40.8 × 4	40.8 × 2 ＋ 40.8 × 4	40.8 × 4 ＋ 40.8 × 4	40.8 × 4 ＋ 40.8 × 4
	クランクケースヒーター電源		－	AC 1φ 200V	AC 1φ 200V	AC 1φ 200V	AC 1φ 200V
	冷媒の種類		－	R410A	R410A	R410A	R410A
	冷媒封入量 ※5		kg	14.9	15.8	17.0	18.0
	除霜方法		－	逆サイクルデフロスト	逆サイクルデフロスト	逆サイクルデフロスト	逆サイクルデフロスト
送風装置	風量		m^3/min	170 ＋ 195	175 ＋ 195	195 ＋ 195	195 ＋ 210
	モーター出力（極数）		kW	0.44(8)×1＋0.66(8)×1	0.49(8)×1＋0.66(8)×1	0.66(8)×1＋0.66(8)×1	0.66(8)×1＋0.91(8)×1
	モーター電源		－	AC 3φ 200V	AC 3φ 200V	AC 3φ 200V	AC 3φ 200V
保護装置作動値	高圧遮断装置		MPa	4.15/3.20(OFF/ON)	4.15/3.20(OFF/ON)	4.15/3.20(OFF/ON)	4.15/3.20(OFF/ON)
	吐出ガスサーモ		℃	140	140	140	140
	送風機インターナルサーモ		℃	-/-(OFF/ON)	-/-(OFF/ON)	-/-(OFF/ON)	-/-(OFF/ON)
	操作回路用ヒューズ		A	5	5	5	5
除霜条件	最短除霜間隔		min	52	52	52	52
	最長除霜時間		min	9	9	9	9
	除霜開始温度		℃	-2（パイプ表面）/6（外気とパイプ表面の温度差）			
	除霜終了温度（パイプ表面温度）		℃	15	15	15	15
製品質量			kg	225 ＋ 305	225 ＋ 305	305 ＋ 305	305 ＋ 305
梱包質量			kg	230 ＋ 310	230 ＋ 310	310 ＋ 310	310 ＋ 310
主配管サイズ	冷暖切換システム	高低圧ガス配管	mm	φ 28.58	φ 31.75	φ 31.75	φ 31.75
		液配管	mm	φ 15.88	φ 19.05	φ 19.05	φ 19.05
	冷暖同時システム	低圧ガス配管	mm	φ 28.58	φ 31.75	φ 31.75	φ 31.75
		高低圧ガス配管	mm	φ 25.4	φ 25.4	φ 28.58	φ 28.58
		液配管	mm	φ 15.88	φ 19.05	φ 19.05	φ 19.05

※1. 表中の組み合わせ以外はできません。
※2. 性能は JIS B 8615-1 による条件（冷房時：室内側 27℃ DB/19℃ WB 室外側 35℃ DB、暖房時：室内側 20℃ DB 室外側 7℃ DB/6℃ WB、暖房低温時：室内側 20℃ DB 室外側 2℃ DB/1℃ WB）で、配管長 7.5m、高低差 0m、てんかせ 4 方向室内ユニットを 100%接続した場合の値です。
なお、電気特性は室外ユニット単独の値です。
※3. 運転音の値は JIS B 8616 に準拠し、無響音室で測定した値です。実際に据え付けた状態で測定すると周囲の騒音や反響などの影響を受けて、表示値より大きくなるのが普通です。据え付けに当たっては据付場所周囲の環境に十分ご注意ください。
※4. 構成ユニット間のすき間を 20mm とした場合の値です。
※5. 室外ユニットの出荷時封入量を示します。（現地配管追加分を含みません）
（注）電源配線容量・電源トランス容量（現地準備品）については、157,159 ページの「室外ユニットの配線容量」をご確認ください。

2．製品仕様

2.1 室外ユニット

(50/60Hz)

型名（馬力）					900 型 (32.0)	950 型 (34.0)	1000 型 (36.0)	1090 型 (38.0)
型式	室外ユニット型式				RAS-AP900DS3	RAS-AP950DS3	RAS-AP1000DS3	RAS-AP1090DS3
	構成室外ユニット ※1				RAS-AP450DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP400DS3
					RAS-AP450DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3
					－	RAS-AP280DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3
法定冷凍能力				トン	11.50/11.48	11.91	12.33	13.97/13.96
高圧ガス保安法区分				－	届出不要	届出不要	届出不要	届出不要
電源				－	AC 3φ 200V	AC 3φ 200V	AC 3φ 200V	AC 3φ 200V
運転性能※2	冷房性能	冷房能力		kW	90.0	95.0	100.0	109.0
		エネルギー消費効率		kW/kW	3.24	3.25	3.17	3.16
		消費電力		kW	27.74	29.22	31.53	34.44
		運転電流		A	91.00/88.98	93.72	101.13	111.39/110.47
		力率		%	88/90	90	90	89/90
		始動電流（終了最大）		A	213/198	45	45	213/198
	暖房性能	標準	暖房能力	kW	100.0	106.0	112.0	118.0
			エネルギー消費効率	kW/kW	3.12	3.74	3.81	3.78
			消費電力	kW	32.06	28.33	29.43	31.25
			運転電流	A	105.16/102.84	90.88	94.41	101.10/100.23
			力率	%	88/90	90	90	89/90
		低温	暖房能力	kW	77.2	77.5	79.5	89.0
			消費電力	kW	33.0	30.20	31.14	33.89
		始動電流（終了最大）		A	213/198	45	45	213/198
	エネルギー消費効率（冷暖平均）			kW/kW	3.18	3.50	3.49	3.47
運転音（標準－ナイトシフト）※3				dB(A)	67-61	65-60	65-60	66-61
外装塗装色（マンセル記号）				－	ナチュラルグレー (1.0Y 8.5/0.5)			
外形寸法（幅×奥行×高さ）※4				mm	2,440 × 765 × 1,720	2,890 × 765 × 1,720	2,890 × 765 × 1,720	3,150 × 765 × 1,720
梱包寸法（幅×奥行×高さ）				mm	－	－	－	－
冷暖房装置	圧縮機	出力（極数）		kW	(6.0(6)×1+4.4(2)×1)+(6.0(6)×1+4.4(2)×1)	6.0(6)×1+7.2(6)×1+7.2(6)×1	7.2(6)×1+7.2(6)×1+7.2(6)×1	7.2(6)×1+7.2(6)×1+(4.8(6)×1+4.4(2)×1)
		電源		－	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V
	容量制御範囲			%	8 ～ 100（ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御）	7 ～ 100（ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御）	7 ～ 100（ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御）	6 ～ 100（ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御）
	冷凍機油	種類		－	FVC68D	FVC68D	FVC68D	FVC68D
		メーカー名		－	出光興産	出光興産	出光興産	出光興産
		封入量		ℓ	15.8(圧縮機内部封入量3.2ℓ)	18.0(圧縮機内部封入量3.3ℓ)	18.0(圧縮機内部封入量3.3ℓ)	19.9(圧縮機内部封入量3.8ℓ)
	クランクケースヒーター出力			W	40.8×4+40.8×4	40.8×2+40.8×2+40.8×2	40.8×2+40.8×2+40.8×2	40.8×2+40.8×2+40.8×4
	クランクケースヒーター電源			－	AC 1 φ 200V	AC 1 φ 200V	AC 1 φ 200V	AC 1 φ 200V
	冷媒の種類			－	R410A	R410A	R410A	R410A
	冷媒封入量 ※5			kg	19.0	21.0	21.9	23.1
	除霜方法			－	逆サイクルデフロスト	逆サイクルデフロスト	逆サイクルデフロスト	逆サイクルデフロスト
送風装置	風量			m^3/min	210 + 210	170 + 175 + 175	175 + 175 + 175	175 + 175 + 195
	モーター出力（極数）			kW	0.91(8)×1+0.91(8)×1	0.44(8)×1+0.49(8)×1+0.49(8)×1	0.49(8)×1+0.49(8)×1+0.49(8)×1	0.49(8)×1+0.49(8)×1+0.66(8)×1
	モーター電源			－	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V
保護装置作動値	高圧遮断装置			MPa	4.15/3.20(OFF/ON)	4.15/3.20(OFF/ON)	4.15/3.20(OFF/ON)	4.15/3.20(OFF/ON)
	吐出ガスサーモ			℃	140	140	140	140
	送風機インターナルサーモ			℃	-/-(OFF/ON)	-/-(OFF/ON)	-/-(OFF/ON)	-/-(OFF/ON)
	操作回路用ヒューズ			A	5	5	5	5
除霜条件	最短除霜間隔			min	52	52	52	52
	最長除霜時間			min	9	9	9	9
	除霜開始温度			℃	-2（パイプ表面）/6（外気とパイプ表面の温度差）			
	除霜終了温度（パイプ表面温度）			℃	15	15	15	15
製品質量				kg	305 + 305	225 + 225 + 225	225 + 225 + 225	225 + 225 + 305
梱包質量				kg	310 + 310	230 + 230 + 230	230 + 230 + 230	230 + 230 + 310
主配管サイズ	冷暖切換システム	高低圧ガス配管		mm	φ 31.75	φ 31.75	φ 38.1	φ 38.1
		液配管		mm	φ 19.05	φ 19.05	φ 19.05	φ 19.05
	冷暖同時システム	低圧ガス配管		mm	φ 31.75	φ 31.75	φ 38.1	φ 38.1
		高低圧ガス配管		mm	φ 28.58	φ 28.58	φ 28.58	φ 31.75
		液配管		mm	φ 19.05	φ 19.05	φ 19.05	φ 19.05

※1. 表中の組み合わせ以外はできません。
※2. 性能は JIS B 8615-1 による条件（冷房時：室内側 27℃ DB/19℃ WB 室外側 35℃ DB、暖房時：室内側 20℃ DB 室外側 7℃ DB/6℃ WB、暖房低温時：室内側 20℃ DB 室外側 2℃ DB/1℃ WB）で、配管長 7.5m、高低差 0m、てんかせ 4 方向室内ユニットを 100%接続した場合の値です。
なお、電気特性は室外ユニット単独の値です。
※3. 運転音の値は JIS B 8616 に準拠し、無響音室で測定した値です。実際に据え付けた状態で測定すると周囲の騒音や反響などの影響を受けて、表示値より大きくなるのが普通です。据え付けに当たっては据付場所周囲の環境に十分ご注意ください。
※4. 構成ユニット間のすき間を 20mm とした場合の値です。
※5. 室外ユニットの出荷時封入量を示します。（現地配管追加分を含みません）
（注）電源配線容量・電源トランス容量（現地準備品）については、157,159 ページの「室外ユニットの配線容量」をご確認ください。

2．製品仕様

2.1 室外ユニット

(50/60Hz)

型名（馬力）				1120 型 (40.0)	1180 型 (42.0)	1250 型 (44.0)	1320 型 (46.0)
型式	室外ユニット型式			RAS-AP1120DS3	RAS-AP1180DS3	RAS-AP1250DS3	RAS-AP1320DS3
	構成室外ユニット ※1			RAS-AP450DS3	RAS-AP450DS3	RAS-AP450DS3	RAS-AP450DS3
				RAS-AP335DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP450DS3	RAS-AP450DS3
				RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP400DS3
法定冷凍能力			トン	13.97/13.96	15.61/15.59	15.61/15.59	17.25/17.22
高圧ガス保安法区分			－	届出不要	届出不要	届出不要	届出不要
電源			－	AC 3φ 200V	AC 3φ 200V	AC 3φ 200V	AC 3φ 200V
運転性能※2	冷房性能	冷房能力	kW	112.0	118.0	125.0	132.0
		エネルギー消費効率	kW/kW	3.19	3.25	3.19	3.22
		消費電力	kW	35.07	36.30	39.19	40.96
		運転電流	A	113.50/112.49	118.31/116.43	127.77/125.71	134.37/131.39
		力率	%	89/90	89/90	89/90	88/90
		始動電流（終了最大）	A	213/198	233/218	233/218	253/238
	暖房性能	標準 暖房能力	kW	125.0	132.0	140.0	145.0
		標準 エネルギー消費効率	kW/kW	3.49	3.47	3.23	3.26
		標準 消費電力	kW	35.81	38.07	43.35	44.50
		標準 運転電流	A	116.02/114.86	124.16/122.11	141.47/139.05	145.97/142.74
		標準 力率	%	89/90	89/90	88/90	88/90
		低温 暖房能力	kW	91.6	101.1	103.7	113.2
		低温 消費電力	kW	37.26	40.01	43.38	46.13
		始動電流（終了最大）	A	213/198	233/218	233/218	253/238
	エネルギー消費効率（冷暖平均）		kW/kW	3.34	3.36	3.21	3.24
運転音（標準－ナイトシフト）※3			dB(A)	67-61	67-62	68-62	68-63
外装塗装色（マンセル記号）			－	ナチュラルグレー (1.0Y 8.5/0.5)			
外形寸法（幅×奥行×高さ）※4			mm	3,150 × 765 × 1,720	3,410 × 765 × 1,720	3,410 × 765 × 1,720	3,670 × 765 × 1,720
梱包寸法（幅×奥行×高さ）			mm	－	－	－	－
冷暖房装置	圧縮機	出力（極数）	kW	7.2(6)×1+7.2(6)×1+(6.0(6)×1+4.4(2)×1)	7.2(6)×1+(4.8(6)×1+4.4(2)×1)+(6.0(6)×1+4.4(2)×1)	7.2(6)×1+(6.0(6)×1+4.4(2)×1)+(6.0(6)×1+4.4(2)×1)	(4.8(6)×1+4.4(2)×1)+(6.0(6)×1+4.4(2)×1)+(6.0(6)×1+4.4(2)×1)
		電源	－	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V
	容量制御範囲		%	6～100（ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御）	6～100（ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御）	6～100（ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御）	5～100（ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御）
	冷凍機油	種類	－	FVC68D	FVC68D	FVC68D	FVC68D
		メーカー名	－	出光興産	出光興産	出光興産	出光興産
		封入量	ℓ	19.9(圧縮機内部封入量3.8ℓ)	21.8(圧縮機内部封入量4.3ℓ)	21.8(圧縮機内部封入量4.3ℓ)	23.7(圧縮機内部封入量4.8ℓ)
	クランクケースヒーター出力		W	40.8×2+40.8×2+40.8×4	40.8×2+40.8×4+40.8×4	40.8×2+40.8×4+40.8×4	40.8×4+40.8×4+40.8×4
	クランクケースヒーター電源		－	AC 1 φ 200V	AC 1 φ 200V	AC 1 φ 200V	AC 1 φ 200V
	冷媒の種類		－	R410A	R410A	R410A	R410A
	冷媒封入量 ※5		kg	24.3	25.5	26.3	27.5
	除霜方法		－	逆サイクルデフロスト	逆サイクルデフロスト	逆サイクルデフロスト	逆サイクルデフロスト
送風装置	風量		m^3/min	175 + 175 + 210	175 + 195 + 210	175 + 210 + 210	195 + 210 + 210
	モーター出力（極数）		kW	0.49(8)×1+0.49(8)×1+0.91(8)×1	0.49(8)×1+0.66(8)×1+0.91(8)×1	0.49(8)×1+0.91(8)×1+0.91(8)×1	0.66(8)×1+0.91(8)×1+0.91(8)×1
	モーター電源		－	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V
保護装置作動値	高圧遮断装置		MPa	4.15/3.20(OFF/ON)	4.15/3.20(OFF/ON)	4.15/3.20(OFF/ON)	4.15/3.20(OFF/ON)
	吐出ガスサーモ		℃	140	140	140	140
	送風機インターナルサーモ		℃	-/-(OFF/ON)	-/-(OFF/ON)	-/-(OFF/ON)	-/-(OFF/ON)
	操作回路用ヒューズ		A	5	5	5	5
除霜条件	最短除霜間隔		min	52	52	52	52
	最長除霜時間		min	9	9	9	9
	除霜開始温度		℃	-2（パイプ表面）/6（外気とパイプ表面の温度差）			
	除霜終了温度（パイプ表面温度）		℃	15	15	15	15
製品質量			kg	225 + 225 + 305	225 + 305 + 305	225 + 305 + 305	305 + 305 + 305
梱包質量			kg	230 + 230 + 310	230 + 310 + 310	230 + 310 + 310	310 + 310 + 310
主配管サイズ	冷暖切換システム	高低圧ガス配管	mm	φ 38.1	φ 38.1	φ 38.1	φ 38.1
		液配管	mm	φ 19.05	φ 19.05	φ 19.05	φ 19.05
	冷暖同時システム	低圧ガス配管	mm	φ 38.1	φ 38.1	φ 38.1	φ 38.1
		高低圧ガス配管	mm	φ 31.75	φ 31.75	φ 31.75	φ 31.75
		液配管	mm	φ 19.05	φ 19.05	φ 19.05	φ 19.05

※1. 表中の組み合わせ以外はできません。
※2. 性能は JIS B 8615-1 による条件（冷房時：室内側 27℃ DB/19℃ WB 室外側 35℃ DB、暖房時：室内側 20℃ DB 室外側 7℃ DB/6℃ WB、暖房低温時：室内側 20℃ DB 室外側 2℃ DB/1℃ WB）で、配管長 7.5m、高低差 0m、てんかせ 4 方向室内ユニットを 100%接続した場合の値です。
なお、電気特性は室外ユニット単独の値です。
※3. 運転音の値は JIS B 8616 に準拠し、無響音室で測定した値です。実際に据え付けた状態で測定すると周囲の騒音や反響などの影響を受けて、表示値より大きくなるのが普通です。据え付けに当たっては据付場所周囲の環境に十分ご注意ください。
※4. 構成ユニット間のすき間を 20mm とした場合の値です。
※5. 室外ユニットの出荷時封入量を示します。（現地配管追加分を含みません）
（注）電源配線容量・電源トランス容量（現地準備品）については、157,159 ページの「室外ユニットの配線容量」をご確認ください。

(50/60Hz)

型名（馬力）				1360 型 (48.0)	1400 型 (50.0)	1450 型 (52.0)	1500 型 (54.0)
型式	室外ユニット型式			RAS-AP1360DS3	RAS-AP1400DS3	RAS-AP1450DS3	RAS-AP1500DS3
	構成室外ユニット ※1			RAS-AP450DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP450DS3
				RAS-AP450DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP400DS3
				RAS-AP450DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3
				－	RAS-AP280DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3
法定冷凍能力			トン	17.25/17.22	19.30/19.28	19.72/19.70	19.72/19.70
高圧ガス保安法区分			－	届出不要	届出不要	届出不要	届出不要
電源			－	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V
運転性能※2	冷房性能	冷房能力	kW	136.0	140.0	145.0	150.0
		エネルギー消費効率	kW/kW	3.23	3.33	3.27	3.26
		消費電力	kW	42.12	42.02	44.32	46.07
		運転電流	A	138.18/135.09	136.50/134.78	143.88/142.16	149.62/147.76
		力率	%	88/90	89/90	89/90	89/90
		始動電流（終了最大）	A	253/238	253/238	253/238	253/238
	暖房性能	標準 暖房能力	kW	150.0	155.0	160.0	165.0
		標準 エネルギー消費効率	kW/kW	3.12	3.72	3.78	3.61
		標準 消費電力	kW	48.09	41.69	42.28	45.68
		標準 運転電流	A	157.74/154.26	135.46/133.72	137.36/135.62	148.47/146.51
		標準 力率	%	88/90	89/90	89/90	89/90
		低温 暖房能力	kW	115.8	123.0	125.0	127.6
		低温 消費電力	kW	49.50	46.08	47.02	50.39
		始動電流（終了最大）	A	253/238	253/238	253/238	253/238
	エネルギー消費効率（冷暖平均）		kW/kW	3.18	3.53	3.53	3.44
運転音（標準ーナイトシフト）※3			dB(A)	69-63	67-62	68-63	68-63
外装塗装色（マンセル記号）			－	ナチュラルグレー (1.0Y 8.5/0.5)			
外形寸法（幅×奥行×高さ）※4			mm	3,670 × 765 × 1,720	4,380 × 765 × 1,720	4,380 × 765 × 1,720	4,380 × 765 × 1,720
梱包寸法（幅×奥行×高さ）			mm	－	－	－	－
冷暖房装置	圧縮機	出力（極数）	kW	(6.0(6)×1+4.4(2)×1)+(6.0(6)×1+4.4(2)×1)+(6.0(6)×1+4.4(2)×1)	6.0(6)×1+7.2(6)×1+(4.8(6)×1+4.4(2)×1)+(4.8(6)×1+4.4(2)×1)	7.2(6)×1+7.2(6)×1+(4.8(6)×1+4.4(2)×1)+(4.8(6)×1+4.4(2)×1)	7.2(6)×1+7.2(6)×1+(4.8(6)×1+4.4(2)×1)+(6.0(6)×1+4.4(2)×1)
		電源	－	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V
	容量制御範囲		%	5～100（ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御）	5～100（ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御）	5～100（ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御）	5～100（ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御）
	冷凍機油	種類	－	FVC68D	FVC68D	FVC68D	FVC68D
		メーカー名	－	出光興産	出光興産	出光興産	出光興産
		封入量	ℓ	23.7(圧縮機内部封入量4.8ℓ)	27.8(圧縮機内部封入量5.4ℓ)	27.8(圧縮機内部封入量5.4ℓ)	27.8(圧縮機内部封入量5.4ℓ)
	クランクケースヒーター出力		W	40.8×4+40.8×4+40.8×4	40.8×4+40.8×4+40.8×2+40.8×2	40.8×4+40.8×4+40.8×2+40.8×2	40.8×4+40.8×4+40.8×2+40.8×2
	クランクケースヒーター電源		－	AC 1 φ 200V	AC 1 φ 200V	AC 1 φ 200V	AC 1 φ 200V
	冷媒の種類		－	R410A	R410A	R410A	R410A
	冷媒封入量 ※5		kg	28.5	30.7	31.6	32.6
	除霜方法		－	逆サイクルデフロスト	逆サイクルデフロスト	逆サイクルデフロスト	逆サイクルデフロスト
送風装置	風量		m^3/min	210+210+210	170+175+195+195	175+175+195+195	175+175+195+210
	モーター出力（極数）		kW	0.91(8)×1+0.91(8)×1+0.91(8)×1	0.44(8)×1+0.49(8)×1+0.66(8)×1+0.66(8)×1	0.49(8)×1+0.49(8)×1+0.66(8)×1+0.66(8)×1	0.49(8)×1+0.49(8)×1+0.66(8)×1+0.91(8)×1
	モーター電源		－	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V
保護装置作動値	高圧遮断装置		MPa	4.15/3.20(OFF/ON)	4.15/3.20(OFF/ON)	4.15/3.20(OFF/ON)	4.15/3.20(OFF/ON)
	吐出ガスサーモ		℃	140	140	140	140
	送風機インターナルサーモ		℃	-/-(OFF/ON)	-/-(OFF/ON)	-/-(OFF/ON)	-/-(OFF/ON)
	操作回路用ヒューズ		A	5	5	5	5
除霜条件	最短除霜間隔		min	52	52	52	52
	最長除霜時間		min	9	9	9	9
	除霜開始温度		℃	-2（パイプ表面）/6（外気とパイプ表面の温度差）			
	除霜終了温度（パイプ表面温度）		℃	15	15	15	15
製品質量			kg	305+305+305	225+225+305+305	225+225+305+305	225+225+305+305
梱包質量			kg	310+310+310	230+230+310+310	230+230+310+310	230+230+310+310
主配管サイズ	冷暖切換システム	高低圧ガス配管	mm	φ 38.1	φ 38.1	φ 38.1	φ 38.1
		液配管	mm	φ 19.05	φ 19.05	φ 19.05	φ 19.05
	冷暖同時システム	低圧ガス配管	mm	φ 38.1	φ 38.1	φ 38.1	φ 38.1
		高低圧ガス配管	mm	φ 31.75	φ 31.75	φ 31.75	φ 31.75
		液配管	mm	φ 19.05	φ 19.05	φ 19.05	φ 19.05

※1. 表中の組み合わせ以外はできません。
※2. 性能は JIS B 8615-1 による条件（冷房時：室内側 27℃ DB/19℃ WB 室外側 35℃ DB、暖房時：室内側 20℃ DB 室外側 7℃ DB/6℃ WB、暖房低温時：室内側 20℃ DB 室外側 2℃ DB/1℃ WB）で、配管長 7.5m、高低差 0m、てんかせ 4 方向室内ユニットを 100%接続した場合の値です。
なお、電気特性は室外ユニット単独の値です。
※3. 運転音の値は JIS B 8616 に準拠し、無響音室で測定した値です。実際に据え付けた状態で測定すると周囲の騒音や反響などの影響を受けて、表示値より大きくなるのが普通です。据え付けに当たっては据付場所周囲の環境に十分ご注意ください。
※4. 構成ユニット間のすき間を 20mm とした場合の値です。
※5. 室外ユニットの出荷時封入量を示します。（現地配管追加分を含みません）
（注）電源配線容量・電源トランス容量（現地準備品）については、157,159 ページの「室外ユニットの配線容量」をご確認ください。

■高効率タイプ

(50/60Hz)

型名（馬力）					140 型 (5.0)	160 型 (6.0)	224 型 (8.0)
型式	室外ユニット型式				RAS-AP140DG1	RAS-AP160DG1	RAS-AP224DG1
	構成室外ユニット				—	—	—
					—	—	—
					—	—	—
法定冷凍能力				トン	2.37	2.37	3.69
高圧ガス保安法区分				—	届出不要	届出不要	届出不要
電源				—	AC 3φ 200V	AC 3φ 200V	AC 3φ 200V
運転性能※1	冷房性能	冷房能力		kW	14.0	16.0	22.4
		エネルギー消費効率		kW/kW	4.49	4.56	4.55
		消費電力		kW	3.12	3.51	4.92
		運転電流		A	10.01	11.26	15.78
		力率		%	90	90	90
		始動電流（終了最大）		A	15	15	15
	暖房性能	標準	暖房能力	kW	16.0	18.0	25.0
			エネルギー消費効率	kW/kW	4.80	4.58	4.44
			消費電力	kW	3.33	3.93	5.63
			運転電流	A	10.68	12.61	18.06
			力率	%	90	90	90
		低温	暖房能力	kW	13.0	15.0	22.8
			消費電力	kW	3.80	4.85	6.75
		始動電流（終了最大）		A	15	15	15
	エネルギー消費効率（冷暖平均）			kW/kW	4.65	4.57	4.50
運転音（標準ーナイトシフト） ※2				dB(A)	55-52	56-52	58-53
外装塗装色（マンセル記号）				—	ナチュラルグレー (1.0Y 8.5/0.5)		
外形寸法（幅×奥行×高さ）				mm	950 × 765 × 1,720	950 × 765 × 1,720	1,210 × 765 × 1,720
梱包寸法（幅×奥行×高さ）				mm	1,000 × 800 × 1,775	1,000 × 800 × 1,775	1,260 × 800 × 1,775
冷暖房装置	圧縮機	出力（極数）		kW	3.0(6) × 1	3.6(6) × 1	4.8(6) × 1
		電源		—	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V
	容量制御範囲			%	40 ～ 100（ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御）	37 ～ 100（ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御）	27 ～ 100（ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御）
	冷凍機油	種類		—	FVC68D	FVC68D	FVC68D
		メーカー名		—	出光興産	出光興産	出光興産
		封入量		ℓ	6.0(圧縮機内部封入量1.1ℓ)	6.0(圧縮機内部封入量1.1ℓ)	6.7(圧縮機内部封入量1.1ℓ)
	クランクケースヒーター出力			W	40.8 × 2	40.8 × 2	40.8 × 2
	クランクケースヒーター電源			—	AC 1 φ 200V	AC 1 φ 200V	AC 1 φ 200V
	冷媒の種類			—	R410A	R410A	R410A
	冷媒封入量 ※3			kg	5.6	5.6	7.7
	除霜方法			—	逆サイクルデフロスト	逆サイクルデフロスト	逆サイクルデフロスト
送風装置	風量			m^3/min	140	155	160
	モーター出力（極数）			kW	0.30(8) × 1	0.33(8) × 1	0.40(8) × 1
	モーター電源			—	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V
保護装置作動値	高圧遮断装置			MPa	4.15/3.20(OFF/ON)	4.15/3.20(OFF/ON)	4.15/3.20(OFF/ON)
	吐出ガスサーモ			℃	140	140	140
	送風機インターナルサーモ			℃	-/-(OFF/ON)	-/-(OFF/ON)	-/-(OFF/ON)
	操作回路用ヒューズ			A	5	5	5
除霜条件	最短除霜間隔			min	52	52	52
	最長除霜時間			min	9	9	9
	除霜開始温度			℃	-2（パイプ表面）/6（外気とパイプ表面の温度差）		
	除霜終了温度（パイプ表面温度）			℃	15	15	15
製品質量				kg	210	210	255
梱包質量				kg	215	215	260
主配管サイズ	冷暖切換システム	高低圧ガス配管		mm	φ 15.88	φ 19.05	φ 19.05
		液配管		mm	φ 9.52	φ 9.52	φ 9.52
	冷暖同時システム	低圧ガス配管		mm	φ 15.88	φ 19.05	φ 19.05
		高低圧ガス配管		mm	φ 12.7	φ 15.88	φ 15.88
		液配管		mm	φ 9.52	φ 9.52	φ 9.52

※1. 性能は JIS B 8615-1 による条件（冷房時：室内側 27℃ DB/19℃ WB 室外側 35℃ DB、暖房時：室内側 20℃ DB　室外側 7℃ DB/6℃ WB、暖房低温時：室内側 20℃ DB 室外側 2℃ DB/1℃ WB）で、配管長 7.5m、高低差 0m、てんかせ 4 方向室内ユニットを 100%接続した場合の値です。
なお、電気特性は室外ユニット単独の値です。

※2. 運転音の値は JIS B 8616 に準拠し、無響音室で測定した値です。実際に据え付けた状態で測定すると周囲の騒音や反響などの影響を受けて、表示値より大きくなるのが普通です。据え付けに当たっては据付場所周囲の環境に十分ご注意ください。

※3. 室外ユニットの出荷時封入量を示します。（現地配管追加分を含みません）

（注）電源配線容量・電源トランス容量（現地準備品）については、158,160 ページの「室外ユニットの配線容量」をご確認ください。

(50/60Hz)

型名（馬力）				280 型 (10.0)	335 型 (12.0)	400 型 (14.0)
型式	室外ユニット型式			RAS-AP280DG1	RAS-AP335DG1	RAS-AP400DG1
	構成室外ユニット　※1			—	—	RAS-AP224DG1
				—	—	RAS-AP160DG1
				—	—	—
法定冷凍能力			トン	3.69	4.11	6.06
高圧ガス保安法区分			—	届出不要	届出不要	届出不要
電源			—	AC 3φ 200V	AC 3φ 200V	AC 3φ 200V
運転性能※2	冷房性能	冷房能力	kW	28.0	33.5	40.0
		エネルギー消費効率	kW/kW	3.81	3.93	4.51
		消費電力	kW	7.35	8.52	8.86
		運転電流	A	23.58	27.33	28.41
		力率	%	90	90	90
		始動電流（終了最大）	A	15	15	30
	暖房性能	標準 暖房能力	kW	31.5	37.5	45.0
		標準 エネルギー消費効率	kW/kW	4.18	4.11	4.46
		標準 消費電力	kW	7.53	9.12	10.09
		標準 運転電流	A	24.15	29.25	32.36
		標準 力率	%	90	90	90
		低温 暖房能力	kW	25.2	30.0	37.8
		低温 消費電力	kW	8.69	9.39	11.60
		始動電流（終了最大）	A	15	15	30
	エネルギー消費効率（冷暖平均）		kW/kW	4.00	4.02	4.49
運転音（標準−ナイトシフト）　※3			dB(A)	59-54	61-56	61-56
外装塗装色（マンセル記号）			—	ナチュラルグレー (1.0Y 8.5/0.5)		
外形寸法（幅×奥行×高さ）　※4			mm	1,210 × 765 × 1,720	1,210 × 765 × 1,720	2,180 × 765 × 1,720
梱包寸法（幅×奥行×高さ）			mm	1,260 × 800 × 1,775	1,260 × 800 × 1,775	—
冷暖房装置	圧縮機	出力（極数）	kW	6.0(6)×1	7.2(6)×1	3.6(6)×1+4.8(6)×1
		電源	—	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V
	容量制御範囲		%	23 ～ 100（ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御）	20 ～ 100（ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御）	16 ～ 100（ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御）
	冷凍機油	種類	—	FVC68D	FVC68D	FVC68D
		メーカー名	—	出光興産	出光興産	出光興産
		封入量	ℓ	6.7(圧縮機内部封入量1.1ℓ)	6.7(圧縮機内部封入量1.1ℓ)	12.7(圧縮機内部封入量2.2ℓ)
	クランクケースヒーター出力		W	40.8 × 2	40.8 × 2	40.8 × 2 + 40.8 × 2
	クランクケースヒーター電源		—	AC 1 φ 200V	AC 1 φ 200V	AC 1 φ 200V
	冷媒の種類		—	R410A	R410A	R410A
	冷媒封入量　※5		kg	7.7	8.3	13.3
	除霜方法		—	逆サイクルデフロスト	逆サイクルデフロスト	逆サイクルデフロスト
送風装置	風量		m^3/min	175	195	155 + 160
	モーター出力（極数）		kW	0.52(8)×1	0.66(8)×1	0.33(8)×1+0.40(8)×1
	モーター電源		—	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V
保護装置作動値	高圧遮断装置		MPa	4.15/3.20(OFF/ON)	4.15/3.20(OFF/ON)	4.15/3.20(OFF/ON)
	吐出ガスサーモ		℃	140	140	140
	送風機インターナルサーモ		℃	-/-(OFF/ON)	-/-(OFF/ON)	-/-(OFF/ON)
	操作回路用ヒューズ		A	5	5	5
除霜条件	最短除霜間隔		min	52	52	52
	最長除霜時間		min	9	9	9
	除霜開始温度		℃	-2（パイプ表面）/6（外気とパイプ表面の温度差）		
	除霜終了温度（パイプ表面温度）		℃	15	15	15
製品質量			kg	255	255	210 + 255
梱包質量			kg	260	260	215 + 260
主配管サイズ	冷暖切換システム	高低圧ガス配管	mm	φ 22.2	φ 25.4	φ 25.4
		液配管	mm	φ 9.52	φ 12.7	φ 12.7
	冷暖同時システム	低圧ガス配管	mm	φ 22.2	φ 25.4	φ 25.4
		高低圧ガス配管	mm	φ 19.05	φ 22.2	φ 22.2
		液配管	mm	φ 9.52	φ 12.7	φ 12.7

※1. 表中の組み合わせ以外はできません。
※2. 性能は JIS B 8615-1 による条件（冷房時：室内側 27℃ DB/19℃ WB 室外側 35℃ DB、暖房時：室内側 20℃ DB　室外側 7℃ DB/6℃ WB、暖房低温時：室内側 20℃ DB 室外側 2℃ DB/1℃ WB）で、配管長 7.5m、高低差 0m、てんかせ 4 方向室内ユニットを 100%接続した場合の値です。
なお、電気特性は室外ユニット単独の値です。
※3. 運転音の値は JIS B 8616 に準拠し、無響音室で測定した値です。実際に据え付けた状態で測定すると周囲の騒音や反響などの影響を受けて、表示値より大きくなるのが普通です。据え付けに当たっては据付場所周囲の環境に十分ご注意ください。
※4. 構成ユニット間のすき間を 20mm とした場合の値です。
※5. 室外ユニットの出荷時封入量を示します。（現地配管追加分を含みません）
（注）電源配線容量・電源トランス容量（現地準備品）については、158,160 ページの「室外ユニットの配線容量」をご確認ください。

2．製品仕様

2.1 室外ユニット

(50/60Hz)

型名（馬力）				450 型 (16.0)	500 型 (18.0)	560 型 (20.0)
型式	室外ユニット型式			RAS-AP450DG1	RAS-AP500DG1	RAS-AP560DG1
	構成室外ユニット　※1			RAS-AP224DG1	RAS-AP280DG1	RAS-AP335DG1
				RAS-AP224DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP224DG1
				－	－	－
法定冷凍能力			トン	7.38	7.38	7.80
高圧ガス保安法区分			－	届出不要	届出不要	届出不要
電源			－	AC 3φ 200V	AC 3φ 200V	AC 3φ 200V
運転性能※2	冷房性能	冷房能力	kW	45.0	50.0	56.0
		エネルギー消費効率	kW/kW	4.55	4.11	4.16
		消費電力	kW	9.90	12.16	13.47
		運転電流	A	31.76	39.00	43.21
		力率	%	90	90	90
		始動電流（終了最大）	A	30	30	30
	暖房性能	標準 暖房能力	kW	50.0	56.0	63.0
		標準 エネルギー消費効率	kW/kW	4.44	4.30	4.23
		標準 消費電力	kW	11.26	13.02	14.89
		標準 運転電流	A	36.12	41.76	47.76
		標準 力率	%	90	90	90
		低温 暖房能力	kW	45.6	48.0	52.8
		低温 消費電力	kW	13.50	15.44	16.14
		始動電流（終了最大）	A	30	30	30
	エネルギー消費効率（冷暖平均）		kW/kW	4.50	4.21	4.20
運転音（標準－ナイトシフト）　※3			dB(A)	61-56	62-57	63-58
外装塗装色（マンセル記号）			－	ナチュラルグレー (1.0Y 8.5/0.5)		
外形寸法（幅×奥行×高さ）　※4			mm	2,440 × 765 × 1,720	2,440 × 765 × 1,720	2,440 × 765 × 1,720
梱包寸法（幅×奥行×高さ）			mm	－	－	－
冷暖房装置	圧縮機	出力（極数）	kW	4.8(6)×1＋4.8(6)×1	4.8(6)×1＋6.0(6)×1	4.8(6)×1＋7.2(6)×1
		電源	－	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V
	容量制御範囲		%	14 ～ 100（ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御）	13 ～ 100（ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御）	12 ～ 100（ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御）
	冷凍機油	種類	－	FVC68D	FVC68D	FVC68D
		メーカー名	－	出光興産	出光興産	出光興産
		封入量	ℓ	13.4(圧縮機内部封入量2.2ℓ)	13.4(圧縮機内部封入量2.2ℓ)	13.4(圧縮機内部封入量2.2ℓ)
	クランクケースヒーター出力		W	40.8 × 2 ＋ 40.8 × 2	40.8 × 2 ＋ 40.8 × 2	40.8 × 2 ＋ 40.8 × 2
	クランクケースヒーター電源		－	AC 1 φ 200V	AC 1 φ 200V	AC 1 φ 200V
	冷媒の種類		－	R410A	R410A	R410A
	冷媒封入量　※5		kg	15.4	15.4	16.0
	除霜方法		－	逆サイクルデフロスト	逆サイクルデフロスト	逆サイクルデフロスト
送風装置	風量		m^3/min	160 ＋ 160	160 ＋ 175	160 ＋ 195
	モーター出力（極数）		kW	0.40(8)×1＋0.40(8)×1	0.40(8)×1＋0.52(8)×1	0.40(8)×1＋0.66(8)×1
	モーター電源		－	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V
保護装置作動値	高圧遮断装置		MPa	4.15/3.20(OFF/ON)	4.15/3.20(OFF/ON)	4.15/3.20(OFF/ON)
	吐出ガスサーモ		℃	140	140	140
	送風機インターナルサーモ		℃	-/-(OFF/ON)	-/-(OFF/ON)	-/-(OFF/ON)
	操作回路用ヒューズ		A	5	5	5
除霜条件	最短除霜間隔		min	52	52	52
	最長除霜時間		min	9	9	9
	除霜開始温度		℃	-2（パイプ表面）/6（外気とパイプ表面の温度差）		
	除霜終了温度（パイプ表面温度）		℃	15	15	15
製品質量			kg	255 ＋ 255	255 ＋ 255	255 ＋ 255
梱包質量			kg	260 ＋ 260	260 ＋ 260	260 ＋ 260
主配管サイズ	冷暖切換システム	高低圧ガス配管	mm	φ 28.58	φ 28.58	φ 28.58
		液配管	mm	φ 12.7	φ 15.88	φ 15.88
	冷暖同時システム	低圧ガス配管	mm	φ 28.58	φ 28.58	φ 28.58
		高低圧ガス配管	mm	φ 22.2	φ 22.2	φ 22.2
		液配管	mm	φ 12.7	φ 15.88	φ 15.88

※1. 表中の組み合わせ以外はできません。
※2. 性能は JIS B 8615-1 による条件（冷房時：室内側 27℃ DB/19℃ WB 室外側 35℃ DB、暖房時：室内側 20℃ DB　室外側 7℃ DB/6℃ WB、暖房低温時：室内側 20℃ DB 室外側 2℃ DB/1℃ WB）で、配管長 7.5m、高低差 0m、てんかせ 4 方向室内ユニットを 100%接続した場合の値です。
なお、電気特性は室外ユニット単独の値です。
※3. 運転音の値は JIS B 8616 に準拠し、無響音室で測定した値です。実際に据え付けた状態で測定すると周囲の騒音や反響などの影響を受けて、表示値より大きくなるのが普通です。据え付けに当たっては据付場所周囲の環境に十分ご注意ください。
※4. 構成ユニット間のすき間を 20mm とした場合の値です。
※5. 室外ユニットの出荷時封入量を示します。（現地配管追加分を含みません）
（注）電源配線容量・電源トランス容量（現地準備品）については、158,160 ページの「室外ユニットの配線容量」をご確認ください。

2．製品仕様

2.1 室外ユニット

(50/60Hz)

型名（馬力）				615 型 (22.0)	690 型 (24.0)	730 型 (26.0)
型式	室外ユニット型式			RAS-AP615DG1	RAS-AP690DG1	RAS-AP730DG1
	構成室外ユニット　※1			RAS-AP335DG1	RAS-AP335DG1	RAS-AP280DG1
				RAS-AP280DG1	RAS-AP335DG1	RAS-AP224DG1
				－	－	RAS-AP224DG1
法定冷凍能力			トン	7.80	8.22	11.07
高圧ガス保安法区分			－	届出不要	届出不要	届出不要
電源			－	AC 3φ 200V	AC 3φ 200V	AC 3φ 200V
運転性能※2	冷房性能	冷房能力	kW	61.5	69.0	73.0
		エネルギー消費効率	kW/kW	3.88	3.91	4.23
		消費電力	kW	15.87	17.66	17.25
		運転電流	A	50.91	56.64	55.34
		力率	%	90	90	90
		始動電流（終了最大）	A	30	30	45
	暖房性能	標準 暖房能力	kW	69.0	77.5	82.5
		標準 エネルギー消費効率	kW/kW	4.14	4.09	4.33
		標準 消費電力	kW	16.65	18.96	19.07
		標準 運転電流	A	53.40	60.82	61.17
		標準 力率	%	90	90	90
		低温 暖房能力	kW	55.2	60.0	70.8
		低温 消費電力	kW	18.08	18.79	22.19
		始動電流（終了最大）	A	30	30	45
	エネルギー消費効率（冷暖平均）		kW/kW	4.01	4.00	4.28
運転音（標準－ナイトシフト）　※3			dB(A)	64-59	64-59	64-59
外装塗装色（マンセル記号）			－	ナチュラルグレー (1.0Y 8.5/0.5)		
外形寸法（幅×奥行×高さ）　※4			mm	2,440 × 765 × 1,720	2,440 × 765 × 1,720	3,670 × 765 × 1,720
梱包寸法（幅×奥行×高さ）			mm	－	－	－
冷暖房装置	圧縮機	出力（極数）	kW	6.0(6)×1＋7.2(6)×1	7.2(6)×1＋7.2(6)×1	4.8(6)×1＋4.8(6)×1＋6.0(6)×1
		電源	－	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V
	容量制御範囲		%	11 ～ 100（ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御）	10 ～ 100（ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御）	9 ～ 100（ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御）
	冷凍機油	種類	－	FVC68D	FVC68D	FVC68D
		メーカー名	－	出光興産	出光興産	出光興産
		封入量	ℓ	13.4(圧縮機内部封入量2.2ℓ)	13.4(圧縮機内部封入量2.2ℓ)	20.1(圧縮機内部封入量3.3ℓ)
	クランクケースヒーター出力		W	40.8×2＋40.8×2	40.8×2＋40.8×2	40.8×2＋40.8×2＋40.8×2
	クランクケースヒーター電源		－	AC 1 φ 200V	AC 1 φ 200V	AC 1 φ 200V
	冷媒の種類		－	R410A	R410A	R410A
	冷媒封入量　※5		kg	16.0	16.6	23.1
	除霜方法		－	逆サイクルデフロスト	逆サイクルデフロスト	逆サイクルデフロスト
送風装置	風量		m^3/min	175 ＋ 195	195 ＋ 195	160 ＋ 160 ＋ 175
	モーター出力（極数）		kW	0.52(8)×1＋0.66(8)×1	0.66(8)×1＋0.66(8)×1	0.40(8)×1＋0.40(8)×1＋0.52(8)×1
	モーター電源		－	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V
保護装置作動値	高圧遮断装置		MPa	4.15/3.20(OFF/ON)	4.15/3.20(OFF/ON)	4.15/3.20(OFF/ON)
	吐出ガスサーモ		℃	140	140	140
	送風機インターナルサーモ		℃	-/-(OFF/ON)	-/-(OFF/ON)	-/-(OFF/ON)
	操作回路用ヒューズ		A	5	5	5
除霜条件	最短除霜間隔		min	52	52	52
	最長除霜時間		min	9	9	9
	除霜開始温度		℃	-2（パイプ表面）/6（外気とパイプ表面の温度差）		
	除霜終了温度（パイプ表面温度）		℃	15	15	15
製品質量			kg	255 ＋ 255	255 ＋ 255	255 ＋ 255 ＋ 255
梱包質量			kg	260 ＋ 260	260 ＋ 260	260 ＋ 260 ＋ 260
主配管サイズ	冷暖切換システム	高低圧ガス配管	mm	φ 28.58	φ 28.58	φ 31.75
		液配管	mm	φ 15.88	φ 15.88	φ 19.05
	冷暖同時システム	低圧ガス配管	mm	φ 28.58	φ 28.58	φ 31.75
		高低圧ガス配管	mm	φ 25.4	φ 25.4	φ 25.4
		液配管	mm	φ 15.88	φ 15.88	φ 19.05

※1. 表中の組み合わせ以外はできません。

※2. 性能は JIS B 8615-1 による条件（冷房時：室内側 27℃ DB/19℃ WB 室外側 35℃ DB、暖房時：室内側 20℃ DB　室外側 7℃ DB/6℃ WB、暖房低温時：室内側 20℃ DB 室外側 2℃ DB/1℃ WB）で、配管長 7.5m、高低差 0m、てんかせ 4 方向室内ユニットを 100%接続した場合の値です。
なお、電気特性は室外ユニット単独の値です。

※3. 運転音の値は JIS B 8616 に準拠し、無響音室で測定した値です。実際に据え付けた状態で測定すると周囲の騒音や反響などの影響を受けて、表示値より大きくなるのが普通です。据え付けに当たっては据付場所周囲の環境に十分ご注意ください。

※4. 構成ユニット間のすき間を 20mm とした場合の値です。

※5. 室外ユニットの出荷時封入量を示します。（現地配管追加分を含みません）

（注）電源配線容量・電源トランス容量（現地準備品）については、158,160 ページの「室外ユニットの配線容量」をご確認ください。

2．製品仕様

2.1 室外ユニット

(50/60Hz)

型名（馬力）				800 型 (28.0)	850 型 (30.0)	900 型 (32.0)
型式	室外ユニット型式			RAS-AP800DG1	RAS-AP850DG1	RAS-AP900DG1
	構成室外ユニット　※1			RAS-AP335DG1	RAS-AP335DG1	RAS-AP335DG1
				RAS-AP224DG1	RAS-AP280DG1	RAS-AP335DG1
				RAS-AP224DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP224DG1
法定冷凍能力			トン	11.49	11.49	11.91
高圧ガス保安法区分			－	届出不要	届出不要	届出不要
電源			－	AC 3φ 200V	AC 3φ 200V	AC 3φ 200V
運転性能※2	冷房性能	冷房能力	kW	80.0	85.0	90.0
		エネルギー消費効率	kW/kW	4.25	4.03	4.07
		消費電力	kW	18.84	21.11	22.12
		運転電流	A	60.42	67.71	70.95
		力率	%	90	90	90
		始動電流（終了最大）	A	45	45	45
	暖房性能	標準 暖房能力	kW	90.0	95.0	100.0
		標準 エネルギー消費効率	kW/kW	4.27	4.21	4.19
		標準 消費電力	kW	21.07	22.57	23.87
		標準 運転電流	A	67.57	72.39	76.56
		標準 力率	%	90	90	90
		低温 暖房能力	kW	75.6	78.0	82.8
		低温 消費電力	kW	22.89	24.83	25.54
		始動電流（終了最大）	A	45	45	45
	エネルギー消費効率（冷暖平均）		kW/kW	4.26	4.12	4.13
運転音（標準－ナイトシフト）　※3			dB(A)	64-59	65-60	65-60
外装塗装色（マンセル記号）			－	ナチュラルグレー (1.0Y 8.5/0.5)		
外形寸法（幅×奥行×高さ）　※4			mm	3,670 × 765 × 1,720	3,670 × 765 × 1,720	3,670 × 765 × 1,720
梱包寸法（幅×奥行×高さ）			mm	－	－	－
冷暖房装置	圧縮機	出力（極数）	kW	4.8(6)×1＋4.8(6)×1＋7.2(6)×1	4.8(6)×1＋6.0(6)×1＋7.2(6)×1	4.8(6)×1＋7.2(6)×1＋7.2(6)×1
		電源	－	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V
	容量制御範囲		%	8 ～ 100（ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御）	8 ～ 100（ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御）	8 ～ 100（ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御）
	冷凍機油	種類	－	FVC68D	FVC68D	FVC68D
		メーカー名	－	出光興産	出光興産	出光興産
		封入量	ℓ	20.1(圧縮機内部封入量3.3ℓ)	20.1(圧縮機内部封入量3.3ℓ)	20.1(圧縮機内部封入量3.3ℓ)
	クランクケースヒーター出力		W	40.8 × 2 ＋ 40.8 × 2 ＋ 40.8 × 2	40.8 × 2 ＋ 40.8 × 2 ＋ 40.8 × 2	40.8 × 2 ＋ 40.8 × 2 ＋ 40.8 × 2
	クランクケースヒーター電源		－	AC 1 φ 200V	AC 1 φ 200V	AC 1 φ 200V
	冷媒の種類		－	R410A	R410A	R410A
	冷媒封入量　※5		kg	23.7	23.7	24.3
	除霜方法		－	逆サイクルデフロスト	逆サイクルデフロスト	逆サイクルデフロスト
送風装置	風量		m^3/min	160 ＋ 160 ＋ 195	160 ＋ 175 ＋ 195	160 ＋ 195 ＋ 195
	モーター出力（極数）		kW	0.40(8)×1＋0.40(8)×1＋0.66(8)×1	0.40(8)×1＋0.52(8)×1＋0.66(8)×1	0.40(8)×1＋0.66(8)×1＋0.66(8)×1
	モーター電源		－	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V	AC 3 φ 200V
保護装置作動値	高圧遮断装置		MPa	4.15/3.20(OFF/ON)	4.15/3.20(OFF/ON)	4.15/3.20(OFF/ON)
	吐出ガスサーモ		℃	140	140	140
	送風機インターナルサーモ		℃	-/-(OFF/ON)	-/-(OFF/ON)	-/-(OFF/ON)
	操作回路用ヒューズ		A	5	5	5
除霜条件	最短除霜間隔		min	52	52	52
	最長除霜時間		min	9	9	9
	除霜開始温度		℃	-2（パイプ表面）/6（外気とパイプ表面の温度差）		
	除霜終了温度（パイプ表面温度）		℃	15	15	15
製品質量			kg	255 ＋ 255 ＋ 255	255 ＋ 255 ＋ 255	255 ＋ 255 ＋ 255
梱包質量			kg	260 ＋ 260 ＋ 260	260 ＋ 260 ＋ 260	260 ＋ 260 ＋ 260
主配管サイズ	冷暖切換システム	高低圧ガス配管	mm	φ 31.75	φ 31.75	φ 31.75
		液配管	mm	φ 19.05	φ 19.05	φ 19.05
	冷暖同時システム	低圧ガス配管	mm	φ 31.75	φ 31.75	φ 31.75
		高低圧ガス配管	mm	φ 28.58	φ 28.58	φ 28.58
		液配管	mm	φ 19.05	φ 19.05	φ 19.05

※1. 表中の組み合わせ以外はできません。
※2. 性能は JIS B 8615-1 による条件（冷房時：室内側 27℃ DB/19℃ WB 室外側 35℃ DB、暖房時：室内側 20℃ DB　室外側 7℃ DB/6℃ WB、暖房低温時：室内側 20℃ DB 室外側 2℃ DB/1℃ WB）で、配管長 7.5m、高低差 0m、てんかせ 4 方向室内ユニットを 100%接続した場合の値です。
なお、電気特性は室外ユニット単独の値です。
※3. 運転音の値は JIS B 8616 に準拠し、無響音室で測定した値です。実際に据え付けた状態で測定すると周囲の騒音や反響などの影響を受けて、表示値より大きくなるのが普通です。据え付けに当たっては据付場所周囲の環境に十分ご注意ください。
※4. 構成ユニット間のすき間を 20mm とした場合の値です。
※5. 室外ユニットの出荷時封入量を示します。（現地配管追加分を含みません）
（注）電源配線容量・電源トランス容量（現地準備品）については、158,160 ページの「室外ユニットの配線容量」をご確認ください。

(50/60Hz)

型名（馬力）					950 型 (34.0)	1000 型 (36.0)
型式	室外ユニット型式				RAS-AP950DG1	RAS-AP1000DG1
	構成室外ユニット　※1				RAS-AP335DG1	RAS-AP335DG1
					RAS-AP335DG1	RAS-AP335DG1
					RAS-AP280DG1	RAS-AP335DG1
法定冷凍能力				トン	11.91	12.33
高圧ガス保安法区分				―	届出不要	届出不要
電源				―	AC 3φ 200V	AC 3φ 200V
運転性能※2	冷房性能	冷房能力		kW	95.0	100.0
		エネルギー消費効率		kW/kW	3.90	3.93
		消費電力		kW	24.39	25.44
		運転電流		A	78.24	81.60
		力率		%	90	90
		始動電流（終了最大）		A	45	45
	暖房性能	標準	暖房能力	kW	106.0	112.0
			エネルギー消費効率	kW/kW	4.14	4.11
			消費電力	kW	25.63	27.24
			運転電流	A	82.21	87.36
			力率	%	90	90
		低温	暖房能力	kW	85.2	90.0
			消費電力	kW	27.48	28.18
		始動電流（終了最大）		A	45	45
	エネルギー消費効率（冷暖平均）			kW/kW	4.02	4.02
運転音（標準－ナイトシフト）　※3				dB(A)	66-61	66-61
外装塗装色（マンセル記号）				―	ナチュラルグレー (1.0Y 8.5/0.5)	
外形寸法（幅×奥行×高さ）　※4				mm	3,670 × 765 × 1,720	3,670 × 765 × 1,720
梱包寸法（幅×奥行×高さ）				mm	―	―
冷暖房装置	圧縮機	出力（極数）		kW	6.0(6)×1＋7.2(6)×1＋7.2(6)×1	7.2(6)×1＋7.2(6)×1＋7.2(6)×1
		電源		―	AC 3φ 200V	AC 3φ 200V
	容量制御範囲			%	7 ～ 100（ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御）	7 ～ 100（ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御）
	冷凍機油	種類		―	FVC68D	FVC68D
		メーカー名		―	出光興産	出光興産
		封入量		ℓ	20.1(圧縮機内部封入量3.3ℓ)	20.1(圧縮機内部封入量3.3ℓ)
	クランクケースヒーター出力			W	40.8 × 2 ＋ 40.8 × 2 ＋ 40.8 × 2	40.8 × 2 ＋ 40.8 × 2 ＋ 40.8 × 2
	クランクケースヒーター電源			―	AC 1φ 200V	AC 1φ 200V
	冷媒の種類			―	R410A	R410A
	冷媒封入量　※5			kg	24.3	24.9
	除霜方法			―	逆サイクルデフロスト	逆サイクルデフロスト
送風装置	風量			m^3/min	175 ＋ 195 ＋ 195	195 ＋ 195 ＋ 195
	モーター出力（極数）			kW	0.52(8)×1＋0.66(8)×1＋0.66(8)×1	0.66(8)×1＋0.66(8)×1＋0.66(8)×1
	モーター電源			―	AC 3φ 200V	AC 3φ 200V
保護装置作動値	高圧遮断装置			MPa	4.15/3.20(OFF/ON)	4.15/3.20(OFF/ON)
	吐出ガスサーモ			℃	140	140
	送風機インターナルサーモ			℃	-/-(OFF/ON)	-/-(OFF/ON)
	操作回路用ヒューズ			A	5	5
除霜条件	最短除霜間隔			min	52	52
	最長除霜時間			min	9	9
	除霜開始温度			℃	-2（パイプ表面）/6（外気とパイプ表面の温度差）	
	除霜終了温度（パイプ表面温度）			℃	15	15
製品質量				kg	255 ＋ 255 ＋ 255	255 ＋ 255 ＋ 255
梱包質量				kg	260 ＋ 260 ＋ 260	260 ＋ 260 ＋ 260
主配管サイズ	冷暖切換システム		高低圧ガス配管	mm	φ 31.75	φ 38.1
			液配管	mm	φ 19.05	φ 19.05
	冷暖同時システム		低圧ガス配管	mm	φ 31.75	φ 38.1
			高低圧ガス配管	mm	φ 28.58	φ 28.58
			液配管	mm	φ 19.05	φ 19.05

※1. 表中の組み合わせ以外はできません。
※2. 性能は JIS B 8615-1 による条件（冷房時：室内側 27℃ DB/19℃ WB 室外側 35℃ DB、暖房時：室内側 20℃ DB　室外側 7℃ DB/6℃ WB、暖房低温時：室内側 20℃ DB 室外側 2℃ DB/1℃ WB）で、配管長 7.5m、高低差 0m、てんかせ 4 方向室内ユニットを 100%接続した場合の値です。
なお、電気特性は室外ユニット単独の値です。
※3. 運転音の値は JIS B 8616 に準拠し、無響音室で測定した値です。実際に据え付けた状態で測定すると周囲の騒音や反響などの影響を受けて、表示値より大きくなるのが普通です。据え付けに当たっては据付場所周囲の環境に十分ご注意ください。
※4. 構成ユニット間のすき間を 20mm とした場合の値です。
※5. 室外ユニットの出荷時封入量を示します。（現地配管追加分を含みません）
（注）電源配線容量・電源トランス容量（現地準備品）については、158,160 ページの「室外ユニットの配線容量」をご確認ください。

3 性能仕様表

■標準タイプ

(50/60Hz)

			フレックスマルチ				
型名（相当馬力）			224型（8.0）	280型（10.0）	335型（12.0）	400型（14.0）	450型（16.0）
室外ユニット型式			RAS-AP224DS3	RAS-AP280DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP450DS3
室内ユニット型式×台数			RCI-AP112K3×2台	RCI-AP140K3×2台	RCI-AP80K3×2台 RCI-AP90K3×2台	RCI-AP90K3 ×2台 RCI-AP112K3×2台	RCI-AP112K3×4台
定格	冷房能力	kW	22.4	28.0	33.5	40.0	45.0
	冷房消費電力	kW	5.90	8.36	11.08	12.65	14.47
	冷房エネルギー消費効率	－	3.80	3.35	3.02	3.16	3.11
中間	冷房能力	kW	10.1	12.6	15.1	18.0	20.3
	冷房消費電力	kW	1.88	2.41	2.89	3.58	4.12
	冷房エネルギー消費効率	－	5.37	5.23	5.22	5.03	4.93
定格	暖房能力	kW	25.0	31.5	37.5	45.0	50.0
	暖房消費電力	kW	6.47	9.09	10.37	12.96	16.59
	暖房エネルギー消費効率	－	3.86	3.47	3.62	3.47	3.01
中間	暖房能力	kW	11.5	14.2	16.9	20.3	22.8
	暖房消費電力	kW	2.05	2.66	3.25	3.99	4.56
	暖房エネルギー消費効率	－	5.61	5.34	5.20	5.09	5.00
低温	暖房能力	kW	20.0	24.5	26.5	36.0	38.6
	暖房消費電力	kW	7.03	9.76	10.86	13.65	17.06
APF（通年エネルギー消費効率）		－	5.5（ak）	5.2（ak）	5.1（ak）	5.0（al）	4.9（al）

(注) APFの値は、JIS B 8616:2006、JRA 4048:2006及びJRA 4048:2009（追補1）に基づき、下表APF算出条件のもとに運転した時の試算値です。
APFの（ ）内は、経済産業省告示第213号（平成21年）による区分を示します。
本表の値は、表中の室内ユニットの組合せにおいて冷媒配管相当長7．5mで運転した場合の最大値となります。
消費電力の値は、室外ユニットと室内ユニットの合算値です。

■高効率タイプ

(50/60Hz)

			フレックスマルチ				
型名（相当馬力）			140型（5.0）	160型（6.0）	224型（8.0）	280型（10.0）	335型（12.0）
室外ユニット型式			RAS-AP140DG1	RAS-AP160DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP280DG1	RAS-AP335DG1
室内ユニット型式×台数			RCI-AP71K3×2台	RCI-AP80K3×2台	RCI-AP112K3×2台	RCI-AP140K3×2台	RCI-AP80K3×2台 RCI-AP90K3×2台
定格	冷房能力	kW	14.0	16.0	22.4	28.0	33.5
	冷房消費電力	kW	3.36	3.75	5.22	7.69	9.00
	冷房エネルギー消費効率	－	4.17	4.27	4.29	3.64	3.72
中間	冷房能力	kW	7.2	8.8	10.2	12.6	15.4
	冷房消費電力	kW	1.31	1.72	1.86	2.32	2.89
	冷房エネルギー消費効率	－	5.50	5.12	5.48	5.43	5.33
定格	暖房能力	kW	16.0	18.0	25.0	31.5	37.5
	暖房消費電力	kW	3.57	4.17	5.91	7.85	9.60
	暖房エネルギー消費効率	－	4.48	4.32	4.23	4.01	3.91
中間	暖房能力	kW	7.4	9.0	11.3	14.2	16.9
	暖房消費電力	kW	1.36	1.74	2.01	2.56	3.21
	暖房エネルギー消費効率	－	5.44	5.17	5.62	5.55	5.26
低温	暖房能力	kW	13.0	15.0	22.8	25.2	30.0
	暖房消費電力	kW	4.04	5.09	7.03	9.01	9.87
APF（通年エネルギー消費効率）		－	5.7（aj）	5.4（aj）	5.7（ak）	5.5（ak）	5.4（ak）

(注) APFの値は、JIS B 8616:2006、JRA 4048:2006及びJRA 4048:2009（追補1）に基づき、下表APF算出条件のもとに運転した時の試算値です。
APFの（ ）内は、経済産業省告示第213号（平成21年）による区分を示します。
本表の値は、表中の室内ユニットの組合せにおいて冷媒配管相当長7．5mで運転した場合の最大値となります。
消費電力の値は、室外ユニットと室内ユニットの合算値です。

APF算出条件

		ビル用マルチエアコン
規格		JRA 4048:2006
地区		東京
建物用途		事務所
使用期間	冷房	4月16日～11月8日
	暖房	12月14日～3月23日
使用時間		8:00～20:00

経済産業省告示第213号（平成21年）による区分

ユニットの形態	冷房能力	区分名
ビル用マルチエアコン	10.0kW未満	ai
	10.0kW以上 20.0kW未満	aj
	20.0kW以上 40.0kW未満	ak
	40.0kW以上 50.4kW以下	al

4 寸法図

■標準タイプ

(1) RAS-AP224DS3, RAS-AP280DS3, RAS-AP335DS3

（単位：mm）

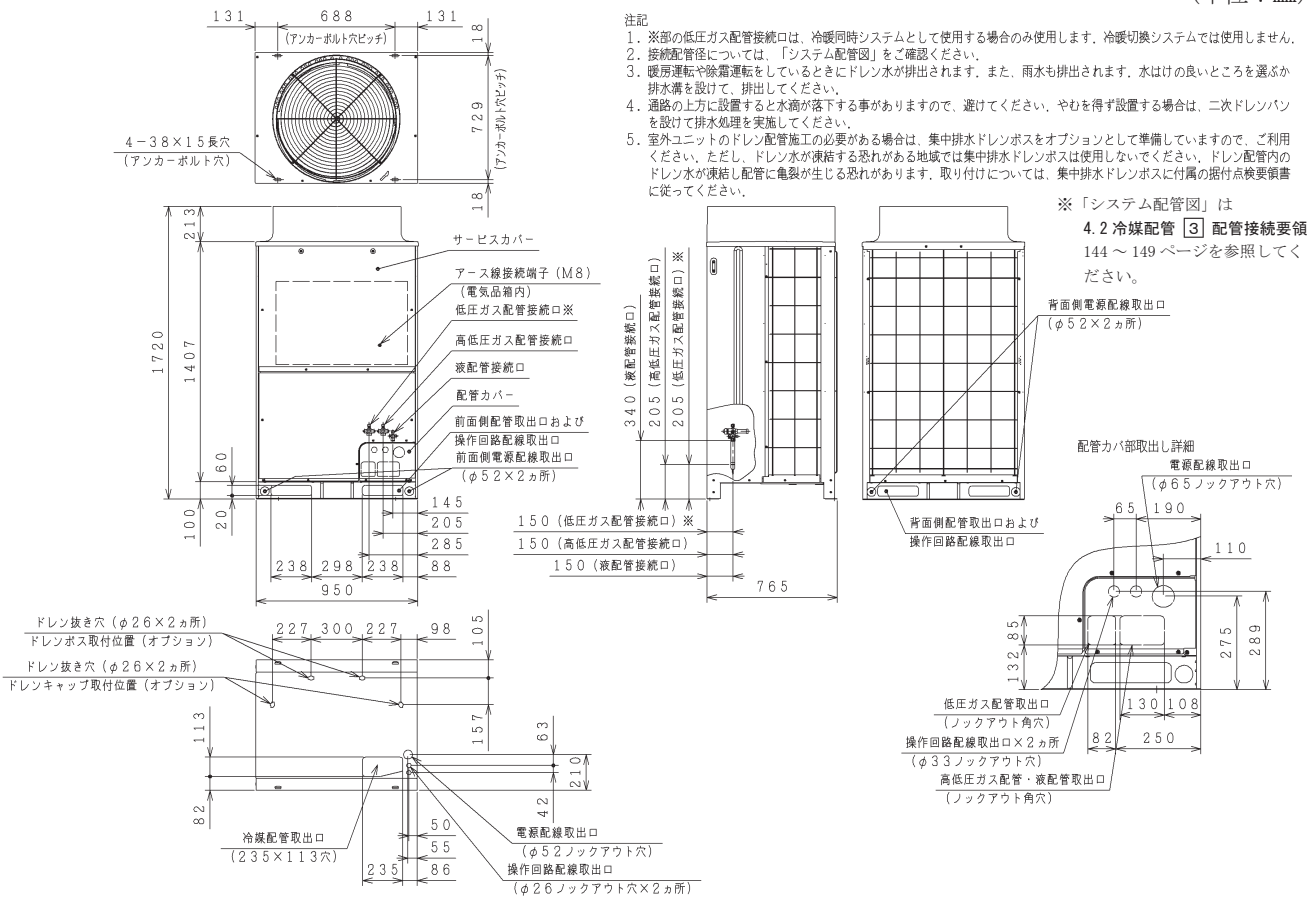

注記
1. ※部の低圧ガス配管接続口は、冷暖同時システムとして使用する場合のみ使用します。冷暖切換システムでは使用しません。
2. 接続配管径については、「システム配管図」をご確認ください。
3. 暖房運転や除霜運転をしているときにドレン水が排出されます。また、雨水も排出されます。水はけの良いところを選ぶか排水溝を設けて、排出してください。
4. 通路の上方に設置すると水滴が落下する事がありますので、避けてください。やむを得ず設置する場合は、二次ドレンパンを設けて排水処理を実施してください。
5. 室外ユニットのドレン配管施工の必要がある場合は、集中排水ドレンボスをオプションとして準備していますので、ご利用ください。ただし、ドレン水が凍結する恐れがある地域では集中排水ドレンボスは使用しないでください。ドレン配管内のドレン水が凍結し配管に亀裂が生じる恐れがあります。取り付けについては、集中排水ドレンボスに付属の据付点検要領書に従ってください。

※「システム配管図」は
4.2 冷媒配管 3 配管接続要領
144 ～ 149 ページを参照してください。

(2) RAS-AP400DS3, RAS-AP450DS3

（単位：mm）

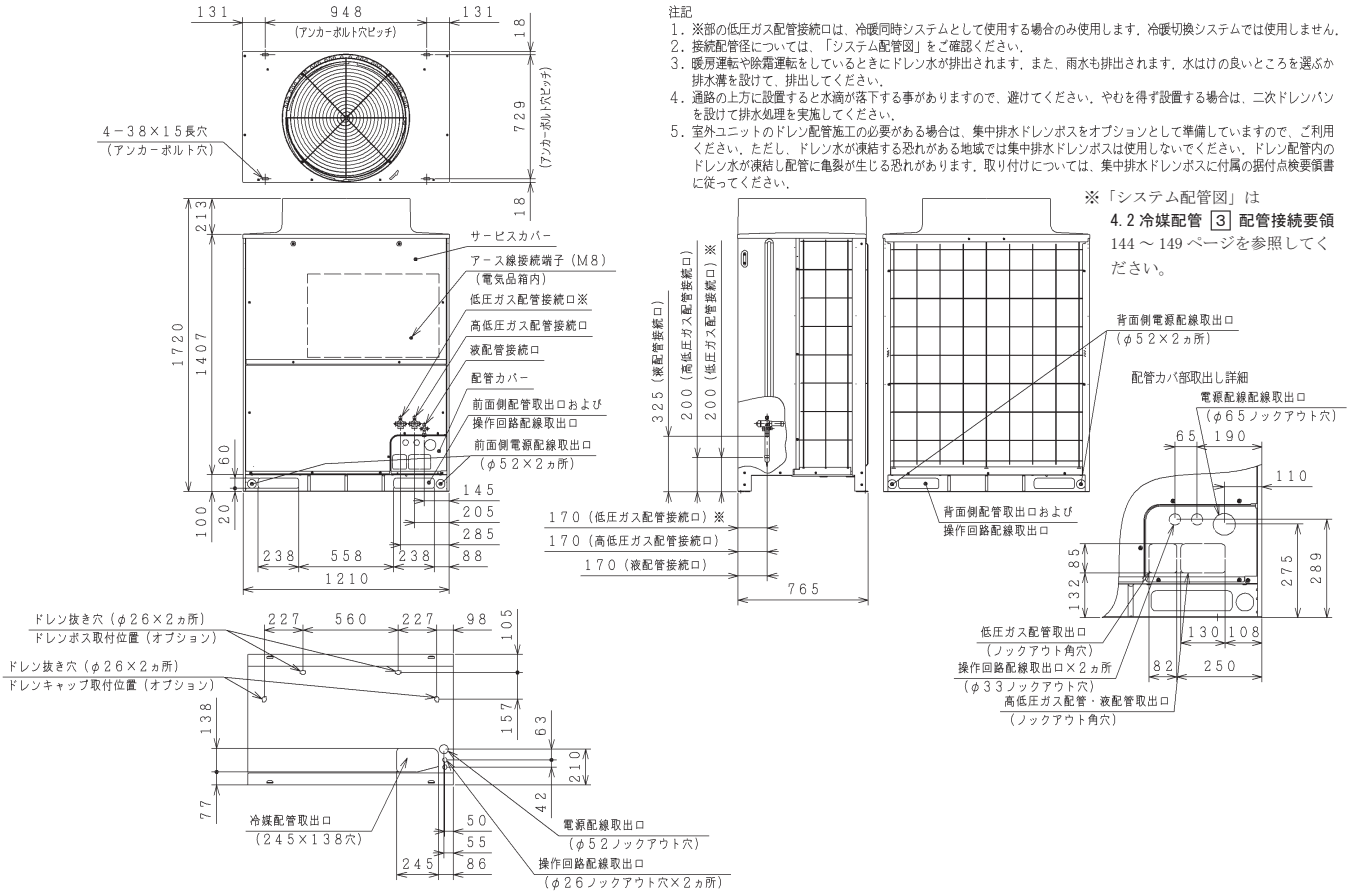

注記
1. ※部の低圧ガス配管接続口は、冷暖同時システムとして使用する場合のみ使用します。冷暖切換システムでは使用しません。
2. 接続配管径については、「システム配管図」をご確認ください。
3. 暖房運転や除霜運転をしているときにドレン水が排出されます。また、雨水も排出されます。水はけの良いところを選ぶか排水溝を設けて、排出してください。
4. 通路の上方に設置すると水滴が落下する事がありますので、避けてください。やむを得ず設置する場合は、二次ドレンパンを設けて排水処理を実施してください。
5. 室外ユニットのドレン配管施工の必要がある場合は、集中排水ドレンボスをオプションとして準備していますので、ご利用ください。ただし、ドレン水が凍結する恐れがある地域では集中排水ドレンボスは使用しないでください。ドレン配管内のドレン水が凍結し配管に亀裂が生じる恐れがあります。取り付けについては、集中排水ドレンボスに付属の据付点検要領書に従ってください。

※「システム配管図」は
4.2 冷媒配管 3 配管接続要領
144 ～ 149 ページを参照してください。

(3) RAS-AP500DS3, RAS-AP560DS3

（単位：mm）

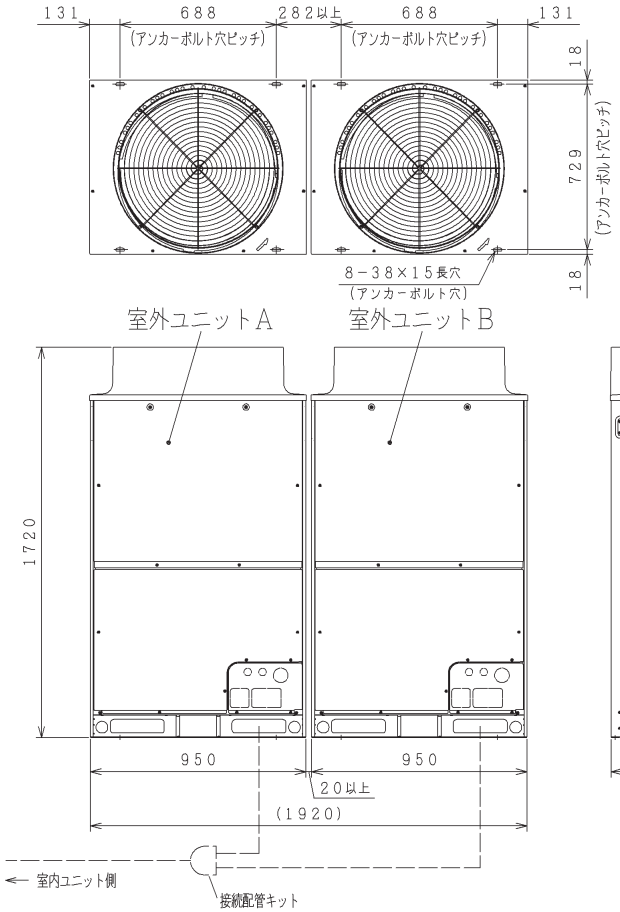

室外ユニット型式	構成室外ユニット型式	
	室外ユニットA	室外ユニットB
RAS-AP500DS3	RAS-AP280DS3	RAS-AP224DS3
RAS-AP560DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP224DS3

注記
1. 室外ユニットの容量が、室内ユニット側から順に、A≧Bとなるよう設置してください。
（本図は室内ユニットが左側の場合を示します。室内ユニットが右側の場合は、
室外ユニットAとBを逆に設置してください。）
2. 接続配管キットおよび接続配管径については、「システム配管図」をご確認ください。
3. 配管取出口および配線取出口の寸法は、構成室外ユニットの「寸法図」をご確認ください。
4. 本図は構成室外ユニット間の隙間を20mmとした場合のものです。
室外ユニットオプション「防雪フード」取付時は、50mm以上必要となります。
5. 製品幅寸法ならびにアンカーボルト位置は構成室外ユニット間の隙間により異なりますの
でご注意ください。

※「システム配管図」は**4.2 冷媒配管** 3 **配管接続要領** 144～149ページを参照してください。

(4) RAS-AP615DS3, RAS-AP690DS3, RAS-AP730DS3

（単位：mm）

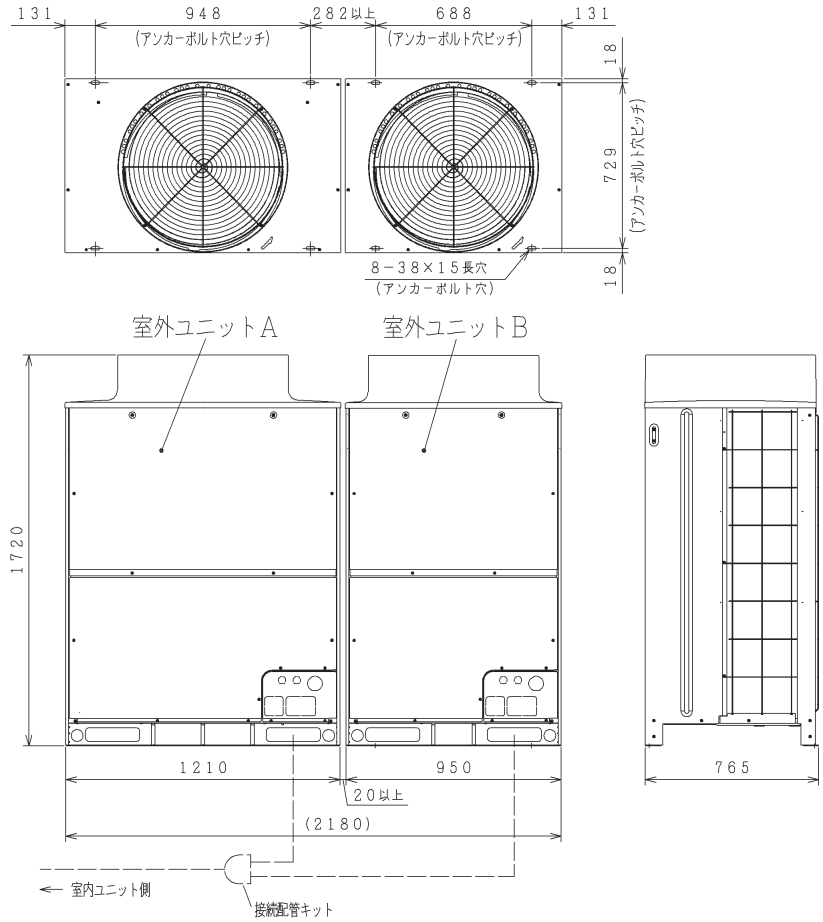

室外ユニット型式	構成室外ユニット型式	
	室外ユニットA	室外ユニットB
RAS-AP615DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP224DS3
RAS-AP690DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP280DS3
RAS-AP730DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP335DS3

注記
1. 室外ユニットの容量が、室内ユニット側から順に、A≧Bとなるよう設置してください。
（本図は室内ユニットが左側の場合を示します。室内ユニットが右側の場合は、
室外ユニットAとBを逆に設置してください。）
2. 接続配管キットおよび接続配管径については、「システム配管図」をご確認ください。
3. 配管取出口および配線取出口の寸法は、構成室外ユニットの「寸法図」をご確認ください。
4. 本図は構成室外ユニット間の隙間を20mmとした場合のものです。
室外ユニットオプション「防雪フード」取付時は、50mm以上必要となります。
5. 製品幅寸法ならびにアンカーボルト位置は構成室外ユニット間の隙間により異なりますの
でご注意ください。

※「システム配管図」は**4.2 冷媒配管** 3 **配管接続要領** 144～149ページを参照してください。

(5) RAS-AP800DS3, RAS-AP850DS3, RAS-AP900DS3

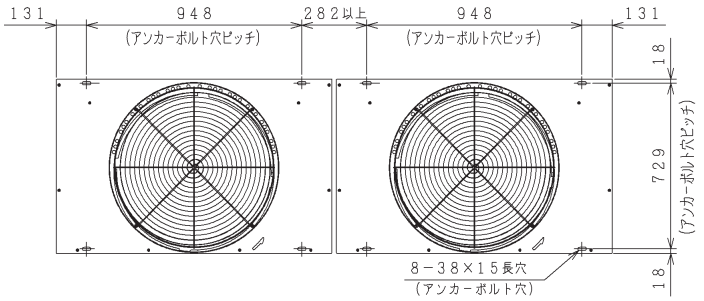

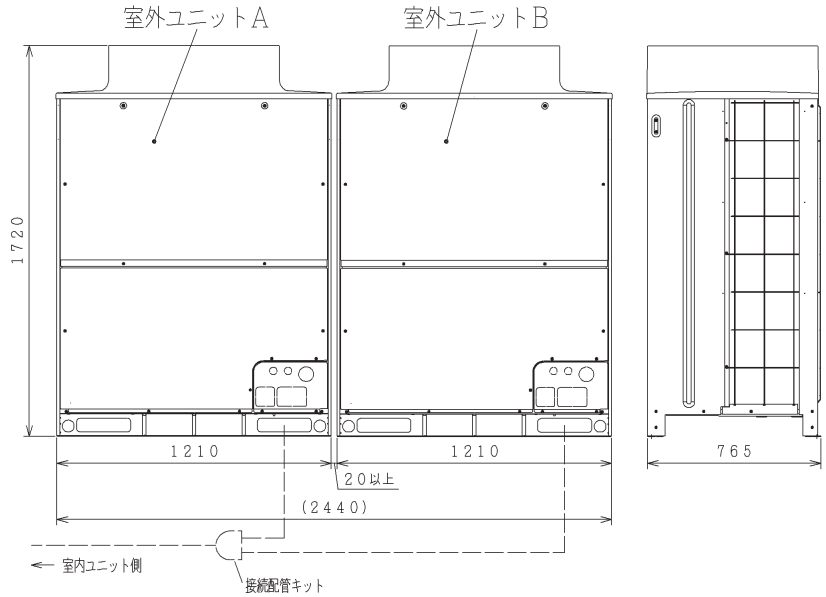

(単位：mm)

室外ユニット型式	構成室外ユニット型式	
	室外ユニットA	室外ユニットB
RAS-AP800DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP400DS3
RAS-AP850DS3	RAS-AP450DS3	RAS-AP400DS3
RAS-AP900DS3	RAS-AP450DS3	RAS-AP450DS3

注記
1. 室外ユニットの容量が、室内ユニット側から順に、A≧Bとなるよう設置してください。
（本図は室内ユニットが左側の場合を示します。室内ユニットが右側の場合は、室外ユニットAとBを逆に設置してください。）
2. 接続配管キットおよび接続配管径については、「システム配管図」をご確認ください。
3. 配管取出口および配線取出口の寸法は、構成室外ユニットの「寸法図」をご確認ください。
4. 本図は構成室外ユニット間の隙間を20mmとした場合のものです。
室外ユニットオプション「防雪フード」取付時は、50mm以上必要となります。
5. 製品幅寸法ならびにアンカーボルト位置は構成室外ユニット間の隙間により異なりますのでご注意ください。

※「システム配管図」は**4.2冷媒配管** **3** **配管接続要領** 144～149ページを参照してください。

(6) RAS-AP950DS3, RAS-AP1000DS3

(単位：mm)

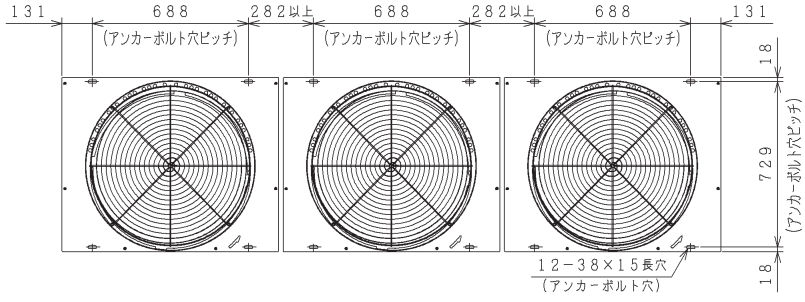

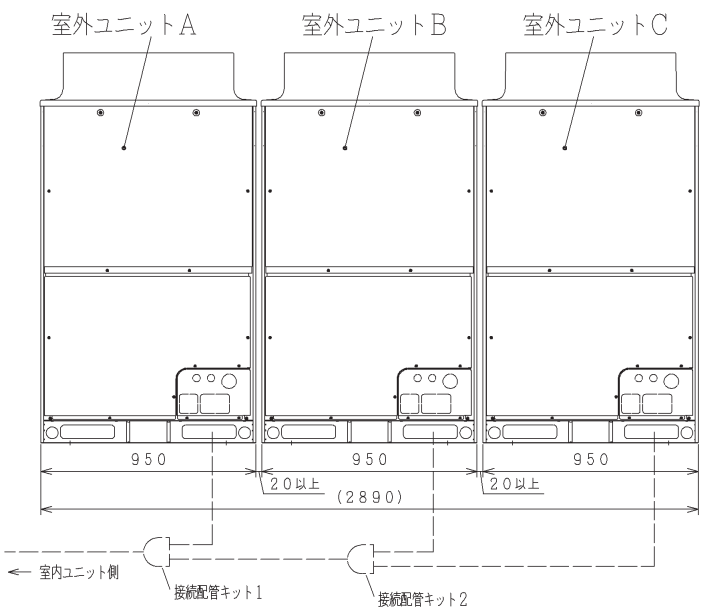

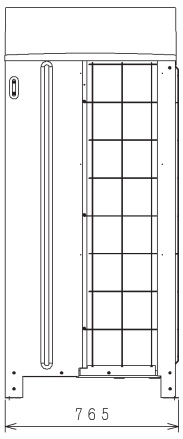

室外ユニット型式	構成室外ユニット型式		
	室外ユニットA	室外ユニットB	室外ユニットC
RAS-AP950DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP280DS3
RAS-AP1000DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3

注記
1. 室外ユニットの容量が、室内ユニット側から順に、A≧B≧Cとなるよう設置してください。
（本図は室内ユニットが左側の場合を示します。室内ユニットが右側の場合は、室外ユニットAとCを逆に設置してください。）
2. 室外ユニットAに接続配管キット1を接続してください。
3. 接続配管キットおよび接続配管径については、「システム配管図」をご確認ください。
4. 配管取出口および配線取出口の寸法は、構成室外ユニットの「寸法図」をご確認ください。
5. 本図は構成室外ユニット間の隙間を20mmとした場合のものです。
室外ユニットオプション「防雪フード」取付時は、50mm以上必要となります。
6. 製品幅寸法ならびにアンカーボルト位置は構成室外ユニット間の隙間により異なりますのでご注意ください。

※「システム配管図」は**4.2冷媒配管** **3** **配管接続要領** 144～149ページを参照してください。

(7) RAS-AP1090DS3, RAS-AP1120DS3

（単位：mm）

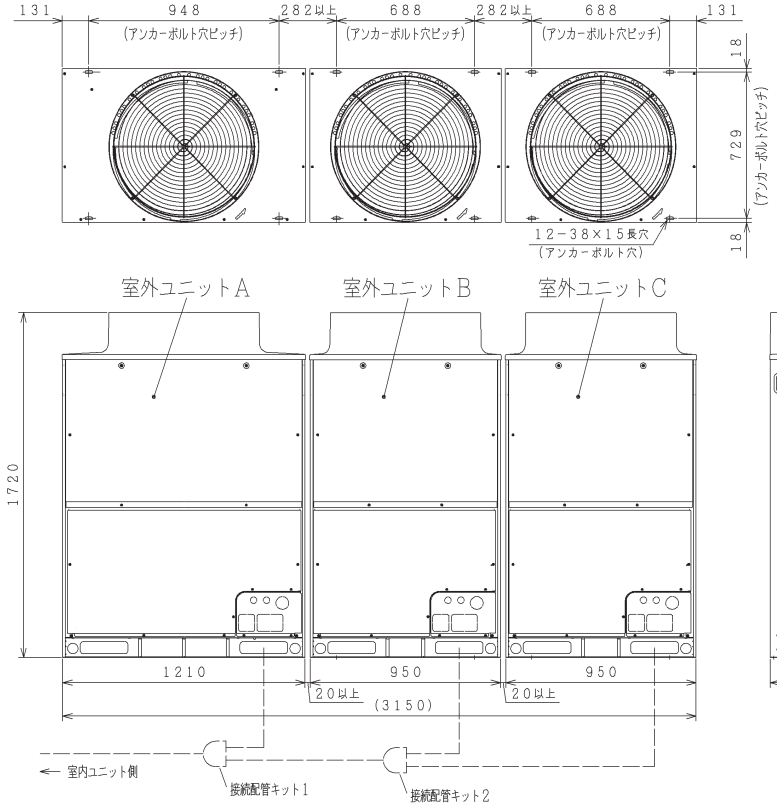

室外ユニット型式	構成室外ユニット型式		
	室外ユニットA	室外ユニットB	室外ユニットC
RAS-AP1090DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3
RAS-AP1120DS3	RAS-AP450DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3

注記
1. 室外ユニットの容量が、室内ユニット側から順に、A≧B≧Cとなるよう設置してください。
（本図は室内ユニットが左側の場合を示します。室内ユニットが右側の場合は、室外ユニットAとCを逆に設置してください。）
2. 室外ユニットAに接続配管キット1を接続してください。
3. 接続配管キットおよび接続配管径については、「システム配管図」をご確認ください。
4. 配管取出口および配線取出口の寸法は、構成室外ユニットの「寸法図」をご確認ください。
5. 本図は構成室外ユニット間の隙間を20mmとした場合のものです。
室外ユニットオプション「防雪フード」取付時は、50mm以上必要となります。
6. 製品幅寸法ならびにアンカーボルト位置は構成室外ユニット間の隙間により異なりますのでご注意ください。

※「システム配管図」は **4.2 冷媒配管** **3 配管接続要領** 144 ～ 149 ページを参照してください。

(8) RAS-AP1180DS3, RAS-AP1250DS3

（単位：mm）

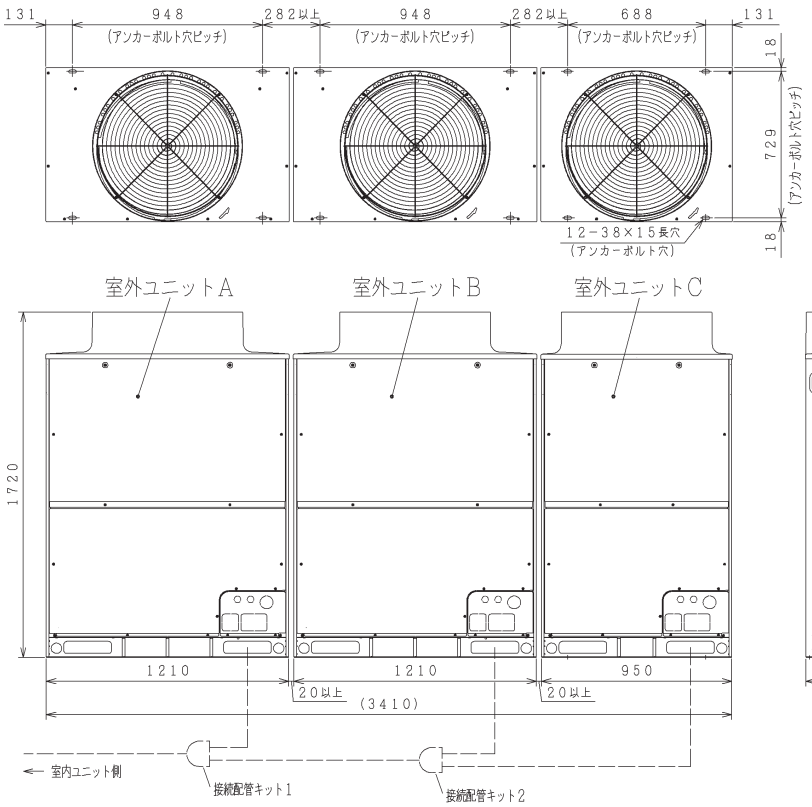

室外ユニット型式	構成室外ユニット型式		
	室外ユニットA	室外ユニットB	室外ユニットC
RAS-AP1180DS3	RAS-AP450DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP335DS3
RAS-AP1250DS3	RAS-AP450DS3	RAS-AP450DS3	RAS-AP335DS3

注記
1. 室外ユニットの容量が、室内ユニット側から順に、A≧B≧Cとなるよう設置してください。
（本図は室内ユニットが左側の場合を示します。室内ユニットが右側の場合は、室外ユニットAとCを逆に設置してください。）
2. 室外ユニットAに接続配管キット1を接続してください。
3. 接続配管キットおよび接続配管径については、「システム配管図」をご確認ください。
4. 配管取出口および配線取出口の寸法は、構成室外ユニットの「寸法図」をご確認ください。
5. 本図は構成室外ユニット間の隙間を20mmとした場合のものです。
室外ユニットオプション「防雪フード」取付時は、50mm以上必要となります。
6. 製品幅寸法ならびにアンカーボルト位置は構成室外ユニット間の隙間により異なりますのでご注意ください。

※「システム配管図」は **4.2 冷媒配管** **3 配管接続要領** 144 ～ 149 ページを参照してください。

(9) RAS-AP1320DS3, RAS-AP1360DS3

（単位：mm）

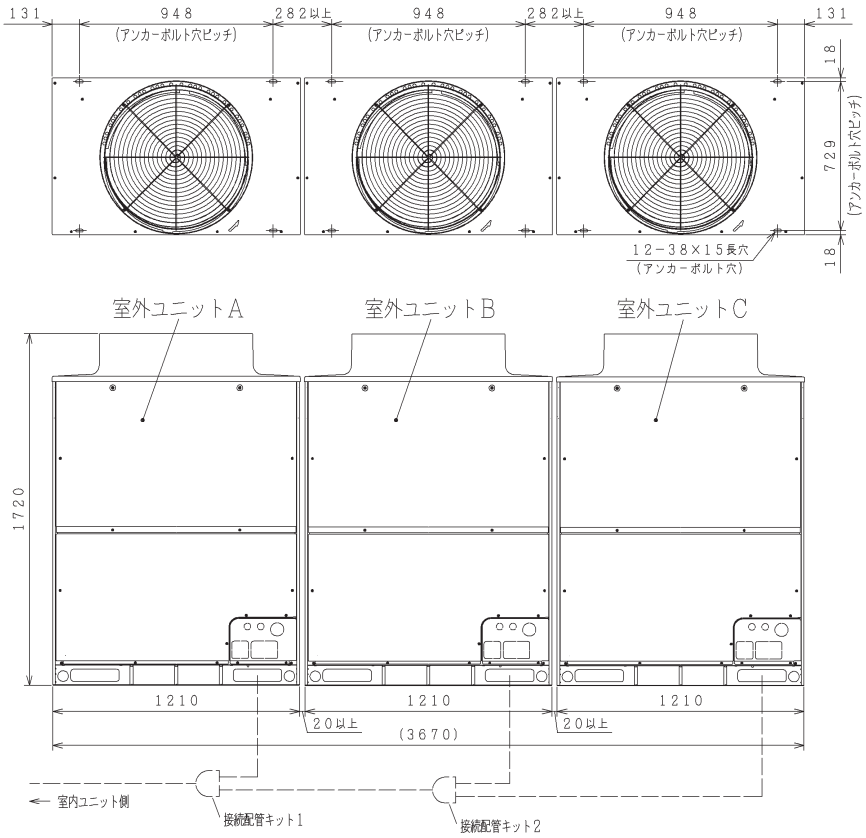

室外ユニット型式	構成室外ユニット型式		
	室外ユニットA	室外ユニットB	室外ユニットC
RAS-AP1320DS3	RAS-AP450DS3	RAS-AP450DS3	RAS-AP400DS3
RAS-AP1360DS3	RAS-AP450DS3	RAS-AP450DS3	RAS-AP450DS3

注記
1. 室外ユニットの容量が、室内ユニット側から順に、A≧B≧Cとなるよう設置してください。
（本図は室内ユニットが左側の場合を示します。室内ユニットが右側の場合は、室外ユニットAとCを逆に設置してください。）
2. 室外ユニットAに接続配管キット1を接続してください。
3. 接続配管キットおよび接続配管径については、「システム配管図」をご確認ください。
4. 配管取出口および配線取出口の寸法は、構成室外ユニットの「寸法図」をご確認ください。
5. 本図は構成室外ユニット間の隙間を20mmとした場合のものです。
室外ユニットオプション「防雪フード」取付時は、50mm以上必要となります。
6. 製品幅寸法ならびにアンカーボルト位置は構成室外ユニット間の隙間により異なりますのでご注意ください。

※「システム配管図」は **4.2 冷媒配管 3 配管接続要領** 144 ～ 149 ページを参照してください。

(10) RAS-AP1400DS3, RAS-AP1450DS3, RAS-AP1500DS3

（単位：mm）

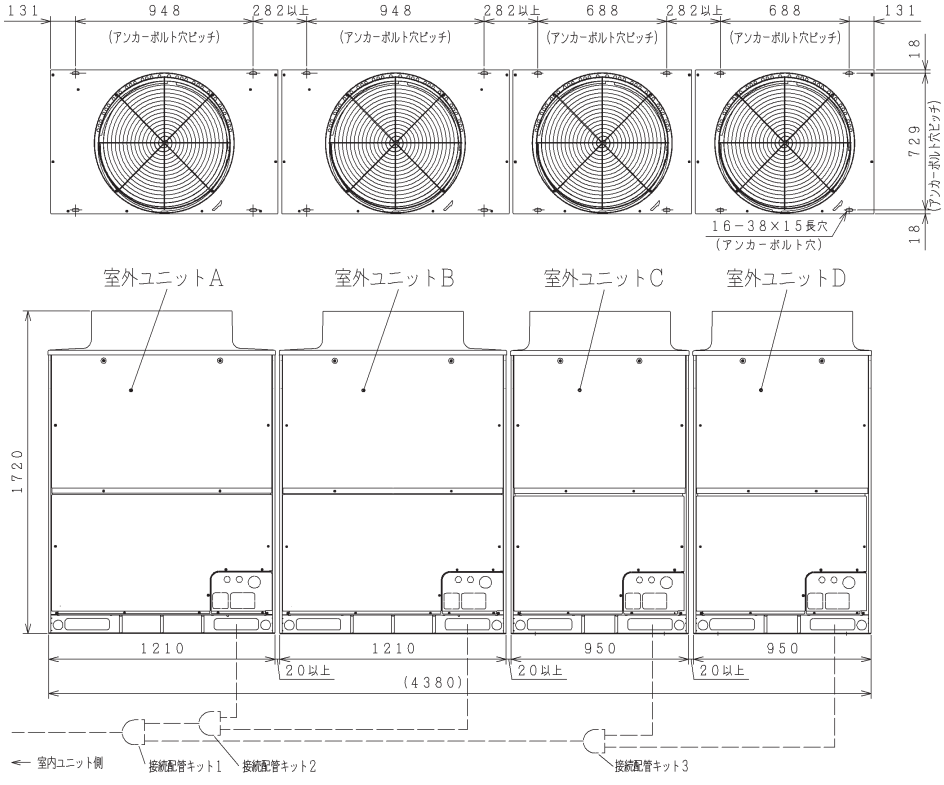

室外ユニット型式	構成室外ユニット型式			
	室外ユニットA	室外ユニットB	室外ユニットC	室外ユニットD
RAS-AP1400DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP280DS3
RAS-AP1450DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3
RAS-AP1500DS3	RAS-AP450DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3

注記
1. 室外ユニットの容量が、室内ユニット側から順に、A≧B≧C≧Dとなるよう設置してください。
（本図は室内ユニットが左側の場合を示します。室内ユニットが右側の場合は、室外ユニットD≦C≦B≦Aとなるよう設置してください。）
2. 室外ユニットAに接続配管キット1を接続してください。
3. 接続配管キットおよび接続配管径については、「システム配管図」をご確認ください。
4. 配管取出口および配線取出口の寸法は、構成室外ユニットの「寸法図」をご確認ください。
5. 本図は構成室外ユニット間の隙間を20mmとした場合のものです。
室外ユニットオプション「防雪フード」取付時は、50mm以上必要となります。
6. 製品幅寸法ならびにアンカーボルト位置は構成室外ユニット間の隙間により異なりますのでご注意ください。

※「システム配管図」は **4.2 冷媒配管 3 配管接続要領** 144 ～ 149 ページを参照してください。

■高効率タイプ

(1) RAS-AP140DG1,RAS-AP160DG1

（単位：mm）

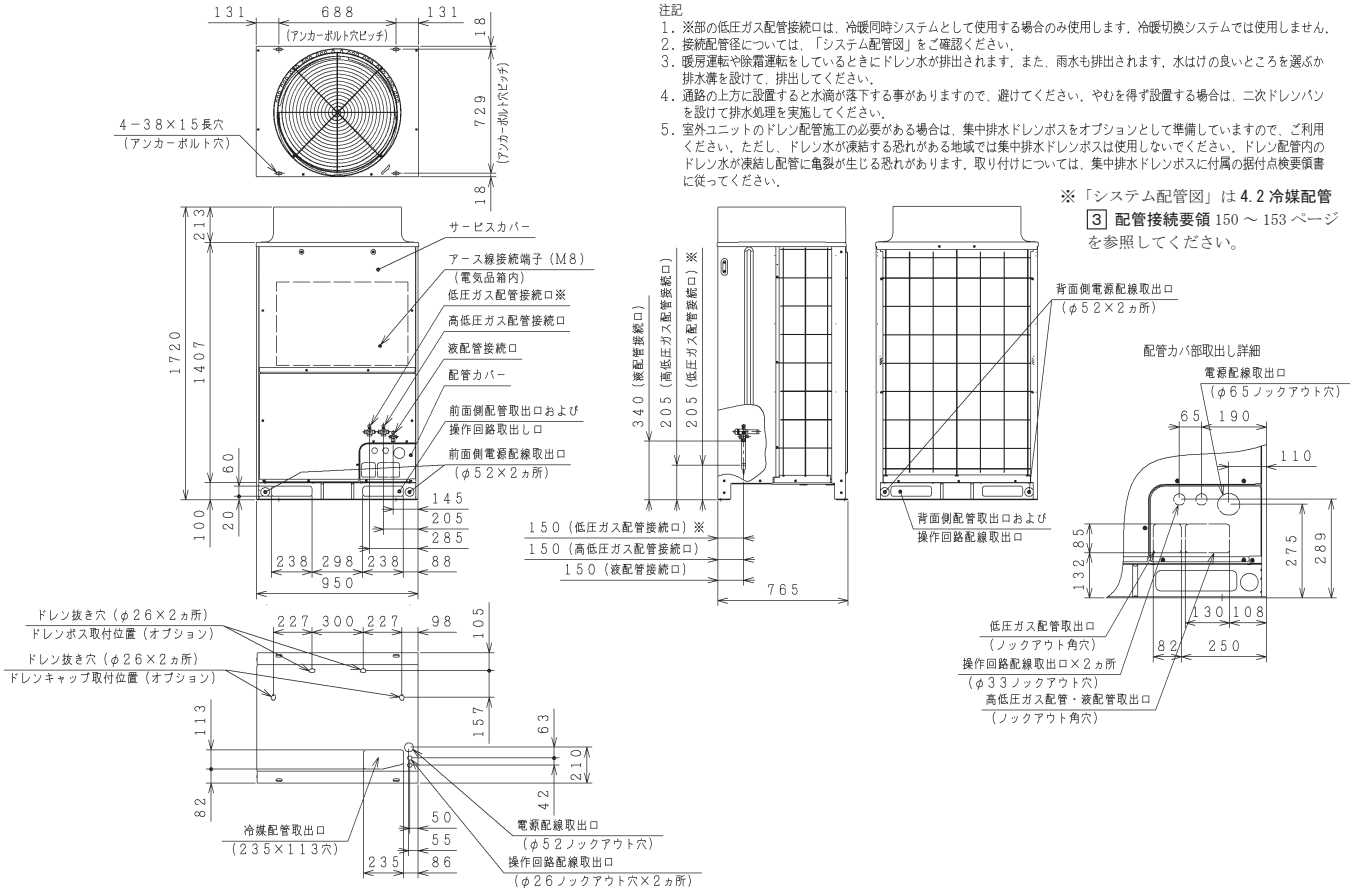

注記

1．※部の低圧ガス配管接続口は，冷暖同時システムとして使用する場合のみ使用します．冷暖切換システムでは使用しません．
2．接続配管径については，「システム配管図」をご確認ください．
3．暖房運転や除霜運転をしているときにドレン水が排出されます．また，雨水も排出されます．水はけの良いところを選ぶか排水溝を設けて，排出してください．
4．通路の上方に設置すると水滴が落下する事がありますので，避けてください．やむを得ず設置する場合は，二次ドレンパンを設けて排水処理を実施してください．
5．室外ユニットのドレン配管施工の必要がある場合は，集中排水ドレンボスをオプションとして準備していますので，ご利用ください．ただし，ドレン水が凍結する恐れがある地域では集中排水ドレンボスは使用しないでください．ドレン配管内のドレン水が凍結し配管に亀裂が生じる恐れがあります．取り付けについては，集中排水ドレンボスに付属の据付点検要領書に従ってください．

※「システム配管図」は **4.2 冷媒配管 3 配管接続要領** 150 ～ 153 ページを参照してください。

(2) RAS-AP224DG1,RAS-AP280DG1,RAS-AP335DG1

（単位：mm）

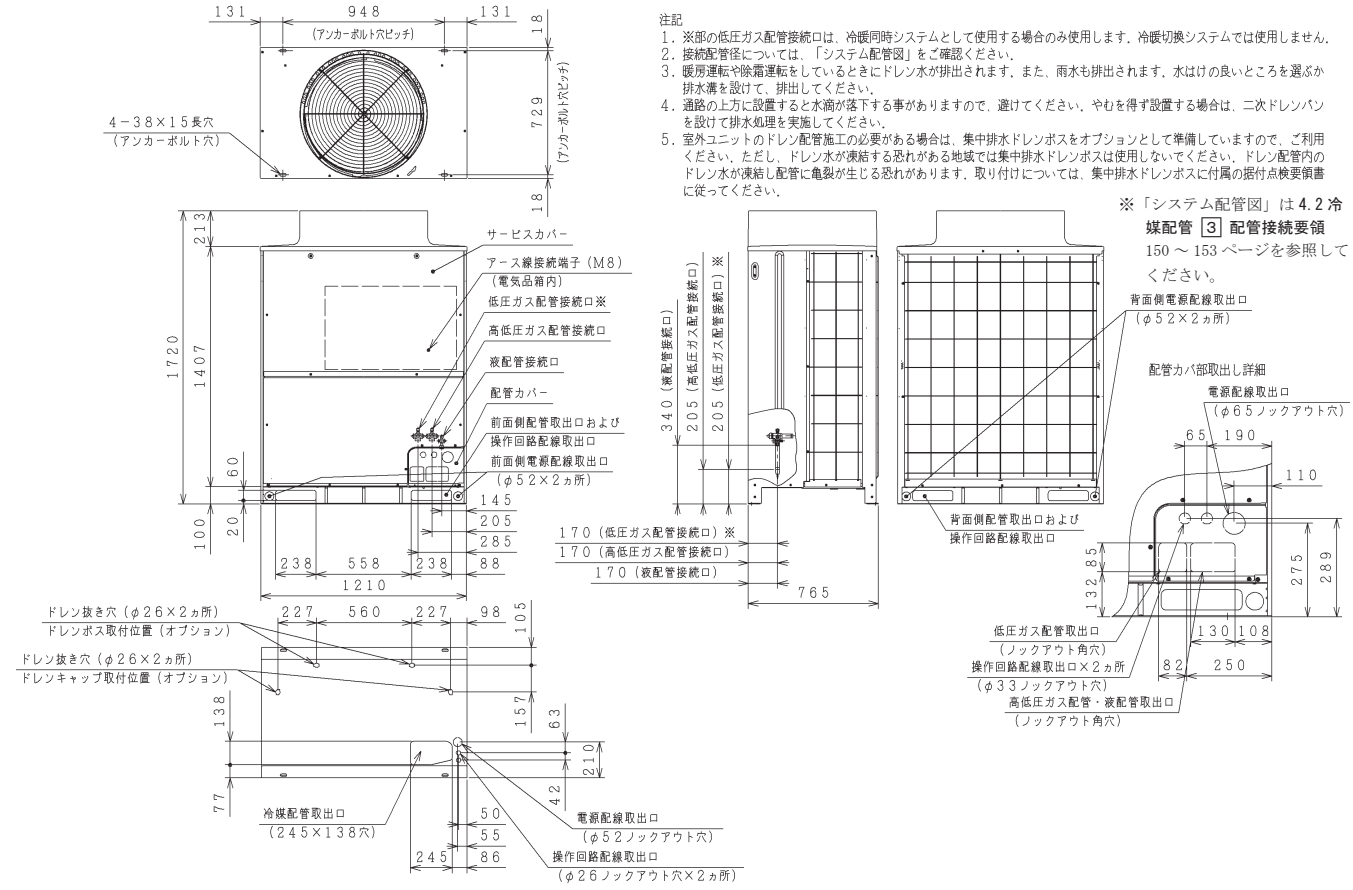

注記

1．※部の低圧ガス配管接続口は，冷暖同時システムとして使用する場合のみ使用します．冷暖切換システムでは使用しません．
2．接続配管径については，「システム配管図」をご確認ください．
3．暖房運転や除霜運転をしているときにドレン水が排出されます．また，雨水も排出されます．水はけの良いところを選ぶか排水溝を設けて，排出してください．
4．通路の上方に設置すると水滴が落下する事がありますので，避けてください．やむを得ず設置する場合は，二次ドレンパンを設けて排水処理を実施してください．
5．室外ユニットのドレン配管施工の必要がある場合は，集中排水ドレンボスをオプションとして準備していますので，ご利用ください．ただし，ドレン水が凍結する恐れがある地域では集中排水ドレンボスは使用しないでください．ドレン配管内のドレン水が凍結し配管に亀裂が生じる恐れがあります．取り付けについては，集中排水ドレンボスに付属の据付点検要領書に従ってください．

※「システム配管図」は **4.2 冷媒配管 3 配管接続要領** 150 ～ 153 ページを参照してください。

(3) RAS-AP400DG1

（単位：mm）

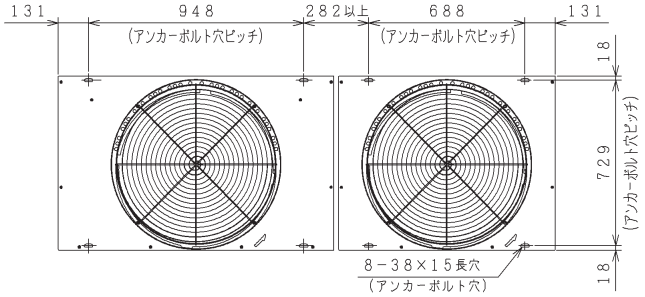

室外ユニット型式	構成室外ユニット型式	
	室外ユニットA	室外ユニットB
RAS-AP400DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP160DG1

注記
1. 室外ユニットの容量が、室内ユニット側から順に、A≧Bとなるよう設置してください。
（本図は室内ユニットが左側の場合を示します。室内ユニットが右側の場合は、
室外ユニットAとBを逆に設置してください。）
2. 接続配管キットおよび接続配管径については、「システム配管図」をご確認ください。
3. 配管取出口および配線取出口の寸法は、構成室外ユニットの「寸法図」をご確認ください。
4. 本図は構成室外ユニット間の隙間を20mmとした場合のものです。
室外ユニットオプション「防雪フード」取付時は、50mm以上必要となります。
5. 製品幅寸法ならびにアンカーボルト位置は構成室外ユニット間の隙間により異なりますのでご注意ください。

※「システム配管図」は**4.2 冷媒配管** **3** **配管接続要領** 150～153 ページを参照してください。

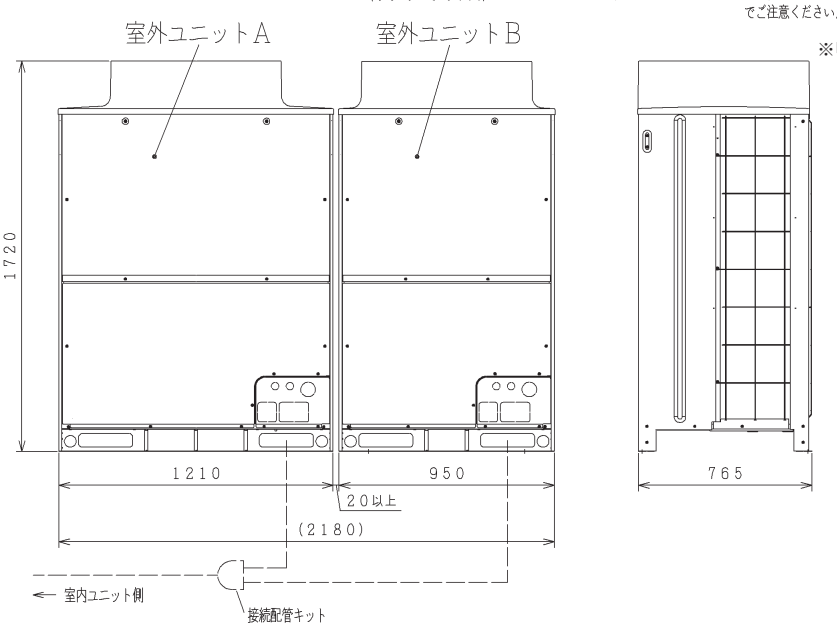

(4) RAS-AP450DG1, RAS-AP500DG1, RAS-AP560DG1, RAS-AP615DG1, RAS-AP690DG1

（単位：mm）

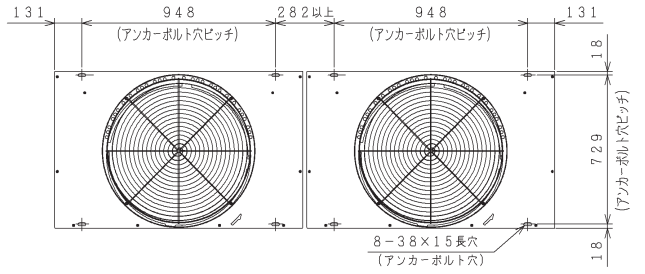

室外ユニット型式	構成室外ユニット型式	
	室外ユニットA	室外ユニットB
RAS-AP450DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP224DG1
RAS-AP500DG1	RAS-AP280DG1	RAS-AP224DG1
RAS-AP560DG1	RAS-AP335DG1	RAS-AP224DG1
RAS-AP615DG1	RAS-AP335DG1	RAS-AP280DG1
RAS-AP690DG1	RAS-AP335DG1	RAS-AP335DG1

注記
1. 室外ユニットの容量が、室内ユニット側から順に、A≧Bとなるよう設置してください。
（本図は室内ユニットが左側の場合を示します。室内ユニットが右側の場合は、
室外ユニットAとBを逆に設置してください。）
2. 接続配管キットおよび接続配管径については、「システム配管図」をご確認ください。
3. 配管取出口および配線取出口の寸法は、構成室外ユニットの「寸法図」をご確認ください。
4. 本図は構成室外ユニット間の隙間を20mmとした場合のものです。
室外ユニットオプション「防雪フード」取付時は、50mm以上必要となります。
5. 製品幅寸法ならびにアンカーボルト位置は構成室外ユニット間の隙間により異なりますのでご注意ください。

※「システム配管図」は**4.2 冷媒配管** **3** **配管接続要領** 150～153 ページを参照してください。

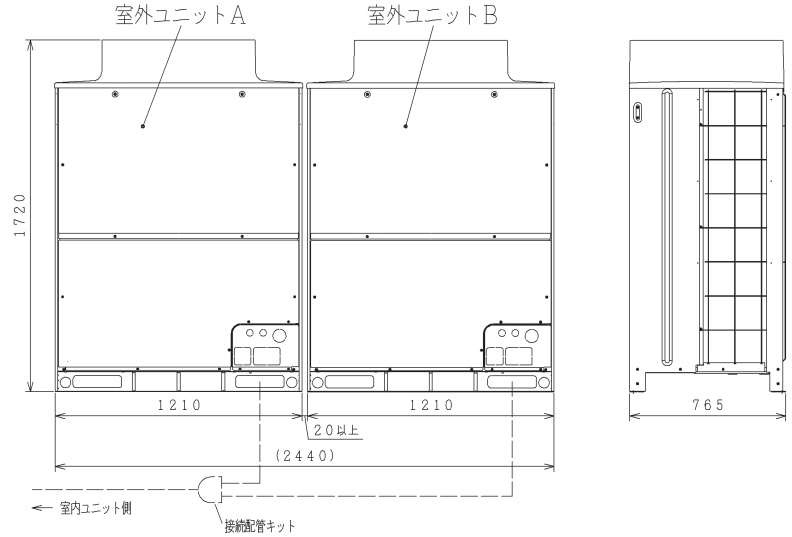

(5) RAS-AP730DG1, RAS-AP800DG1, RAS-AP850DG1, RAS-AP900DG1, RAS-AP950DG1, RAS-AP1000DG1

（単位：mm）

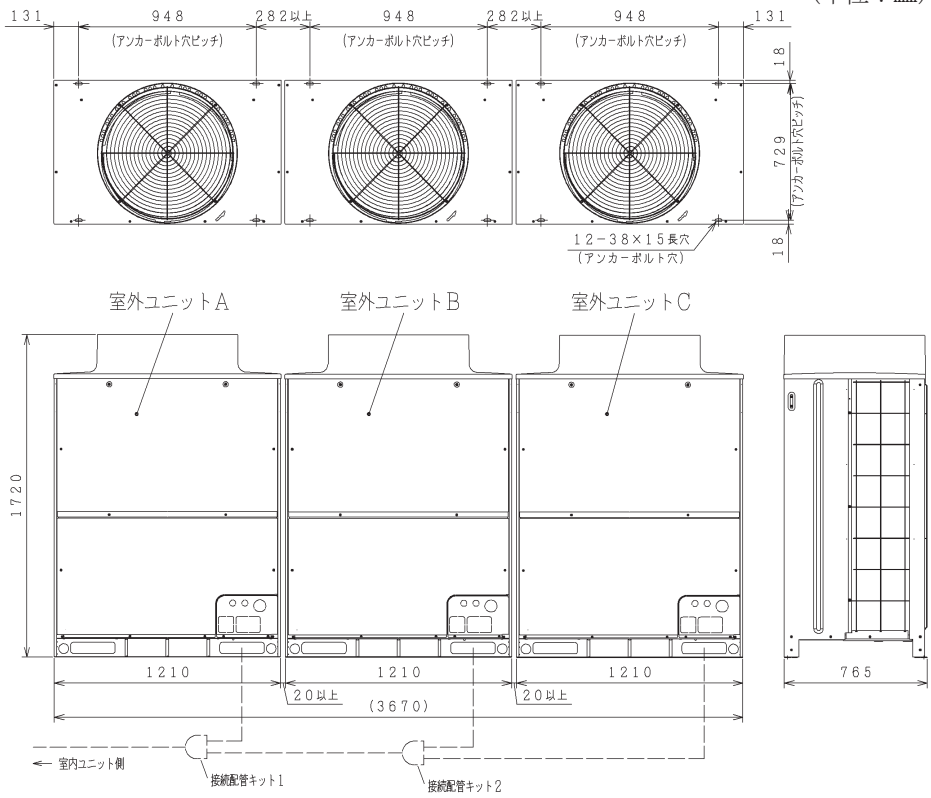

室外ユニット型式	構成室外ユニット型式		
	室外ユニットA	室外ユニットB	室外ユニットC
RAS-AP730DG1	RAS-AP280DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP224DG1
RAS-AP800DG1	RAS-AP335DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP224DG1
RAS-AP850DG1	RAS-AP335DG1	RAS-AP280DG1	RAS-AP224DG1
RAS-AP900DG1	RAS-AP335DG1	RAS-AP335DG1	RAS-AP224DG1
RAS-AP950DG1	RAS-AP335DG1	RAS-AP335DG1	RAS-AP280DG1
RAS-AP1000DG1	RAS-AP335DG1	RAS-AP335DG1	RAS-AP335DG1

注記
1. 室外ユニットの容量が、室内ユニット側から順に、A≧B≧Cとなるよう設置してください。
（本図は室内ユニットが左側の場合を示します。室内ユニットが右側の場合は、室外ユニットAとCを逆に設置してください。）
2. 室外ユニットAに接続配管キット1を接続してください。
3. 接続配管キットおよび接続配管径については、「システム配管図」をご確認ください。
4. 配管取出口および配線取出口の寸法は、構成室外ユニットの「寸法図」をご確認ください。
5. 本図は構成室外ユニット間の隙間を20mmとした場合のものです。
室外ユニットオプション「防雪フード」取付時は、50mm以上必要となります。
6. 製品幅寸法ならびにアンカーボルト位置は構成室外ユニット間の隙間により異なりますのでご注意ください。

※「システム配管図」は **4.2 冷媒配管 3 配管接続要領** 150 ～ 153 ページを参照してください。

5 電気配線図

■標準タイプ

(1) RAS-AP224DS3, RAS-AP280DS3, RAS-AP335DS3

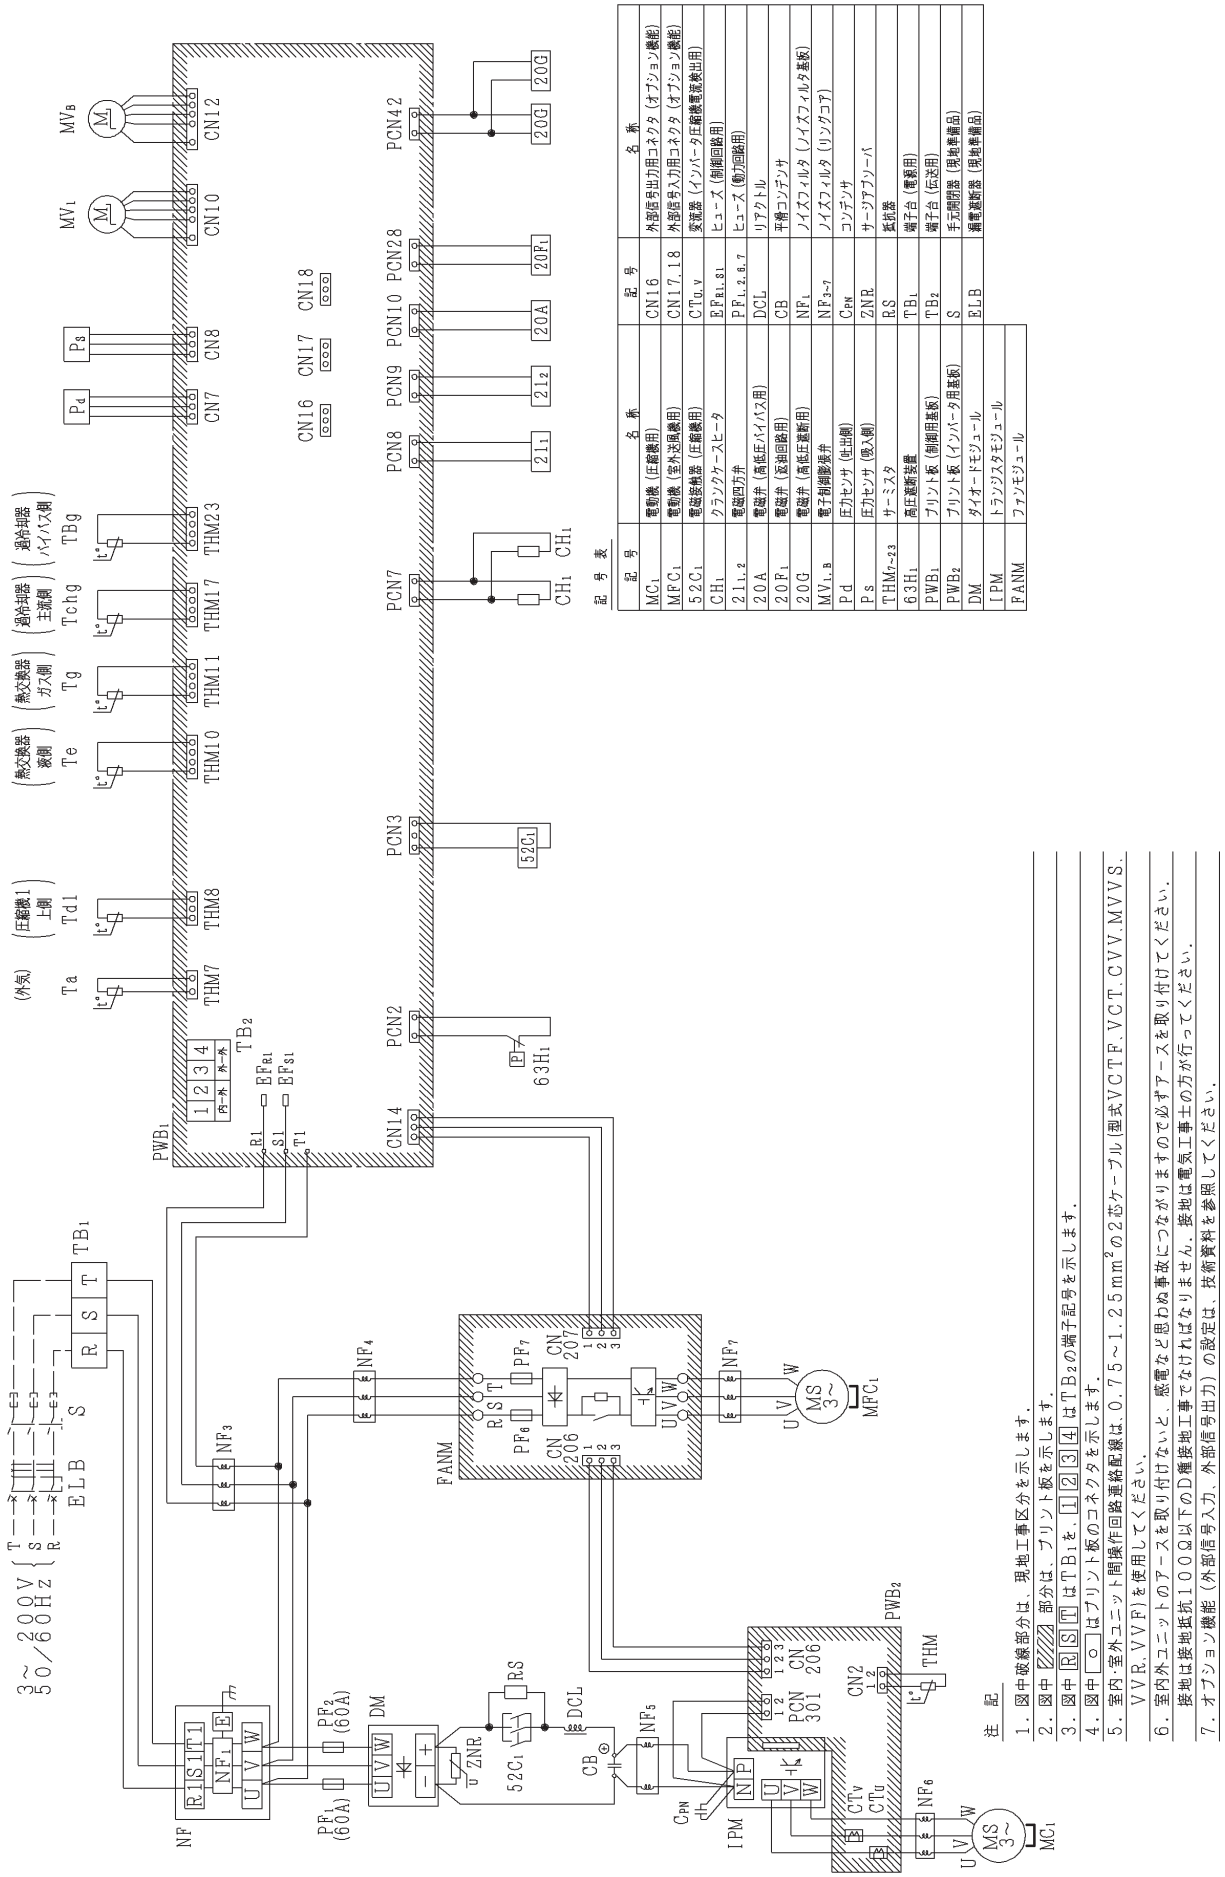

注記

1. 図中破線部分は、現地工事区分を示します。
2. 図中 ▨ 部分は、プリント板を示します。
3. 図中 R S T は TB1を、1 2 3 4 は TB2の端子記号を示します。
4. 図中 ○ はプリント板のコネクタを示します。
5. 室内・室外ユニット間操作回路連絡配線は、0.75～1.25mm²の2芯ケーブル（型式VCTF、VCT、CVV、MVVS、VVR、VVF）を使用してください。
6. 室内外ユニットのアースを取り付けないと、感電など思わぬ事故につながりますので必ずアースを取り付けてください。
   接地は接地抵抗100Ω以下のD種接地工事でなければなりません。接地は電気工事士の方が行ってください。
7. オプション機能（外部信号入力、外部信号出力）の設定は、技術資料を参照してください。

(2) RAS-AP400DS3,RAS-AP450DS3

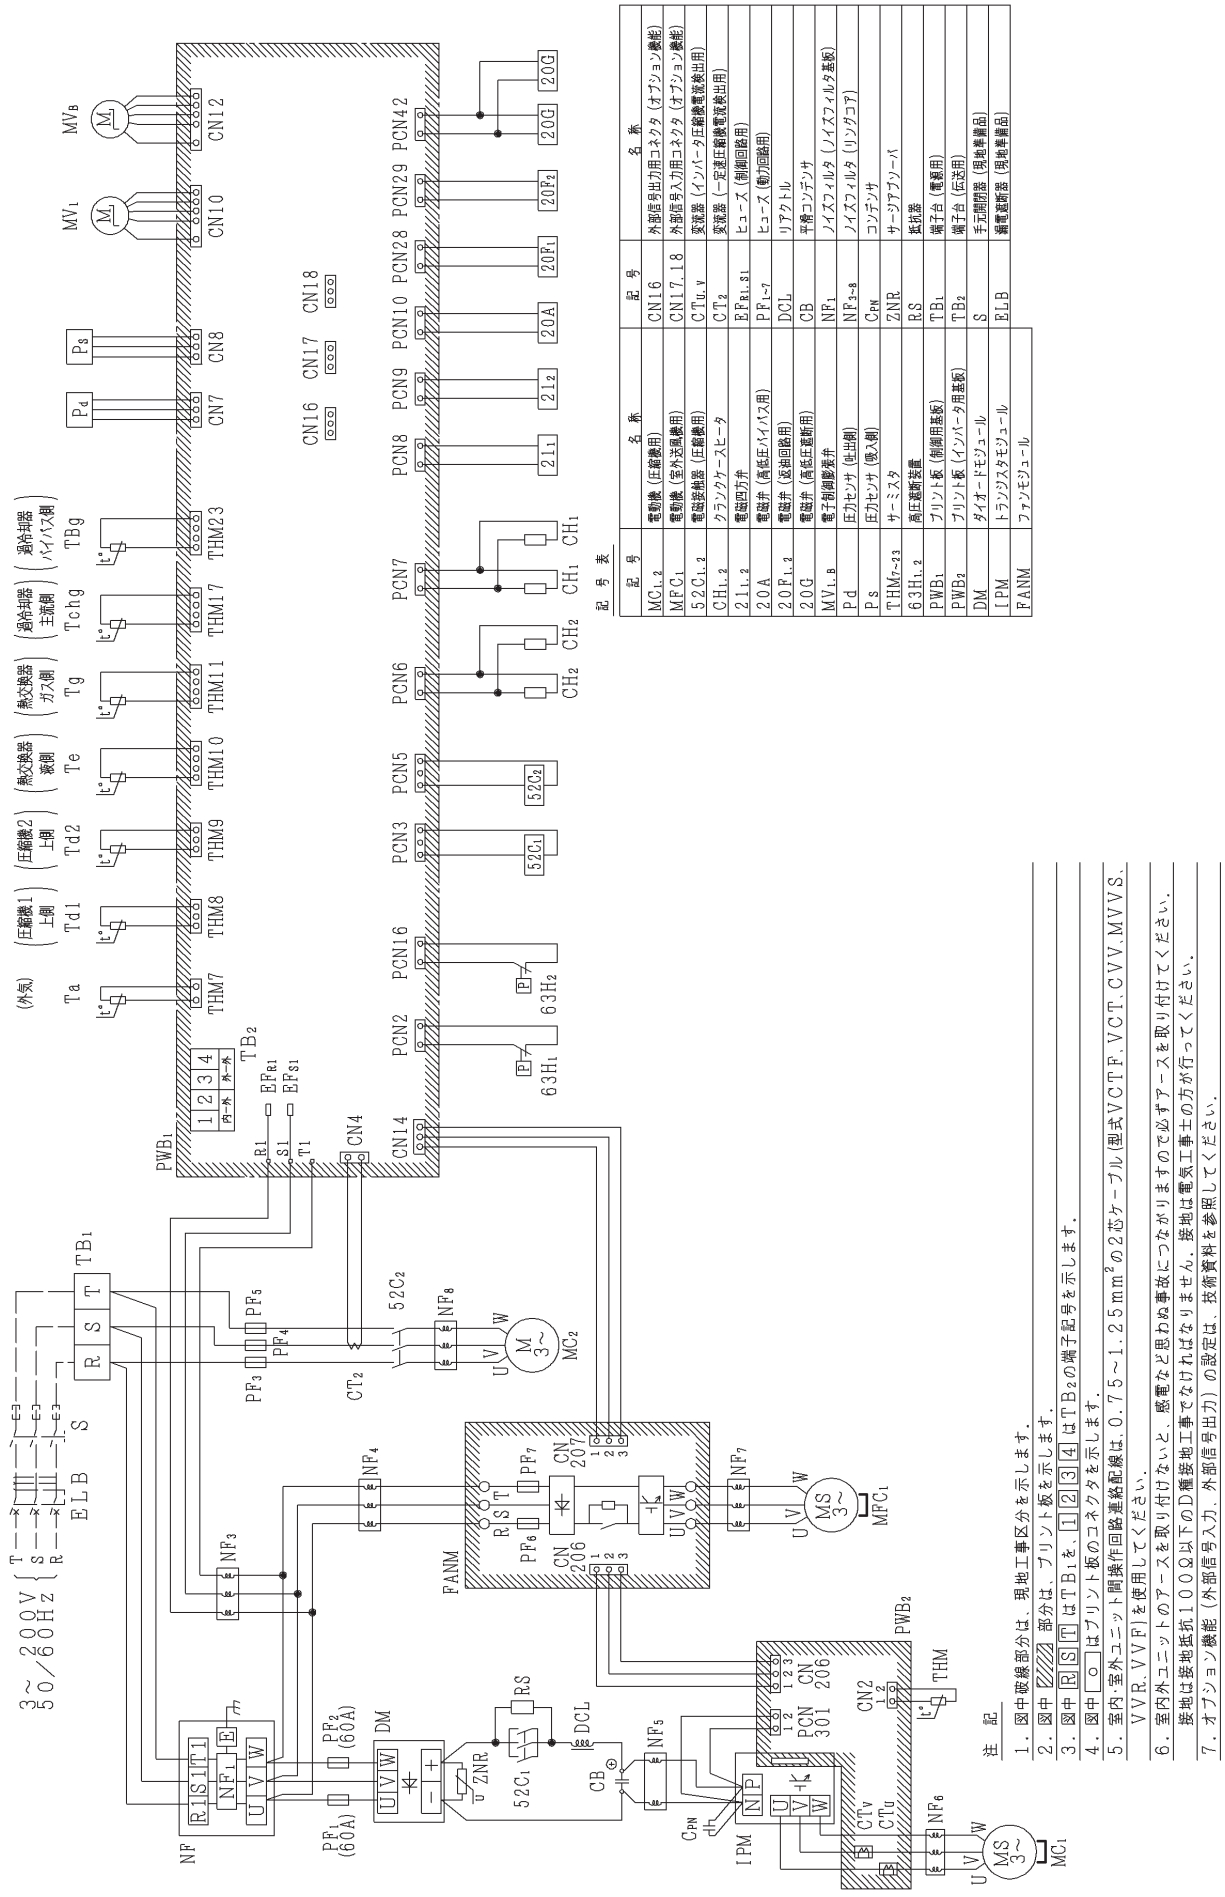

記号	名称
MC1,2	電動機（圧縮機用）
MFC1	電動機（室外送風機用）
52C1,2	電磁接触器（圧縮機用）
CH1,2	クランクケースヒータ
21,2	電磁四方弁
20A	電磁弁（高低圧バイパス用）
20F1,2	電磁弁（液冷回路用）
20G	電磁弁（高低圧遮断用）
MV1,B	電子制御膨張弁
Pd	圧力センサ（吐出側）
Ps	圧力センサ（吸入側）
THM7～23	サーミスタ
63H1,2	高圧遮断装置
PWB1	プリント板（制御用基板）
PWB2	プリント板（インバータ用基板）
DM	ダイオードモジュール
IPM	トランジスタモジュール
FANM	ファンモジュール

記号	名称
CN16	外部信号出力用コネクタ（オプション機能）
CN17,18	外部信号入力用コネクタ（オプション機能）
CTu,v	変流器（インバータ圧縮機電流検出用）
CT2	変流器（一定速圧縮機電流検出用）
EFR1,S1	ヒューズ（制御回路用）
PFR1～7	ヒューズ（動力回路用）
DCL	リアクトル
CB	平滑コンデンサ
NF1	ノイズフィルタ（ノイズフィルタ基板）
NF2～8	ノイズフィルタ（リングコア）
CPH	コンデンサ
ZNR	サージアブソーバ
RS	抵抗器
TB1	端子台（電源用）
TB2	端子台（伝送用）
S	手元調整器（現地手配品）
ELB	漏電遮断器（現地手配品）

注記

1．図中破線部分は、現地工事区分を示します。
2．図中 ▨ 部分は、プリント板を示します。
3．図中 R S T はTB1を、1 2 3 4 はTB2の端子記号を示します。
4．図中 ○ はプリント板のコネクタを示します。
5．室内・室外ユニット間操作回路連絡配線は、0.75～1.25mm²の2芯ケーブル（型式VCTF,VCT,CVV,MVVS,VVR,VVF）を使用してください。
6．室内外ユニットのアースを取り付けないと、感電など思わぬ事故につながりますので必ずアースを取り付けてください。
接地は接地抵抗100Ω以下のD種接地工事でなければなりません。接地は電気工事士の方が行ってください。
7．オプション機能（外部信号入力、外部信号出力）の設定は、技術資料を参照してください。

■高効率タイプ

(1) RAS-AP140DG1, RAS-AP160DG1, RAS-AP224DG1, RAS-AP280DG1, RAS-AP335DG1

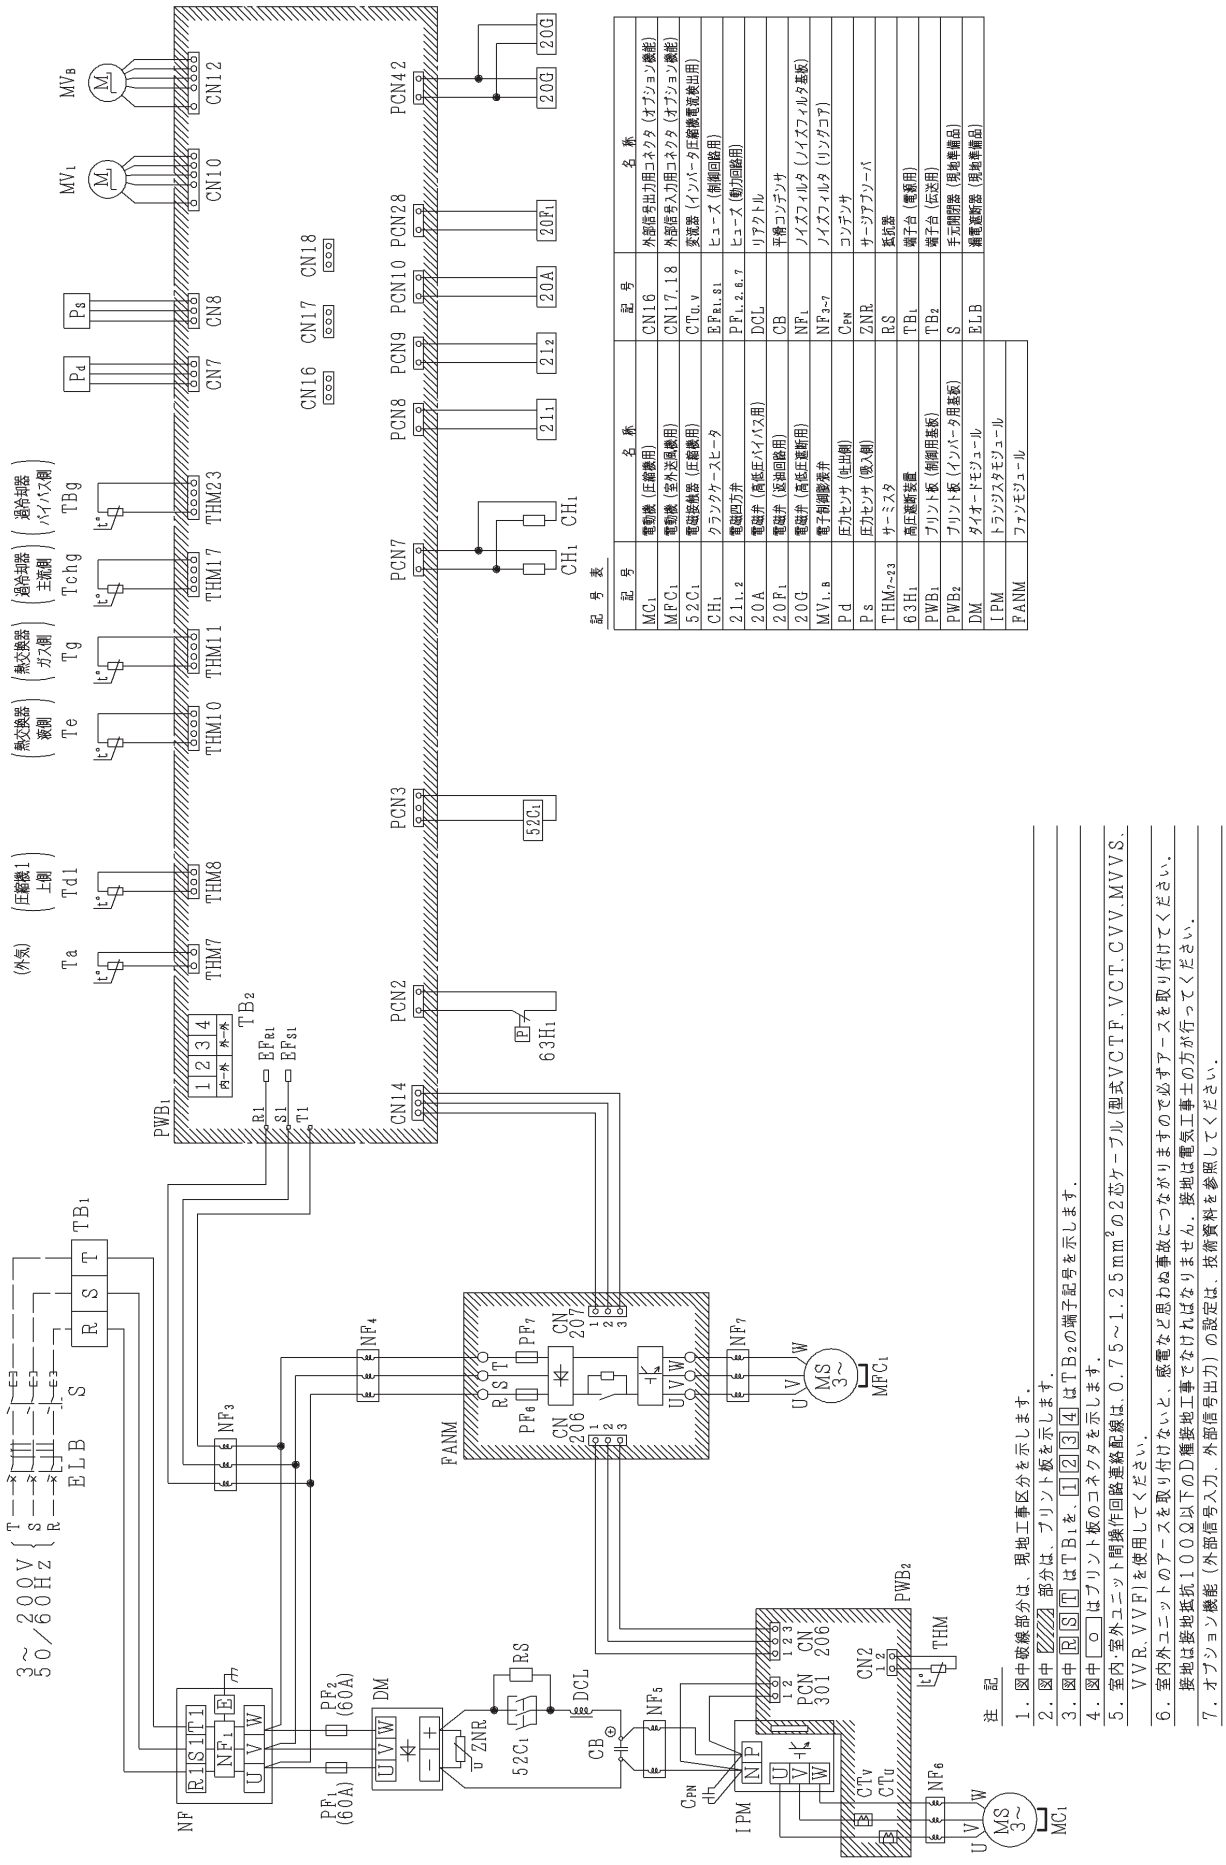

注 記

1. 図中破線部分は、現地工事区分を示します。
2. 図中 ▨ 部分は、プリント板を示します。
3. 図中 R S T は TB1を、1 2 3 4 は TB2の端子記号を示します。
4. 図中 ○ はプリント板のコネクタを示します。
5. 室内・室外ユニット間操作回路連絡配線は、0.75～1.25mm²の2芯ケーブル（型式VCTF,VCT,CVV,MVVS, VVR,VVF）を使用してください。
6. 室内外ユニットのアースを取り付けないと、感電など思わぬ事故につながりますので必ずアースを取り付けてください。
   接地は接地抵抗100Ω以下のD種接地工事でなければなりません。接地は電気工事士の方が行ってください。
7. オプション機能（外部信号入力、外部信号出力）の設定は、技術資料を参照してください。

1 寸法図

(1) CH-AP160DS

（単位：mm）

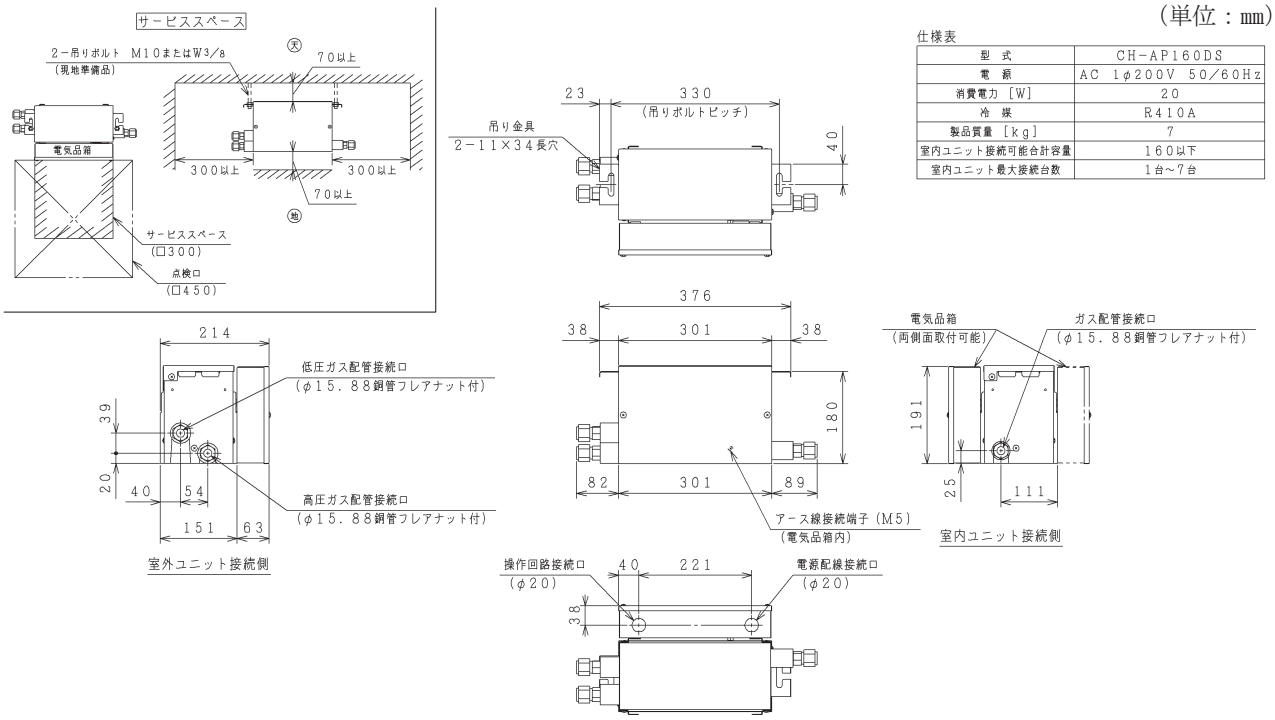

仕様表

型　式	CH-AP160DS
電　源	AC　1φ200V　50/60Hz
消費電力［W］	20
冷　媒	R410A
製品質量［kg］	7
室内ユニット接続可能合計容量	160以下
室内ユニット最大接続台数	1台～7台

(2) CH-AP280DS

（単位：mm）

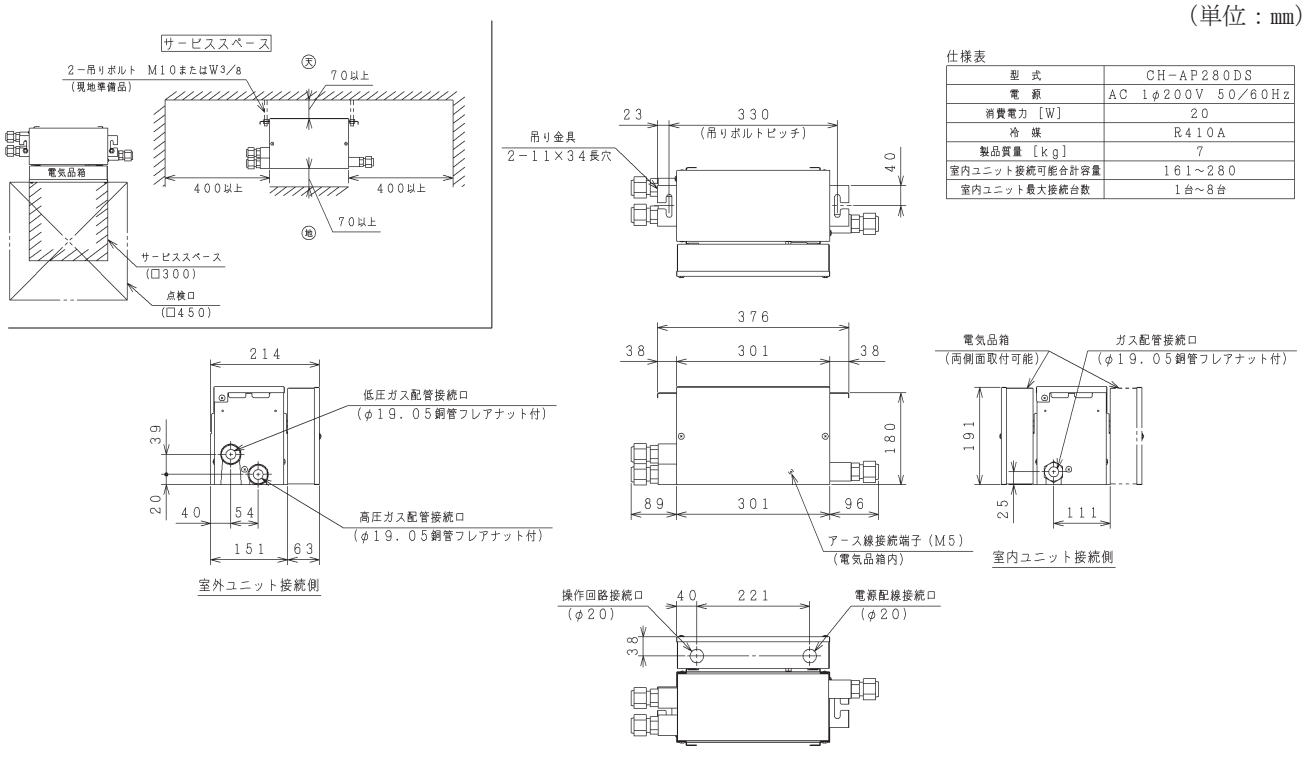

仕様表

型　式	CH-AP280DS
電　源	AC　1φ200V　50/60Hz
消費電力［W］	20
冷　媒	R410A
製品質量［kg］	7
室内ユニット接続可能合計容量	161～280
室内ユニット最大接続台数	1台～8台

＜据付時の注意点＞

（1）冷暖切換ユニットは、冷房、暖房の切換えのための電子膨張弁など、機械部分から構成されています。
　　このため所定のサービス点検口を必ず設けてください。サービス点検口は必ず電気品箱側に設けてください。
（2）冷暖切換ユニットからは、運転開始／停止時、サーモオン／オフ時、除霜時、運転モード切換時などの電子膨張弁作動時に動作音および冷媒の流動音などが発生しますので、設置場所は、廊下天井裏など室内に音が漏れない場所（室内ユニット天井リターン施工時の同一天井内も対象）および反響の少ない場所に設置してください。このとき、天井材は石膏ボード（厚さ9mm以上）などの防音効果の高いものを使用してください。
（3）冷暖房運転切換時「シュー」という冷媒流動音が発生する場合がありますので、寝室、病室などの暗騒音の低い場所への設置は避けてください。
（4）液配管は、他ユニットとの誤配管防止を図ってください。

2 操作回路図

(1)CH-AP160DS,CH-AP280DS

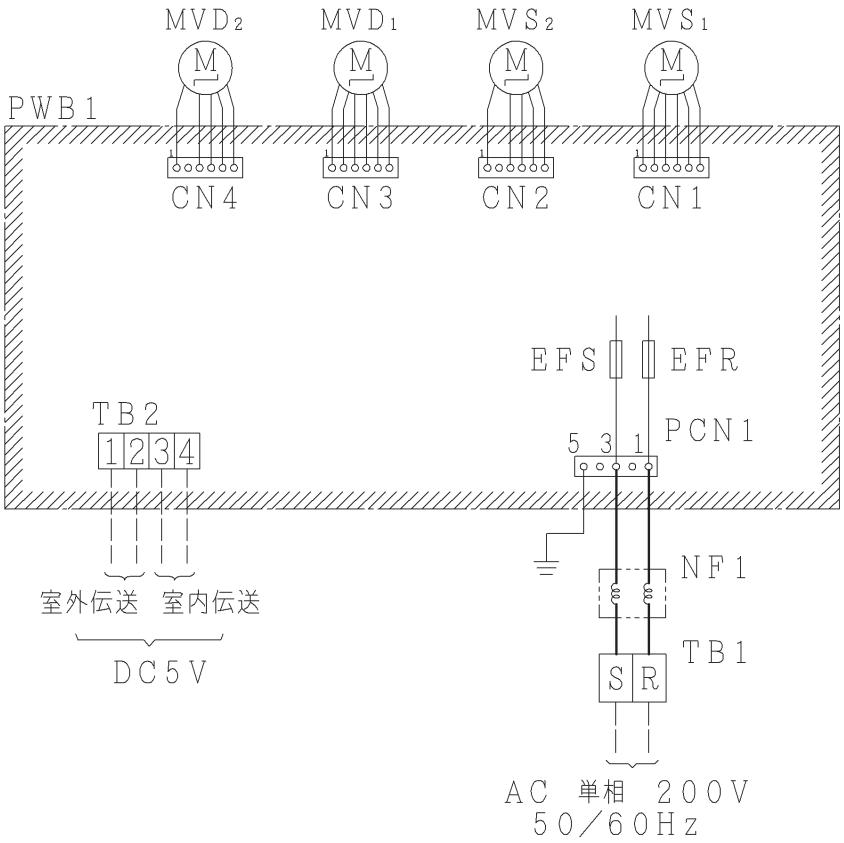

記　号　表

記　　号	名　　称	備　　考
PWB1	プリント板	
TB1	端子台	電源用
TB2	端子台	操作回路用
MVS_1、MVS_2	電子膨張弁	低圧ガス用
MVD_1、MVD_2	電子膨張弁	高圧ガス用
NF1	リングコア	
EFS、EFR	ヒューズ	

注　記

1．図中破線部分は、現地工事区分を示します．

2．図中 ▨ 部分は、プリント板を示します．

3．図中 R S・1 2 3 4 は、TB1・2の端子記号を示します．

4．図中 □ は端子台の端子を ○ はプリント板のコネクタを示します．

3．機器特性

3．機器特性 ……71
3.1 能力特性（室温・外気温度）……72
1 標準タイプ……72
2 高効率タイプ……96
3.2 能力特性（室内ユニット合計容量）……113
1 標準タイプ……113
2 高効率タイプ……117
3.3 消費電力特性（室内ユニット合計容量）……119
1 標準タイプ……119
2 高効率タイプ……121
3.4 配管長補正 ……122
1 配管長補正（標準 / 高効率 共通）……122
■冷暖切換システム（2 管式）……122
■冷暖同時システム（3 管式）……123
2 配管長補正係数（エルボ・レデューサ部）…124
3.5 着霜補正 ……125
1 着霜補正（標準 / 高効率 共通）……125

1 標準タイプ

冷暖房能力特性（型式ＲＡＳ－ＡＰ２２４ＤＳ３）

冷房能力特性　[50／60Hz] (kW)

室外吸込空気乾球温度(℃DB)	室内吸込空気湿球温度（℃WB）											
	16．0		18．0		19．0		20．0		22．0		23．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
25．0	19.3	4.54	21.5	4.82	22.4	4.87	23.3	4.98	24.6	5.04	25.1	5.10
30．0	19.3	4.70	21.5	4.98	22.4	5.04	23.3	5.15	24.6	5.21	25.1	5.26
35．0	19.3	5.26	21.5	5.54	22.4	5.60	23.3	5.71	24.6	5.77	25.1	5.82
40．0	18.8	5.88	20.6	6.10	21.3	6.22	22.0	6.27	22.8	6.27	23.3	6.38

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが冷房運転している場合の値です．

暖房能力特性　[50／60Hz] (kW)

室外吸込空気湿球温度(℃WB)	室内吸込空気乾球温度（℃DB）											
	16．0		18．0		20．0		21．0		22．0		24．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
－15．0	15.8	6.21	15.8	6.54	15.8	6.81	15.8	7.01	15.8	7.14	15.8	7.43
－10．0	18.3	6.21	18.3	6.54	18.3	6.81	18.3	7.01	18.3	7.14	18.3	7.43
－5．0	21.3	6.21	21.0	6.54	21.0	6.81	21.0	7.01	21.0	7.14	20.8	7.43
0．0	22.8	6.00	22.8	6.25	22.8	6.50	22.8	6.62	22.5	6.75	21.8	6.50
5．0	25.0	6.13	24.8	6.38	24.5	6.31	24.3	6.13	23.8	5.88	22.0	5.45
6．0	26.3	6.13	25.8	6.38	25.0	6.19	24.5	6.00	23.8	5.76	22.0	5.32
10．0	27.5	6.13	26.8	6.13	25.5	5.82	24.8	5.63	23.8	5.39	22.0	4.95
15．0	28.3	6.07	27.0	5.76	25.5	5.39	24.8	5.20	23.8	5.01	22.0	4.58

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが暖房運転している場合の値です．

注記

1．上表は、機器選定用として、圧縮機の制御上発生しえる状態のうち平均的な値を示しています．
　圧縮機保護制御等により値が変化する場合があります．

2．上表の暖房能力の値は、着霜による能力低下を含まないピーク値を示します．
　除霜を考慮した暖房能力＝能力補正係数×仕様表記載の暖房能力

室外吸込空気乾球温度(℃)	-7	-5	-3	0	3	5	7
能力補正係数	0.95	0.93	0.88	0.85	0.87	0.90	1.00

　（1）降雪により雪が室外ユニット熱交換器表面に付着した場合、一時的に暖房能力が低下することがありますので、ご注意ください．
　（2）能力補正係数は、標準的な除霜条件で求めたものです．
　　寒冷地仕様に設定した場合や、室内外容量比が小さい場合は誤差が大きくなりますので、ご注意ください．
　（3）相対湿度ＲＨは８５％の場合の値を示します．

3．上表の値は、室内ユニット合計容量が室外ユニット容量の１００％、配管相当長７．５ｍ、高低差０ｍで運転した場合を示します．

冷暖房能力特性（型式ＲＡＳ－ＡＰ２８０ＤＳ３）

冷房能力特性　［50／60Hz］(kW)

室外吸込空気乾球温度(℃DB)	室内吸込空気湿球温度（℃WB）											
	１６．０		１８．０		１９．０		２０．０		２２．０		２３．０	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
２５．０	24.1	6.50	26.9	6.90	28.0	6.98	29.1	7.14	30.8	7.22	31.4	7.30
３０．０	24.1	6.74	26.9	7.14	28.0	7.22	29.1	7.38	30.8	7.46	31.4	7.54
３５．０	24.1	7.54	26.9	7.94	28.0	8.02	29.1	8.18	30.8	8.26	31.4	8.34
４０．０	23.5	8.42	25.8	8.74	26.6	8.90	27.4	8.98	28.6	9.14	29.1	9.14

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが冷房運転している場合の値です．

暖房能力特性　［50／60Hz］(kW)

室外吸込空気湿球温度(℃WB)	室内吸込空気乾球温度（℃ＤＢ）											
	１６．０		１８．０		２０．０		２１．０		２２．０		２４．０	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
－１５．０	19.8	8.80	19.8	9.27	19.8	9.65	19.8	9.93	19.8	10.1	19.8	10.5
－１０．０	23.0	8.80	23.0	9.27	23.0	9.65	23.0	9.93	23.0	10.1	23.0	10.5
－５．０	26.8	8.80	26.5	9.27	26.5	9.65	26.5	9.93	26.5	10.1	26.1	10.5
０．０	28.7	8.51	28.7	8.86	28.7	9.21	28.7	9.38	28.4	9.56	27.4	9.21
５．０	31.5	8.68	31.2	9.03	30.9	8.95	30.6	8.68	29.9	8.33	27.7	7.72
６．０	33.1	8.68	32.4	9.03	31.5	8.77	30.9	8.51	29.9	8.16	27.7	7.54
１０．０	34.7	8.68	33.7	8.68	32.1	8.24	31.2	7.98	29.9	7.63	27.7	7.02
１５．０	35.6	8.59	34.0	8.16	32.1	7.63	31.2	7.37	29.9	7.10	27.7	6.49

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが暖房運転している場合の値です．

注記

１．上表は、機器選定用として、圧縮機の制御上発生しえる状態のうち平均的な値を示しています．
圧縮機保護制御等により値が変化する場合があります．

２．上表の暖房能力の値は、着霜による能力低下を含まないピーク値を示します．
除霜を考慮した暖房能力＝能力補正係数×仕様表記載の暖房能力

室外吸込空気乾球温度(℃)	-7	-5	-3	0	3	5	7
能力補正係数	0.95	0.93	0.88	0.85	0.87	0.90	1.00

（１）降雪により雪が室外ユニット熱交換器表面に付着した場合、一時的に暖房能力が低下することがありますので、ご注意ください．
（２）能力補正係数は、標準的な除霜条件で求めたものです．
寒冷地仕様に設定した場合や、室内外容量比が小さい場合は誤差が大きくなりますので、ご注意ください．
（３）相対湿度ＲＨは８５％の場合の値を示します．

３．上表の値は、室内ユニット合計容量が室外ユニット容量の１００％、配管相当長７．５ｍ、高低差０ｍで運転した場合を示します．

冷暖房能力特性（型式ＲＡＳ－ＡＰ３３５ＤＳ３）

冷房能力特性　[50／60Hz]（kW）

室外吸込空気乾球温度（℃DB）	室内吸込空気湿球温度（℃WB）											
	16．0		18．0		19．0		20．0		22．0		23．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
25．0	28.8	8.59	32.2	9.12	33.5	9.22	34.8	9.43	36.9	9.54	37.5	9.65
30．0	28.8	8.90	32.2	9.43	33.5	9.54	34.8	9.75	36.9	9.86	37.5	9.96
35．0	28.8	9.96	32.2	10.5	33.5	10.6	34.8	10.8	36.9	10.9	37.5	11.0
40．0	28.1	11.1	30.8	11.6	31.8	11.8	32.8	11.9	34.2	12.1	34.8	12.1

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが冷房運転している場合の値です．

暖房能力特性　[50／60Hz]（kW）

室外吸込空気湿球温度（℃WB）	室内吸込空気乾球温度（℃DB）											
	16．0		18．0		20．0		21．0		22．0		24．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
－15．0	21.0	8.63	21.0	9.01	21.0	9.49	21.0	9.69	21.0	9.97	21.0	10.2
－10．0	24.8	8.63	24.8	9.01	24.8	9.49	24.8	9.69	24.8	9.97	24.8	10.2
－5．0	28.5	8.63	28.5	9.01	28.5	9.49	28.2	9.69	28.2	9.97	28.2	10.2
0．0	31.5	8.80	31.5	9.20	31.5	9.69	31.5	9.99	31.1	10.2	30.4	10.2
5．0	36.8	9.20	36.8	9.69	36.8	9.99	36.4	9.89	35.6	9.49	33.0	8.70
6．0	38.3	9.20	38.3	9.59	37.5	9.89	36.8	9.59	35.6	9.20	33.0	8.41
10．0	40.5	9.30	39.8	9.59	38.3	9.10	37.1	8.80	35.6	8.51	33.0	7.81
15．0	42.4	9.49	40.5	9.00	38.3	8.41	37.1	8.11	35.6	7.81	33.0	7.12

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが暖房運転している場合の値です．

注記

1．上表は、機器選定用として、圧縮機の制御上発生しえる状態のうち平均的な値を示しています．
　圧縮機保護制御等により値が変化する場合があります．

2．上表の暖房能力の値は、着霜による能力低下を含まないピーク値を示します．
　除霜を考慮した暖房能力＝能力補正係数×仕様表記載の暖房能力

室外吸込空気乾球温度(℃)	-7	-5	-3	0	3	5	7
能力補正係数	0.95	0.93	0.88	0.85	0.87	0.90	1.00

　（1）降雪により雪が室外ユニット熱交換器表面に付着した場合、一時的に暖房能力が低下することがありますので、ご注意ください．
　（2）能力補正係数は、標準的な除霜条件で求めたものです．
　　寒冷地仕様に設定した場合や、室内外容量比が小さい場合は誤差が大きくなりますので、ご注意ください．
　（3）相対湿度ＲＨは８５％の場合の値を示します．

3．上表の値は、室内ユニット合計容量が室外ユニット容量の１００％、配管相当長７．５ｍ、高低差０ｍで運転した場合を示します．

冷暖房能力特性（型式ＲＡＳ－ＡＰ４００ＤＳ３）

冷房能力特性　［50／60Hz］（kW）

室外吸込空気乾球温度（℃DB）	室内吸込空気湿球温度（℃WB）											
	16．0		18．0		19．0		20．0		22．0		23．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
25．0	34.4	9.88	38.4	10.5	40.0	10.6	41.6	10.9	44.0	11.0	44.8	11.1
30．0	34.4	10.2	38.4	10.9	40.0	11.0	41.6	11.2	44.0	11.3	44.8	11.5
35．0	34.4	11.5	38.4	12.1	40.0	12.2	41.6	12.4	44.0	12.6	44.8	12.7
40．0	33.6	12.8	36.8	13.3	38.0	13.5	39.2	13.7	40.8	13.9	41.6	13.9

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが冷房運転している場合の値です．

暖房能力特性　［50／60Hz］（kW）

室外吸込空気湿球温度（℃WB）	室内吸込空気乾球温度（℃DB）											
	16．0		18．0		20．0		21．0		22．0		24．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
－15．0	28.4	12.5	28.4	13.1	28.4	13.7	28.4	14.1	28.4	14.4	28.4	14.9
－10．0	32.9	12.5	32.9	13.1	32.9	13.7	32.9	14.1	32.9	14.4	32.9	14.9
－5．0	38.3	12.5	37.8	13.1	37.8	13.7	37.8	14.1	37.8	14.4	37.4	14.9
0．0	41.0	12.1	41.0	12.6	41.0	13.1	41.0	13.3	40.5	13.6	39.2	13.1
5．0	45.0	12.3	44.6	12.8	44.1	12.7	43.7	12.3	42.8	11.8	39.6	11.0
6．0	47.3	12.3	46.4	12.8	45.0	12.4	44.1	12.1	42.8	11.6	39.6	10.7
10．0	49.5	12.3	48.2	12.3	45.9	11.7	44.6	11.3	42.8	10.8	39.6	10.0
15．0	50.9	12.2	48.6	11.6	45.9	10.8	44.6	10.4	42.8	10.1	39.6	9.21

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが暖房運転している場合の値です．

注記

1．上表は、機器選定用として、圧縮機の制御上発生しえる状態のうち平均的な値を示しています．
　圧縮機保護制御等により値が変化する場合があります．

2．上表の暖房能力の値は、着霜による能力低下を含まないピーク値を示します．
　除霜を考慮した暖房能力＝能力補正係数×仕様表記載の暖房能力

室外吸込空気乾球温度(℃)	-7	-5	-3	0	3	5	7
能力補正係数	0.95	0.93	0.88	0.85	0.87	0.90	1.00

　（1）降雪により雪が室外ユニット熱交換器表面に付着した場合、一時的に暖房能力が低下することがありますので、ご注意ください．
　（2）能力補正係数は、標準的な除霜条件で求めたものです．
　　寒冷地仕様に設定した場合や、室内外容量比が小さい場合は誤差が大きくなりますので、ご注意ください．
　（3）相対湿度ＲＨは８５％の場合の値を示します．

3．上表の値は、室内ユニット合計容量が室外ユニット容量の１００％、配管相当長７．５ｍ、高低差０ｍで運転した場合を示します．

冷暖房能力特性（型式ＲＡＳ－ＡＰ４５０ＤＳ３）

冷房能力特性　［50／60Hz］（kW）

室外吸込空気乾球温度（℃DB）	室内吸込空気湿球温度（℃WB）											
	16．0		18．0		19．0		20．0		22．0		23．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
25．0	38.7	11.2	43.2	11.6	45.0	11.8	46.8	12.5	49.5	12.2	50.4	12.3
30．0	38.7	12.0	43.2	12.5	45.0	12.6	46.8	12.9	49.5	13.0	50.4	13.2
35．0	38.7	13.4	43.2	13.9	45.0	14.0	46.8	14.3	49.5	14.4	50.4	14.6
40．0	36.9	15.1	40.1	14.3	41.0	13.9	41.4	13.4	42.3	12.6	42.8	12.0

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが冷房運転している場合の値です．

暖房能力特性　［50／60Hz］（kW）

室外吸込空気湿球温度（℃WB）	室内吸込空気乾球温度（℃DB）											
	16．0		18．0		20．0		21．0		22．0		24．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
－15．0	30.5	16.1	30.5	16.9	30.5	17.6	30.5	18.2	30.5	18.5	30.5	19.2
－10．0	35.5	16.1	35.5	16.9	35.5	17.6	35.5	18.2	35.5	18.5	35.5	19.2
－5．0	41.0	16.1	41.0	16.9	41.0	17.6	37.5	18.2	37.5	18.5	37.5	19.2
0．0	44.5	15.5	44.5	16.2	44.5	16.8	44.5	17.2	43.5	17.5	42.5	16.8
5．0	49.0	15.9	49.0	16.5	49.0	16.4	48.5	15.9	47.5	15.2	44.0	14.1
6．0	51.0	15.9	51.0	16.5	50.0	16.0	49.0	15.5	47.5	14.9	44.0	13.8
10．0	54.0	15.9	53.0	15.9	51.0	15.1	49.5	14.6	47.5	13.9	44.0	12.8
15．0	56.5	15.7	54.0	14.9	51.0	13.9	49.5	13.5	47.5	13.0	44.0	11.9

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが暖房運転している場合の値です．

注記

1．上表は、機器選定用として、圧縮機の制御上発生しえる状態のうち平均的な値を示しています．
　圧縮機保護制御等により値が変化する場合があります．

2．上表の暖房能力の値は、着霜による能力低下を含まないピーク値を示します．
　除霜を考慮した暖房能力＝能力補正係数×仕様表記載の暖房能力

室外吸込空気乾球温度(℃)	-7	-5	-3	0	3	5	7
能力補正係数	0.95	0.93	0.88	0.85	0.87	0.90	1.00

　（1）降雪により雪が室外ユニット熱交換器表面に付着した場合、一時的に暖房能力が低下することがありますので、ご注意ください．
　（2）能力補正係数は、標準的な除霜条件で求めたものです．
　　寒冷地仕様に設定した場合や、室内外容量比が小さい場合は誤差が大きくなりますので、ご注意ください．
　（3）相対湿度ＲＨは８５％の場合の値を示します．

3．上表の値は、室内ユニット合計容量が室外ユニット容量の１００％、配管相当長７．５ｍ、高低差０ｍで運転した場合を示します．

冷暖房能力特性（型式ＲＡＳ－ＡＰ５００ＤＳ３）

冷房能力特性　［50／60Hz］(kW)

室外吸込空気乾球温度(℃DB)	室内吸込空気湿球温度（℃WB）											
	16．0		18．0		19．0		20．0		22．0		23．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
25．0	43.0	10.9	48.0	11.6	50.0	11.7	52.0	12.0	55.0	12.1	56.0	12.3
30．0	43.0	11.3	48.0	12.0	50.0	12.1	52.0	12.4	55.0	12.5	56.0	12.7
35．0	43.0	12.7	48.0	13.4	50.0	13.5	52.0	13.8	55.0	13.9	56.0	14.0
40．0	42.0	14.2	46.0	14.7	47.5	15.0	49.0	15.1	51.0	15.4	52.0	15.4

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが冷房運転している場合の値です．

暖房能力特性　［50／60Hz］(kW)

室外吸込空気湿球温度(℃WB)	室内吸込空気乾球温度（℃DB）											
	16．0		18．0		20．0		21．0		22．0		24．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
－15．0	35.3	14.8	35.3	15.6	35.3	16.3	35.3	16.8	35.3	17.1	35.3	17.8
－10．0	40.9	14.8	40.9	15.6	40.9	16.3	40.9	16.8	40.9	17.1	40.9	17.8
－5．0	47.6	14.8	47.0	15.6	47.0	16.3	47.0	16.8	47.0	17.1	46.5	17.8
0．0	51.0	14.4	51.0	14.9	51.0	15.5	51.0	15.8	50.4	16.1	48.7	15.5
5．0	56.0	14.7	55.4	15.2	54.9	15.1	54.3	14.7	53.2	14.1	49.3	13.0
6．0	58.8	14.7	57.7	15.2	56.0	14.8	54.9	14.4	53.2	13.8	49.3	12.7
10．0	61.6	14.7	59.9	14.7	57.1	13.9	55.4	13.5	53.2	12.9	49.3	11.8
15．0	63.3	14.5	60.5	13.8	57.1	12.9	55.4	12.4	53.2	12.0	49.3	11.0

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが暖房運転している場合の値です．

注記

1．上表は、機器選定用として、圧縮機の制御上発生しえる状態のうち平均的な値を示しています．
　圧縮機保護制御等により値が変化する場合があります．

2．上表の暖房能力の値は、着霜による能力低下を含まないピーク値を示します．
　除霜を考慮した暖房能力＝能力補正係数×仕様表記載の暖房能力

室外吸込空気乾球温度(℃)	-7	-5	-3	0	3	5	7
能力補正係数	0.95	0.93	0.88	0.85	0.87	0.90	1.00

　（1）降雪により雪が室外ユニット熱交換器表面に付着した場合、一時的に暖房能力が低下することがありますので、ご注意ください．
　（2）能力補正係数は、標準的な除霜条件で求めたものです．
　　寒冷地仕様に設定した場合や、室内外容量比が小さい場合は誤差が大きくなりますので、ご注意ください．
　（3）相対湿度ＲＨは８５％の場合の値を示します．

3．上表の値は、室内ユニット合計容量が室外ユニット容量の１００％、配管相当長７．５ｍ、高低差０ｍで運転した場合を示します．

冷暖房能力特性（型式ＲＡＳ－ＡＰ５６０ＤＳ３）

冷房能力特性　［50／60Hz］(kW)

室外吸込空気乾球温度(℃DB)	室内吸込空気湿球温度（℃WB）											
	16．0		18．0		19．0		20．0		22．0		23．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
２５．０	48.2	13.1	53.8	14.0	56.0	14.1	58.2	14.4	61.6	14.6	62.7	14.8
３０．０	48.2	13.6	53.8	14.4	56.0	14.6	58.2	14.9	61.6	15.1	62.7	15.3
３５．０	48.2	15.3	53.8	16.1	56.0	16.2	58.2	16.6	61.6	16.7	62.7	16.9
４０．０	47.0	17.0	51.5	17.7	53.2	18.0	54.9	18.2	57.1	18.5	58.2	18.5

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが冷房運転している場合の値です．

暖房能力特性　［50／60Hz］(kW)

室外吸込空気湿球温度(℃WB)	室内吸込空気乾球温度（℃ＤＢ）											
	16．0		18．0		20．0		21．0		22．0		24．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
－１５．０	37.5	15.2	37.5	16.0	37.5	16.7	37.5	17.1	37.5	17.5	37.5	18.1
－１０．０	43.8	15.2	43.8	16.0	43.8	16.7	43.8	17.1	43.8	17.5	43.8	18.1
－５．０	50.7	15.2	50.4	16.0	50.4	16.7	50.1	17.1	50.1	17.5	49.8	18.1
０．０	55.1	15.1	55.1	15.7	55.1	16.5	55.1	16.9	54.5	17.2	52.9	16.9
５．０	62.4	15.6	62.1	16.3	61.7	16.5	61.1	16.1	59.9	15.5	55.4	14.3
６．０	65.2	15.6	64.6	16.2	63.0	16.2	61.7	15.7	59.9	15.1	55.4	13.9
１０．０	68.7	15.7	67.1	15.9	64.3	15.1	62.4	14.6	59.9	14.0	55.4	12.9
１５．０	71.2	15.7	68.0	14.9	64.3	14.0	62.4	13.5	59.9	13.0	55.4	11.8

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが暖房運転している場合の値です．

注記

１．上表は、機器選定用として、圧縮機の制御上発生しえる状態のうち平均的な値を示しています．
　圧縮機保護制御等により値が変化する場合があります．

２．上表の暖房能力の値は、着霜による能力低下を含まないピーク値を示します．
　除霜を考慮した暖房能力＝能力補正係数×仕様表記載の暖房能力

室外吸込空気乾球温度(℃)	-7	-5	-3	0	3	5	7
能力補正係数	0.95	0.93	0.88	0.85	0.87	0.90	1.00

（１）降雪により雪が室外ユニット熱交換器表面に付着した場合、一時的に暖房能力が低下することがありますので、ご注意ください．
（２）能力補正係数は、標準的な除霜条件で求めたものです．
　寒冷地仕様に設定した場合や、室内外容量比が小さい場合は誤差が大きくなりますので、ご注意ください．
（３）相対湿度ＲＨは８５％の場合の値を示します．

３．上表の値は、室内ユニット合計容量が室外ユニット容量の１００％、配管相当長７．５ｍ、高低差０ｍで運転した場合を示します．

冷暖房能力特性（型式ＲＡＳ－ＡＰ６１５ＤＳ３）

冷房能力特性　［50／60Hz］（kW）

室外吸込空気乾球温度（℃DB）	室内吸込空気湿球温度（℃WB）											
	16．0		18．0		19．0		20．0		22．0		23．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
25．0	52.9	14.1	59.0	15.0	61.5	15.1	64.0	15.5	67.7	15.7	68.9	15.8
30．0	52.9	14.6	59.0	15.5	61.5	15.7	64.0	16.0	67.7	16.2	68.9	16.4
35．0	52.9	16.4	59.0	17.2	61.5	17.4	64.0	17.8	67.7	17.9	68.9	18.1
40．0	51.7	18.3	56.6	19.0	58.4	19.3	60.3	19.5	62.7	19.8	64.0	19.8

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが冷房運転している場合の値です．

暖房能力特性　［50／60Hz］（kW）

室外吸込空気湿球温度（℃WB）	室内吸込空気乾球温度（℃DB）											
	16．0		18．0		20．0		21．0		22．0		24．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
－15．0	43.5	18.3	43.5	19.3	43.5	20.1	43.5	20.6	43.5	21.0	43.5	21.9
－10．0	50.4	18.3	50.4	19.3	50.4	20.1	50.4	20.6	50.4	21.0	50.4	21.9
－5．0	58.7	18.3	58.0	19.3	58.0	20.1	58.0	20.6	58.0	21.0	57.3	21.9
0．0	62.8	17.7	62.8	18.4	62.8	19.1	62.8	19.5	62.1	19.9	60.0	19.1
5．0	69.0	18.0	68.3	18.8	67.6	18.6	66.9	18.0	65.6	17.3	60.7	16.0
6．0	72.5	18.0	71.1	18.8	69.0	18.2	67.6	17.7	65.6	17.0	60.7	15.7
10．0	75.9	18.0	73.8	18.0	70.4	17.1	68.3	16.6	65.6	15.9	60.7	14.6
15．0	78.0	17.9	74.5	17.0	70.4	15.9	68.3	15.3	65.6	14.8	60.7	13.5

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが暖房運転している場合の値です．

注記

1．上表は、機器選定用として、圧縮機の制御上発生しえる状態のうち平均的な値を示しています．
　圧縮機保護制御等により値が変化する場合があります．

2．上表の暖房能力の値は、着霜による能力低下を含まないピーク値を示します．
　除霜を考慮した暖房能力＝能力補正係数×仕様表記載の暖房能力

室外吸込空気乾球温度(℃)	-7	-5	-3	0	3	5	7
能力補正係数	0.95	0.93	0.88	0.85	0.87	0.90	1.00

　（1）降雪により雪が室外ユニット熱交換器表面に付着した場合、一時的に暖房能力が低下することがありますので、ご注意ください．
　（2）能力補正係数は、標準的な除霜条件で求めたものです．
　　寒冷地仕様に設定した場合や、室内外容量比が小さい場合は誤差が大きくなりますので、ご注意ください．
　（3）相対湿度ＲＨは８５％の場合の値を示します．

3．上表の値は、室内ユニット合計容量が室外ユニット容量の１００％、配管相当長７．５ｍ、高低差０ｍで運転した場合を示します．

冷暖房能力特性（型式ＲＡＳ－ＡＰ６９０ＤＳ３）

冷房能力特性　[50／60Hz] (kW)

室外吸込空気乾球温度(℃DB)	室内吸込空気湿球温度（℃WB）											
	16．0		18．0		19．0		20．0		22．0		23．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
25．0	59.3	16.8	66.2	17.8	69.0	18.0	71.8	18.4	75.9	18.6	77.3	18.8
30．0	59.3	17.4	66.2	18.4	69.0	18.6	71.8	19.0	75.9	19.2	77.3	19.4
35．0	59.3	19.4	66.2	20.5	69.0	20.7	71.8	21.1	75.9	21.3	77.3	21.5
40．0	58.0	21.7	63.5	22.5	65.6	23.0	67.6	23.2	70.4	23.6	71.8	23.6

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが冷房運転している場合の値です．

暖房能力特性　[50／60Hz] (kW)

室外吸込空気湿球温度(℃WB)	室内吸込空気乾球温度（℃ＤＢ）											
	16．0		18．0		20．0		21．0		22．0		24．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
－15．0	48.8	21.7	48.8	22.9	48.8	23.8	48.8	24.5	48.8	25.0	48.8	26.0
－10．0	56.6	21.7	56.6	22.9	56.6	23.8	56.6	24.5	56.6	25.0	56.6	26.0
－5．0	65.9	21.7	65.1	22.9	65.1	23.8	65.1	24.5	65.1	25.0	64.3	26.0
0．0	70.5	21.0	70.5	21.8	70.5	22.7	70.5	23.1	69.8	23.6	67.4	22.7
5．0	77.5	21.4	76.7	22.3	76.0	22.1	75.2	21.4	73.6	20.5	68.2	19.0
6．0	81.4	21.4	79.8	22.3	77.5	21.6	76.0	21.0	73.6	20.1	68.2	18.6
10．0	85.3	21.4	82.9	21.4	79.1	20.3	76.7	19.7	73.6	18.8	68.2	17.3
15．0	87.6	21.2	83.7	20.1	79.1	18.8	76.7	18.2	73.6	17.5	68.2	16.0

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが暖房運転している場合の値です．

注記

1．上表は、機器選定用として、圧縮機の制御上発生しえる状態のうち平均的な値を示しています．
　圧縮機保護制御等により値が変化する場合があります．

2．上表の暖房能力の値は、着霜による能力低下を含まないピーク値を示します．
　除霜を考慮した暖房能力＝能力補正係数×仕様表記載の暖房能力

室外吸込空気乾球温度(℃)	-7	-5	-3	0	3	5	7
能力補正係数	0.95	0.93	0.88	0.85	0.87	0.90	1.00

　（1）降雪により雪が室外ユニット熱交換器表面に付着した場合、一時的に暖房能力が低下することがありますので、ご注意ください．
　（2）能力補正係数は、標準的な除霜条件で求めたものです．
　　寒冷地仕様に設定した場合や、室内外容量比が小さい場合は誤差が大きくなりますので、ご注意ください．
　（3）相対湿度ＲＨは８５％の場合の値を示します．

3．上表の値は、室内ユニット合計容量が室外ユニット容量の１００％、配管相当長７．５ｍ、高低差０ｍで運転した場合を示します．

冷暖房能力特性（型式ＲＡＳ－ＡＰ７３０ＤＳ３）

冷房能力特性　［50／60Hz］（kW）

室外吸込空気乾球温度（℃DB）	室内吸込空気湿球温度（℃WB）											
	16．0		18．0		19．0		20．0		22．0		23．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
25．0	62.8	18.2	70.1	19.4	73.0	19.6	75.9	20.0	80.3	20.3	81.8	20.5
30．0	62.8	18.9	70.1	20.0	73.0	20.3	75.9	20.7	80.3	20.9	81.8	21.2
35．0	62.8	21.2	70.1	22.3	73.0	22.5	75.9	23.0	80.3	23.2	81.8	23.4
40．0	61.3	23.6	67.2	24.5	69.4	25.0	71.5	25.2	74.5	25.7	75.9	25.7

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが冷房運転している場合の値です．

暖房能力特性　［50／60Hz］（kW）

室外吸込空気湿球温度（℃WB）	室内吸込空気乾球温度（℃DB）											
	16．0		18．0		20．0		21．0		22．0		24．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
－15．0	49.1	20.9	49.1	22.0	49.1	23.0	49.1	23.6	49.1	24.1	49.1	25.2
－10．0	57.3	20.9	57.3	22.0	57.3	23.0	57.3	23.6	57.3	24.1	57.3	25.2
－5．0	66.4	20.9	66.0	22.0	66.0	23.0	65.6	23.6	65.6	24.1	65.4	25.2
0．0	72.2	20.8	72.2	21.7	72.2	22.7	72.2	23.2	71.4	23.7	69.3	23.4
5．0	81.7	21.4	81.3	22.4	80.9	22.7	80.0	22.2	78.4	21.3	72.6	19.7
6．0	85.4	21.4	84.6	22.3	82.5	22.3	80.9	21.7	78.4	20.8	72.6	19.1
10．0	89.9	21.5	87.9	21.9	84.2	20.8	81.7	20.1	78.4	19.3	72.6	17.8
15．0	93.2	21.7	89.1	20.5	84.2	19.2	81.7	18.5	78.4	17.9	72.6	16.3

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが暖房運転している場合の値です．

注記

1．上表は、機器選定用として、圧縮機の制御上発生しえる状態のうち平均的な値を示しています．
　圧縮機保護制御等により値が変化する場合があります．

2．上表の暖房能力の値は、着霜による能力低下を含まないピーク値を示します．
　除霜を考慮した暖房能力＝能力補正係数×仕様表記載の暖房能力

室外吸込空気乾球温度(℃)	-7	-5	-3	0	3	5	7
能力補正係数	0.95	0.93	0.88	0.85	0.87	0.90	1.00

　（1）降雪により雪が室外ユニット熱交換器表面に付着した場合、一時的に暖房能力が低下することがありますので、ご注意ください．
　（2）能力補正係数は、標準的な除霜条件で求めたものです．
　　寒冷地仕様に設定した場合や、室内外容量比が小さい場合は誤差が大きくなりますので、ご注意ください．
　（3）相対湿度ＲＨは８５％の場合の値を示します．

3．上表の値は、室内ユニット合計容量が室外ユニット容量の１００％、配管相当長７．５ｍ、高低差０ｍで運転した場合を示します．

冷暖房能力特性（型式ＲＡＳ－ＡＰ８００ＤＳ３）

冷房能力特性　［50／60Hz］（kW）

室外吸込空気乾球温度（℃DB）	室内吸込空気湿球温度（℃WB）											
	16．0		18．0		19．0		20．0		22．0		23．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
25．0	68.8	19.8	76.8	21.0	80.0	21.2	83.2	21.7	88.0	22.0	89.6	22.2
30．0	68.8	20.5	76.8	21.7	80.0	22.0	83.2	22.4	88.0	22.7	89.6	22.9
35．0	68.8	22.9	76.8	24.2	80.0	24.4	83.2	24.9	88.0	25.1	89.6	25.4
40．0	67.2	25.6	73.6	26.6	76.0	27.1	78.4	27.3	81.6	27.8	83.2	27.8

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが冷房運転している場合の値です．

暖房能力特性　［50／60Hz］（kW）

室外吸込空気湿球温度（℃WB）	室内吸込空気乾球温度（℃DB）											
	16．0		18．0		20．0		21．0		22．0		24．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
－15．0	56.7	25.0	56.7	26.3	56.7	27.4	56.7	28.2	56.7	28.7	56.7	29.9
－10．0	65.7	25.0	65.7	26.3	65.7	27.4	65.7	28.2	65.7	28.7	65.7	29.9
－5．0	76.5	25.0	75.6	26.3	75.6	27.4	75.6	28.2	75.6	28.7	74.7	29.9
0．0	81.9	24.1	81.9	25.1	81.9	26.1	81.9	26.6	81.0	27.1	78.3	26.1
5．0	90.0	24.6	89.1	25.6	88.2	25.4	87.3	24.6	85.5	23.6	79.2	21.9
6．0	94.5	24.6	92.7	25.6	90.0	24.9	88.2	24.1	85.5	23.1	79.2	21.4
10．0	99.0	24.6	96.3	24.6	91.8	23.4	89.1	22.6	85.5	21.6	79.2	19.9
15．0	101.7	24.4	97.2	23.1	91.8	21.6	89.1	20.9	85.5	20.2	79.2	18.4

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが暖房運転している場合の値です．

注記

1．上表は、機器選定用として、圧縮機の制御上発生しえる状態のうち平均的な値を示しています．
　圧縮機保護制御等により値が変化する場合があります．

2．上表の暖房能力の値は、着霜による能力低下を含まないピーク値を示します．
　除霜を考慮した暖房能力＝能力補正係数×仕様表記載の暖房能力

室外吸込空気乾球温度(℃)	-7	-5	-3	0	3	5	7
能力補正係数	0.95	0.93	0.88	0.85	0.87	0.90	1.00

　（1）降雪により雪が室外ユニット熱交換器表面に付着した場合、一時的に暖房能力が低下することがありますので、ご注意ください．
　（2）能力補正係数は、標準的な除霜条件で求めたものです．
　　寒冷地仕様に設定した場合や、室内外容量比が小さい場合は誤差が大きくなりますので、ご注意ください．
　（3）相対湿度ＲＨは８５％の場合の値を示します．

3．上表の値は、室内ユニット合計容量が室外ユニット容量の１００％、配管相当長７．５ｍ、高低差０ｍで運転した場合を示します．

冷暖房能力特性（型式ＲＡＳ－ＡＰ８５０ＤＳ３）

冷房能力特性　［50／60Hz］（kW）

室外吸込空気乾球温度（℃DB）	室内吸込空気湿球温度（℃WB）											
	16．0		18．0		19．0		20．0		22．0		23．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
２５．０	73.1	21.1	81.6	22.1	85.0	22.4	88.4	22.9	93.5	23.2	95.2	23.4
３０．０	73.1	22.3	81.6	23.3	85.0	23.6	88.4	24.1	93.5	24.4	95.2	24.6
３５．０	73.1	24.9	81.6	25.9	85.0	26.2	88.4	26.7	93.5	27.0	95.2	27.2
４０．０	70.6	27.9	76.9	27.6	79.1	27.5	80.8	27.2	83.3	26.7	84.6	26.2

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが冷房運転している場合の値です．

暖房能力特性　［50／60Hz］（kW）

室外吸込空気湿球温度（℃WB）	室内吸込空気乾球温度（℃DB）											
	16．0		18．0		20．0		21．0		22．0		24．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
－１５．０	58.9	28.6	58.9	30.1	58.9	31.3	58.9	32.2	58.9	32.9	58.9	34.2
－１０．０	68.4	28.6	68.4	30.1	68.4	31.3	68.4	32.2	68.4	32.9	68.4	34.2
－５．０	77.3	28.6	76.8	30.1	76.8	31.3	75.5	32.2	75.5	32.9	75.0	34.2
０．０	85.5	27.6	85.5	27.8	85.5	29.9	85.5	30.5	84.4	31.0	82.2	29.9
５．０	94.1	28.2	93.6	28.3	93.1	29.0	92.2	28.2	90.3	27.0	83.6	25.1
６．０	98.3	28.2	97.4	28.3	95.0	28.5	93.1	27.6	90.3	26.5	83.6	24.5
１０．０	103.6	28.2	101.2	28.2	96.9	26.8	94.1	25.9	90.3	24.8	83.6	22.8
１５．０	107.4	27.9	102.6	26.5	96.9	24.8	94.1	23.9	90.3	23.1	83.6	21.1

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが暖房運転している場合の値です．

注記

１．上表は、機器選定用として、圧縮機の制御上発生しえる状態のうち平均的な値を示しています．
　　圧縮機保護制御等により値が変化する場合があります．

２．上表の暖房能力の値は、着霜による能力低下を含まないピーク値を示します．
　　除霜を考慮した暖房能力＝能力補正係数×仕様表記載の暖房能力

室外吸込空気乾球温度(℃)	-7	-5	-3	0	3	5	7
能力補正係数	0.95	0.93	0.88	0.85	0.87	0.90	1.00

　　（１）降雪により雪が室外ユニット熱交換器表面に付着した場合、一時的に暖房能力が低下することがありますので、ご注意ください．
　　（２）能力補正係数は、標準的な除霜条件で求めたものです．
　　寒冷地仕様に設定した場合や、室内外容量比が小さい場合は誤差が大きくなりますので、ご注意ください．
　　（３）相対湿度ＲＨは８５％の場合の値を示します．

３．上表の値は、室内ユニット合計容量が室外ユニット容量の１００％、配管相当長７．５ｍ、高低差０ｍで運転した場合を示します．

冷暖房能力特性（型式ＲＡＳ－ＡＰ９００ＤＳ３）

冷房能力特性　［50／60Hz］（kW）

室外吸込空気乾球温度（℃DB）	室内吸込空気湿球温度（℃WB）											
	16．0		18．0		19．0		20．0		22．0		23．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
25．0	77.4	22.4	86.4	23.2	90.0	23.5	93.6	24.9	99.0	24.4	100.8	24.6
30．0	77.4	24.1	86.4	24.9	90.0	25.2	93.6	25.8	99.0	26.0	100.8	26.3
35．0	77.4	26.9	86.4	27.7	90.0	28.0	93.6	28.6	99.0	28.8	100.8	29.1
40．0	73.8	30.2	80.1	28.6	81.9	27.7	82.8	26.9	84.6	25.2	85.5	24.1

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが冷房運転している場合の値です．

暖房能力特性　［50／60Hz］（kW）

室外吸込空気湿球温度（℃WB）	室内吸込空気乾球温度（℃DB）											
	16．0		18．0		20．0		21．0		22．0		24．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
－15．0	61.0	32.2	61.0	33.9	61.0	35.3	61.0	36.3	61.0	37.0	61.0	38.5
－10．0	71.0	32.2	71.0	33.9	71.0	35.3	71.0	36.3	71.0	37.0	71.0	38.5
－5．0	82.0	32.2	82.0	33.9	82.0	35.3	81.0	36.3	81.0	37.0	81.0	38.5
0．0	89.0	31.1	89.0	32.4	89.0	33.7	89.0	34.3	88.0	34.9	86.0	33.7
5．0	98.0	31.7	98.0	33.0	98.0	32.7	97.0	31.7	95.0	30.5	88.0	28.2
6．0	102.0	31.7	102.0	33.0	100.0	32.1	98.0	31.1	95.0	29.8	88.0	27.6
10．0	108.0	31.7	106.0	31.7	102.0	30.1	99.0	29.2	95.0	27.9	88.0	25.6
15．0	113.0	31.4	108.0	29.8	102.0	27.9	99.0	26.9	95.0	26.0	88.0	23.7

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが暖房運転している場合の値です．

注記

1．上表は、機器選定用として、圧縮機の制御上発生しえる状態のうち平均的な値を示しています．
　圧縮機保護制御等により値が変化する場合があります．

2．上表の暖房能力の値は、着霜による能力低下を含まないピーク値を示します．
　除霜を考慮した暖房能力＝能力補正係数×仕様表記載の暖房能力

室外吸込空気乾球温度(℃)	-7	-5	-3	0	3	5	7
能力補正係数	0.95	0.93	0.88	0.85	0.87	0.90	1.00

　（1）降雪により雪が室外ユニット熱交換器表面に付着した場合、一時的に暖房能力が低下することがありますので、ご注意ください．
　（2）能力補正係数は、標準的な除霜条件で求めたものです．
　　寒冷地仕様に設定した場合や、室内外容量比が小さい場合は誤差が大きくなりますので、ご注意ください．
　（3）相対湿度ＲＨは８５％の場合の値を示します．

3．上表の値は、室内ユニット合計容量が室外ユニット容量の１００％、配管相当長７．５ｍ、高低差０ｍで運転した場合を示します．

冷暖房能力特性（型式ＲＡＳ－ＡＰ９５０ＤＳ３）

冷房能力特性　［50／60Hz］（kW）

室外吸込空気乾球温度（℃DB）	室内吸込空気湿球温度（℃WB）											
	16．0		18．0		19．0		20．0		22．0		23．0	
	能　力	消費電力	能　力	消費電力	能　力	消費電力	能　力	消費電力	能　力	消費電力	能　力	消費電力
25．0	81.7	23.7	91.2	25.1	95.0	25.4	98.8	26.0	104.5	26.3	106.4	26.6
30．0	81.7	24.5	91.2	26.0	95.0	26.3	98.8	26.9	104.5	27.2	106.4	27.5
35．0	81.7	27.5	91.2	28.9	95.0	29.2	98.8	29.8	104.5	30.1	106.4	30.4
40．0	79.8	30.7	87.4	31.8	90.3	32.4	93.1	32.7	96.9	33.3	98.8	33.3

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが冷房運転している場合の値です．

暖房能力特性　［50／60Hz］（kW）

室外吸込空気湿球温度（℃WB）	室内吸込空気乾球温度（℃DB）											
	16．0		18．0		20．0		21．0		22．0		24．0	
	能　力	消費電力	能　力	消費電力	能　力	消費電力	能　力	消費電力	能　力	消費電力	能　力	消費電力
－15．0	61.8	26.0	61.8	27.2	61.8	28.5	61.8	29.2	61.8	29.9	61.8	30.9
－10．0	72.4	26.0	72.4	27.2	72.4	28.5	72.4	29.2	72.4	29.9	72.4	30.9
－5．0	83.7	26.0	83.4	27.2	83.4	28.5	82.7	29.2	82.7	29.9	82.3	30.9
0．0	91.5	26.0	91.5	27.1	91.5	28.6	91.5	29.2	90.5	29.7	88.0	29.5
5．0	104.6	26.9	104.2	28.2	103.9	28.7	102.8	28.2	100.7	27.1	93.3	24.9
6．0	109.2	26.9	108.5	28.0	106.0	28.3	103.9	27.5	100.7	26.3	93.3	24.2
10．0	115.2	27.1	112.7	27.7	108.1	26.3	104.9	25.4	100.7	24.5	93.3	22.5
15．0	119.8	27.4	114.5	26.0	108.1	24.3	104.9	23.4	100.7	22.6	93.3	20.6

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが暖房運転している場合の値です．

注記

1．上表は、機器選定用として、圧縮機の制御上発生しえる状態のうち平均的な値を示しています．
　圧縮機保護制御等により値が変化する場合があります．

2．上表の暖房能力の値は、着霜による能力低下を含まないピーク値を示します．
　除霜を考慮した暖房能力＝能力補正係数×仕様表記載の暖房能力

室外吸込空気乾球温度(℃)	-7	-5	-3	0	3	5	7
能力補正係数	0.95	0.93	0.88	0.85	0.87	0.90	1.00

（1）降雪により雪が室外ユニット熱交換器表面に付着した場合、一時的に暖房能力が低下することがありますので、ご注意ください．
（2）能力補正係数は、標準的な除霜条件で求めたものです．
　寒冷地仕様に設定した場合や、室内外容量比が小さい場合は誤差が大きくなりますので、ご注意ください．
（3）相対湿度ＲＨは８５％の場合の値を示します．

3．上表の値は、室内ユニット合計容量が室外ユニット容量の１００％、配管相当長７．５ｍ、高低差０ｍで運転した場合を示します．

冷暖房能力特性（型式ＲＡＳ－ＡＰ１０００ＤＳ３）

冷房能力特性　［50／60Hz］（kW）

室外吸込空気乾球温度（℃DB）	室内吸込空気湿球温度（℃WB）											
	16．0		18．0		19．0		20．0		22．0		23．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
25．0	86.0	25.5	96.0	27.1	100.0	27.4	104.0	28.1	110.0	28.4	112.0	28.7
30．0	86.0	26.5	96.0	28.1	100.0	28.4	104.0	29.0	110.0	29.3	112.0	29.6
35．0	86.0	29.6	96.0	31.2	100.0	31.5	104.0	32.2	110.0	32.5	112.0	32.8
40．0	84.0	33.1	92.0	34.4	95.0	35.0	98.0	35.3	102.0	35.9	104.0	35.9

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが冷房運転している場合の値です．

暖房能力特性　［50／60Hz］（kW）

室外吸込空気湿球温度（℃WB）	室内吸込空気乾球温度（℃DB）											
	16．0		18．0		20．0		21．0		22．0		24．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
－15．0	62.7	25.7	62.7	26.8	62.7	28.3	62.7	28.8	62.7	29.7	62.7	30.5
－10．0	73.9	25.7	73.9	26.8	73.9	28.3	73.9	28.8	73.9	29.7	73.9	30.5
－5．0	85.1	25.7	85.1	26.8	85.1	28.3	84.0	28.8	84.0	29.7	84.0	30.5
0．0	94.1	26.2	94.1	27.4	94.1	28.8	94.1	29.7	93.0	30.3	90.7	30.5
5．0	109.8	27.4	109.8	28.8	109.8	29.7	108.6	29.4	106.4	28.3	98.6	25.9
6．0	114.2	27.4	114.2	28.5	112.0	29.4	109.8	28.5	106.4	27.4	98.6	25.0
10．0	121.0	27.7	118.7	28.5	114.2	27.1	110.9	26.2	106.4	25.3	98.6	23.2
15．0	126.6	28.3	121.0	26.8	114.2	25.0	110.9	24.1	106.4	23.2	98.6	21.2

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが暖房運転している場合の値です．

注記

1．上表は、機器選定用として、圧縮機の制御上発生しえる状態のうち平均的な値を示しています．
　圧縮機保護制御等により値が変化する場合があります．

2．上表の暖房能力の値は、着霜による能力低下を含まないピーク値を示します．
　除霜を考慮した暖房能力＝能力補正係数×仕様表記載の暖房能力

室外吸込空気乾球温度(℃)	-7	-5	-3	0	3	5	7
能力補正係数	0.95	0.93	0.88	0.85	0.87	0.90	1.00

（1）降雪により雪が室外ユニット熱交換器表面に付着した場合、一時的に暖房能力が低下することがありますので、ご注意ください．
（2）能力補正係数は、標準的な除霜条件で求めたものです．
　寒冷地仕様に設定した場合や、室内外容量比が小さい場合は誤差が大きくなりますので、ご注意ください．
（3）相対湿度ＲＨは８５％の場合の値を示します．

3．上表の値は、室内ユニット合計容量が室外ユニット容量の１００％、配管相当長７．５ｍ、高低差０ｍで運転した場合を示します．

冷暖房能力特性（型式ＲＡＳ－ＡＰ１０９０ＤＳ３）

冷房能力特性　［50／60Hz］（kW）

室外吸込空気乾球温度（℃DB）	室内吸込空気湿球温度（℃WB）											
	16．0		18．0		19．0		20．0		22．0		23．0	
	能　力	消費電力	能　力	消費電力	能　力	消費電力	能　力	消費電力	能　力	消費電力	能　力	消費電力
２５．０	93.7	28.0	104.6	29.7	109.0	30.0	113.4	30.7	119.9	31.1	122.1	31.4
３０．０	93.7	29.0	104.6	30.7	109.0	31.1	113.4	31.8	119.9	32.1	122.1	32.5
３５．０	93.7	32.5	104.6	34.2	109.0	34.5	113.4	35.2	119.9	35.6	122.1	35.9
４０．０	91.6	36.3	100.3	37.6	103.6	38.3	106.8	38.7	111.2	39.4	113.4	39.4

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが冷房運転している場合の値です．

暖房能力特性　［50／60Hz］（kW）

室外吸込空気湿球温度（℃WB）	室内吸込空気乾球温度（℃DB）											
	16．0		18．0		20．0		21．0		22．0		24．0	
	能　力	消費電力	能　力	消費電力	能　力	消費電力	能　力	消費電力	能　力	消費電力	能　力	消費電力
－１５．０	68.8	28.6	68.8	30.0	68.8	31.5	68.8	32.2	68.8	33.0	68.8	34.5
－１０．０	80.6	28.6	80.6	30.0	80.6	31.5	80.6	32.2	80.6	33.0	80.6	34.5
－５．０	93.2	28.6	92.8	30.0	92.8	31.5	92.1	32.2	92.1	33.0	91.8	34.5
０．０	101.9	28.6	101.9	29.9	101.9	31.4	101.9	32.2	100.7	32.8	97.9	32.8
５．０	116.4	29.7	116.0	31.1	115.6	31.7	114.5	31.1	112.1	29.9	103.8	27.5
６．０	121.5	29.7	120.8	30.9	118.0	31.3	115.6	30.3	112.1	29.1	103.8	26.7
１０．０	128.2	29.9	125.5	30.5	120.4	29.0	116.8	28.0	112.1	27.0	103.8	24.8
１５．０	133.3	30.2	127.4	28.6	120.4	26.8	116.8	25.8	112.1	24.9	103.8	22.7

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが暖房運転している場合の値です．

注記

１．上表は、機器選定用として、圧縮機の制御上発生しえる状態のうち平均的な値を示しています．
　　圧縮機保護制御等により値が変化する場合があります．

２．上表の暖房能力の値は、着霜による能力低下を含まないピーク値を示します．
　　除霜を考慮した暖房能力＝能力補正係数×仕様表記載の暖房能力

室外吸込空気乾球温度(℃)	-7	-5	-3	0	3	5	7
能力補正係数	0.95	0.93	0.88	0.85	0.87	0.90	1.00

　　（１）降雪により雪が室外ユニット熱交換器表面に付着した場合、一時的に暖房能力が低下することがありますので、ご注意ください．
　　（２）能力補正係数は、標準的な除霜条件で求めたものです．
　　寒冷地仕様に設定した場合や、室内外容量比が小さい場合は誤差が大きくなりますので、ご注意ください．
　　（３）相対湿度ＲＨは８５％の場合の値を示します．

３．上表の値は、室内ユニット合計容量が室外ユニット容量の１００％、配管相当長７．５ｍ、高低差０ｍで運転した場合を示します．

冷暖房能力特性（型式ＲＡＳ－ＡＰ１１２０ＤＳ３）

冷房能力特性　［50／60Hz］（kW）

室外吸込空気乾球温度（℃DB）	室内吸込空気湿球温度（℃WB）											
	16．0		18．0		19．0		20．0		22．0		23．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
25．0	96.3	28.4	107.5	29.9	112.0	30.3	116.5	31.0	123.2	31.3	125.4	31.7
30．0	96.3	29.8	107.5	31.3	112.0	31.7	116.5	32.4	123.2	32.7	125.4	33.1
35．0	96.3	33.3	107.5	34.8	112.0	35.2	116.5	35.9	123.2	36.3	125.4	36.6
40．0	93.3	37.3	101.9	37.5	104.9	37.7	107.5	37.5	111.3	37.3	113.1	36.8

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが冷房運転している場合の値です．

暖房能力特性　［50／60Hz］（kW）

室外吸込空気湿球温度（℃WB）	室内吸込空気乾球温度（℃DB）											
	16．0		18．0		20．0		21．0		22．0		24．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
－15．0	73.1	32.8	73.1	34.4	73.1	36.0	73.1	36.9	73.1	37.8	73.1	39.6
－10．0	85.6	32.8	85.6	34.4	85.6	36.0	85.6	36.9	85.6	37.8	85.6	39.6
－5．0	98.8	32.8	98.8	34.4	98.8	36.0	97.5	36.9	97.5	37.8	97.5	39.6
0．0	108.1	32.8	108.1	34.3	108.1	35.9	108.1	36.9	106.9	37.6	104.4	37.6
5．0	122.5	34.0	122.5	35.7	122.5	36.3	121.3	35.7	118.8	34.3	110.0	31.5
6．0	127.5	34.0	127.5	35.5	125.0	35.8	122.5	34.7	118.8	33.3	110.0	30.6
10．0	135.0	34.3	132.5	35.0	127.5	33.2	123.8	32.1	118.8	30.9	110.0	28.4
15．0	141.3	34.6	135.0	32.8	127.5	30.7	123.8	29.6	118.8	28.5	110.0	26.0

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが暖房運転している場合の値です．

注記

1．上表は、機器選定用として、圧縮機の制御上発生しえる状態のうち平均的な値を示しています．
　圧縮機保護制御等により値が変化する場合があります．

2．上表の暖房能力の値は、着霜による能力低下を含まないピーク値を示します．
　除霜を考慮した暖房能力＝能力補正係数×仕様表記載の暖房能力

室外吸込空気乾球温度(℃)	-7	-5	-3	0	3	5	7
能力補正係数	0.95	0.93	0.88	0.85	0.87	0.90	1.00

　（1）降雪により雪が室外ユニット熱交換器表面に付着した場合、一時的に暖房能力が低下することがありますので、ご注意ください．
　（2）能力補正係数は、標準的な除霜条件で求めたものです．
　　寒冷地仕様に設定した場合や、室内外容量比が小さい場合は誤差が大きくなりますので、ご注意ください．
　（3）相対湿度ＲＨは８５％の場合の値を示します．

3．上表の値は、室内ユニット合計容量が室外ユニット容量の１００％、配管相当長７．５ｍ、高低差０ｍで運転した場合を示します．

冷暖房能力特性（型式ＲＡＳ－ＡＰ１１８０ＤＳ３）

冷房能力特性　［50／60Hz］(kW)

室外吸込空気乾球温度(℃DB)	室内吸込空気湿球温度（℃WB）											
	16．0		18．0		19．0		20．0		22．0		23．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
25．0	101.5	29.5	113.3	31.0	118.0	31.4	122.7	32.1	129.8	32.5	132.2	32.9
30．0	101.5	30.9	113.3	32.5	118.0	32.9	122.7	33.6	129.8	34.0	132.2	34.3
35．0	101.5	34.6	113.3	36.2	118.0	36.5	122.7	37.3	129.8	37.6	132.2	38.0
40．0	98.3	38.7	107.4	39.0	110.5	39.1	113.3	39.0	117.2	38.7	119.2	38.2

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが冷房運転している場合の値です．

暖房能力特性　［50／60Hz］(kW)

室外吸込空気湿球温度(℃WB)	室内吸込空気乾球温度（℃ＤＢ）											
	16．0		18．0		20．0		21．0		22．0		24．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
－15．0	79.2	36.5	79.2	38.4	79.2	40.1	79.2	41.2	79.2	42.1	79.2	43.9
－10．0	92.4	36.5	92.4	38.4	92.4	40.1	92.4	41.2	92.4	42.1	92.4	43.9
－5．0	106.9	36.5	106.5	38.4	106.5	40.1	105.5	41.2	105.5	42.1	105.1	43.9
0．0	116.2	35.9	116.2	37.4	116.2	39.1	116.2	40.0	114.8	40.7	111.8	40.0
5．0	130.2	36.9	129.8	38.6	129.4	38.7	128.0	37.8	125.4	36.3	116.2	33.5
6．0	136.0	36.9	135.1	38.5	132.0	38.1	129.4	36.9	125.4	35.4	116.2	32.6
10．0	143.4	37.1	140.4	37.4	134.6	35.5	130.7	34.4	125.4	33.0	116.2	30.3
15．0	149.2	37.1	142.6	35.2	134.6	32.9	130.7	31.7	125.4	30.6	116.2	27.9

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが暖房運転している場合の値です．

注記

1．上表は、機器選定用として、圧縮機の制御上発生しえる状態のうち平均的な値を示しています．
　圧縮機保護制御等により値が変化する場合があります．

2．上表の暖房能力の値は、着霜による能力低下を含まないピーク値を示します．
　除霜を考慮した暖房能力＝能力補正係数×仕様表記載の暖房能力

室外吸込空気乾球温度(℃)	-7	-5	-3	0	3	5	7
能力補正係数	0.95	0.93	0.88	0.85	0.87	0.90	1.00

　（1）降雪により雪が室外ユニット熱交換器表面に付着した場合、一時的に暖房能力が低下することがありますので、ご注意ください．
　（2）能力補正係数は、標準的な除霜条件で求めたものです．
　　寒冷地仕様に設定した場合や、室内外容量比が小さい場合は誤差が大きくなりますので、ご注意ください．
　（3）相対湿度ＲＨは８５％の場合の値を示します．

3．上表の値は、室内ユニット合計容量が室外ユニット容量の１００％、配管相当長７．５ｍ、高低差０ｍで運転した場合を示します．

冷暖房能力特性（型式ＲＡＳ－ＡＰ１２５０ＤＳ３）

冷房能力特性　［50／60Hz］（kW）

室外吸込空気乾球温度（℃DB）	室内吸込空気湿球温度（℃WB）											
	16．0		18．0		19．0		20．0		22．0		23．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
25．0	107.5	31.7	120.0	33.1	125.0	33.5	130.0	34.3	137.5	34.7	140.0	35.1
30．0	107.5	33.7	120.0	35.1	125.0	35.5	130.0	36.3	137.5	36.7	140.0	37.1
35．0	107.5	37.6	120.0	39.1	125.0	39.5	130.0	40.2	137.5	40.6	140.0	41.0
40．0	103.3	42.2	112.5	41.2	115.4	40.6	117.5	40.0	120.8	38.7	122.5	37.6

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが冷房運転している場合の値です．

暖房能力特性　［50／60Hz］（kW）

室外吸込空気湿球温度（℃WB）	室内吸込空気乾球温度（℃DB）											
	16．0		18．0		20．0		21．0		22．0		24．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
－15．0	87.3	41.6	87.3	43.7	87.3	45.7	87.3	46.9	87.3	47.9	87.3	50.0
－10．0	101.3	41.6	101.3	43.7	101.3	45.7	101.3	46.9	101.3	47.9	101.3	50.0
－5．0	116.7	41.6	116.7	43.7	116.7	45.7	115.3	46.9	115.3	47.9	115.3	50.0
0．0	126.5	40.9	126.5	42.6	126.5	44.5	126.5	45.5	125.1	46.4	122.3	45.5
5．0	137.2	42.0	137.2	43.9	137.2	44.1	135.8	43.1	133.0	41.3	123.2	38.1
6．0	142.8	42.0	142.8	43.8	140.0	43.4	137.2	42.0	133.0	40.3	123.2	37.1
10．0	151.2	42.2	148.4	42.6	142.8	40.5	138.6	39.2	133.0	37.6	123.2	34.5
15．0	158.2	42.2	151.2	40.0	142.8	37.4	138.6	36.1	133.0	34.8	123.2	31.8

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが暖房運転している場合の値です．

注記

1．上表は、機器選定用として、圧縮機の制御上発生しえる状態のうち平均的な値を示しています．
　圧縮機保護制御等により値が変化する場合があります．

2．上表の暖房能力の値は、着霜による能力低下を含まないピーク値を示します．
　除霜を考慮した暖房能力＝能力補正係数×仕様表記載の暖房能力

室外吸込空気乾球温度(℃)	-7	-5	-3	0	3	5	7
能力補正係数	0.95	0.93	0.88	0.85	0.87	0.90	1.00

　（1）降雪により雪が室外ユニット熱交換器表面に付着した場合、一時的に暖房能力が低下することがありますので、ご注意ください．
　（2）能力補正係数は、標準的な除霜条件で求めたものです．
　　寒冷地仕様に設定した場合や、室内外容量比が小さい場合は誤差が大きくなりますので、ご注意ください．
　（3）相対湿度ＲＨは８５％の場合の値を示します．

3．上表の値は、室内ユニット合計容量が室外ユニット容量の１００％、配管相当長７．５ｍ、高低差０ｍで運転した場合を示します．

冷暖房能力特性（型式ＲＡＳ－ＡＰ１３２０ＤＳ３）

冷房能力特性　［50／60Hz］（kW）

室外吸込空気乾球温度（℃DB）	室内吸込空気湿球温度（℃WB）											
	16．0		18．0		19．0		20．0		22．0		23．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
25．0	113.5	33.2	126.7	34.7	132.0	35.1	137.3	35.9	145.2	36.4	147.8	36.8
30．0	113.5	35.3	126.7	36.8	132.0	37.2	137.3	38.0	145.2	38.4	147.8	38.8
35．0	113.5	39.4	126.7	40.9	132.0	41.3	137.3	42.1	145.2	42.5	147.8	43.0
40．0	109.1	44.2	118.8	43.1	121.9	42.5	124.1	41.9	127.6	40.5	129.4	39.4

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが冷房運転している場合の値です．

暖房能力特性　［50／60Hz］（kW）

室外吸込空気湿球温度（℃WB）	室内吸込空気乾球温度（℃DB）											
	16．0		18．0		20．0		21．0		22．0		24．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
－15．0	89.4	44.6	89.4	47.0	89.4	49.0	89.4	50.4	89.4	51.3	89.4	53.4
－10．0	103.9	44.6	103.9	47.0	103.9	49.0	103.9	50.4	103.9	51.3	103.9	53.4
－5．0	119.9	44.6	119.9	47.0	119.9	49.0	118.9	50.4	118.9	51.3	118.5	53.4
0．0	130.0	43.2	130.0	44.9	130.0	46.7	130.0	47.6	128.5	48.5	125.8	46.7
5．0	143.1	44.1	142.6	45.8	142.1	45.4	140.7	44.1	137.8	42.3	127.6	39.2
6．0	149.4	44.1	148.4	45.8	145.0	44.5	142.1	43.2	137.8	41.4	127.6	38.3
10．0	157.6	44.1	154.2	44.1	147.9	41.8	143.6	40.5	137.8	38.7	127.6	35.6
15．0	163.9	43.6	156.6	41.4	147.9	38.7	143.6	37.4	137.8	36.0	127.6	32.9

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが暖房運転している場合の値です．

注記

1．上表は、機器選定用として、圧縮機の制御上発生しえる状態のうち平均的な値を示しています．
　圧縮機保護制御等により値が変化する場合があります．

2．上表の暖房能力の値は、着霜による能力低下を含まないピーク値を示します．
　除霜を考慮した暖房能力＝能力補正係数×仕様表記載の暖房能力

室外吸込空気乾球温度(℃)	-7	-5	-3	0	3	5	7
能力補正係数	0.95	0.93	0.88	0.85	0.87	0.90	1.00

　（1）降雪により雪が室外ユニット熱交換器表面に付着した場合、一時的に暖房能力が低下することがありますので、ご注意ください．
　（2）能力補正係数は、標準的な除霜条件で求めたものです．
　　寒冷地仕様に設定した場合や、室内外容量比が小さい場合は誤差が大きくなりますので、ご注意ください．
　（3）相対湿度ＲＨは８５％の場合の値を示します．

3．上表の値は、室内ユニット合計容量が室外ユニット容量の１００％、配管相当長７．５ｍ、高低差０ｍで運転した場合を示します．

冷暖房能力特性（型式ＲＡＳ－ＡＰ１３６０ＤＳ３）

冷房能力特性　［５０／６０Ｈｚ］（kW）

室外吸込空気乾球温度（℃ＤＢ）	室内吸込空気湿球温度（℃ＷＢ）											
	１６．０		１８．０		１９．０		２０．０		２２．０		２３．０	
	能　力	消費電力	能　力	消費電力	能　力	消費電力	能　力	消費電力	能　力	消費電力	能　力	消費電力
２５．０	117.0	34.1	130.6	35.3	136.0	35.8	141.4	37.9	149.6	37.0	152.3	37.5
３０．０	117.0	36.6	130.6	37.9	136.0	38.3	141.4	39.2	149.6	39.6	152.3	40.0
３５．０	117.0	40.9	130.6	42.1	136.0	42.6	141.4	43.4	149.6	43.8	152.3	44.3
４０．０	111.5	46.0	121.0	43.4	123.8	42.1	125.1	40.9	127.8	38.3	129.2	36.6

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが冷房運転している場合の値です．

暖房能力特性　［５０／６０Ｈｚ］（kW）

室外吸込空気湿球温度（℃ＷＢ）	室内吸込空気乾球温度（℃ＤＢ）											
	１６．０		１８．０		２０．０		２１．０		２２．０		２４．０	
	能　力	消費電力	能　力	消費電力	能　力	消費電力	能　力	消費電力	能　力	消費電力	能　力	消費電力
－１５．０	91.5	48.2	91.5	50.8	91.5	52.9	91.5	54.5	91.5	55.5	91.5	57.7
－１０．０	106.5	48.2	106.5	50.8	106.5	52.9	106.5	54.5	106.5	55.5	106.5	57.7
－５．０	123.0	48.2	123.0	50.8	123.0	52.9	121.5	54.5	121.5	55.5	121.5	57.7
０．０	133.5	46.6	133.5	48.6	133.5	50.5	133.5	51.5	132.0	52.4	129.0	50.5
５．０	147.0	47.6	147.0	49.5	147.0	49.1	145.5	47.6	142.5	45.7	132.0	42.3
６．０	153.0	47.6	153.0	49.5	150.0	48.1	147.0	46.6	142.5	44.7	132.0	41.4
１０．０	162.0	47.6	159.0	47.6	153.0	45.2	148.5	43.8	142.5	41.8	132.0	38.5
１５．０	169.5	47.1	162.0	44.7	153.0	41.8	148.5	40.4	142.5	39.0	132.0	35.6

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが暖房運転している場合の値です．

注記

１．上表は、機器選定用として、圧縮機の制御上発生しえる状態のうち平均的な値を示しています．
　　圧縮機保護制御等により値が変化する場合があります．

２．上表の暖房能力の値は、着霜による能力低下を含まないピーク値を示します．
　　除霜を考慮した暖房能力＝能力補正係数×仕様表記載の暖房能力

室外吸込空気乾球温度(℃)	-7	-5	-3	0	3	5	7
能力補正係数	0.95	0.93	0.88	0.85	0.87	0.90	1.00

　　（１）降雪により雪が室外ユニット熱交換器表面に付着した場合、一時的に暖房能力が低下することがありますので、ご注意ください．
　　（２）能力補正係数は、標準的な除霜条件で求めたものです．
　　寒冷地仕様に設定した場合や、室内外容量比が小さい場合は誤差が大きくなりますので、ご注意ください．
　　（３）相対湿度ＲＨは８５％の場合の値を示します．

３．上表の値は、室内ユニット合計容量が室外ユニット容量の１００％、配管相当長７．５ｍ、高低差０ｍで運転した場合を示します．

冷暖房能力特性（型式ＲＡＳ－ＡＰ１４００ＤＳ３）

冷房能力特性　[50/60Hz]（kW）

室外吸込空気乾球温度（℃DB）	室内吸込空気湿球温度（℃WB）											
	１６．０		１８．０		１９．０		２０．０		２２．０		２３．０	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
２５．０	120.4	34.2	134.4	36.3	140.0	36.7	145.6	37.6	154.0	38.0	156.8	38.4
３０．０	120.4	35.4	134.4	37.6	140.0	38.0	145.6	38.8	154.0	39.2	156.8	39.7
３５．０	120.4	39.7	134.4	41.8	140.0	42.2	145.6	43.0	154.0	43.5	156.8	43.9
４０．０	117.6	44.3	128.8	46.0	133.0	46.8	137.2	47.3	142.8	48.1	145.6	48.1

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが冷房運転している場合の値です．

暖房能力特性　[50/60Hz]（kW）

室外吸込空気湿球温度（℃WB）	室内吸込空気乾球温度（℃ＤＢ）											
	１６．０		１８．０		２０．０		２１．０		２２．０		２４．０	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
－１５．０	94.9	40.5	94.9	42.5	94.9	44.4	94.9	45.6	94.9	46.6	94.9	48.5
－１０．０	110.4	40.5	110.4	42.5	110.4	44.4	110.4	45.6	110.4	46.6	110.4	48.5
－５．０	128.3	40.5	127.1	42.5	127.1	44.4	126.7	45.6	126.7	46.6	125.6	48.5
０．０	138.3	39.6	138.3	41.3	138.3	43.0	138.3	44.0	136.8	44.8	132.5	43.8
５．０	154.2	40.6	153.1	42.4	151.9	42.4	150.4	41.4	147.3	39.7	136.4	36.7
６．０	161.6	40.6	159.3	42.3	155.0	41.7	151.9	40.4	147.3	38.8	136.4	35.7
１０．０	169.7	40.8	165.5	41.1	158.1	39.0	153.5	37.7	147.3	36.2	136.4	33.2
１５．０	175.2	40.6	167.4	38.6	158.1	36.1	153.5	34.8	147.3	33.6	136.4	30.6

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが暖房運転している場合の値です．

注記

１．上表は、機器選定用として、圧縮機の制御上発生しえる状態のうち平均的な値を示しています．
　　圧縮機保護制御等により値が変化する場合があります．

２．上表の暖房能力の値は、着霜による能力低下を含まないピーク値を示します．
　　除霜を考慮した暖房能力＝能力補正係数×仕様表記載の暖房能力

室外吸込空気乾球温度(℃)	-7	-5	-3	0	3	5	7
能力補正係数	0.95	0.93	0.88	0.85	0.87	0.90	1.00

　　（１）降雪により雪が室外ユニット熱交換器表面に付着した場合、一時的に暖房能力が低下することがありますので、ご注意ください．
　　（２）能力補正係数は、標準的な除霜条件で求めたものです．
　　寒冷地仕様に設定した場合や、室内外容量比が小さい場合は誤差が大きくなりますので、ご注意ください．
　　（３）相対湿度ＲＨは８５％の場合の値を示します．

３．上表の値は、室内ユニット合計容量が室外ユニット容量の１００％、配管相当長７．５ｍ、高低差０ｍで運転した場合を示します．

冷暖房能力特性（型式ＲＡＳ－ＡＰ１４５０ＤＳ３）

冷房能力特性　［50／60Hz］(kW)

室外吸込空気乾球温度(℃DB)	室内吸込空気湿球温度（℃WB）											
	16．0		18．0		19．0		20．0		22．0		23．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
25．0	124.7	36.0	139.2	38.3	145.0	38.7	150.8	39.6	159.5	40.1	162.4	40.5
30．0	124.7	37.4	139.2	39.6	145.0	40.1	150.8	40.9	159.5	41.4	162.4	41.8
35．0	124.7	41.8	139.2	44.1	145.0	44.5	150.8	45.4	159.5	45.8	162.4	46.3
40．0	121.8	46.7	133.4	48.5	137.8	49.4	142.1	49.8	147.9	50.7	150.8	50.7

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが冷房運転している場合の値です．

暖房能力特性　［50／60Hz］(kW)

室外吸込空気湿球温度(℃WB)	室内吸込空気乾球温度（℃ＤＢ）											
	16．0		18．0		20．0		21．0		22．0		24．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
－15．0	95.2	39.7	95.2	41.6	95.2	43.5	95.2	44.6	95.2	45.7	95.2	47.7
－10．0	111.2	39.7	111.2	41.6	111.2	43.5	111.2	44.6	111.2	45.7	111.2	47.7
－5．0	128.8	39.7	128.0	41.6	128.0	43.5	127.2	44.6	127.2	45.7	126.4	47.7
0．0	140.0	39.3	140.0	41.0	140.0	42.9	140.0	44.0	138.4	44.8	134.4	44.4
5．0	158.4	40.6	157.6	42.5	156.8	42.9	155.2	42.1	152.0	40.4	140.8	37.2
6．0	165.6	40.6	164.0	42.3	160.0	42.3	156.8	41.0	152.0	39.3	140.8	36.1
10．0	174.4	40.8	170.4	41.4	163.2	39.3	158.4	38.1	152.0	36.6	140.8	33.6
15．0	180.8	41.0	172.8	38.9	163.2	36.4	158.4	35.1	152.0	33.8	140.8	30.9

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが暖房運転している場合の値です．

注記

1．上表は、機器選定用として、圧縮機の制御上発生しえる状態のうち平均的な値を示しています．
　圧縮機保護制御等により値が変化する場合があります．

2．上表の暖房能力の値は、着霜による能力低下を含まないピーク値を示します．
　除霜を考慮した暖房能力＝能力補正係数×仕様表記載の暖房能力

室外吸込空気乾球温度(℃)	-7	-5	-3	0	3	5	7
能力補正係数	0.95	0.93	0.88	0.85	0.87	0.90	1.00

　（1）降雪により雪が室外ユニット熱交換器表面に付着した場合、一時的に暖房能力が低下することがありますので、ご注意ください．
　（2）能力補正係数は、標準的な除霜条件で求めたものです．
　　寒冷地仕様に設定した場合や、室内外容量比が小さい場合は誤差が大きくなりますので、ご注意ください．
　（3）相対湿度ＲＨは８５％の場合の値を示します．

3．上表の値は、室内ユニット合計容量が室外ユニット容量の１００％、配管相当長７．５m、高低差０mで運転した場合を示します．

冷暖房能力特性（型式ＲＡＳ－ＡＰ１５００ＤＳ３）

冷房能力特性　［50／60Hz］(kW)

室外吸込空気乾球温度(℃DB)	室内吸込空気湿球温度（℃WB）											
	16．0		18．0		19．0		20．0		22．0		23．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
25．0	129.0	37.4	144.0	39.5	150.0	39.9	156.0	40.8	165.0	41.3	168.0	41.8
30．0	129.0	39.1	144.0	41.2	150.0	41.7	156.0	42.6	165.0	43.0	168.0	43.5
35．0	129.0	43.7	144.0	45.8	150.0	46.3	156.0	47.2	165.0	47.7	168.0	48.1
40．0	125.3	48.9	136.9	49.6	141.0	50.0	144.8	50.0	150.0	50.0	152.6	49.5

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが冷房運転している場合の値です．

暖房能力特性　［50／60Hz］(kW)

室外吸込空気湿球温度(℃WB)	室内吸込空気乾球温度（℃DB）											
	16．0		18．0		20．0		21．0		22．0		24．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
－15．0	97.4	42.8	97.4	45.0	97.4	47.1	97.4	48.2	97.4	49.4	97.4	51.5
－10．0	113.9	42.8	113.9	45.0	113.9	47.1	113.9	48.2	113.9	49.4	113.9	51.5
－5．0	131.6	42.8	131.2	45.0	131.2	47.1	130.2	48.2	129.9	49.4	129.5	51.5
0．0	143.6	42.5	143.6	44.3	143.6	46.4	143.6	47.5	141.9	48.4	138.2	48.0
5．0	162.5	43.9	162.1	45.9	161.7	46.4	160.1	45.5	156.8	43.6	145.2	40.2
6．0	169.5	43.9	168.7	45.7	165.0	45.7	161.7	44.3	156.8	42.5	145.2	39.1
10．0	179.0	44.1	175.3	44.8	168.3	42.5	163.4	41.1	156.8	39.5	145.2	36.3
15．0	186.5	44.3	178.2	42.0	168.3	39.3	163.4	37.9	156.8	36.5	145.2	33.3

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが暖房運転している場合の値です．

注記

1．上表は、機器選定用として、圧縮機の制御上発生しえる状態のうち平均的な値を示しています．
　圧縮機保護制御等により値が変化する場合があります．

2．上表の暖房能力の値は、着霜による能力低下を含まないピーク値を示します．
　除霜を考慮した暖房能力＝能力補正係数×仕様表記載の暖房能力

室外吸込空気乾球温度(℃)	-7	-5	-3	0	3	5	7
能力補正係数	0.95	0.93	0.88	0.85	0.87	0.90	1.00

（1）降雪により雪が室外ユニット熱交換器表面に付着した場合、一時的に暖房能力が低下することがありますので、ご注意ください．
（2）能力補正係数は、標準的な除霜条件で求めたものです．
　寒冷地仕様に設定した場合や、室内外容量比が小さい場合は誤差が大きくなりますので、ご注意ください．
（3）相対湿度ＲＨは８５％の場合の値を示します．

3．上表の値は、室内ユニット合計容量が室外ユニット容量の１００％、配管相当長７．５ｍ、高低差０ｍで運転した場合を示します．

2 高効率タイプ

冷暖房能力特性（型式ＲＡＳ－ＡＰ１４０ＤＧ1）

冷房能力特性　[50／60Hz]（kW）

室外吸込空気乾球温度（℃DB）	室内吸込空気湿球温度（℃WB）											
	１６．０		１８．０		１９．０		２０．０		２２．０		２３．０	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
２５．０	12.0	2.53	13.4	2.68	14.0	2.71	14.6	2.78	15.4	2.81	15.7	2.84
３０．０	12.0	2.62	13.4	2.78	14.0	2.81	14.6	2.87	15.4	2.90	15.7	2.93
３５．０	12.0	2.93	13.4	3.09	14.0	3.12	14.6	3.18	15.4	3.21	15.7	3.24
４０．０	11.8	3.28	12.9	3.40	13.3	3.46	13.7	3.49	14.3	3.56	14.6	3.56

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが冷房運転している場合の値です．

暖房能力特性　[50／60Hz]（kW）

室外吸込空気湿球温度（℃WB）	室内吸込空気乾球温度（℃ＤＢ）											
	１６．０		１８．０		２０．０		２１．０		２２．０		２４．０	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
－１５．０	10.7	3.46	10.7	3.65	10.7	3.80	10.7	3.91	10.7	3.98	10.7	4.00
－１０．０	12.3	3.46	12.3	3.65	12.3	3.80	12.3	3.91	12.3	3.98	12.3	4.00
－５．０	14.2	3.46	14.1	3.65	14.1	3.80	14.1	3.91	14.1	3.98	13.9	4.00
０．０	14.9	3.23	14.9	3.36	14.9	3.50	14.9	3.56	14.7	3.63	14.1	3.50
５．０	16.2	3.30	16.0	3.43	15.8	3.40	15.7	3.30	15.2	3.16	14.1	2.93
６．０	16.8	3.30	16.5	3.43	16.0	3.33	15.8	3.26	15.2	3.10	14.1	2.86
１０．０	17.6	3.30	17.1	3.30	16.3	3.13	15.8	3.03	15.2	2.90	14.1	2.66
１５．０	18.1	3.26	17.3	3.10	16.3	2.90	15.8	2.80	15.2	2.70	14.1	2.46

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが暖房運転している場合の値です．

注記

1．上表は、機器選定用として、圧縮機の制御上発生しえる状態のうち平均的な値を示しています．
圧縮機保護制御等により値が変化する場合があります．

2．上表の暖房能力の値は、着霜による能力低下を含まないピーク値を示します．
除霜を考慮した暖房能力＝能力補正係数×仕様表記載の暖房能力

室外吸込空気乾球温度(℃)	-7	-5	-3	0	3	5	7
能力補正係数	0.95	0.93	0.88	0.85	0.87	0.90	1.00

（１）降雪により雪が室外ユニット熱交換器表面に付着した場合、一時的に暖房能力が低下することがありますので、ご注意ください．
（２）能力補正係数は、標準的な除霜条件で求めたものです．
寒冷地仕様に設定した場合や、室内外容量比が小さい場合は誤差が大きくなりますので、ご注意ください．
（３）相対湿度ＲＨは８５％の場合の値を示します．

3．上表の値は、室内ユニット合計容量が室外ユニット容量の１００％、配管相当長７．５ｍ、高低差０ｍで運転した場合を示します．

冷暖房能力特性（型式ＲＡＳ－ＡＰ１６０ＤＧ1）

冷房能力特性　［50／60Hz］(kW)

室外吸込空気乾球温度(℃DB)	室内吸込空気湿球温度（℃WB）											
	１６．０		１８．０		１９．０		２０．０		２２．０		２３．０	
	能　力	消費電力	能　力	消費電力	能　力	消費電力	能　力	消費電力	能　力	消費電力	能　力	消費電力
２５．０	13.8	2.84	15.4	3.02	16.0	3.05	16.6	3.12	17.6	3.16	17.9	3.19
３０．０	13.8	2.95	15.4	3.12	16.0	3.16	16.6	3.23	17.6	3.26	17.9	3.30
３５．０	13.8	3.30	15.4	3.47	16.0	3.51	16.6	3.58	17.6	3.62	17.9	3.65
４０．０	13.4	3.69	14.7	3.83	15.2	3.90	15.7	3.93	16.3	4.00	16.6	4.00

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが冷房運転している場合の値です．

暖房能力特性　［50／60Hz］(kW)

室外吸込空気湿球温度(℃WB)	室内吸込空気乾球温度（℃ＤＢ）											
	１６．０		１８．０		２０．０		２１．０		２２．０		２４．０	
	能　力	消費電力	能　力	消費電力	能　力	消費電力	能　力	消費電力	能　力	消費電力	能　力	消費電力
－１５．０	12.1	4.08	12.1	4.30	12.1	4.48	12.1	4.61	12.1	4.70	12.1	4.72
－１０．０	13.9	4.08	13.9	4.30	13.9	4.48	13.9	4.61	13.9	4.70	13.9	4.72
－５．０	16.0	4.08	15.8	4.30	15.8	4.48	15.8	4.61	15.8	4.70	15.7	4.72
０．０	16.7	3.81	16.7	3.97	16.7	4.13	16.7	4.21	16.6	4.28	15.8	4.13
５．０	18.2	3.89	18.0	4.05	17.8	4.01	17.6	3.89	17.1	3.73	15.8	3.46
６．０	18.9	3.89	18.5	4.05	18.0	3.93	17.8	3.85	17.1	3.65	15.8	3.38
１０．０	19.8	3.89	19.3	3.89	18.4	3.69	17.8	3.58	17.1	3.42	15.8	3.14
１５．０	20.3	3.85	19.4	3.65	18.4	3.42	17.8	3.30	17.1	3.18	15.8	2.91

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが暖房運転している場合の値です．

注記

１．上表は、機器選定用として、圧縮機の制御上発生しえる状態のうち平均的な値を示しています．
　　圧縮機保護制御等により値が変化する場合があります．

２．上表の暖房能力の値は、着霜による能力低下を含まないピーク値を示します．
　　除霜を考慮した暖房能力＝能力補正係数×仕様表記載の暖房能力

室外吸込空気乾球温度(℃)	-7	-5	-3	0	3	5	7
能力補正係数	0.95	0.93	0.88	0.85	0.87	0.90	1.00

　　（１）降雪により雪が室外ユニット熱交換器表面に付着した場合、一時的に暖房能力が低下することがありますので、ご注意ください．
　　（２）能力補正係数は、標準的な除霜条件で求めたものです．
　　寒冷地仕様に設定した場合や、室内外容量比が小さい場合は誤差が大きくなりますので、ご注意ください．
　　（３）相対湿度ＲＨは８５％の場合の値を示します．

３．上表の値は、室内ユニット合計容量が室外ユニット容量の１００％、配管相当長７．５ｍ、高低差０ｍで運転した場合を示します．

冷暖房能力特性（型式ＲＡＳ－ＡＰ２２４ＤＧ1）

冷房能力特性　[50／60Hz]（kW）

室外吸込空気乾球温度（℃DB）	室内吸込空気湿球温度（℃WB）											
	16．0		18．0		19．0		20．0		22．0		23．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
２５．０	19.3	3.99	21.5	4.23	22.4	4.28	23.3	4.38	24.6	4.43	25.1	4.48
３０．０	19.3	4.13	21.5	4.38	22.4	4.43	23.3	4.53	24.6	4.58	25.1	4.62
３５．０	19.3	4.62	21.5	4.87	22.4	4.92	23.3	5.02	24.6	5.07	25.1	5.12
４０．０	18.8	5.17	20.6	5.36	21.3	5.46	22.0	5.51	22.8	5.61	23.3	5.61

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが冷房運転している場合の値です．

暖房能力特性　[50／60Hz]（kW）

室外吸込空気湿球温度（℃WB）	室内吸込空気乾球温度（℃ＤＢ）											
	16．0		18．0		20．0		21．0		22．0		24．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
－１５．０	16.8	5.85	16.8	6.17	16.8	6.42	16.8	6.61	16.8	6.73	16.8	6.76
－１０．０	19.3	5.85	19.3	6.17	19.3	6.42	19.3	6.61	19.3	6.73	19.3	6.76
－５．０	22.3	5.85	22.0	6.17	22.0	6.42	22.0	6.61	22.0	6.73	21.8	6.76
０．０	23.8	5.46	23.8	5.69	23.8	5.91	23.8	6.02	23.5	6.14	22.0	5.91
５．０	25.5	5.57	25.3	5.80	25.0	5.74	24.8	5.57	23.8	5.35	22.0	4.95
６．０	26.3	5.57	25.8	5.80	25.0	5.63	24.8	5.52	23.8	5.24	22.0	4.84
１０．０	27.5	5.57	26.8	5.57	25.5	5.29	24.8	5.12	23.8	4.90	22.0	4.50
１５．０	28.3	5.52	27.0	5.24	25.5	4.90	24.8	4.73	23.8	4.56	22.0	4.17

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが暖房運転している場合の値です．

注記

1．上表は、機器選定用として、圧縮機の制御上発生しえる状態のうち平均的な値を示しています．
　圧縮機保護制御等により値が変化する場合があります．

2．上表の暖房能力の値は、着霜による能力低下を含まないピーク値を示します．
　除霜を考慮した暖房能力＝能力補正係数×仕様表記載の暖房能力

室外吸込空気乾球温度(℃)	-7	-5	-3	0	3	5	7
能力補正係数	0.95	0.93	0.88	0.85	0.87	0.90	1.00

　（1）降雪により雪が室外ユニット熱交換器表面に付着した場合、一時的に暖房能力が低下することがありますので、ご注意ください．
　（2）能力補正係数は、標準的な除霜条件で求めたものです．
　　寒冷地仕様に設定した場合や、室内外容量比が小さい場合は誤差が大きくなりますので、ご注意ください．
　（3）相対湿度ＲＨは８５％の場合の値を示します．

3．上表の値は、室内ユニット合計容量が室外ユニット容量の１００％、配管相当長７．５ｍ、高低差０ｍで運転した場合を示します．

冷暖房能力特性（型式ＲＡＳ－ＡＰ２８０ＤＧ１）

冷房能力特性　［50／60Hz］(kW)

室外吸込空気乾球温度(℃DB)	室内吸込空気湿球温度（℃WB）											
	16．0		18．0		19．0		20．0		22．0		23．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
２５．０	24.1	5.95	26.9	6.32	28.0	6.39	29.1	6.54	30.8	6.62	31.4	6.69
３０．０	24.1	6.17	26.9	6.54	28.0	6.62	29.1	6.76	30.8	6.84	31.4	6.91
３５．０	24.1	6.91	26.9	7.28	28.0	7.35	29.1	7.50	30.8	7.57	31.4	7.64
４０．０	23.5	7.72	25.8	8.01	26.6	8.16	27.4	8.23	28.6	8.38	29.1	8.38

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが冷房運転している場合の値です．

暖房能力特性　［50／60Hz］(kW)

室外吸込空気湿球温度(℃WB)	室内吸込空気乾球温度（℃DB）											
	16．0		18．0		20．0		21．0		22．0		24．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
－１５．０	19.8	7.55	19.8	7.96	19.8	8.28	19.8	8.53	19.8	8.69	19.8	9.04
－１０．０	23.0	7.55	23.0	7.96	23.0	8.28	23.0	8.53	23.0	8.69	23.0	9.04
－５．０	26.8	7.55	26.5	7.96	26.5	8.28	26.5	8.53	26.5	8.69	26.1	9.04
０．０	28.7	7.30	28.7	7.61	28.7	7.91	28.7	8.06	28.4	8.21	27.4	7.91
５．０	31.5	7.45	31.2	7.76	30.9	7.68	30.6	7.45	29.9	7.15	27.7	6.63
６．０	33.1	7.45	32.4	7.76	31.5	7.53	30.9	7.30	29.9	7.00	27.7	6.48
１０．０	34.7	7.45	33.7	7.45	32.1	7.08	31.2	6.85	29.9	6.55	27.7	6.02
１５．０	35.6	7.38	34.0	7.00	32.1	6.55	31.2	6.33	29.9	6.10	27.7	5.57

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが暖房運転している場合の値です．

注記

１．上表は、機器選定用として、圧縮機の制御上発生しえる状態のうち平均的な値を示しています．
　　圧縮機保護制御等により値が変化する場合があります．

２．上表の暖房能力の値は、着霜による能力低下を含まないピーク値を示します．
　　除霜を考慮した暖房能力＝能力補正係数×仕様表記載の暖房能力

室外吸込空気乾球温度(℃)	-7	-5	-3	0	3	5	7
能力補正係数	0.95	0.93	0.88	0.85	0.87	0.90	1.00

　　（１）降雪により雪が室外ユニット熱交換器表面に付着した場合、一時的に暖房能力が低下することがありますので、ご注意ください．
　　（２）能力補正係数は、標準的な除霜条件で求めたものです．
　　寒冷地仕様に設定した場合や、室内外容量比が小さい場合は誤差が大きくなりますので、ご注意ください．
　　（３）相対湿度ＲＨは８５％の場合の値を示します．

３．上表の値は、室内ユニット合計容量が室外ユニット容量の１００％、配管相当長７．５ｍ、高低差０ｍで運転した場合を示します．

冷暖房能力特性（型式ＲＡＳ－ＡＰ３３５ＤＧ1）

冷房能力特性　［50／60Hz］（kW）

室外吸込空気乾球温度（℃DB）	室内吸込空気湿球温度（℃WB）											
	16．0		18．0		19．0		20．0		22．0		23．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
25．0	28.8	6.90	32.2	7.33	33.5	7.41	34.8	7.58	36.9	7.67	37.5	7.75
30．0	28.8	7.16	32.2	7.58	33.5	7.67	34.8	7.84	36.9	7.92	37.5	8.01
35．0	28.8	8.01	32.2	8.43	33.5	8.52	34.8	8.69	36.9	8.78	37.5	8.86
40．0	28.1	8.95	30.8	9.29	31.8	9.46	32.8	9.54	34.2	9.71	34.8	9.71

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが冷房運転している場合の値です．

暖房能力特性　［50／60Hz］（kW）

室外吸込空気湿球温度（℃WB）	室内吸込空気乾球温度（℃DB）											
	16．0		18．0		20．0		21．0		22．0		24．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
－15．0	21.4	8.37	21.4	8.75	21.4	9.21	21.4	9.40	21.4	9.68	21.4	10.1
－10．0	25.5	8.37	25.5	8.75	25.5	9.21	25.5	9.40	25.5	9.68	25.5	10.1
－5．0	29.3	8.37	29.3	8.75	29.3	9.21	28.9	9.40	28.9	9.68	28.9	10.1
0．0	33.0	8.57	33.0	8.94	33.0	9.39	33.0	9.67	32.6	9.85	31.9	10.0
5．0	36.8	8.48	36.8	8.94	36.8	9.21	36.4	9.12	35.6	8.76	33.0	8.03
6．0	38.3	8.48	38.3	8.85	37.5	9.12	36.8	8.85	35.6	8.48	33.0	7.75
10．0	40.5	8.57	39.8	8.85	38.3	8.39	37.1	8.12	35.6	7.84	33.0	7.20
15．0	42.4	8.76	40.5	8.30	38.3	7.75	37.1	7.48	35.6	7.20	33.0	6.57

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが暖房運転している場合の値です．

注記

1．上表は、機器選定用として、圧縮機の制御上発生しえる状態のうち平均的な値を示しています．
　圧縮機保護制御等により値が変化する場合があります．

2．上表の暖房能力の値は、着霜による能力低下を含まないピーク値を示します．
　除霜を考慮した暖房能力＝能力補正係数×仕様表記載の暖房能力

室外吸込空気乾球温度(℃)	-7	-5	-3	0	3	5	7
能力補正係数	0.95	0.93	0.88	0.85	0.87	0.90	1.00

　（1）降雪により雪が室外ユニット熱交換器表面に付着した場合、一時的に暖房能力が低下することがありますので、ご注意ください．
　（2）能力補正係数は、標準的な除霜条件で求めたものです．
　　寒冷地仕様に設定した場合や、室内外容量比が小さい場合は誤差が大きくなりますので、ご注意ください．
　（3）相対湿度ＲＨは８５％の場合の値を示します．

3．上表の値は、室内ユニット合計容量が室外ユニット容量の１００％、配管相当長７．５ｍ、高低差０ｍで運転した場合を示します．

冷暖房能力特性（型式ＲＡＳ－ＡＰ４００ＤＧ1）

冷房能力特性　［50／60Hz］(kW)

室外吸込空気乾球温度(℃DB)	室内吸込空気湿球温度（℃WB）											
	16．0		18．0		19．0		20．0		22．0		23．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
25．0	34.4	7.18	38.4	7.62	40.0	7.71	41.6	7.89	44.0	7.97	44.8	8.06
30．0	34.4	7.44	38.4	7.89	40.0	7.97	41.6	8.15	44.0	8.24	44.8	8.33
35．0	34.4	8.33	38.4	8.77	40.0	8.86	41.6	9.04	44.0	9.13	44.8	9.21
40．0	33.6	9.30	36.8	9.66	38.0	9.83	39.2	9.92	40.8	10.1	41.6	10.1

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが冷房運転している場合の値です．

暖房能力特性　［50／60Hz］(kW)

室外吸込空気湿球温度(℃WB)	室内吸込空気乾球温度（℃ＤＢ）											
	16．0		18．0		20．0		21．0		22．0		24．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
－15．0	30.2	10.5	30.2	11.1	30.2	11.5	30.2	11.8	30.2	12.1	30.2	12.1
－10．0	34.7	10.5	34.7	11.1	34.7	11.5	34.7	11.8	34.7	12.1	34.7	12.1
－5．0	40.1	10.5	39.6	11.1	39.6	11.5	39.6	11.8	39.6	12.1	39.2	12.1
0．0	42.3	9.79	42.3	10.2	42.3	10.6	42.3	10.8	41.9	11.0	39.6	10.6
5．0	45.7	10.0	45.2	10.4	44.8	10.3	44.3	10.0	42.8	9.59	39.6	8.88
6．0	47.3	10.0	46.4	10.4	45.0	10.1	44.3	9.89	42.8	9.38	39.6	8.68
10．0	49.5	10.0	48.2	10.0	45.9	9.48	44.6	9.18	42.8	8.78	39.6	8.07
15．0	50.9	9.89	48.6	9.38	45.9	8.78	44.6	8.48	42.8	8.17	39.6	7.47

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが暖房運転している場合の値です．

注記

1．上表は、機器選定用として、圧縮機の制御上発生しえる状態のうち平均的な値を示しています．
　圧縮機保護制御等により値が変化する場合があります．

2．上表の暖房能力の値は、着霜による能力低下を含まないピーク値を示します．
　除霜を考慮した暖房能力＝能力補正係数×仕様表記載の暖房能力

室外吸込空気乾球温度(℃)	-7	-5	-3	0	3	5	7
能力補正係数	0.95	0.93	0.88	0.85	0.87	0.90	1.00

　（1）降雪により雪が室外ユニット熱交換器表面に付着した場合、一時的に暖房能力が低下することがありますので、ご注意ください．
　（2）能力補正係数は、標準的な除霜条件で求めたものです．
　　寒冷地仕様に設定した場合や、室内外容量比が小さい場合は誤差が大きくなりますので、ご注意ください．
　（3）相対湿度ＲＨは８５％の場合の値を示します．

3．上表の値は、室内ユニット合計容量が室外ユニット容量の１００％、配管相当長７．５ｍ、高低差０ｍで運転した場合を示します．

冷暖房能力特性（型式ＲＡＳ－ＡＰ４５０ＤＧ1）

冷房能力特性　［50／60Hz］（kW）

室外吸込空気乾球温度（℃DB）	室内吸込空気湿球温度（℃WB）											
	16．0		18．0		19．0		20．0		22．0		23．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
25．0	38.7	8.02	43.2	8.51	45.0	8.61	46.8	8.81	49.5	8.91	50.4	9.01
30．0	38.7	8.32	43.2	8.81	45.0	8.91	46.8	9.11	49.5	9.21	50.4	9.31
35．0	38.7	9.31	43.2	9.80	45.0	9.90	46.8	10.1	49.5	10.2	50.4	10.3
40．0	37.8	10.4	41.4	10.8	42.8	11.0	44.1	11.1	45.9	11.3	46.8	11.3

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが冷房運転している場合の値です．

暖房能力特性　［50／60Hz］（kW）

室外吸込空気湿球温度（℃WB）	室内吸込空気乾球温度（℃DB）											
	16．0		18．0		20．0		21．0		22．0		24．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
－15．0	33.5	11.7	33.5	12.3	33.5	12.8	33.5	13.2	33.5	13.5	33.5	13.5
－10．0	38.5	11.7	38.5	12.3	38.5	12.8	38.5	13.2	38.5	13.5	38.5	13.5
－5．0	44.5	11.7	44.0	12.3	44.0	12.8	44.0	13.2	44.0	13.5	43.5	13.5
0．0	47.5	10.9	47.5	11.4	47.5	11.8	47.5	12.0	47.0	12.3	44.0	11.8
5．0	51.0	11.1	50.5	11.6	49.5	11.5	49.5	11.1	47.5	10.7	44.0	9.91
6．0	52.5	11.1	51.5	11.6	50.0	11.3	49.5	11.0	47.5	10.5	44.0	9.68
10．0	55.0	11.1	53.5	11.1	51.0	10.6	49.5	10.2	47.5	9.80	44.0	9.01
15．0	56.5	11.0	54.0	10.5	51.0	9.80	49.5	9.46	47.5	9.12	44.0	8.33

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが暖房運転している場合の値です．

注記

1．上表は、機器選定用として、圧縮機の制御上発生しえる状態のうち平均的な値を示しています．
　圧縮機保護制御等により値が変化する場合があります．

2．上表の暖房能力の値は、着霜による能力低下を含まないピーク値を示します．
　除霜を考慮した暖房能力＝能力補正係数×仕様表記載の暖房能力

室外吸込空気乾球温度(℃)	-7	-5	-3	0	3	5	7
能力補正係数	0.95	0.93	0.88	0.85	0.87	0.90	1.00

　（1）降雪により雪が室外ユニット熱交換器表面に付着した場合、一時的に暖房能力が低下することがありますので、ご注意ください．
　（2）能力補正係数は、標準的な除霜条件で求めたものです．
　　寒冷地仕様に設定した場合や、室内外容量比が小さい場合は誤差が大きくなりますので、ご注意ください．
　（3）相対湿度ＲＨは８５％の場合の値を示します．

3．上表の値は、室内ユニット合計容量が室外ユニット容量の１００％、配管相当長７．５ｍ、高低差０ｍで運転した場合を示します．

冷暖房能力特性（型式ＲＡＳ－ＡＰ５００ＤＧ1）

冷房能力特性　［50／60Hz］(kW)

室外吸込空気乾球温度(℃DB)	室内吸込空気湿球温度（℃WB）											
	16．0		18．0		19．0		20．0		22．0		23．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
25．0	43.0	9.85	48.0	10.5	50.0	10.6	52.0	10.8	55.0	10.9	56.0	11.1
30．0	43.0	10.2	48.0	10.8	50.0	10.9	52.0	11.2	55.0	11.3	56.0	11.4
35．0	43.0	11.4	48.0	12.0	50.0	12.2	52.0	12.4	55.0	12.5	56.0	12.6
40．0	42.0	12.8	46.0	13.3	47.5	13.5	49.0	13.6	51.0	13.9	52.0	13.9

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが冷房運転している場合の値です．

暖房能力特性　［50／60Hz］(kW)

室外吸込空気湿球温度(℃WB)	室内吸込空気乾球温度（℃ＤＢ）											
	16．0		18．0		20．0		21．0		22．0		24．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
－15．0	36.4	13.3	36.4	14.0	36.4	14.6	36.4	15.0	36.4	15.3	36.4	15.6
－10．0	42.0	13.3	42.0	14.0	42.0	14.6	42.0	15.0	42.0	15.3	42.0	15.6
－5．0	48.7	13.3	48.2	14.0	48.2	14.6	48.2	15.0	48.2	15.3	47.6	15.6
0．0	52.1	12.6	52.1	13.2	52.1	13.7	52.1	13.9	51.5	14.2	49.0	13.7
5．0	56.6	12.9	56.0	13.4	55.4	13.3	54.9	12.9	53.2	12.4	49.3	11.5
6．0	58.8	12.9	57.7	13.4	56.0	13.0	55.2	12.7	53.2	12.1	49.3	11.2
10．0	61.6	12.9	59.9	12.9	57.1	12.2	55.4	11.8	53.2	11.3	49.3	10.4
15．0	63.3	12.8	60.5	12.1	57.1	11.3	55.4	10.9	53.2	10.5	49.3	9.63

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが暖房運転している場合の値です．

注記

1．上表は、機器選定用として、圧縮機の制御上発生しえる状態のうち平均的な値を示しています．
　圧縮機保護制御等により値が変化する場合があります．

2．上表の暖房能力の値は、着霜による能力低下を含まないピーク値を示します．
　除霜を考慮した暖房能力＝能力補正係数×仕様表記載の暖房能力

室外吸込空気乾球温度(℃)	-7	-5	-3	0	3	5	7
能力補正係数	0.95	0.93	0.88	0.85	0.87	0.90	1.00

　（1）降雪により雪が室外ユニット熱交換器表面に付着した場合、一時的に暖房能力が低下することがありますので、ご注意ください．
　（2）能力補正係数は、標準的な除霜条件で求めたものです．
　　寒冷地仕様に設定した場合や、室内外容量比が小さい場合は誤差が大きくなりますので、ご注意ください．
　（3）相対湿度ＲＨは８５％の場合の値を示します．

3．上表の値は、室内ユニット合計容量が室外ユニット容量の１００％、配管相当長７．５ｍ、高低差０ｍで運転した場合を示します．

冷暖房能力特性（型式ＲＡＳ－ＡＰ５６０ＤＧ１）

冷房能力特性　［50／60Hz］（kW）

室外吸込空気乾球温度（℃DB）	室内吸込空気湿球温度（℃WB）											
	16．0		18．0		19．0		20．0		22．0		23．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
25．0	48.2	10.9	53.8	11.6	56.0	11.7	58.2	12.0	61.6	12.1	62.7	12.3
30．0	48.2	11.3	53.8	12.0	56.0	12.1	58.2	12.4	61.6	12.5	62.7	12.7
35．0	48.2	12.7	53.8	13.3	56.0	13.5	58.2	13.7	61.6	13.9	62.7	14.0
40．0	47.0	14.1	51.5	14.7	53.2	15.0	54.9	15.1	57.1	15.4	58.2	15.4

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが冷房運転している場合の値です．

暖房能力特性　［50／60Hz］（kW）

室外吸込空気湿球温度（℃WB）	室内吸込空気乾球温度（℃DB）											
	16．0		18．0		20．0		21．0		22．0		24．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
－15．0	39.1	14.6	39.1	15.3	39.1	16.0	39.1	16.4	39.1	16.8	39.1	17.2
－10．0	45.7	14.6	45.7	15.3	45.7	16.0	45.7	16.4	45.7	16.8	45.7	17.2
－5．0	52.6	14.6	52.3	15.3	52.3	16.0	52.0	16.4	52.0	16.8	51.7	17.2
0．0	57.6	14.2	57.6	14.8	57.6	15.5	57.6	15.9	57.0	16.2	54.5	16.0
5．0	63.0	14.3	62.7	15.0	62.4	15.1	61.7	14.8	59.9	14.2	55.4	13.1
6．0	65.2	14.3	64.6	14.9	63.0	14.9	62.1	14.5	59.9	13.8	55.4	12.7
10．0	68.7	14.4	67.1	14.6	64.3	13.8	62.4	13.4	59.9	12.9	55.4	11.8
15．0	71.2	14.4	68.0	13.7	64.3	12.8	62.4	12.4	59.9	11.9	55.4	10.9

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが暖房運転している場合の値です．

注記

1．上表は、機器選定用として、圧縮機の制御上発生しえる状態のうち平均的な値を示しています．
　圧縮機保護制御等により値が変化する場合があります．

2．上表の暖房能力の値は、着霜による能力低下を含まないピーク値を示します．
　除霜を考慮した暖房能力＝能力補正係数×仕様表記載の暖房能力

室外吸込空気乾球温度(℃)	-7	-5	-3	0	3	5	7
能力補正係数	0.95	0.93	0.88	0.85	0.87	0.90	1.00

　（1）降雪により雪が室外ユニット熱交換器表面に付着した場合、一時的に暖房能力が低下することがありますので、ご注意ください．
　（2）能力補正係数は、標準的な除霜条件で求めたものです．
　　寒冷地仕様に設定した場合や、室内外容量比が小さい場合は誤差が大きくなりますので、ご注意ください．
　（3）相対湿度ＲＨは８５％の場合の値を示します．

3．上表の値は、室内ユニット合計容量が室外ユニット容量の１００％、配管相当長７．５ｍ、高低差０ｍで運転した場合を示します．

冷暖房能力特性（型式ＲＡＳ－ＡＰ６１５ＤＧ1）

冷房能力特性　［50／60Hz］(kW)

室外吸込空気乾球温度(℃DB)	室内吸込空気湿球温度（℃WB）											
	１６．０		１８．０		１９．０		２０．０		２２．０		２３．０	
	能　力	消費電力	能　力	消費電力	能　力	消費電力	能　力	消費電力	能　力	消費電力	能　力	消費電力
２５．０	52.9	12.9	59.0	13.6	61.5	13.8	64.0	14.1	67.7	14.3	68.9	14.4
３０．０	52.9	13.3	59.0	14.1	61.5	14.3	64.0	14.6	67.7	14.8	68.9	14.9
３５．０	52.9	14.9	59.0	15.7	61.5	15.9	64.0	16.2	67.7	16.3	68.9	16.5
４０．０	51.7	16.7	56.6	17.3	58.4	17.6	60.3	17.8	62.7	18.1	64.0	18.1

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが冷房運転している場合の値です．

暖房能力特性　［50／60Hz］(kW)

室外吸込空気湿球温度(℃WB)	室内吸込空気乾球温度（℃ＤＢ）											
	１６．０		１８．０		２０．０		２１．０		２２．０		２４．０	
	能　力	消費電力	能　力	消費電力	能　力	消費電力	能　力	消費電力	能　力	消費電力	能　力	消費電力
－１５．０	41.4	16.0	41.4	16.8	41.4	17.6	41.4	18.0	41.4	18.4	41.4	19.2
－１０．０	48.6	16.0	48.6	16.8	48.6	17.6	48.6	18.0	48.6	18.4	48.6	19.2
－５．０	56.2	16.0	55.9	16.8	55.9	17.6	55.5	18.0	55.5	18.4	55.2	19.2
０．０	61.8	15.9	61.8	16.6	61.8	17.3	61.8	17.7	61.1	18.1	59.3	17.9
５．０	68.3	16.0	68.0	16.7	67.6	16.9	66.9	16.6	65.6	15.9	60.7	14.7
６．０	71.4	16.0	70.7	16.7	69.0	16.7	67.6	16.2	65.6	15.5	60.7	14.2
１０．０	75.2	16.1	73.5	16.3	70.4	15.5	68.3	15.0	65.6	14.4	60.7	13.2
１５．０	78.0	16.2	74.5	15.3	70.4	14.3	68.3	13.8	65.6	13.3	60.7	12.2

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが暖房運転している場合の値です．

注記

１．上表は、機器選定用として、圧縮機の制御上発生しえる状態のうち平均的な値を示しています．
　　圧縮機保護制御等により値が変化する場合があります．

２．上表の暖房能力の値は、着霜による能力低下を含まないピーク値を示します．
　　除霜を考慮した暖房能力＝能力補正係数×仕様表記載の暖房能力

室外吸込空気乾球温度(℃)	-7	-5	-3	0	3	5	7
能力補正係数	0.95	0.93	0.88	0.85	0.87	0.90	1.00

　　（１）降雪により雪が室外ユニット熱交換器表面に付着した場合、一時的に暖房能力が低下することがありますので、ご注意ください．
　　（２）能力補正係数は、標準的な除霜条件で求めたものです．
　　寒冷地仕様に設定した場合や、室内外容量比が小さい場合は誤差が大きくなりますので、ご注意ください．
　　（３）相対湿度ＲＨは８５％の場合の値を示します．

３．上表の値は、室内ユニット合計容量が室外ユニット容量の１００％、配管相当長７．５ｍ、高低差０ｍで運転した場合を示します．

冷暖房能力特性（型式ＲＡＳ－ＡＰ６９０ＤＧ1）

冷房能力特性　［50／60Hz］（kW）

室外吸込空気乾球温度（℃DB）	室内吸込空気湿球温度（℃WB）											
	16．0		18．0		19．0		20．0		22．0		23．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
25．0	59.3	14.3	66.2	15.2	69.0	15.4	71.8	15.7	75.9	15.9	77.3	16.1
30．0	59.3	14.8	66.2	15.7	69.0	15.9	71.8	16.2	75.9	16.4	77.3	16.6
35．0	59.3	16.6	66.2	17.5	69.0	17.7	71.8	18.0	75.9	18.2	77.3	18.4
40．0	58.0	18.5	63.5	19.2	65.6	19.6	67.6	19.8	70.4	20.1	71.8	20.1

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが冷房運転している場合の値です．

暖房能力特性　［50／60Hz］（kW）

室外吸込空気湿球温度（℃WB）	室内吸込空気乾球温度（℃DB）											
	16．0		18．0		20．0		21．0		22．0		24．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
－15．0	44.2	17.4	44.2	18.2	44.2	19.1	44.2	19.5	44.2	20.1	44.2	21.1
－10．0	52.7	17.4	52.7	18.2	52.7	19.1	52.7	19.5	52.7	20.1	52.7	21.1
－5．0	60.5	17.4	60.5	18.2	60.5	19.1	59.7	19.5	59.7	20.1	59.7	21.1
0．0	68.2	17.8	68.2	18.6	68.2	19.5	68.2	20.1	67.4	20.5	65.9	20.9
5．0	76.0	17.6	76.0	18.6	76.0	19.1	75.2	19.0	73.6	18.2	68.2	16.7
6．0	79.1	17.6	79.1	18.4	77.5	19.0	76.0	18.4	73.6	17.6	68.2	16.1
10．0	83.7	17.8	82.2	18.4	79.1	17.4	76.7	16.9	73.6	16.3	68.2	15.0
15．0	87.6	18.2	83.7	17.3	79.1	16.1	76.7	15.5	73.6	15.0	68.2	13.7

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが暖房運転している場合の値です．

注記

1．上表は、機器選定用として、圧縮機の制御上発生しえる状態のうち平均的な値を示しています．
　圧縮機保護制御等により値が変化する場合があります．

2．上表の暖房能力の値は、着霜による能力低下を含まないピーク値を示します．
　除霜を考慮した暖房能力＝能力補正係数×仕様表記載の暖房能力

室外吸込空気乾球温度(℃)	-7	-5	-3	0	3	5	7
能力補正係数	0.95	0.93	0.88	0.85	0.87	0.90	1.00

　（1）降雪により雪が室外ユニット熱交換器表面に付着した場合、一時的に暖房能力が低下することがありますので、ご注意ください．
　（2）能力補正係数は、標準的な除霜条件で求めたものです．
　　寒冷地仕様に設定した場合や、室内外容量比が小さい場合は誤差が大きくなりますので、ご注意ください．
　（3）相対湿度ＲＨは８５％の場合の値を示します．

3．上表の値は、室内ユニット合計容量が室外ユニット容量の１００％、配管相当長７．５ｍ、高低差０ｍで運転した場合を示します．

冷暖房能力特性（型式ＲＡＳ－ＡＰ７３０ＤＧ1）

冷房能力特性　［50／60Hz］(kW)

室外吸込空気乾球温度(℃DB)	室内吸込空気湿球温度（℃WB）											
	16．0		18．0		19．0		20．0		22．0		23．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
２５．０	62.8	14.0	70.1	14.8	73.0	15.0	75.9	15.4	80.3	15.5	81.8	15.7
３０．０	62.8	14.5	70.1	15.4	73.0	15.5	75.9	15.9	80.3	16.0	81.8	16.2
３５．０	62.8	16.2	70.1	17.1	73.0	17.3	75.9	17.6	80.3	17.8	81.8	17.9
４０．０	61.3	18.1	67.2	18.8	69.4	19.1	71.5	19.3	74.5	19.7	75.9	19.7

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが冷房運転している場合の値です．

暖房能力特性　［50／60Hz］(kW)

室外吸込空気湿球温度(℃WB)	室内吸込空気乾球温度（℃ＤＢ）											
	16．0		18．0		20．0		21．0		22．0		24．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
－１５．０	54.2	19.6	54.2	20.6	54.2	21.5	54.2	22.1	54.2	22.5	54.2	22.9
－１０．０	62.4	19.6	62.4	20.6	62.4	21.5	62.4	22.1	62.4	22.5	62.4	22.9
－５．０	72.3	19.6	71.5	20.6	71.5	21.5	71.5	22.1	71.5	22.5	70.7	22.9
０．０	77.3	18.5	77.3	19.3	77.3	20.0	77.3	20.4	76.5	20.8	72.3	20.0
５．０	83.6	18.9	82.8	19.6	82.0	19.5	81.1	18.9	78.4	18.1	72.6	16.8
６．０	86.6	18.9	85.0	19.6	82.5	19.1	81.4	18.6	78.4	17.7	72.6	16.4
１０．０	90.8	18.9	88.3	18.9	84.2	17.9	81.7	17.4	78.4	16.6	72.6	15.3
１５．０	93.2	18.7	89.1	17.7	84.2	16.6	81.7	16.0	78.4	15.4	72.6	14.1

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが暖房運転している場合の値です．

注記

１．上表は、機器選定用として、圧縮機の制御上発生しえる状態のうち平均的な値を示しています．
　　圧縮機保護制御等により値が変化する場合があります．

２．上表の暖房能力の値は、着霜による能力低下を含まないピーク値を示します．
　　除霜を考慮した暖房能力＝能力補正係数×仕様表記載の暖房能力

室外吸込空気乾球温度(℃)	-7	-5	-3	0	3	5	7
能力補正係数	0.95	0.93	0.88	0.85	0.87	0.90	1.00

　　（１）降雪により雪が室外ユニット熱交換器表面に付着した場合、一時的に暖房能力が低下することがありますので、ご注意ください．
　　（２）能力補正係数は、標準的な除霜条件で求めたものです．
　　寒冷地仕様に設定した場合や、室内外容量比が小さい場合は誤差が大きくなりますので、ご注意ください．
　　（３）相対湿度ＲＨは８５％の場合の値を示します．

３．上表の値は、室内ユニット合計容量が室外ユニット容量の１００％、配管相当長７．５ｍ、高低差０ｍで運転した場合を示します．

冷暖房能力特性（型式ＲＡＳ－ＡＰ８００ＤＧ１）

冷房能力特性　［50／60Hz］（kW）

室外吸込空気乾球温度（℃DB）	室内吸込空気湿球温度（℃WB）											
	16．0		18．0		19．0		20．0		22．0		23．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
25．0	68.8	15.3	76.8	16.2	80.0	16.4	83.2	16.8	88.0	17.0	89.6	17.1
30．0	68.8	15.8	76.8	16.8	80.0	17.0	83.2	17.3	88.0	17.5	89.6	17.7
35．0	68.8	17.7	76.8	18.7	80.0	18.8	83.2	19.2	88.0	19.4	89.6	19.6
40．0	67.2	19.8	73.6	20.5	76.0	20.9	78.4	21.1	81.6	21.5	83.2	21.5

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが冷房運転している場合の値です．

暖房能力特性　［50／60Hz］（kW）

室外吸込空気湿球温度（℃WB）	室内吸込空気乾球温度（℃DB）											
	16．0		18．0		20．0		21．0		22．0		24．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
－15．0	57.3	21.0	57.3	22.1	57.3	23.1	57.3	23.7	57.3	24.2	57.3	24.7
－10．0	66.6	21.0	66.6	22.1	66.6	23.1	66.6	23.7	66.6	24.2	66.6	24.7
－5．0	76.8	21.0	76.2	22.1	76.2	23.1	75.9	23.7	75.9	24.2	75.3	24.7
0．0	83.4	20.2	83.4	21.1	83.4	22.0	83.4	22.5	82.5	22.9	78.3	22.5
5．0	90.6	20.4	90.0	21.4	89.4	21.4	88.5	20.9	85.5	20.1	79.2	18.5
6．0	93.6	20.4	92.4	21.3	90.0	21.1	88.8	20.6	85.5	19.6	79.2	18.0
10．0	98.4	20.5	96.0	20.7	91.8	19.7	89.1	19.0	85.5	18.3	79.2	16.8
15．0	101.7	20.5	97.2	19.5	91.8	18.2	89.1	17.6	85.5	16.9	79.2	15.5

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが暖房運転している場合の値です．

注記

1．上表は、機器選定用として、圧縮機の制御上発生しえる状態のうち平均的な値を示しています．
　圧縮機保護制御等により値が変化する場合があります．

2．上表の暖房能力の値は、着霜による能力低下を含まないピーク値を示します．
　除霜を考慮した暖房能力＝能力補正係数×仕様表記載の暖房能力

室外吸込空気乾球温度(℃)	-7	-5	-3	0	3	5	7
能力補正係数	0.95	0.93	0.88	0.85	0.87	0.90	1.00

　（1）降雪により雪が室外ユニット熱交換器表面に付着した場合、一時的に暖房能力が低下することがありますので、ご注意ください．
　（2）能力補正係数は、標準的な除霜条件で求めたものです．
　　寒冷地仕様に設定した場合や、室内外容量比が小さい場合は誤差が大きくなりますので、ご注意ください．
　（3）相対湿度ＲＨは８５％の場合の値を示します．

3．上表の値は、室内ユニット合計容量が室外ユニット容量の１００％、配管相当長７．５ｍ、高低差０ｍで運転した場合を示します．

冷暖房能力特性（型式ＲＡＳ－ＡＰ８５０ＤＧ１）

冷房能力特性　［50／60Hz］（kW）

室外吸込空気乾球温度（℃DB）	室内吸込空気湿球温度（℃WB）											
	１６．０		１８．０		１９．０		２０．０		２２．０		２３．０	
	能　力	消費電力	能　力	消費電力	能　力	消費電力	能　力	消費電力	能　力	消費電力	能　力	消費電力
２５．０	73.1	17.1	81.6	18.2	85.0	18.4	88.4	18.8	93.5	19.0	95.2	19.2
３０．０	73.1	17.7	81.6	18.8	85.0	19.0	88.4	19.4	93.5	19.6	95.2	19.8
３５．０	73.1	19.8	81.6	20.9	85.0	21.1	88.4	21.5	93.5	21.7	95.2	22.0
４０．０	71.4	22.2	78.2	23.0	80.8	23.4	83.3	23.6	86.7	24.1	88.4	24.1

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが冷房運転している場合の値です．

暖房能力特性　［50／60Hz］（kW）

室外吸込空気湿球温度（℃WB）	室内吸込空気乾球温度（℃ＤＢ）											
	１６．０		１８．０		２０．０		２１．０		２２．０		２４．０	
	能　力	消費電力	能　力	消費電力	能　力	消費電力	能　力	消費電力	能　力	消費電力	能　力	消費電力
－１５．０	59.2	22.3	59.2	23.4	59.2	24.5	59.2	25.1	59.2	25.7	59.2	26.4
－１０．０	69.0	22.3	69.0	23.4	69.0	24.5	69.0	25.1	69.0	25.7	69.0	26.4
－５．０	79.8	22.3	79.2	23.4	79.2	24.5	78.9	25.1	78.9	25.7	78.2	26.4
０．０	86.8	21.7	86.8	22.6	86.8	23.5	86.8	24.1	85.8	24.5	82.3	24.1
５．０	95.0	21.9	94.4	22.9	93.7	22.9	92.8	22.4	90.3	21.5	83.6	19.9
６．０	98.8	21.9	97.5	22.8	95.0	22.6	93.4	22.0	90.3	21.0	83.6	19.3
１０．０	103.9	22.0	101.3	22.2	96.9	21.1	94.1	20.4	90.3	19.6	83.6	18.0
１５．０	107.4	22.0	102.6	20.8	96.9	19.5	94.1	18.8	90.3	18.1	83.6	16.6

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが暖房運転している場合の値です．

注記

１．上表は、機器選定用として、圧縮機の制御上発生しえる状態のうち平均的な値を示しています．
　　圧縮機保護制御等により値が変化する場合があります．

２．上表の暖房能力の値は、着霜による能力低下を含まないピーク値を示します．
　　除霜を考慮した暖房能力＝能力補正係数×仕様表記載の暖房能力

室外吸込空気乾球温度(℃)	-7	-5	-3	0	3	5	7
能力補正係数	0.95	0.93	0.88	0.85	0.87	0.90	1.00

　　（１）降雪により雪が室外ユニット熱交換器表面に付着した場合、一時的に暖房能力が低下することがありますので、ご注意ください．
　　（２）能力補正係数は、標準的な除霜条件で求めたものです．
　　寒冷地仕様に設定した場合や、室内外容量比が小さい場合は誤差が大きくなりますので、ご注意ください．
　　（３）相対湿度ＲＨは８５％の場合の値を示します．

３．上表の値は、室内ユニット合計容量が室外ユニット容量の１００％、配管相当長７．５ｍ、高低差０ｍで運転した場合を示します．

冷暖房能力特性（型式ＲＡＳ－ＡＰ９００ＤＧ1）

冷房能力特性　［50／60Hz］（kW）

室外吸込空気乾球温度（℃DB）	室内吸込空気湿球温度（℃WB）											
	16．0		18．0		19．0		20．0		22．0		23．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
25．0	77.4	17.9	86.4	19.0	90.0	19.2	93.6	19.7	99.0	19.9	100.8	20.1
30．0	77.4	18.6	86.4	19.7	90.0	19.9	93.6	20.4	99.0	20.6	100.8	20.8
35．0	77.4	20.8	86.4	21.9	90.0	22.1	93.6	22.6	99.0	22.8	100.8	23.0
40．0	75.6	23.2	82.8	24.1	85.5	24.6	88.2	24.8	91.8	25.2	93.6	25.2

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが冷房運転している場合の値です．

暖房能力特性　［50／60Hz］（kW）

室外吸込空気湿球温度（℃WB）	室内吸込空気乾球温度（℃DB）											
	16．0		18．0		20．0		21．0		22．0		24．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
－15．0	60.3	22.9	60.3	24.0	60.3	25.1	60.3	25.7	60.3	26.4	60.3	27.2
－10．0	71.0	22.9	71.0	24.0	71.0	25.1	71.0	25.7	71.0	26.4	71.0	27.2
－5．0	81.7	22.9	81.3	24.0	81.3	25.1	80.7	25.7	80.7	26.4	80.3	27.2
0．0	90.3	22.7	90.3	23.6	90.3	24.7	90.3	25.4	89.3	25.9	86.0	25.9
5．0	99.3	22.7	99.0	23.8	98.7	24.2	97.7	23.8	95.0	22.8	88.0	21.0
6．0	103.0	22.7	102.3	23.6	100.0	23.9	98.3	23.2	95.0	22.2	88.0	20.4
10．0	108.7	22.8	106.3	23.3	102.0	22.1	99.0	21.4	95.0	20.6	88.0	18.9
15．0	113.0	23.1	108.0	21.9	102.0	20.4	99.0	19.7	95.0	19.0	88.0	17.3

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが暖房運転している場合の値です．

注記

1．上表は、機器選定用として、圧縮機の制御上発生しえる状態のうち平均的な値を示しています．
　圧縮機保護制御等により値が変化する場合があります．

2．上表の暖房能力の値は、着霜による能力低下を含まないピーク値を示します．
　除霜を考慮した暖房能力＝能力補正係数×仕様表記載の暖房能力

室外吸込空気乾球温度(℃)	-7	-5	-3	0	3	5	7
能力補正係数	0.95	0.93	0.88	0.85	0.87	0.90	1.00

　（1）降雪により雪が室外ユニット熱交換器表面に付着した場合、一時的に暖房能力が低下することがありますので、ご注意ください．
　（2）能力補正係数は、標準的な除霜条件で求めたものです．
　　寒冷地仕様に設定した場合や、室内外容量比が小さい場合は誤差が大きくなりますので、ご注意ください．
　（3）相対湿度ＲＨは８５％の場合の値を示します．

3．上表の値は、室内ユニット合計容量が室外ユニット容量の１００％、配管相当長７．５ｍ、高低差０ｍで運転した場合を示します．

冷暖房能力特性（型式ＲＡＳ－ＡＰ９５０ＤＧ1）

冷房能力特性　［50／60Hz］(kW)

室外吸込空気乾球温度(℃DB)	室内吸込空気湿球温度（℃WB）											
	16．0		18．0		19．0		20．0		22．0		23．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
25．0	81.7	19.8	91.2	21.0	95.0	21.2	98.8	21.7	104.5	22.0	106.4	22.2
30．0	81.7	20.5	91.2	21.7	95.0	22.0	98.8	22.4	104.5	22.7	106.4	22.9
35．0	81.7	22.9	91.2	24.1	95.0	24.4	98.8	24.9	104.5	25.1	106.4	25.4
40．0	79.8	25.6	87.4	26.6	90.3	27.1	93.1	27.3	96.9	27.8	98.8	27.8

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが冷房運転している場合の値です．

暖房能力特性　［50／60Hz］(kW)

室外吸込空気湿球温度(℃WB)	室内吸込空気乾球温度（℃DB）											
	16．0		18．0		20．0		21．0		22．0		24．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
－15．0	62.5	24.3	62.5	25.4	62.5	26.7	62.5	27.3	62.5	28.0	62.5	29.3
－10．0	73.8	24.3	73.8	25.4	73.8	26.7	73.8	27.3	73.8	28.0	73.8	29.3
－5．0	85.2	24.3	84.8	25.4	84.8	26.7	84.1	27.3	84.1	28.0	83.7	29.3
0．0	94.3	24.3	94.3	25.4	94.3	26.6	94.3	27.3	93.3	27.8	90.8	27.8
5．0	104.6	24.3	104.2	25.5	103.9	26.0	102.8	25.5	100.7	24.5	93.3	22.6
6．0	109.2	24.3	108.5	25.4	106.0	25.6	103.9	24.9	100.7	23.8	93.3	21.9
10．0	115.2	24.5	112.7	25.0	108.1	23.8	104.9	23.0	100.7	22.1	93.3	20.3
15．0	119.8	24.8	114.5	23.5	108.1	22.0	104.9	21.2	100.7	20.4	93.3	18.6

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが暖房運転している場合の値です．

注記

1．上表は、機器選定用として、圧縮機の制御上発生しえる状態のうち平均的な値を示しています．
　圧縮機保護制御等により値が変化する場合があります．

2．上表の暖房能力の値は、着霜による能力低下を含まないピーク値を示します．
　除霜を考慮した暖房能力＝能力補正係数×仕様表記載の暖房能力

室外吸込空気乾球温度(℃)	-7	-5	-3	0	3	5	7
能力補正係数	0.95	0.93	0.88	0.85	0.87	0.90	1.00

　（1）降雪により雪が室外ユニット熱交換器表面に付着した場合、一時的に暖房能力が低下することがありますので、ご注意ください．
　（2）能力補正係数は、標準的な除霜条件で求めたものです．
　　寒冷地仕様に設定した場合や、室内外容量比が小さい場合は誤差が大きくなりますので、ご注意ください．
　（3）相対湿度ＲＨは８５％の場合の値を示します．

3．上表の値は、室内ユニット合計容量が室外ユニット容量の１００％、配管相当長７．５ｍ、高低差０ｍで運転した場合を示します．

冷暖房能力特性（型式ＲＡＳ－ＡＰ１０００ＤＧ１）

冷房能力特性　［50／60Hz］（kW）

室外吸込空気乾球温度（℃DB）	室内吸込空気湿球温度（℃WB）											
	16．0		18．0		19．0		20．0		22．0		23．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
25．0	86.0	20.6	96.0	21.9	100.0	22.1	104.0	22.6	110.0	22.9	112.0	23.2
30．0	86.0	21.4	96.0	22.6	100.0	22.9	104.0	23.4	110.0	23.7	112.0	23.9
35．0	86.0	23.9	96.0	25.2	100.0	25.4	104.0	25.9	110.0	26.2	112.0	26.5
40．0	84.0	26.7	92.0	27.7	95.0	28.2	98.0	28.5	102.0	29.0	104.0	29.0

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが冷房運転している場合の値です．

暖房能力特性　［50／60Hz］（kW）

室外吸込空気湿球温度（℃WB）	室内吸込空気乾球温度（℃DB）											
	16．0		18．0		20．0		21．0		22．0		24．0	
	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力	能 力	消費電力
－15．0	63.8	25.0	63.8	26.1	63.8	27.5	63.8	28.1	63.8	28.9	63.8	30.3
－10．0	76.2	25.0	76.2	26.1	76.2	27.5	76.2	28.1	76.2	28.9	76.2	30.3
－5．0	87.4	25.0	87.4	26.1	87.4	27.5	86.2	28.1	86.2	28.9	86.2	30.3
0．0	98.6	25.6	98.6	26.7	98.6	28.1	98.6	28.9	97.4	29.4	95.2	30.0
5．0	109.8	25.3	109.8	26.7	109.8	27.5	108.6	27.2	106.4	26.2	98.6	24.0
6．0	114.2	25.3	114.2	26.4	112.0	27.2	109.8	26.4	106.4	25.3	98.6	23.2
10．0	121.0	25.6	118.7	26.4	114.2	25.1	110.9	24.2	106.4	23.4	98.6	21.5
15．0	126.6	26.2	121.0	24.8	114.2	23.2	110.9	22.3	106.4	21.5	98.6	19.6

※　冷暖同時システムにおいては、すべての室内ユニットが暖房運転している場合の値です．

注記

1．上表は、機器選定用として、圧縮機の制御上発生しえる状態のうち平均的な値を示しています．
　圧縮機保護制御等により値が変化する場合があります．

2．上表の暖房能力の値は、着霜による能力低下を含まないピーク値を示します．
　除霜を考慮した暖房能力＝能力補正係数×仕様表記載の暖房能力

室外吸込空気乾球温度(℃)	-7	-5	-3	0	3	5	7
能力補正係数	0.95	0.93	0.88	0.85	0.87	0.90	1.00

　（1）降雪により雪が室外ユニット熱交換器表面に付着した場合、一時的に暖房能力が低下することがありますので、ご注意ください．
　（2）能力補正係数は、標準的な除霜条件で求めたものです．
　　寒冷地仕様に設定した場合や、室内外容量比が小さい場合は誤差が大きくなりますので、ご注意ください．
　（3）相対湿度ＲＨは８５％の場合の値を示します．

3．上表の値は、室内ユニット合計容量が室外ユニット容量の１００％、配管相当長７．５ｍ、高低差０ｍで運転した場合を示します．

1 標準タイプ

（1）冷房能力線図（容量補正）

室外ユニット型式：
RAS-AP224DS3
RAS-AP280DS3
RAS-AP335DS3
RAS-AP400DS3
RAS-AP500DS3
RAS-AP560DS3
RAS-AP615DS3
RAS-AP730DS3
RAS-AP800DS3
RAS-AP950DS3
RAS-AP1000DS3
RAS-AP1400DS3
RAS-AP1450DS3
RAS-AP1500DS3

冷房能力と室内ユニット合計容量の関係は下図となります．（ＪＩＳ標準条件）
図中のA，Bは、表中のA，Bを参照してください．

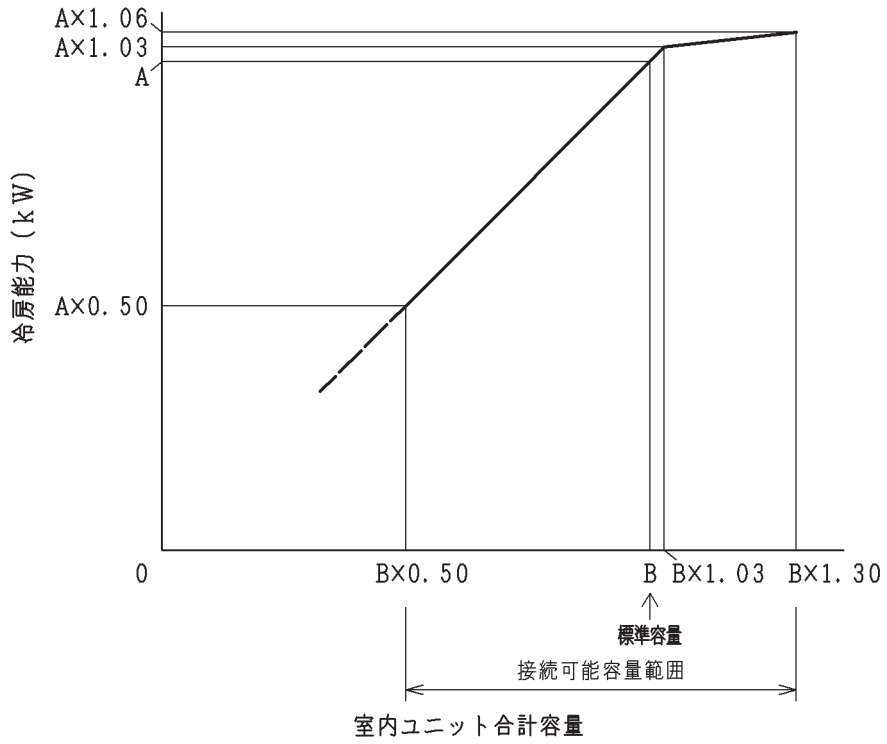

室外ユニット型式	A	B
RAS-AP224DS3	22.4	224
RAS-AP280DS3	28.0	280
RAS-AP335DS3	33.5	335
RAS-AP400DS3	40.0	400
RAS-AP500DS3	50.0	500
RAS-AP560DS3	56.0	560
RAS-AP615DS3	61.5	615

室外ユニット型式	A	B
RAS-AP730DS3	73.0	730
RAS-AP800DS3	80.0	800
RAS-AP950DS3	95.0	950
RAS-AP1000DS3	100.0	1000
RAS-AP1400DS3	140.0	1400
RAS-AP1450DS3	145.0	1450
RAS-AP1500DS3	150.0	1500

（2）冷房能力線図（容量補正）

室外ユニット型式：
RAS-AP450DS3
RAS-AP690DS3
RAS-AP850DS3
RAS-AP900DS3
RAS-AP1090DS3
RAS-AP1120DS3
RAS-AP1180DS3
RAS-AP1250DS3
RAS-AP1320DS3
RAS-AP1360DS3

冷房能力と室内ユニット合計容量の関係は下図となります．（ＪＩＳ標準条件）
図中のA，Bは、表中のA，Bを参照してください．

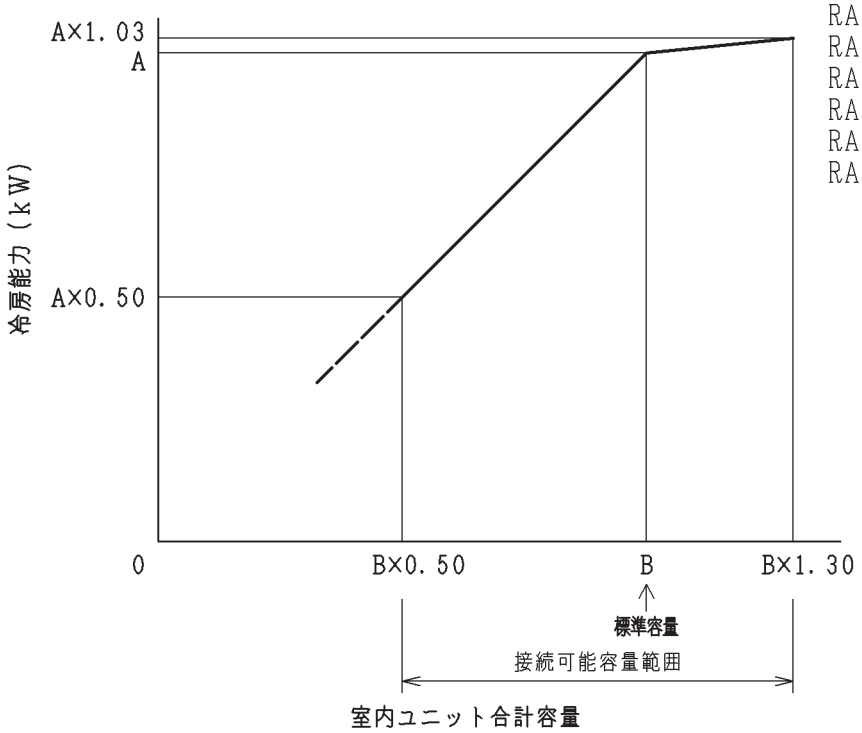

室外ユニット型式	A	B
RAS-AP450DS3	45.0	450
RAS-AP690DS3	69.0	690
RAS-AP850DS3	85.0	850
RAS-AP900DS3	90.0	900
RAS-AP1090DS3	109.0	1090
RAS-AP1120DS3	112.0	1120
RAS-AP1180DS3	118.0	1180
RAS-AP1250DS3	125.0	1250
RAS-AP1320DS3	132.0	1320
RAS-AP1360DS3	136.0	1360

（3）暖房能力線図（容量補正）

室外ユニット型式：
RAS-AP224DS3
RAS-AP280DS3
RAS-AP335DS3
RAS-AP400DS3
RAS-AP500DS3
RAS-AP560DS3
RAS-AP615DS3
RAS-AP730DS3
RAS-AP800DS3
RAS-AP950DS3
RAS-AP1000DS3
RAS-AP1090DS3
RAS-AP1400DS3
RAS-AP1450DS3
RAS-AP1500DS3

暖房能力と室内ユニット合計容量の関係は下図となります．（ＪＩＳ標準条件）
図中のA，Bは、表中のA，Bを参照してください．

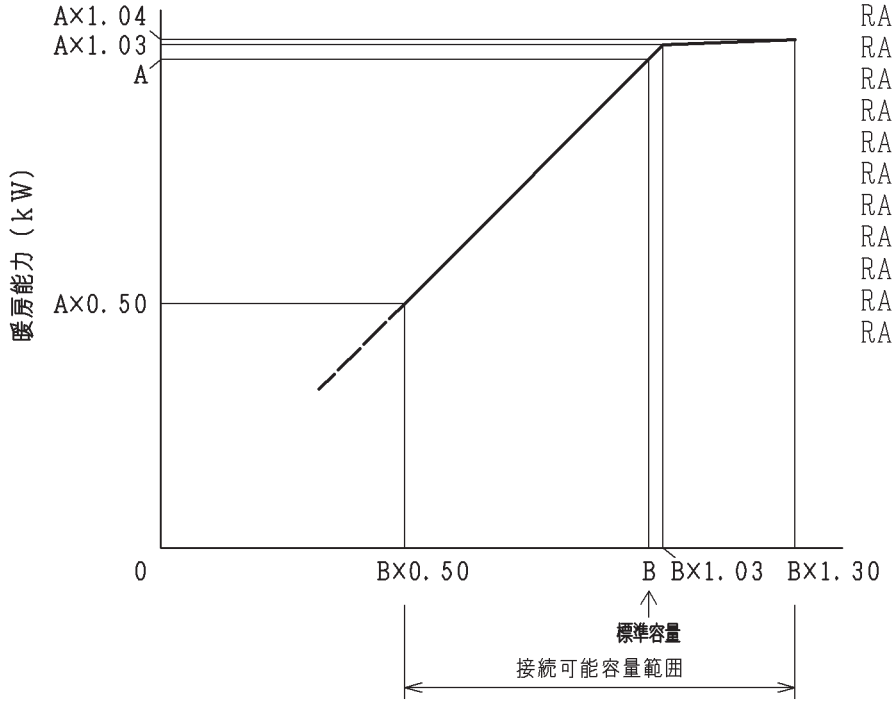

室外ユニット型式	A	B
RAS-AP224DS3	25.0	224
RAS-AP280DS3	31.5	280
RAS-AP335DS3	37.5	335
RAS-AP400DS3	45.0	400
RAS-AP500DS3	56.0	500
RAS-AP560DS3	63.0	560
RAS-AP615DS3	69.0	615
RAS-AP730DS3	82.5	730

室外ユニット型式	A	B
RAS-AP800DS3	90.0	800
RAS-AP950DS3	106.0	950
RAS-AP1000DS3	112.0	1000
RAS-AP1090DS3	118.0	1090
RAS-AP1400DS3	155.0	1400
RAS-AP1450DS3	160.0	1450
RAS-AP1500DS3	165.0	1500

（4）暖房能力線図（容量補正）

室外ユニット型式：
RAS-AP450DS3
RAS-AP690DS3
RAS-AP850DS3
RAS-AP900DS3
RAS-AP1120DS3
RAS-AP1180DS3
RAS-AP1250DS3
RAS-AP1320DS3
RAS-AP1360DS3

暖房能力と室内ユニット合計容量の関係は下図となります．（ＪＩＳ標準条件）
図中のA，Bは、表中のA，Bを参照してください．

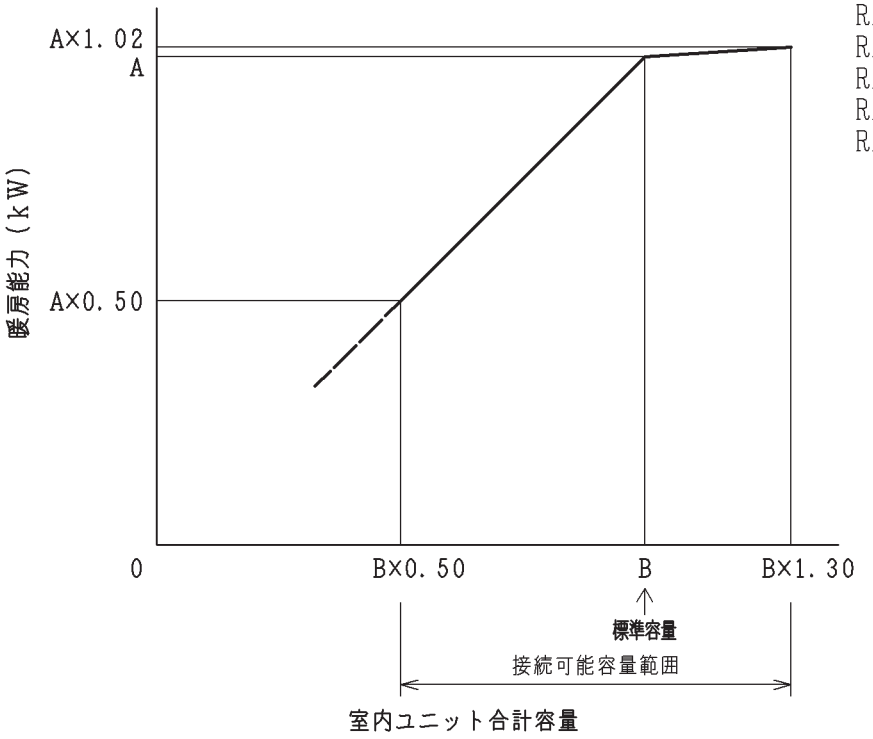

室外ユニット型式	A	B
RAS-AP450DS3	50.0	450
RAS-AP690DS3	77.5	690
RAS-AP850DS3	95.0	850
RAS-AP900DS3	100.0	900
RAS-AP1120DS3	125.0	1120
RAS-AP1180DS3	132.0	1180
RAS-AP1250DS3	140.0	1250
RAS-AP1320DS3	145.0	1320
RAS-AP1360DS3	150.0	1360

2 高効率タイプ

（1）冷房能力線図（容量補正）

室外ユニット型式：
RAS-AP140DG1
RAS-AP160DG1
RAS-AP224DG1
RAS-AP280DG1
RAS-AP335DG1
RAS-AP400DG1
RAS-AP450DG1
RAS-AP500DG1
RAS-AP560DG1
RAS-AP615DG1
RAS-AP690DG1
RAS-AP730DG1
RAS-AP800DG1
RAS-AP850DG1
RAS-AP900DG1
RAS-AP950DG1
RAS-AP1000DG1

冷房能力と室内ユニット合計容量の関係は下図となります．（ＪＩＳ標準条件）
図中のA，Bは、表中のA，Bを参照してください．

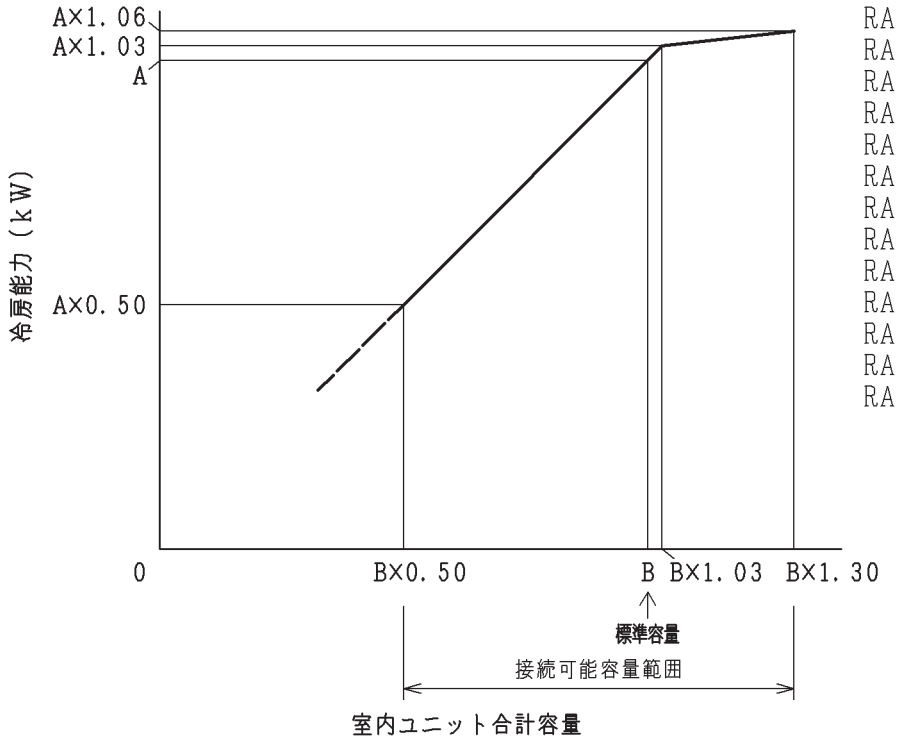

室外ユニット型式	A	B
RAS-AP140DG1	14.0	140
RAS-AP160DG1	16.0	160
RAS-AP224DG1	22.4	224
RAS-AP280DG1	28.0	280
RAS-AP335DG1	33.5	335
RAS-AP400DG1	40.0	400
RAS-AP450DG1	45.0	450
RAS-AP500DG1	50.0	500
RAS-AP560DG1	56.0	560

室外ユニット型式	A	B
RAS-AP615DG1	61.5	615
RAS-AP690DG1	69.0	690
RAS-AP730DG1	73.0	730
RAS-AP800DG1	80.0	800
RAS-AP850DG1	85.0	850
RAS-AP900DG1	90.0	900
RAS-AP950DG1	95.0	950
RAS-AP1000DG1	100.0	1000

（2）暖房能力線図（容量補正）

室外ユニット型式：
RAS-AP140DG1
RAS-AP160DG1
RAS-AP224DG1
RAS-AP280DG1
RAS-AP335DG1
RAS-AP400DG1
RAS-AP450DG1
RAS-AP500DG1
RAS-AP560DG1
RAS-AP615DG1
RAS-AP690DG1
RAS-AP730DG1
RAS-AP800DG1
RAS-AP850DG1
RAS-AP900DG1
RAS-AP950DG1
RAS-AP1000DG1

暖房能力と室内ユニット合計容量の関係は下図となります．（ＪＩＳ標準条件）
図中のA，Bは、表中のA，Bを参照してください．

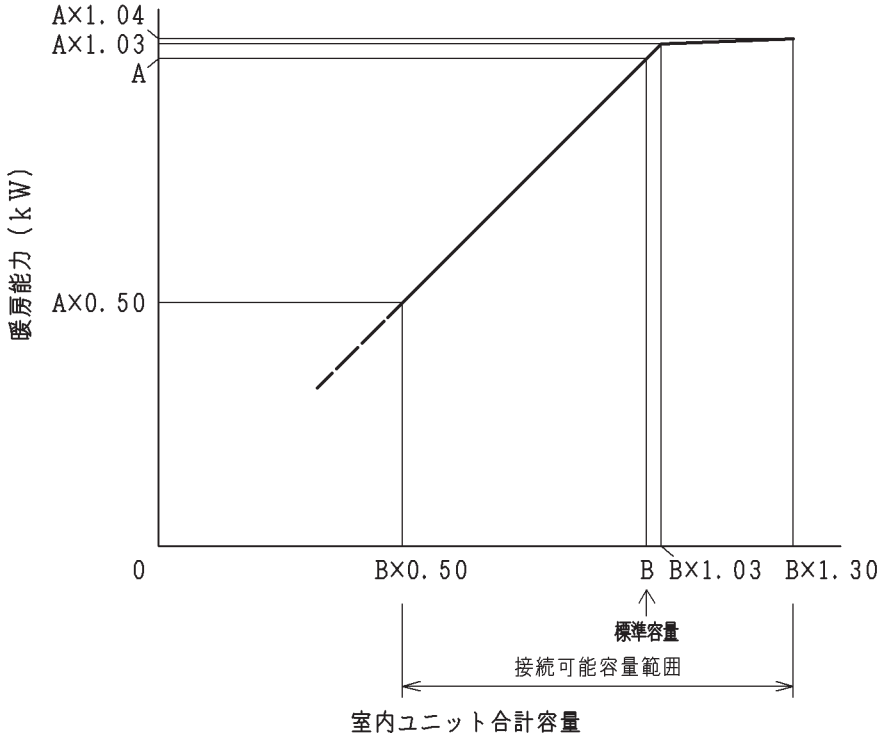

室外ユニット型式	A	B
RAS-AP140DG1	16.0	140
RAS-AP160DG1	18.0	160
RAS-AP224DG1	25.0	224
RAS-AP280DG1	31.5	280
RAS-AP335DG1	37.5	335
RAS-AP400DG1	45.0	400
RAS-AP450DG1	50.0	450
RAS-AP500DG1	56.0	500
RAS-AP560DG1	63.0	560

室外ユニット型式	A	B
RAS-AP615DG1	69.0	615
RAS-AP690DG1	77.5	690
RAS-AP730DG1	82.5	730
RAS-AP800DG1	90.0	800
RAS-AP850DG1	95.0	850
RAS-AP900DG1	100.0	900
RAS-AP950DG1	106.0	950
RAS-AP1000DG1	112.0	1000

1 標準タイプ

（1）冷房消費電力線図（容量補正）

運転条件：ＪＩＳ標準
（室内ＤＢ２７℃／ＷＢ１９℃，室外ＤＢ３５℃）

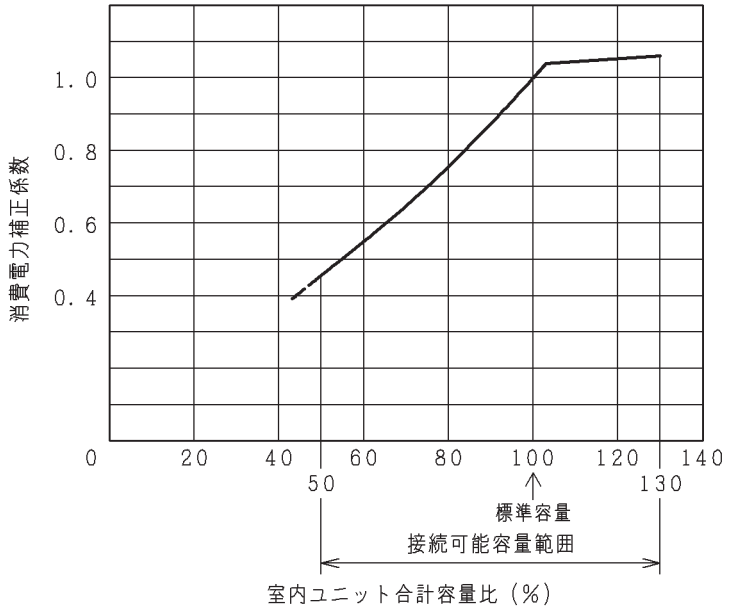

室外ユニット型式：
RAS-AP224DS3
RAS-AP280DS3
RAS-AP335DS3
RAS-AP400DS3
RAS-AP500DS3
RAS-AP560DS3
RAS-AP615DS3
RAS-AP730DS3
RAS-AP800DS3
RAS-AP950DS3
RAS-AP1000DS3
RAS-AP1400DS3
RAS-AP1450DS3
RAS-AP1500DS3

運転条件：ＪＩＳ標準
（室内ＤＢ２７℃／ＷＢ１９℃，室外ＤＢ３５℃）

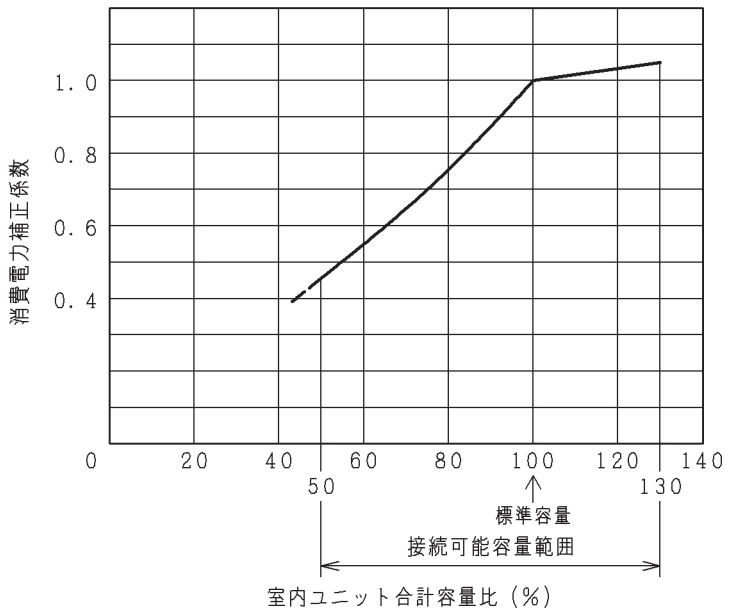

室外ユニット型式：
RAS-AP450DS3
RAS-AP690DS3
RAS-AP850DS3
RAS-AP900DS3
RAS-AP1090DS3
RAS-AP1120DS3
RAS-AP1180DS3
RAS-AP1250DS3
RAS-AP1320DS3
RAS-AP1360DS3

（注記）

1．室内ユニット接続合計容量比は、室内ユニット接続合計容量が室外システム容量と同一の場合を１００％としています．
2．室外ユニットの消費電力は、標準消費電力（カタログ値）×容量補正係数となります．
3．室内ユニット消費電力は、室内ユニットの標準仕様表によってください．
4．本表の特性は配管相当長７．５ｍ、高低差０ｍの場合の値を示します．
5．本図は、対象シリーズ製品の代表値を示しています．実際の運転状態は施工条件（配管長高低差など）、運転制御状態により変動します．
数値は機器選定時の目安とし、電気配線容量の算出に使用しないでください．

（2）暖房消費電力線図（容量補正）

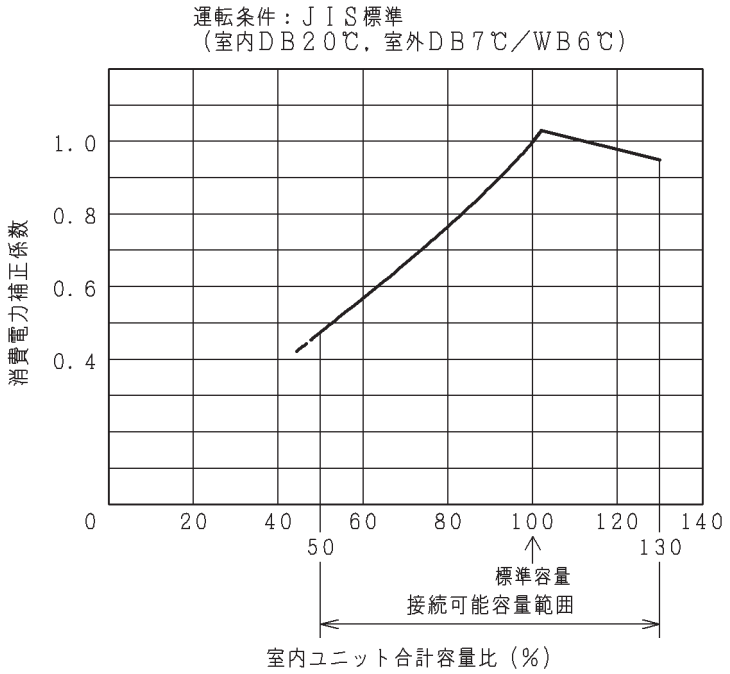

室外ユニット型式：
RAS-AP224DS3
RAS-AP280DS3
RAS-AP335DS3
RAS-AP400DS3
RAS-AP500DS3
RAS-AP560DS3
RAS-AP615DS3
RAS-AP730DS3
RAS-AP800DS3
RAS-AP950DS3
RAS-AP1000DS3
RAS-AP1090DS3
RAS-AP1400DS3
RAS-AP1450DS3
RAS-AP1500DS3

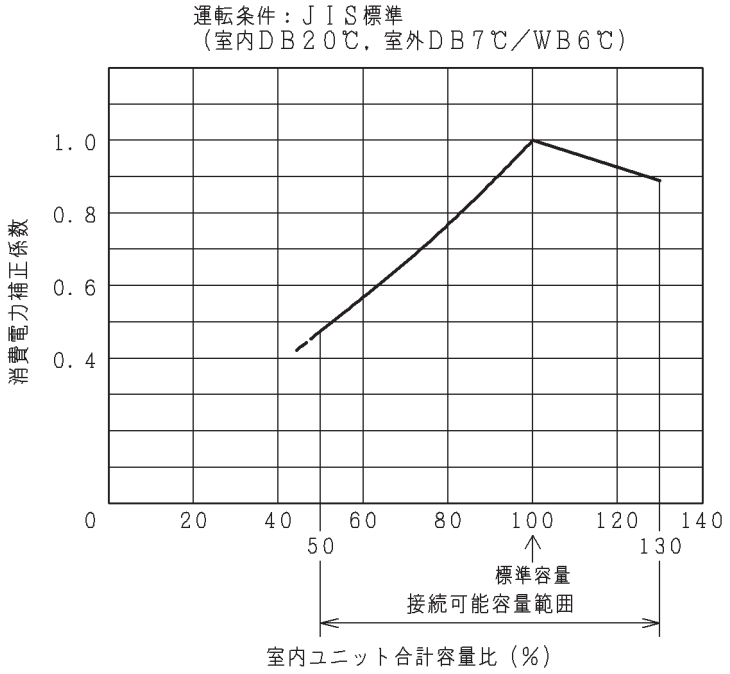

室外ユニット型式：
RAS-AP450DS3
RAS-AP690DS3
RAS-AP850DS3
RAS-AP900DS3
RAS-AP1120DS3
RAS-AP1180DS3
RAS-AP1250DS3
RAS-AP1320DS3
RAS-AP1360DS3

（注記）

1．室内ユニット接続合計容量比は、室内ユニット接続合計容量が室外システム容量と同一の場合を１００％としています．
2．室外ユニットの消費電力は、標準消費電力（カタログ値）×容量補正係数となります．
3．室内ユニット消費電力は、室内ユニットの標準仕様表によってください．
4．本表の特性は配管相当長７．５ｍ、高低差０ｍの場合の値を示します．
5．本図は、対象シリーズ製品の代表値を示しています．実際の運転状態は施工条件（配管長高低差など）、運転制御状態により変動します．
数値は機器選定時の目安とし、電気配線容量の算出に使用しないでください．

2 高効率タイプ

（1）冷房消費電力線図（容量補正）

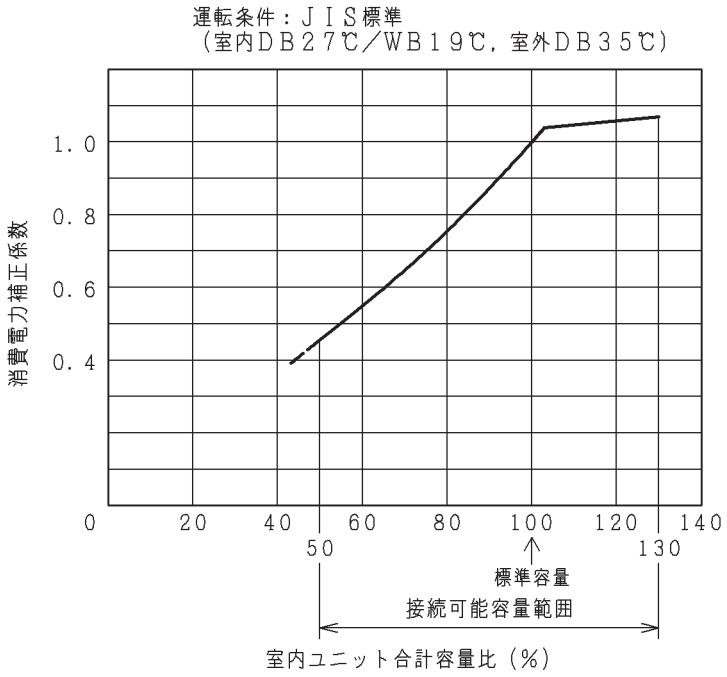

室外ユニット型式：
RAS-AP140DG1
RAS-AP160DG1
RAS-AP224DG1
RAS-AP280DG1
RAS-AP335DG1
RAS-AP400DG1
RAS-AP450DG1
RAS-AP500DG1
RAS-AP560DG1
RAS-AP615DG1
RAS-AP690DG1
RAS-AP730DG1
RAS-AP800DG1
RAS-AP850DG1
RAS-AP900DG1
RAS-AP950DG1
RAS-AP1000DG1

（2）暖房消費電力線図（容量補正）

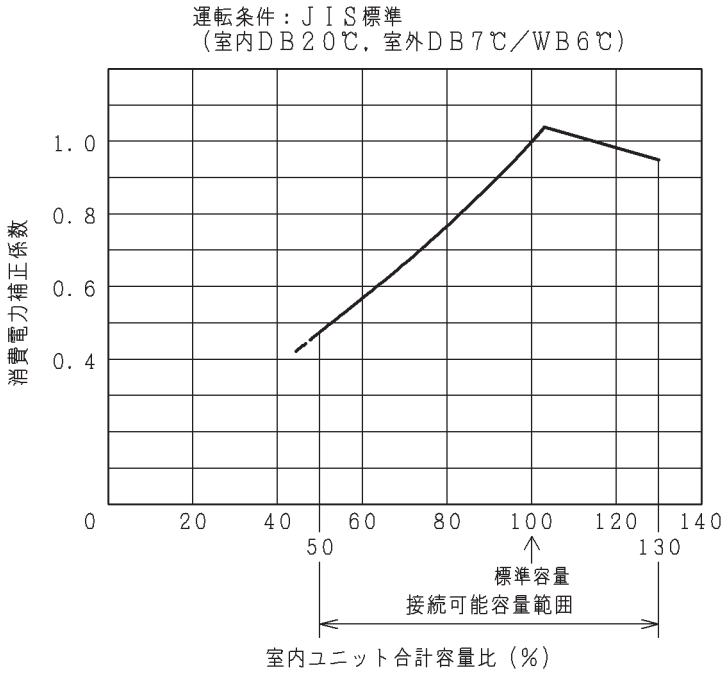

室外ユニット型式：
RAS-AP140DG1
RAS-AP160DG1
RAS-AP224DG1
RAS-AP280DG1
RAS-AP335DG1
RAS-AP400DG1
RAS-AP450DG1
RAS-AP500DG1
RAS-AP560DG1
RAS-AP615DG1
RAS-AP690DG1
RAS-AP730DG1
RAS-AP800DG1
RAS-AP850DG1
RAS-AP900DG1
RAS-AP950DG1
RAS-AP1000DG1

（注記）冷房／暖房共通

1．室内ユニット接続合計容量比は、室内ユニット接続合計容量が室外システム容量と同一の場合を１００％としています．
2．室外ユニットの消費電力は、標準消費電力（カタログ値）×容量補正係数となります．
3．室内ユニット消費電力は、室内ユニットの標準仕様表によってください．
4．本表の特性は配管相当長７．５ｍ、高低差０ｍの場合の値を示します．
5．本図は、対象シリーズ製品の代表値を示しています．実際の運転状態は施工条件（配管長高低差など）、運転制御状態により変動します．
数値は機器選定時の目安とし、電気配線容量の算出に使用しないでください．

1 配管長補正（標準 / 高効率 共通）

■冷暖切換システム（2 管式）

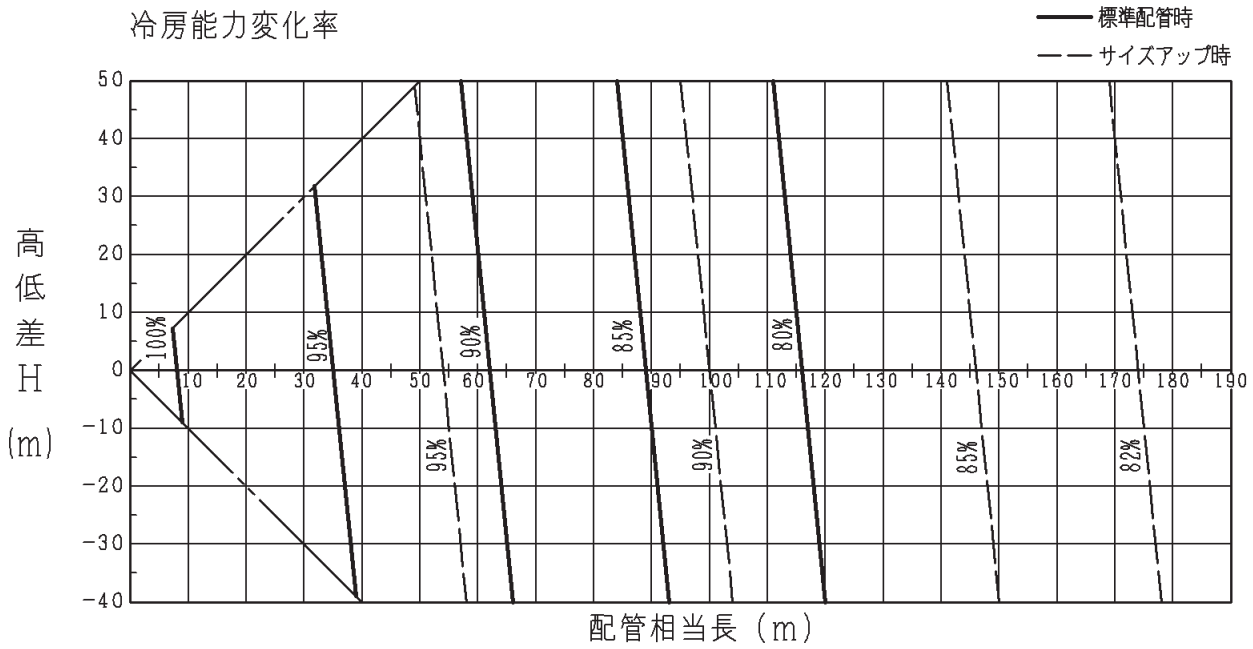

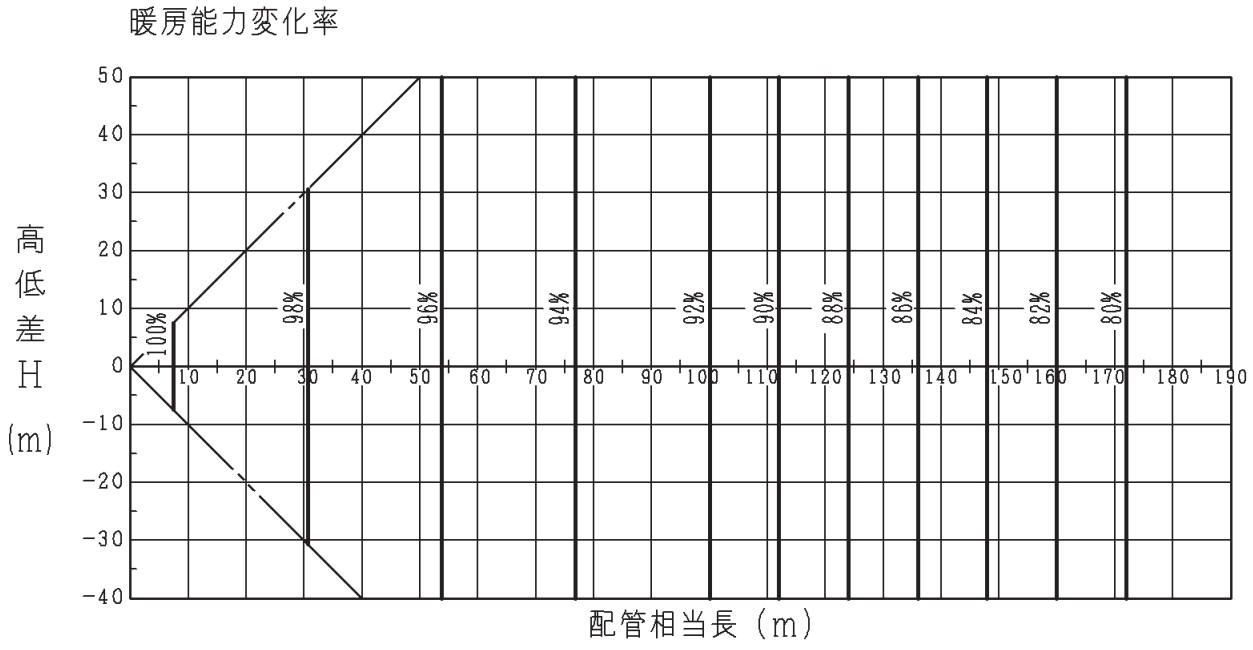

（注１）高低差Ｈは、室外ユニットが室内ユニットよりも高い場合を正とします．
（注２）最大配管長（相当長）が１００ｍを超える場合は、必ず主管部のガス管
および液管の配管径を１サイズアップしてください．

■冷暖同時システム（3 管式）

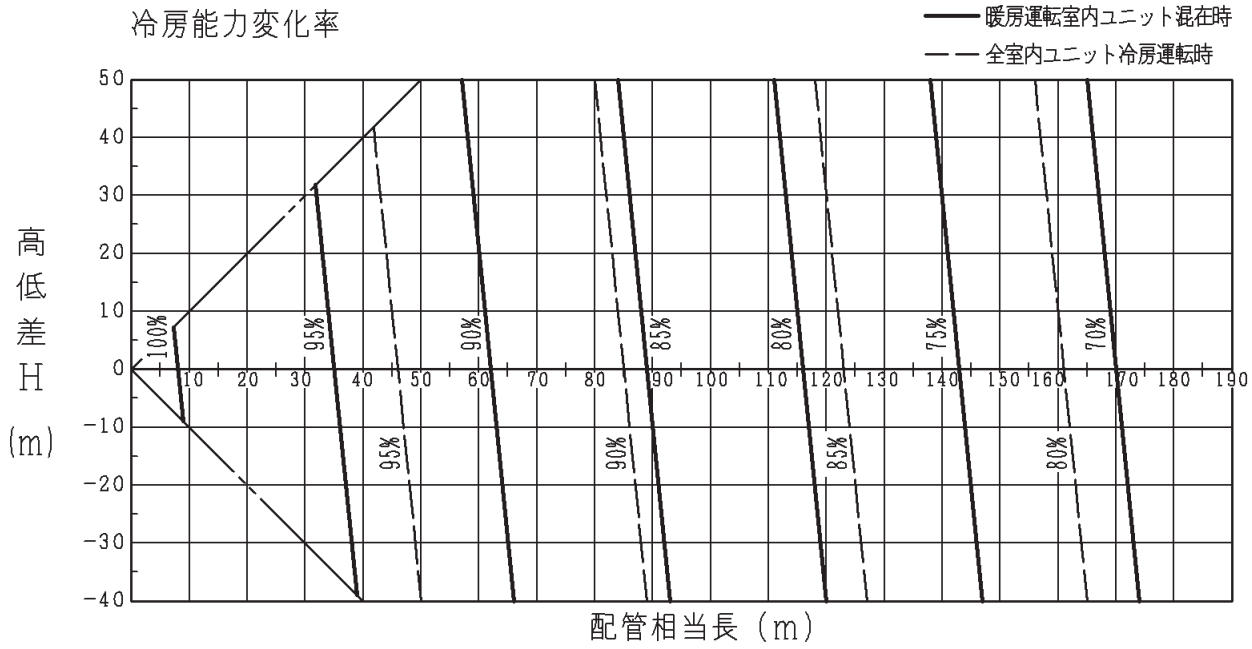

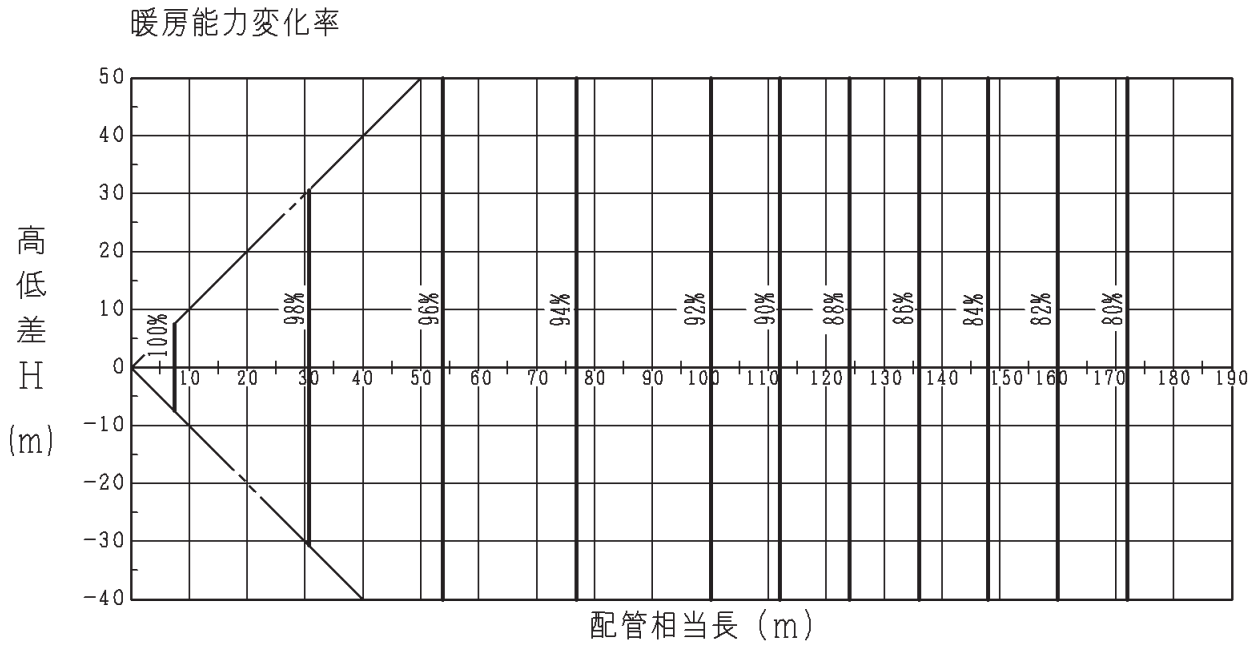

（注１）高低差Ｈは、室外ユニットが室内ユニットよりも高い場合を正とします．
（注２）最大配管長（相当長）が１００ｍを超える場合は、必ず主管部の液配管径を１サイズアップしてください．
（注３）冷房能力変化率の破線の値は、冷暖同時システム（３管式）において、全ての室内ユニットが冷房運転している場合の値です．
一台でも暖房運転している室内ユニットがある場合は、実線の値となります．

2 配管長補正係数（エルボ・レデューサ部）

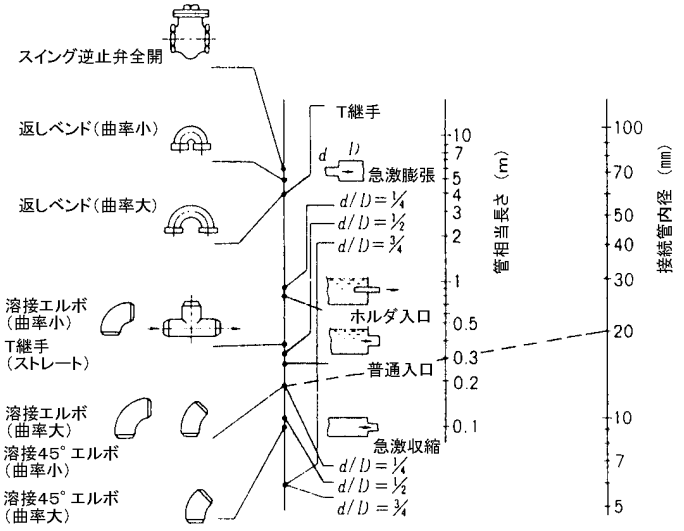

各種継手の相当長

1 着霜補正（標準 / 高効率 共通）

除霜を考慮した暖房能力補正について

仕様表に記載している暖房能力は着霜および除霜による暖房能力の低下を含んでいません。
着霜運転および除霜運転を考慮した暖房能力は以下の式により概略算出できます。

除霜を考慮した暖房能力＝能力補正係数×仕様表記載の暖房能力

室外吸込空気乾球温度（℃）（設定相対湿度 RH ＝ 85%）	−7	−5	−3	0	3	5	7
能力補正係数	0.95	0.93	0.88	0.85	0.87	0.90	1.0

(注)1. 降雪により雪が室外ユニット熱交換器表面に付着した場合、一時的に暖房能力が低下することがありますので、ご注意ください。
2. 能力補正係数は、標準的な除霜条件で求めたものです。
寒冷地仕様に設定した場合や、室内外容量比が小さい場合は誤差が大きくなりますので、ご注意ください。

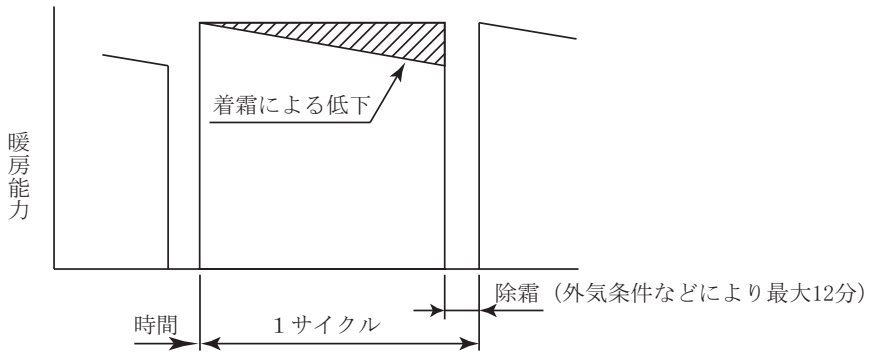

MEMO

4．据付・施工について

4. 据付・施工について 127
4.1 据え付け 128
1 共通事項 128
2 据付・施工図 128
■標準タイプ 129
■高効率タイプ 134
3 冷暖切換ユニット 137
4.2 冷媒配管 138
1 冷媒配管施工上の注意事項 138
2 マルチキット（室内分岐管）の選定
（標準 / 高効率 共通） 140
■冷暖切換システムの場合 140
■冷暖同時システムの場合 142
3 配管接続要領 144
■標準タイプ 144
■高効率タイプ 150
4 室外ユニットの配管施工条件 154
5 冷媒追加封入量の制約
（標準 / 高効率・冷暖同時 / 切換システム 共通） ... 155
4.3 電気配線 156
1 操作回路連絡配線 156
2 室外ユニットの電源配線（別電源方式） ... 157
■標準タイプ 157
■高効率タイプ 158
3 室外ユニットの電源配線（渡り電源方式） ... 159
■標準タイプ 159
■高効率タイプ 160
4 システム配線
（冷暖切換システム（2 管式）） 161
■標準タイプ 161
■高効率タイプ 163
5 システム配線
（冷暖同時システム（3 管式）） 165
■標準タイプ 165
■高効率タイプ 167
6 ディップスイッチの設定（標準 / 高効率共通） ... 169

1 共通事項

(1) 室外ユニットの据付場所

コンクリート基礎はベタ基礎とするか、またはユニットの足の部分に打つ場合は、足に沿う方向で長手方向に打ってください。（奥行方向に打つと室外ユニットの足の部分が変形する恐れがあります。）

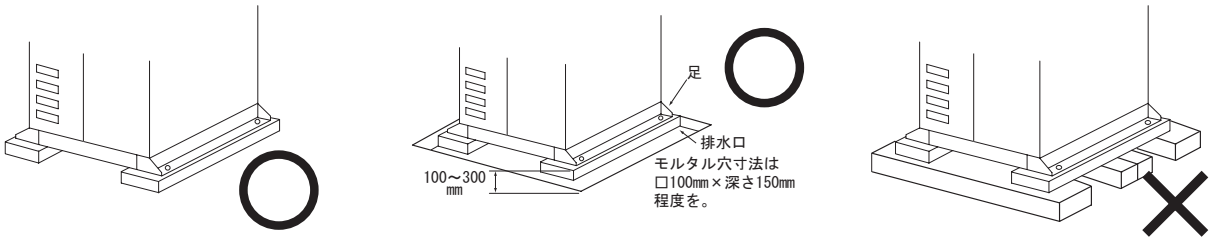

(2) 据付・施工上の注意事項

●全機種共通内容

①次項「2 **据付・施工図**」は、室外ユニット間距離 20㎜ の場合（RAS-AP500 ～ 1500DS3, RAS-AP400 ～ 1000DG1 の場合）の例を示します。（防雪フード取り付け時は、50㎜ 以上としてください。）

②室外ユニットが傾いたり、振動・騒音が出たり、あるいは突風や地震などで倒れないよう据付施工を行ってください。また、耐震強度計算を実施し、転倒に対し十分な強度があることを確認してください。

③雨などの自然水や、暖房運転除霜時の排水が必要となります。排水を良くするためには、基礎の回りに排水溝を設け、排水できる構造をおすすめします。また、集中ドレンボスなどによる簡易排水方式も可能です。

④室外ユニット足部全体を基礎に乗せるように施工してください。

⑤基礎は床面より 150㎜ 以上高くしてください。積雪がある場合は、積雪を考慮した高さが必要です。また、接続配管キットのスペースをふまえた高さとしてください。

2 据付・施工図

(1) 防振マットは、下記に示します形状および特性表と同等のものをご使用ください。

(2) 防振マットをご使用の際は、129 ～ 136 ページ「(3) 防振マット取付位置」に示す位置に配置してください。

（単位：mm）

防振マット形状及び特性表（例）

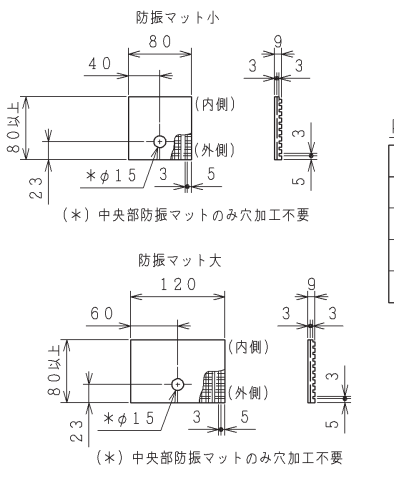

防振マット特性表

面圧（×10⁵Pa）	タワミ（mm）
1．0	0．45
2．0	0．79
3．0	1．10
4．0	1．38

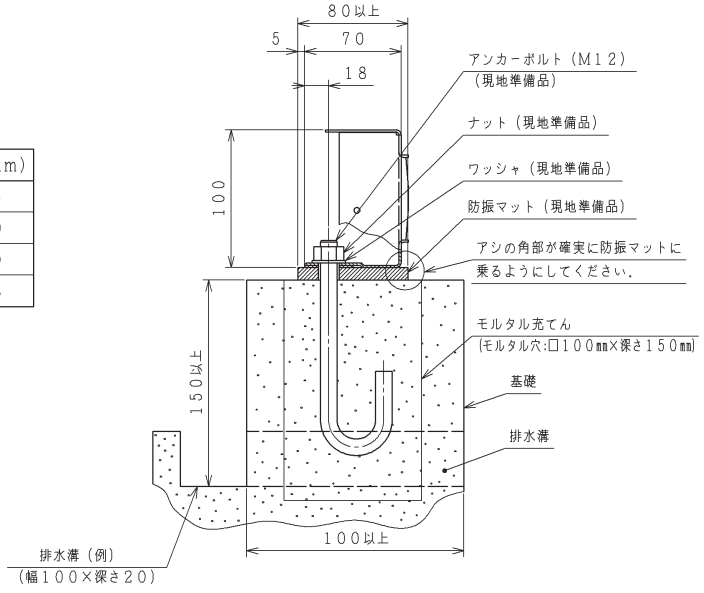

(3) 防振マット取付位置

製品型式ごとに下図の位置に防振マットを取り付けてください。

■標準タイプ

① RAS-AP224DS3, RAS-AP280DS3, RAS-AP335DS3

（単位：mm）

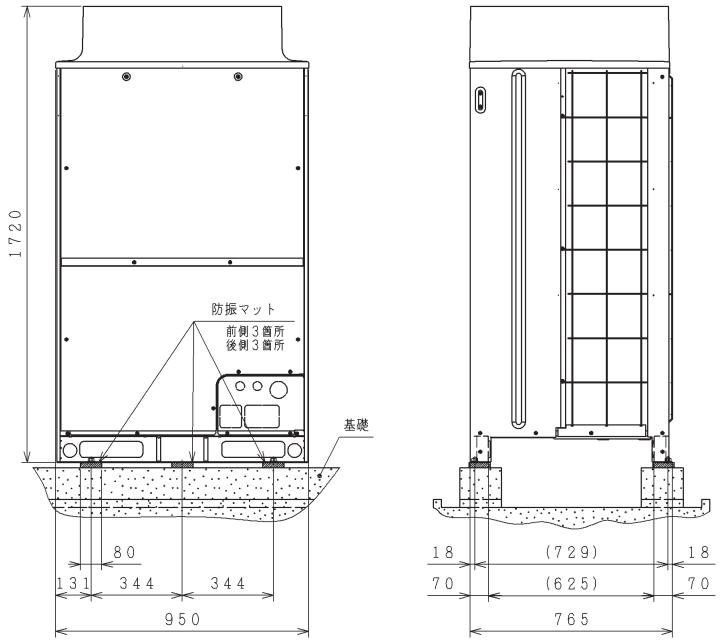

② RAS-AP400DS3, RAS-AP450DS3

（単位：mm）

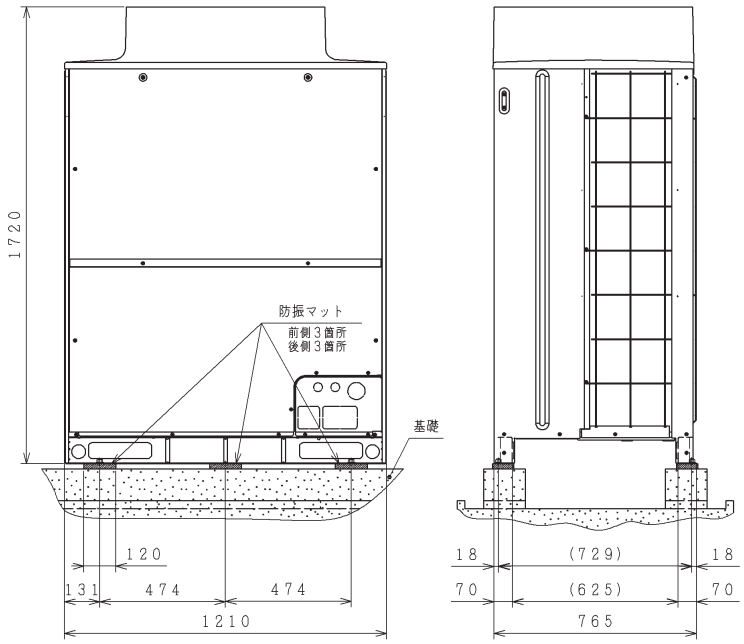

③ RAS-AP500DS3, RAS-AP560DS3

（単位：mm）

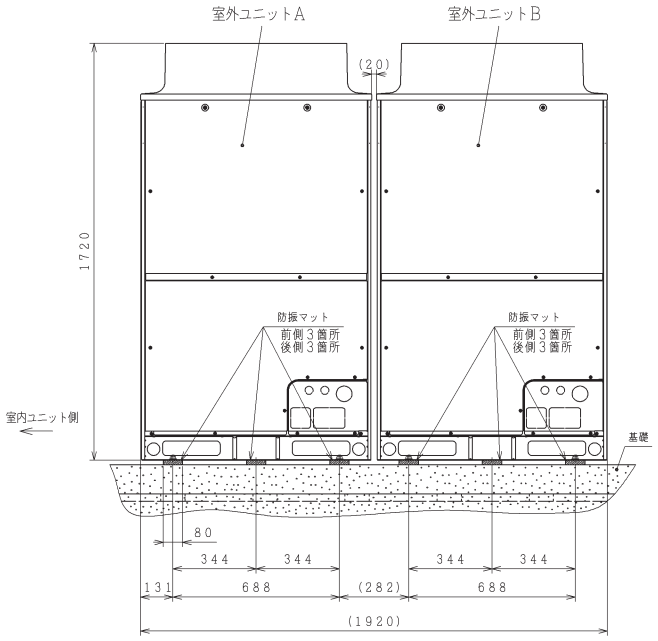

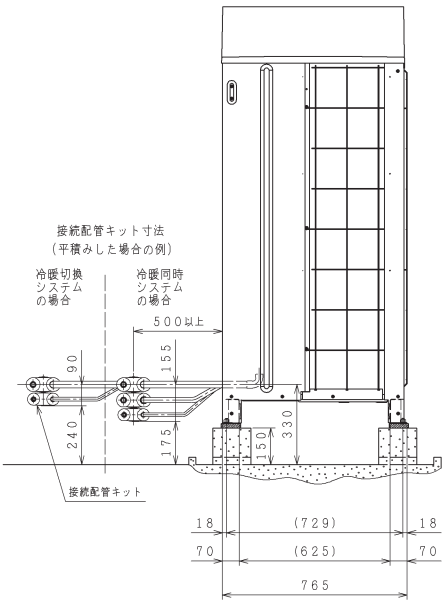

（注1）室外ユニットの並び順

構成室外ユニットの並び順は、室内ユニット側の接続配管キット1に室外ユニットAを接続してください。また、接続配管キットから室外ユニット間の配管長さは、La≦Lb≦10mとなるようにしてください。

室外ユニットの接続順を誤ると、故障の原因となります。



室外ユニット型式	構成室外ユニット型式	
	室外ユニットA	室外ユニットB
RAS-AP500DS3	RAS-AP280DS3	RAS-AP224DS3
RAS-AP560DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP224DS3

（注2）接続配管キットの向き

接続配管キットは、必ず地面に対し水平（±15°以内）に設置してください。

接続配管キットの傾きが±15°超となると、故障の原因となります。



④ RAS-AP615DS3, RAS-AP690DS3, RAS-AP730DS3

（単位：mm）

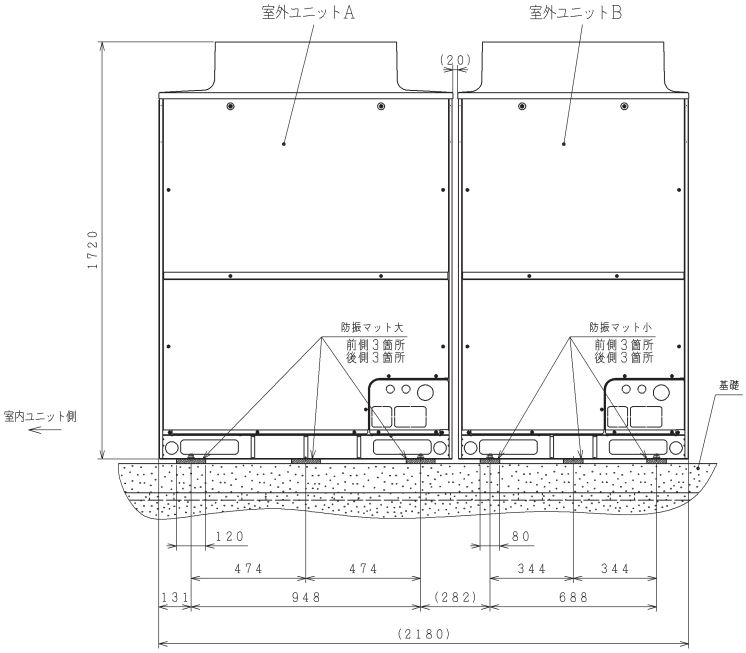

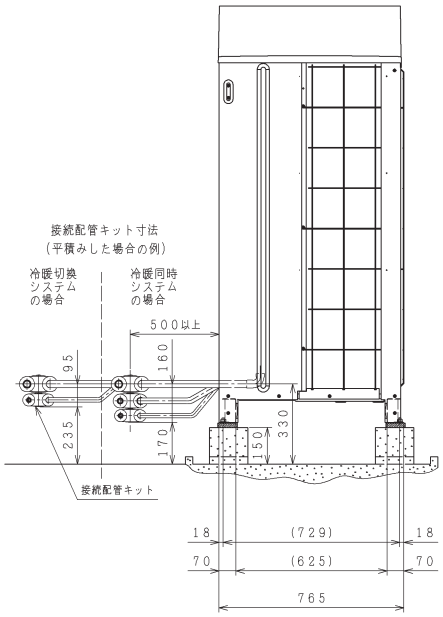

（注1）室外ユニットの並び順

構成室外ユニットの並び順は、室内ユニット側の接続配管キット1に室外ユニットAを接続してください。また、接続配管キットから室外ユニット間の配管長さは、La≦Lb≦10mとなるようにしてください。

室外ユニットの接続順を誤ると、故障の原因となります。



室外ユニット型式	構成室外ユニット型式	
	室外ユニットA	室外ユニットB
RAS-AP615DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP224DS3
RAS-AP690DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP280DS3
RAS-AP730DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP335DS3

（注2）接続配管キットの向き

接続配管キットは、必ず地面に対し水平（±15°以内）に設置してください。

接続配管キットの傾きが±15°超となると、故障の原因となります。



⑤ RAS-AP800DS3, RAS-AP850DS3, RAS-AP900DS3

（単位：mm）

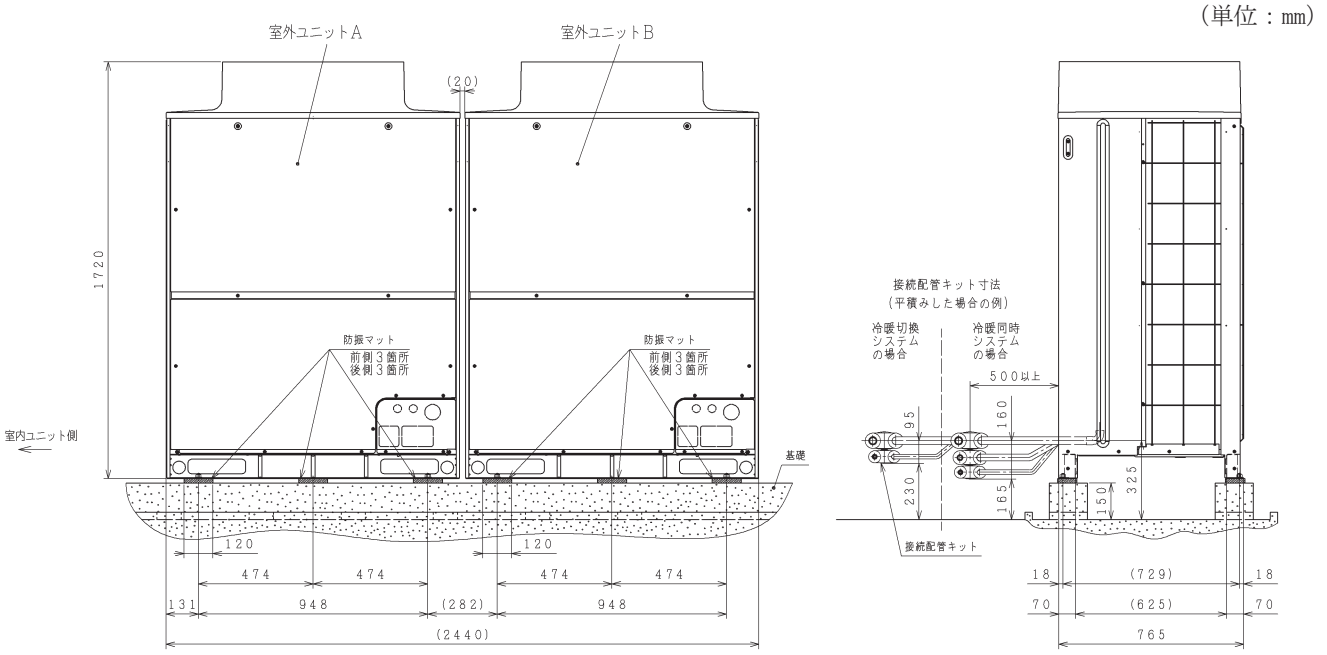

（注1）室外ユニットの並び順

構成室外ユニットの並び順は、室内ユニット側の接続配管キット1に室外ユニットAを接続してください。また、接続配管キットから室外ユニット間の配管長さは、La≦Lb≦10mとなるようにしてください。

室外ユニットの接続順を誤ると、故障の原因となります。



（注2）接続配管キットの向き

接続配管キットは、必ず地面に対し水平（±15°以内）に設置してください。

接続配管キットの傾きが±15°超となると、故障の原因となります。



室外ユニット型式	構成室外ユニット型式	
	室外ユニットA	室外ユニットB
RAS-AP800DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP400DS3
RAS-AP850DS3	RAS-AP450DS3	RAS-AP400DS3
RAS-AP900DS3	RAS-AP450DS3	RAS-AP450DS3

⑥ RAS-AP950DS3, RAS-AP1000DS3

（単位：mm）

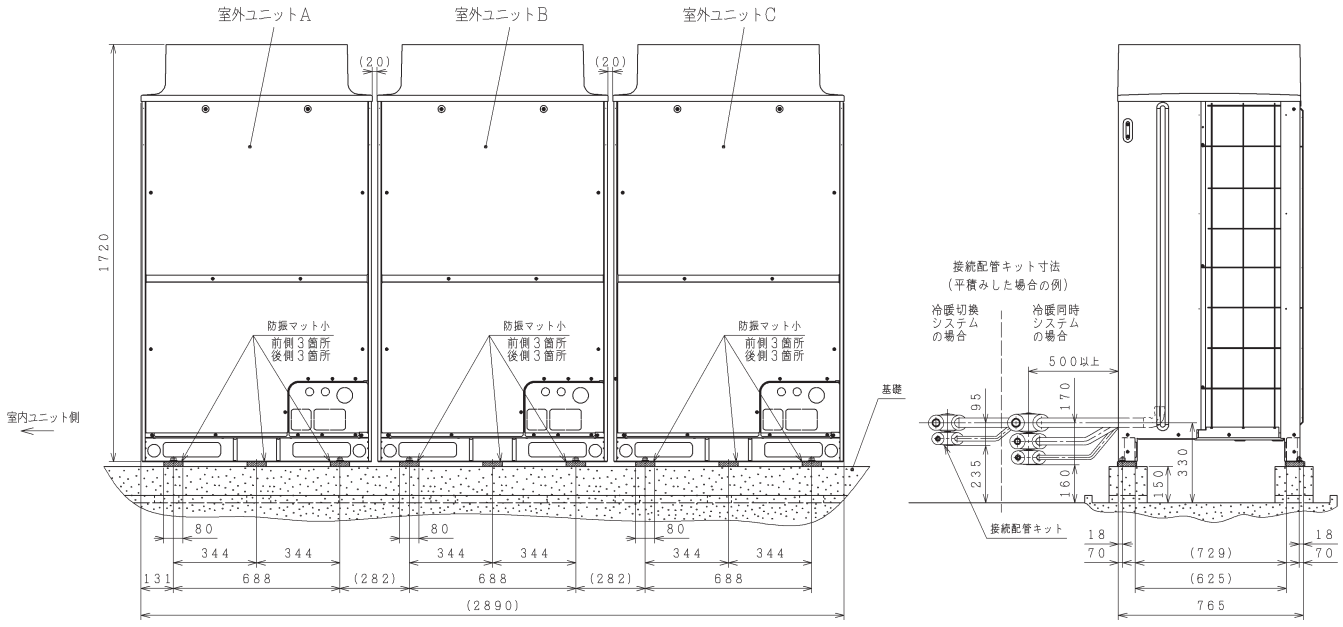

（注1）室外ユニットの並び順

構成室外ユニットの並び順は、室内ユニット側の接続配管キット1に室外ユニットAを接続してください。また、接続配管キットから室外ユニット間の配管長さは、La≦Lb≦Lc≦10mとなるようにしてください。

室外ユニットの接続順を誤ると、故障の原因となります。



（注2）接続配管キットの向き

接続配管キットは、必ず地面に対し水平（±15°以内）に設置してください。

接続配管キットの傾きが±15°超となると、故障の原因となります。



室外ユニット型式	構成室外ユニット型式		
	室外ユニットA	室外ユニットB	室外ユニットC
RAS-AP950DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP280DS3
RAS-AP1000DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3

⑦ RAS-AP1090DS3, RAS-AP1120DS3

（単位：mm）

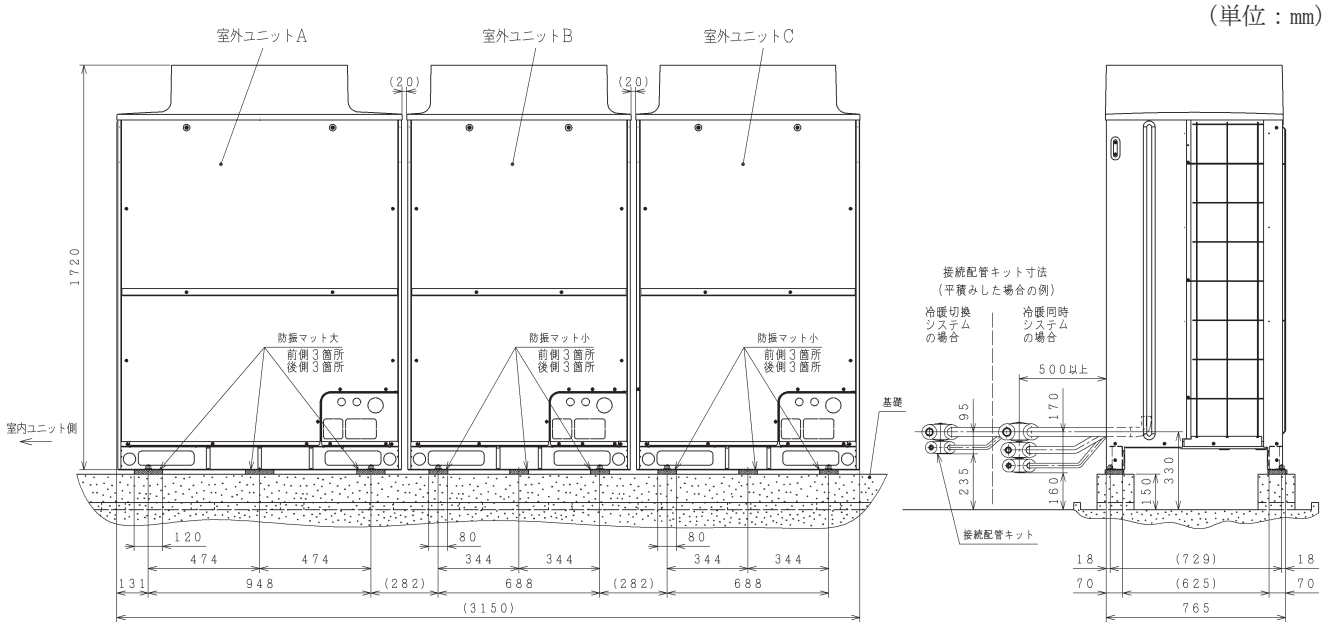

（注1）室外ユニットの並び順

構成室外ユニットの並び順は、室内ユニット側の接続配管キット1に室外ユニットAを接続してください。また、接続配管キットから室外ユニット間の配管長さは、La≦Lb≦Lc≦10mとなるようにしてください。
室外ユニットの接続順を誤ると、故障の原因となります。



（注2）接続配管キットの向き

接続配管キットは、必ず地面に対し水平（±15°以内）に設置してください。
接続配管キットの傾きが±15°超となると、故障の原因となります。



室外ユニット型式	構成室外ユニット型式		
	室外ユニットA	室外ユニットB	室外ユニットC
RAS-AP1090DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3
RAS-AP1120DS3	RAS-AP450DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3

⑧ RAS-AP1180DS3, RAS-AP1250DS3

（単位：mm）

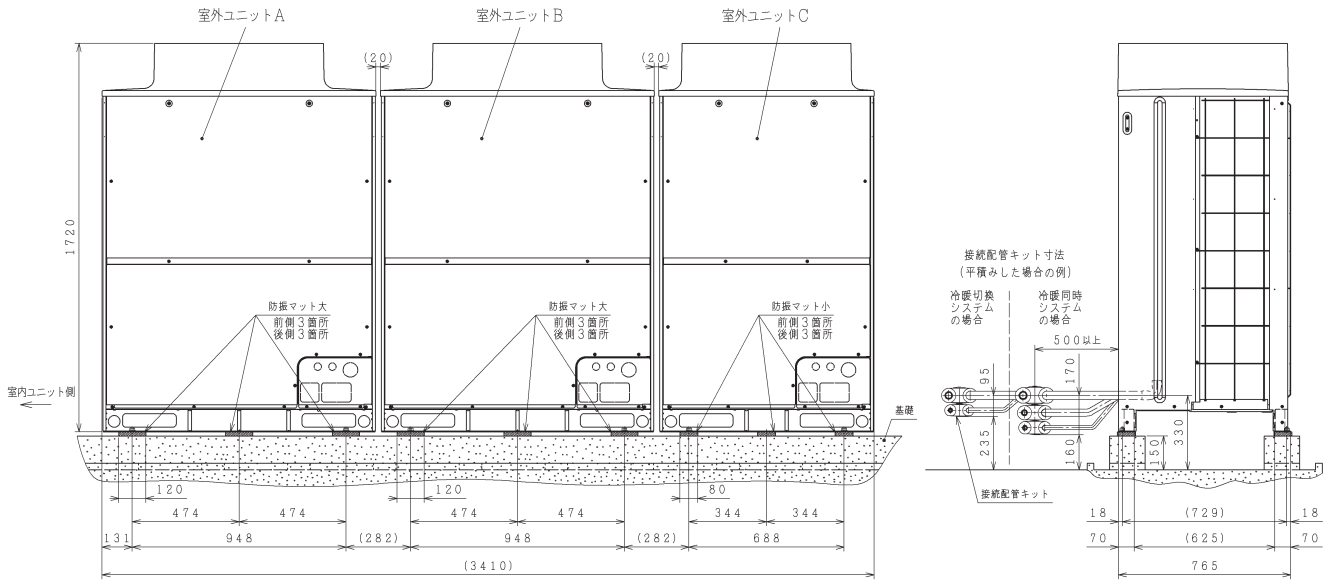

（注1）室外ユニットの並び順

構成室外ユニットの並び順は、室内ユニット側の接続配管キット1に室外ユニットAを接続してください。また、接続配管キットから室外ユニット間の配管長さは、La≦Lb≦Lc≦10mとなるようにしてください。
室外ユニットの接続順を誤ると、故障の原因となります。



（注2）接続配管キットの向き

接続配管キットは、必ず地面に対し水平（±15°以内）に設置してください。
接続配管キットの傾きが±15°超となると、故障の原因となります。



室外ユニット型式	構成室外ユニット型式		
	室外ユニットA	室外ユニットB	室外ユニットC
RAS-AP1180DS3	RAS-AP450DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP335DS3
RAS-AP1250DS3	RAS-AP450DS3	RAS-AP450DS3	RAS-AP335DS3

⑨ RAS-AP1320DS3, RAS-AP1360DS3

（単位：mm）

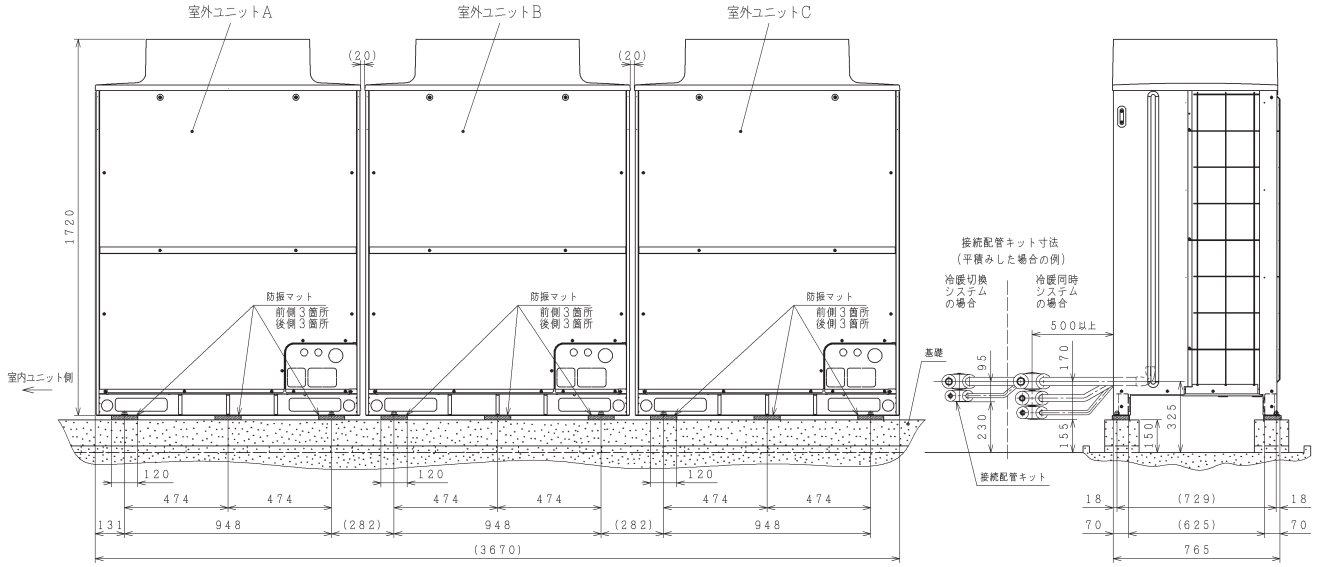

（注1）室外ユニットの並び順

構成室外ユニットの並び順は、室内ユニット側の接続配管キット1に室外ユニットAを接続してください。また、接続配管キットから室外ユニット間の配管長さは、La≦Lb≦Lc≦10mとなるようにしてください。

室外ユニットの接続順を誤ると、故障の原因となります。



（注2）接続配管キットの向き

接続配管キットは、必ず地面に対し水平（±15°以内）に設置してください。

接続配管キットの傾きが±15°超となると、故障の原因となります。



室外ユニット型式	構成室外ユニット型式		
	室外ユニットA	室外ユニットB	室外ユニットC
RAS-AP1320DS3	RAS-AP450DS3	RAS-AP450DS3	RAS-AP400DS3
RAS-AP1360DS3	RAS-AP450DS3	RAS-AP450DS3	RAS-AP450DS3

⑩ RAS-AP1400DS3, RAS-AP1450DS3, RAS-AP1500DS3

（単位：mm）

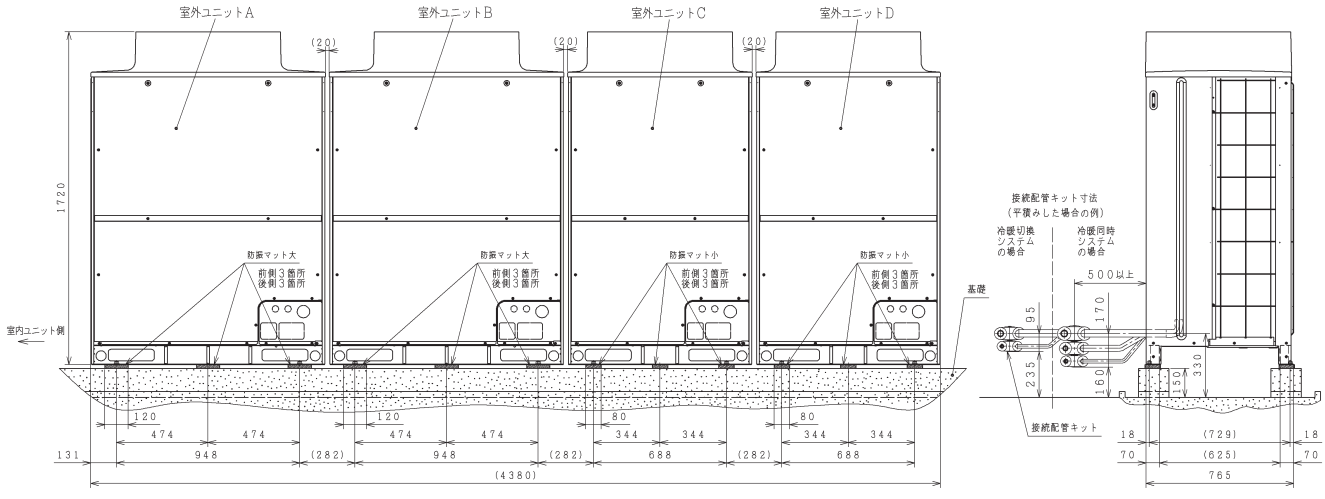

（注1）室外ユニットの並び順

構成室外ユニットの並び順は、室内ユニット側の接続配管キット1に室外ユニットAを接続してください。また、接続配管キットから室外ユニット間の配管長さは、La≦Lb≦Lc≦Ld≦10mとなるようにしてください。

室外ユニットの接続順を誤ると、故障の原因となります。



（注2）接続配管キットの向き

接続配管キットは、必ず地面に対し水平（±15°以内）に設置してください。

接続配管キットの傾きが±15°超となると、故障の原因となります。



室外ユニット型式	構成室外ユニット型式			
	室外ユニットA	室外ユニットB	室外ユニットC	室外ユニットD
RAS-AP1400DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP280DS3
RAS-AP1450DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3
RAS-AP1500DS3	RAS-AP450DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3

■高効率タイプ

① RAS-AP140DG1, RAS-AP160DG1

（単位：mm）

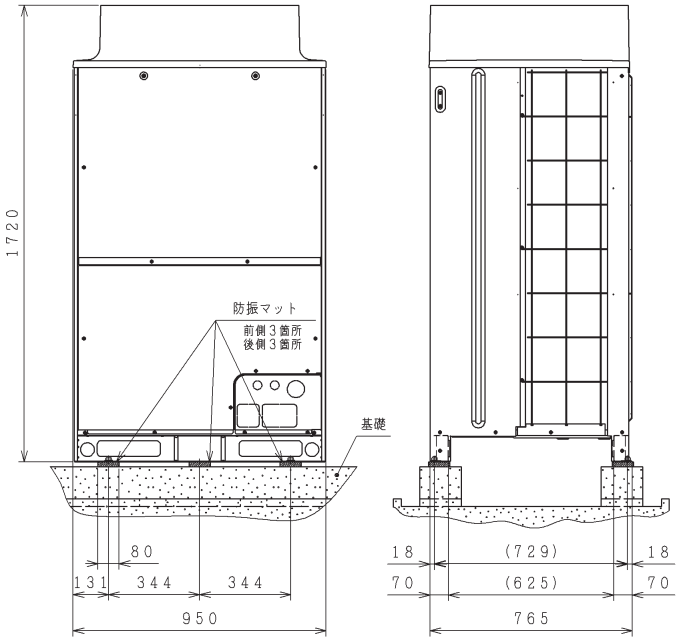

② RAS-AP224DG1, RAS-AP280DG1, RAS-AP335DG1

（単位：mm）

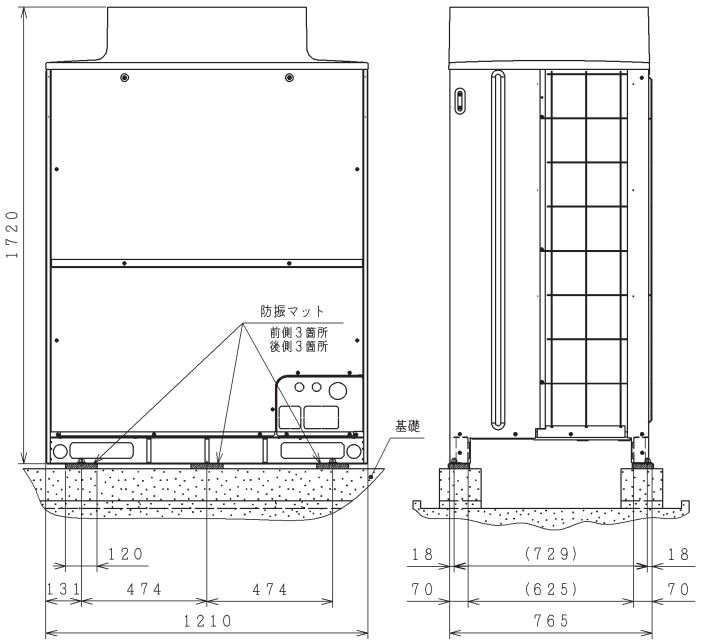

③ RAS-AP400DG1

（単位：mm）

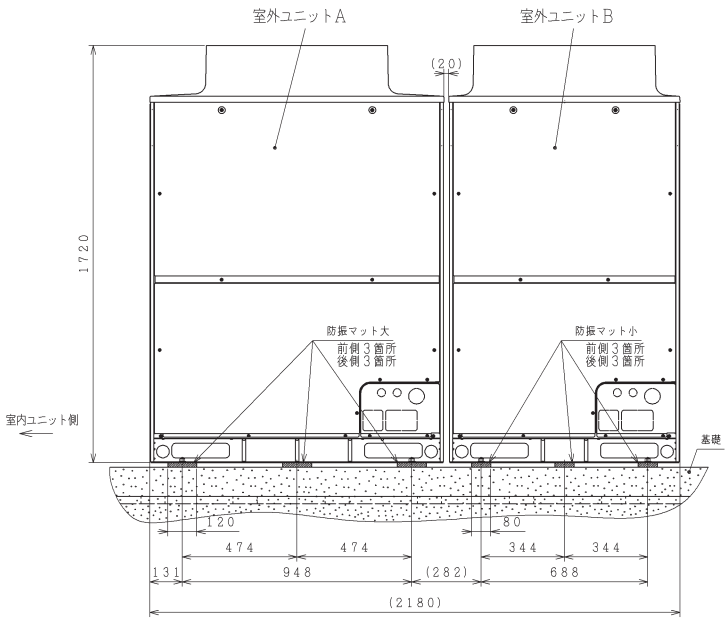

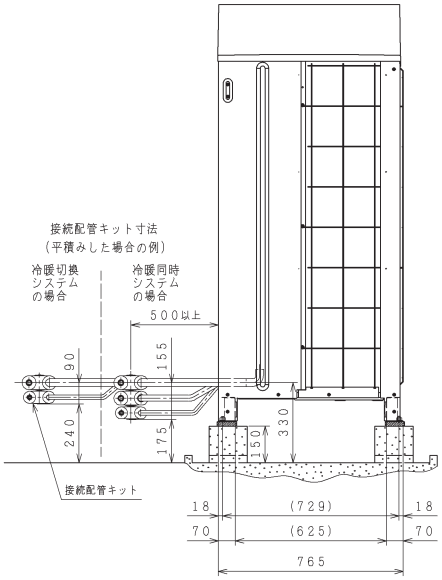

（注1）室外ユニットの並び順
構成室外ユニットの並び順は、室内ユニット側の接続配管キット1に室外ユニットAを接続してください。また、接続配管キットから室外ユニット間の配管長さは、La≦Lb≦10mとなるようにしてください。
室外ユニットの接続順を誤ると、故障の原因となります。



（注2）接続配管キットの向き
接続配管キットは、必ず地面に対し水平（±15°以内）に設置してください。
接続配管キットの傾きが±15°超となると、故障の原因となります。



室外ユニット型式	構成室外ユニット型式	
	室外ユニットA	室外ユニットB
RAS-AP400DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP160DG1

④ RAS-AP450DG1, RAS-AP500DG1, RAS-AP560DG1, RAS-AP615DG1, RAS-AP690DG1

（単位：mm）

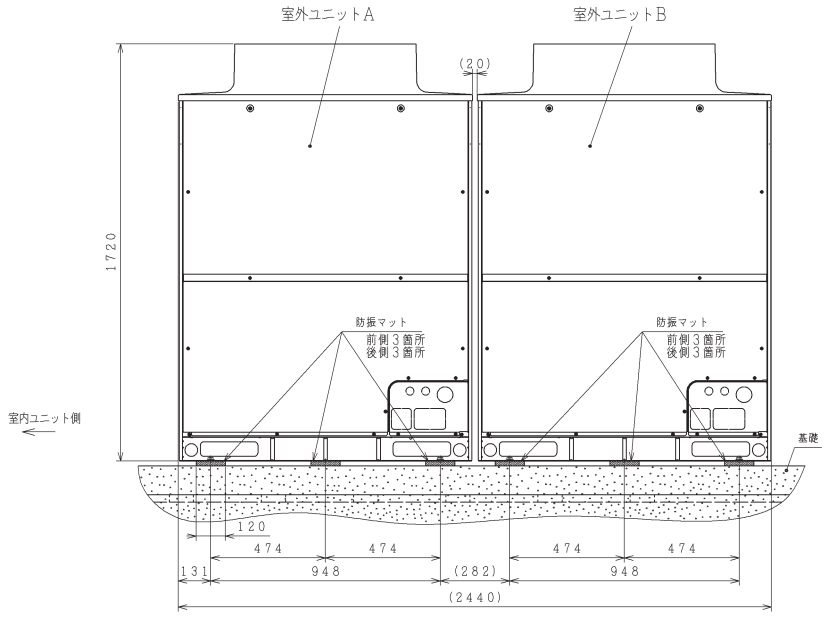

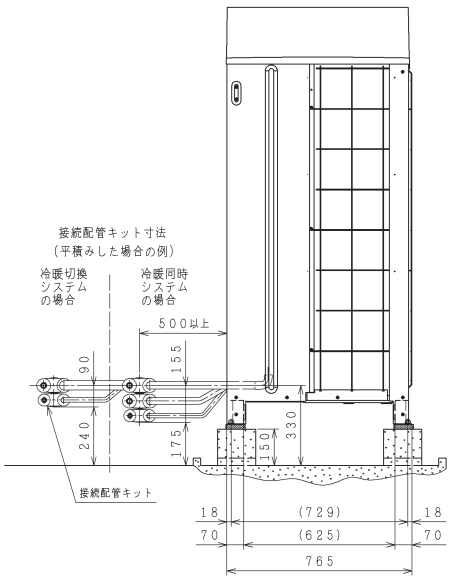

（注1）室外ユニットの並び順
構成室外ユニットの並び順は、室内ユニット側の接続配管キット1に室外ユニットAを接続してください。また、接続配管キットから室外ユニット間の配管長さは、La≦Lb≦10mとなるようにしてください。
室外ユニットの接続順を誤ると、故障の原因となります。



（注2）接続配管キットの向き
接続配管キットは、必ず地面に対し水平（±15°以内）に設置してください。
接続配管キットの傾きが±15°超となると、故障の原因となります。



室外ユニット型式	構成室外ユニット型式	
	室外ユニットA	室外ユニットB
RAS-AP450DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP224DG1
RAS-AP500DG1	RAS-AP280DG1	RAS-AP224DG1
RAS-AP560DG1	RAS-AP335DG1	RAS-AP224DG1
RAS-AP615DG1	RAS-AP335DG1	RAS-AP280DG1
RAS-AP690DG1	RAS-AP335DG1	RAS-AP335DG1

⑤ RAS-AP730DG1, RAS-AP800DG1, RAS-AP850DG1, RAS-AP900DG1, RAS-AP950DG1, RAS-AP1000DG1

（単位：mm）

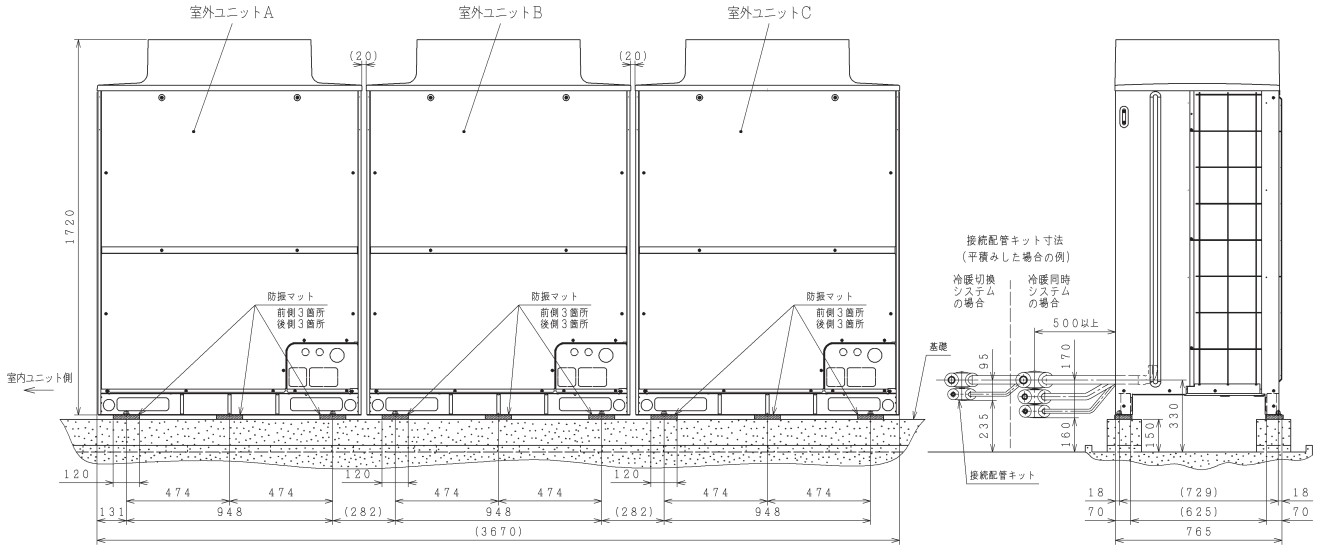

（注1）室外ユニットの並び順

構成室外ユニットの並び順は、室内ユニット側の接続配管キット1に室外ユニットAを接続してください。また、接続配管キットから室外ユニット間の配管長さは、La≦Lb≦Lc≦10mとなるようにしてください。

室外ユニットの接続順を誤ると、故障の原因となります。



室外ユニット型式	構成室外ユニット型式		
	室外ユニットA	室外ユニットB	室外ユニットC
RAS-AP730DG1	RAS-AP280DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP224DG1
RAS-AP800DG1	RAS-AP335DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP224DG1
RAS-AP850DG1	RAS-AP335DG1	RAS-AP280DG1	RAS-AP224DG1
RAS-AP900DG1	RAS-AP335DG1	RAS-AP335DG1	RAS-AP224DG1
RAS-AP950DG1	RAS-AP335DG1	RAS-AP335DG1	RAS-AP280DG1
RAS-AP1000DG1	RAS-AP335DG1	RAS-AP335DG1	RAS-AP335DG1

（注2）接続配管キットの向き

接続配管キットは、必ず地面に対し水平（±15°以内）に設置してください。

接続配管キットの傾きが±15°超となると、故障の原因となります。



3 冷暖切換ユニット

(1)CH-AP160DS

（単位：mm）

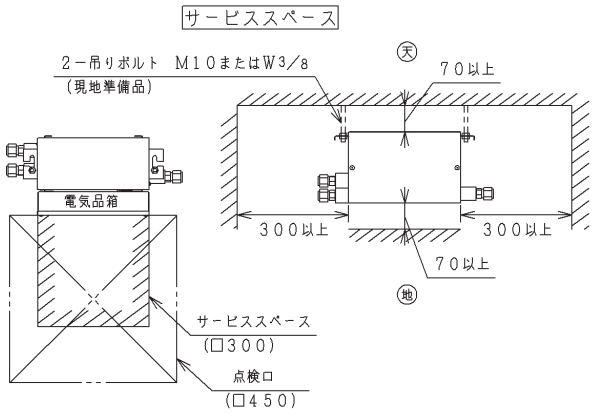

(2)CH-AP280DS

（単位：mm）

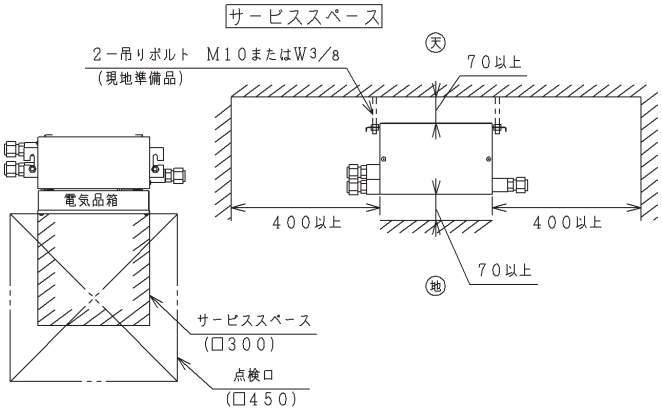

（注）1. 天井裏の据付面は冷暖切換ユニットの質量に耐える強度であることが必要です。強度不足の場合、騒音や振動を発生することがあります。

2. 冷暖切換ユニットの周囲には、機器の点検･保守が容易にできるように、上図に示すスペースを確保してください。また、天井板を外さないで冷暖切換ユニットを取り外すことができるような点検口が必要です。

3. 冷媒配管、電気配線の接続に便利な場所ですか。

4. **厨房の近くや湿気の多い所に設置することは避けてください。**冷房時、製品に結露しやすくなります。このような場合、断熱材を増すなどの処置が必要です。

5. **有機溶剤（シンナーやベンジン）の雰囲気**のたちこめる場所（例：塗装所やクリーニング工場など）への据え付けは避けてください。合成樹脂部品が溶解破損します。

6. **可燃性ガスの発生・流入・滞留**のおそれのある場所や、カーボン繊維の浮遊する場所への据え付けは避けてください。

7. 本冷暖切換ユニットは、冷暖房運転切換時「シュー」という冷媒流動音が発生する場合がありますので、設置場所は廊下天井裏など室内に音が漏れない場所に設置してください。

8. 冷暖切換ユニットからは、運転開始／停止・サーモオン／サーモオフ時・除霜時・冷暖切換時などの運転状態が変化する際に膨張弁が作動し、動作音および冷媒流動音が発生します。（異常ではありません）
なお、安定した状態で運転した場合の運転音は 40dB(A) 程度ですが、運転モードの切り換えの際には 5～10dB(A) 増加します。

9. 天井材は、石膏ボード（厚さ 9mm 以上）などの防音効果の高いものを使用してください。

10. 寝室、病院などの暗騒音の低い場所への設置は避けてください。

1 冷媒配管施工上の注意事項

●配管材料について

冷媒配管は JIS H3300「銅および銅合金網目無し管」の C1220 のりん脱酸銅管を使用してください。

●冷媒接続配管肉厚の選定

設計圧力の変更に伴い、冷媒接続配管肉厚が変更となります。変更となる冷媒接続配管肉厚が変更となります。銅配管の場合、材質によって配管肉厚が異なってきますのでご注意ください。

●継手の選定

設計圧力の変更に伴い、継手(エルボ・ソケットなど)の最小厚さが一部変更となります。(下表) 1/2H 材の場合、配管の曲げ加工および拡管加工ができなくなりますので市販の継手 (エルボ・ソケットなど)を使用してろう付け接続を行ってください。また、マルチキット(別売品)については各製品ごとに指定されたものを選定してください。

なお、フレアナット寸法が一部変更となりますのでご注意ください。

冷媒配管用銅管の肉厚 (mm)　(JIS B8607)

銅管外径	従来		新冷媒			
	R22	銅管材質	R407C	銅管材質	R410A	銅管材質
φ 6.35	0.6	O材	0.8	O材	0.8	O材
φ 9.52	0.8	O材	0.8	O材	0.8	O材
φ 12.7	0.8	O材	0.8	O材	0.8	O材
φ 15.88	1.0	O材	1.0	O材	1.0	O材
φ 19.05	1.0	O材	1.0	O材	1.0	1/2 H材
φ 22.2	1.2	O材	1.15	O材	1.0	1/2 H材
φ 25.4	1.2	O材	1.0	1/2 H材	1.0	1/2 H材
φ 28.58	1.4	O材	1.0	1/2 H材	1.0	1/2 H材
φ 31.75	1.4	O材	1.1	1/2 H材	1.1	1/2 H材
φ 38.1	1.65	O材	1.15	1/2 H材	1.35	1/2 H材
φ 44.45	—	—	1.25	1/2 H材	1.55	1/2 H材

継手の最小厚さ(mm)　(JIS B8607)

銅管外径	R22, R407C	R410A
φ 6.35	0.5	0.5
φ 9.52	0.6	0.6
φ 12.7	0.7	0.7
φ 15.88	0.8	0.8
φ 19.05	0.8	0.8
φ 22.2	0.9	0.9
φ 25.4	0.95	0.95
φ 28.58	1.0	1.0
φ 31.75	1.05	1.1
φ 38.1	1.25	1.35
φ 44.45	1.25	1.55

フレアナット寸法 B(mm)　(JIS B8607)

呼称	銅管外径	フレアナット面間距離B	
		R22, R407C	R410A
1/4	φ 6.35	17	17
3/8	φ 9.52	22	22
1/2	φ 12.7	24	26
5/8	φ 15.88	27	29
3/4	φ 19.05	36	36



●据付工事の流れと施工上の留意点＜冷媒配管工事・気密試験・真空乾燥・冷媒追加封入＞

《据付工事の流れ》

工事区分の打ち合せ
↓
使用冷媒の確認
↓
施工図作成
↓
スリーブ・インサート工事
↓
室内ユニット据え付け
↓
施工前の準備
↓
冷媒配管工事
(ドライ・クリーン・ノンリーク)
↓
ドレン配管工事
↓
ダクト工事
↓
保温工事
↓
室外(蓄熱)ユニット基礎工事
↓
室外(蓄熱)ユニット据え付け
↓
電気・制御配線
↓
ディップスイッチ設定
↓
気密試験
法定冷凍トンが 3 トン以上は必要
↓
真空乾燥
(真空度厳守)
↓
冷媒追加封入
↓
別売パネル取り付け
↓
試運転チェック
↓
引き渡し取り扱い説明

《施工の相異》

〈R22〉	〈R410A〉
R22 (最大 3.0MPa ゲージ)	R410A (最大 4.15MPa ゲージ)
	( ) 内は気密試験圧力を示す
	◉印:新規(規準変更) ○印:従来以上に徹底・厳守
R22 適用製品であることを確認してください	◉ 新冷媒適用製品であることを確認してください
計測器・工具 (R22 用従来品)	◉ 計測器・工具 (新冷媒専用に注意)
1. 通常配管 2. 3. 4. ― 基本的には右記に順ずる 5. 6. フレア部に塗布の油は鉱油 7. 同右	◉ 1. 配管は適正な材質、肉厚を選ぶ ○ 2. 配管内部の洗浄管理徹底 ○ 3. ろう付け時の窒素ガスブロー必須 ○ 4. ろう付け後、配管内のフラッシング必須 ◉ 5. フレア加工の仕上がりを厳密に ◉ 6. フレア部の塗布の油は合成油 ◉ 7. トルクレンチの使用厳守
R22 適用製品であることを確認してください	◉ 新冷媒適用製品であることを確認してください
製品には互換性が全くありません	
気密試験圧力 R22 → 3.0MPa × 24 時間	◉ 気密試験圧力 R410A → 4.15MPa × 24 時間
右記に順ずる	○ 1. 真空引き時間は1～2時間(水分除去) [-755mmHg 以下(5Torr 以下)が基本] ◉ 2. 逆流防止真空ポンプアダプターを使用
R22 では基本的には液で封入するが ガスでも封入可	◉ 1. 使用冷媒 (ボンベ) の確認 ◉ 2. 冷媒封入は必ず液で封入 ◉ 3. マニホールドバルブ・チャージホースは新冷媒専用のものを使用 ◉ 4. 追加冷媒量を室外ユニット銘板に記入 ◉ 5. ガス漏れチェックは代替冷媒専用のものを使用

●冷媒に直接触れるすべての計測機器と工具は、各冷媒専用としてください。

○：従来品（R22 用）と互換性有　■：新冷媒 R410A 専用（R22 用と互換性無し）

計測器・工具		従来品(R22用)との互換性 R410A(パッケージ)	互換性のない(新冷媒専用)の理由および留意点(◎印 実作業時特に厳守)	用途
冷媒配管	パイプカッター	○		冷媒配管切断 バリ取り
	フレアエ具	○■	・R410Aは耐圧を高く保つ必要があり、フレア開口部を大きく加工します。(図A) 従来品を流用のときは、"出し代調整用ゲージ"で出し代を管理して使用。1/2H材の場合、フレア加工はできません。(R410A専用フレア工具(出し代調整ゲージ不必要)はR407Cにもそのまま使用可能)	冷媒配管のフレア加工
	出し代調整用銅管ゲージ	■		フレア加工時の銅管突き出し寸法の管理
	パイプベンダー	○	・1/2H材の場合、配管曲げ加工はできません。曲がり部にはエルボを使用してろう付け接続を行ってください。	冷媒配管の曲げ加工
	拡管工具	○	・1/2H材の場合、拡管加工はできません。配管接続部にはソケットを使用してろう付け接続を行ってください。	冷媒配管の拡管
	トルクレンチ	■	・R410Aでφ12.7mm、φ15.88mmはスパナ寸法が2mmアップとなり、従来品は使用不可。	フレアナットの接続
		○	・φ6.35mm、φ9.52mm、φ19.05mmは使用可。	
	溶接器	○	・ろう付けの正しい作業遵守(火炎調整・加熱方法・ろう材差し方)	冷媒配管のろう付け
	窒素ガス	○	・コンタミ混入防止のより厳しい管理要(ろう付け時の窒素ガスブロー)	ろう付け時の酸化防止 気密試験
	フレア部塗布用油	■	・<R22用鉱油の使用は厳禁>必ず製品と同等の合成油を使用してください。合成油は吸湿性が高いため吸湿しにくい管理をしてください。	フレア面への塗布 サービス用
真空乾燥・冷媒充てん	冷媒ボンベ	■(薄桃色)	・冷媒の識別を示す色帯表示をしています。(チャージロは各冷媒ボンベで用意)(図B) ◎<ガス冷媒での充てんは厳禁>非共沸混合冷媒は液冷媒で充てんを厳守	冷媒充てん
	真空ポンプ	○	◎従来品の流用が可能ですが、真空ポンプを停止したときに、真空ポンプ内の油(鉱油)が、冷媒配管側に逆流しないよう"逆流防止アダプター"を取り付ける必要があります。	真空乾燥
	真空ポンプアダプター(逆流防止)	■各新冷媒共用		
	マニホールドバルブ	■	・従来品(R22用)に比べ耐圧基準が高く互換性はありません。(R407CとR410Aでは接続ねじ規格も異なる…R407C:UNF7/16、R410A:UNF1/2) ◎<従来品(R22用)の使用厳禁>付着している鉱油が機器に流入しスラッジが発生しサイクルのつまりや、圧縮機の事故の恐れがあります。	真空引き、真空放置 冷媒充てん 圧力確認
	チャージホース	■		
	チャージシリンダー	使用厳禁		冷媒充てん
	冷媒充てん用はかり	○		冷媒充てん用機器
	冷媒ガス漏れ検知器	■各新冷媒共用	・従来品(R22用)冷媒ガス漏れ検知器は検知方式が異なり使用不可	ガス漏れチェック

フレア形状

(図A)



配管径別拡管寸法(mm)　(JIS B8607)

呼称	銅配管径 φd	A寸法 +0 −0.4 R410A
1/4	φ6.35	9.1
3/8	φ9.52	13.2
1/2	φ12.70	16.6
5/8	φ15.88	19.7
3/4	φ19.05	加工不可 ※(1/2H材)

※製品付属のフレア付接続配管を使用してください。

(図B)　冷媒ボンベ

2 マルチキット（室内分岐管）の選定（標準 / 高効率 共通）

■冷暖切換システムの場合

構成室外ユニット～接続配管キット間配管径①と、接続配管キット間の配管径②および接続配管キットⒶの選定については、144 ～ 153 ページ「**4.2 冷媒配管 3 配管接続要領**」をご参照ください。

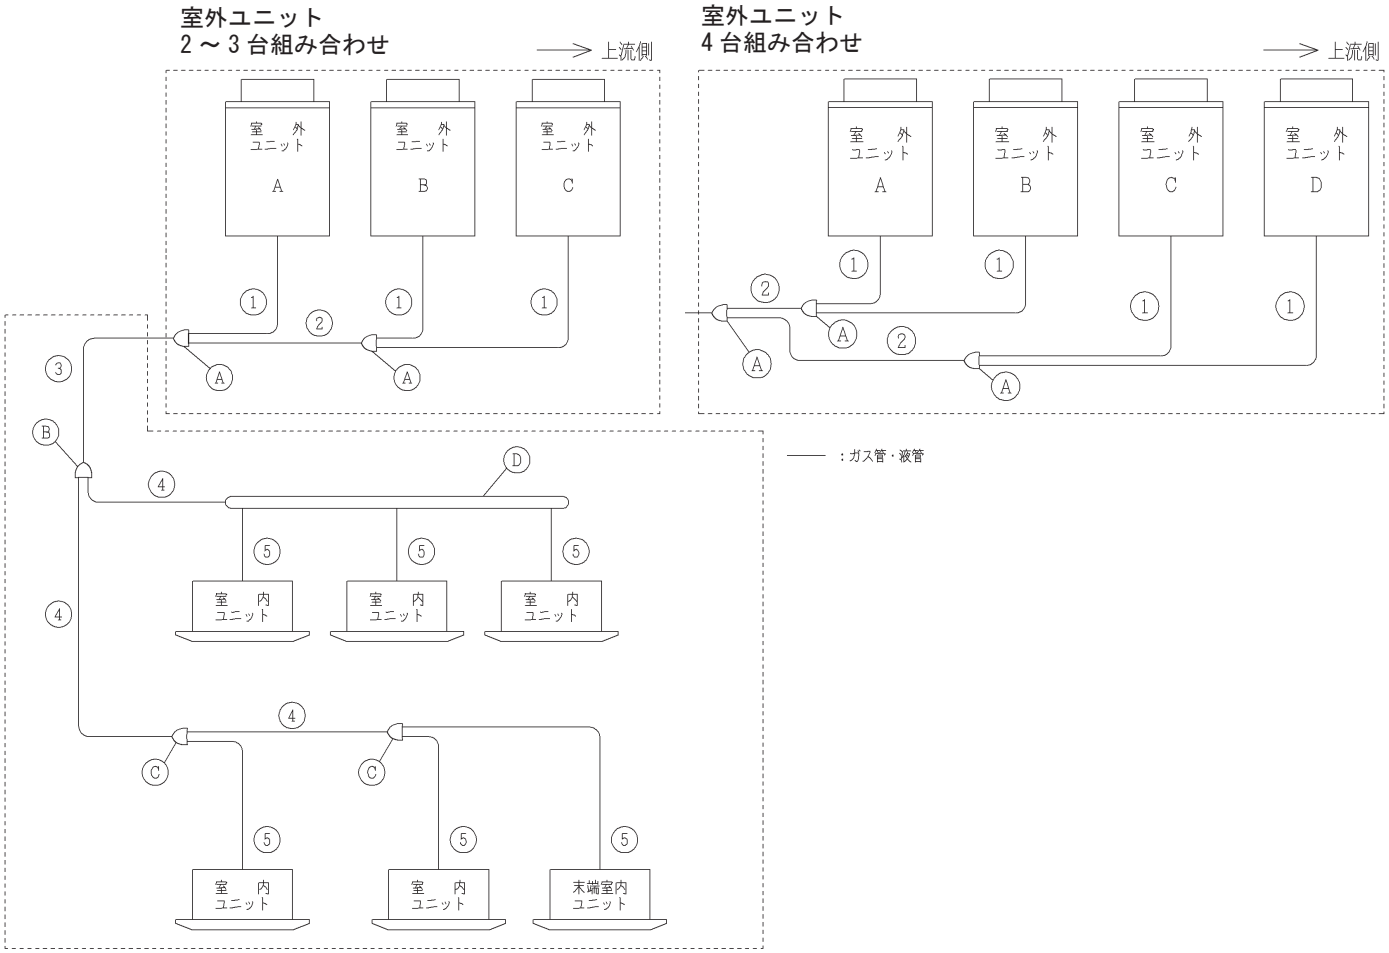

ご注意

1. ガス・配管は同一配管長さ・同一配管経路としてください。
2. 室内ユニットの分岐配管は必ずシステム部品のマルチキットをご使用ください。
3. 室外ユニット・接続配管キット・マルチキットの据付詳細についてはそれぞれに付属の据付点検要領書を参照ください。
4. 配管施工の際には技術資料を必ず参照してください。

室外ユニットと室内ユニットの接続

(1) 主配管径③および第一分岐のマルチキットⒷの選定

室外ユニット容量	配管長 100m 未満		配管長 100m 以上 ※1		マルチキット型式
	高低圧ガス管	液　管	高低圧ガス管	液　管	
140 型	φ 15.88	φ 9.52	φ 19.05	φ 12.7	MW-NP282A1
160 型	φ 19.05	φ 9.52	φ 22.2	φ 12.7	
224 型	φ 19.05	φ 9.52	φ 22.2	φ 12.7	
280 型	φ 22.2	φ 9.52	φ 25.4	φ 12.7	
335,400 型	φ 25.4	φ 12.7	φ 28.58	φ 15.88	MW-NP452A1
450 型	φ 28.58	φ 12.7	φ 31.75	φ 15.88	
500 ～ 690 型	φ 28.58	φ 15.88	φ 31.75	φ 19.05	MW-NP692A1
730 ～ 950 型	φ 31.75	φ 19.05	φ 38.1	φ 22.2	MW-NP902A1
1000 ～ 1500 型	φ 38.1	φ 19.05	φ 44.45	φ 22.2	

※1. 主配管（室外ユニット～第一分岐）をサイズアップ（液管・ガス管共）した場合は、レデューサー（現地準備品）が必要になります。

(2) 第一分岐以降の配管径④およびマルチキットの選定　※2, ※3

第一分岐以降の配管径④およびマルチキットⒸ（ライン分岐管）の選定

室内ユニット容量の合計	高低圧ガス管	液　管	マルチキット型式
159 以下	φ 15.88	φ 9.52	MW-NP282A1
160 以上～ 249 以下	φ 19.05	φ 9.52	
250 以上～ 334 以下	φ 22.2	φ 9.52	
335 以上～ 449 以下	φ 25.4	φ 12.7	MW-NP452A1
450 以上～ 499 以下	φ 28.58	φ 12.7	
500 以上～ 729 以下	φ 28.58	φ 15.88	MW-NP692A1
730 以上～ 1009 以下	φ 31.75	φ 19.05	MW-NP902A1
1010 以上	φ 38.1	φ 19.05	

※2. 第一分岐以降のマルチキットから末端室内ユニットまでの配管長さが 40m を超える場合は、主配管を 1 サイズアップ（液管・ガス管共）する必要があります。その際、レデューサー（現地準備品）が必要になります。

※3. マルチキットサイズが第一分岐管より大きくなる場合には、第一分岐管サイズに合わせてください。マルチキットの配管径が分岐前より大きくなる場合には、分岐前の配管径に合わせてください。

マルチキットⒹ（ヘッダ分岐管）の選定

ヘッダ分岐後の室内ユニット容量の合計	マルチキット型式
140 以上～ 224 以下	MH-NP224A(4 分岐)
140 以上～ 280 以下	MH-NP288A(8 分岐)

(3) マルチキットⒸ～室内ユニット間配管径⑤の選定

室内ユニット容量	高低圧ガス管	液　管
22 ～ 63 型	φ 12.7	φ 6.35 ※4
71 ～ 160 型	φ 15.88	φ 9.52
224 型	φ 19.05	φ 9.52
280 型	φ 22.2	φ 9.52
450 型	φ 28.58	φ 12.7
560 型	φ 28.58	φ 15.88

※4. 室内ユニット容量 22 ～ 63 型の液配管で配管長さが 15m を超える場合には、φ 9.52 の配管を使用してください。この場合、レデューサー（現地準備品）が必要になります。

■冷暖同時システムの場合

構成室外ユニット～接続配管キット間配管径①と、接続配管キット間の配管径②および接続配管キットⒶの選定については、144 ～ 153 ページ「**4.2 冷媒配管 3 配管接続要領**」をご参照ください。

マルチキットⒸ Ⓓをヘッダ分岐とした場合　※8

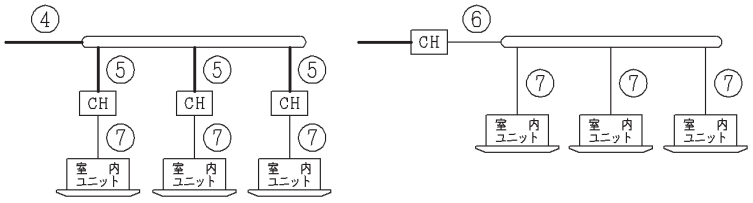

ヘッダ分岐後の室内ユニット容量の合計	マルチキット型式	
	C部（3管用）	D部（2管用）
140以上224以下	MH-NP288X（8分岐）	MH-NP224A（4分岐）
140以上280以下		MH-NP288A（8分岐）

(C) 室内ユニット容量と配管径はCの冷暖切換ユニットの選定の条件を満たしてください。

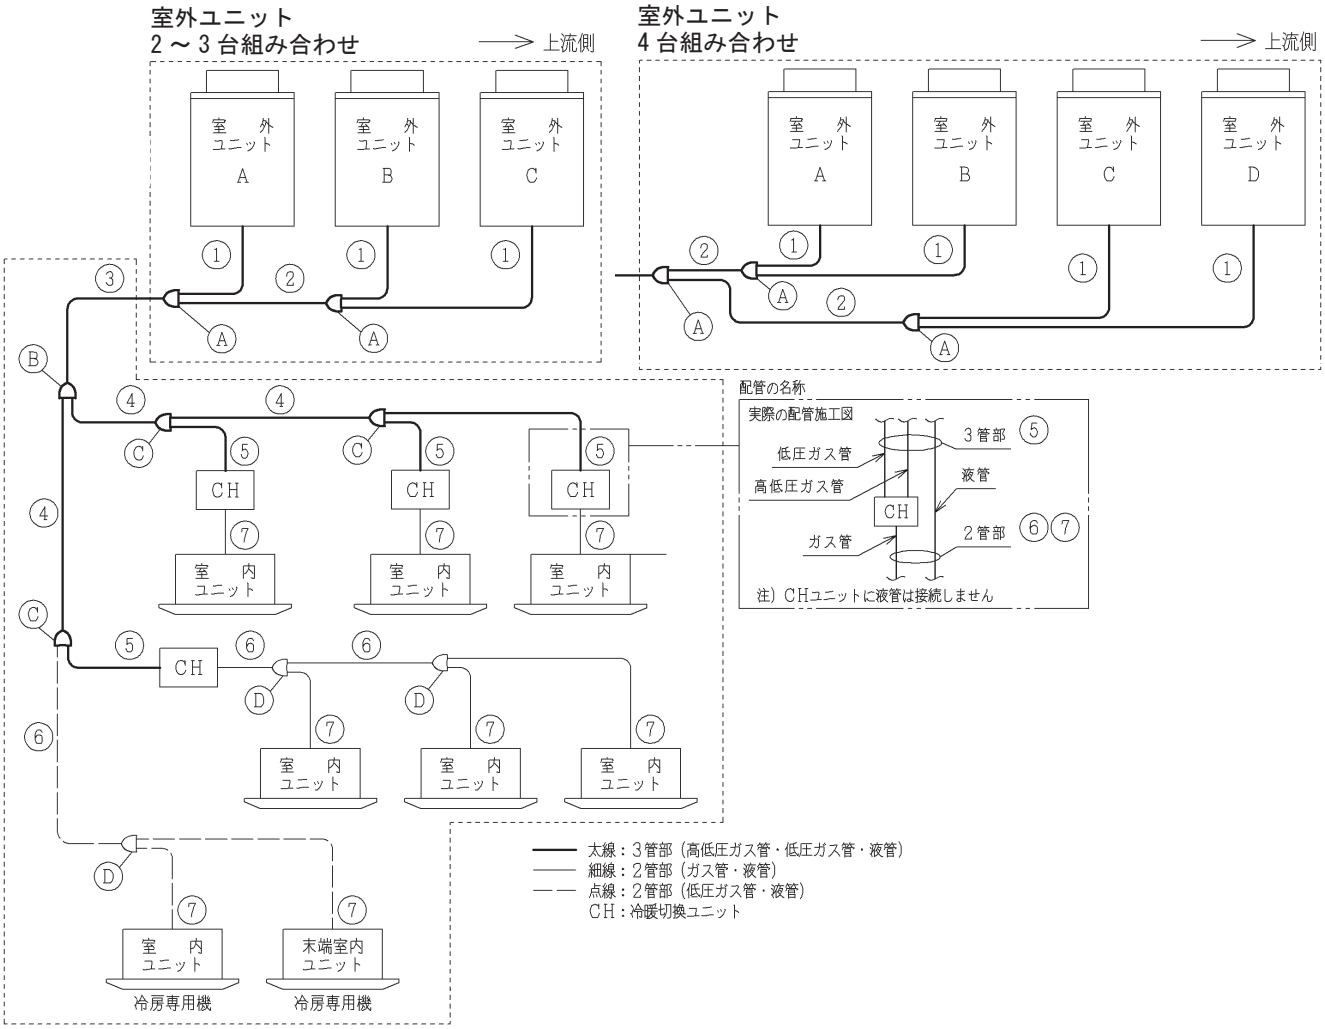

ご注意

1. ガス・配管は同一配管長さ・同一配管経路としてください。
2. 室内ユニット・冷暖切替ユニットの分岐配管は必ずシステム部品のマルチキットをご使用ください。
3. 室外ユニット・接続配管キット・マルチキット・冷暖切替ユニットの据付詳細についてはそれぞれに付属の据付点検要領書を参照ください。
4. 配管施工の際には技術資料を必ず参照してください。

室外ユニットと室内ユニットの接続

(1) 主配管径③および第一分岐のマルチキットⒷの選定

室外ユニット容量	低圧ガス管	高低圧ガス管	液　管		マルチキット型式
			配管長 100m 未満	配管長 100m 以上 ※1	
224 型	φ 19.05	φ 15.88	φ 9.52	φ 12.7	MW-NP282X1
280 型	φ 22.2	φ 19.05	φ 9.52	φ 12.7	
335,400 型	φ 25.4	φ 22.2	φ 12.7	φ 15.88	MW-NP452X1
450 型	φ 28.58	φ 22.2	φ 12.7	φ 15.88	
500,560 型	φ 28.58	φ 22.2	φ 15.88	φ 19.05	MW-NP562X1
615,690 型	φ 28.58	φ 25.4	φ 15.88	φ 19.05	MW-NP692X1
730 型	φ 31.75	φ 25.4	φ 19.05	φ 22.2	MW-NP902X1
800 ～ 950 型	φ 31.75	φ 28.58	φ 19.05	φ 22.2	
1000 型	φ 38.1	φ 28.58	φ 19.05	φ 22.2	
1090 ～ 1500 型	φ 38.1	φ 31.75	φ 19.05	φ 22.2	

※1. 主配管（室外ユニット～第一分岐）をサイズアップ（液管のみ）した場合は、レデューサー（現地準備品）が必要になります。

(2) 第一分岐以降の配管径④およびマルチキットⒸ（ライン分岐管）の選定 ※2

室内ユニット容量の合計	低圧ガス管	高低圧ガス管	液　管	マルチキット型式
159 以下	φ 15.88	φ 12.7	φ 9.52	MW-NP142X1
160 以上～ 249 以下	φ 19.05	φ 15.88	φ 9.52	MW-NP282X1
250 以上～ 334 以下	φ 22.2	φ 19.05	φ 9.52	
335 以上～ 449 以下	φ 25.4	φ 22.2	φ 12.7	MW-NP452X1
450 以上～ 499 以下	φ 28.58	φ 22.2	φ 12.7	
500 以上～ 614 以下	φ 28.58	φ 22.2	φ 15.88	MW-NP562X1
615 以上～ 729 以下	φ 28.58	φ 25.4	φ 15.88	MW-NP692X1
730 以上～ 1009 以下	φ 31.75	φ 28.58	φ 19.05	MW-NP902X1
1010 以上	φ 38.1	φ 31.75	φ 19.05	

※2. マルチキットサイズが第一分岐管より大きくなる場合には、第一分岐管サイズに合わせてください。マルチキットの配管径が分岐前より大きくなる場合には、分岐前の配管径に合わせてください。

(3) 冷暖切換ユニットの選定および冷暖切換ユニット～マルチユニットⒹ間の配管⑤の設定（3 管および 2 管部）※3

冷暖切換ユニット型式	室内ユニット最大接続台数 ※4	接続室内合計容量※5	冷暖切換ユニット上流側		液管
			低圧ガス管	高低圧ガス管	
CH-AP160DS	7	22 ～ 112	φ 15.88	φ 12.7	φ 9.52
		113 ～ 160	φ 19.05	φ 15.88	
CH-AP280DS	8	161 ～ 224	φ 19.05	φ 15.88	φ 9.52
		225 ～ 280	φ 22.2	φ 19.05	

※3. 冷暖切換ユニットに液配管は接続しません。マルチキットと室内ユニット間の液配管（図中⑥，⑦）の配管径は、(4)［マルチキット間の配管⑥およびマルチキットⒹ（ライン分岐）の選定］・(5)［マルチキット～室内ユニット間配管径⑦の選定］に従い選定してください。

※4. 室内ユニット接続台数が4 台を超える場合は、該当する冷暖切換ユニットの前後の配管（図中⑤，⑥，⑦）を 1 サイズアップしてください。（高低圧ガス管・低圧ガス管・ガス管・液管とも 1 サイズアップしてください。）

※5. 能力低下や異音発生の原因になりますので、接続室内合計容量範囲内の接続にしてください。

(4) マルチキット間の配管⑥およびマルチキットⒹ（ライン分岐）の選定

室内ユニット容量の合計	高低圧ガス管 ※6	液管	マルチキット型式
159 以下	φ 15.88	φ 9.52	MW-NP282A1
160 以上～ 249 以下	φ 19.05	φ 9.52	
250 以上～ 334 以下	φ 22.2	φ 9.52	
335 以上～ 449 以下	φ 25.4	φ 12.7	MW-NP452A1
450 以上～ 499 以下	φ 28.58	φ 12.7	
500 以上～ 614 以下	φ 28.58	φ 15.88	MW-NP692A1

※6. 冷房専用機とする場合は、低圧ガス管になります。

(5) マルチキット～室内ユニット間配管径⑦の選定

室内ユニット容量	ガス管	液管
22 ～ 63 型	φ 12.7	φ 6.35 ※7
71 ～ 160 型	φ 15.88	φ 9.52
224 型	φ 19.05	φ 9.52
280 型	φ 22.2	φ 9.52

※7. 室内ユニット容量 22 ～ 63 型の液配管で配管長さが 15m を超える場合には、φ 9.52 の配管を使用してください。この場合、レデューサー（現地準備品）が必要になります。

3 配管接続要領

■標準タイプ

(1) 冷暖切換システムの場合

以下の作業を室外ユニットごとに実施してください。

（注）冷媒配管は必ず同一冷媒サイクルユニットに接続してください。

①冷媒配管は施工に合わせて現地で準備してください。

②配管接続位置を右図に示します。

③室外ユニットの配管取り出し方向

接続配管は振動防止や、阻止弁に無理な力がかからないよう、適宜固定してください。

ⓐ 配管取り出し方向は底ベースから前面・背面・下面の 3 方向に取り出し可能です。

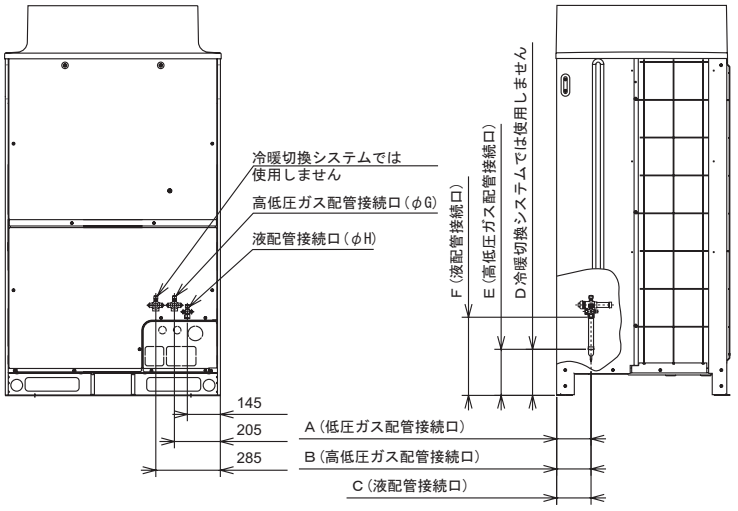

ⓑ 阻止弁作業時は据付点検要領書《塞ぎ配管の取り出し方法》の手順に必ず従ってください。

ⓒ 配管の接続は据付点検要領書の「付属部品表」および「配管の取り出し」に従って施工をしてください。

ⓓ 下配管貫通部は断熱材を取り付けて、すき間がないようにしてください。

（単位：mm）

室外ユニット	A	B	C	D	E	F	G	H
RAS-AP224DS3	150	150	150	205	205	340	22.2	9.52
RAS-AP280DS3								
RAS-AP335DS3								
RAS-AP400DS3	170	170	170	200	200	325	25.4	12.7
RAS-AP450DS3								

④組合せユニットの接続配管キットと接続配管径（冷暖切換システム）

室外ユニットの並び順は、室外ユニット容量が A ≧ B ≧ C ≧ D となるように並べ、かつ室内ユニット側に A がくるように設置してください。（室外ユニット設置時の注意事項に関しては 26 ページを参照してください。）

● 500 ～ 900 型 (2 台組み合わせ)

〔室内ユニットが左側にある場合〕

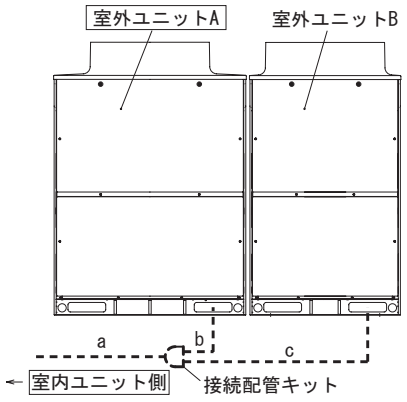

〔室内ユニットが右側にある場合〕

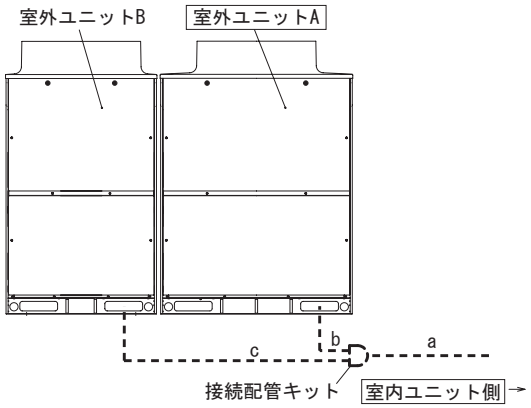

室外ユニット型式			RAS-AP500DS3	RAS-AP560DS3	RAS-AP615DS3	RAS-AP690DS3	RAS-AP730DS3	RAS-AP800DS3	RAS-AP850DS3	RAS-AP900DS3
構成ユニット	室外ユニット A		RAS-AP280DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP450DS3	RAS-AP450DS3
	室外ユニット B		RAS-AP224DS3	RAS-AP224DS3	RAS-AP224DS3	RAS-AP280DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP450DS3
接続配管キット型式			MC-NP20A1				MC-NP21A1			
配管径 (mm)	a	高低圧ガス管	φ 28.58				φ 31.75			
		液管	φ 15.88				φ 19.05			
	b	高低圧ガス管	φ 22.2	φ 25.4	φ 25.4	φ 25.4	φ 25.4	φ 25.4	φ 28.58	φ 28.58
		液管	φ 9.52	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7
	C	高低圧ガス管	φ 19.05	φ 19.05	φ 19.05	φ 22.2	φ 25.4	φ 25.4	φ 25.4	φ 28.58
		液管	φ 9.52	φ 9.52	φ 9.52	φ 9.52	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7

（注）上図を参考に室外ユニットの設置および配管の接続を行ってください。室外ユニット・接続配管キットの型式および配管径は上表に従ってください。

● 950 ～ 1360 型（3 台組み合わせ）

［室内ユニットが左側にある場合］

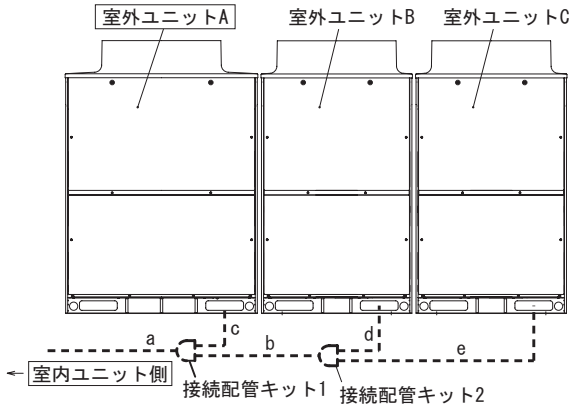

［室内ユニットが右側にある場合］

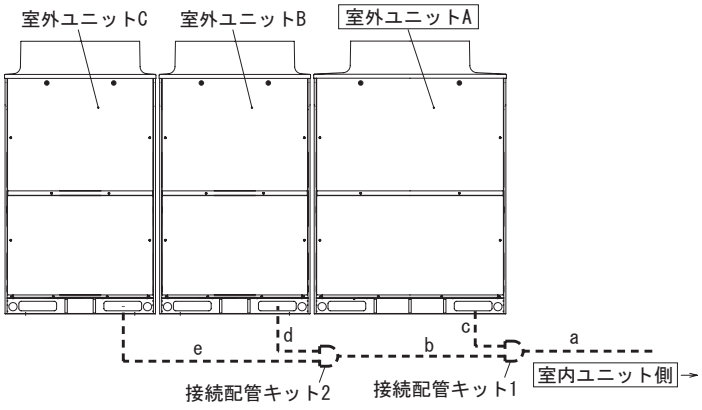

室外ユニット型式			RAS-AP950DS3	RAS-AP1000DS3	RAS-AP1090DS3	RAS-AP1120DS3	RAS-AP1180DS3	RAS-AP1250DS3	RAS-AP1320DS3	RAS-AP1360DS3
構成ユニット	室外ユニットA		RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP450DS3	RAS-AP450DS3	RAS-AP450DS3	RAS-AP450DS3	RAS-AP450DS3
	室外ユニットB		RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP450DS3	RAS-AP450DS3	RAS-AP450DS3
	室外ユニットC		RAS-AP280DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP450DS3
接続配管キット型式			MC-NP30A1							
配管径（mm）	a	高低圧ガス管	φ 31.75	φ 38.1						
		液管	φ 19.05	φ 19.05						
	b	高低圧ガス管	φ 28.58				φ 31.75			
		液管	φ 15.88				φ 19.05			
	c	高低圧ガス管	φ 25.4	φ 25.4	φ 25.4	φ 28.58	φ 28.58	φ 28.58	φ 28.58	φ 28.58
		液管	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7
	d	高低圧ガス管	φ 25.4	φ 25.4	φ 25.4	φ 25.4	φ 25.4	φ 28.58	φ 28.58	φ 28.58
		液管	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7
	e	高低圧ガス管	φ 22.2	φ 25.4	φ 25.4	φ 25.4	φ 25.4	φ 25.4	φ 25.4	φ 28.58
		液管	φ 9.52	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7

（注）上図を参考に室外ユニットの設置および配管の接続を行ってください。室外ユニット・接続配管キットの型式および配管径は上表に従ってください。

●組み合わせシステムの配管接続

500 ～ 1360 型の場合は、下図に従い室外ユニット間の配管を接続してください。配管接続時は、接続配管キットに付属の据付点検要領書を参照して施工してください。

現地施工状態図

（代表例：冷暖切換システム 1000 型（3 台組み合わせ）の場合）

＜冷媒配管下配管の場合＞

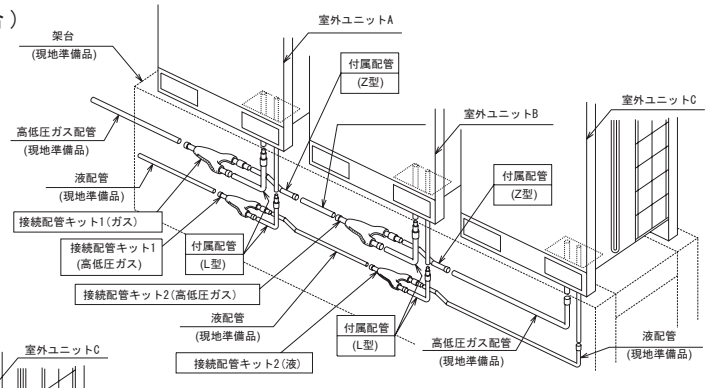

＜冷媒配管前（後）配管の場合＞

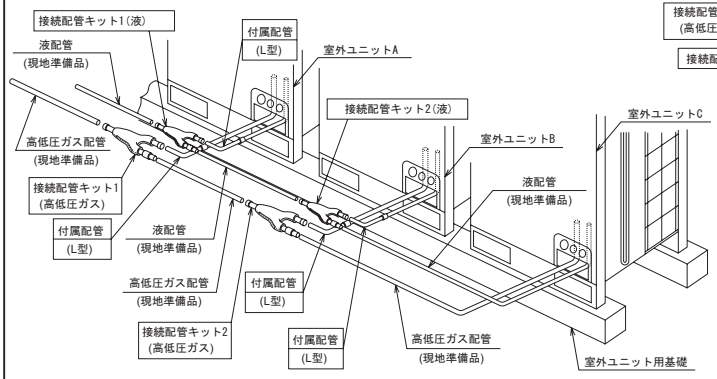

● 1400 ～ 1500 型 (4 台組み合わせ)

〔室内ユニットが左側にある場合〕

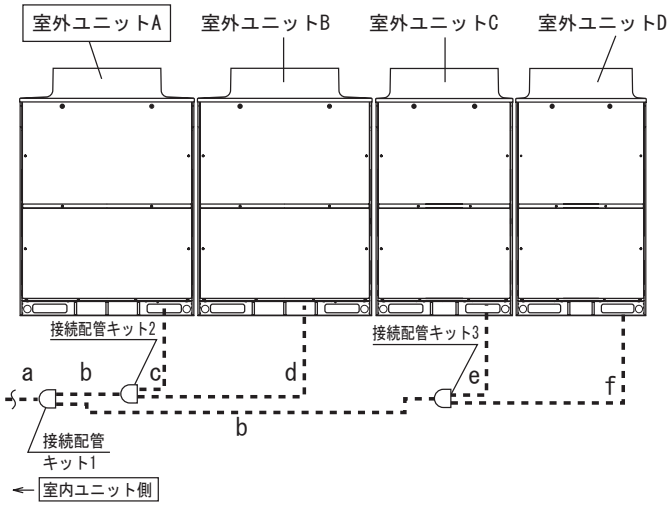

〔室内ユニットが右側にある場合〕

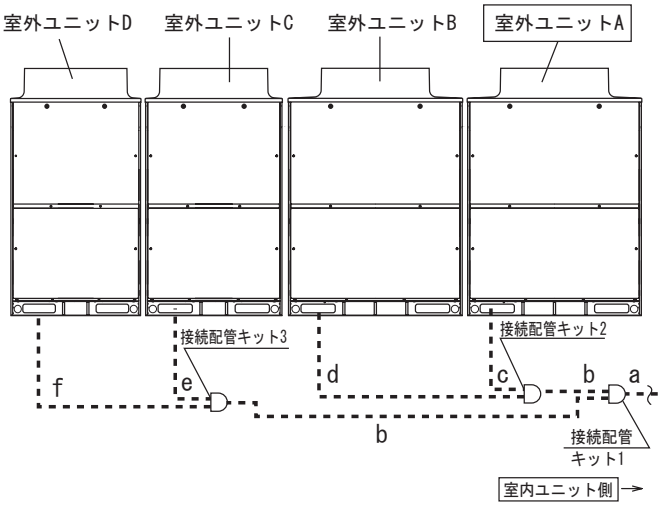

室外ユニット型式			RAS-AP1400DS3	RAS-AP1450DS3	RAS-AP1500DS3
構成ユニット	室外ユニット A		RAS-AP400DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP450DS3
	室外ユニット B		RAS-AP400DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP400DS3
	室外ユニット C		RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3
	室外ユニット D		RAS-AP280DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3
接続配管キット型式			MC-NP40A1		
配管径 (mm)	a	高低圧ガス管	φ 38.1		
		液管	φ 19.05		
	b	高低圧ガス管	φ 31.75		
		液管	φ 19.05		
	c	高低圧ガス管	φ 25.4	φ 25.4	φ 28.58
		液管	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7
	d	高低圧ガス管	φ 25.4	φ 25.4	φ 25.4
		液管	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7
	e	高低圧ガス管	φ 25.4	φ 25.4	φ 25.4
		液管	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7
	f	高低圧ガス管	φ 22.2	φ 25.4	φ 25.4
		液管	φ 9.52	φ 12.7	φ 12.7

（注）上図を参考に室外ユニットの設置および配管の接続を行ってください。室外ユニット・接続配管キットの型式および配管径は上表に従ってください。

●組み合わせシステムの配管接続

1400 ～ 1500 型の場合は、下図に従い室外ユニット間の配管を接続してください。配管接続時は、接続配管キットに付属の据付点検要領書を参照して施工してください。

現地施工状態図
（代表例：冷暖切換システム 1500 型 (4 台組み合わせ) の場合)

＜冷媒配管前（後）配管の場合＞

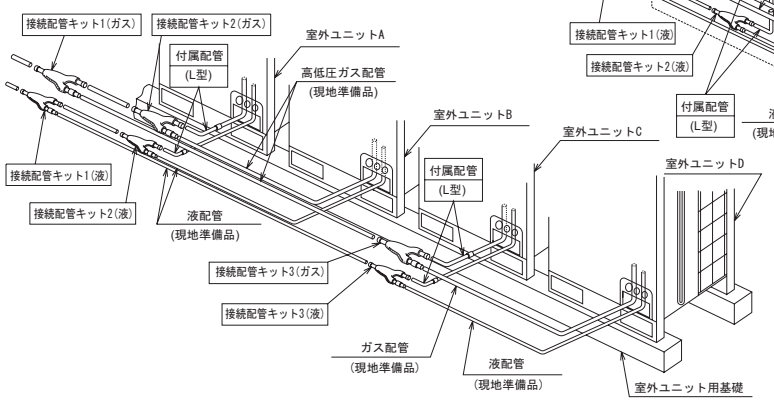

＜冷媒配管下配管の場合＞

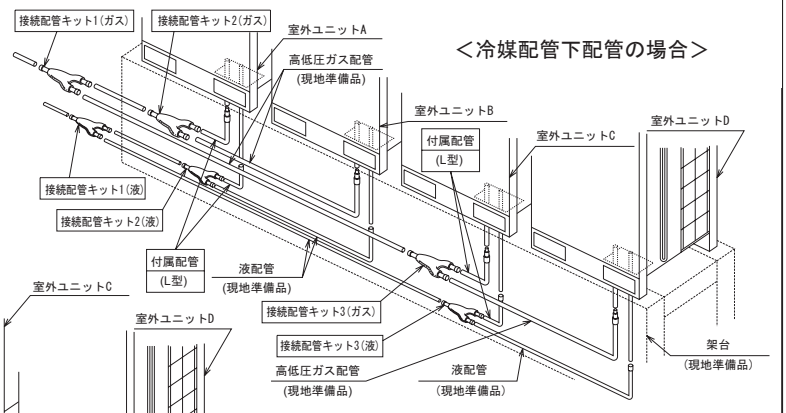

(2) 冷暖同時システムの場合

以下の作業を室外ユニットごとに実施してください。

（注）冷媒配管は必ず同一冷媒サイクルユニットに接続してください。

①冷媒配管は施工に合わせて現地で準備してください。

②配管接続位置を右図に示します。

③室外ユニットの配管取り出し方向

接続配管は振動防止や、阻止弁に無理な力がかからないよう、適宜固定してください。

ⓐ 配管取り出し方向は底ベースから前面・背面・下面の 3 方向に取り出し可能です。

ⓑ 阻止弁作業時は据付点検要領書《塞ぎ配管の取り出し方法》の手順に必ず従ってください。

ⓒ 配管の接続は据付点検要領書の「付属部品表」および「配管の取り出し」に従って施工をしてください。

ⓓ 下配管貫通部は断熱材を取り付けて、すき間がないようにしてください。

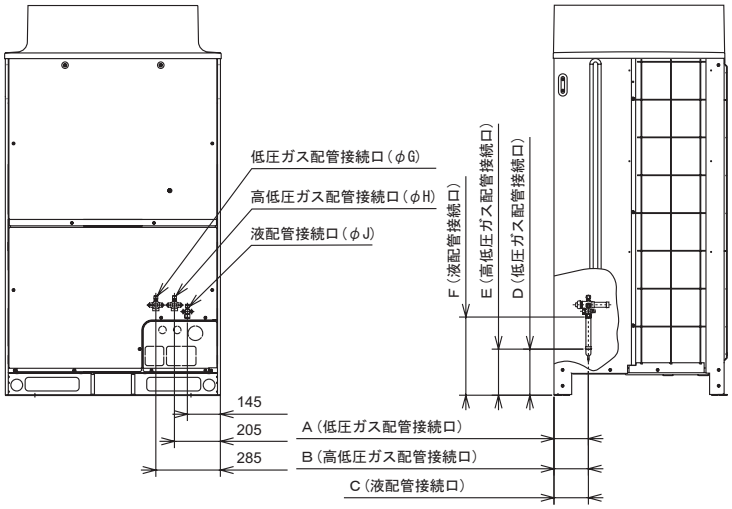

（単位：mm）

室外ユニット	A	B	C	D	E	F	G	H	J
RAS-AP224DS3	150	150	150	205	205	340	22.2	22.2	9.52
RAS-AP280DS3									
RAS-AP335DS3									
RAS-AP400DS3	170	170	170	200	200	325	25.4	25.4	12.7
RAS-AP450DS3									

④組合せユニットの接続配管キットと接続配管径（冷暖同時システム）

室外ユニットの並び順は、室外ユニット容量が A ≧ B ≧ C ≧ D となるように並べ、かつ室内ユニット側に A がくるように設置してください。（室外ユニット設定時の注意事項に関しては 26 ページを参照してください。）

● 500 ～ 900 型 (2 台組み合わせ)

〔室内ユニットが左側にある場合〕

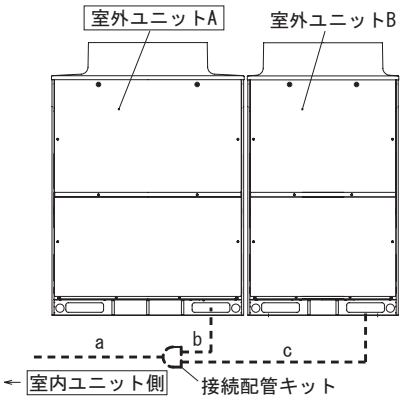

〔室内ユニットが右側にある場合〕

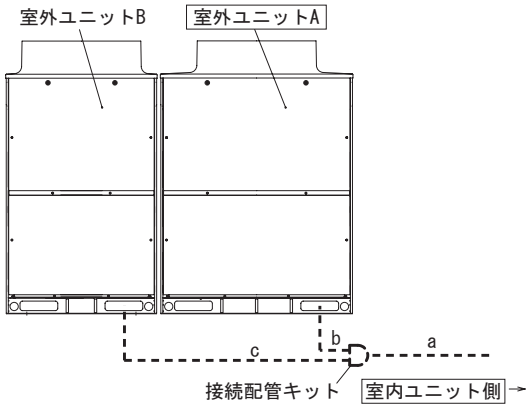

室外ユニット型式			RAS-AP500DS3	RAS-AP560DS3	RAS-AP615DS3	RAS-AP690DS3	RAS-AP730DS3	RAS-AP800DS3	RAS-AP850DS3	RAS-AP900DS3
構成ユニット	室外ユニット A		RAS-AP280DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP450DS3	RAS-AP450DS3
	室外ユニット B		RAS-AP224DS3	RAS-AP224DS3	RAS-AP224DS3	RAS-AP280DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP450DS3
接続配管キット型式			MC-NP20X1				MC-NP21X1			
配管径 (mm)	a	低圧ガス管	φ 28.58		φ 28.58		φ 31.75	φ 31.75		
		高低圧ガス管	φ 22.2		φ 25.4		φ 25.4	φ 28.58		
		液管	φ 15.88		φ 15.88		φ 19.05	φ 19.05		
	b	低圧ガス管	φ 22.2	φ 25.4	φ 25.4	φ 25.4	φ 25.4	φ 25.4	φ 28.58	φ 28.58
		高低圧ガス管	φ 19.05	φ 22.2	φ 22.2	φ 22.2	φ 22.2	φ 22.2	φ 22.2	φ 22.2
		液管	φ 9.52	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7
	C	低圧ガス管	φ 19.05	φ 19.05	φ 19.05	φ 22.2	φ 25.4	φ 25.4	φ 25.4	φ 28.58
		高低圧ガス管	φ 15.88	φ 15.88	φ 15.88	φ 19.05	φ 22.2	φ 22.2	φ 22.2	φ 22.2
		液管	φ 9.52	φ 9.52	φ 9.52	φ 9.52	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7

（注）上図を参考に室外ユニットの設置および配管の接続を行ってください。室外ユニット・接続配管キットの型式および配管径は上表に従ってください。

● 950 ～ 1360 型 (3 台組み合わせ)

［室内ユニットが左側にある場合］

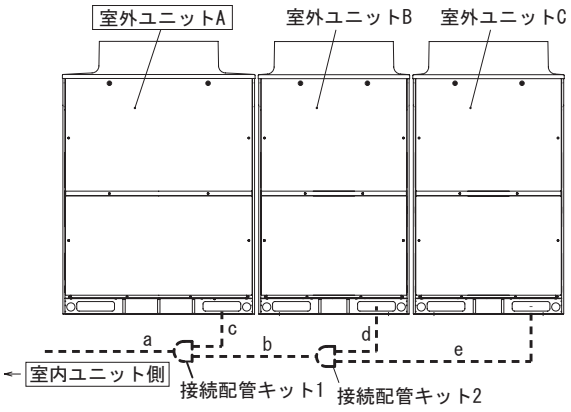

［室内ユニットが右側にある場合］

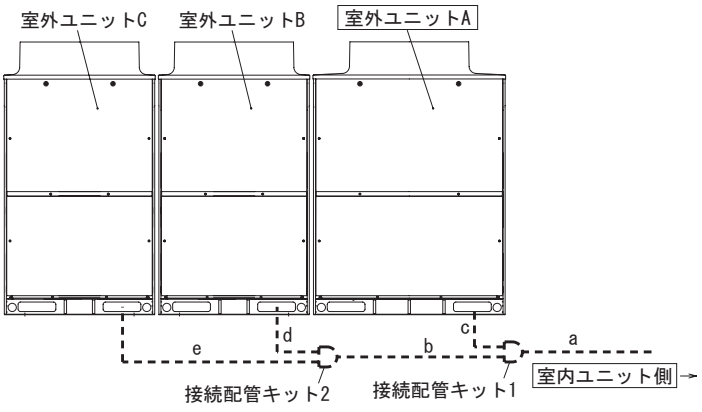

室外ユニット型式			RAS-AP950DS3	RAS-AP1000DS3	RAS-AP1090DS3	RAS-AP1120DS3	RAS-AP1180DS3	RAS-AP1250DS3	RAS-AP1320DS3	RAS-AP1360DS3
構成ユニット	室外ユニットA		RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP450DS3	RAS-AP450DS3	RAS-AP450DS3	RAS-AP450DS3	RAS-AP450DS3
	室外ユニットB		RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP450DS3	RAS-AP450DS3	RAS-AP450DS3
	室外ユニットC		RAS-AP280DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP450DS3
接続配管キット型式			MC-NP30X1							
配管径 (mm)	a	低圧ガス管	φ 31.75	φ 38.1	φ 38.1					
		高低圧ガス管	φ 28.58	φ 28.58	φ 31.75					
		液管	φ 19.05	φ 19.05	φ 19.05					
	b	低圧ガス管	φ 28.58				φ 31.75			
		高低圧ガス管	φ 25.4				φ 28.58			
		液管	φ 15.88				φ 19.05			
	c	低圧ガス管	φ 25.4	φ 25.4	φ 25.4	φ 28.58	φ 28.58	φ 28.58	φ 28.58	φ 28.58
		高低圧ガス管	φ 22.2	φ 22.2	φ 22.2	φ 22.2	φ 22.2	φ 22.2	φ 22.2	φ 22.2
		液管	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7
	d	低圧ガス管	φ 25.4	φ 25.4	φ 25.4	φ 25.4	φ 25.4	φ 28.58	φ 28.58	φ 28.58
		高低圧ガス管	φ 22.2	φ 22.2	φ 22.2	φ 22.2	φ 22.2	φ 22.2	φ 22.2	φ 22.2
		液管	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7
	e	低圧ガス管	φ 22.2	φ 25.4	φ 25.4	φ 25.4	φ 25.4	φ 25.4	φ 25.4	φ 28.58
		高低圧ガス管	φ 19.05	φ 22.2	φ 22.2	φ 22.2	φ 22.2	φ 22.2	φ 22.2	φ 22.2
		液管	φ 9.52	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7

（注）上図を参考に室外ユニットの設置および配管の接続を行ってください。室外ユニット・接続配管キットの型式および配管径は上表に従ってください。

●組み合わせシステムの配管接続

500 ～ 1360 型の場合は、下図に従い室外ユニット間の配管を接続してください。配管接続時は、接続配管キットに付属の据付点検要領書を参照して施工してください。

現地施工状態図

（代表例：冷暖同時システム 1000 型 (3 台組み合わせ) の場合）

＜冷媒配管前（後）配管の場合＞

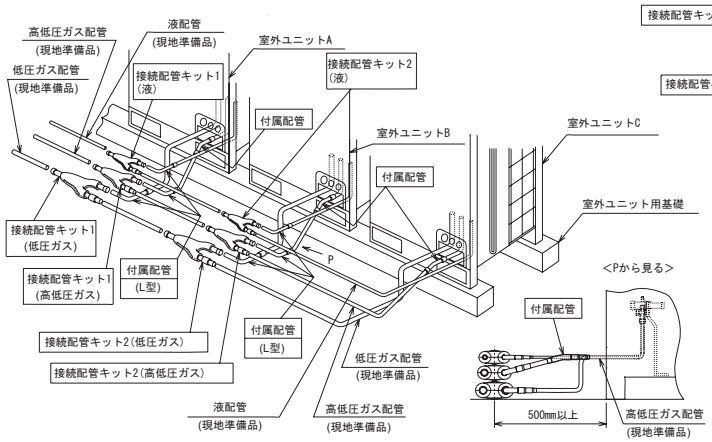

＜冷媒配管下配管の場合＞

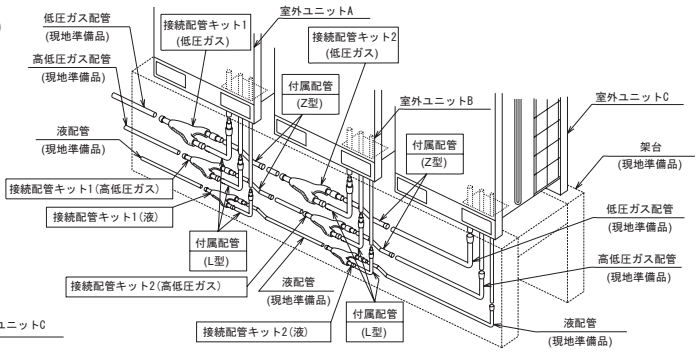

● 1400 ～ 1500 型 (4 台組み合わせ)

〔室内ユニットが左側にある場合〕

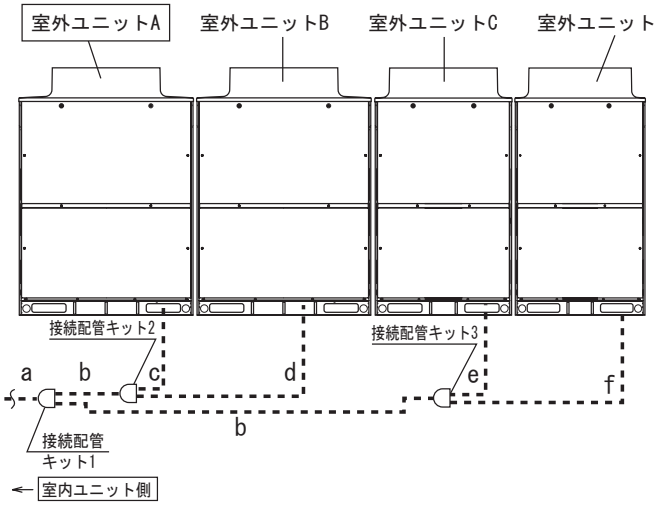

〔室内ユニットが右側にある場合〕

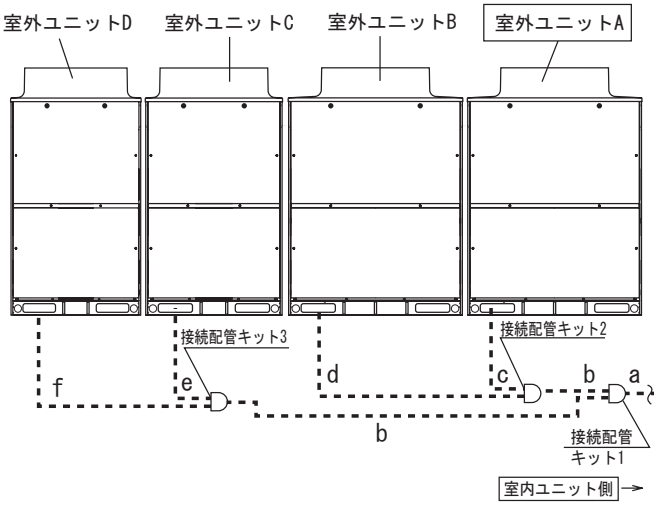

室外ユニット型式			RAS-AP1400DS3	RAS-AP1450DS3	RAS-AP1500DS3
構成ユニット	室外ユニットA		RAS-AP400DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP450DS3
	室外ユニットB		RAS-AP400DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP400DS3
	室外ユニットC		RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3
	室外ユニットD		RAS-AP280DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP335DS3
接続配管キット型式			MC-NP30X1		
配管径 (mm)	a	低圧ガス管	φ 38.1		
		高低圧ガス管	φ 31.75		
		液管	φ 19.05		
	b	低圧ガス管	φ 31.75		
		高低圧ガス管	φ 28.58		
		液管	φ 19.05		
	c	低圧ガス管	φ 25.4	φ 25.4	φ 28.58
		高低圧ガス管	φ 22.2	φ 22.2	φ 22.2
		液管	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7
	d	低圧ガス管	φ 25.4	φ 25.4	φ 25.4
		高低圧ガス管	φ 22.2	φ 22.2	φ 22.2
		液管	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7
	e	低圧ガス管	φ 25.4	φ 25.4	φ 25.4
		高低圧ガス管	φ 22.2	φ 22.2	φ 22.2
		液管	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7
	f	低圧ガス管	φ 22.2	φ 25.4	φ 25.4
		高低圧ガス管	φ 19.05	φ 22.2	φ 22.2
		液管	φ 9.52	φ 12.7	φ 12.7

（注）上図を参考に室外ユニットの設置および配管の接続を行ってください。室外ユニット・接続配管キットの型式および配管径は上表に従ってください。

●組み合わせシステムの配管接続

1400 ～ 1500 型の場合は、下図に従い室外ユニット間の配管を接続してください。配管接続時は、接続配管キットに付属の据付点検要領書を参照して施工してください。

現地施工状態図

（代表例：冷暖同時システム 1500 型 (4 台組み合わせ) の場合)

＜冷媒配管前（後）配管の場合＞

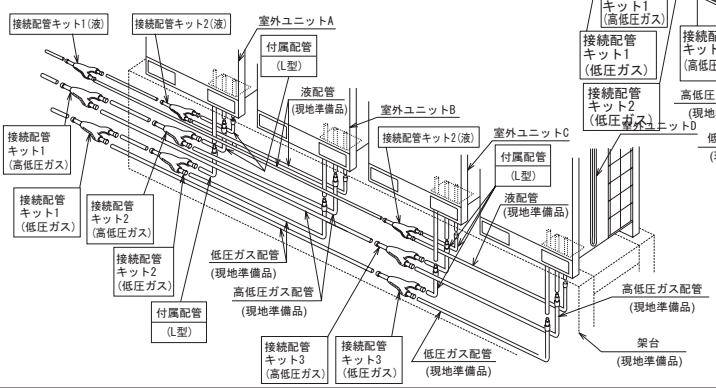

＜冷媒配管下配管の場合＞

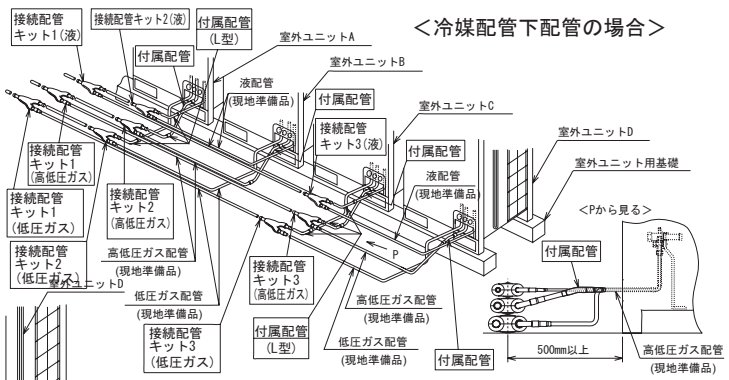

■高効率タイプ

(1) 冷暖切換システムの場合

以下の作業を室外ユニットごとに実施してください。

（注）冷媒配管は必ず同一冷媒サイクルユニットに接続してください。

①冷媒配管は施工に合わせて現地で準備してください。

②配管接続位置を右図に示します。

③室外ユニットの配管取り出し方向接続配管は振動防止や、阻止弁に無理な力がかからないよう、適宜固定してください。

ⓐ 配管取り出し方向は底ベースから前面・背面・下面の 3 方向に取り出し可能です。

ⓑ 阻止弁作業時は据付点検要領書《塞ぎ配管の取り出し方法》の手順に必ず従ってください。

ⓒ 配管の接続は据付点検要領書の「付属部品表」および「配管の取り出し」に従って施工をしてください。

ⓓ 下配管貫通部は断熱材を取り付けて、すき間がないようにしてください。

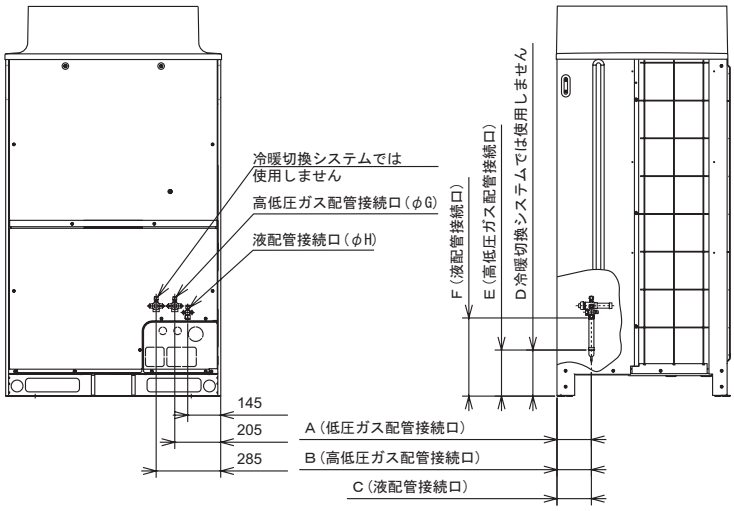

（単位：mm）

室外ユニット	A	B	C	D	E	F
RAS-AP140DG1	150	150	205	340	22.2	9.52
RAS-AP160DG1						
RAS-AP224DG1	170	170	200	325		
RAS-AP280DG1						
RAS-AP335DG1						

④組合せユニットの接続配管キットと接続配管径（冷暖切換システム）

室外ユニットの並び順は、室外ユニット容量が A ≧ B ≧ C となるように並べ、かつ室内ユニット側に A がくるように設置してください。（室外ユニット設定時の注意事項に関しては 26 ページを参照してください。）

● 400 ～ 690 型 (2 台組み合わせ)

〔室内ユニットが左側にある場合〕

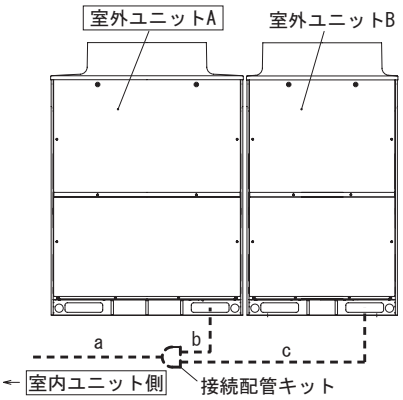

〔室内ユニットが右側にある場合〕

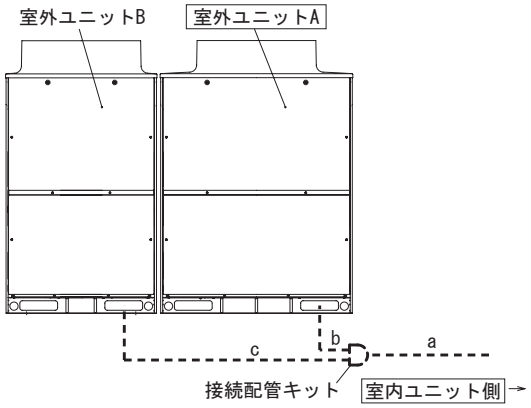

室外ユニット型式			RAS-AP400DG1	RAS-AP450DG1	RAS-AP500DG1	RAS-AP560DG1	RAS-AP615DG1	RAS-AP690DG1
構成ユニット	室外ユニット A		RAS-AP224DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP280DG1	RAS-AP335DG1	RAS-AP335DG1	RAS-AP335DG1
	室外ユニット B		RAS-AP160DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP280DG1	RAS-AP335DG1
接続配管キット型式			MC-NP20A1					
配管径 (mm)	a	ガス管	φ 25.4	φ 28.58		φ 28.58		
		液管	φ 12.7	φ 12.7	φ 15.88	φ 15.88		
	b	ガス管	φ 19.05	φ 19.05	φ 22.2	φ 25.4	φ 25.4	φ 25.4
		液管	φ 9.52	φ 9.52	φ 9.52	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7
	c	ガス管	φ 19.05	φ 19.05	φ 19.05	φ 19.05	φ 22.2	φ 25.4
		液管	φ 9.52	φ 9.52	φ 9.52	φ 9.52	φ 9.52	φ 12.7

（注）上図を参考に室外ユニットの設置および配管の接続を行ってください。室外ユニット・接続配管キットの型式および配管径は上表に従ってください。

● 730 ～ 1000 型 (3 台組み合わせ)

〔室内ユニットが左側にある場合〕

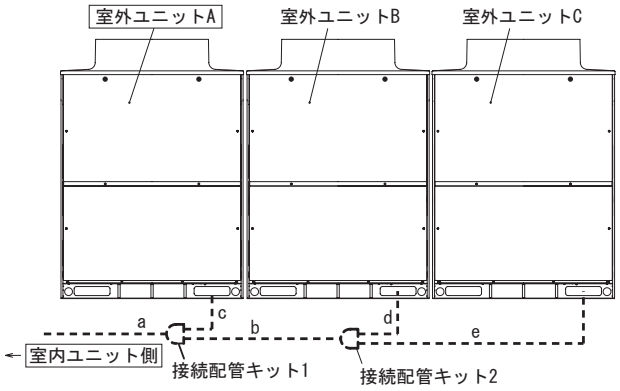

〔室内ユニットが右側にある場合〕

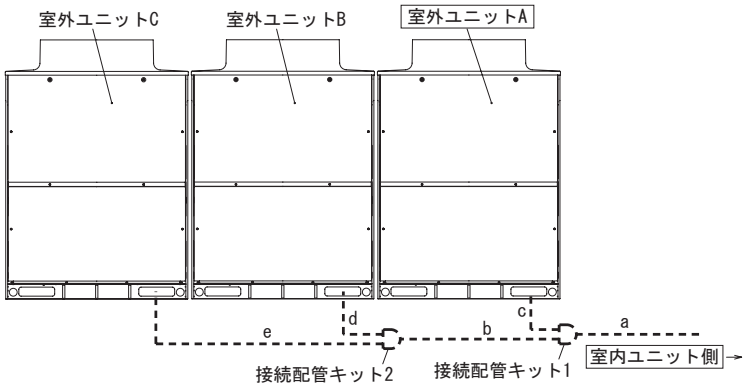

室外ユニット型式			RAS-AP730DG1	RAS-AP800DG1	RAS-AP850DG1	RAS-AP900DG1	RAS-AP950DG1	RAS-AP1000DG1
構成ユニット	室外ユニットA		RAS-AP280DG1	RAS-AP335DG1	RAS-AP335DG1	RAS-AP335DG1	RAS-AP335DG1	RAS-AP335DG1
	室外ユニットB		RAS-AP224DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP280DG1	RAS-AP335DG1	RAS-AP335DG1	RAS-AP335DG1
	室外ユニットC		RAS-AP224DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP280DG1	RAS-AP335DG1
接続配管キット型式			MC-NP30A1					
配管径 (mm)	a	ガス管	φ 31.75					φ 38.1
		液管	φ 19.05					φ 19.05
	b	ガス管	φ 28.58					
		液管	φ 15.88					
	c	ガス管	φ 22.2	φ 25.4	φ 25.4	φ 25.4	φ 25.4	φ 25.4
		液管	φ 9.52	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7
	d	ガス管	φ 19.05	φ 19.05	φ 22.2	φ 25.4	φ 25.4	φ 25.4
		液管	φ 9.52	φ 9.52	φ 9.52	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7
	e	ガス管	φ 19.05	φ 19.05	φ 19.05	φ 19.05	φ 22.2	φ 25.4
		液管	φ 9.52	φ 9.52	φ 9.52	φ 9.52	φ 9.52	φ 12.7

(注) 上図を参考に室外ユニットの設置および配管の接続を行ってください。室外ユニット・接続配管キットの型式および配管径は上表に従ってください。

●組み合わせシステムの配管接続

400 型以上の場合は、下図に従い室外ユニット間の配管を接続してください。配管接続時は、接続配管キットに付属の据付点検要領書を参照して施工してください。

現地施工状態図
(代表例：冷暖切換システム 1000 型 (3 台組み合わせ) の場合)

＜冷媒配管下配管の場合＞

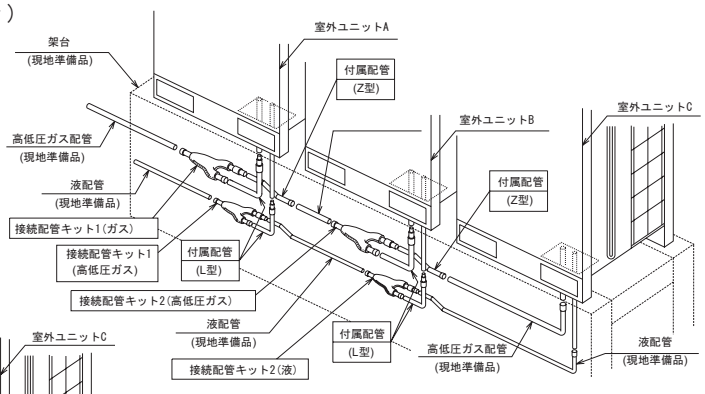

＜冷媒配管前（後）配管の場合＞

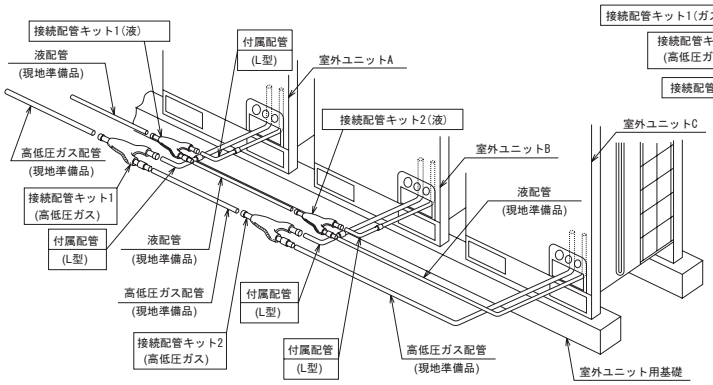

(2) 冷暖同時システムの場合

以下の作業を室外ユニットごとに実施してください。

（注）冷媒配管は必ず同一冷媒サイクルユニットに接続してください。

①冷媒配管は施工に合わせて現地で準備してください。

②配管接続位置を右図に示します。

③室外ユニットの配管取り出し方向

接続配管は振動防止や、阻止弁に無理な力がかからないよう、適宜固定してください。

ⓐ 配管取り出し方向は底ベースから前面、背面、下面の 3 方向に取り出し可能です。

ⓑ 阻止弁作業時は据付点検要領書《塞ぎ配管の取り出し方法》の手順に必ず従ってください。

ⓒ 配管の接続は据付点検要領書の「付属部品表」および「配管の取り出し」に従って施工をしてください。

ⓓ 下配管貫通部は断熱材を取り付けて、すき間がないようにしてください。

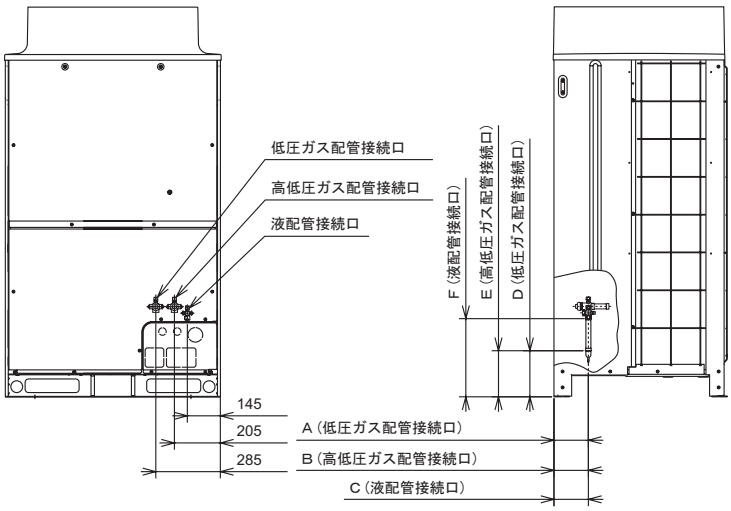

（単位：mm）

室外ユニット	A	B	C	D	E	F	G	H	J
RAS-AP140DG1	150	150	150	205	205	340	22.2	22.2	9.52
RAS-AP160DG1									
RAS-AP224DG1	170	170	170	200	200	325			
RAS-AP280DG1									
RAS-AP335DG1									

④組合せユニットの接続配管キットと接続配管径（冷暖同時システム）

室外ユニットの並び順は、室外ユニット容量が A ≧ B ≧ C となるように並べ、かつ室内ユニット側に A がくるように設置してください。（室外ユニット設定時の注意事項に関しては 26 ページを参照してください。）

● 400 ～ 690 型 (2 台組み合わせ)

［室内ユニットが左側にある場合］

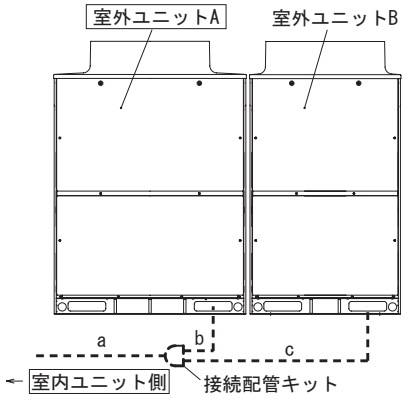

［室内ユニットが右側にある場合］

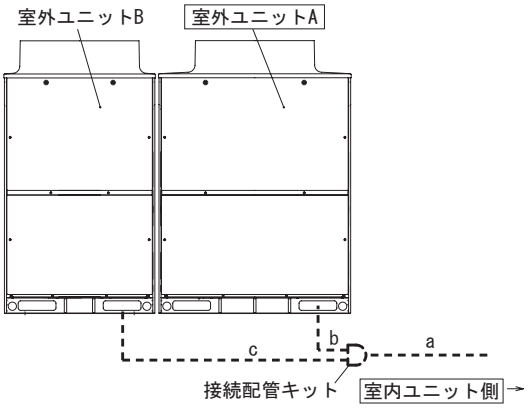

室外ユニット型式			RAS-AP400DG1	RAS-AP450DG1	RAS-AP500DG1	RAS-AP560DG1	RAS-AP615DG1	RAS-AP690DG1
構成ユニット	室外ユニット A		RAS-AP224DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP280DG1	RAS-AP335DG1	RAS-AP335DG1	RAS-AP335DG1
	室外ユニット B		RAS-AP160DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP280DG1	RAS-AP335DG1
接続配管キット型式			MC-NP20X1					
配管径 (mm)	a	低圧ガス管	φ 25.4	φ 28.58	φ 28.58		φ 28.58	
		高低圧ガス管	φ 22.2	φ 22.2	φ 22.2		φ 25.4	
		液管	φ 12.7	φ 12.7	φ 15.88		φ 15.88	
	b	低圧ガス管	φ 19.05	φ 19.05	φ 22.2	φ 25.4	φ 25.4	φ 25.4
		高低圧ガス管	φ 15.88	φ 15.88	φ 19.05	φ 22.2	φ 22.2	φ 22.2
		液管	φ 9.52	φ 9.52	φ 9.52	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7
	c	低圧ガス管	φ 19.05	φ 19.05	φ 19.05	φ 19.05	φ 22.2	φ 25.4
		高低圧ガス管	φ 15.88	φ 15.88	φ 15.88	φ 15.88	φ 19.05	φ 22.2
		液管	φ 9.52	φ 9.52	φ 9.52	φ 9.52	φ 9.52	φ 12.7

（注記）上図を参考に室外ユニットの設置および配管の接続を行ってください。室外ユニット・接続配管キットの型式および配管径は上表に従ってください。

● 730 ～ 1000 型 (3 台組み合わせ)

〔室内ユニットが左側にある場合〕

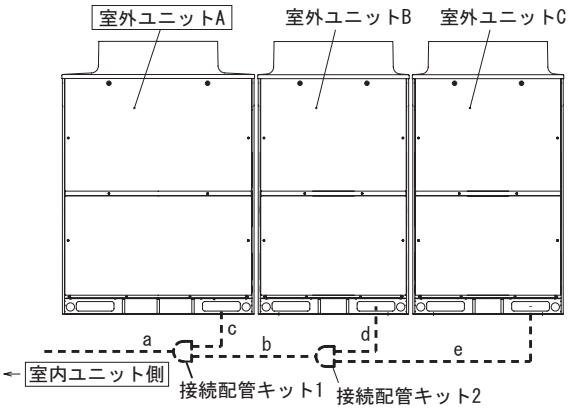

〔室内ユニットが右側にある場合〕

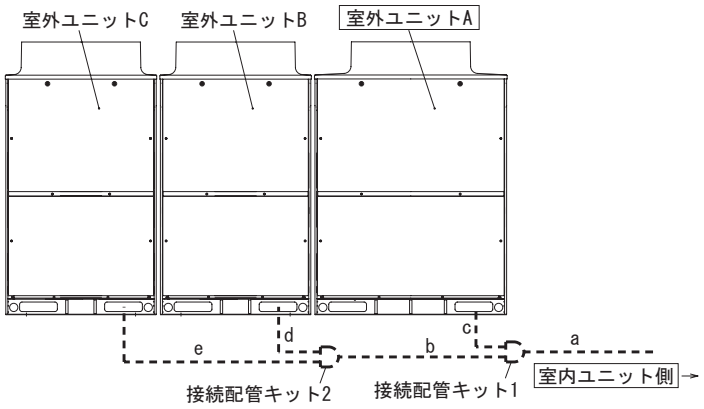

室外ユニット型式			RAS-AP730DG1	RAS-AP800DG1	RAS-AP850DG1	RAS-AP900DG1	RAS-AP950DG1	RAS-AP1000DG1
構成ユニット	室外ユニットA		RAS-AP280DG1	RAS-AP335DG1	RAS-AP335DG1	RAS-AP335DG1	RAS-AP335DG1	RAS-AP335DG1
	室外ユニットB		RAS-AP224DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP280DG1	RAS-AP335DG1	RAS-AP335DG1	RAS-AP335DG1
	室外ユニットC		RAS-AP224DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP280DG1	RAS-AP335DG1
接続配管キット型式			MC-NP30X1					
配管径 (mm)	a	低圧ガス管	φ 31.75	φ 31.75				φ 38.1
		高低圧ガス管	φ 25.4	φ 28.58				φ 28.58
		液管	φ 19.05	φ 19.05				φ 19.05
	b	低圧ガス管	φ 28.58				φ 28.58	
		高低圧ガス管	φ 22.2				φ 25.4	
		液管	φ 15.88				φ 15.88	
	c	低圧ガス管	φ 22.2	φ 25.4	φ 25.4	φ 25.4	φ 25.4	φ 25.4
		高低圧ガス管	φ 19.05	φ 22.2	φ 22.2	φ 22.2	φ 22.2	φ 22.2
		液管	φ 9.52	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7
	d	低圧ガス管	φ 19.05	φ 19.05	φ 22.2	φ 25.4	φ 25.4	φ 25.4
		高低圧ガス管	φ 15.88	φ 15.88	φ 19.05	φ 22.2	φ 22.2	φ 22.2
		液管	φ 9.52	φ 9.52	φ 9.52	φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7
	e	低圧ガス管	φ 19.05	φ 19.05	φ 19.05	φ 19.05	φ 22.2	φ 25.4
		高低圧ガス管	φ 15.88	φ 15.88	φ 15.88	φ 15.88	φ 19.05	φ 22.2
		液管	φ 9.52	φ 9.52	φ 9.52	φ 9.52	φ 9.52	φ 12.7

（注）上図を参考に室外ユニットの設置および配管の接続を行ってください。室外ユニット・接続配管キットの型式および配管径は上表に従ってください。

●組み合わせシステムの配管接続

400 型以上の場合は、下図に従い室外ユニット間の配管を接続してください。配管接続時は、接続配管キットに付属の据付点検要領書を参照してください。

現地施工状態図

（代表例：冷暖同時システム 1000 型 (3 台組み合わせ) の場合 ）

＜冷媒配管下配管の場合＞

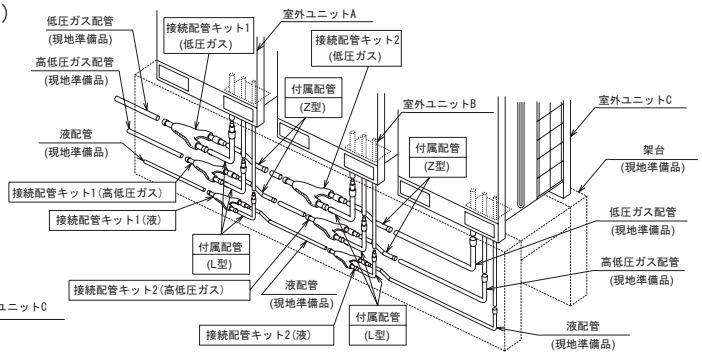

＜冷媒配管前（後）配管の場合＞

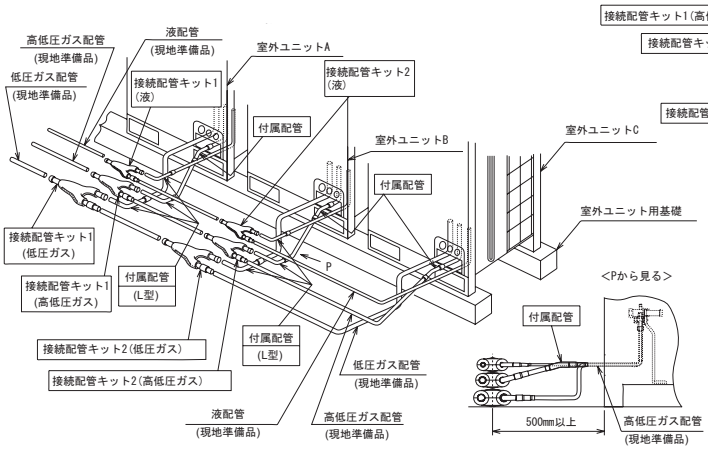

4 室外ユニットの配管施工条件

(1) 室内ユニット側の接続配管キットから室外ユニットまでの配管長は、室外ユニット 3 台組み合わせの場合は La ≦ Lb ≦ Lc ≦ 10m となるようにしてください。

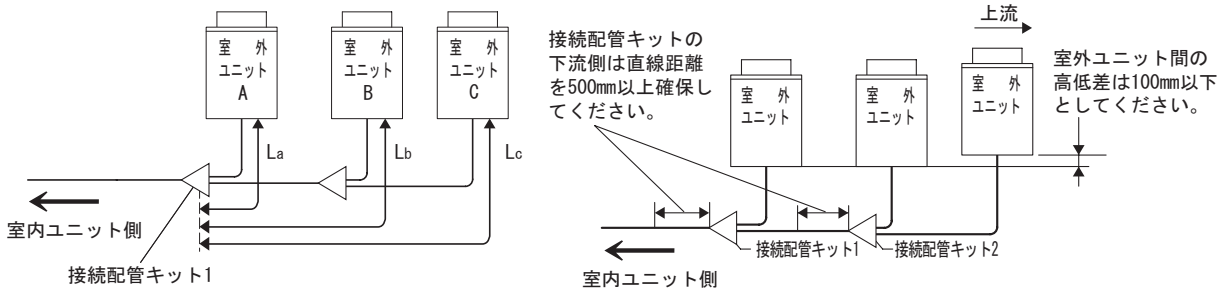

(2) 接続配管キットは、室外ユニット配管取り出し位置よりも低い位置に設置してください。室外ユニット配管取り出し位置よりも高い位置で設置する場合は、接続配管キット取り付け高さを室外ユニット脚部から 300㎜ 以下とし、接続配管キットと室外ユニット間に 200 ㎜以上の立ち上がりを設けてください。

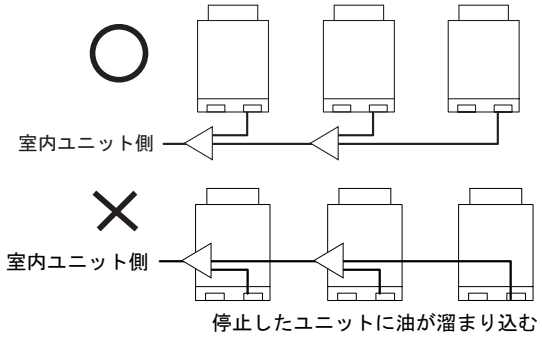

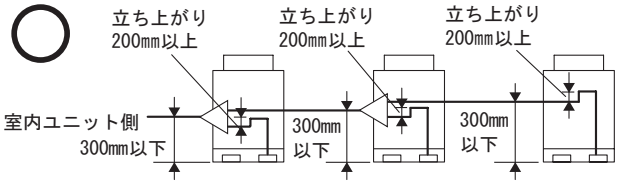

(3) 室外ユニット間の配管長が 2m 以上になる場合は、ガス管に 200㎜ 以上の立ち上がりを設けてください。油が溜まり込む恐れがあります。

・2m 未満の場合

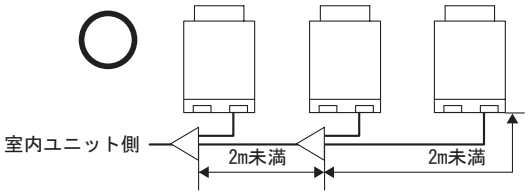

・2m 以上の場合

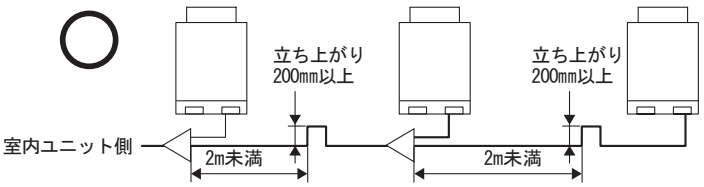

(4) 室外ユニット間の配管は水平または室内ユニット側に向かって下り勾配となるように設置してください。
配管に油が溜まり込む恐れがあります。

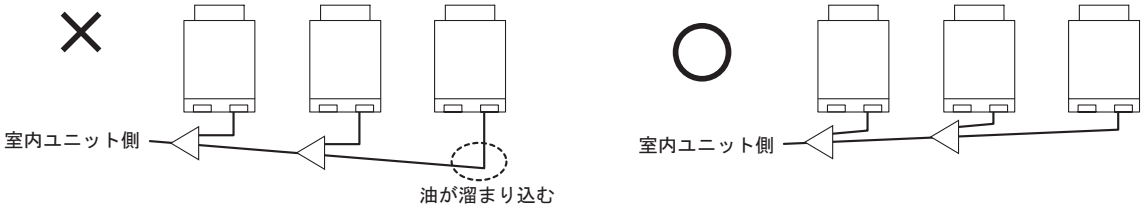

(5) 前面に配管を取り出す場合、サービスなどを考慮して室外ユニットと接続配管キットの間を 500 ㎜以上確保してください。
（圧縮機交換には 500 ㎜以上のスペースが必要です。）

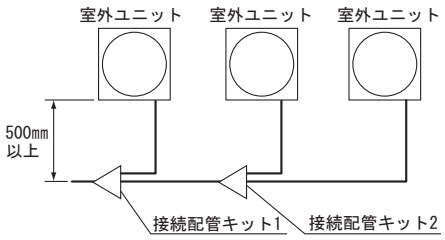

(6) 接続配管キットの向き
地面に対し水平（± 15° 以内）となるように設置してください。

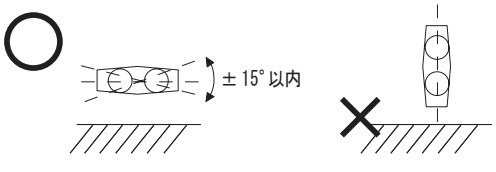

5 冷媒追加封入量の制約（標準 / 高効率・冷暖同時 / 切換システム 共通）

この室外ユニットには予め冷媒が封入されていますが、配管長さに応じて、適正な冷媒量を追加封入する必要があります。下記の要領で表中に値を記入して追加封入量を求め、冷媒を追加封入してください。また、保守・サービスのために、室外ユニットの正面サービスカバー内側に貼り付けの銘板に必ず追加封入量を記録しておいてください。

(1) 冷媒の追加封入量の計算

<table>
<tr><th>記号</th><th>内容</th></tr>
<tr><td>W1</td><td>現地液配管追加分
<table>
<tr><th>液配管径 (mm)</th><th>液配管合計長さ (m)</th><th>液配管 1m 当りの冷媒量 (kg/m)</th><th>追加封入量 (kg)</th></tr>
<tr><td>φ 22.2</td><td>m</td><td>× 0.36 ＝</td><td></td></tr>
<tr><td>φ 19.05</td><td>m</td><td>× 0.26 ＝</td><td></td></tr>
<tr><td>φ 15.88</td><td>m</td><td>× 0.17 ＝</td><td></td></tr>
<tr><td>φ 12.7</td><td>m</td><td>× 0.11 ＝</td><td></td></tr>
<tr><td>φ 9.52</td><td>m</td><td>× 0.056 ＝</td><td></td></tr>
<tr><td>φ 6.35</td><td>m</td><td>× 0.024 ＝</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">液配管分の追加封入量合計＝</td><td></td></tr>
</table>
（注）上記液配管分の追加封入量の合計が以下最低追加冷媒封入量を下回った場合、配管長に関わらず以下の冷媒量を液配管追加分 (W1) としてください。
（標準機）
<table>
<tr><th>室外ユニット型式</th><th>224 型</th><th>280 型</th><th>335 型</th><th>400 型</th><th>450 型</th></tr>
<tr><td>最低追加冷媒封入量 (kg)</td><td>2.0</td><td>2.0</td><td>3.0</td><td>3.0</td><td>3.0</td></tr>
</table>
（高効率機）
<table>
<tr><th>室外ユニット型式</th><th>140 型</th><th>160 型</th><th>224 型</th><th>280 型</th><th>335 型</th></tr>
<tr><td>最低追加冷媒封入量 (kg)</td><td>2.0</td><td>2.0</td><td>2.0</td><td>2.0</td><td>3.0</td></tr>
</table>
なお、組み合わせユニット時はそれぞれの構成ユニット分を足したものを最低追加冷媒量としてください。</td></tr>
<tr><td>W2</td><td>室内ユニット分の追加封入量
接続される室内ユニットにより、冷媒の追加封入が必要になります。下表から接続される室内ユニットに応じた冷媒量を選択してください。
接続される室内ユニットによる追加封入量（kg）
<table>
<tr><th colspan="2">室内ユニット</th><th colspan="2">システム構成</th></tr>
<tr><th>型式</th><th>接続台数</th><th>冷暖切換システム</th><th>冷暖同時システム</th></tr>
<tr><td rowspan="4">RCI-AP80K3 ～ AP160K3</td><td>1 台</td><td>0.5</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td>2 台</td><td>1.0</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td>3 台</td><td>1.5</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td>4 台以上</td><td>2.0</td><td>0.0</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>W3</td><td>室内ユニット分の追加封入量
224 型以上の室内ユニットが組み合わされる場合は、室内ユニット 1 台に対して、1kg/ 台の冷媒を追加します。
224 型以上の室内ユニットの台数　　追加封入量
□ × 1.0kg/ 台＝ □</td></tr>
<tr><td>W4</td><td>室内ユニットの接続容量比（室内ユニット合計容量 / 室外ユニット容量）による
追加封入量
室内ユニットの接続容量比　100%未満　　:0.0kg
室内ユニットの接続容量比　100%以上　　:0.5kg</td></tr>
<tr><td colspan="2">追加封入量の合計 (W1 ＋ W2 ＋ W3 ＋ W4) ＝</td></tr>
</table>

かべかけ（膨張弁機外取り付けタイプ）と膨張弁キットをご使用の場合は一部追加の冷媒量の計算が異なります。詳細は 35 ページをご確認ください。

追加封入量の合計が下表に示す冷媒最大追加封入量以下となることを確認してください。

＜冷媒最大追加封入量＞

室外ユニット容量	140～280型	335型	400～450型	500～690型	730～1500型
冷媒最大追加封入量	28kg	36kg	40kg	51kg	63kg

(2) 全封入量の記録

保守・サービスのため、システム全体の冷媒量を計算します。

追加封入量の合計　　室外ユニットの出荷時封入量の合計(下表)　＝　全封入量

□ kg ＋ □ kg ＝ □ kg

＜室外ユニットの出荷時の冷媒封入量＞

●標準タイプ

室外ユニット型式	出荷時封入量 (kg)
RAS-AP224DS3	5.4
RAS-AP280DS3	6.4
RAS-AP335DS3	7.3
RAS-AP400DS3	8.5
RAS-AP450DS3	9.5

●高効率タイプ

室外ユニット型式	出荷時封入量 (kg)
RAS-AP140DG1	5.6
RAS-AP160DG1	5.6
RAS-AP224DG1	7.7
RAS-AP280DG1	7.7
RAS-AP335DG1	8.3

（注）組合せユニットの場合は、組み合わされる室外ユニットの出荷時の冷媒封入量の合計を計算してください。

1 操作回路連絡配線

（室内ユニット・室外ユニット・冷暖切換ユニット）

(1) 操作回路連絡配線を以下のように接続してください。（下図に配線例を示します。）

① 操作回路連絡配線は必ず同一サイクルのユニットに接続してください。（室外ユニットに冷媒配管を接続した室内ユニットは、操作回路連絡配線も必ず同一室外ユニットに接続してください。）冷媒配管と操作回路連絡配線をそれぞれ異なった冷凍サイクルシステムに接続しますと異常運転となります。

② 操作回路連絡配線は 2 芯線をご使用ください。(3 芯以上は使用しないでください。)

③ 同一系統の H-LINK システムは、同じ種類のケーブルを使用してください。

④ 室内・室外連絡配線は、電源配線と別のケーブルとしてください。室内・室外連絡配線と空調用電源配線（室内外渡り配線など）を並行して敷設する場合は、必ず 5 ㎝以上離してください。空調機以外の機器の電源配線と並行する場合は 1.5m 以上離してください。離すことができない場合は、電源配線を鉄製の電線管（片側をアースする）の中に敷設して離してください。

⑤ 室外－室内ユニットまたは冷暖切換ユニット間操作回路連絡配線および他冷媒系統に接続する操作回路連絡配線は、室外ユニット A の操作回路端子台 (TB2) の H-LINK 伝送端子 (1,2) に接続してください。

⑥ 同一冷媒系統の室外－室外ユニット間操作回路連絡配線は操作回路端子台 (TB2)（制御プリント板上）の外－外伝送端子 (3,4) に接続してください。

⑦ 操作回路端子台 (TB2) には 200V 電源配線を絶対に接続しないでください。システム全体のプリント板が故障します。

⑧ 冷暖同時システムにおいて冷房専用室内ユニットは冷暖切換ユニットの室外伝送端末 (1,2) へ接続してください。

⑨ 本ユニットには e-LINE 方式の配線接続は対応できませんのでご注意ください。

例：冷暖同時システムの場合

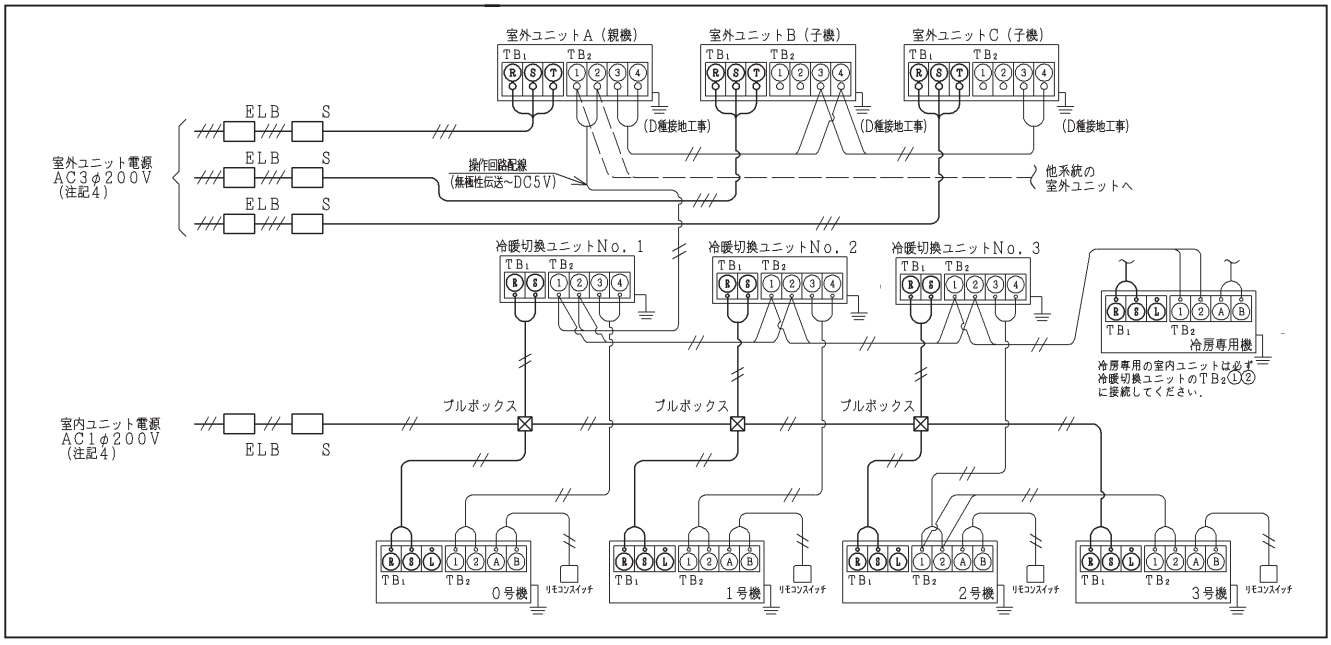

（注）号機番号は室内ユニット側ロータリースイッチ (RSW2) にて設定した場合を示します。

2 室外ユニットの電源配線（別電源方式）

各室外ユニットごとに電源を配線する方式です。基本的にこの方式で施工してください。
渡り電源方式については 159, 160 ページ**「3 室外ユニットの電源配線（渡り電源方式）」**をご参照ください。

- 「電気設備に関する技術基準を定める経済産業省令」・「内線規程（JEAC8001）（最新のもの）」および事前に各電力会社のご指導に従ってください。
- 配線工事は電気工事士の方が行ってください。

⚠ 警告	漏電遮断器（高調波対応品）は必ず設置してください。 取り付けられていないと感電・火災の原因になります。

■標準タイプ

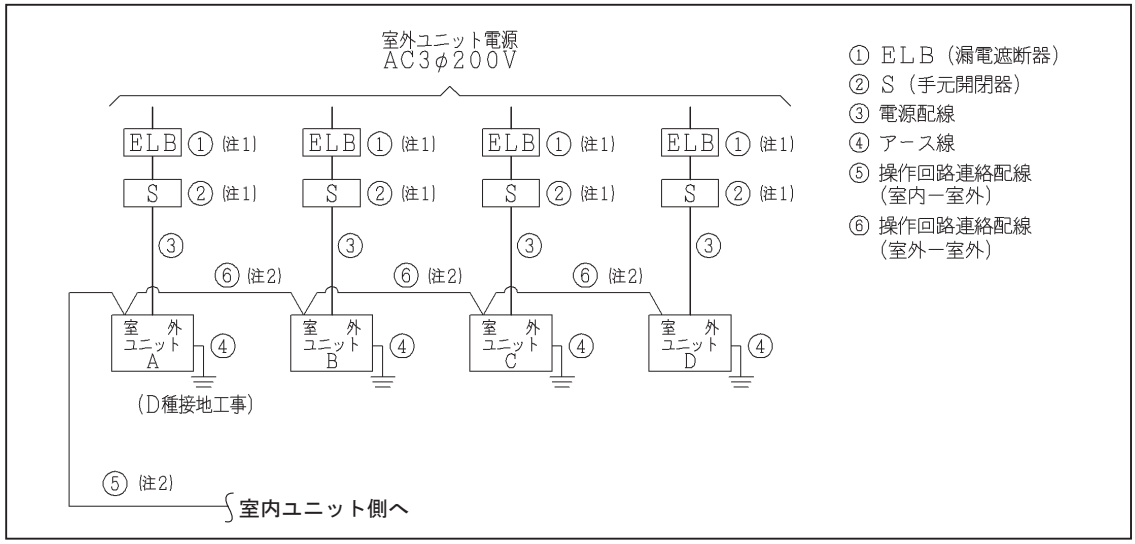

室外ユニット配線容量（単体ユニット）

項目 / 型式		ELB（漏電遮断器）			S（手元開閉器）		電源配線			操作回路連絡配線 (mm²)		基準電流 (A)
		定格電流 (A)	定格感度電流 (mA)	動作時間 (sec)	スイッチ容量 (A)	ヒューズ容量 (A)	最小太さ (mm²)	配線こう長 (m)	アース線太さ (mm²)	室内－室外ユニット間	室外－室外ユニット間	
型名（相当馬力）	室外ユニット型式	①			②		③		④	⑤	⑥	
224（8）	RAS-AP224DS3	40	30または100	0.1sec以下	60	40	8	35	3.5	0.75～1.25	0.75～1.25	30.0
280（10）	RAS-AP280DS3	50	100		60	50	14	48	3.5			38.0
335（12）	RAS-AP335DS3	50			60	50	14	43	3.5			42.5
400（14）	RAS-AP400DS3	60			60	60	22	53	5.5			54.0
450（16）	RAS-AP450DS3	75			75	75	22	48	5.5			60.0

（注1）室外ユニットの電源は各ユニットごとに配線し、ELB（漏電遮断器）およびS（手元開閉器）を各ユニットごとに必ず取り付けてください。取り付けられていないと、感電や火災の原因になることがあります。また、複数の室外ユニット（冷媒系統）にまたがって設置した場合、通常の漏れ電流で作動する可能性があります。
（注2）操作回路連絡配線は、2芯ケーブル（型式：VCTF, VCT, CVV, MVVS, VVR, VVF）または2芯ツイストペアケーブル（型式：KPEV, KPEV-S 相当品）を使用してください。また、室内－室外ユニット間操作回路連絡配線の配線総長を 1000m 以下、室外－室外ユニット間操作回路連絡配線の総長を 30m 以下としてください。

ご注意

1. 電源トランス容量（現地準備品）は基準電流から選定してください。
2. 電源配線工事は、電源トランス二次側から室内または室外ユニットの電源端子までの電圧降下が 2%以内となるように、配線容量を選定してください。
3. 供給電源電圧は下記を満足するような受電設備としてください。
   ①供給電圧：定格電圧± 10% 以内、②始動電圧：定格電圧－ 15%以内、③運転電圧：定格電圧± 10%以内、④相間アンバランス：3%以内
4. ELB の定格遮断容量は、電源トランス・電線の長さおよび太さより短絡電流を計算し、適切なものを選定してください。
5. ELB は高調波対応品を使用してください。
6. 基準電流とは、表中の電源配線の選定に使用した電流値で、規定の運転範囲内で運転した場合の最大の電流値です。

■高効率タイプ（冷暖同時／切換システム 共通）

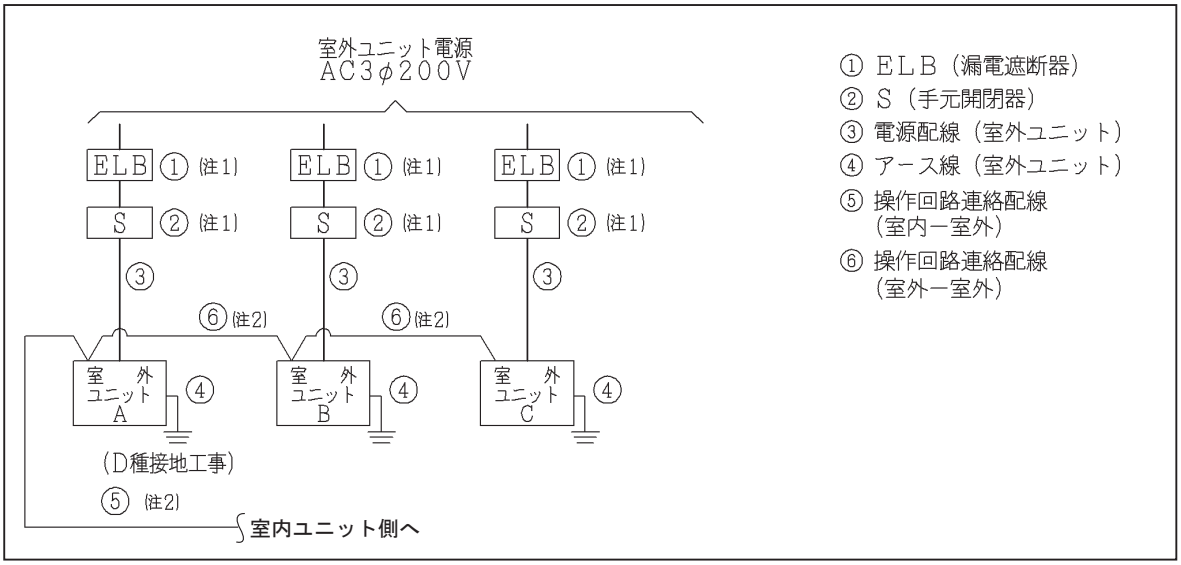

室外ユニット配線容量（単体ユニット）

項目 ＼ 型式		ELB(漏電遮断器)			S（手元開閉器）		電源配線			操作回路連絡配線 (mm^2)		基準電流 (A)
		定格電流 (A)	定格感度電流 (mA)	動作時間 (sec)	スイッチ容量 (A)	ヒューズ容量 (A)	最小太さ (mm^2)	配線こう長 (m)	アース線太さ (mm^2)	室内－室外ユニット間	室外－室外ユニット間	
型名（相当馬力）	室外ユニット型式	①			②		③		④	⑤	⑥	
140（5）	RAS-AP140DG1	30	30または100	0.1sec以下	30	30	5.5	30	2.0	0.75～1.25	0.75～1.25	24.0
160（6）	RAS-AP160DG1	30			30	30	5.5	30	2.0			24.0
224（8）	RAS-AP224DG1	40			60	40	8	36	3.5			29.0
280（10）	RAS-AP280DG1	50	100		60	50	14	52	3.5			35.0
335（12）	RAS-AP335DG1	50			60	50	14	48	3.5			38.0

（注1）室外ユニットの電源は各ユニットごとに配線し、ELB（漏電遮断器）およびS（手元開閉器）を各ユニットごとに必ず取り付けてください。取り付けられていないと、感電や火災の原因になることがあります。また、複数の室外ユニット（冷媒系統）にまたがって設置した場合、通常の漏れ電流で作動する可能性があります。

（注2）操作回路連絡配線は、2芯ケーブル（型式：VCTF, VCT, CVV, MVVS, VVR, VVF）または2芯ツイストペアケーブル（型式：KPEV, KPEV-S 相当品）を使用してください。また、室内－室外ユニット間操作回路連絡配線の配線総長を1000m以下、室外－室外ユニット間操作回路連絡配線の総長を30m以下としてください。

ご注意

1. 電源トランス容量（現地準備品）は基準電流から選定してください。
2. 電源配線工事は、電源トランス二次側から室内または室外ユニットの電源端子までの電圧降下が2%以内となるように、配線容量を選定してください。
3. 供給電源電圧は下記を満足するような受電設備としてください。
   ①供給電圧：定格電圧± 10% 以内、②始動電圧：定格電圧－ 15%以内、③運転電圧：定格電圧± 10%以内、
   ④相間アンバランス：3%以内
4. ELB の定格遮断容量は、電源トランス・電線の長さおよび太さより短絡電流を計算し、適切なものを選定してください。
5. ELB は高調波対応品を使用してください。
6. 基準電流とは、表中の電源配線の選定に使用した電流値で、規定の運転範囲内で運転した場合の最大の電流値です。

3 室外ユニットの電源配線（渡り電源方式）

■標準タイプ

- 「電気設備に関する技術基準を定める経済産業省令」「内線規程（JEAC8001）（最新のもの）」および事前に各電力会社のご指導に従ってください。
- 配線工事は電気工事士の方が行ってください。

⚠ 警告	漏電遮断器（高調波対応品）は必ず設置してください。 取り付けられていないと感電・火災の原因になります。

組合せユニットを１電源で配線する場合の例です．
但し、サービス対応などを考慮し、別電源方式を推奨いたします．

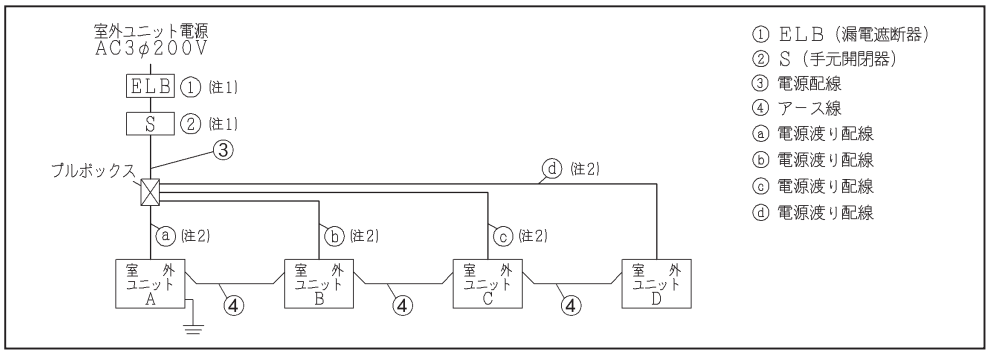

室外ユニットの配線容量（組合せユニット）

型式 ＼ 項目						ELB(漏電遮断器)			S（手元開閉器）		電源配線			基準電流	電源渡り配線 最小太さ (mm²) (注4)			
型名（相当馬力）	室外ユニット型式	構成室外ユニット型名				定格電流	定格感度電流	動作時間	スイッチ容量	ヒューズ容量	最小太さ	配線こう長	アース線太さ					
		A	B	C	D	(A)	(mA)	(sec)	(A)	(A)	(mm²)	(m)	(mm²)	(A)	ⓐ	ⓑ	ⓒ	ⓓ
						①			②		③		④					
500（18）	RAS-AP500DS3	280	224	－	－	75			75	75	38	73	5.5	68.0	22/14	22/8	－	－
560（20）	RAS-AP560DS3	335	224	－	－	75			75	75	38	68	5.5	72.5	22/14	22/8	－	－
615（22）	RAS-AP615DS3	400	224	－	－	100			100	100	38	59	5.5	84.0	22/22	22/8	－	－
690（24）	RAS-AP690DS3	400	280	－	－	100			100	100	60	85	5.5	92.0	38/22	38/14	－	－
730（26）	RAS-AP730DS3	400	335	－	－	100			100	100	60	81	5.5	96.5	38/22	38/14	－	－
800（28）	RAS-AP800DS3	400	400	－	－	125			125	125	60	72	8	108.0	38/22	38/22	－	－
850（30）	RAS-AP850DS3	450	400	－	－	125			125	125	60	68	8	114.0	38/22	38/22	－	－
900（32）	RAS-AP900DS3	450	450	－	－	150			150	150	100	108	8	120.0	38/22	38/22	－	－
950（34）	RAS-AP950DS3	335	335	280	－	150			150	150	100	106	8	123.0	38/22	38/22	38/22	－
1000（36）	RAS-AP1000DS3	335	335	335	－	150	100	0.1sec以下	150	150	100	102	8	127.5	38/22	38/22	38/22	－
1090（38）	RAS-AP1090DS3	400	335	335	－	150			150	150	100	93	8	139.0	38/22	38/22	38/22	－
1120（40）	RAS-AP1120DS3	450	335	335	－	150			150	150	100	90	8	145.0	38/22	38/22	38/22	－
1180（42）	RAS-AP1180DS3	450	400	335	－	175			175	175	100	83	14	156.5	38/22	38/22	38/22	－
1250（44）	RAS-AP1250DS3	450	450	335	－	175			175	175	150	120	14	162.5	60/38	60/38	60/38	－
1320（46）	RAS-AP1320DS3	450	450	400	－	175			175	175	150	112	14	174.0	60/38	60/38	60/38	－
1360（48）	RAS-AP1360DS3	450	450	450	－	200			200	200	150	108	14	180.0	60/38	60/38	60/38	－
1400（50）	RAS-AP1400DS3	400	400	335	280	200			200	200	150	103	14	188.5	60/38	60/38	60/38	60/38
1450（52）	RAS-AP1450DS3	400	400	335	335	200			200	200	150	101	14	193.0	60/38	60/38	60/38	60/38
1500（54）	RAS-AP1500DS3	450	400	335	335	200			200	200	150	98	14	199.0	60/38	60/38	60/38	60/38

（注 1）ELB（漏電遮断器）およびS（手元開閉器）を必ず設置してください。取り付けられていないと感電、火災の原因になることがあります。また、複数の室外ユニット（冷媒系統）にまたがって設置した場合、通常の漏れ電流で作動する可能性があります。
（注 2）電源渡り配線ⓐⓑⓒⓓは、内線規程（JEAC8001）により定められています。上表に従い選定してください。
（注 3）本図で指定している方式以外で配線する場合は、157 ページの単体ユニットの基準電流とユニット内電源端子台容量をふまえ、内線規程（JEAC8001）に従い配線を選定してください。
（注 4）電源渡り配線の長さが 8m を超える場合を上段、8m 以下の場合を下段に示します。

ご注意

1. 電源トランス容量（現地準備品）は基準電流から選定してください。
2. 電源配線工事は、電源トランス二次側から室内または室外ユニットの電源端子までの電圧降下が 2%以内となるように、配線容量を選定してください。
3. 供給電源電圧は下記を満足するような受電設備としてください。
   ①供給電圧：定格電圧± 10% 以内、②始動電圧：定格電圧－ 15%以内、③運転電圧：定格電圧± 10%以内、
   ④相間アンバランス：3%以内
4. ELB の定格遮断容量は、電源トランス・電線の長さおよび太さより短絡電流を計算し、適切なものを選定してください。
5. ELB は高調波対応品を使用してください。
6. 基準電流とは、表中の電源配線の選定に使用した電流値で、規定の運転範囲内で運転した場合の最大の電流値です。

■高効率タイプ

組合せユニットを１電源で配線する場合の例です．
但し、サービス対応などを考慮し、別電源方式を推奨いたします．

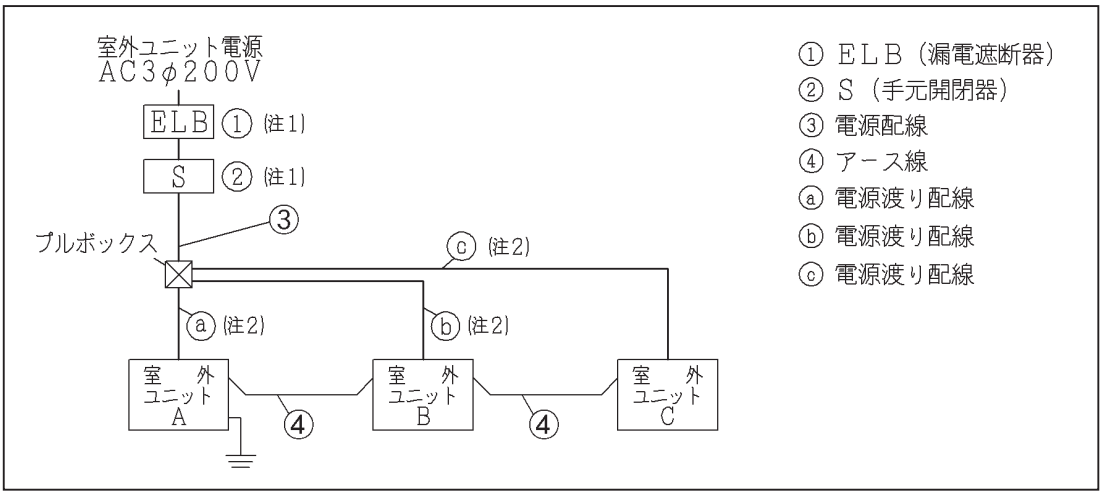

室外ユニットの配線容量（組合せユニット）

型式 ＼ 項目					ＥＬＢ(漏電遮断器)			Ｓ（手元開閉器）		電源配線			基準電流	電源渡り配線 最小太さ (mm^2) (注4)		
		構成室外ユニット型名			定格電流	定格感度電流	動作時間	スイッチ容量	ヒューズ容量	最小太さ (mm^2)	配線こう長	アース線太さ (mm^2)				
型名（相当馬力）	室外ユニット型式	A	B	C	(A)	(mA)	(sec)	(A)	(A)		(m)		(A)	ⓐ	ⓑ	ⓒ
					①			②		③		④				
400(14)	RAS-AP400DG1	224	160	－	60	100	0.1sec以下	60	60	22	54	5.5	53	14/8	14/5.5	－
450(16)	RAS-AP450DG1	224	224	－	60			60	60	22	49	5.5	58	14/8	14/8	－
500(18)	RAS-AP500DG1	280	224	－	75			75	75	38	77	5.5	64	22/14	22/8	－
560(20)	RAS-AP560DG1	335	224	－	75			75	75	38	74	5.5	67	22/14	22/8	－
615(22)	RAS-AP615DG1	335	280	－	75			75	75	38	68	5.5	73	22/14	22/14	－
690(24)	RAS-AP690DG1	335	335	－	100			100	100	38	65	5.5	76	22/14	22/14	－
730(26)	RAS-AP730DG1	280	224	224	100			100	100	60	84	5.5	93	38/14	38/14	38/14
800(28)	RAS-AP800DG1	335	224	224	100			100	100	60	81	5.5	96	38/14	38/14	38/14
850(30)	RAS-AP850DG1	335	280	224	125			125	125	60	76	8.0	102	38/14	38/14	38/14
900(32)	RAS-AP900DG1	335	335	224	125			125	125	60	74	8.0	105	38/14	38/14	38/14
950(34)	RAS-AP950DG1	335	335	280	125			125	125	60	70	8.0	111	38/14	38/14	38/14
1000(36)	RAS-AP1000DG1	335	335	335	125			125	125	60	68	8.0	114	38/14	38/14	38/14

（注 1）ELB（漏電遮断器）およびS（手元開閉器）を必ず設置してください。取り付けられていないと感電、火災の原因になることがあります。また、複数の室外ユニット（冷媒系統）にまたがって設置した場合、通常の漏れ電流で作動する可能性があります。
（注 2）電源渡り配線ⓐⓑⓒⓓは、内線規程（JEAC8001）により定められています。上表に従い選定してください。
（注 3）本図で指定している方式以外で配線する場合は、158 ページの単体ユニットの基準電流とユニット内電源端子台容量をふまえ、内線規程（JEAC8001）に従い配線を選定してください。
（注 4）電源渡り配線の長さが 8m を超える場合を上段、8m 以下の場合を下段に示します。

ご注意

1. 電源トランス容量（現地準備品）は基準電流から選定してください。
2. 電源配線工事は、電源トランス二次側から室内または室外ユニットの電源端子までの電圧降下が 2%以内となるように、配線容量を選定してください。
3. 供給電源電圧は下記を満足するような受電設備としてください。
   ①供給電圧：定格電圧± 10% 以内、②始動電圧：定格電圧－ 15%以内、③運転電圧：定格電圧± 10%以内、
   ④相間アンバランス：3%以内
4. ELB の定格遮断容量は、電源トランス・電線の長さおよび太さより短絡電流を計算し、適切なものを選定してください。
5. ELB は高調波対応品を使用してください。
6. 基準電流とは、表中の電源配線の選定に使用した電流値で、規定の運転範囲内で運転した場合の最大の電流値です。

4 システム配線（冷暖切換システム（2管式））

■標準タイプ

(1) 室内ユニット単相機のみ

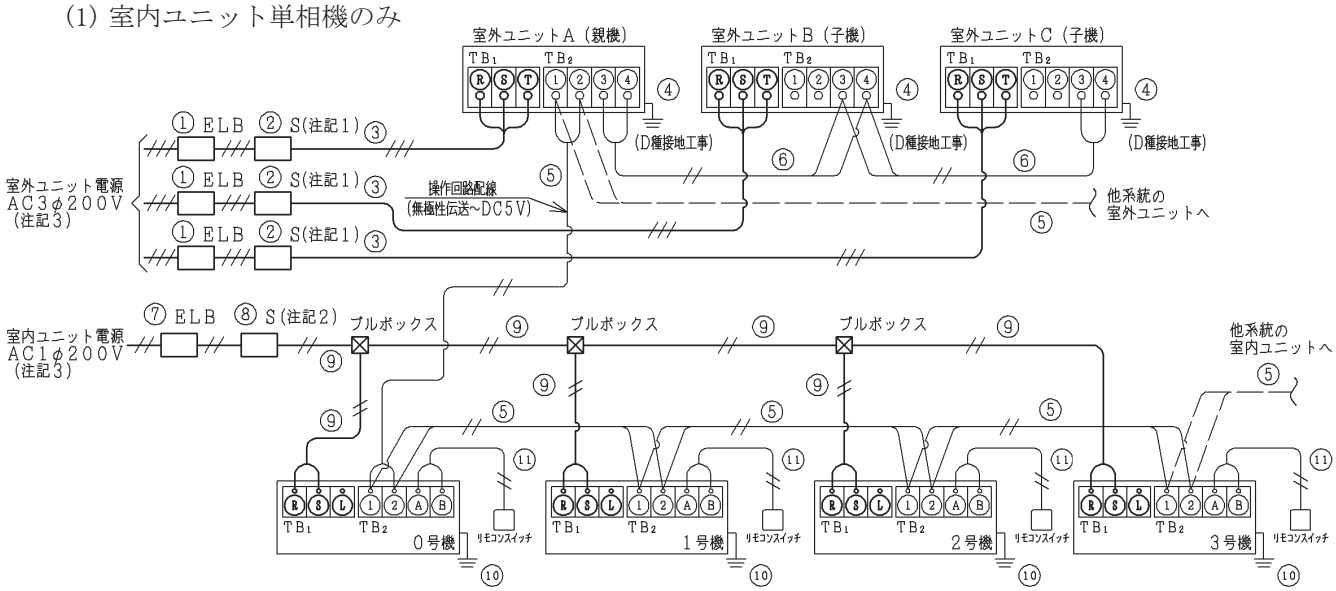

構成室外ユニット型名

型名（相当馬力）	室外ユニット型式	構成室外ユニット型名			
		A	B	C	D
500（18）	RAS-AP500DS3	280	224	−	−
560（20）	RAS-AP560DS3	335	224	−	−
615（22）	RAS-AP615DS3	400	224	−	−
690（24）	RAS-AP690DS3	400	280	−	−
730（26）	RAS-AP730DS3	400	335	−	−
800（28）	RAS-AP800DS3	400	400	−	−
850（30）	RAS-AP850DS3	450	400	−	−
900（32）	RAS-AP900DS3	450	450	−	−
950（34）	RAS-AP950DS3	335	335	280	−
1000（36）	RAS-AP1000DS3	335	335	335	−
1090（38）	RAS-AP1090DS3	400	335	335	−
1120（40）	RAS-AP1120DS3	450	335	335	−
1180（42）	RAS-AP1180DS3	450	400	335	−
1250（44）	RAS-AP1250DS3	450	450	335	−
1320（46）	RAS-AP1320DS3	450	450	400	−
1360（48）	RAS-AP1360DS3	450	450	450	−
1400（50）	RAS-AP1400DS3	400	400	335	280
1450（52）	RAS-AP1450DS3	400	400	335	335
1500（54）	RAS-AP1500DS3	450	400	335	335

注　記

1．室外ユニットの電源は各ユニットごとに配線し，ＥＬＢ（漏電遮断器）およびＳ（手元開閉器）（いずれも現地準備品）を必ず各ユニットごとに取り付けてください．ＥＬＢが取り付けられていないと，感電，火災の原因になります．また，複数の室外ユニット（冷媒系統）にまたがって運転した場合，通常の漏れ電流で作動する可能性があります．

2．室内ユニットの電源配線については，接続する室内ユニットの合計運転電流容量を１電源当たり１５Ａ以下とし，１５Ａを超える場合は別電源としてください．また，下表に従いそれぞれの電源配線にＥＬＢ，Ｓを取り付けてください．

3．本製品の電源を，大量の電力を使用する機器（リフト，コンテナクレーン，電鉄用整流器，インバータ電源装置，アーク炉，電気炉，大型の誘導電動機，大型の開閉器など）と同一の電源トランスから配電する場合や，大量の電力を使用する機器の電源線と本製品の電源線同士が近接している場合は，機器の消費電力の急激な変動や，開閉器の作動により，極稀に本製品の電源線に誘導サージが発生し，本製品が正常に運転されない恐れがあります．事前に現地での電源状況を把握され，該当の恐れがある場合は，本製品に接続する電源線へのサージの重畳を防止（電源線の接続元の変更・配線引回し方法の見直し・サージ抑制機器の取り付け等）してください．

4．組合せユニットの電源を１電源で配線する場合は、159 ページ「室外ユニットの配線容量」を参照してください。

室外ユニット配線容量（単体ユニット）

型式 ＼ 項目		ＥＬＢ(漏電遮断器)			Ｓ（手元開閉器）		電源配線			操作回路連絡配線 (mm^2)		基準電流（Ａ）
		定格電流（Ａ）	定格感度電流（mA）	動作時間（sec）	スイッチ容量（Ａ）	ヒューズ容量（Ａ）	最小太さ (mm^2)	配線こう長（m）	アース線太さ (mm^2)	室内−室外ユニット間	室外−室外ユニット間	
型名（相当馬力）	室外ユニット型式	①			②		③		④	⑤	⑥	
224（8）	RAS-AP224DS3	40	30または100	0.1sec以下	60	40	8	35	3.5	0.75〜1.25	0.75〜1.25	30.0
280（10）	RAS-AP280DS3	50	100		60	50	14	48	3.5			38.0
335（12）	RAS-AP335DS3	50			60	50	14	43	3.5			42.5
400（14）	RAS-AP400DS3	60			60	60	22	53	5.5			54.0
450（16）	RAS-AP450DS3	75			75	75	22	48	5.5			60.0

（注１）電源トランス容量(現地準備品)は基準電流(上記)に従い選定してください．
（注２）基準電流とは，表中の電源配線の選定に使用した電流値で，規定の運転範囲内で運転した場合の最大の電流値です．
（注３）電源配線工事は，電源トランス二次側から室内または室外ユニットの電源端子までの電圧降下が２％以内となるように配線容量を選定してください．
（注４）供給電源電圧は下記を満足するような受電設備としてください．
①供給電圧：定格電圧±１０％以内，②始動電圧：定格電圧−１５％以内，③運転電圧：定格電圧±１０％以内，④相間アンバランス：３％以内
（注５）ＥＬＢの定格遮断容量は，電源トランス，電線の長さおよび太さより短絡電流を計算し適切なものを選定してください．
（注６）ＥＬＢは高調波対応品を使用してください．
（注７）５００型以上は単体ユニットの組み合わせとなります．組み合わせは右表を参照してください．
（注８）操作回路連絡配線は，２芯ケーブル（型式ＶＣＴＦ，ＶＣＴ，ＣＶＶ，ＭＶＶＳ，ＶＶＲ，ＶＶＦ）または，２芯ツイストペアケーブル（型式ＫＰＥＶ，ＫＰＥＶ−Ｓ相当品）を使用してください．また，室内−室外ユニット間操作回路連絡配線の配線総長を１０００ｍ以下．
室外−室外ユニット間操作回路連絡配線の配線総長を３０ｍ以下としてください．

室内ユニット配線容量

室内ユニットの合計運転電流	ＥＬＢ(漏電遮断器)		Ｓ（手元開閉器）		電源配線			リモコン配線太さ (mm^2)
	定格感度電流（mA）	定格電流（Ａ）	スイッチ容量（Ａ）	ヒューズ容量（Ａ）	最小配線太さ (mm^2)	配線こう長（m）	アース線太さ (mm^2)	
	⑦		⑧		⑨		⑩	⑪
７Ａ以下	３０（動作時間0.1sec以下）	１５	１５	１５	2.0	２１	2.0	0．７５
１０Ａ以下		２０	３０	２０	3.5	２６		
１５Ａ以下		３０		３０	5.5	２７		

（注１）配線こう長は室内ユニットを直列に電源配線で接続した場合の値を示します．電圧降下を２％以内とした場合を示します．配線こう長が上表の値を超える場合は内線規定に従い，配線太さを見直してください．
（注２）リモコン配線は，２芯ツイストペアケーブル（型式ＫＰＥＶ，ＫＰＥＶ−Ｓ相当品）を使用してください．
また，配線総長は５００ｍ以下としてください．配線総長３０ｍ以下の場合は２芯ツイストペアケーブル以外の配線（０．３mm^2）も使用できます．
（注３）室内ユニットの運転電流は，室内ユニットの技術資料を参照してください．

(2) 室内ユニット単相機・三相機混合配線

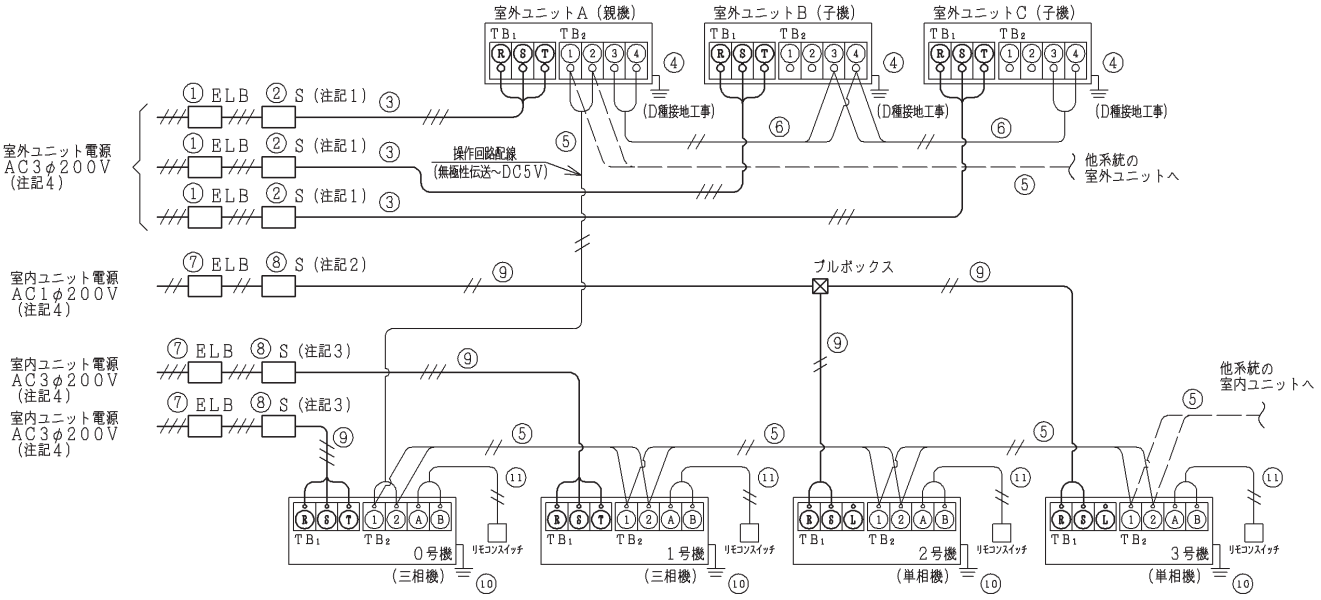

構成室外ユニット型名

型名（相当馬力）	室外ユニット型式	構成室外ユニット型名			
		A	B	C	D
500（18）	RAS-AP500DS3	280	224	−	−
560（20）	RAS-AP560DS3	335	224	−	−
615（22）	RAS-AP615DS3	400	224	−	−
690（24）	RAS-AP690DS3	400	280	−	−
730（26）	RAS-AP730DS3	400	335	−	−
800（28）	RAS-AP800DS3	400	400	−	−
850（30）	RAS-AP850DS3	450	400	−	−
900（32）	RAS-AP900DS3	450	450	−	−
950（34）	RAS-AP950DS3	335	335	280	−
1000（36）	RAS-AP1000DS3	335	335	335	−
1090（38）	RAS-AP1090DS3	400	335	335	−
1120（40）	RAS-AP1120DS3	450	335	335	−
1180（42）	RAS-AP1180DS3	450	400	335	−
1250（44）	RAS-AP1250DS3	450	450	335	−
1320（46）	RAS-AP1320DS3	450	450	400	−
1360（48）	RAS-AP1360DS3	450	450	450	−
1400（50）	RAS-AP1400DS3	400	400	335	280
1450（52）	RAS-AP1450DS3	400	400	335	335
1500（54）	RAS-AP1500DS3	450	400	335	335

注　記

1．室外ユニットの電源は各ユニットごとに配線し、ＥＬＢ（漏電遮断器）およびＳ（手元開閉器）（いずれも現地準備品）を必ず各ユニットごとに取り付けてください。ＥＬＢが取り付けられていないと、感電，火災の原因になります．また、複数の室外ユニット（冷媒系統）にまたがって運転した場合，通常の漏れ電流で作動する可能性があります．

2．室内ユニットが単相機の電源配線については、接続する室内ユニットの合計運転電流容量を１電源当たり１５Ａ以下とし、１５Ａを超える場合は別電源としてください．また、下表に従いそれぞれの電源配線にＥＬＢ、Ｓを取り付けてください．

3．室内ユニットが三相機の電源配線については、各室内ユニットごとにＥＬＢ、Ｓを取り付けてください．高静圧型の室内ユニットの機外静圧を変更する場合は、室内ユニットの技術資料を参照してください．

4．本製品の電源を、大量の電力を使用する機器（リフト、コンテナクレーン、電鉄用整流器、インバータ電源装置、アーク炉、電気炉、大型の誘導電動機、大型の開閉器など）と同一の電源トランスから配電する場合や、大量の電力を使用する機器の電源線と本製品の電源線同士が近接している場合は，機器の消費電力の急激な変動や、開閉器の作動により、極稀に本製品の電源線に誘導サージが発生し、本製品が正常に運転されない恐れがあります．事前に現地での電源状況を把握され、該当の恐れがある場合は、本製品に接続する電源線へのサージの重畳を防止（電源線の接続元の変更・配線引回し方法の見直し・サージ抑制機器の取り付け等）してください．

5．組合せユニットの電源を１電源で配線する場合は、159 ページ「室外ユニットの配線容量」を参照してください。

室外ユニット配線容量（単体ユニット）

型式 ＼ 項目	ＥＬＢ(漏電遮断器)			Ｓ（手元開閉器）		電源配線			操作回路連絡配線 (mm²)		基準電流（A）
	定格電流（A）	定格感度電流（mA）	動作時間（sec）	スイッチ容量（A）	ヒューズ容量（A）	最小太さ (mm²)	配線こう長（m）	アース線太さ (mm²)	室内−室外ユニット間	室外−室外ユニット間	
型名（相当馬力）	室外ユニット型式	①			②		③		④	⑤	⑥	
224（8）	RAS-AP224DS3	40	30または100	0.1sec以下	60	40	8	35	3.5	0.75~1.25	0.75~1.25	30.0
280（10）	RAS-AP280DS3	50	100		60	50	14	48	3.5			38.0
335（12）	RAS-AP335DS3	50			60	50	14	43	3.5			42.5
400（14）	RAS-AP400DS3	60			60	60	22	53	5.5			54.0
450（16）	RAS-AP450DS3	75			75	75	22	48	5.5			60.0

（注１）電源トランス容量(現地準備品)は基準電流(上記)に従い選定してください。
（注２）基準電流とは、表中の電源配線の選定に使用した電流値で、規定の運転範囲内で運転した場合の最大の電流値です。
（注３）電源配線工事は、電源トランス二次側から室内または室外ユニットの電源端子までの電圧降下が２％以内となるように配線容量を選定してください。
（注４）供給電源電圧は下記を満足するような受電設備としてください。
①供給電圧：定格電圧±１０％以内、②始動電圧：定格電圧−１５％以内、③運転電圧：定格電圧±１０％以内、④相間アンバランス：３％以内
（注５）ＥＬＢの定格遮断容量は、電源トランス、電線の長さおよび太さより短絡電流を計算し適切なものを選定してください。
（注６）ＥＬＢは高調波対応品を使用してください。
（注７）５００型以上は単体ユニットの組み合わせとなります．組み合わせは右表を参照してください。
（注８）操作回路連絡配線は、２芯ケーブル（型式ＶＣＴＦ、ＶＣＴ、ＣＶＶ、ＭＶＶＳ、ＶＶＲ、ＶＶＦ）または、２芯ツイストペアケーブル（型式ＫＰＥＶ、ＫＰＥＶ−Ｓ相当品）を使用してください．また、室内−室外ユニット間操作回路連絡配線の配線総長を１０００ｍ以下、室外−室外ユニット間操作回路連絡配線の配線総長を３０ｍ以下としてください．

室内ユニット配線容量（三相機）

室内ユニット型式	ＥＬＢ(漏電遮断器)		Ｓ(手元開閉器)		電源配線			電動機最大サイズ (kW)	内線規定規約電流 (A)
	定格感度電流（mA）	定格電流（A）	スイッチ容量（A）	ヒューズ容量（A）	最小配線太さ (mm²)	配線こう長（m）	アース線太さ (mm²)		
	⑦		⑧		⑨		⑩		
RPD-AP140~280K(P)	30（動作時間0.1sec以下）	15	15	15	2.0	72	2.0	0.55	3.9
RPD-AP450K						47		1.5	8.0
RPD-AP450KP，560K		20	30	20		33		2.2	11.1
RPD-AP560KP		30		30	3.5	36	3.5	3.7	17.6
RP(/RPW(-AP224，280K		15	15	15	2.0	72	2.0	0.87	5.3

室内ユニット配線容量（単相機）

室内ユニットの合計運転電流	ＥＬＢ(漏電遮断器)		Ｓ（手元開閉器）		電源配線			リモコン配線太さ (mm²)
	定格感度電流（mA）	定格電流（A）	スイッチ容量（A）	ヒューズ容量（A）	最小配線太さ (mm²)	配線こう長（m）	アース線太さ (mm²)	
	⑦		⑧		⑨		⑩	⑪
7A以下	30（動作時間0.1sec以下）	15	15	15	2.0	21	2.0	0.75
10A以下		20	30	20	3.5	26		
15A以下		30		30	5.5	27		

（注１）配線こう長は室内ユニットを直列に電源配線で接続した場合の値を示します．電圧降下を２％以内とした場合を示します．配線こう長が上表の値を超える場合は内線規定に従い、配線太さを見直してください．
（注２）リモコン配線は、２芯ツイストペアケーブル（型式ＫＰＥＶ、ＫＰＥＶ−Ｓ相当品）を使用してください．また、配線総長は５００ｍ以下としてください．配線総長３０ｍ以下の場合は２芯ツイストペアケーブル以外の配線（0．3mm²）も使用できます．
（注３）室内ユニットの運転電流は、室内ユニットの技術資料を参照してください．

■高効率タイプ

(1) 室内ユニット単相機のみ

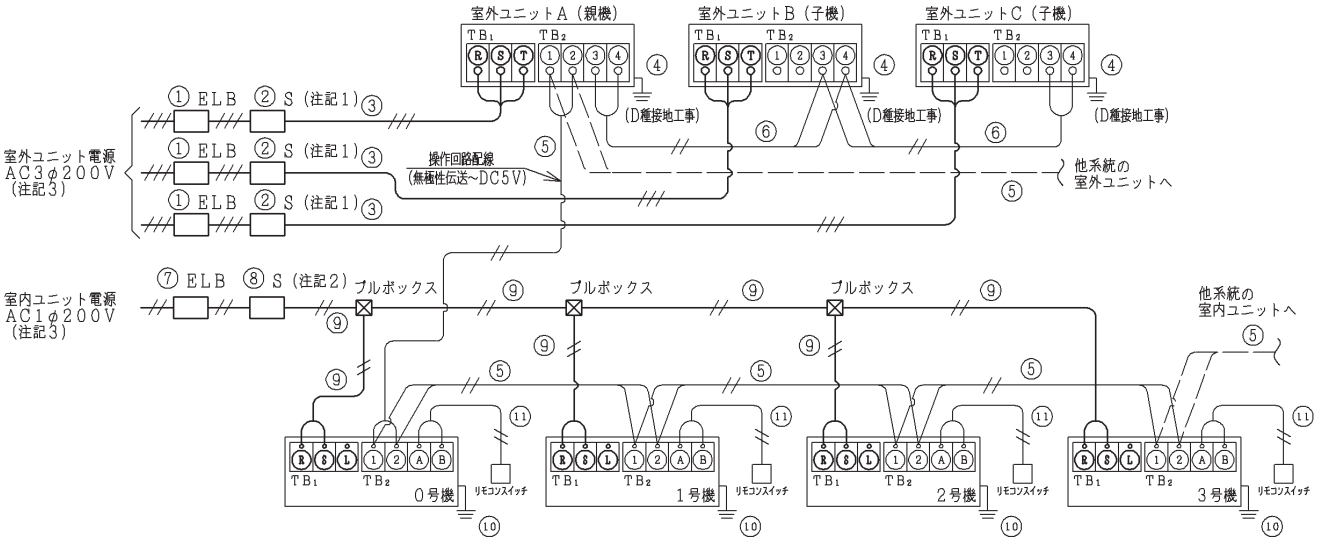

構成室外ユニット型名

型名（相当馬力）	室外ユニット型式	構成室外ユニット型名		
		A	B	C
400（14）	RAS-AP400DG1	224	160	－
450（16）	RAS-AP450DG1	224	224	－
500（18）	RAS-AP500DG1	280	224	－
560（20）	RAS-AP560DG1	335	224	－
615（22）	RAS-AP615DG1	335	280	－
690（24）	RAS-AP690DG1	335	335	－
730（26）	RAS-AP730DG1	280	224	224
800（28）	RAS-AP800DG1	335	224	224
850（30）	RAS-AP850DG1	335	280	224
900（32）	RAS-AP900DG1	335	335	224
950（34）	RAS-AP950DG1	335	335	280
1000（36）	RAS-AP1000DG1	335	335	335

注　記

1．室外ユニットの電源は各ユニットごとに配線し，ＥＬＢ（漏電遮断器）およびＳ（手元開閉器）（いずれも現地準備品）を必ず各ユニットごとに取り付けてください．ＥＬＢが取り付けられていないと，感電，火災の原因になります．また，複数の室外ユニット（冷媒系統）にまたがって運転した場合，通常の漏れ電流で作動する可能性があります．

2．室内ユニットの電源配線については，接続する室内ユニットの合計運転電流容量を１電源当たり１５Ａ以下とし，１５Ａを超える場合は別電源としてください．また，下表に従いそれぞれの電源配線にＥＬＢ，Ｓを取り付けてください．

3．本製品の電源を，大量の電力を使用する機器（リフト，コンテナクレーン，電鉄用整流器，インバータ電源装置，アーク炉，電気炉，大型の誘導電動機，大型の開閉器など）と同一の電源トランスから配電する場合や，大量の電力を使用する機器の電源線と本製品の電源線同士が近接している場合は，機器の消費電力の急激な変動や，開閉器の作動により，極稀に本製品の電源線に誘導サージが発生し，本製品が正常に運転されない恐れがあります．事前に現地での電源状況を把握され，該当の恐れがある場合は，本製品に接続する電源線へのサージの重畳を防止（電源線の接続元の変更・配線引回し方法の見直し・サージ抑制機器の取り付け等）してください．

4．組合せユニットの電源を１電源で配線する場合は、160 ページ「室外ユニットの配線容量」を参照してください。

室外ユニット配線容量（単体ユニット）

型式＼項目		ＥＬＢ（漏電遮断器）			Ｓ（手元開閉器）		電源配線			操作回路連絡配線（mm²）		基準電流（Ａ）
		定格電流（Ａ）	定格感度電流（mA）	動作時間（sec）	スイッチ容量（Ａ）	ヒューズ容量（Ａ）	最小太さ（mm²）	配線こう長（m）	アース線太さ（mm²）	室内ー室外ユニット間	室外ー室外ユニット間	
型名（相当馬力）	室外ユニット型式	①			②		③		④	⑤	⑥	
140（5）	RAS-AP140DG1	30	30または100	0.1sec以下	30	30	5.5	30	2.0	0.75~1.25	0.75~1.25	24.0
160（6）	RAS-AP160DG1	30			30	30	5.5	30	2.0			24.0
224（8）	RAS-AP224DG1	40			60	40	8	36	3.5			29.0
280（10）	RAS-AP280DG1	50	100		60	50	14	52	3.5			35.0
335（12）	RAS-AP335DG1	50			60	50	14	48	3.5			38.0

（注1）電源トランス容量(現地準備品)は基準電流(上記)に従い選定してください．
（注2）基準電流とは，表中の電源配線の選定に使用した電流値で，規定の運転範囲内で運転した場合の最大の電流値です．
（注3）電源配線工事は，電源トランス二次側から室内または室外ユニットの電源端子までの電圧降下が２%以内となるように配線容量を選定してください．
（注4）供給電源電圧は下記を満足するような受電設備としてください．
①供給電圧：定格電圧±１０%以内，②始動電圧：定格電圧－１５%以内，③運転電圧：定格電圧±１０%以内，④相間アンバランス：３%以内
（注5）ＥＬＢの定格遮断容量は，電源トランス，電線の長さおよび太さより短絡電流を計算し適切なものを選定してください．
（注6）ＥＬＢは高調波対応品を使用してください．
（注7）４００型以上は単体ユニットの組み合わせとなります．組み合わせは右表を参照してください．
（注8）操作回路連絡配線は，２芯ケーブル（型式ＶＣＴＦ，ＶＣＴ，ＣＶＶ，ＭＶＶＳ，ＶＶＲ，ＶＶＦ）または，２芯ツイストペアケーブル（型式ＫＰＥＶ，ＫＰＥＶ－Ｓ相当品）を使用してください．また，室内ー室外ユニット間操作回路連絡配線の配線総長を１０００m以下．
室外ー室外ユニット間操作回路連絡配線の配線総長を３０m以下としてください．

室内ユニット配線容量

室内ユニットの合計運転電流	ＥＬＢ（漏電遮断器）		Ｓ（手元開閉器）		電源配線			リモコン配線太さ（mm²）
	定格感度電流（mA）	定格電流（Ａ）	スイッチ容量（Ａ）	ヒューズ容量（Ａ）	最小配線太さ（mm²）	配線こう長（m）	アース線太さ（mm²）	
	⑦		⑧		⑨		⑩	⑪
7Ａ以下	30（動作時間0.1sec以下）	15	15	15	2.0	21	2.0	0.75
10Ａ以下		20	30	20	3.5	26		
15Ａ以下		30		30	5.5	27		

（注1）配線こう長は室内ユニットを直列に電源配線で接続した場合の値を示します．電圧降下を２%以内とした場合を示します．配線こう長が上表の値を超える場合は内線規定に従い、配線太さを見直してください．
（注2）リモコン配線は，２芯ツイストペアケーブル（型式ＫＰＥＶ，ＫＰＥＶ－Ｓ相当品）を使用してください．
また，配線総長は５００m以下としてください．配線総長３０m以下の場合は２芯ツイストペアケーブル以外の配線（０．３mm²）も使用できます．
（注3）室内ユニットの運転電流は，室内ユニットの技術資料を参照してください．

(2) 室内ユニット単相機・三相機混合配線

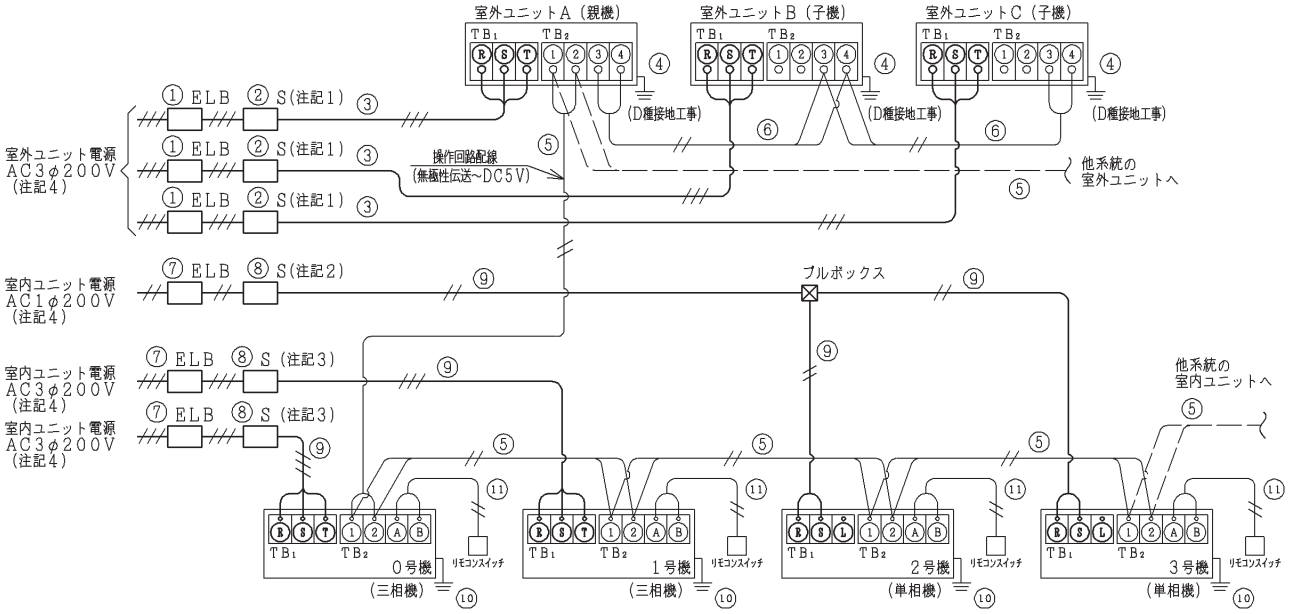

構成室外ユニット型名

型名（相当馬力）	室外ユニット型式	構成室外ユニット型名		
		A	B	C
400 (14)	RAS-AP400DG1	224	160	−
450 (16)	RAS-AP450DG1	224	224	−
500 (18)	RAS-AP500DG1	280	224	−
560 (20)	RAS-AP560DG1	335	224	−
615 (22)	RAS-AP615DG1	335	280	−
690 (24)	RAS-AP690DG1	335	335	−
730 (26)	RAS-AP730DG1	280	224	224
800 (28)	RAS-AP800DG1	335	224	224
850 (30)	RAS-AP850DG1	335	280	224
900 (32)	RAS-AP900DG1	335	335	224
950 (34)	RAS-AP950DG1	335	335	280
1000 (36)	RAS-AP1000DG1	335	335	335

注　記

1. 室外ユニットの電源は各ユニットごとに配線し、ＥＬＢ（漏電遮断器）およびＳ（手元開閉器）（いずれも現地準備品）を必ず各ユニットごとに取り付けてください。ＥＬＢが取り付けられていないと、感電，火災の原因になります。また、複数の室外ユニット（冷媒系統）にまたがって運転した場合、通常の漏れ電流で作動する可能性があります。
2. 室内ユニットが単相機の電源配線については、接続する室内ユニットの合計運転電流容量を１電源当たり１５Ａ以下とし、１５Ａを超える場合は別電源としてください。また、下表に従いそれぞれの電源配線にＥＬＢ、Ｓを取り付けてください。
3. 室内ユニットが三相機の電源配線については、各室内ユニットごとにＥＬＢ、Ｓを取り付けてください。高静圧型の室内ユニットの機外静圧を変更する場合は、室内ユニットの技術資料を参照してください。
4. 本製品の電源を、大量の電力を使用する機器（リフト，コンテナクレーン、電鉄用整流器、インバータ電源装置、アーク炉、電気炉、大型の誘導電動機、大型の開閉器など）と同一の電源トランスから配電する場合や、大量の電力を使用する機器の電源線と本製品の電源線同士が近接している場合は、機器の消費電力の急激な変動や、開閉器の作動により、極稀に本製品の電源線に誘導サージが発生し、本製品が正常に運転されない恐れがあります。事前に現地での電源状況を把握され、該当の恐れがある場合は、本製品に接続する電源線へのサージの重畳を防止（電源線の接続元の変更・配線引回し方法の見直し・サージ抑制機器の取り付け等）してください。
5. 組合せユニットの電源を１電源で配線する場合は、160 ページ「室外ユニットの配線容量」を参照してください。

室外ユニット配線容量（単体ユニット）

項目 / 型式		ＥＬＢ(漏電遮断器)			Ｓ（手元開閉器）		電源配線			操作回路連絡配線 (mm²)		基準電流（Ａ）
		定格電流（Ａ）	定格感度電流（mA）	動作時間（sec）	スイッチ容量（Ａ）	ヒューズ容量（Ａ）	最小太さ (mm²)	配線こう長（m）	アース線太さ (mm²)	室内−室外ユニット間	室外−室外ユニット間	
型名（相当馬力）	室外ユニット型式	①			②		③		④	⑤	⑥	
140（5）	RAS-AP140DG1	30	30または100	0.1sec以下	30	30	5.5	30	2.0	0.75～1.25	0.75～1.25	24.0
160（6）	RAS-AP160DG1	30			30	30	5.5	30	2.0			24.0
224（8）	RAS-AP224DG1	40			60	40	8	36	3.5			29.0
280（10）	RAS-AP280DG1	50	100		60	50	14	52	3.5			35.0
335（12）	RAS-AP335DG1	50			60	50	14	48	3.5			38.0

(注1) 電源トランス容量（現地準備品）は基準電流（上記）に従い選定してください。
(注2) 基準電流とは、表中の電源配線の選定に使用した電流値で、規定の運転範囲内で運転した場合の最大の電流値です。
(注3) 電源配線工事は、電源トランス二次側から室内または室外ユニットの電源端子までの電圧降下が２％以内となるように配線容量を選定してください。
(注4) 供給電源電圧は下記を満足するような受電設備としてください。
①供給電圧：定格電圧±１０％以内、②始動電圧：定格電圧−１５％以内、③運転電圧：定格電圧±１０％以内、④相間アンバランス：３％以内
(注5) ＥＬＢの定格遮断容量は、電源トランス、電線の長さおよび太さより短絡電流を計算し適切なものを選定してください。
(注6) ＥＬＢは高調波対応品を使用してください。
(注7) ４００型以上は単体ユニットの組み合わせとなります。組み合わせは右表を参照してください。
(注8) 操作回路連絡配線は、2芯ケーブル（型式ＶＣＴＦ，ＶＣＴ，ＣＶＶ，ＭＶＶＳ，ＶＶＲ，ＶＶＦ）または、2芯ツイストペアケーブル（型式ＫＰＥＶ，ＫＰＥＶ−Ｓ相当品）を使用してください。また、室内−室外ユニット間操作回路連絡配線の配線総長を１０００ｍ以下、室外−室外ユニット間操作回路連絡配線の配線総長を３０ｍ以下としてください。

室内ユニット配線容量（三相機）

室内ユニット型式	ＥＬＢ(漏電遮断器)		Ｓ(手元開閉器)		電源配線			電動機最大サイズ (kW)	内線規定規約電流（Ａ）
	定格感度電流（mA）	定格電流（Ａ）	スイッチ容量（Ａ）	ヒューズ容量（Ａ）	最小配線太さ (mm²)	配線こう長（m）	アース線太さ (mm²)		
	⑦		⑧		⑨		⑩		
RPD-AP140~280K(P)	30（動作時間0.1sec以下）	15	15	15	2.0	72	2.0	0.55	3.9
RPD-AP450K			30			47		1.5	8.0
RPD-AP450KP，560K		20		20		33		2.2	11.1
RPD-AP560KP		30		30	3.5	36	3.5	3.7	17.6
RPI/RPWI-AP224，280K		15	15	15	2.0	72	2.0	0.87	5.3

室内ユニット配線容量（単相機）

室内ユニットの合計運転電流	ＥＬＢ(漏電遮断器)		Ｓ（手元開閉器）		電源配線			リモコン配線太さ (mm²)
	定格感度電流（mA）	定格電流（Ａ）	スイッチ容量（Ａ）	ヒューズ容量（Ａ）	最小配線太さ (mm²)	配線こう長（m）	アース線太さ (mm²)	
	⑦		⑧		⑨		⑩	⑪
7Ａ以下	30（動作時間0.1sec以下）	15	15	15	2.0	21	2.0	0.75
10Ａ以下		20	30	20	3.5	26		
15Ａ以下		30		30	5.5	27		

(注1) 配線こう長は室内ユニットを直列に電源配線で接続した場合の値を示します。電圧降下を２％以内とした場合を示します。配線こう長が上表の値を超える場合は内線規定に従い、配線太さを見直してください。
(注2) リモコン配線は、2芯ツイストペアケーブル（型式ＫＰＥＶ，ＫＰＥＶ−Ｓ相当品）を使用してください。また、配線総長は５００ｍ以下としてください。配線総長３０ｍ以下の場合は2芯ツイストペアケーブル以外の配線（0．3mm²）も使用できます。
(注3) 室内ユニットの運転電流は、室内ユニットの技術資料を参照してください。

5 システム配線（冷暖同時システム（3管式））

■標準タイプ

(1) 室内ユニット単相機のみ

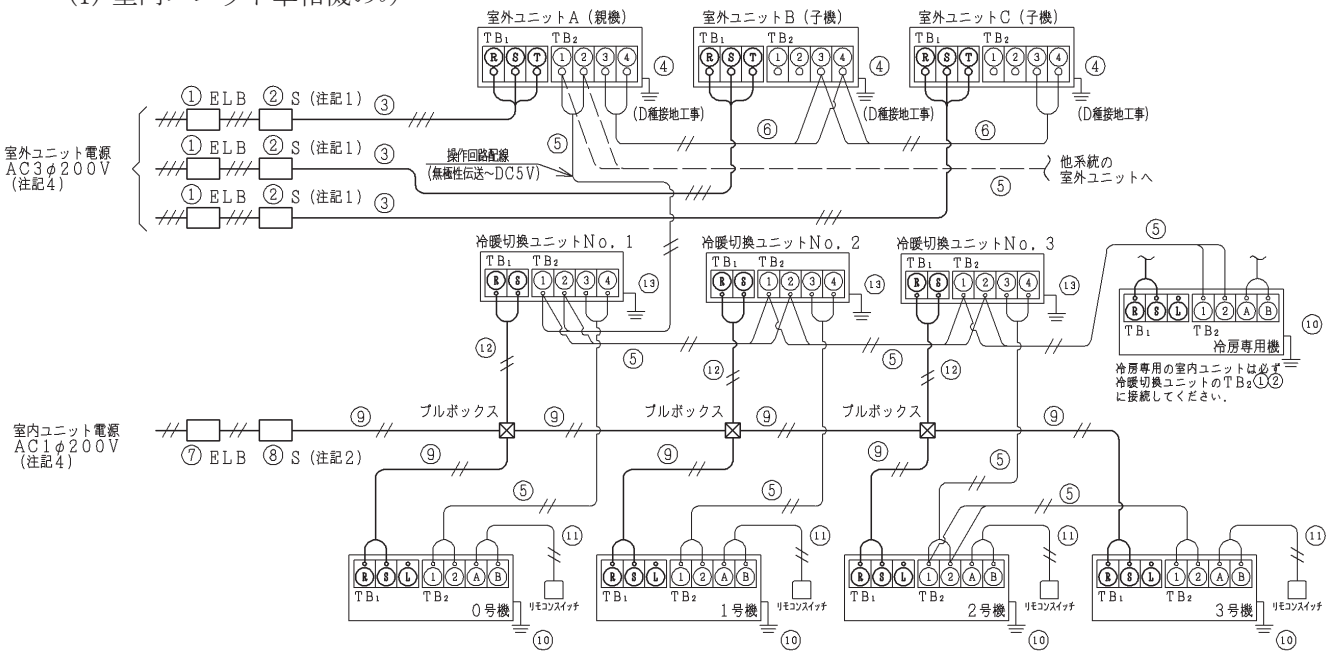

構成室外ユニット型名

型名（相当馬力）	室外ユニット型式	構成室外ユニット型名 A	B	C	D
500 (18)	RAS-AP500DS3	280	224	−	−
560 (20)	RAS-AP560DS3	335	224	−	−
615 (22)	RAS-AP615DS3	400	224	−	−
690 (24)	RAS-AP690DS3	400	280	−	−
730 (26)	RAS-AP730DS3	400	335	−	−
800 (28)	RAS-AP800DS3	400	400	−	−
850 (30)	RAS-AP850DS3	450	400	−	−
900 (32)	RAS-AP900DS3	450	450	−	−
950 (34)	RAS-AP950DS3	335	335	280	−
1000 (36)	RAS-AP1000DS3	335	335	335	−
1090 (38)	RAS-AP1090DS3	400	335	335	−
1120 (40)	RAS-AP1120DS3	450	335	335	−
1180 (42)	RAS-AP1180DS3	450	400	335	−
1250 (44)	RAS-AP1250DS3	450	450	335	−
1320 (46)	RAS-AP1320DS3	450	450	400	−
1360 (48)	RAS-AP1360DS3	450	450	450	−
1400 (50)	RAS-AP1400DS3	400	400	335	280
1450 (52)	RAS-AP1450DS3	400	400	335	335
1500 (54)	RAS-AP1500DS3	450	400	335	335

注 記

1. 室外ユニットの電源は各ユニットごとに配線し、ＥＬＢ（漏電遮断器）およびＳ（手元開閉器）（いずれも現地準備品）を必ず各ユニットごとに取り付けてください。ＥＬＢが取り付けられていないと、感電、火災の原因になります。また、複数の室外ユニット（冷媒系統）にまたがって運転した場合、通常の漏れ電流で作動する可能性があります。
2. 室内ユニットの電源配線については、接続する室内ユニットと冷暖切換ユニットの合計運転電流容量を１電源当たり１５Ａ以下とし、１５Ａを超える場合は別電源としてください。また、下表に従いそれぞれの電源配線にＥＬＢ、Ｓを取り付けてください。
3. 本製品の電源を、大量の電力を使用する機器（リフト、コンテナクレーン、電鉄用整流器、インバータ電源装置、アーク炉、電気炉、大型の誘導電動機、大型の開閉器など）と同一の電源トランスから配電する場合や、大量の電力を使用する機器の電源線と本製品の電源線同士が近接している場合は、機器の消費電力の急激な変動や、開閉器の作動により、極稀に本製品の電源線に誘導サージが発生し、本製品が正常に運転されない恐れがあります。事前に現地での電源状況を把握され、該当の恐れがある場合は、本製品に接続する電源線へのサージの重畳を防止（電源線の接続元の変更・配線引回し方法の見直し・サージ抑制機器の取り付け等）してください。
4. 組合せユニットの電源を１電源で配線する場合は、159 ページ「室外ユニットの配線容量」を参照してください。

室外ユニット配線容量（単体ユニット）

型式 ＼ 項目		ELB(漏電遮断器) 定格電流(A)	定格感度電流(mA)	動作時間(sec)	S（手元開閉器） スイッチ容量(A)	ヒューズ容量(A)	電源配線 最小太さ(mm²)	配線こう長(m)	アース線太さ(mm²)	操作回路連絡配線(mm²) 室内−室外ユニット間	室外−室外ユニット間	基準電流(A)
型名（相当馬力）	室外ユニット型式	①			②		③		④	⑤	⑥	
224（8）	RAS-AP224DS3	40	30または100	0.1sec以下	60	40	8	35	3.5	0.75~1.25	0.75~1.25	30.0
280 (10)	RAS-AP280DS3	50	100		60	50	14	48	3.5			38.0
335 (12)	RAS-AP335DS3	50			60	50	14	43	3.5			42.5
400 (14)	RAS-AP400DS3	60			60	60	22	53	5.5			54.0
450 (16)	RAS-AP450DS3	75			75	75	22	48	5.5			60.0

(注1) 電源トランス容量[現地準備品]は基準電流[上記]に従い選定してください。
(注2) 基準電流とは、表中の電源配線の選定に使用した電流値で、規定の運転範囲内で運転した場合の最大の電流値です。
(注3) 電源配線工事は、電源トランス二次側から室内または室外ユニットの電源端子までの電圧降下が２%以内となるように配線容量を選定してください。
(注4) 供給電源電圧は下記を満足するような受電設備としてください。
①供給電圧：定格電圧±１０%以内、②始動電圧：定格電圧−１５%以内、③運転電圧：定格電圧±１０%以内、④相間アンバランス：３%以内
(注5) ＥＬＢの定格遮断容量は、電源トランス、電線の長さおよび太さより短絡電流を計算し適切なものを選定してください。
(注6) ＥＬＢは高調波対応品を使用してください。
(注7) ５００型以上は単体ユニットの組み合わせとなります。組み合わせは右表を参照してください。
(注8) 操作回路連絡配線は、２芯ケーブル（型式VCTF、VCT、CVV、MVVS、VVR、VVF）または、２芯ツイストペアケーブル（型式KPEV、KPEV−S相当品）を使用してください。また、室内−室外ユニット間操作回路連絡配線の配線総長を１０００m以下、室外−室外ユニット間操作回路連絡配線の配線総長を３０m以下としてください。

室内ユニット配線容量

室内ユニットと冷暖切換ユニットの合計運転電流	ELB(漏電遮断器) 定格感度電流(mA)	定格電流(A)	S（手元開閉器） スイッチ容量(A)	ヒューズ容量(A)	電源配線 最小配線太さ(mm²)	配線こう長(m)	アース線太さ(mm²)	リモコン配線太さ(mm²)
	⑦		⑧		⑨		⑩	⑪
7A以下	30	15	15	15	2.0	21	2.0	0.75
10A以下	(動作時間 0.1sec以下)	20	30	20	3.5	26		
15A以下		30		30	5.5	27		

(注1) 配線こう長は室内ユニットを直列に電源配線で接続した場合の値を示します。電圧降下を２%以内とした場合を示します。配線こう長が上表の値を超える場合は内線規定に従い、配線太さを見直してください。
(注2) リモコン配線は、２芯ツイストペアケーブル（型式KPEV、KPEV−S相当品）を使用してください。また、配線総長は５００m以下としてください。配線総長３０m以下の場合は２芯ツイストペアケーブル以外の配線（0.3mm²）を使用できます。
(注3) 室内ユニットの運転電流は、室内ユニットの技術資料を参照してください。

冷暖切換ユニット配線容量

型式 ＼ 項目	1台あたりの運転電流(A)	電源配線 最小太さ(mm²)	アース線太さ(mm²)
		⑫	⑬
CH-AP160DS CH-AP280DS	0.1	2.0	2.0

(2) 室内ユニット単相機・三相機混合配線

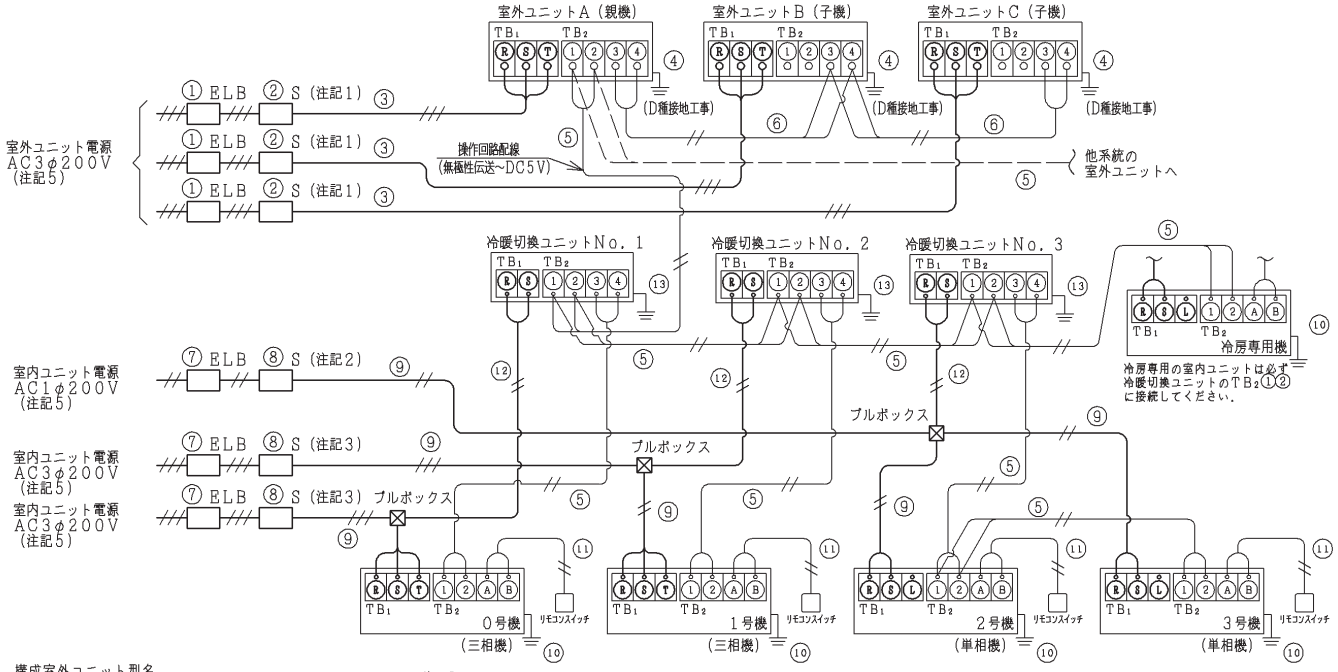

構成室外ユニット型名

型名（相当馬力）	室外ユニット型式	構成室外ユニット型名 A	B	C	D
500 (18)	RAS-AP500DS3	280	224	−	−
560 (20)	RAS-AP560DS3	335	224	−	−
615 (22)	RAS-AP615DS3	400	224	−	−
690 (24)	RAS-AP690DS3	400	280	−	−
730 (26)	RAS-AP730DS3	400	335	−	−
800 (28)	RAS-AP800DS3	400	400	−	−
850 (30)	RAS-AP850DS3	450	400	−	−
900 (32)	RAS-AP900DS3	450	450	−	−
950 (34)	RAS-AP950DS3	335	335	280	−
1000 (36)	RAS-AP1000DS3	335	335	335	−
1090 (38)	RAS-AP1090DS3	400	335	335	−
1120 (40)	RAS-AP1120DS3	450	335	335	−
1180 (42)	RAS-AP1180DS3	450	400	335	−
1250 (44)	RAS-AP1250DS3	450	450	335	−
1320 (46)	RAS-AP1320DS3	450	450	400	−
1360 (48)	RAS-AP1360DS3	450	450	450	−
1400 (50)	RAS-AP1400DS3	400	400	335	280
1450 (52)	RAS-AP1450DS3	400	400	335	335
1500 (54)	RAS-AP1500DS3	450	400	335	335

注　記

1. 室外ユニットの電源は各ユニットごとに配線し、ＥＬＢ（漏電遮断器）およびＳ（手元開閉器）（いずれも現地準備品）を必ず各ユニットごとに取り付けてください。ＥＬＢが取り付けられていないと、感電，火災の原因になります。また、複数の室外ユニット（冷媒系統）にまたがって運転した場合、通常の漏れ電流で作動する可能性があります。
2. 室内ユニットが単相機の電源配線については、接続する室内ユニットと冷暖切換ユニットの合計運転電流容量を１電源当たり１５Ａ以下とし、１５Ａを超える場合は別電源としてください。また、下表に従いそれぞれの電源配線にＥＬＢ、Ｓを取り付けてください。
3. 室内ユニットが三相機の電源配線については、各室内ユニットごとにＥＬＢ、Ｓを取り付けてください。高静圧型の室内ユニットの機外静圧を変更する場合は、室内ユニットの技術資料を参照してください。
4. 本製品の電源を、大量の電力を使用する機器（リフト、コンテナクレーン、電鉄用整流器、インバータ電源装置、アーク炉、電気炉、大型の誘導電動機、大型の開閉器など）と同一の電源トランスから配電する場合や、大量の電力を使用する機器の電源線と本製品の電源線同士が近接している場合は、機器の消費電力の急激な変動や、開閉器の作動により、極稀に本製品の電源線に誘導サージが発生し、本製品が正常に運転されない恐れがあります。事前に現地での電源状況を把握され、該当の恐れがある場合は、本製品に接続する電源線へのサージの重畳を防止（電源線の接続元の変更・配線引回し方法の見直し・サージ抑制機器の取り付け等）してください。
5. 組合せユニットの電源を１電源で配線する場合は、159ページ「室外ユニットの配線容量」を参照してください。

室外ユニット配線容量（単体ユニット）

型式 ＼ 項目		ＥＬＢ（漏電遮断器） 定格電流 (A)	定格感度電流 (mA)	動作時間 (sec)	Ｓ（手元開閉器） スイッチ容量 (A)	ヒューズ容量 (A)	電源配線 最小太さ (mm²)	配線こう長 (m)	アース線太さ (mm²)	操作回路連絡配線 (mm²) 室内−室外ユニット間	室外−室外ユニット間	基準電流 (A)
型名（相当馬力）	室外ユニット型式	①			②		③		④	⑤	⑥	
224（8）	RAS-AP224DS3	40	30または100	0.1sec以下	60	40	8	35	3.5	0.75~1.25	0.75~1.25	30.0
280（10）	RAS-AP280DS3	50	100		60	50	14	48	3.5			38.0
335（12）	RAS-AP335DS3	50			60	50	14	43	3.5			42.5
400（14）	RAS-AP400DS3	60			60	60	22	53	5.5			54.0
450（16）	RAS-AP450DS3	75			75	75	22	48	5.5			60.0

冷暖切換ユニット配線容量

型式 ＼ 項目	1台あたりの運転電流 (A)	電源配線 最小太さ (mm²)	アース線太さ (mm²)
		⑩	⑬
CH-AP160DS CH-AP280DS	0.1	2.0	2.0

(注1) 電源トランス容量(現地準備品)は基準電流(上記)に従い選定してください。
(注2) 基準電流とは、表中の電源配線の選定に使用した電流値で、規定の運転範囲内で運転した場合の最大の電流値です。
(注3) 電源配線工事は、電源トランス二次側から室内または室外ユニットの電源端子までの電圧降下が２％以内となるように配線容量を選定してください。
(注4) 供給電源電圧は下記を満足するような受電設備としてください。
①供給電圧：定格電圧±１０％以内、②始動電圧：定格電圧−１５％以内、③運転電圧：定格電圧±１０％以内、④相間アンバランス：３％以内
(注5) ＥＬＢの定格遮断容量は、電源トランス、電線の長さおよび太さより短絡電流を計算し適切なものを選定してください。
(注6) ＥＬＢは高調波対応品を使用してください。
(注7) ５００型以上は単体ユニットの組み合わせとなります。組み合わせは右表を参照してください。
(注8) 操作回路連絡配線は、２芯ケーブル（型式ＶＣＴＦ、ＶＣＴ、ＣＶＶ、ＭＶＶＳ、ＶＶＲ、ＶＶＦ）または、２芯ツイストペアケーブル（型式ＫＰＥＶ、ＫＰＥＶ−Ｓ相当品）を使用してください。また、室内−室外ユニット間操作回路連絡配線の配線総長を１０００ｍ以下、室外−室外ユニット間操作回路連絡配線の配線総長を３０ｍ以下としてください。

室内ユニット配線容量（三相機）

室内ユニット型式	ＥＬＢ（漏電遮断器） 定格感度電流 (mA)	定格電流 (A)	Ｓ（手元開閉器） スイッチ容量 (A)	ヒューズ容量 (A)	電源配線 最小配線太さ (mm²)	配線こう長 (m)	アース線太さ (mm²)	電動機最大サイズ (kW)	内線規定規約電流 (A)
	⑦		⑧		⑨		⑩		
RPD-AP140~280K(P)	30 (動作時間 0.1sec以下)	15	15	15	2.0	72	2.0	0.55	3.9
RPD-AP450K						47		1.5	8.0
RPD-AP450KP，560K		20	30	20		33		2.2	11.1
RPD-AP560KP		30		30	3.5	36	3.5	3.7	17.6
RPI/RPWI-AP224，280K		15	15	15	2.0	72	2.0	0.87	5.3

室内ユニット配線容量（単相機）

室内ユニットと冷暖切換ユニットの合計運転電流	ＥＬＢ（漏電遮断器） 定格感度電流 (mA)	定格電流 (A)	Ｓ（手元開閉器） スイッチ容量 (A)	ヒューズ容量 (A)	電源配線 最小配線太さ (mm²)	配線こう長 (m)	アース線太さ (mm²)	リモコン配線太さ (mm²)
	⑦		⑧		⑨		⑩	⑪
7A以下	30 (動作時間 0.1sec以下)	15	15	15	2.0	21	2.0	0.75
10A以下		20	30	20	3.5	26		
15A以下		30		30	5.5	27		

(注1) 配線こう長は室内ユニットを直列に電源配線で接続した場合の値を示します。電圧降下を２％以内とした場合を示します。配線こう長が上表の値を超える場合は内線規定に従い、配線太さを見直してください。
(注2) リモコン配線は、２芯ツイストペアケーブル（型式ＫＰＥＶ、ＫＰＥＶ−Ｓ相当品）を使用してください。また、配線総長は５００ｍ以下としてください。配線総長３０ｍ以下の場合は２芯ツイストペアケーブル以外の配線（０．３ｍｍ²）を使用できます。
(注3) 室内ユニットの運転電流は、室内ユニットの技術資料を参照してください。

■高効率タイプ

(1) 室内ユニット単相機のみ

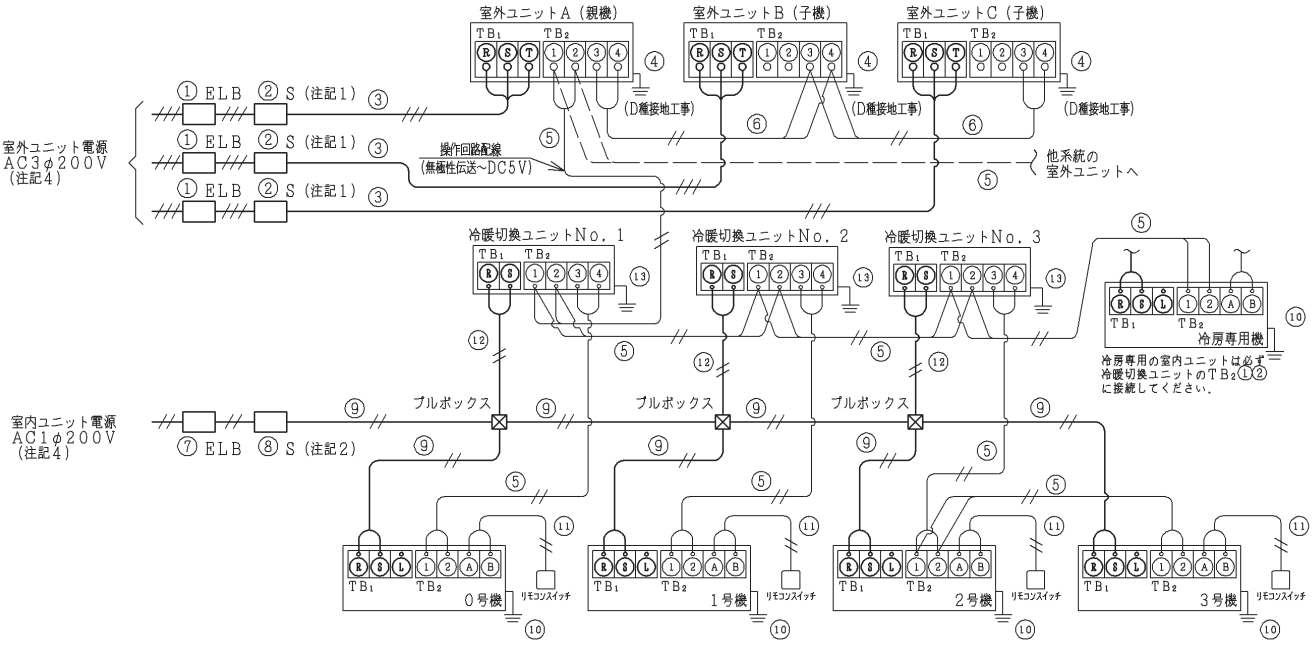

構成室外ユニット型名

型名（相当馬力）	室外ユニット型式	構成室外ユニット型名		
		A	B	C
400 (14)	RAS-AP400DG1	224	160	−
450 (16)	RAS-AP450DG1	224	224	−
500 (18)	RAS-AP500DG1	280	224	−
560 (20)	RAS-AP560DG1	335	224	−
615 (22)	RAS-AP615DG1	335	280	−
690 (24)	RAS-AP690DG1	335	335	−
730 (26)	RAS-AP730DG1	280	224	224
800 (28)	RAS-AP800DG1	335	224	224
850 (30)	RAS-AP850DG1	335	280	224
900 (32)	RAS-AP900DG1	335	335	224
950 (34)	RAS-AP950DG1	335	335	280
1000 (36)	RAS-AP1000DG1	335	335	335

注　記

1．室外ユニットの電源は各ユニットごとに配線し、ＥＬＢ（漏電遮断器）およびＳ（手元開閉器）（いずれも現地準備品）を必ず各ユニットごとに取り付けてください．ＥＬＢが取り付けられていないと、感電，火災の原因になります．また、複数の室外ユニット（冷媒系統）にまたがって運転した場合、通常の漏れ電流で作動する可能性があります．

2．室内ユニットの電源配線については、接続する室内ユニットと冷暖切換ユニットの合計運転電流容量を１電源当たり１５Ａ以下とし、１５Ａを超える場合は別電源としてください．
また、下表に従いそれぞれの電源配線にＥＬＢ、Ｓを取り付けてください．

3．本製品の電源を、大量の電力を使用する機器（リフト、コンテナクレーン、電鉄用整流器、インバータ電源装置，アーク炉、電気炉、大型の誘導電動機、大型の開閉器など）と同一の電源トランスから配電する場合や、大量の電力を使用する機器の電源線と本製品の電源線同士が近接している場合は、機器の消費電力の急激な変動や、開閉器の作動により、極稀に本製品の電源線に誘導サージが発生し、本製品が正常に運転されない恐れがあります．事前に現地での電源状況を把握され、該当の恐れがある場合は、本製品に接続する電源線へのサージの重畳を防止（電源線の接続元の変更・配線引回し方法の見直し・サージ抑制機器の取り付け等）してください．

4．組合せユニットの電源を１電源で配線する場合は、160 ページ「室外ユニットの配線容量」を参照してください。

室外ユニット配線容量（単体ユニット）

型式 ＼ 項目		ＥＬＢ(漏電遮断器)			Ｓ（手元開閉器）		電源配線			操作回路連絡配線 (mm²)		基準電流（Ａ）
		定格電流（Ａ）	定格感度電流（mA）	動作時間（sec）	スイッチ容量（Ａ）	ヒューズ容量（Ａ）	最小太さ (mm²)	配線こう長（m）	アース線太さ (mm²)	室内−室外ユニット間	室外−室外ユニット間	
型名（相当馬力）	室外ユニット型式	①			②		③		④	⑤	⑥	
140（5）	RAS-AP140DG1	30	30または100	0.1sec以下	30	30	5.5	30	2.0	0.75〜1.25	0.75〜1.25	24.0
160（6）	RAS-AP160DG1	30			30	30	5.5	30	2.0			24.0
224（8）	RAS-AP224DG1	40			60	40	8	36	3.5			29.0
280（10）	RAS-AP280DG1	50	100		60	50	14	52	3.5			35.0
335（12）	RAS-AP335DG1	50			60	50	14	48	3.5			38.0

（注１）電源トランス容量(現地準備品)は基準電流(上記)に従い選定してください．
（注２）基準電流とは、表中の電源配線の選定に使用した電流値で、規定の運転範囲内で運転した場合の最大の電流値です．
（注３）電源配線工事は、電源トランス二次側から室内または室外ユニットの電源端子までの電圧降下が２％以内となるように配線容量を選定してください．
（注４）供給電源電圧は下記を満足するような受電設備としてください．
①供給電圧：定格電圧±１０％以内，②始動電圧：定格電圧−１５％以内，③運転電圧：定格電圧±１０％以内，④相間アンバランス：３％以内
（注５）ＥＬＢの定格遮断容量は、電源トランス，電線の長さおよび太さより短絡電流を計算し適切なものを選定してください．
（注６）ＥＬＢは高調波対応品を使用してください．
（注７）４００型以上は単体ユニットの組み合わせとなります．組み合わせは右表を参照してください．
（注８）操作回路連絡配線は、２芯ケーブル（型式ＶＣＴＦ，ＶＣＴ，ＣＶＶ，ＭＶＶＳ，ＶＶＲ，ＶＶＦ）または、２芯ツイストペアケーブル（型式ＫＰＥＶ，ＫＰＥＶ−Ｓ相当品）を使用してください．また，室内−室外ユニット間操作回路連絡配線の配線総長を１０００ｍ以下，室外−室外ユニット間操作回路連絡配線の配線総長を３０ｍ以下としてください．

室内ユニット配線容量

室内ユニットと冷暖切換ユニットの合計運転電流	ＥＬＢ(漏電遮断器)		Ｓ（手元開閉器）		電源配線			リモコン配線太さ (mm²)
	定格感度電流（mA）	定格電流（Ａ）	スイッチ容量（Ａ）	ヒューズ容量（Ａ）	最小配線太さ (mm²)	配線こう長（m）	アース線太さ (mm²)	
	⑦		⑧		⑨		⑩	⑪
７Ａ以下	30（動作時間0.1sec以下）	15	15	15	2.0	21	2.0	0.75
１０Ａ以下		20	30	20	3.5	26		
１５Ａ以下		30		30	5.5	27		

（注１）配線こう長は室内ユニットを直列に電源配線で接続した場合の値を示します．電圧降下を２％以内とした場合を示します．配線こう長が上表の値を超える場合は内線規定に従い、配線太さを見直してください．
（注２）リモコン配線は、２芯ツイストペアケーブル（型式ＫＰＥＶ，ＫＰＥＶ−Ｓ相当品）を使用してください．
また、配線総長は５００ｍ以下としてください．配線総長３０ｍ以下の場合は２芯ツイストペアケーブル以外の配線（０．３mm²）を使用できます．
（注３）室内ユニットの運転電流は、室内ユニットの技術資料を参照してください．

冷暖切換ユニット配線容量

型式 ＼ 項目	1台あたりの運転電流（A）	電源配線	
		最小太さ (mm²)	アース線太さ (mm²)
		⑫	⑬
CH-AP160DS CH-AP280DS	0.1	2.0	2.0

(2) 室内ユニット単相機・三相機混合配線

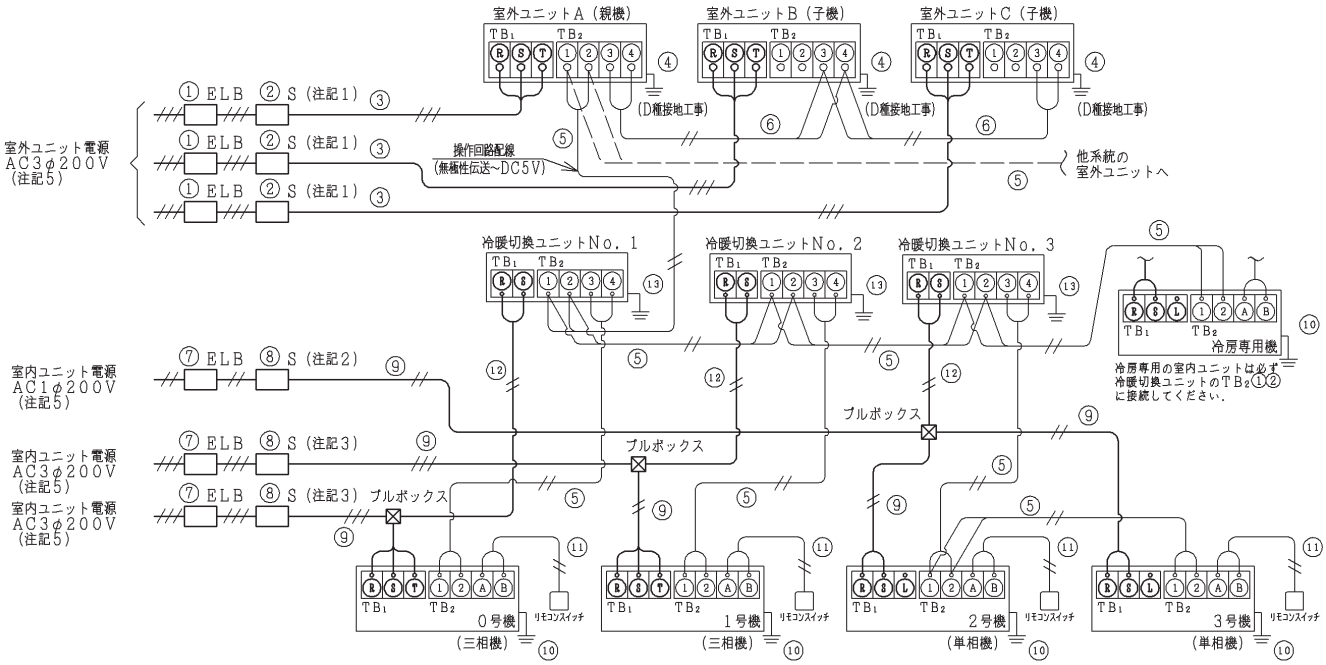

構成室外ユニット型名

型名 (相当馬力)	室外ユニット型式	構成室外ユニット型名 A	B	C
400 (14)	RAS-AP400DG1	224	160	−
450 (16)	RAS-AP450DG1	224	224	−
500 (18)	RAS-AP500DG1	280	224	−
560 (20)	RAS-AP560DG1	335	224	−
615 (22)	RAS-AP615DG1	335	280	−
690 (24)	RAS-AP690DG1	335	335	−
730 (26)	RAS-AP730DG1	280	224	224
800 (28)	RAS-AP800DG1	335	224	224
850 (30)	RAS-AP850DG1	335	280	224
900 (32)	RAS-AP900DG1	335	335	224
950 (34)	RAS-AP950DG1	335	335	280
1000 (36)	RAS-AP1000DG1	335	335	335

注　記

1．室外ユニットの電源は各ユニットごとに配線し、ＥＬＢ（漏電遮断器）およびＳ（手元開閉器）（いずれも現地準備品）を必ず各ユニットごとに取り付けてください。ＥＬＢが取り付けられていないと、感電，火災の原因になります。また、複数の室外ユニット（冷媒系統）にまたがって運転した場合、通常の漏れ電流で作動する可能性があります。

2．室内ユニットが単相機の電源配線については、接続する室内ユニットと冷暖切換ユニットの合計運転電流容量を１電源当たり１５Ａ以下とし、１５Ａを超える場合は別電源としてください。また、下表に従いそれぞれの電源配線にＥＬＢ、Ｓを取り付けてください。

3．室内ユニットが三相機の電源配線については、各室内ユニットごとにＥＬＢ、Ｓを取り付けてください。高静圧型の室内ユニットの機外静圧を変更する場合は、室内ユニットの技術資料を参照してください。

4．本製品の電源を、大量の電力を使用する機器（リフト、コンテナクレーン、電鉄用整流器、インバータ電源装置、アーク炉、電気炉、大型の誘導電動機、大型の開閉器など）と同一の電源トランスから配電する場合や、大量の電力を使用する機器の電源線と本製品の電源線同士が近接している場合は、機器の消費電力の急激な変動や、開閉器の作動により、極稀に本製品の電源線に誘導サージが発生し、本製品が正常に運転されない恐れがあります。事前に現地での電源状況を把握され、該当の恐れがある場合は、本製品に接続する電源線へのサージの重畳を防止（電源線の接続元の変更・配線引回し方法の見直し・サージ抑制機器の取り付け等）してください。

5．組合せユニットの電源を１電源で配線する場合は、160 ページ「室外ユニットの配線容量」を参照してください。

室外ユニット配線容量（単体ユニット）

型式 ＼ 項目	型名 (相当馬力)	室外ユニット型式	ELB(漏電遮断器) 定格電流 (A)	定格感度電流 (mA)	動作時間 (sec)	S（手元開閉器） スイッチ容量 (A)	ヒューズ容量 (A)	電源配線 最小太さ (mm^2)	配線こう長 (m)	アース線太さ (mm^2)	操作回路連絡配線 (mm^2) 室内ー室外ユニット間	室外ー室外ユニット間	基準電流 (A)
	①					②		③			⑤	⑥	
	140 (5)	RAS-AP140DG1	30	30または100	0.1sec以下	30	30	5.5	30	2.0	0.75~1.25	0.75~1.25	24.0
	160 (6)	RAS-AP160DG1	30			30	30	5.5	30	2.0			24.0
	224 (8)	RAS-AP224DG1	40			60	40	8	36	3.5			29.0
	280 (10)	RAS-AP280DG1	50	100		60	50	14	52	3.5			35.0
	335 (12)	RAS-AP335DG1	50			60	50	14	48	3.5			38.0

(注1) 電源トランス容量(現地準備品)は基準電流(上記)に従い選定してください。
(注2) 基準電流とは、表中の電源配線の選定に使用した電流値で、規定の運転範囲内で運転した場合の最大の電流値です。
(注3) 電源配線工事は、電源トランス二次側から室内または室外ユニットの電源端子までの電圧降下が２％以内となるように配線容量を選定してください。
(注4) 供給電源電圧は下記を満足するような受電設備としてください。
①供給電圧：定格電圧±１０％以内，②始動電圧：定格電圧－１５％以内，③運転電圧：定格電圧±１０％以内，④相間アンバランス：３％以内
(注5) ＥＬＢの定格遮断容量は、電源トランス、電線の長さおよび太さより短絡電流を計算し適切なものを選定してください。
(注6) ＥＬＢは高調波対応品を使用してください。
(注7) ４００型以上は単体ユニットの組み合わせとなります。組み合わせは右表を参照してください。
(注8) 操作回路連絡配線は、２芯ケーブル（型式ＶＣＴＦ，ＶＣＴ，ＣＶＶ，ＭＶＶＳ，ＶＶＲ，ＶＶＦ）または、２芯ツイストペアケーブル（型式ＫＰＥＶ，ＫＰＥＶ－Ｓ相当品）を使用してください。また、室内ー室外ユニット間操作回路連絡配線の配線総長を１０００ｍ以下、室外ー室外ユニット間操作回路連絡配線の配線総長を３０ｍ以下としてください。

冷暖切換ユニット配線容量

型式 ＼ 項目	1台あたりの運転電流 (A)	電源配線 最小太さ (mm^2)	アース線太さ (mm^2)
		⑫	⑬
CH-AP160DS CH-AP280DS	0.1	2.0	2.0

室内ユニット配線容量（三相機）

室内ユニット型式	ELB(漏電遮断器) 定格感度電流 (mA)	定格電流 (A)	S(手元開閉器) スイッチ容量 (A)	ヒューズ容量 (A)	電源配線 最小配線太さ (mm^2)	配線こう長 (m)	アース線太さ (mm^2)	電動機最大サイズ (kW)	内線規定規約電流 (A)
	⑦		⑧		⑨		⑩		
RPD-AP140~280K(P)	30 (動作時間 0.1sec以下)	15	15	15	2.0	72	2.0	0.55	3.9
RPD-AP450K						47		1.5	8.0
RPD-AP450KP.560K		20	30	20		33		2.2	11.1
RPD-AP560KP		30		30	3.5	36	3.5	3.7	17.6
RP(/RPW(-AP224.280K		15	15	15	2.0	72	2.0	0.87	5.3

室内ユニット配線容量（単相機）

室内ユニットと冷暖切換ユニットの合計運転電流	ELB(漏電遮断器) 定格感度電流 (mA)	定格電流 (A)	S（手元開閉器） スイッチ容量 (A)	ヒューズ容量 (A)	電源配線 最小配線太さ (mm^2)	配線こう長 (m)	アース線太さ (mm^2)	リモコン配線太さ (mm^2)
	⑦		⑧		⑨		⑩	⑪
7A以下	30 (動作時間 0.1sec以下)	15	15	15	2.0	21	2.0	0.75
10A以下		20	30	20	3.5	26		
15A以下		30		30	5.5	27		

(注1) 配線こう長は室内ユニットを直列に電源配線で接続した場合の値を示します，電圧降下を２％以内とした場合を示します。配線こう長が上表の値を超える場合は内線規定に従い、配線太さを見直してください。
(注2) リモコン配線は、２芯ツイストペアケーブル（型式ＫＰＥＶ，ＫＰＥＶ－Ｓ相当品）を使用してください。また、配線総長は５００ｍ以下としてください。配線総長３０ｍ以下の場合は２芯ツイストペアケーブル以外の配線（０．３mm^2）を使用できます。
(注3) 室内ユニットの運転電流は、室内ユニットの技術資料を参照してください。

5 ディップスイッチの設定（標準 / 高効率 共通）

ディップスイッチの設定は必ず室内・室外ユニット共に電源がオフの状態で行ってください。片方のユニットまたは両ユニット共に電源オンのままで操作しても設定内容は無効となります。（■がスイッチの位置を示します。）

冷暖同時 / 切換システムの区別については、設定不要です。冷暖同時システムの場合、冷暖切換ユニットが接続されたことで、自動認識されます。

● H-LINK または H-LINK Ⅱ接続時の設定
H-LINK または H-LINK Ⅱ接続を実施する場合は、室外号機設定、冷媒系統番号および終端抵抗設定を実施してください。

DSW6 の設定方法

単体ユニットの場合（出荷時）	組合せユニットの場合			
	ユニット A（0 号機）	ユニット B（1 号機）	ユニット C（2 号機）	ユニット D（3 号機）

●室外号機設定
組合せユニットの場合、必ずディップスイッチ（DSW6）にて「室外号機設定」をしてください。

●冷媒系統番号の設定
同一冷媒系統の室外ユニットおよび室内ユニットについて、同一の冷媒系統番号を設定します。室内ユニットの冷媒系統番号は室内プリント板上のロータリースイッチ（RSW2）およびディップスイッチ（DSW5）により設定してください。

	設定用スイッチ		例：25 系統に設定する場合
	（10 の位）	（1 の位）	
室外ユニット	DSW1	RSW1	
室内ユニット	DSW5	RSW2	

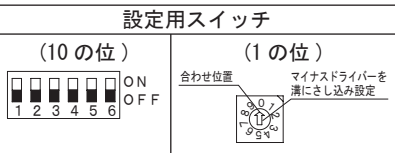

（注）出荷時は DSW, RSW 共に 0 に設定してあります。また、設定可能な系統数は最大 63 系統までです。

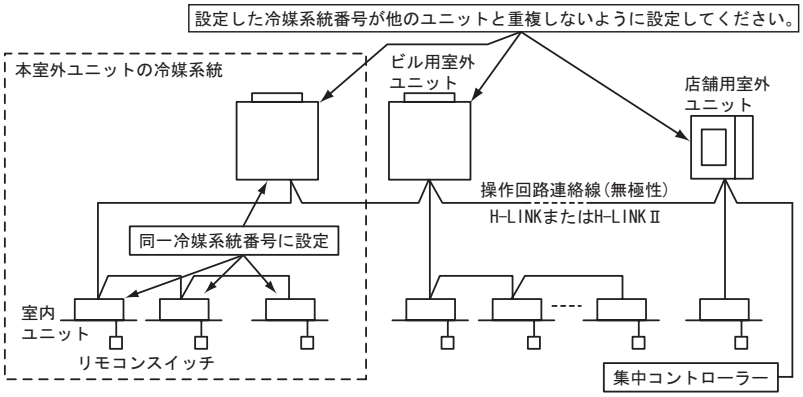

最大接続台数（H-LINK Ⅱの場合）

室外ユニット	64 台
室内ユニット	160 台

（注）同一伝送線上に H-LINK Ⅱ非対応の室外・室内ユニットを併設する場合、室内ユニットの最大接続台数は 128 台となります。

●セントラルステーション
●ワンタッチコントローラー

●終端抵抗設定
出荷状態では終端抵抗が設定された状態（DSW10 の 1 番ピンが ON）になっていますが、H-LINK または H-LINK Ⅱ内で冷媒系統が 2 系統以上の場合、室外ユニットを 1 台残し、他室外ユニットの終端抵抗を解除（DSW10 の 1 番ピンを OFF）してください。組合せシステムの場合は、室外ユニット B, C の終端抵抗の設定は不要です。

終端抵抗の設定方法
DSW10

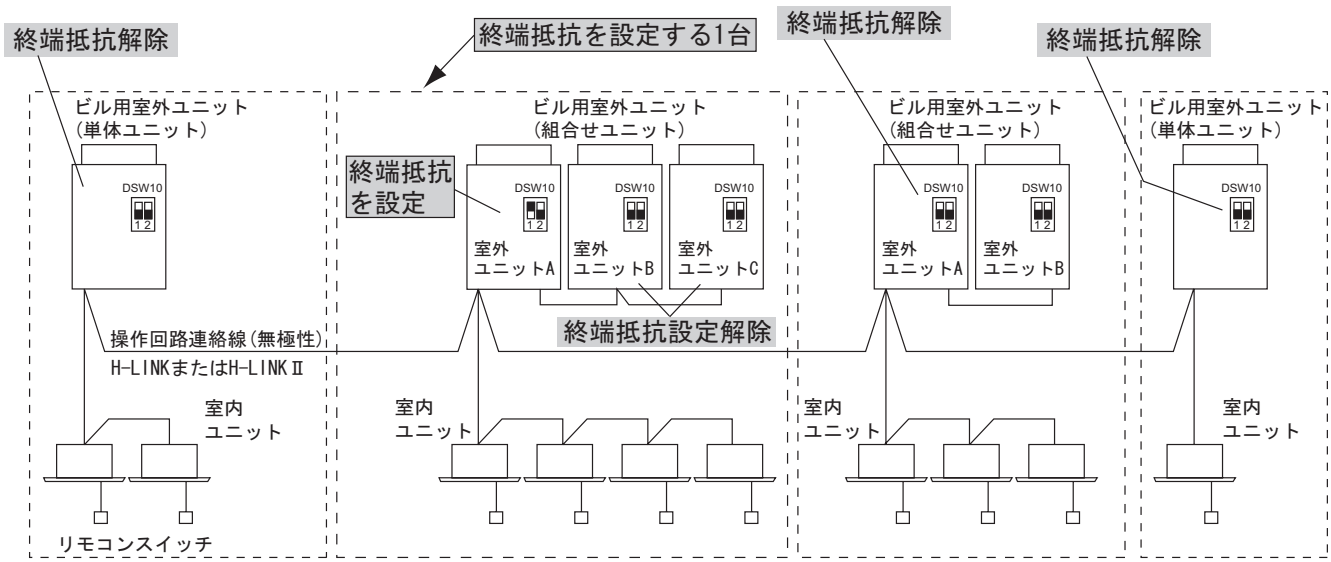

MEMO

5．応用機能

5. 応用機能 171
5.1 ディップスイッチ設定..... 172
　1 初期設定..... 172
　2 設定内容..... 173
5.2 メニューモード設定..... 174
　1 操作方法..... 174
　2 外部入出力..... 175
　3 機能選択..... 182

●ディップスイッチ（DSW）の設定は、必ず電源オフの状態で行ってください。
電源オンの状態での設定操作は無効になります。
（ただし、DSW4-1,4-2,4-4 番ピンおよびプッシュスイッチの設定操作は電源オンの状態でも有効です。）

1 初期設定

・■がスイッチの位置を示します。

ディップスイッチ配置図

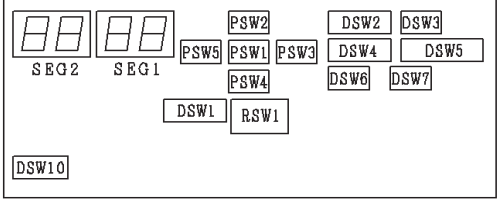

プッシュスイッチ



DSW1　冷媒系統設定用

設定要

出荷時
DSW1



10の桁

RSW1　合わせ位置



1の桁

各冷媒配管系統ごとに室外ユニットを
0系統、1系統、2系統・・・と名づけ
て系統設定してください。
（出荷時は0に設定してあります。）

DSW2　能力設定用〔標準タイプ〕

設定不要　各機種ごとに次のように、設定されています。

〔AP224型〕



〔AP280型〕



〔AP335型〕



〔AP400型〕



〔AP450型〕



DSW2　能力設定用〔高効率タイプ〕

設定不要　各機種ごとに次のように、設定されています。

〔AP140型〕



〔AP160型〕



〔AP224型〕



〔AP280型〕

〔AP335型〕



DSW4　試運転・サービス用

設定要　室外ユニットで試運転を実施する場合に設定してください。

出荷時

冷房試運転

暖房試運転

強制停止

DSW5　応急運転／試運転・サービス用

設定不要　以下の項目を設定する場合は指定のピンをON側にしてください。

出荷時



設　定　項　目	ピン番号
No.1 圧縮機運転除外	1
No.2 圧縮機運転除外	2
高静圧モード設定	5

DSW6　室外号機設定用

設定要

単体ユニット
（出荷時）

組合せユニット

ユニットA（0号機）	ユニットB（1号機）	ユニットC（2号機）	ユニットD（3号機）
ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4

ご注意
組合せユニットの場合必ず設定をしてください。

DSW3

設定不要

DSW7〔標準タイプ〕

設定不要

DSW7〔高効率タイプ〕

設定不要

AP140, 160, 335型

AP224, 280型

DSW10　伝送用

設定要　終端抵抗を解除する場合に設定してください。

出荷時

終端抵抗解除時

伝送回路ヒューズ短絡時2番ピンをON

スイッチの設定方向にご注意ください。
設定方向を誤ると正常な伝送ができません。

2 設定内容

(1) 高静圧モード設定〔ディップスイッチ（DSW5-5:ON）〕
室外ユニットを高静圧モードで運転する場合に設定します。
本設定を行うことで、機外静圧 60Pa まで対応可能となります。
高静圧モード設定上の注意
①組合せユニットの場合は、すべての室外ユニット（室外ユニット A ～ D）の設定を行ってください。
設定をしていない室外ユニットは、高静圧モードの運転になりません。
②高静圧モード設定をし、吹出ダクトを付けて運転した場合、運転音がカタログ値に対し、8dB 程度高くなりますのでご注意ください。

(2) 設置自由度の拡大
ビルのバルコニーや途中階へ室外ユニットを設置し、ギャラリーやダクトなどの機外静圧確保が必要な場合に対応して、機外静圧60Pa設定機能〔ディップスイッチ(DSW5-5 ON)〕を設けました。

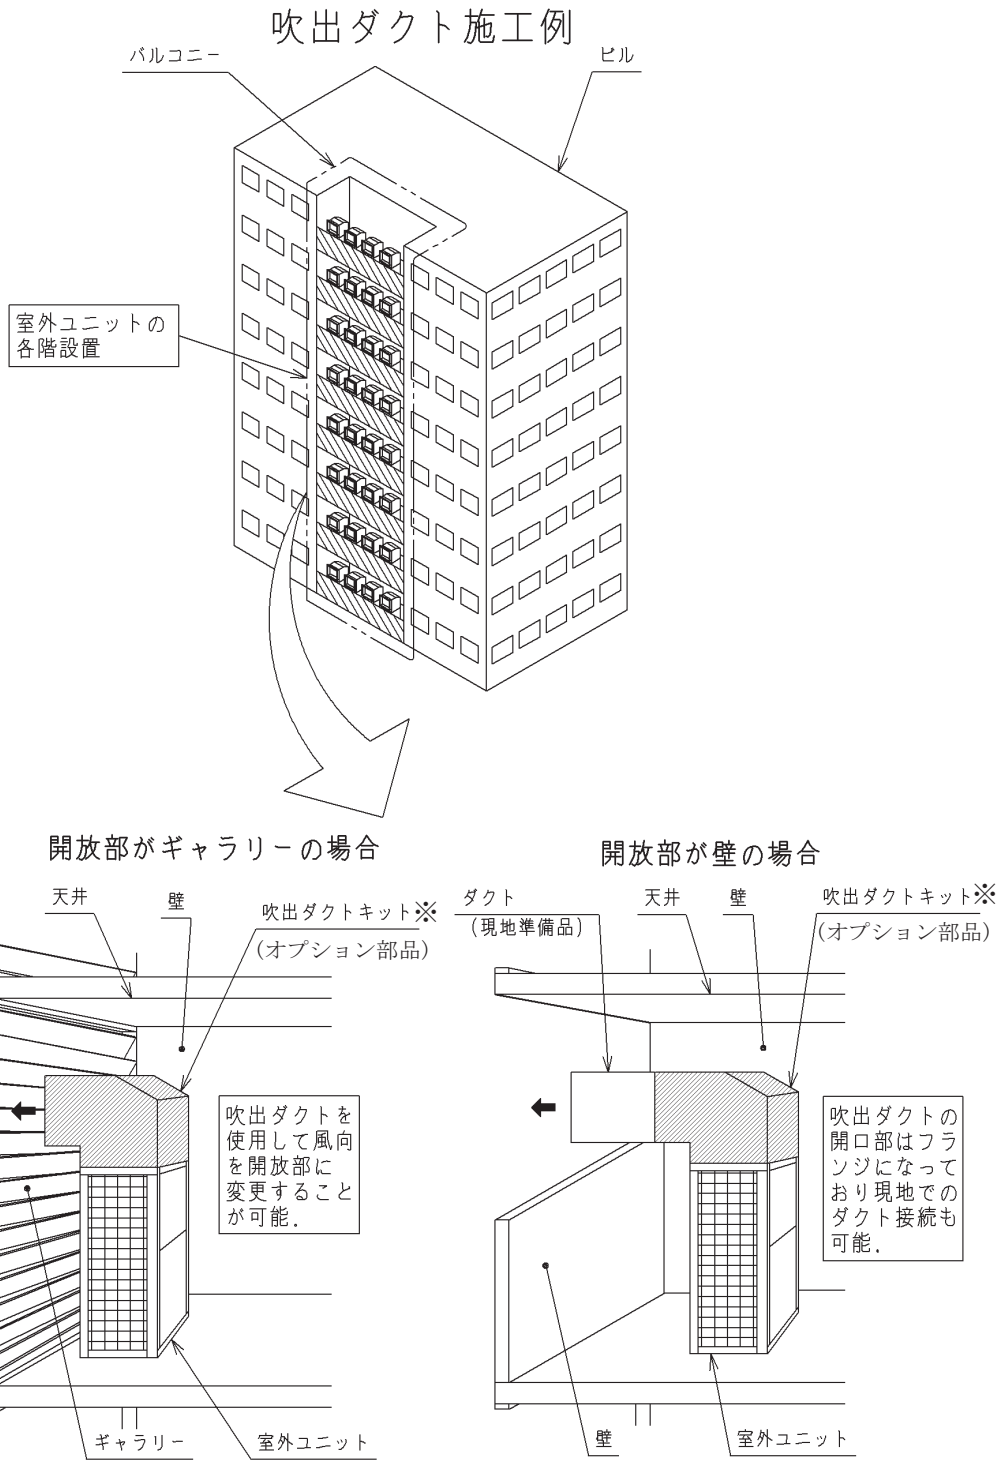

(注) ショートサーキットにより吹出し空気を吸い込むと、冷房時の高圧圧力上昇・暖房時の低圧圧力低下などにより運転範囲が狭くなり、機械の故障原因となります。設計～据付・施工時にはご留意ください。
※吹出ダクトキット(オプション部品)の詳細については、**「6.オプション部品 6.6 吹出ダクトキット(受注対応品)」**(216ページ)をご参照ください。

1 操作方法

室外プリント板上のプッシュスイッチ（PSW1 ～ 5）の操作により 、点検および各種設定（外部入出力・機能選択）を行います。組合せシステムの場合は 、室外ユニット A のみ設定をしてください。（室外ユニット B ～ D で設定をしても無効となります。）

点検および各種設定を終了した場合は、メニューモード表示中に『PSW1（決定）』を 3 秒以上押してメニューモードを終了してください。

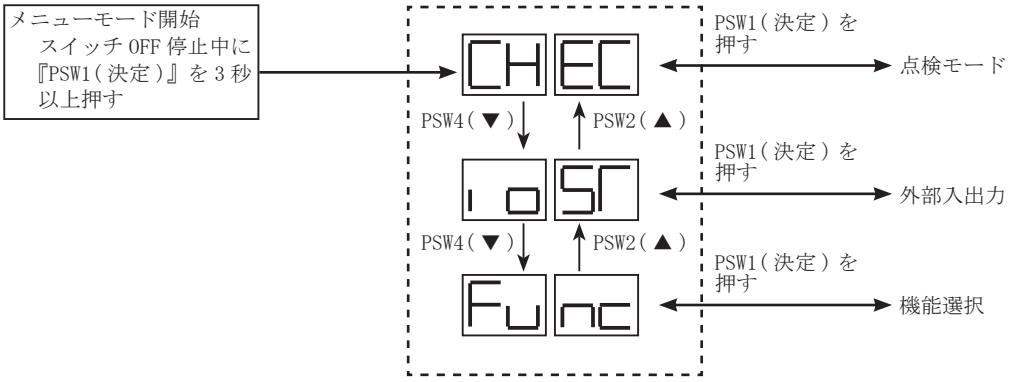

メニューモードでは 、下記項目の選択を行います。

(1) 点検モード　…室外ユニット・室内ユニットのセンサーデータ・アラーム履歴などを表示するモードです。主にサービス時に使用します。点検モードの詳細は、新商品サービス情報を参照してください。

(2) 外部入出力　…外部からの入力信号による動作および外部への信号出力する内容を設定するためのモードです。外部入出力にて設定する際は、ディップスイッチ (DSW4-4) を ON してください。

(3) 機能選択　　…運転目標の変更、ナイトシフトなどの設定を行うためのモードです。機能選択設定モードにて設定する際は、ディップスイッチ (DSW4-4) を ON してください。

2 外部入出力

(1) 外部入力・出力の設定方法

出荷時の設定を変更される場合、以下の手順で実施してください。
組合せシステムの場合は、室外ユニットAに設定・入出力信号を入力をしてください。
①外部入力・出力機能では、7セグメントLEDが次のような表示になります。

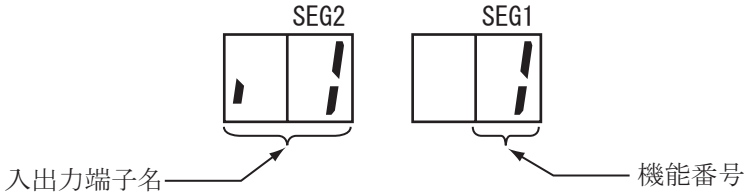

この表示は、入力1に機能番号1（暖房モード固定）が設定されていることを示します。

②プッシュスイッチ（PSW2,PSW4）を押して変更したい入出力端子名を変更します。
以下に、プッシュスイッチ（PSW2,PSW4）の操作と7セグメントLED表示の変化を図示します。

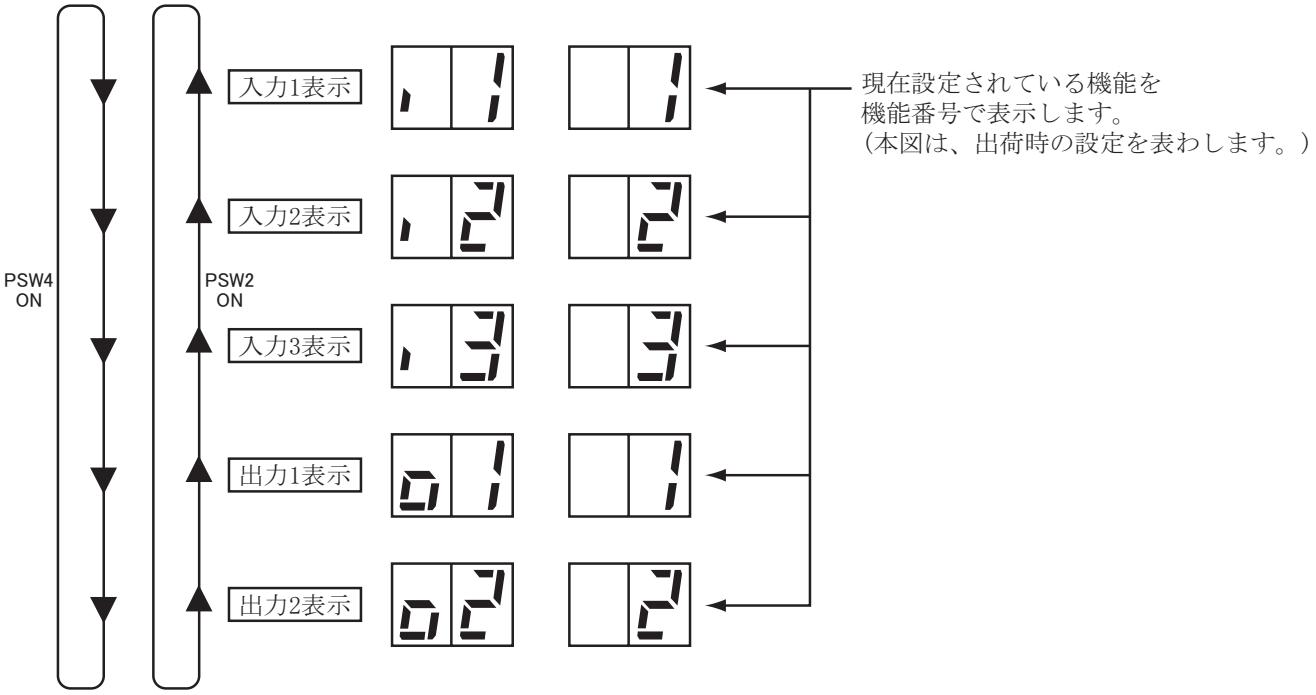

③入出力端子名を選択した時点でプッシュスイッチ（PSW3）またはプッシュスイッチ（PSW5）を押して、希望する機能番号を選択します。



④選択機能の選択がすべて終了したら、プッシュスイッチ(PSW1)を押してメニューモードに戻してください。選択した内容が室外プリント板のメモリーに記憶され機能選択モードが終了します。ここで記憶された内容は、室外ユニットの電源を遮断しても保持されます。
以下、外部からの入力信号を利用した各種運転機能の詳細について説明します。
配線作業については、179ページ **結線の注意事項** をご参照ください。また、主な必要部品については179ページ「**主な必要部品の仕様**」の表をご参照ください。

(2) 外部入出力設定モードでの設定内容

室外プリント板には、外部からの信号を入力する入力端子 (CN17,CN18)3 点、と外部へ信号を出力する出力端子 (CN16)2 点を備えています。それぞれの端子には、下表の機能を選択し、設定することができます。

〈外部入力〉

機能番号	設定機能
1	暖房モード〔(3) ①参照〕
2	冷房モード〔(3) ①参照〕
3	デマンド停止〔(3) ②参照〕
4	室外送風機　発停〔(3) ③参照〕
5	強制停止
6	デマンド電流制御　40%〔(3) ④参照〕
7	デマンド電流制御　60%〔(3) ④参照〕
8	デマンド電流制御　70%〔(3) ④参照〕
9	デマンド電流制御　80%〔(3) ④参照〕
10	デマンド電流制御　100%〔(3) ④参照〕
11	運転音低減機能　設定 1〔(3) ⑤参照〕
12	運転音低減機能　設定 2〔(3) ⑤参照〕
13	運転音低減機能　設定 3〔(3) ⑤参照〕
14	アクティブフィルター異常検出〔(3) ⑥参照〕
0	設定無

〈外部出力〉

機能番号	設定機能
1	運転信号〔(4) ①参照〕
2	アラーム信号〔(4) ②参照〕
3	圧縮機 ON 信号〔(4) ③参照〕
4	除霜信号〔(4) ④参照〕
0	設定無

出荷状態では、各入力端子と各出力端子に以下の機能が設定されています。

〈入力〉

入力端子名	コネクター（端子番号）	機能番号	設定内容
1	CN17(1-2)	1	暖房モード固定
2	CN17(2-3)	2	冷房モード固定
3	CN18(1-2)	3	デマンド停止

〈出力〉

入力端子名	コネクター（端子番号）	機能番号	設定内容
1	CN16(1-2)	1	運転信号
2	CN16(1-3)	2	アラーム信号

(3) 入力機能の内容の詳細

①暖房モード固定（機能番号 1）・冷房モード固定（機能番号 2）

室外ユニットプリント板の運転モード固定入力端子をショートすると、運転モードを冷房または暖房モードに固定することができます。

暖房モード固定時には室外ユニットは冷房運転になりません。この時、冷房またはドライ運転している室内ユニットはサーモオフします。この場合のユニット停止原因コードは「20」になります。

冷房モード固定時には室外ユニットは暖房運転になりません。この時、暖房運転している室内ユニットはサーモオフします。この場合のユニット停止原因コードは「20」になります。

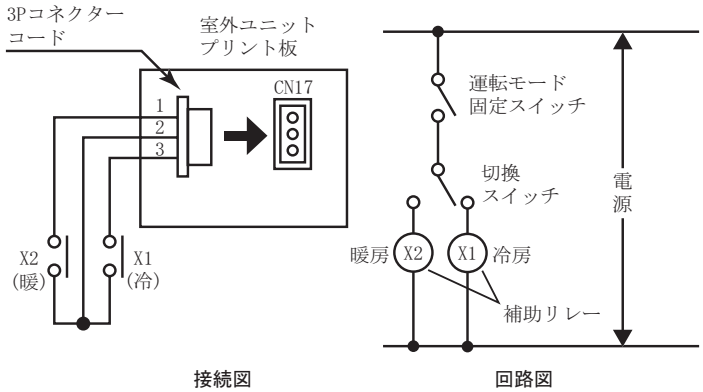

接続図　回路図

上記接続図は、入力1(CN17の1-2端子)に暖房モード固定、入力2(CN17の3-2端子)に冷房モード固定を設定した場合(出荷時)の例です。

②デマンド停止（機能番号 3）・強制停止（機能番号 5）

室外ユニットが運転中に、室外ユニットプリント板のデマンド入力端子および強制停止入力端子をショートすると、圧縮機が停止します。
（室内ユニットデマンド停止時はサーモオフ状態、（室内ユニットの送風機は、冷房：設定風量、暖房：弱風）強制停止時は室内ユニットの送風機も停止します。）ただし、リモコンスイッチは運転状態のままになります。この時のユニット停止原因コードは「10」になります。
デマンド停止中にデマンド入力端子をオープンにすると運転を再開します。

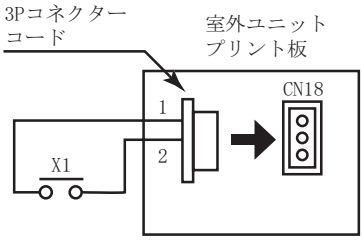

接続図



回路図

上記接続図は、入力 3（CN18 の 1-2 端子）にデマンドを設定した場合（出荷状態）の例です。

ご注意	外部入力端子を使用して、外部タイマーなどから空調機を強制停止 / 運転させる場合、1 回の運転オン時間を最低 15 分以上確保してください。運転時間が短い場合、空調機に最低限必要な運転制御時間が確保できないため、機器のトラブルや故障の原因となる恐れがあります。

③室外送風機発停（機能番号 4）

本機はスノーセンサーを使用して、送風機への簡易的な積雪防止処置として利用することができます。
室外ユニットの圧縮機が停止している時に室外送風機発停入力端子をショートすると、室外ユニットのすべての送風機が運転します。また、この状態で圧縮機が運転すると、室外ユニットの送風機は通常の運転時の動作に切り換わります。室外送風機発停入力端子ショート時で室外送風機が運転している時に、室外送風機発停入力端子をオープンにすると、室外送風機は停止します。

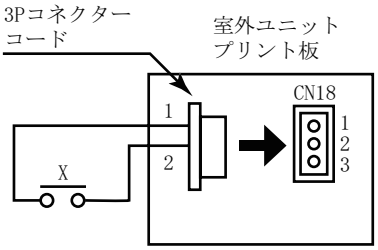

接続図



回路図

本機能は、圧縮機停止中（スイッチオフ中、スイッチオンのサーモオフ中）のみ有効なため、通常の冷房・暖房中に誤って入力信号が入っても本機能は無効となります。
上記接続図は、入力3(CN18の1-2端子)に外部信号による室外送風機発停(機能番号4)を設定した場合の例です。

ご注意	・本機能は積雪防止の補助機能です。降雪地帯または積雪するような地域では、降雪によるプロペラファンの割れ、またはプロペラファンのアンバランスによる異常振動を防止するため、室外ユニットに雪除け屋根・囲い・防雪フード（オプション部品）などを必ず取り付けたうえで併用ください。 ・本機能による運転中にファンモーターまたはファンコントローラーが故障した場合は、室外ユニットのすべての送風機を停止し、本機能を中断します。 なお、アラームコードについては、次回室外ユニット運転時（圧縮機が運転時）に当該アラーム発報しますので、内容確認のうえ処置をお願いします。 ・スノーセンサー設定時は、送風機の起動不良・極端な発停を防止するため、連続運転時間は最低 30 秒以上、発停間隔は 10 分以上確保してください。

⚠警告	**ご使用時は、不意の送風機動作におけるケガなどを防止するため、室外ユニット停止中（圧縮機停止中）に送風機が運転する設定になっていることをユニット本体の見やすい部分に表示してください。**

④ デマンド電流制御 40, 60, 70, 80, 100%（機能番号 6 ～ 10）

室外ユニットプリント板のデマンド電流制御入力端子をショートすると、室外ユニット運転電流の上限がそれぞれ 40, 60, 70, 80, 100%になるよう圧縮機周波数を制御します。室外ユニットの運転電流が制限値を超えた場合には、室内ユニットはサーモオフ状態となります。この時のユニット停止原因コードは「10」になります。デマンド電流制御中に入力端子をオープンにするとデマンド電流制御は解除されます。

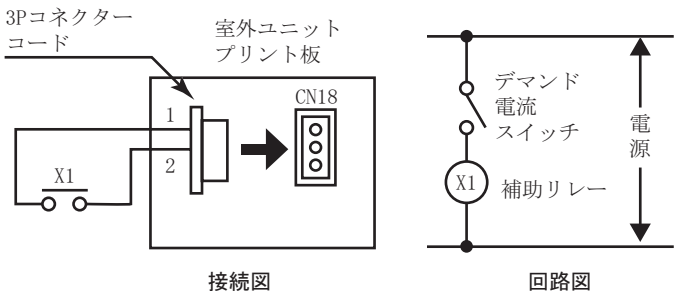

上記接続図は、入力 3(CN18 の 1-2 端子)にデマンド電流制御(機能番号 6 ～ 10)を設定した場合の例です。

＜設計時の注意事項＞

（注）1. 電力設定値（%表示）は、あくまでも目安値です。本制御で使用する値は電流から演算値を使用しているため、電力計の値とは精度が異なります。最大電力を精度良く管理する必要がある場合には、専用のデマンドコントローラー（市販品）をご使用ください。

2. 運転制御状態（保護制御など）によっては一時的に表示値よりも高くなることがあります。

⑤運転音低減機能（機能番号 11 ～ 13）

室外ユニットプリント板の運転音低減機能入力端子をショートすると、室外ユニットの運転音が下表の値になるよう周波数および室外送風機回転数を制御します。
運転音（目標値）は、外部入力機能の機能番号により、設定できます。
設定上の注意

ⓐ強制的に圧縮機周波数・室外送風機回転数を下げるため、能力が低下します。また、運転範囲が制限されますので、ご注意ください。

ⓑ運転音は単体ユニットの場合の目標値です。運転制御状態によっては、一時的に運転音が表示値よりも高くなる場合があります。組合せユニットの場合、運転音は下表に示す値よりも高くなります。

運転音低減機能の機能番号と運転音 / 能力の関係

機能番号	運転音（目標）	室外ユニット能力（仕様比）
設定なし	カタログ値	100%
11（設定 1）	55dB ※	80%
12（設定 2）	50dB	60%
13（設定 3）	45dB	40%

※ 140,160 型の場合は 52dB となります。

下図に入力 3（CN18 の 1-2 端子）に運転音低減機能（機能番号 12）を設定した場合の例を示します。

配線例

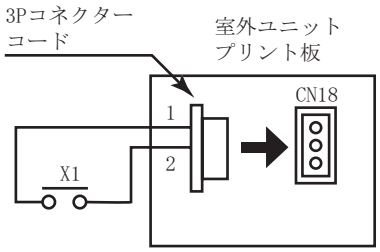

接続図



回路図

夜間のみ運転音低減機能（機能番号 12）を使用した場合の例

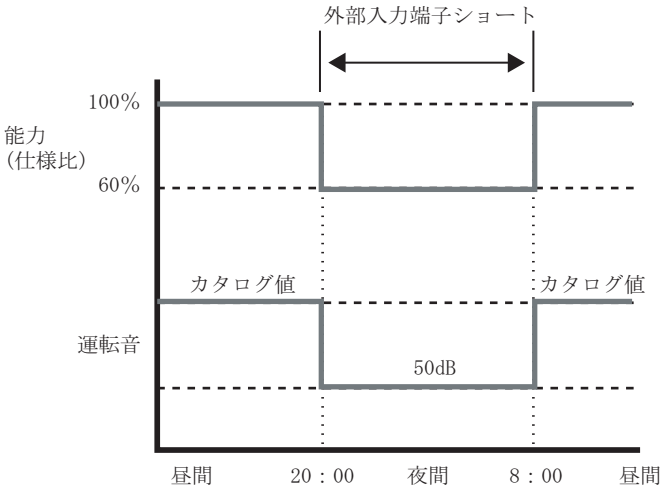

主な必要部品の仕様

品名		メーカー・仕様	備考
補助リレー（X1, X2）		オムロン㈱製ミニパワーリレー型式 MY1F（または 2F）相当品	電圧 100V または 200V
切換スイッチ（SS2, SS3）		市販品、手動スイッチ	
3P コネクターコード		制御応用補助システム部品　型式　PCC-1A （日本圧着端子製型式 XARP-3 コネクター部に接続）	コード付コネクターの 5 本セット品
コード（ユニット内）	低電圧部	0.3mm^2 市販品	24V 以下
	100V/200V 部	0.5 ～ 0.75mm^2 市販品	
コード（ユニット外）	低電圧部	0.5 ～ 0.75mm^2 市販品	24V 以下
	100V/200V 部	2mm^2 市販品	

結線の注意事項

入力端子への配線はできるだけ短くし、また、200V または 100V ラインとは併走しないよう注意し、30cm 以上離してください。（交差はかまいません）
やむをえず併走させる場合には、低電圧配線または 100V、200V のいずれかに金属電線管（片側をアースする）を敷設するか、低電圧配線側にシールド線（シールドの片側をアースする）を用いるなどの耐ノイズ処置を実施してください。
配線長さは 70m までとしてください。

⑥アクティブフィルター異常検知（機能番号 14）

オプション部品のアクティブフィルター（AF-50UA,AF-50UC）を取り付け、アクティブフィルターの AF 基板上の TB 端子と制御基板を接続し、本機能番号を設定することで、アクティブフィルターが異常停止した場合に空調機を異常停止させることができます。
本機能は、入力端子 i3 専用の設定となっています。**i3 以外に機能番号 14 を設定しないでください。**
アクティブフィルター異常の異常を検出した場合に空調機は、『A1』アラームを発報します。
『A1』アラームは解除できません。（室外ユニットの電源 OFF 時は解除されます。）

設定方法以下の示します。

・単体ユニットの場合

ⓐアクティブフィルター AF 基板上の TB（外部出力端子 2P）と制御基板の **CN18（外部入力端子）** を接続してください。

ⓑ室外ユニット A の外部入力設定により入力端子 i3 に機能番号 14 を設定してください。

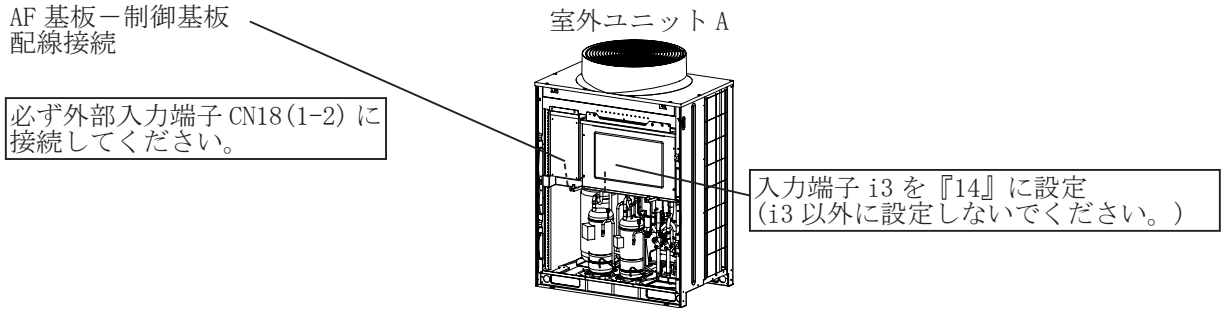

・組合せユニットの場合

ⓐアクティブフィルターを接続した**室外ユニットごと**にアクティブフィルター AF 基板上の TB（外部出力端子 2P）と制御基板の **CN18（外部入力端子）** を接続してください。

ⓑ**室外ユニット A** の外部入力設定の入力端子 i3 に機能番号 14 を設定してください。
（室外ユニット B、C の外部入力設定は必要ありません。）

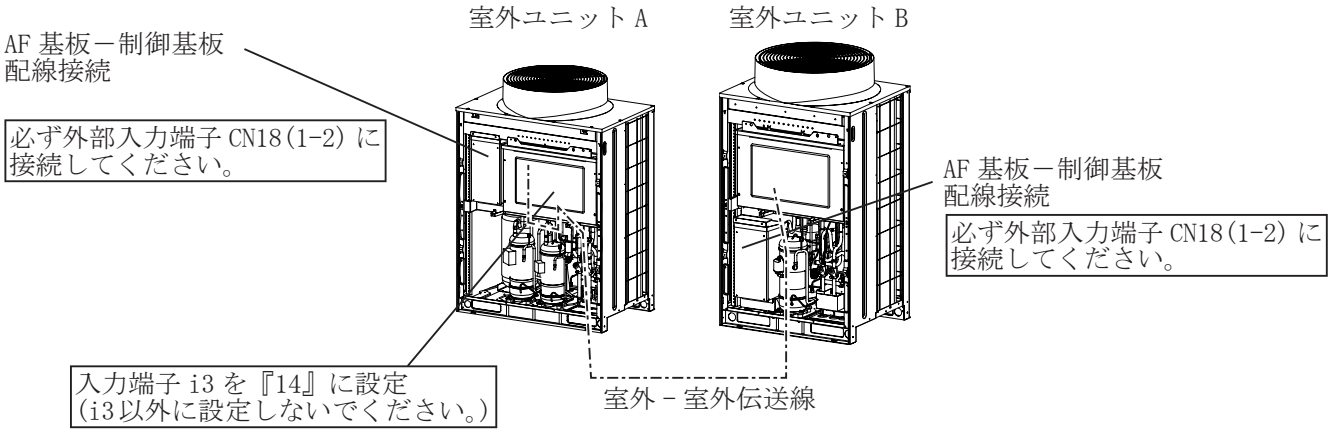

(4) 外部入力機能の詳細

室外プリント板から取り出し可能な信号について説明します。
運転信号の取り出しに使用する部品を下表に示します。

主な必要部品の仕様

品　名	メーカー・仕様
補助リレー	オムロン製　ハイパワーリレー　型式 LY2F DC12V

(注)ダイオード内蔵型は使用しないでください。

（注）コネクターなどの部品については 179 ページの「**主な必要部品の仕様**」の表をご参照ください。

①運転信号の取り出し（機能番号 1)

室外ユニットの運転を取り出す場合に利用します。
信号の取り出し要領を右図に示します。また、必要部品については上表をご参照ください。補助リレー接点 (RYa) は運転時閉となります。（室内ユニットが 1 台でも運転している場合に運転信号を出力します。）サーキュレーターや加湿器の運転に利用できます。
右図は出力 1(CN16 の 1-2 端子）に運転信号を設定した場合（出荷時）の例です。

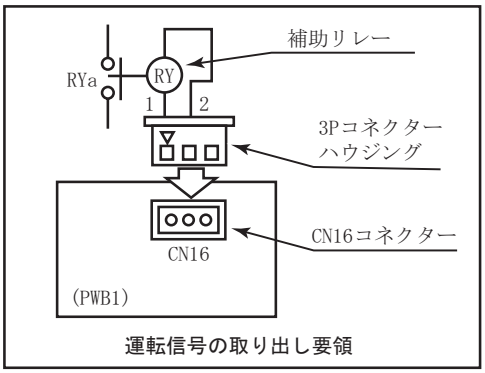

運転信号の取り出し要領

②アラーム信号の取り出し（機能番号 2)

アラーム信号を取り出す場合に利用します。
信号の取り出し要領を右図に示します。
なお、必要部品については上表と同一です。補助リレー接点 (RYa) はアラーム発生時閉となります。（室内ユニットが 1 台でもアラーム発生したら、アラーム信号を出力します。）
右図は出力 2(CN16 の 1-3 端子）にアラーム信号を設定した場合（出荷時）の例です。

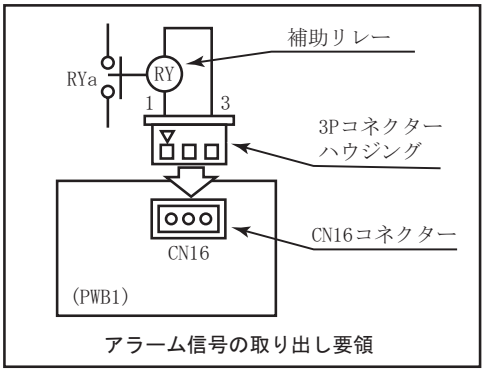

アラーム信号の取り出し要領

③圧縮機 ON 信号の取り出し（機能番号 3)

圧縮機運転信号を取り出す場合に利用します。
信号の取り出し要領を右図に示します。
なお、必要部品については上表と同一です。補助リレー接点 (RYa) は圧縮機運転時閉となります。
右図は出力 2(CN16 の 1-3 端子）に圧縮機 ON 信号を設定した場合の例です。

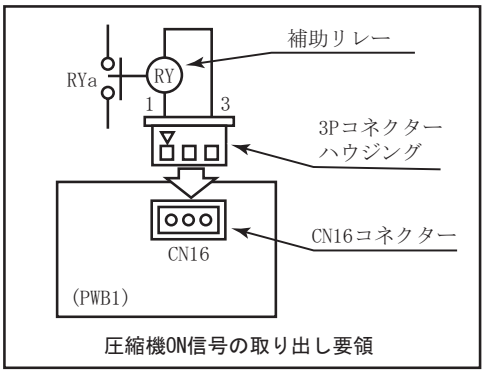

圧縮機ON信号の取り出し要領

④除霜信号の取り出し（機能番号 4)

除霜運転信号を取り出す場合に利用します。
取り出し要領を右図に示します。
なお、必要部品については上表と同一です。補助リレーの接点 (RYa) は除霜時、閉となります。
右図は出力 2(CN16 の 1-3 端子）に除霜運転信号を設定した場合の例です。

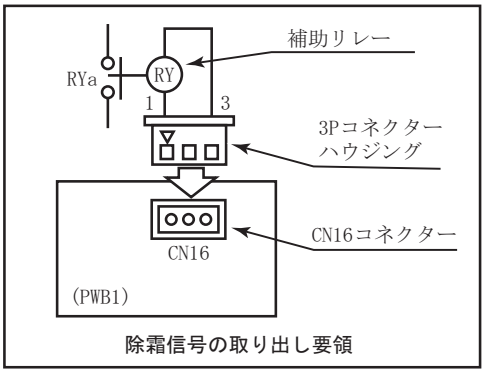

除霜信号の取り出し要領

3 機能選択

(1) 機能選択の設定方法

機能選択設定を変更する場合は、以下の手順で変更してください。組合せシステムの場合は、室外ユニットAに設定してください。（室外ユニットB,Cには設定できません。）室内－室外伝送線が接続されているユニットが室外ユニットAになります。

①機能選択では、7セグメントのLEDが次のような表示になります。

②プッシュスイッチ（PSW2,PSW4）を押して、7セグメントの表示を変更したい機能選択項目に変更します。機能選択項目を選択した時点でプッシュスイッチ（PSW3）またはプッシュスイッチ（PSW5）を押して、希望する機能選択番号を選択します。

以下に機能選択設定を変更する際のプッシュスイッチの操作と7セグメントLEDの変化を図示します。

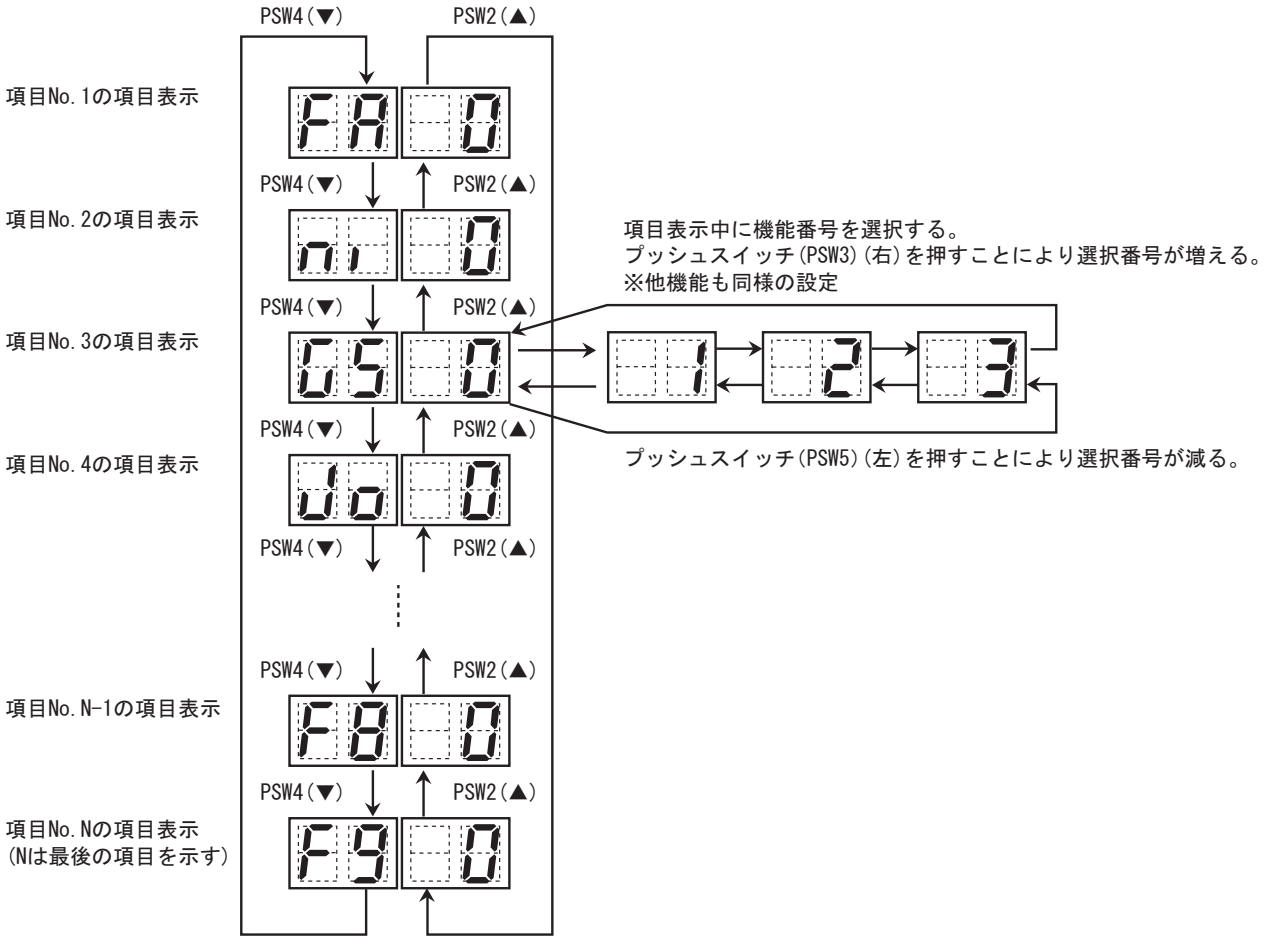

③機能選択の設定がすべて終了したら、プッシュスイッチ（PSW1）を押して、メニューモードに戻してください。メニューモードに戻った時点で設定した内容が室外プリント板のメモリーに記憶され、機能選択モードが終了します。ここで、記憶された内容は、室外ユニットの電源を遮断しても保持されます。 以下、主な機能選択モードの詳細について説明します。

(2) 機能選択項目

No.	機能選択項目	表示内容 7セグメント表示		設定内容
1	暖房サーモオフファン間欠運転 (3) ①参照	FA	00	設定無
			01	室内ファン強制発停 (2 分運転 /6 分停止)
			02	室内ファン強制発停 (2 分運転 /13 分停止)
			03	室内ファン強制発停 (2 分運転 /28 分停止)
			04	暖房サーモオフユニットファン停止
2	ナイトシフト (3) ②参照	ni	00	設定無
			01	ナイトシフト設定
3	外気温度制限解除 (3) ③参照	GS	00	設定無
			01	暖房 外気温度制限解除
			02	冷房 外気温度制限解除
			03	冷房 / 暖房共 外気温度制限解除
4	寒冷地向け除霜 (3) ④参照	Jo	00	設定無
			01	除霜開始条件 2 適用
5	微風除霜設定 (3) ⑤参照	bJ	00	暖房始動時 / 除霜中 室内ファン停止
			01	除霜運転中室内ファン微風運転
			02	暖房始動時室内ファン微風運転
			03	暖房始動時ファン運転 / 除霜運転中 室内ファン微風運転
6	室外ホットスタート制御解除	HT	00	ホットスタート制御有
			01	ホットスタート制御解除
7	能力優先モード (3) ⑥参照	nU	00	設定無
			01	周波数上限値変更
			02	電流制限値変更
			03	周波数上限および電流制限値変更
8	冷房周波数目標値変更 通常は使用しません※	Hc	00	初期設定 (Ps 蒸発温度目標値 8℃)
			01	目標値 2℃
			02	3℃
			03	4℃
			04	5℃
			05	6℃
			06	7℃
			07	9℃
			08	10℃
			09	11℃
			10	12℃
			11	13℃
			12	14℃
9	暖房周波数目標値変更 通常は使用しません※	Hh	00	初期設定 Pd 目標値 2.85[MPa]
			01	目標値 2.60[MPa]
			02	2.75[MPa]
			03	2.80[MPa]
			04	2.82[MPa]
			05	2.88[MPa]
			06	2.90[MPa]
			07	2.95[MPa]
10	冷房室内熱交 SH 目標値変更 通常は使用しません※	SC	00	初期設定 (SH 目標値 5℃)
			01	SH 目標値 7
			02	SH 目標値 6
			03	SH 目標値 4
			04	SH 目標値 3
11	暖房室内熱交 SC 目標値変更 通常は使用しません※	SH	00	初期設定 (SC 目標値 5℃)
			01	SC 目標値 11
			02	SC 目標値 8
			03	SC 目標値 2
			04	SC 目標値 -1
12	暖房停止ユニット 膨張弁開度変更 通常は使用しません※	Si	00	初期設定 停止ユニット膨張弁開度 (22～56型 100～200パルス/63型以上 200～300パルス)
			01	膨張弁開度 (150パルス～325パルス)
			02	膨張弁開度 (22～56型 175パルス/63型以上 300パルス)
			03	膨張弁開度 (22～56型 100パルス/63型以上 150パルス)
			04	膨張弁開度 (22～56型 90パルス/63型以上 100パルス)
			05	膨張弁開度 (22～56型 40パルス/63型以上 40パルス)
13	暖房サーモオフユニット 膨張弁開度変更 通常は使用しません※	So	00	サーモオフユニット膨張弁上限開度(150～325パルス)
			01	膨張弁開度 (22～56型 175パルス/63型以上 300パルス)
			02	膨張弁開度 (22～56型 100パルス/63型以上 150パルス)

※ No.8 ～ 13 の機能選択項目の設定方法については、別途問い合わせください。

No.	設定項目	設定項目 7セグメント表示		設定内容
14	暖房サーモオンユニット 室内膨張弁初期開度変更 通常は使用しません※	ci	00	初期設定（300 ～ 650 パルス）
			01	2000 パルス
			02	1400 パルス
			03	1000 パルス
			04	600 パルス
15	冷房室内膨張弁 初期開度微調整 通常は使用しません※	cb	00	初期設定
			01	冷房初期開度 － 2%
			02	冷房初期開度 ＋ 1%
			03	冷房初期開度 ＋ 3%
			04	冷房初期開度 ＋ 5%
16	暖房室外膨張弁 初期開度微調整 通常は使用しません※	ch	00	初期設定
			01	暖房初期開度 － 2%
			02	暖房初期開度 ＋ 1%
			03	暖房初期開度 ＋ 3%
			04	暖房初期開度 ＋ 5%
17	運転音低減機能 本設定をした場合、常時運転音低減機能が有効となり運転範囲が制限されますのでご使用の際はご注意ください。 (3) ⑦参照	db	00	初期設定
			01	ファン回転数上限 20 ステップ
			02	ファン回転数上限 18 ステップ
			03	ファン回転数上限 16 ステップ
			04	周波数制限 1
			05	周波数制限 2
			06	周波数制限 3
			07	（設定 1）55dB ※ 5.6 馬力は 52dB
			08	（設定 2）50dB
			09	（設定 3）45dB
18	セルフデマンド機能 （デマンド目標値を設定） (3) ⑧参照	dE	00	デマンド無
			01	デマンド制御　40%
			02	デマンド制御　60%
			03	デマンド制御　70%
			04	デマンド制御　80%
			05	デマンド゛制御 100%
19	ウェーブ機能 （ウェーブ制御の下限値を設定） (3) ⑨参照	UE	00	ウェーブ制御無
			01	ウェーブ制御下限　40%
			02	ウェーブ制御下限　60%
			03	ウェーブ制御下限　70%
			04	ウェーブ制御下限　80%
20	冷房吹出温度低下防止 (3) ⑩参照	Fb	00	初期設定
			01	吹出温度 10℃以下となった場合に制限開始
			02	吹出温度 12℃以下となった場合に制限開始
			03	吹出温度 14℃以下となった場合に制限開始
21	外気処理エアコン接続用	FT	00	初期設定
			01	能力抑制モード
			02	吹出温度制御モード
22	ファン回転数微調整（連続設置時のうなり音防止） (3) ⑪参照	Fo	00	初期設定
			01	ファン回転数変更 -15rpm
			02	-30rpm
23	予備（機能なし）	LT	00	
24	除霜後の室外ユニットサーモオフ停止の設定 通常は停止しません※	dS	00	設定なし
			01	除霜後の室外ユニットサーモオフ停止設定
25	予備（機能なし）	F1	00	
26	予備（機能なし）	F2	00	
27	予備（機能なし）	F3	00	
28	室外送風機間欠運転 (3) ⑫参照	F4	00	送風機間欠運転なし
			01	設定温度外気 3℃以下
			02	設定温度外気 0℃以下
			03	設定温度外気 1℃以下
			04	設定温度外気 2℃以下
			05	設定温度外気 4℃以下
			06	設定温度外気 5℃以下
29	冷房室内熱交 SH 目標値変更 （てんかせ 4 方向 K3 型のみを変更） 通常は使用しません※	F5	00	初期設定（SH 目標値 5℃）
			01	SH 目標値 4℃
			02	SH 目標値 3℃
			03	SH 目標値 2℃
			04	SH 目標値 1℃
30	予備（機能なし）	F6	00	
31	予備（機能なし）	F7	01	
32	予備（機能なし）	F8	02	
33	予備（機能なし）	F9	03	

※ No. 14 ～ 16, No. 24, 29 の機能選択項目の設定方法については、別途問い合わせください。

(3) 機能選択の詳細

①室内ユニット暖房サーモオフ時のファン間欠運転（機能選択項目『FA』）

本機能は、暖房サーモオフ時の暖まり過ぎを防止する場合にご利用ください。

暖房サーモオフ時、室内ユニットは通常弱風運転となりますが、機能選択にて暖房サーモオフファン間欠運転に設定することにより、弱風運転と停止を繰り返す間欠運転とすることが可能です。ただし、圧縮機が停止している場合は、連続して弱風運転となります。

設定時の室内ファンの動作は下図のようになります。

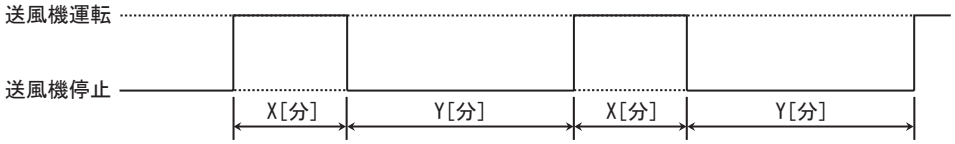

機能選択項目『FA』設定内容

	機能選択項目『FA』の設定内容				
	0	1	2	3	4
弱風時間 X［分］	（連続運転）	2［分］	2［分］	2［分］	0
室内ファン停止時間 Y［分］	0	6［分］	13［分］	28［分］	停止

（注）機能選択番号 2～4 を使用する場合は、リモートサーモを取り付けてください。室内ファン停止時間が長くなるため、室内ユニットの吸込サーミスターの検出値が高めになり、サーモオンまでに時間がかかる可能性があります。

②ナイトシフト（機能選択項目『ni』）

機能項目『ni』を 1 に設定することにより、ナイトシフト（運転音低減）が設定されます。圧縮機の上限周波数と室外送風機回転数を抑えることで運転音を低減します。ナイトシフト設定は、外気 30℃以下の場合に有効になります。ナイトシフト設定時には冷房能力および暖房能力が低下しますので、負荷に対して能力に余裕があり、特に夜間の運転音を低減したい場合に限ってご利用ください。

・例）RAS-AP335DS3 室外送風機回転数の上限と外気温度の関係

（注）ナイトシフト設定をしていない場合は、外気温度に関係なく室外送風機回転数の上限は 100%となります。

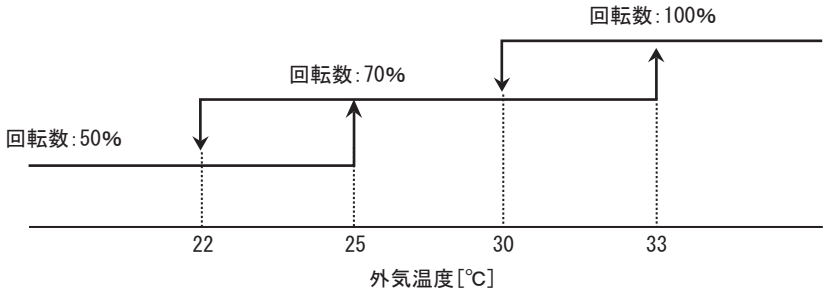

③外気温度制限解除（機能選択項目『GS』）

出荷時には、下図に示すように運転範囲を外れた場合に運転を停止するように設定されています。
外気温度制限解除設定をすることで、暖房運転時は外気温度が高くても暖房運転を継続します。また、冷房運転時は、外気温度が低くても冷房運転を継続します。
機能選択の設定番号と設定時の動作を下表に示します。

機能選択項目『GS』の設定内容	設定時の動作
0	初期設定
1	暖房外気温度制限解除
2	冷房外気温度制限解除
3	暖房／冷房外気温度制限解除

出荷時の運転停止領域

暖房運転領域

（注）保護制御は解除されないため、暖房外気温度制限を解除した場合には高圧圧力上昇などにより異常停止する場合があります。

出荷状態で作動する以下の暖房外気温度制限が解除されます。

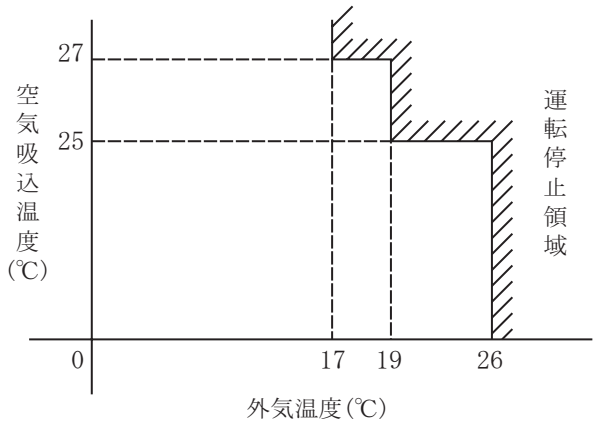

冷房運転領域

（注）保護制御は解除されないため、冷房外気温度制限を解除した場合には低圧圧力低下などにより異常停止する場合があります。

出荷状態で作動する以下の冷房外気温度制限が解除されます。

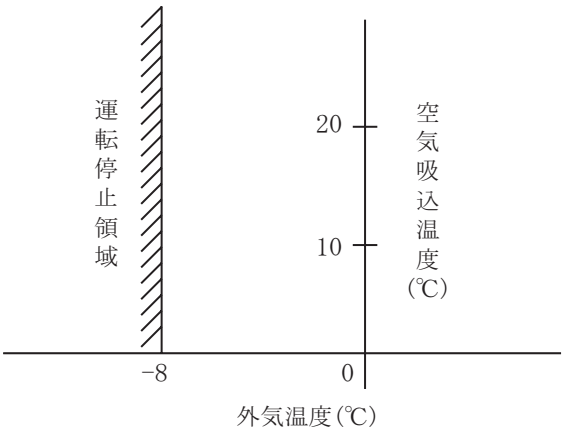

④除霜条件切り換え（機能選択項目『Jo』）

機能選択にて寒冷地向け除霜「Jo」を「1」に設定することにより、除霜運転を開始する温度条件を変えることができます。

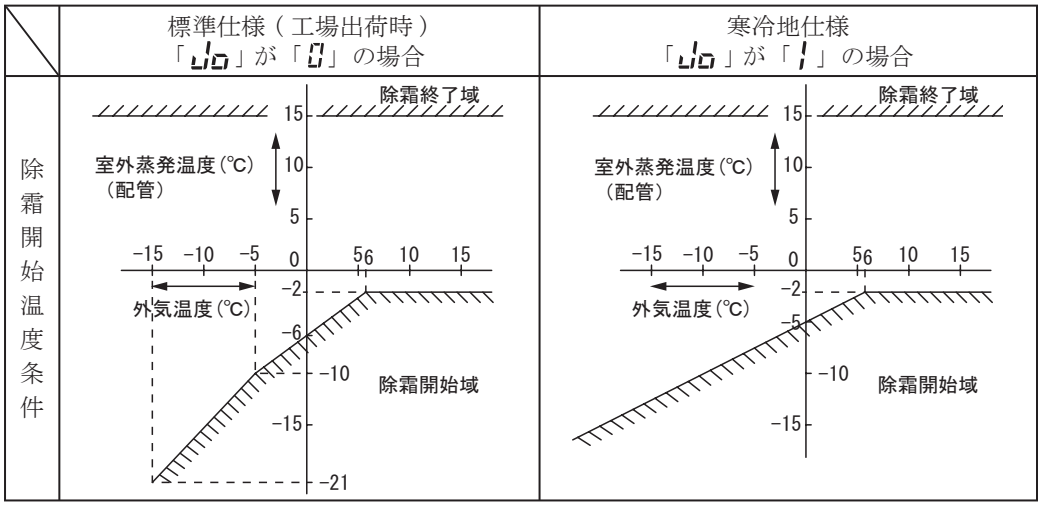

⑤微風除霜設定（機能選択項目『bJ』）

除霜中は室内ユニットのファンは通常停止しますが、機能選択にて微風除霜設定「bJ」を「1～3」に設定することにより、除霜中の室内ユニットのファンを微風運転させることができます。

機能選択項目『bJ』設定内容	設定時の動作
0	初期設定
1	除霜中ファンは微風
2	始動時ファンは微風
3	始動時および除霜中ファンは微風

⑥能力優先モード（機能選択項目『nU』）

定常運転時に能力不足を感じる場合に設定します。

機能選択にて能力優先モードに設定をすることにより、圧縮機の目標周波数・電流制限値が通常より高くなります。

（注）圧縮機周波数および電流制限値を高めに運転しますので、電源配線容量に余裕がある場合以外は、機能番号 2,3 の設定をしないでください。

機能選択設定番号と動作の説明

機能選択項目『nU』設定内容	設定時の動作
0	初期設定
1	周波数上限値変更
2	電流制限値変更
3	周波数上限値・電流制限値変更

⑦運転音低減機能（機能選択項目『db』）

運転音低減機能を設定することにより、室外ユニットの運転音が下表の値になるように周波数および室外送風機回転数を制御します。

運転音（目標値）は、機能選択設定の機能番号により設定できます。

＜設定時の注意事項＞

ⓐ強制的に圧縮機周波数・室外送風機回転数を下げるため、能力が低下します。また、運転範囲が制限されますので、ご注意ください。

ⓑ運転音は単体ユニットの場合の目標値です。運転制御状態によっては、一時的に運転音が表示値よりも高くなる場合があります。組合せユニットの場合、運転音は下表に示す値よりも高くなります。

運転音低減機能の機能番号と運転音 / 能力の関係

機能選択項目『db』の設定内容	圧縮機上限周波数制限	室外送風機上限ステップ	運転音（目標値）	室外ユニット能力（仕様比）
0	変更無	変更無	カタログ値	100%
1	変更無	20 ステップ	―	―
2	変更無	18 ステップ	―	―
3	変更無	16 ステップ	―	―
4	80%	変更無	―	―
5	60%	変更無	―	―
6	40%	変更無	―	―
7	80%	20 ステップ	（設定 1）55dB ※ ※ 5.6 馬力の場合は 52dB	80%
8	60%	18 ステップ	（設定 2）50dB	60%
9	40%	16 ステップ	（設定 3）45dB	40%

⑧セルフデマンド機能※（機能選択項目『dE』）

機能選択モードにてセルフデマンド機能設定をすることで、室外プリント板の外部入力端子をショートしない状態でもデマンド電流制御が有効となります。常時デマンド制御時は、冷房定格条件での電流値の 40%～ 100%の間で選択が可能となります。機能の設定番号とデマンド制限電流値の関係は下表のとおりです。

※セルフデマンド機能：空調機が検出する電力情報により、お客様の設定された電力設定値を超えないように能力をセーブした運転をする機能。

（注）外部入力信号によるデマンド電流制御（外部入力によるデマンド電流制御設定時かつ外部入力信号有の場合）実施時には、本機能は使用できません。

機能選択項目『dE』の設定内容	設定時の動作
0	初期設定
1	デマンド電流制限値　40%
2	デマンド電流制限値　60%
3	デマンド電流制限値　70%
4	デマンド電流制限値　80%
5	デマンド電流制限値 100%

＜設計時の注意事項＞

（注）1. 電力設定値（%表示）は、あくまでも目安値です。本制御で使用する値は電流から演算値を使用しているため、電力計の値とは精度が異なります。最大電力を精度良く管理する必要がある場合には、専用のデマンドコントローラー（市販品）をご使用ください。

2. 運転制御状態（保護制御など）によっては一時的に表示値よりも高くなることがございます。

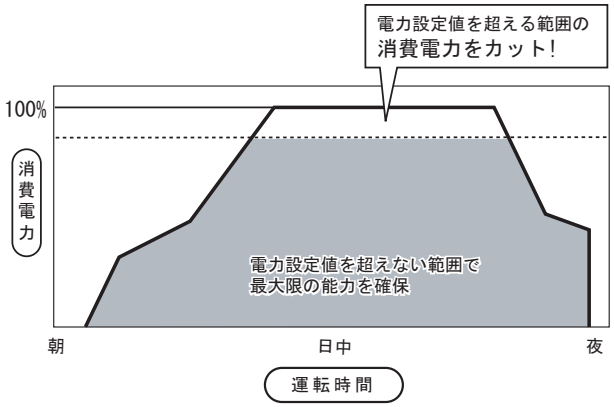

◀電力設定値

冷房定格消費電力の
100%, 80%, 70%, 60%, 40%から
選択可能

⑨ウェーブ機能（機能選択項目『UE』）

機能選択にてウェーブ機能設定をすることにより、ウェーブ機能が有効となります。

ウェーブ機能が有効の場合には、下図に示すように運転電流の上限値が制限されます。

（注）外部入力信号によるデマンド電流制御（外部入力によるデマンド電流制御設定時かつ外部入力信号有の場合）実施時または常時デマンド制御設定時（『ｄＥ』＝１～5）には、本機能は使用できません。

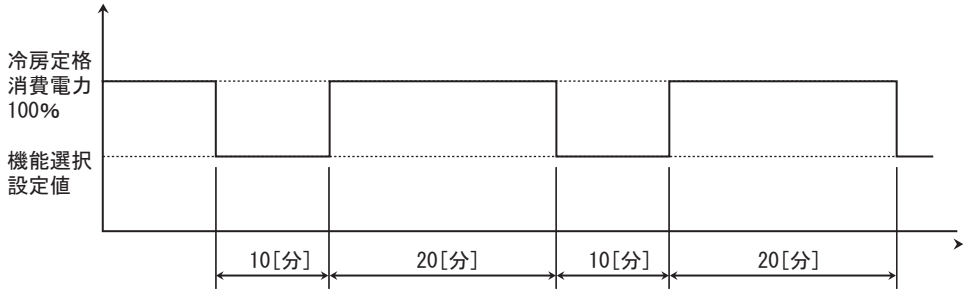

ウェーブ機能設定の設定値と目標電流値の関係は下表のようになります。

機能選択項目『UE』の設定内容	設定時の動作
0	初期設定
1	電流制限値　40%
2	電流制限値　60%
3	電流制限値　70%
4	電流制限値　80%

（注）電流制限値は、目標値です。運転制御状態によっては、一時的に電流値が表示値よりも高くなる場合があります。

集中制御機器からの「セルフデマンド機能」のスケジュール運転の設定方法については、集中制御機器のテクニカルハンドブック･据付点検要領書をご確認ください。（対応機器 セントラルステーション「適温適所 DX」・セントラルステーション「適温適所 EZ」）

⑩冷房吹出温度低下防止機能（機能選択項目『Fb』）

本機能は、冷房サーモオン室内ユニットの吹出温度の下がり過ぎを防止する場合にご利用ください。

冷房サーモオン室内ユニットの吹出温度（サーモオン室内ユニットの最低値）が下表に示す吹出温度目標値になるように運転周波数を調整します。

運転周波数を下げても吹出温度が下がり、サーモオフ温度以下になる場合は室内ユニットがサーモオフ状態になります。（本条件によりサーモオフした場合は、3 分後に再始動します。）

機能選択項目『Fb』の設定内容	設定時の動作	
	吹出温度目標値	サーモオフ温度
0	－	－
1	10℃	7℃
2	12℃	9℃
3	14℃	11℃

⑪ファン回転数微調整（機能選択項目『Fo』）

本機能は、室外ユニットを連続設置した場合にファンの共鳴により運転音が増加する場合に利用ください。

ファン回転数微調整設定『Fo』を設定することにより、ファン回転数を 15rpm または 30rpm 下げて運転するようになります。

（注）ファン回転数を下げた運転となるため、運転範囲が制限されますのでご注意ください。

機能選択項目『Fo』の設定内容	設定時の動作
0	初期設定
1	回転数 － 15rpm
2	回転数 － 30rpm

⑫室外送風機間欠運転（機能選択項目『F4』）

室外送風機への簡易的な積雪防止処置（補助機能）としてご使用いただけます。

機能設定は、親機設定された室外ユニットで実施してください。

本機能を設定すると、室外ユニット停止中（圧縮機停止中）に外気温度（3, 0, 1, 2, 4, 5℃から選択可）が設定温度以下になると、室外ユニットのすべての送風機が間欠運転※を開始し、設定温度＋ 5℃以上になると停止します。

なお、この状態で室外ユニットが運転（圧縮機が運転）した場合は、室外ユニットの送風機は通常の運転動作に切り換わります。

※室外送風機間欠運転中の動作は、下図のようになります。

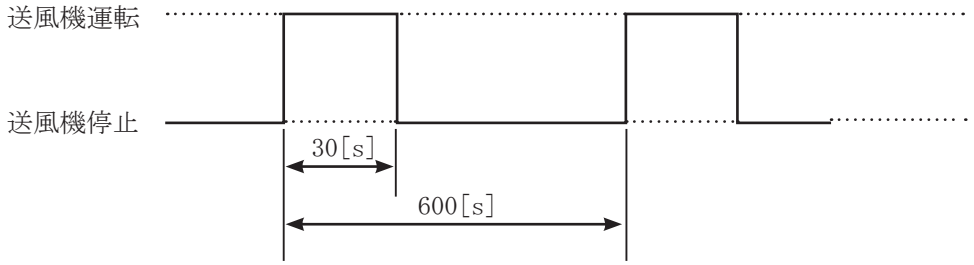

ご注意

・本機能は積雪防止の補助機能です。降雪地帯または積雪するような地域では、降雪によるプロペラファンの割れ、またはプロペラファンのアンバランスによる異常振動を防止するため、室外ユニットに雪除け屋根・囲い・防雪フード（オプション部品）などを必ず取り付けたうえで併用ください。

・本機能による運転中にファンモーターまたはファンコントローラーが故障した場合は、室外ユニットのすべての送風機を停止し、本機能を中断します。
なお、アラームコードについては、次回室外ユニット運転時（圧縮機が運転時）に当該アラーム発報しますので、内容確認のうえ処置をお願いします。

⚠警告

ご使用時は、不意の送風機動作におけるケガなどを防止するため、室外ユニット停止中（圧縮機停止中）に送風機が運転する設定になっていることを本体の見やすい部分に表示してください。

6．オプション部品

6. オプション部品 191
6.1 接続配管キット 192
1 接続配管キット型式..... 192
■標準タイプ..... 192
■高効率タイプ..... 192
2 接続配管キット配管接続サイズ..... 193
3 接続配管キット施工要領
（標準 / 高効率 共通）.... 197
6.2 マルチキット 201
1 マルチキット型式..... 201
■標準／高効率 共通..... 201
2 マルチキット配管接続サイズ..... 202
6.3 防雪フード 207
1 防雪フード型式..... 207
2 防雪フード施工時の注意事項
（標準 / 高効率 共通）.... 207
3 防雪フード仕様・取付状態図
（標準 / 高効率 共通）.... 208
6.4 アクティブフィルター 210
1 アクティブフィルター型式
（標準 / 高効率 共通）.... 210
2 アクティブフィルター外形図・仕様表.. 210
3 アクティブフィルター電気配線図..... 211
6.5 ACリアクトル（ACL） 213
1 AC リアクトル型式（標準 / 高効率 共通）.. 213
2 AC リアクトル外形図 213
3 AC リアクトル電気配線図 214
6.6 吹出ダクトキット(受注対応品)..... 216
1 吹出ダクトキット型式
（標準 / 高効率 共通）.... 216
2 吹出ダクトキット外形図..... 216

1 接続配管キット型式

■標準タイプ

室外ユニット 500 ～ 1500 型の場合に必要となります。(224 ～ 450 型の場合は不要です。)

	冷媒配管	適用室外ユニット型名	接続配管キット型式	必要数
冷暖切換システム	2 管 (高低圧ガス管 / 液管)	500 ～ 690 型	MC-NP20A1	1
		730 ～ 900 型	MC-NP21A1	1
		950 ～ 1360 型	MC-NP30A1	1
		1400 ～ 1500 型	MC-NP40A1	1
冷暖同時システム	3 管 (低圧ガス管 / 高低圧ガス管 / 液管)	500 ～ 690 型	MC-NP20X1	1
		730 ～ 900 型	MC-NP21X1	1
		950 ～ 1360 型	MC-NP30X1	1
		1400 ～ 1500 型	MC-NP40X1	1

■高効率タイプ

室外ユニット 400 ～ 1000 型の場合に必要となります。(140 ～ 335 型の場合は不要です。)

	冷媒配管	適用ユニット型名	接続配管キット型式	必要数
冷暖切換システム	2 管 (高低圧ガス管 / 液管)	400 ～ 690 型	MC-NP20A1	1
		730 ～ 1000 型	MC-NP30A1	1
冷暖同時システム	3 管 (低圧ガス管 / 高低圧ガス管 / 液管)	400 ～ 690 型	MC-NP20X1	1
		730 ～ 1000 型	MC-NP30X1	1

2 接続配管キット配管接続サイズ

(1) MC-NP20A1,MC-NP21A1,MC-NP30A1,MC-NP40A1

型式＼名称		高低圧ガス配管用接続配管	液配管用接続配管	高低圧ガス配管接続用付属品	液配管接続用付属品
MC-NP20A1		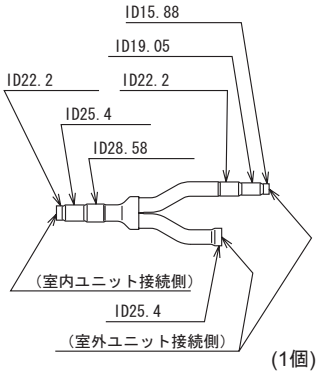 (1個)	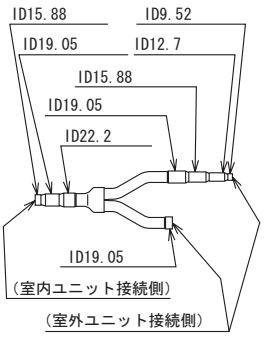 (1個)	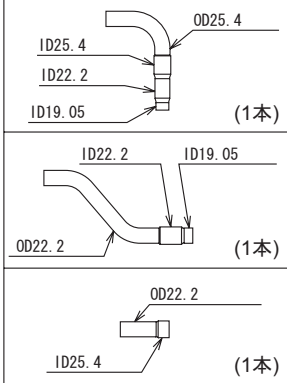	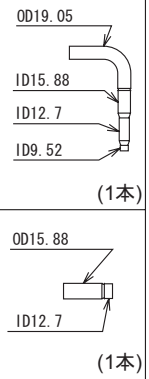
MC-NP21A1		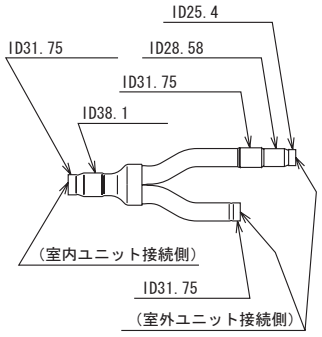 (1個)	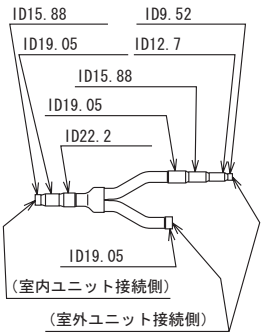 (1個)	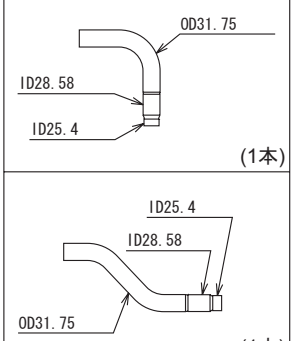	
MC-NP30A1	接続配管キット1	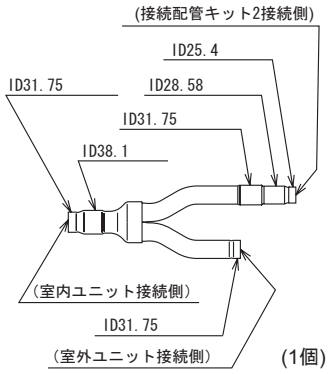 (1個)	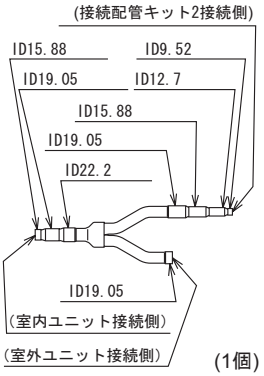 (1個)	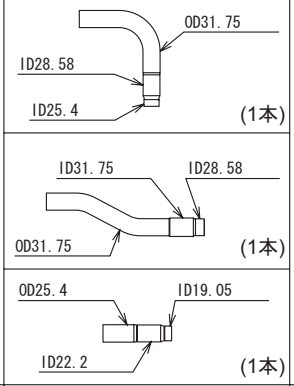	
	接続配管キット2	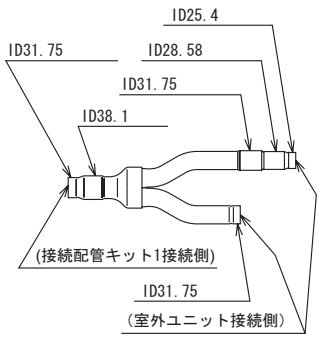 (1個)	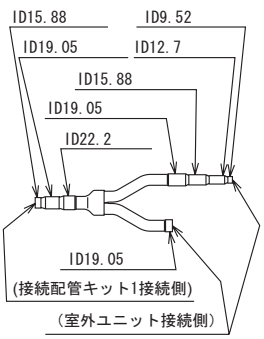 (1個)	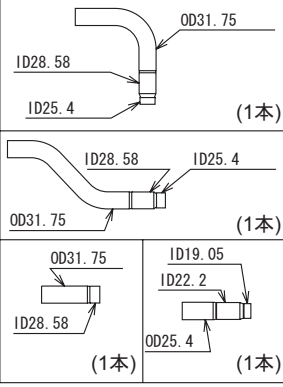	

型式＼名称		高低圧ガス配管用接続配管	液配管用接続配管	高低圧ガス配管接続用付属品	液配管接続用付属品
MC-NP40A1	接続配管キット1	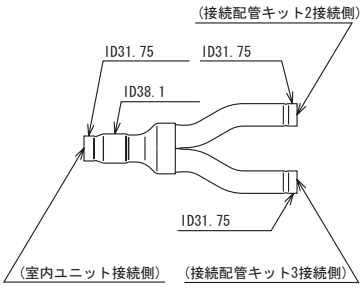	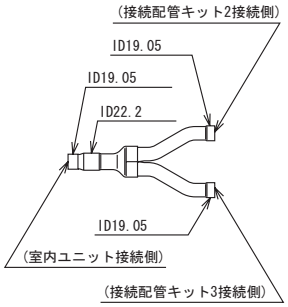	 (1本)	――
	接続配管キット2	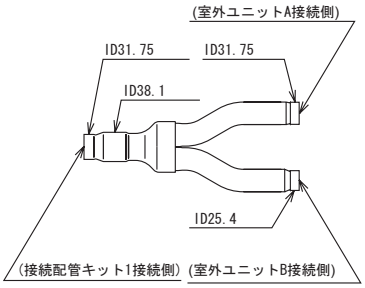	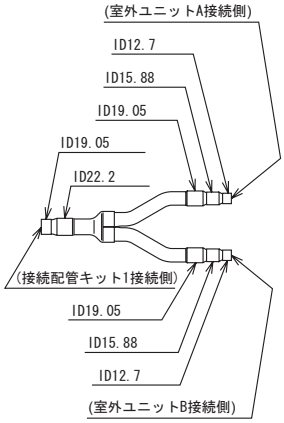	 (1本)  (1本)	 (1本)
	接続配管キット3	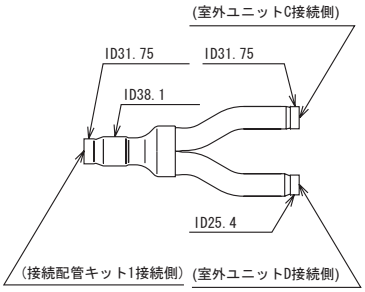	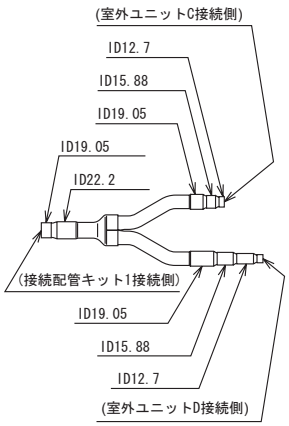	 (1本)  (1本)	 (1本)

(2) MC-NP20X1,MC-NP21X1,MC-NP30X1,MC-NP40X1

名称 / 型式		低圧ガス配管用接続配管	高低圧ガス配管用接続配管	液配管用接続配管	低圧ガス配管接続用付属用	高低圧ガス配管接続付属品	液配管接続用付属品
MC-NP 20X1		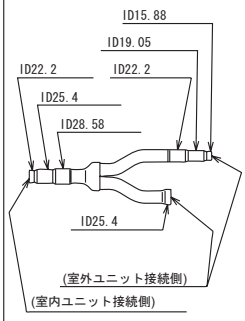 (1個)	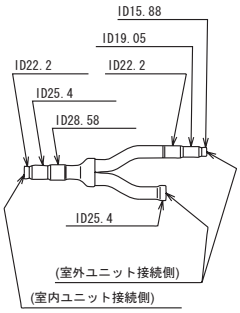 (1個)	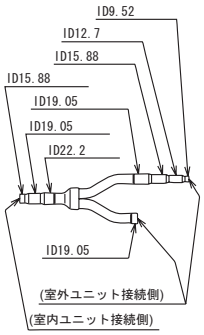 (1個)	 (1本)  (1本)  (1本)	 (1本)  (1本)  (2本)  (2本)	 (1本)  (1本)
MC-NP 21X1		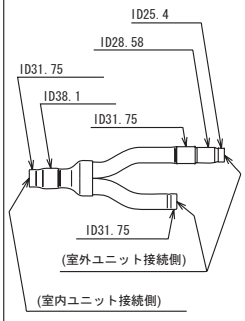 (1個)	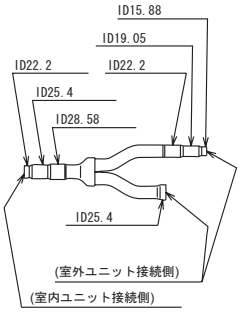 (1個)	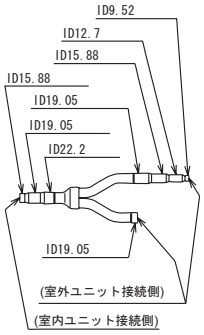 (1個)	 (1本)  (1本)	 (1本)  (1本)  (2本)  (1本)	 (1本)
MC-NP 30X1	接続配管キット1	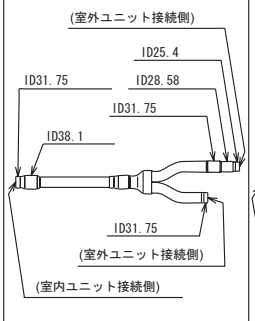 (1個)	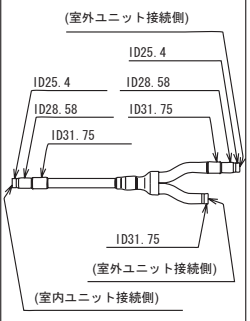 (1個)	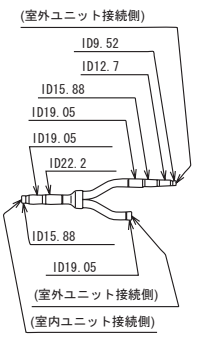 (1個)	 (1本)  (1本)  (1本)	 (1本)  (1本)  (1本)  (1本)  (1本)	 (1本)
	接続配管キット2	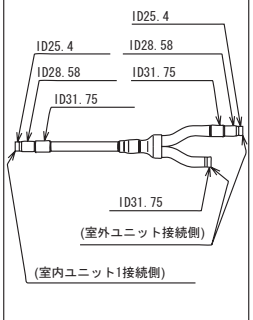 (1個)	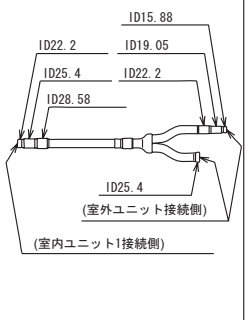 (1個)	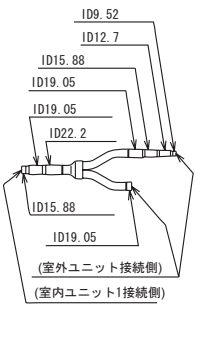 (1個)	 (1本)  (1本)  (2本)	 (1本)  (1本)  (2本)  (2本)	 (1本)

型式＼名称		低圧ガス配管用接続配管	高低圧ガス配管用接続配管	液配管接続配管	低圧ガス配管 接続用付属品	高低圧ガス配管 接続用付属品	液配管 接続用付属品
MC-NP40X1	接続配管キット1				 (1本)	 (1本)	――
	接続配管キット2			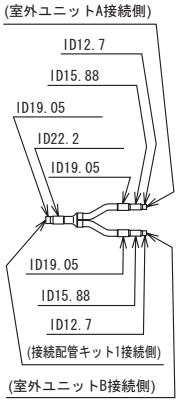	 (1本)  (1本)	 (2　本)  (1本)  (1本)	 (1本)
	接続配管キット3			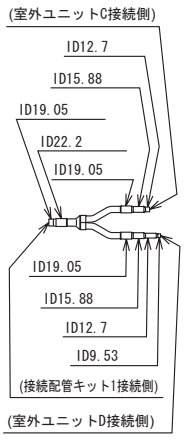	 (1本)  (1本)	 (2本)  (1本)  (1本)	 (1本)

3 接続配管キット施工要領（標準 / 高効率 共通）

●冷暖切換システム（2 管式 ）の場合

(1) 据付姿勢

分岐側配管は、分岐部に貼り付けの注意銘板が真上にくるように、同一水平面上に設置してください。（傾きは±15°以内としてください。）室内ユニット側接続管は直管部を500mm以上確保してください。正しく設置しないと室外ユニットの故障の原因になります。

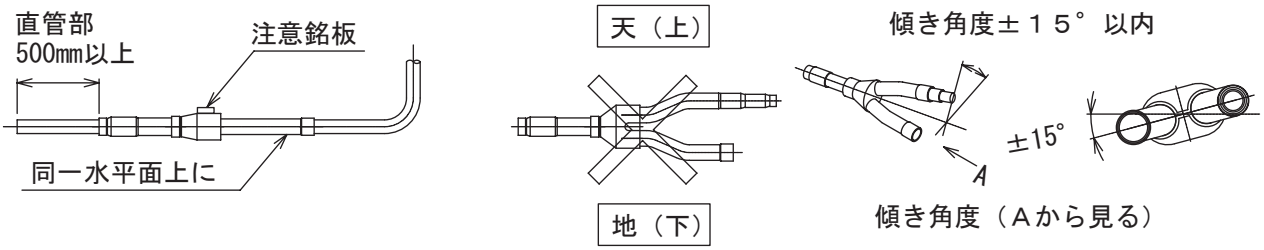

(2) 現地施工例

①接続配管キット（MC-NP20A1,MC-NP21A1,MC-NP30A1の場合）

【現地施工状態図（代表例：1000型(3台組み合わせ)）の例】

＜冷媒配管前(配管カバー)取り出しの場合＞

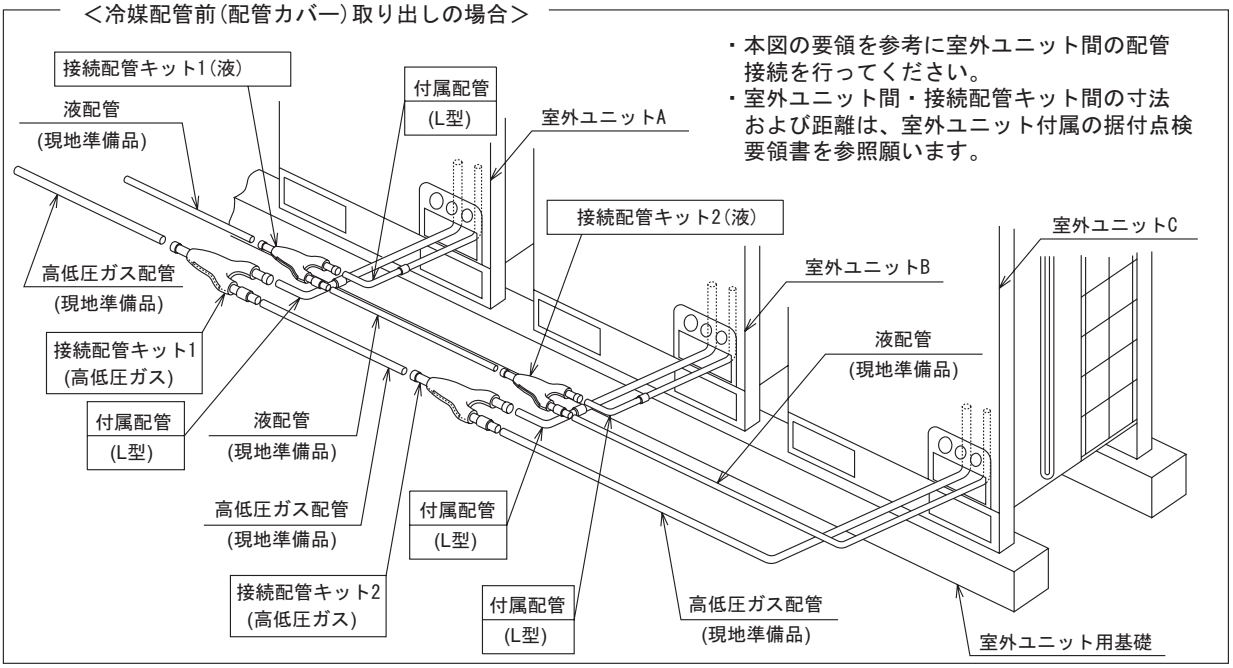

＜冷媒配管下取り出しの場合＞

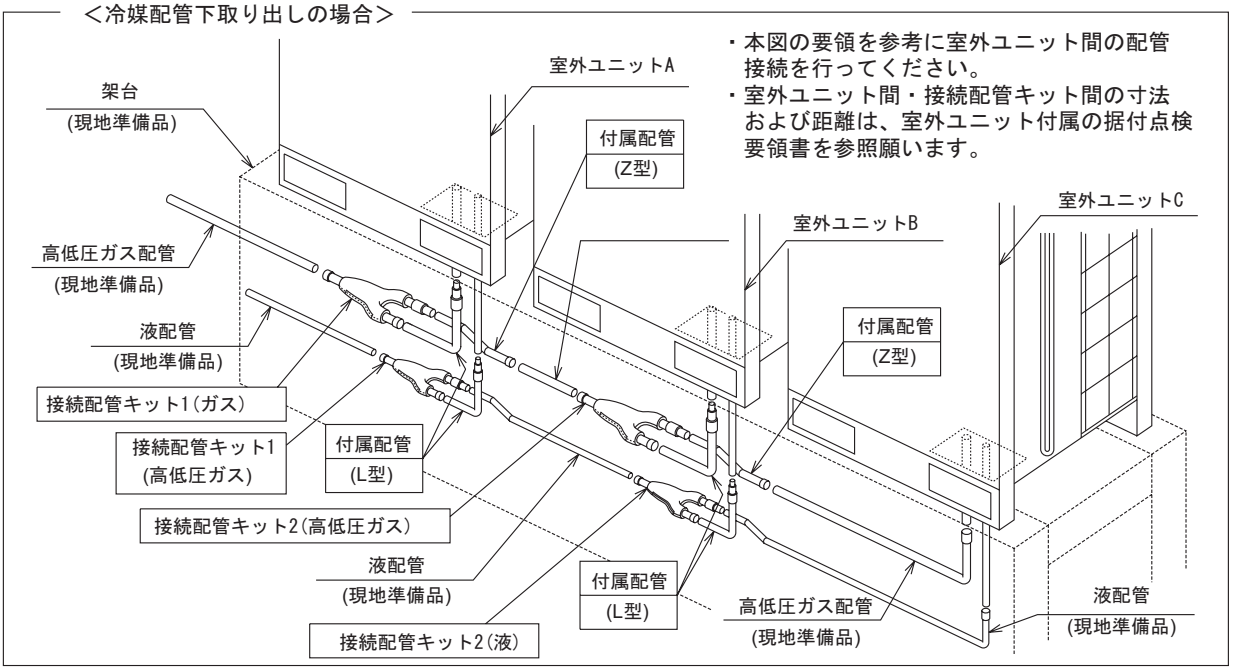

②接続配管キット（MC-NP40A1の場合）

1400 型～ 1500 型の室外ユニット 4 台組み合わせ（接続配管キット MC-NP40A1）の接続方法は、室外ユニット 2 ～ 3 台組み合わせ（接続配管キット MC-NP20A1,MC-NP21A1,MC-NP30A1）と異なります。ご注意ください。

【現地施工状態図（代表例：1500型(4台組み合わせ)）の例】

＜冷媒配管前(配管カバー)取り出しの場合＞

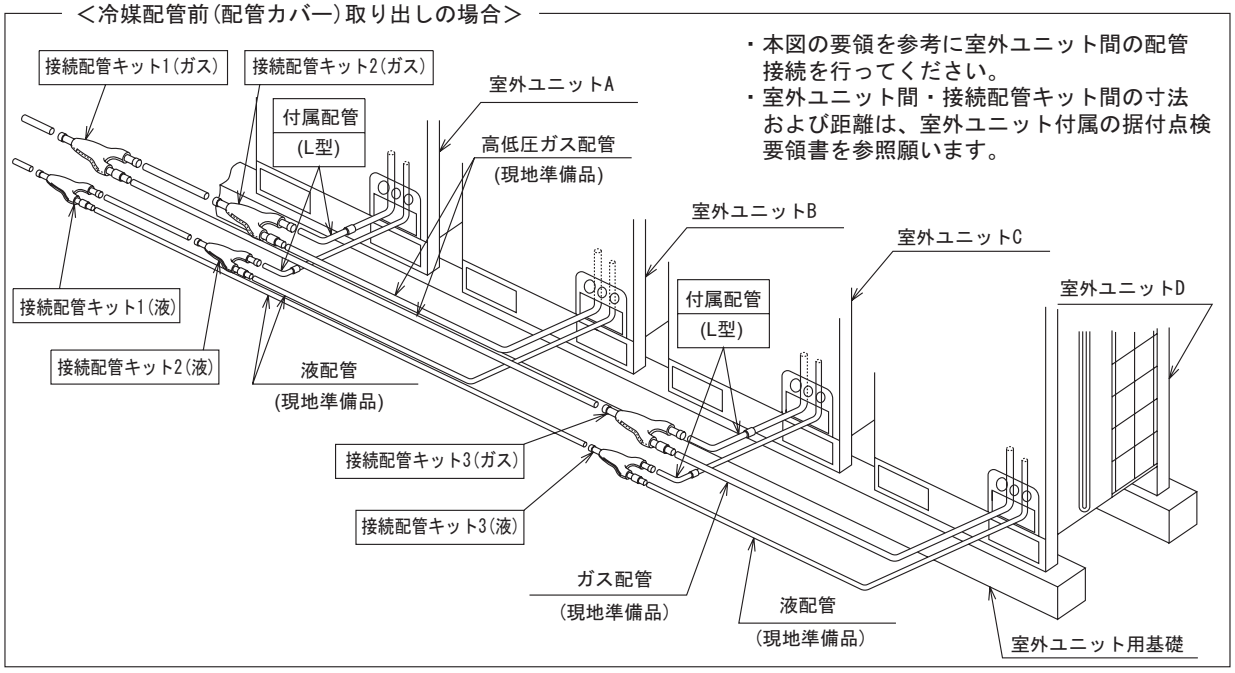

＜冷媒配管下取り出しの場合＞

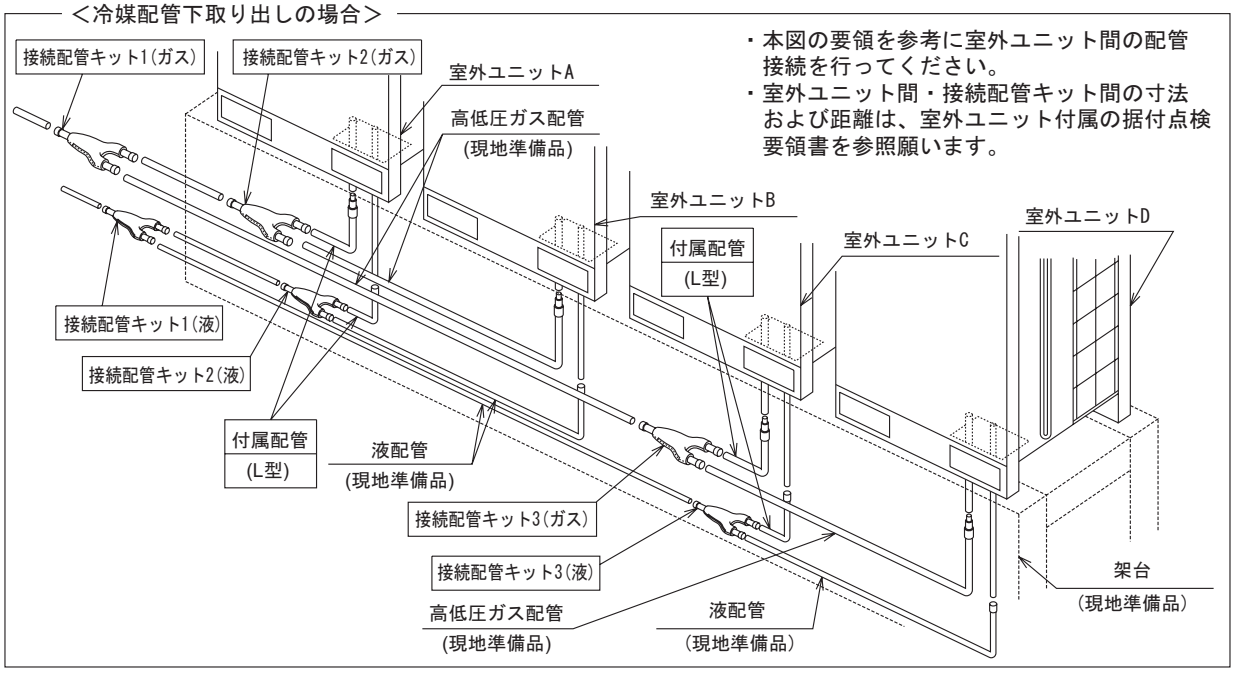

●冷暖同時システム(3管式)の場合

(1) 据付姿勢

分岐側配管は、分岐部に貼り付けの注意銘板が真上にくるように、同一水平面上に設置してください。（傾きは±15°以内としてください。）室内ユニット側接続管は直管部を500mm以上確保してください。正しく設置しないと室外ユニットの故障の原因になります。

【MC-NP20X1,NP21X1の場合】

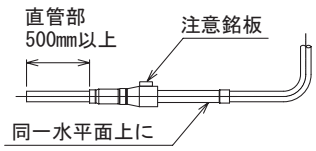

【MC-NP30X1,NP40X1の場合】

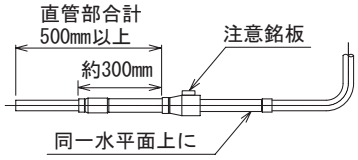





(2) 現地施工例（冷暖同時システム(3管式)の場合）

①接続配管キット（MC-NP20X1,MC-NP21X1,MC-NP30X1の場合）

【現地施工状態図（代表例：1000型(3台組み合わせ)）の例】

＜冷媒配管前(配管カバー)取り出しの場合＞

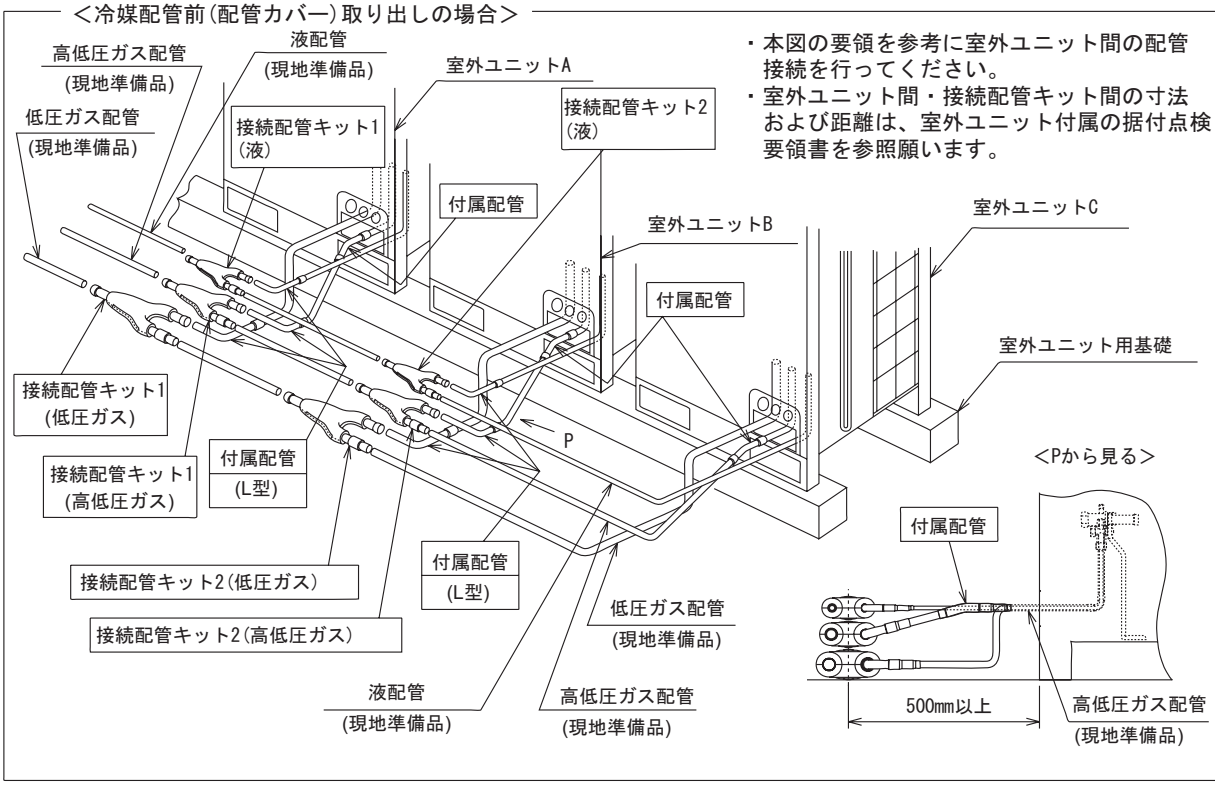

＜冷媒配管下取り出しの場合＞

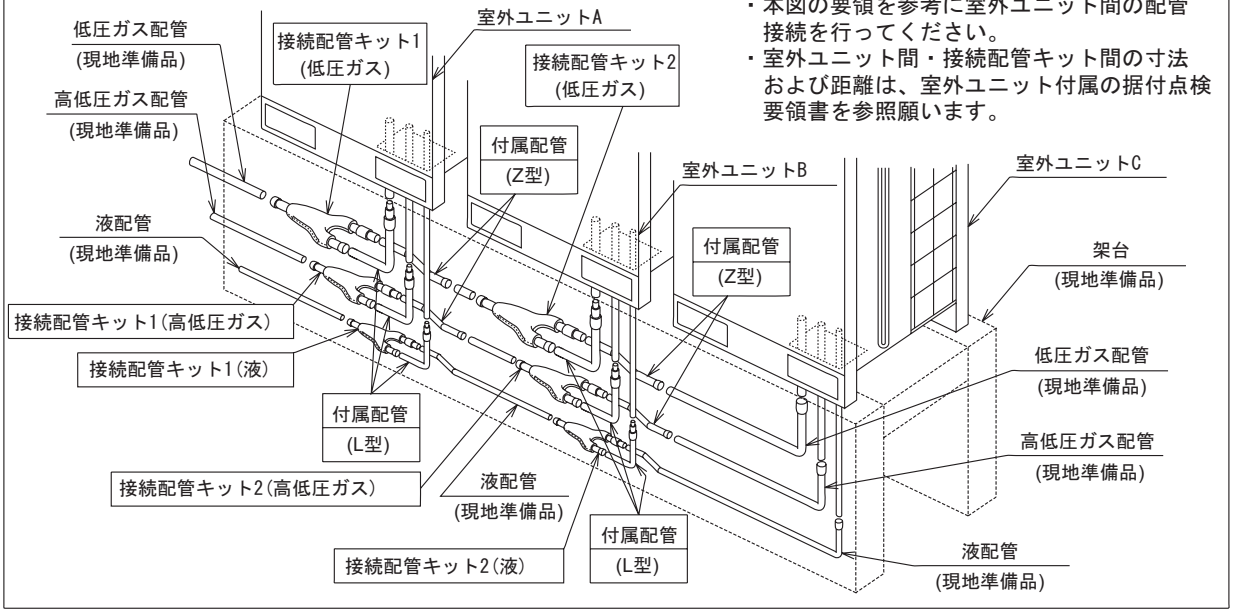

②接続配管キット（MC-NP40X1の場合）

1400 型～ 1500 型の室外ユニット 4 台組み合わせ（接続配管キット MC-NP40X1）の接続方法は、室外ユニット 2 ～ 3 台組み合わせ（接続配管キット MC-NP20X1,MC-NP21X1,MC-NP30X1）と異なります。ご注意ください。

【現地施工状態図（代表例：1500型(4台組み合わせ)）の例】

＜冷媒配管前(配管カバー)取り出しの場合＞

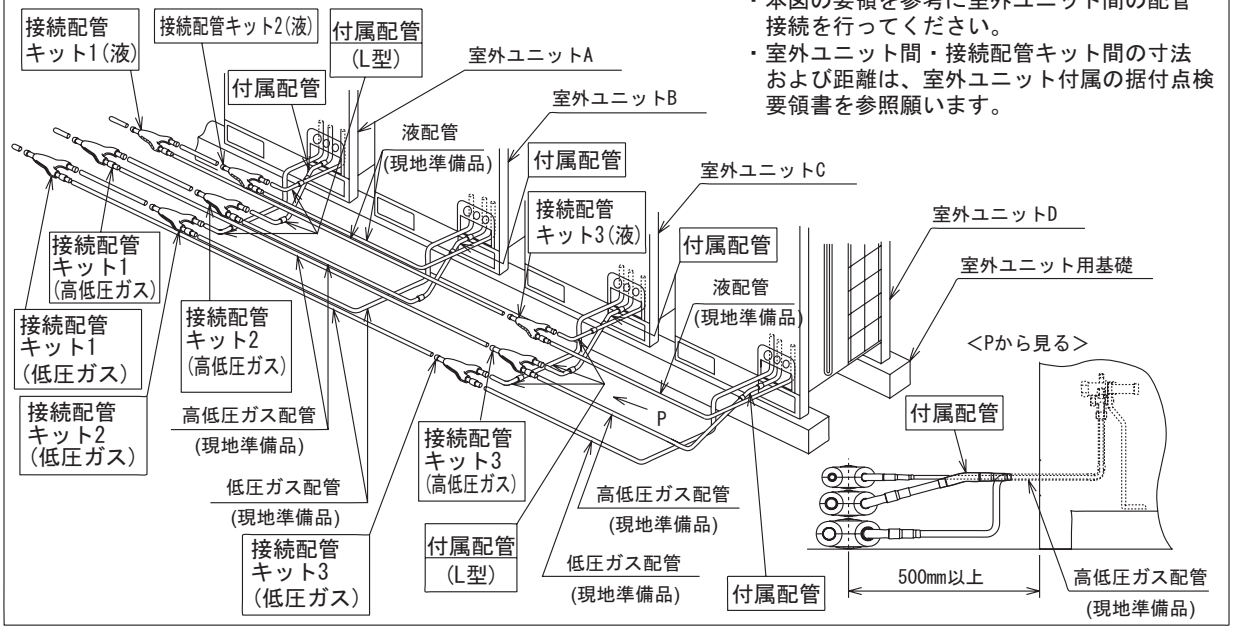

＜冷媒配管下取り出しの場合＞

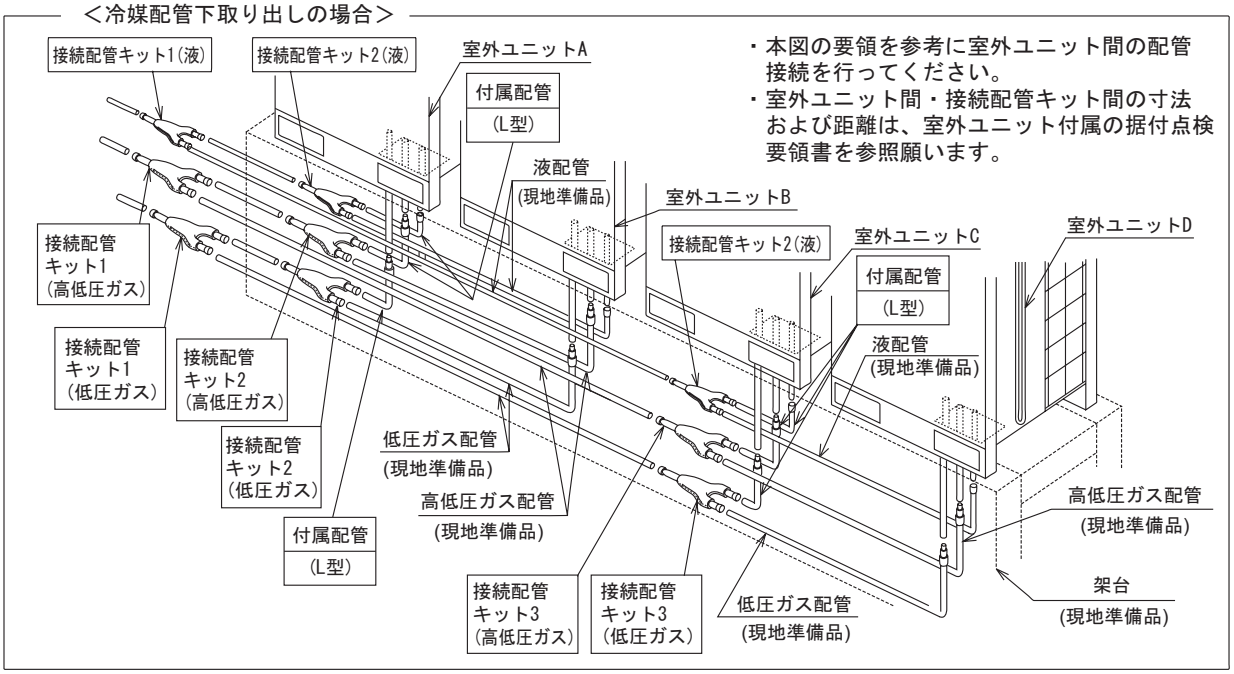

1 マルチキット型式

■標準 / 高効率 共通

(1) 冷暖切換システム

①ライン分岐管

〈第一分岐管〉

室外ユニット容量	マルチキット型式
140 ～ 280 型	MW-NP282A1
335 ～ 450 型	MW-NP452A1
500 ～ 690 型	MW-NP692A1
730 ～ 1500 型	MW-NP902A1

(注)主配管(室外ユニット～第一分岐)をサイズアップ(液・ガス管共)した場合はレデューサ(現地準備品)が必要となります。

〈第一分岐以降の配管径およびマルチキット〉

室内ユニット容量の合計(型名)	高低圧ガス管	液管	マルチキット型式
159 以下	φ15.88	φ9.52	MW-NP282A1
160 以上～ 249 以下	φ19.05	φ9.52	
250 以上～ 334 以下	φ22.2	φ9.52	
335 以上～ 449 以下	φ25.4	φ12.7	MW-NP452A1
450 以上～ 499 以下	φ28.58	φ12.7	
500 以上～ 729 以下	φ28.58	φ15.88	MW-NP692A1
730 以上～ 1009 以下	φ31.75	φ19.05	MW-NP902A1
1010 以上	φ38.1	φ19.05	

(注) 1. 第一分岐のマルチキットから室内ユニットまでの配管長さが40mを超える場合は、主配管を1サイズアップ(液・ガス管共)する必要があります。その際、レデューサー(現地準備品)が必要となります。
2. マルチキットサイズが第一分岐管より大きくなる場合には、第一分岐管サイズに合わせてください。マルチキットの配管径が分岐前より大きくなる場合には、分岐前の配管径に合わせてください。

②ヘッダ分岐管

ヘッダ分岐後の室内ユニット容量の合計(型名)	マルチキット型式
140 以上～ 224 以下	MH-NP224A(4 分岐)
140 以上～ 280 以下	MH-NP288A(8 分岐)

(2) 冷暖同時システム

①ライン分岐管

〈第一分岐管〉

室外ユニット容量	マルチキット型式
140 型	MW-NP142X1
160 ～ 280 型	MW-NP282X1
335 ～ 450 型	MW-NP452X1
500, 560 型	MW-NP562X1
615, 690 型	MW-NP692X1
730 ～ 1500 型	MW-NP902X1

(注)主配管(室外ユニット～第一分岐)をサイズアップ(液管のみ)した場合はレデューサ(現地準備品)が必要となります。

〈第一分岐以降の配管径およびマルチキット〉

室内ユニット容量の合計(型名)	低圧ガス管	高低圧ガス管	液管	マルチキット型式
159 以下	φ15.88	φ12.7	φ9.52	MW-NP142X1
160 以上～ 249 以下	φ19.05	φ15.88	φ9.52	MW-NP282X1
250 以上～ 334 以下	φ22.2	φ19.05	φ9.52	
335 以上～ 449 以下	φ25.4	φ22.2	φ12.7	MW-NP452X1
450 以上～ 499 以下	φ28.58	φ22.2	φ12.7	
500 以上～ 614 以下	φ28.58	φ22.2	φ15.88	MW-NP562X1
615 以上～ 729 以下	φ28.58	φ25.4	φ15.88	MW-NP692X1
730 以上～ 1009 以下	φ31.75	φ28.58	φ19.05	MW-NP902X1
1010 以上	φ38.1	φ31.75	φ19.05	

(注) 1. マルチキットサイズが第一分岐より大きくなる場合には、第一分岐サイズに合わせてください。マルチキットの配管径が分岐前より大きくなる場合には、分岐前の配管径に合わせてください。
2. 2管部での分岐が必要な場合は、冷暖切換システム用のマルチキットMW-NP282A1,MW-NP452A1,MW-NP692A1を使用します。

②ヘッダ分岐管

ヘッダ分岐後の室内ユニット容量の合計(型名)	マルチキット型式	
	3 管部	2 管部
140 以上～ 224 以下	MH-NP288X(8分岐)	MH-NP224A(4 分岐)
140 以上～ 280 以下		MH-NP288A(8 分岐)

2 マルチキット配管接続サイズ

(1) MW-NP282A1, MW-NP452A1, MW-NP692A1, MW-NP902A1

型式	ガス配管用ライン分岐管	液配管用ライン分岐管	ガス配管接続用付属品	液配管接続用付属品
MW-NP 282A1	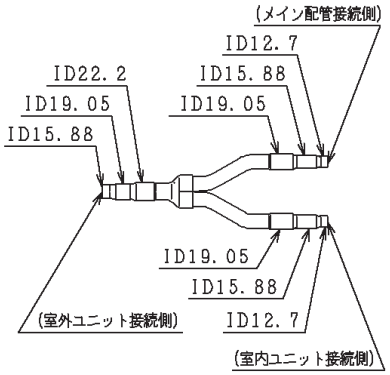	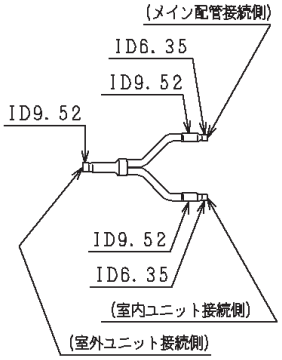	 (1本)	 (2本)
MW-NP 452A1	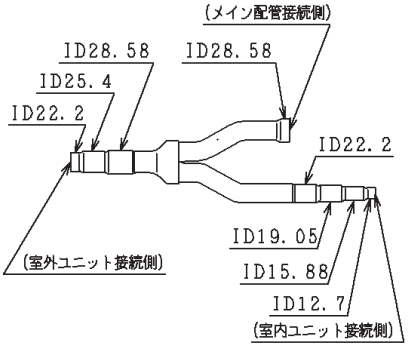	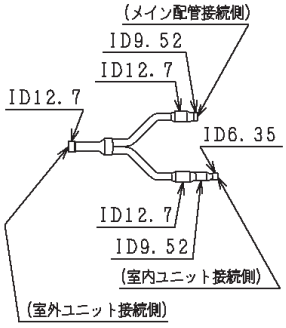	 (1本)	 (1本)
MW-NP 692A1	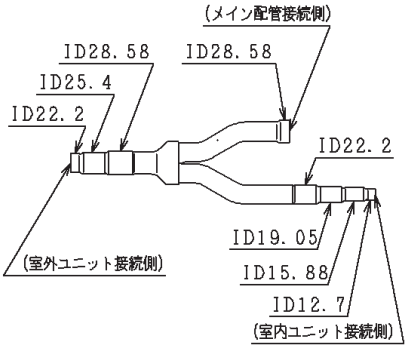	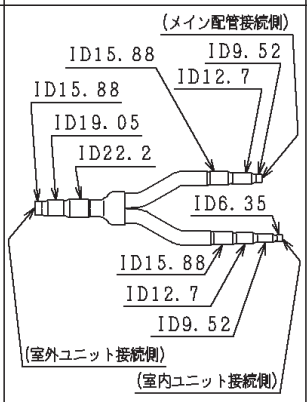	 (1本)	 (1本)
MW-NP 902A1	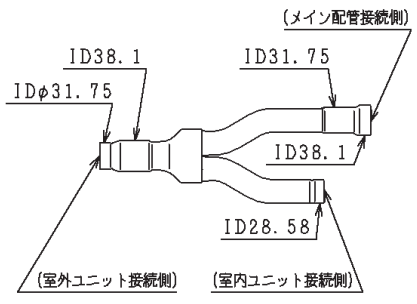	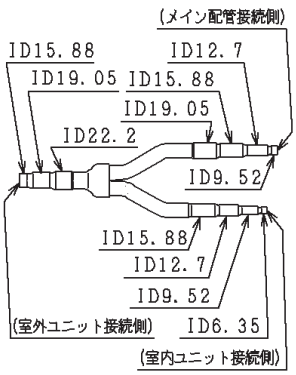	 (1本)  (1本)	 (1本)

(2) MW-NP142X1, MW-NP282X1, MW-NP452X1, MW-NP562X1, MW-NP692X1, MW-NP902X1

●分岐管

型　式	低圧ガス配管用ライン分岐管	高低圧ガス配管用ライン分岐管	液配管用ライン分岐管
MW-NP142X1	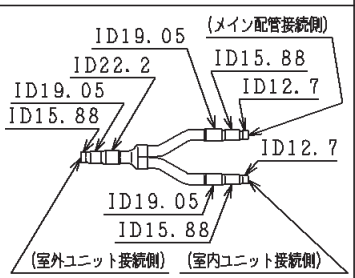	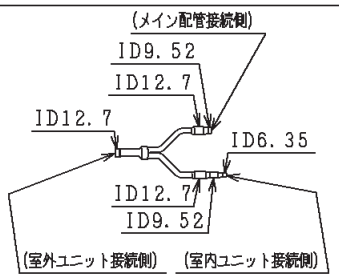	
MW-NP282X1	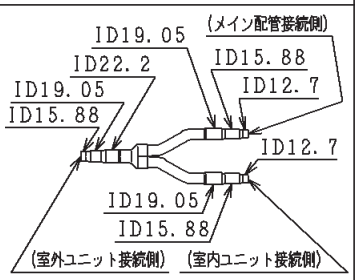	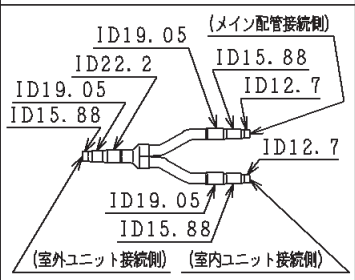	
MW-NP452X1	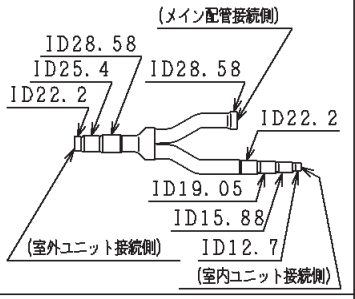	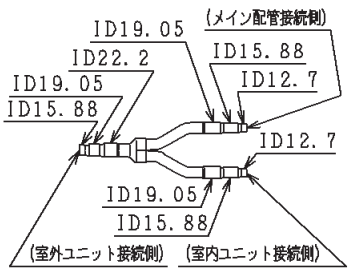	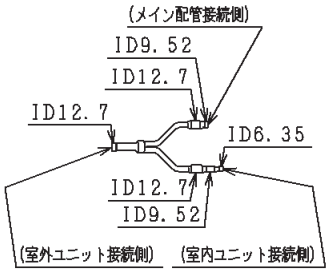
MW-NP562X1	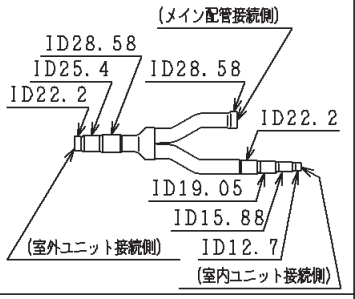	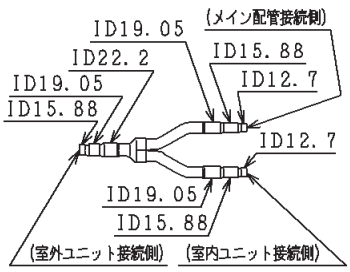	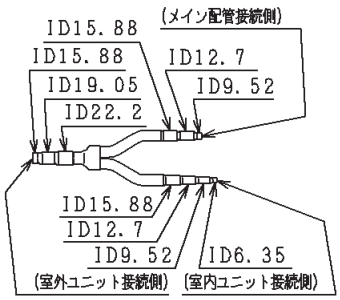
MW-NP692X1	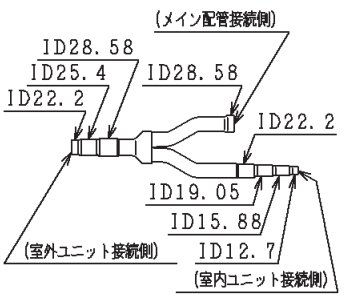	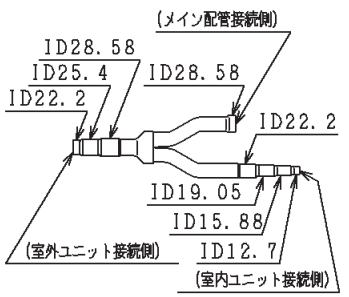	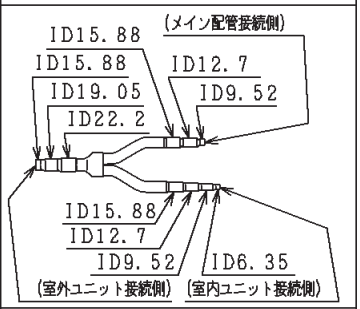
MW-NP902X1	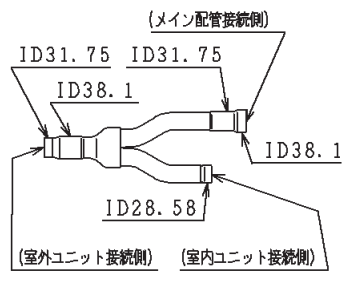	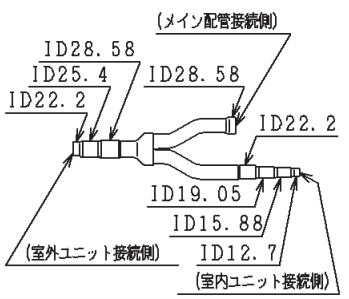	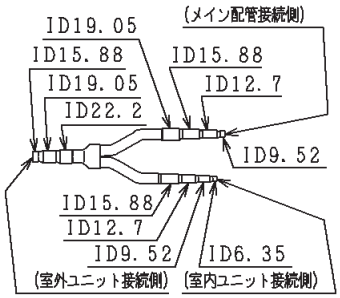

●接続用付属品

型　式	ガス配管接続用付属品			液配管接続用付属品
MW-NP142X1	———	———	———	
MW-NP282X1		———	———	
MW-NP452X1			———	
MW-NP562X1			———	
MW-NP692X1	———		———	
MW-NP902X1				

(3) MH-NP288X

<table>
<tr><th>型　式</th><th colspan="3">MH－NP２８８X</th></tr>
<tr><td>低圧ガス配管用
ヘッダー分岐管</td><td colspan="3"> 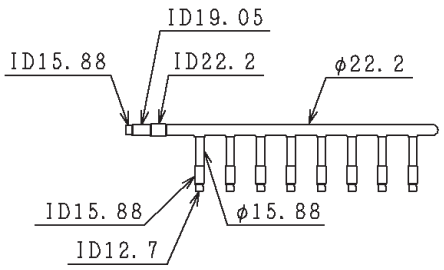
</td></tr>
<tr><td>高圧ガス配管用
ヘッダー分岐管</td><td colspan="3"> 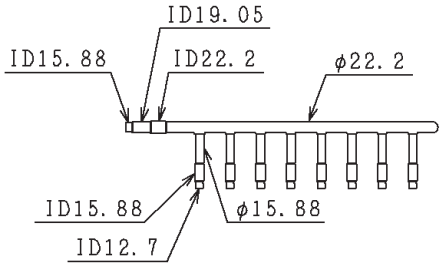
</td></tr>
<tr><td>液配管用
ヘッダー分岐管</td><td colspan="3"> 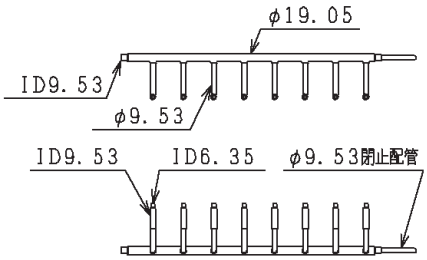
</td></tr>
<tr><td>異径継手</td><td>〈低圧ガス配管用〉
 

（２本）［分岐管先端取付用］</td><td>〈高圧ガス配管用〉
 

（８本）［分岐管先端取付用］
 

（１本）［分岐管先端取付用］</td><td>〈液配管用〉
 

（１０本）［２本：分岐管先端取付用
８本：本体接続口取付用］</td></tr>
<tr><td>閉止配管</td><td>〈低圧ガス配管用〉
 

（６本）</td><td>〈高圧ガス配管用〉
 

（６本）</td><td>〈液配管用〉
 

（６本）</td></tr>
</table>

(4) MH-NP224A,MH-NP288A

<table>
<tr><th>型式</th><th>ガス配管用ヘッダー分岐管</th><th>液配管用ヘッダー分岐管</th><th>異径継手</th><th>閉止配管</th></tr>
<tr><td rowspan="2">MH-NP
224A</td><td rowspan="2"> 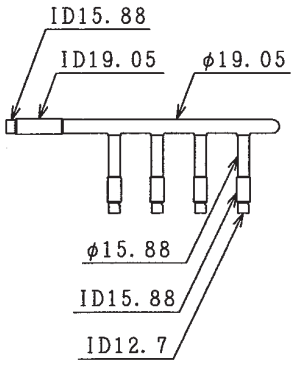
</td><td rowspan="2"> 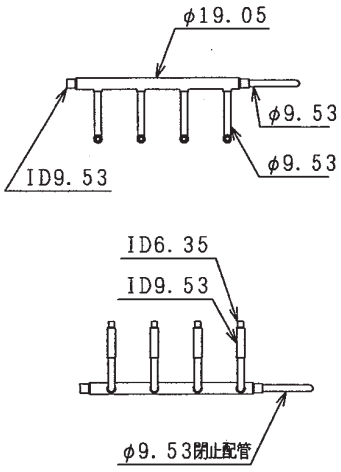
</td><td></td><td>〈ガス配管用〉
 

（2本）</td></tr>
<tr><td>〈液配管用〉
 

（4本）</td><td>〈液配管用〉
 

（2本）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">MH-NP
288A</td><td rowspan="2"> 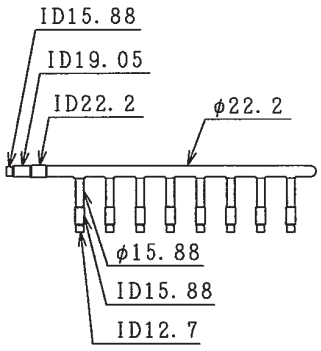
</td><td rowspan="2"> 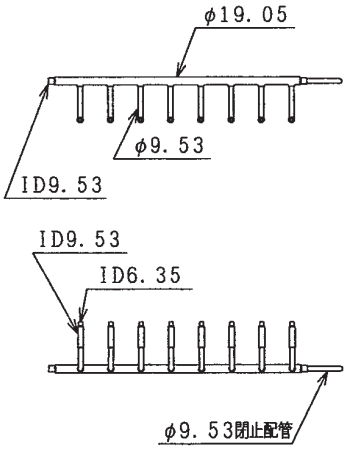
</td><td>〈ガス配管用〉
 

（2本）</td><td>〈ガス配管用〉
 

（6本）</td></tr>
<tr><td>〈液配管用〉
 

（8本）</td><td>〈液配管用〉
 

（6本）</td></tr>
</table>

1 防雪フード型式

			RAS-AP224～335DS3 RAS-AP140, 160DG1	RAS-AP400, 450DS3 RAS-AP224～335DG1
防雪フード（※）	ボンデ鋼板製	吹出口	ASG-TP20FA	ASG-TP20FB
		吸込口(背)	ASG-TP20BA	ASG-TP20BB
		吸込口(左)	ASG-TP20L	ASG-TP20L
		吸込口(右)	ASG-TP20R	ASG-TP20R
	ステンレス製	吹出口	ASG-TP20FAS	ASG-TP20FBS
		吸込口(背)	ASG-TP20BAS	ASG-TP20BBS
		吸込口(左)	ASG-TP20LS	ASG-TP20LS
		吸込口(右)	ASG-TP20RS	ASG-TP20RS
	転倒防止金具＜ワイヤー式＞		ASG-SW20A	

(※)室外ユニットを2台以上組み合わせるシステム（標準タイプ：500～1500型、高効率タイプ：400～1000型）では、各室外ユニット用の防雪フードを選んでください。
(左右吸込口部など、室外ユニットの設置状態に応じて必要な個数や個所の防雪フードを選んでください。)

2 防雪フード施工時の注意事項（標準 / 高効率 共通）

防雪フード取り付け時の設置スペース

・防雪フードを取り付ける室外ユニットは、積雪量を考慮した高さに据え付けてください。
基礎を高くするか、架台（予想される積雪以上の高さ）を設置してその上に据え付けし、室外ユニット本体をアンカーボルトで確実に固定してください。
・防雪フード取り付け時のサービススペースは標準のサービススペースに、積雪量および除雪作業を考慮した寸法としてください。
・吹き出し風の方向に障害物が無いようにしてください。
・ねじ取り付け部は防錆のためにタッチアップまたはコーキングをしてください。
・連続設置時のサービススペースは、室外ユニット間に側面吸込口フードを取り付けず本体連続設置する場合、室外ユニット間のサービススペースを50㎜以上確保してくだい。

〈連続設置時のサービススペース〉

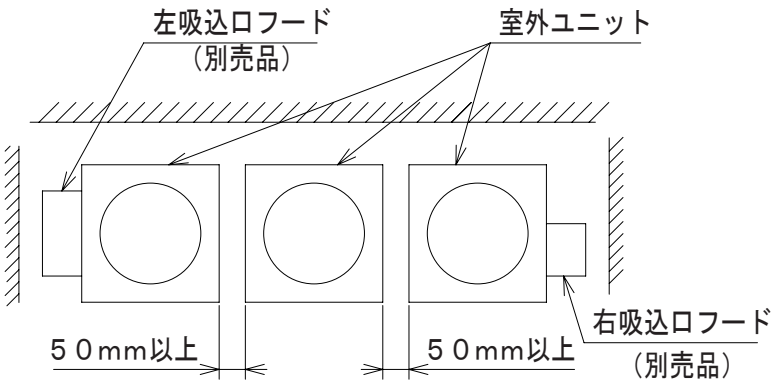

3 防雪フード仕様・取付状態図（標準 / 高効率 共通）

(1) ASG-TP20FA, ASG-TP20BA, ASG-TP20L, ASG-TP20R（ASG-TP20FAS, ASG-TP20BAS, ASG-TP20LS, ASG-TP20RS）

仕様表

品名		①吹出口フード		②背面吸込口フード		③左吸込口フード		④右吸込口フード	
型式		ASG-TP20FA	ASG-TP20FAS	ASG-TP20BA	ASG-TP20BAS	ASG-TP20L	ASG-TP20LS	ASG-TP20R	ASG-TP20RS
適用エアコン(室外ユニット)(代表機種)	型式	RAS-AP224～335DS3 RAS-AP140, 160DG1		RAS-AP224～335DS3 RAS-AP140, 160DG1		RAS-AP224～450DS3 RAS-AP140～335DG1		RAS-AP224～450DS3 RAS-AP140～335DG1	
	使用数量	1台/各ユニット		1台/各ユニット		1台/各ユニット		1台/各ユニット	
材質		ボンデ鋼板	ステンレス(NSSC180)	ボンデ鋼板	ステンレス(NSSC180)	ボンデ鋼板	ステンレス(NSSC180)	ボンデ鋼板	ステンレス(NSSC180)
色調		ナチュラルグレー(マンセル記号 1.0Y8.5/0.5)相当品		ナチュラルグレー(マンセル記号 1.0Y8.5/0.5)相当品		ナチュラルグレー(マンセル記号 1.0Y8.5/0.5)相当品		ナチュラルグレー(マンセル記号 1.0Y8.5/0.5)相当品	
質量		18Kg		15Kg		9Kg		8Kg	
形状		現地組立品		現地組立品		現地組立品		現地組立品	
構成部品	フード	吹出口×1		背面吸込口×1		左吸込口×1		右吸込口×1	
	組立ねじ	・M5(SUS)×12ℓ 34本(予備2本)	・M5(SUS)×14ℓ 34本(予備2本)	・M5(SUS)×12ℓ 17本(予備2本)	・M5(SUS)×14ℓ 17本(予備2本)	・M5(SUS)×12ℓ 16本(予備2本)	・M5(SUS)×14ℓ 16本(予備2本)	・M5(SUS)×12ℓ 16本(予備2本)	・M5(SUS)×14ℓ 16本(予備2本)
	取付ねじ	M5(SUS)×12ℓ 16本(予備2本)		M5(SUS)×12ℓ 8本(予備2本)		M5(SUS)×12ℓ 8本(予備2本)		M5(SUS)×12ℓ 8本(予備2本)	
	その他	・下穴あけ用ドリルねじ(M4×13ℓ 2本) ・要領書		・要領書		・下穴あけ用ドリルねじ(M4×13ℓ 2本) ・要領書		・下穴あけ用ドリルねじ(M4×13ℓ 2本) ・要領書	
据付制限		・室外ユニットの据え付けは、積雪量を考慮した高さに設定してください。また、室外ユニット間に側面吸込ロフードを取り付けず本体連続設置をする場合、室外ユニット間のサービススペースを50㎜以上確保してください。(確保せずに作業すると吹出ロフードの取付作業が難作業になります。) ・防雪フードの取付方向は季節風や強い風の吹く方向をさけて取り付けてください。		・室外ユニットの据え付けは、積雪量を考慮した高さに設定してください。また、室外ユニット間に側面吸込ロフードを取り付けず本体連続設置をする場合、室外ユニット間のサービススペースを50㎜以上確保してください。(確保せずに作業すると吹出ロフードの取付作業が難作業になります。)		・室外ユニットの据え付けは、積雪量を考慮した高さに設定してください。また、室外ユニット間に側面吸込ロフードを取り付けず本体連続設置をする場合、室外ユニット間のサービススペースを50㎜以上確保してください。(確保せずに作業すると吹出ロフードの取付作業が難作業になります。)		・室外ユニットの据え付けは、積雪量を考慮した高さに設定してください。また、室外ユニット間に側面吸込ロフードを取り付けず本体連続設置をする場合、室外ユニット間のサービススペースを50㎜以上確保してください。(確保せずに作業すると吹出ロフードの取付作業が難作業になります。)	
据付注意点		・本体連続設置の場合、室外ユニットに固定板を取り付ける際に、本体正面に既存の目印がありますので、付属のドリルねじを使用し下穴をあけてから、取付作業をしてください。 ・ねじ取付部は防錆のためにタッチアップまたはコーキングをしてください。 (現地準備・現地作業)		・ねじ取付部は防錆のためにタッチアップまたはコーキングをしてください。 (現地準備・現地作業)		・室外ユニットに取り付ける際に、正面側の側板に既存の目印がありますので、付属のドリルねじを使用し下穴をあけてから、取付作業をしてください。(下穴をあける作業には必ずドリルねじを使用してください。ドリルなどで行いますと室外ユニット本体の熱交換器を傷つける恐れがあります)。 ・ねじ取付部は防錆のためにタッチアップまたはコーキングをしてください。 (現地準備・現地作業)		・室外ユニットに取り付ける際に、正面側の側板に既存の目印がありますので、付属のドリルねじを使用し下穴をあけてから、取付作業をしてください。(下穴をあける作業には必ずドリルねじを使用してください。ドリルなどで行いますと室外ユニット本体の熱交換器を傷つける恐れがあります)。 ・ねじ取付部は防錆のためにタッチアップまたはコーキングをしてください。 (現地準備・現地作業)	
別売転倒防止金具適用型式		ASG-SW20A(ワイヤー式)							

(注1) ご購入時は、各品名ごとにご注文ください。
(注2) 適用エアコン(室外ユニット)型式は、製品シリーズなどにより異なる場合がありますのでカタログでご確認ください。

（単位：㎜）

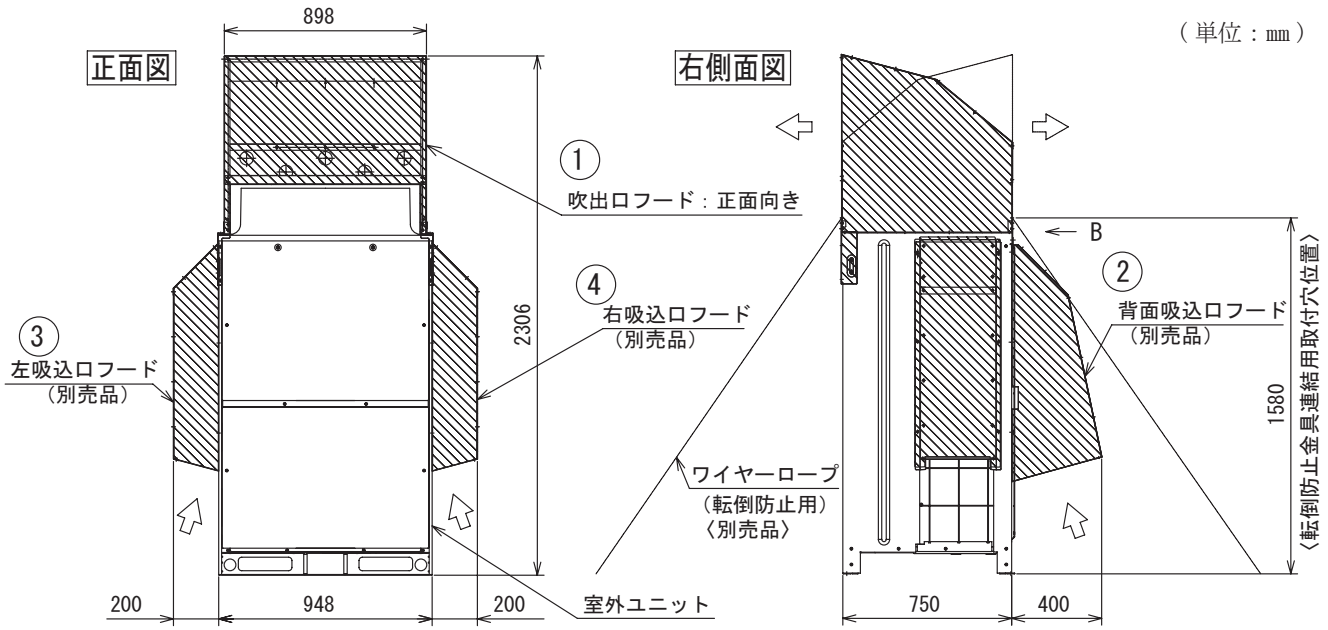

組み合わせ型式一覧表

防雪フード	ボンデ鋼板製	ステンレス製
エアコン型式	RAS-AP224～335DS3	RAS-AP224～335DS3
	RAS-AP140, 160DG1	RAS-AP140, 160DG1
①	ASG-TP20FA	ASG-TP20FAS
②	ASG-TP20BA	ASG-TP20BAS
③	ASG-TP20L	ASG-TP20LS
④	ASG-TP20R	ASG-TP20RS

・フードを室外ユニットに設置して、取り付け穴に合わせて取付ねじにて固定してください。
・２台以上の連続設置の場合、本体正面に凹ポンチ加工部分が４箇所ありますので、付属のドリルねじを使用し下穴をあけて固定板を取り付けください。
・本体正面側の側面に凹ポンチ加工部分が３個所ありますので、付属のドリルねじを使用し下穴をあけて、取り付け作業を行ってください。（左右両側面）

(2)ASG-TP20FB, ASG-TP20BB, ASG-TP20L, ASG-TP20R（ASG-TP20FBS, ASG-TP20BBS, ASG-TP20LS, ASG-TP20RS）

仕様表

品名		①吹出口フード		②背面吸込口フード		③左吸込口フード		④右吸込口フード	
型式		ASG-TP20FB	ASG-TP20FBS	ASG-TP20BB	ASG-TP20BBS	ASG-TP20L	ASG-TP20LS	ASG-TP20R	ASG-TP20RS
適用エアコン(室外ユニット)(代表機種)	型式	RAS-AP400, 450DS3 RAS-AP224～335DG1		RAS-AP400, 450DS3 RAS-AP224～335DG1		RAS-AP224～450DS3 RAS-AP140～335DG1		RAS-AP224～450DS3 RAS-AP140～335DG1	
	使用数量	1台/各ユニット		1台/各ユニット		1台/各ユニット		1台/各ユニット	
材質		ボンデ鋼板	ｽﾃﾝﾚｽ(NSSC180)	ボンデ鋼板	ｽﾃﾝﾚｽ(NSSC180)	ボンデ鋼板	ｽﾃﾝﾚｽ(NSSC180)	ボンデ鋼板	ｽﾃﾝﾚｽ(NSSC180)
色調		ナチュラルグレー(マンセル記号 1.0Y8.5/0.5)相当品		ナチュラルグレー(マンセル記号 1.0Y8.5/0.5)相当品		ナチュラルグレー(マンセル記号 1.0Y8.5/0.5)相当品		ナチュラルグレー(マンセル記号 1.0Y8.5/0.5)相当品	
質量		22Kg		18Kg		9Kg		8Kg	
形状		現地組立品		現地組立品		現地組立品		現地組立品	
構成部品	フード	吹出口×1		背面吸込口×1		左吸込口×1		右吸込口×1	
	組立ねじ	・M5(SUS)×12ℓ 36本(予備2本)	・M5(SUS)×14ℓ 36本(予備2本)	・M5(SUS)×12ℓ 18本(予備2本)	・M5(SUS)×14ℓ 18本(予備2本)	・M5(SUS)×12ℓ 16本(予備2本)	・M5(SUS)×14ℓ 16本(予備2本)	・M5(SUS)×12ℓ 16本(予備2本)	・M5(SUS)×14ℓ 16本(予備2本)
	取付ねじ	M5(SUS)×12ℓ 16本(予備2本)		M5(SUS)×12ℓ 8本(予備2本)		M5(SUS)×12ℓ 8本(予備2本)		M5(SUS)×12ℓ 8本(予備2本)	
	その他	・下穴あけ用ドリルねじ(M4×13ℓ 2本) ・要領書		・要領書		・下穴あけ用ドリルねじ(M4×13ℓ 2本) ・要領書		・下穴あけ用ドリルねじ(M4×13ℓ 2本) ・要領書	
据付制限		・室外ユニットの据え付けは、積雪量を考慮した高さに設定してください。また、室外ユニット間に側面吸込ロフードを取り付けず本体連続設置をする場合、室外ユニット間のサービススペースを50㎜以上確保してください。(確保せずに作業すると吹出ロフードの取付作業が難作業になります。) ・防雪フードの取付方向は季節風や強い風の吹く方向をさけて取り付けてください。		・室外ユニットの据え付けは、積雪量を考慮した高さに設定してください。また、室外ユニット間に側面吸込ロフードを取り付けず本体連続設置をする場合、室外ユニット間のサービススペースを50㎜以上確保してください。(確保せずに作業すると吹出ロフードの取付作業が難作業になります。)		・室外ユニットの据え付けは、積雪量を考慮した高さに設定してください。また、室外ユニット間に側面吸込ロフードを取り付けず本体連続設置をする場合、室外ユニット間のサービススペースを50㎜以上確保してください。(確保せずに作業すると吹出ロフードの取付作業が難作業になります。)		・室外ユニットの据え付けは、積雪量を考慮した高さに設定してください。また、室外ユニット間に側面吸込ロフードを取り付けず本体連続設置をする場合、室外ユニット間のサービススペースを50㎜以上確保してください。(確保せずに作業すると吹出ロフードの取付作業が難作業になります。)	
据付注意点		・本体連続設置の場合、室外ユニットに固定板を取り付ける際に、本体正面に既存の目印がありますので、付属のドリルねじを使用し下穴をあけてから、取付作業をしてください。 ・ねじ取付部は防錆のためにタッチアップまたはコーキングをしてください。 (現地準備・現地作業)		・ねじ取付部は防錆のため為にタッチアップまたはコーキングをしてください。 (現地準備・現地作業)		・室外ユニットに取り付ける際に、正面側の側板に既存の目印がありますので、付属のドリルねじを使用し下穴をあけてから、取付作業をしてください。(下穴をあける作業にはは必ずドリルねじを使用してください。ドリルなどで行いますと室外ユニット本体の熱交換器を傷つける恐れがあります。) ・ねじ取付部は防錆のためにタッチアップまたはコーキングをしてください。 (現地準備・現地作業)		・室外ユニットに取り付ける際に、正面側の側板に既存の目印がありますので、付属のドリルねじを使用し下穴をあけてから、取付作業をしてください。(下穴をあける作業にはは必ずドリルねじを使用してください。ドリルなどで行いますと室外ユニット本体の熱交換器を傷つける恐れがあります。) ・ねじ取付部は防錆のためにタッチアップまたはコーキングをしてください。 (現地準備・現地作業)	
別売転倒防止金具適用型式		ASG-SW20A(ワイヤー式)							

(注1)ご購入時は、各品名ごとにご注文ください。
(注2)適用エアコン(室外ユニット)型式は、製品シリーズなどにより異なる場合がありますのでカタログでご確認ください。

（単位：mm）

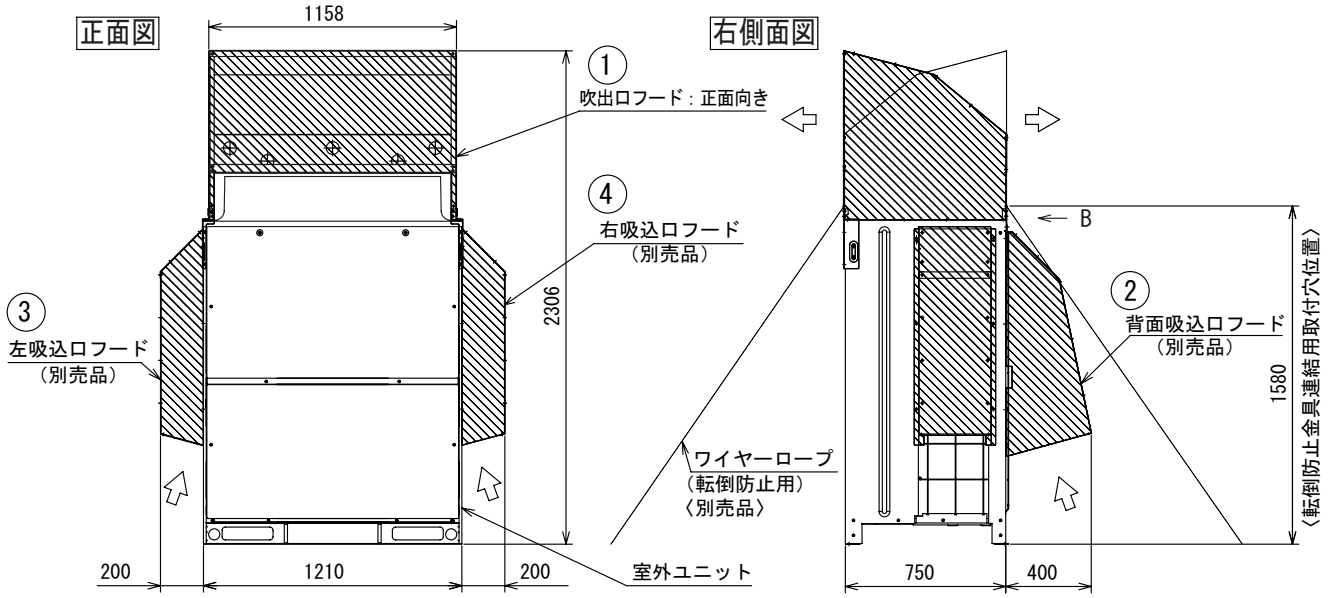

組み合わせ型式一覧表

防雪フード	ボンデ鋼板製	ステンレス製
エアコン型式	RAS-AP400, 450DS3	RAS-AP400, 450DS3
	RAS-AP224～335DG1	RAS-AP224～335DG1
①	ASG-TP20FB	ASG-TP20FBS
②	ASG-TP20BB	ASG-TP20BBS
③	ASG-TP20L	ASG-TP20LS
④	ASG-TP20R	ASG-TP20RS

・フードを室外ユニットに設置して、取り付け穴に合わせて取付ねじにて固定してください。
・２台以上の連続設置の場合、本体正面に凹ポンチ加工部分が４個所ありますので、付属のドリルねじを使用し下穴をあけて固定板を取り付けください。
・本体正面側の側面に凹ポンチ加工部分が３個所ありますので、付属のドリルねじを使用し下穴をあけて、取り付け作業を行ってください。（左右両側面）

1 アクティブフィルター型式（標準 / 高効率 共通）

品名		型式	
アクティブフィルター	ユニット内蔵型	塗装なし	AF-50UA
		塗装あり※	AF-50UC

※室外ユニットの耐塩害仕様が重塩害仕様の場合、アクティブフィルターは「塗装あり」品をご使用ください。

2 アクティブフィルター外形図・仕様表

（単位：mm）

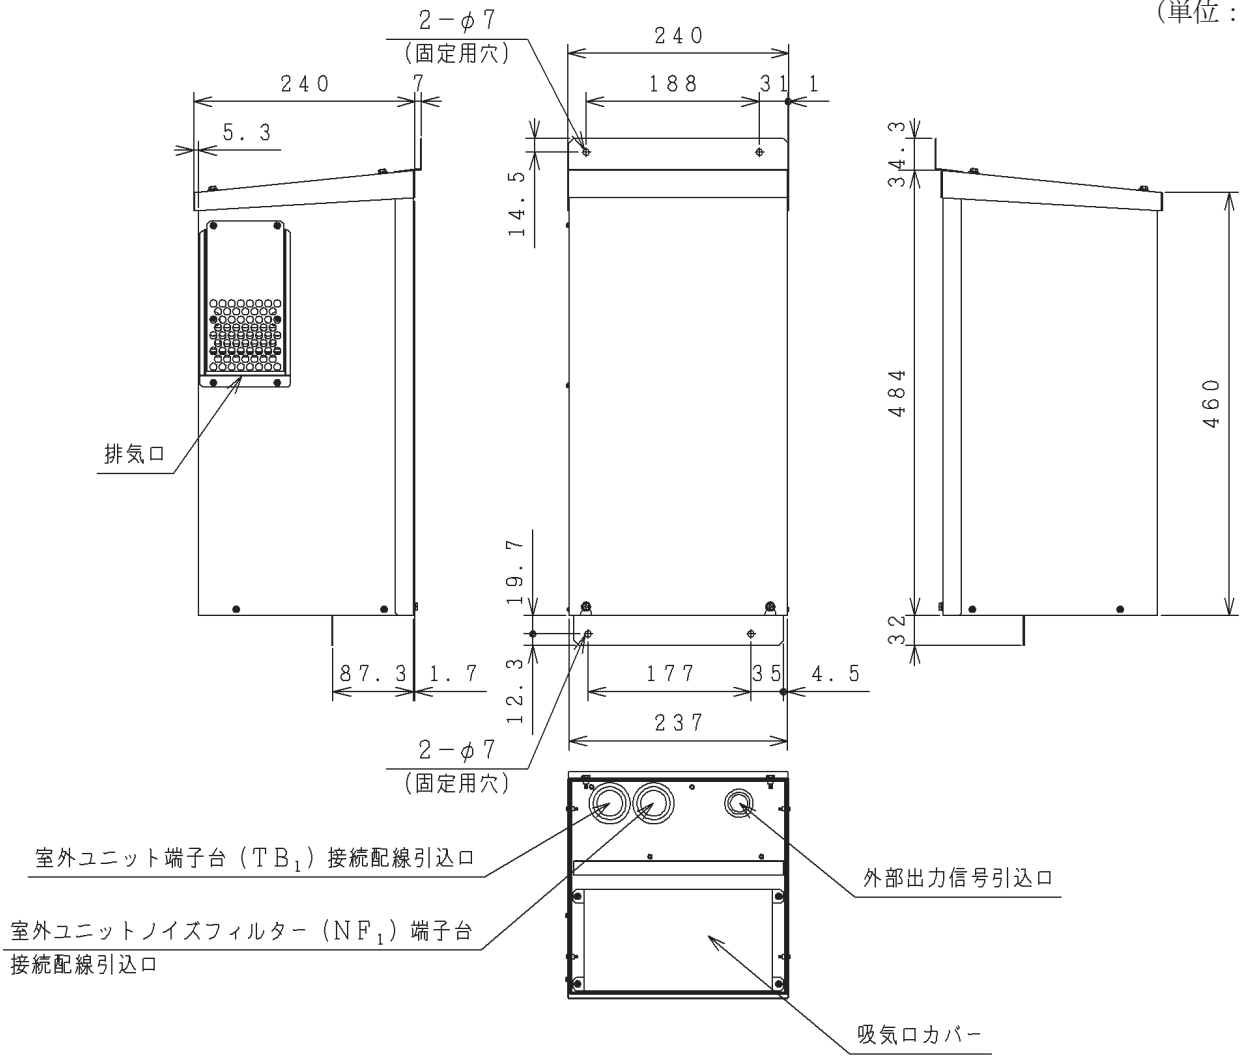

サービスカバーを取外した状態

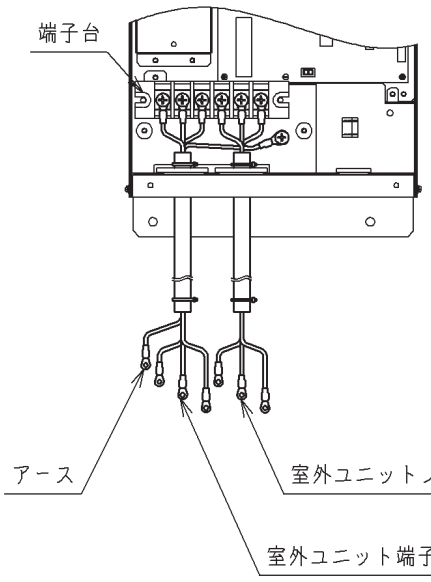

［仕様表］

相数	3相3線式
定格電圧	200V
定格周波数	50Hz／60Hz
定格補償容量	5．0kVA
補償高調波	2次～25次
製品質量	14．5kg
使用温度	－20～55℃
据付条件	室外ユニット内蔵型

3 アクティブフィルター電気配線図

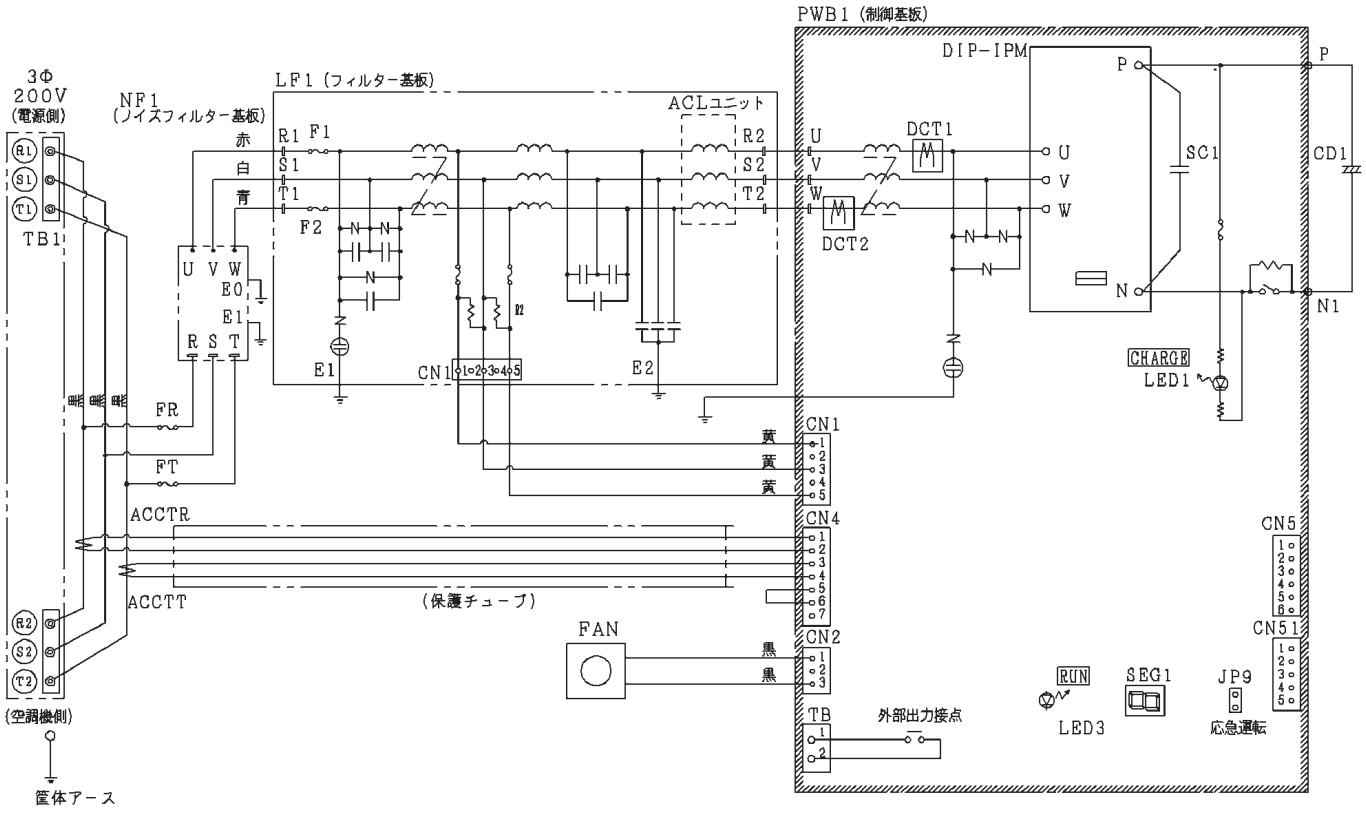

記号表

記号	名称	備考
FAN	電動機（冷却用ACファン）	
PWB_1	プリント板（制御基板）	
DIP-IPM	トランジスタモジュール	
ACCTR、T	変流器（電源電流検出用）	
DCT1、2	変流器（直流電流検出用）	
FR、T	ヒューズ（動力回路用）	
F1、2	ヒューズ（動力回路用）	
ACLユニット	リアクトル	
CD1	平滑コンデンサ	
SC1	コンデンサ（スナバ用）	
NF1	ノイズフィルター基板	
LF1	フィルター基板	
TB1	端子台（電源用）	AC200V
TB	端子台（外部故障出力信号用）	DC5V 100mA
CN1	コネクタ	LF_1に内蔵
CN1、2、4	コネクタ	PWB_1に内蔵
CN5	コネクタ	PWB_1に内蔵
CN51	コネクタ	PWB_1に内蔵
LED1	表示灯（赤色）（CHARGE）	PWB_1に内蔵
LED3	表示灯（赤色）（RUN）	PWB_1に内蔵
SEG1	表示灯（アラーム表示用）（ALARM CODE）	PWB_1に内蔵
JP9	コネクタ（応急運転）	

［外部故障出力接点定格（リレー接点）］

最大許容電圧	AC 250V
最大許容電流	1.5A
最小適用負荷	100mA 5V DC

注記

1．図中 ▨ 部分は、プリント板を示します。
2．図中(R1)(S1)(T1)(R1)(S2)(T2)は、TB1の端子記号を示します。
3．図中◎は端子台の端子を、□はプリント板のコネクタを示します。
4．アクティブフィルターは外部故障出力（リレー接点）が取り出し可能です。接点定格を守りご使用ください。
5．現地工事に関しては、製品に付属の据付点検要領書により行なってください。

［アクティブフィルター取付位置］

室外ユニット型式：RAS-AP224DS3　RAS-AP140DG1
RAS-AP280DS3　RAS-AP160DG1
RAS-AP335DS3

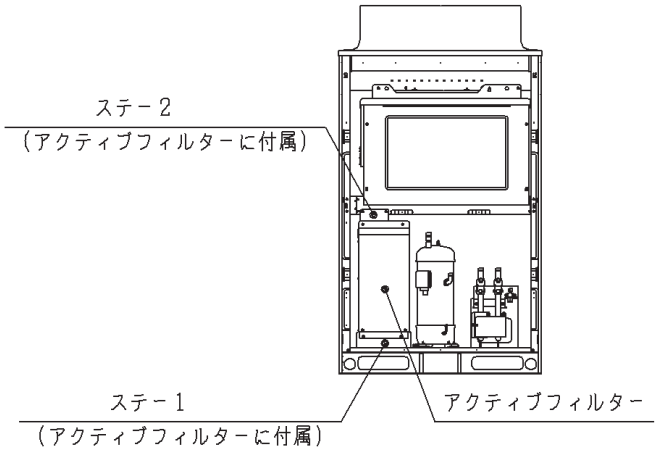

室外ユニット型式：RAS-AP400DS3　RAS-AP224DG1
RAS-AP450DS3　RAS-AP280DG1
RAS-AP335DG1

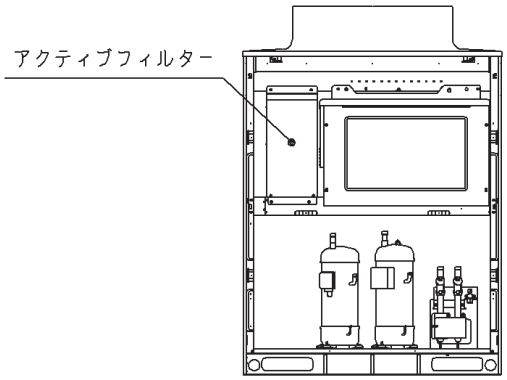

1 AC リアクトル型式（標準 / 高効率 共通）

品名		型式	
ACリアクトル（ACL）	ユニット内蔵型	塗装なし	ACL-50UA
		塗装あり※	ACL-50UC

※室外ユニットの耐塩害仕様が重塩害仕様の場合、ACリアクトルは「塗装あり」品をご使用ください。

2 AC リアクトル外形図

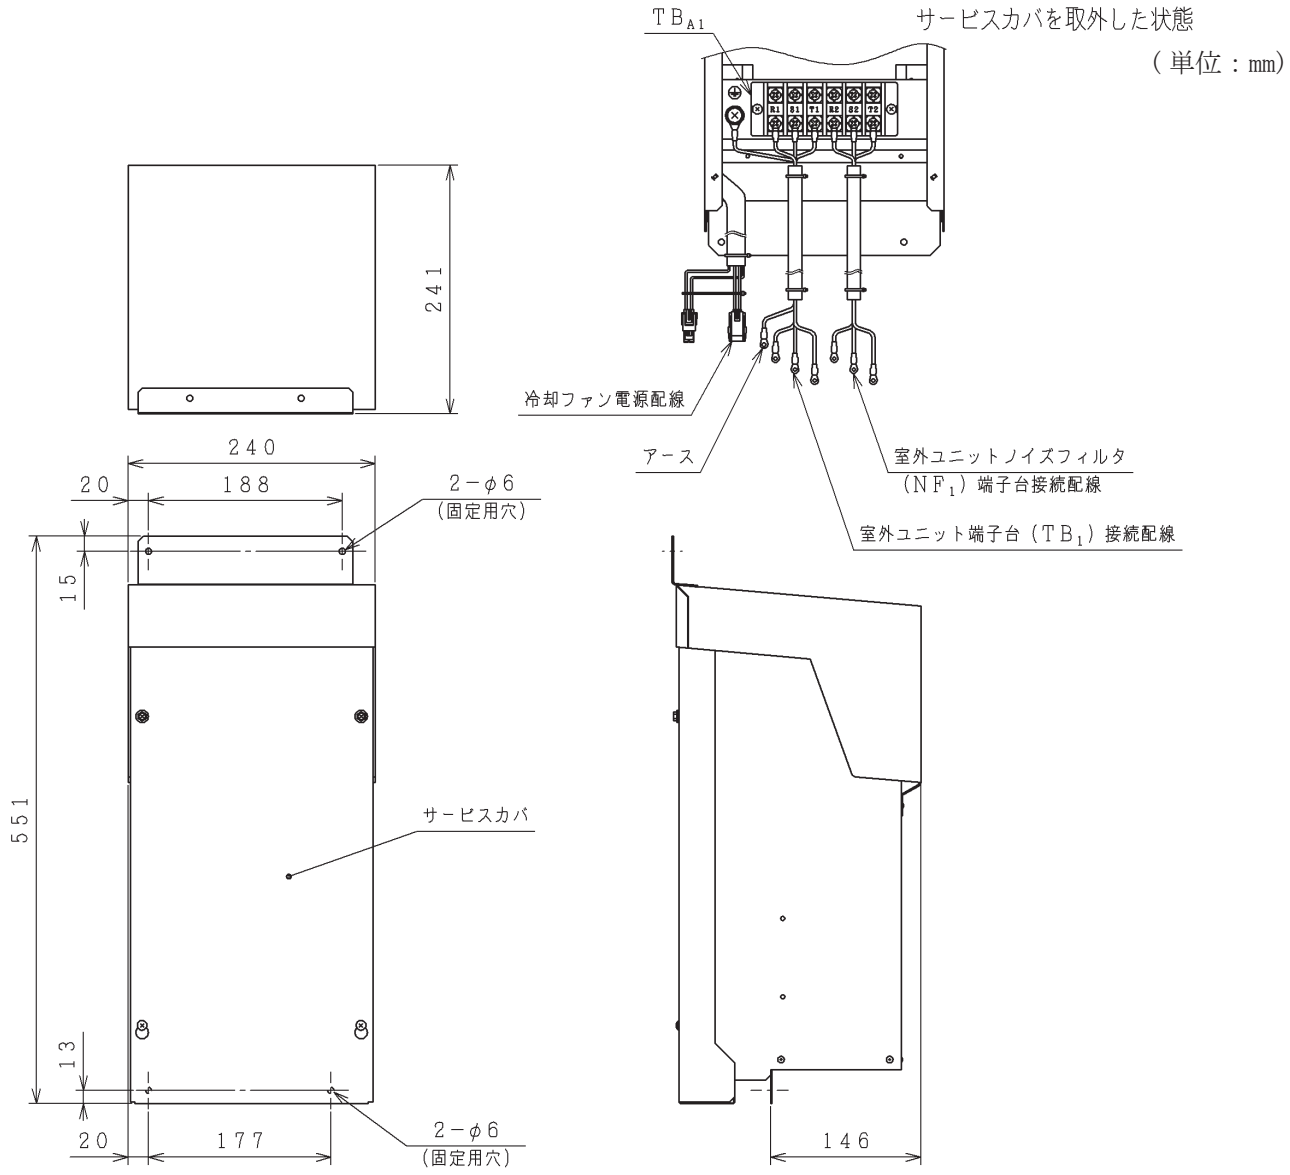

［ACリアクトル取付位置］

RAS-AP224DS3
RAS-AP280DS3
RAS-AP335DS3
RAS-AP140DG1
RAS-AP160DG1

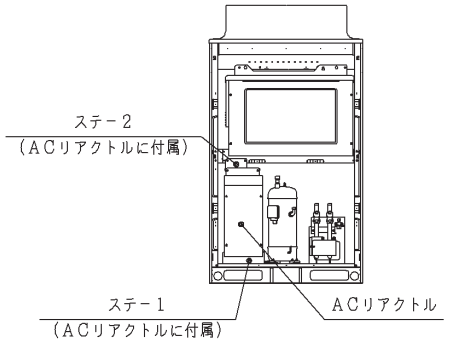

RAS-AP400DS3
RAS-AP450DS3
RAS-AP224DG1
RAS-AP280DG1
RAS-AP335DG1

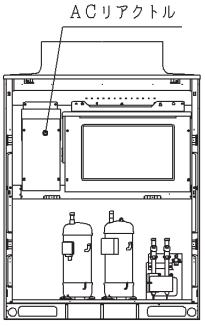

注　記

1．本品は、室外ユニット内蔵型です．室外ユニットへの取り付け作業の詳細は、ACリアクトル本体に付属の「据付点検要領書」を参照してください．

3 AC リアクトル電気配線図

（1） ACリアクトル型式：ACL-50UA, ACL-50UC
（室外ユニット型式：RAS-AP224DS3, RAS-AP280DS3, RAS-AP335DS3, RAS-AP140DG1, RAS-AP160DG1, RAS-AP224DG1, RAS-AP280DG1, RAS-AP335DG1）

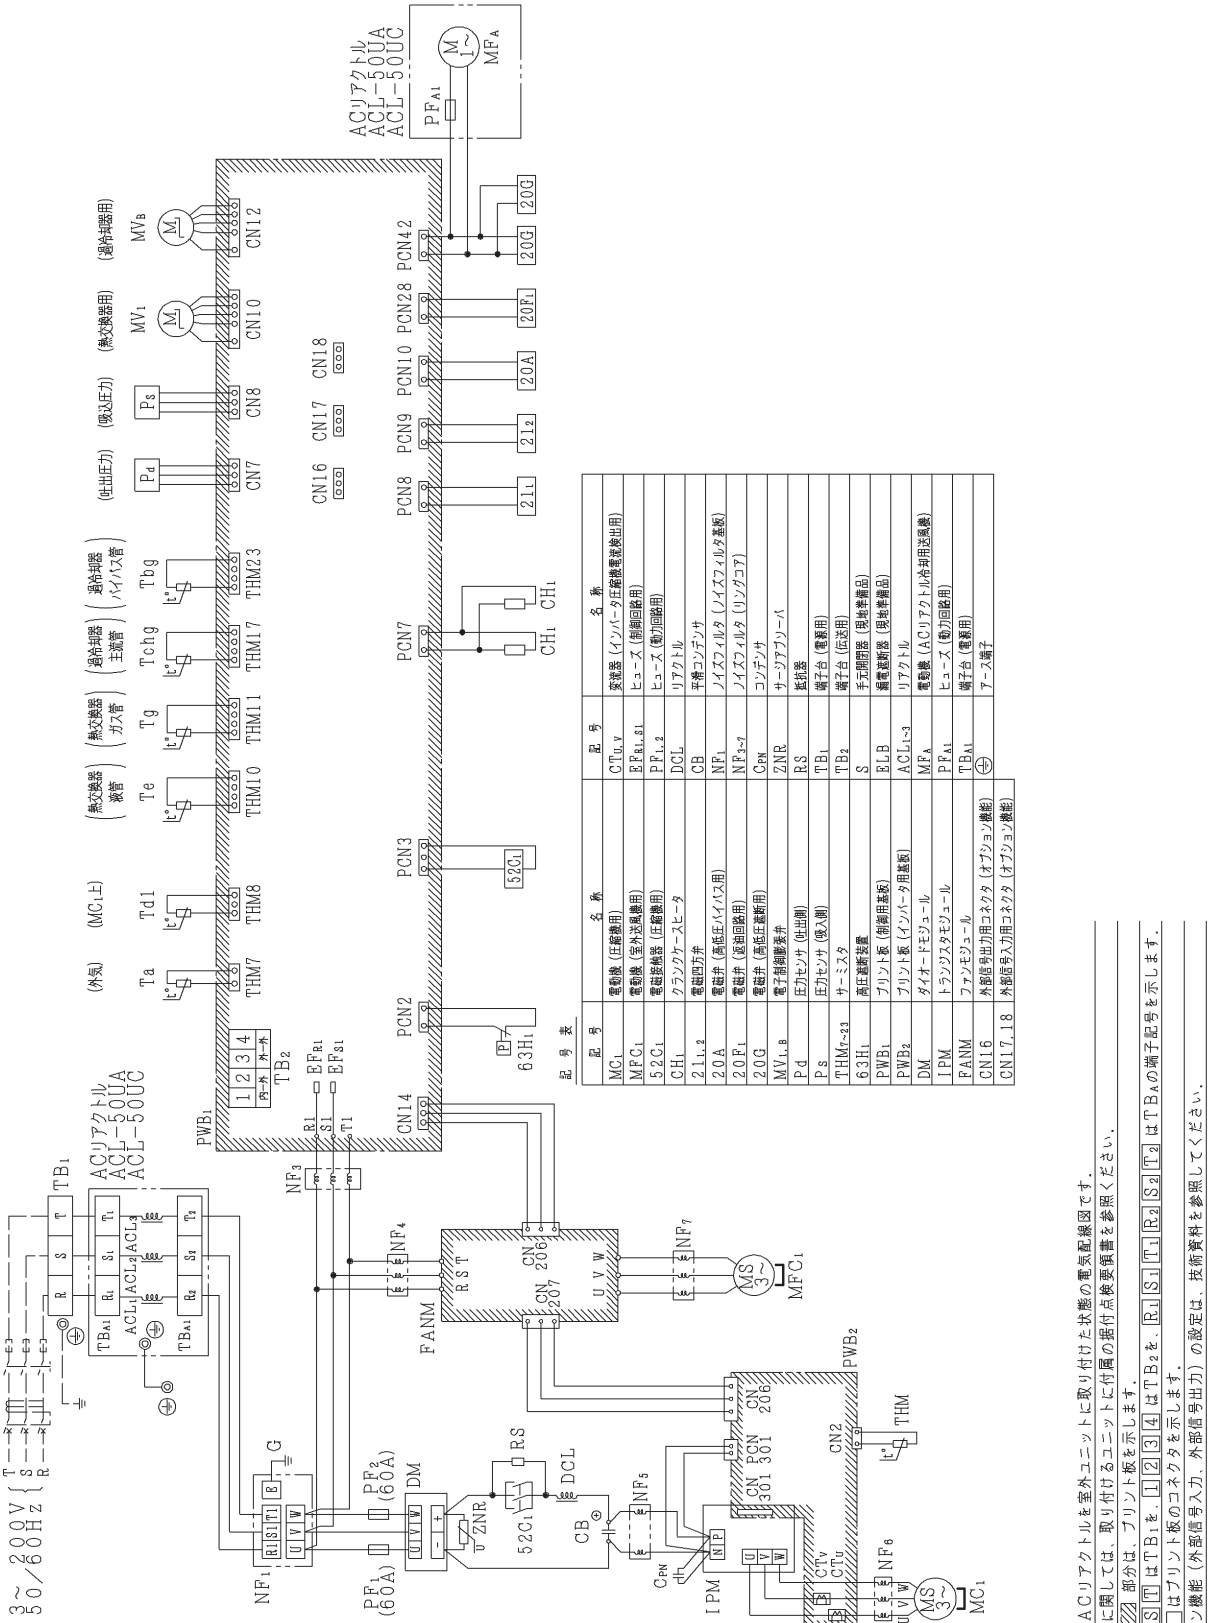

(2) ACリアクトル型式：ACL-50UA, ACL-50UC
（室外ユニット型式：RAS-AP400DS3, RAS-AP450DS3）

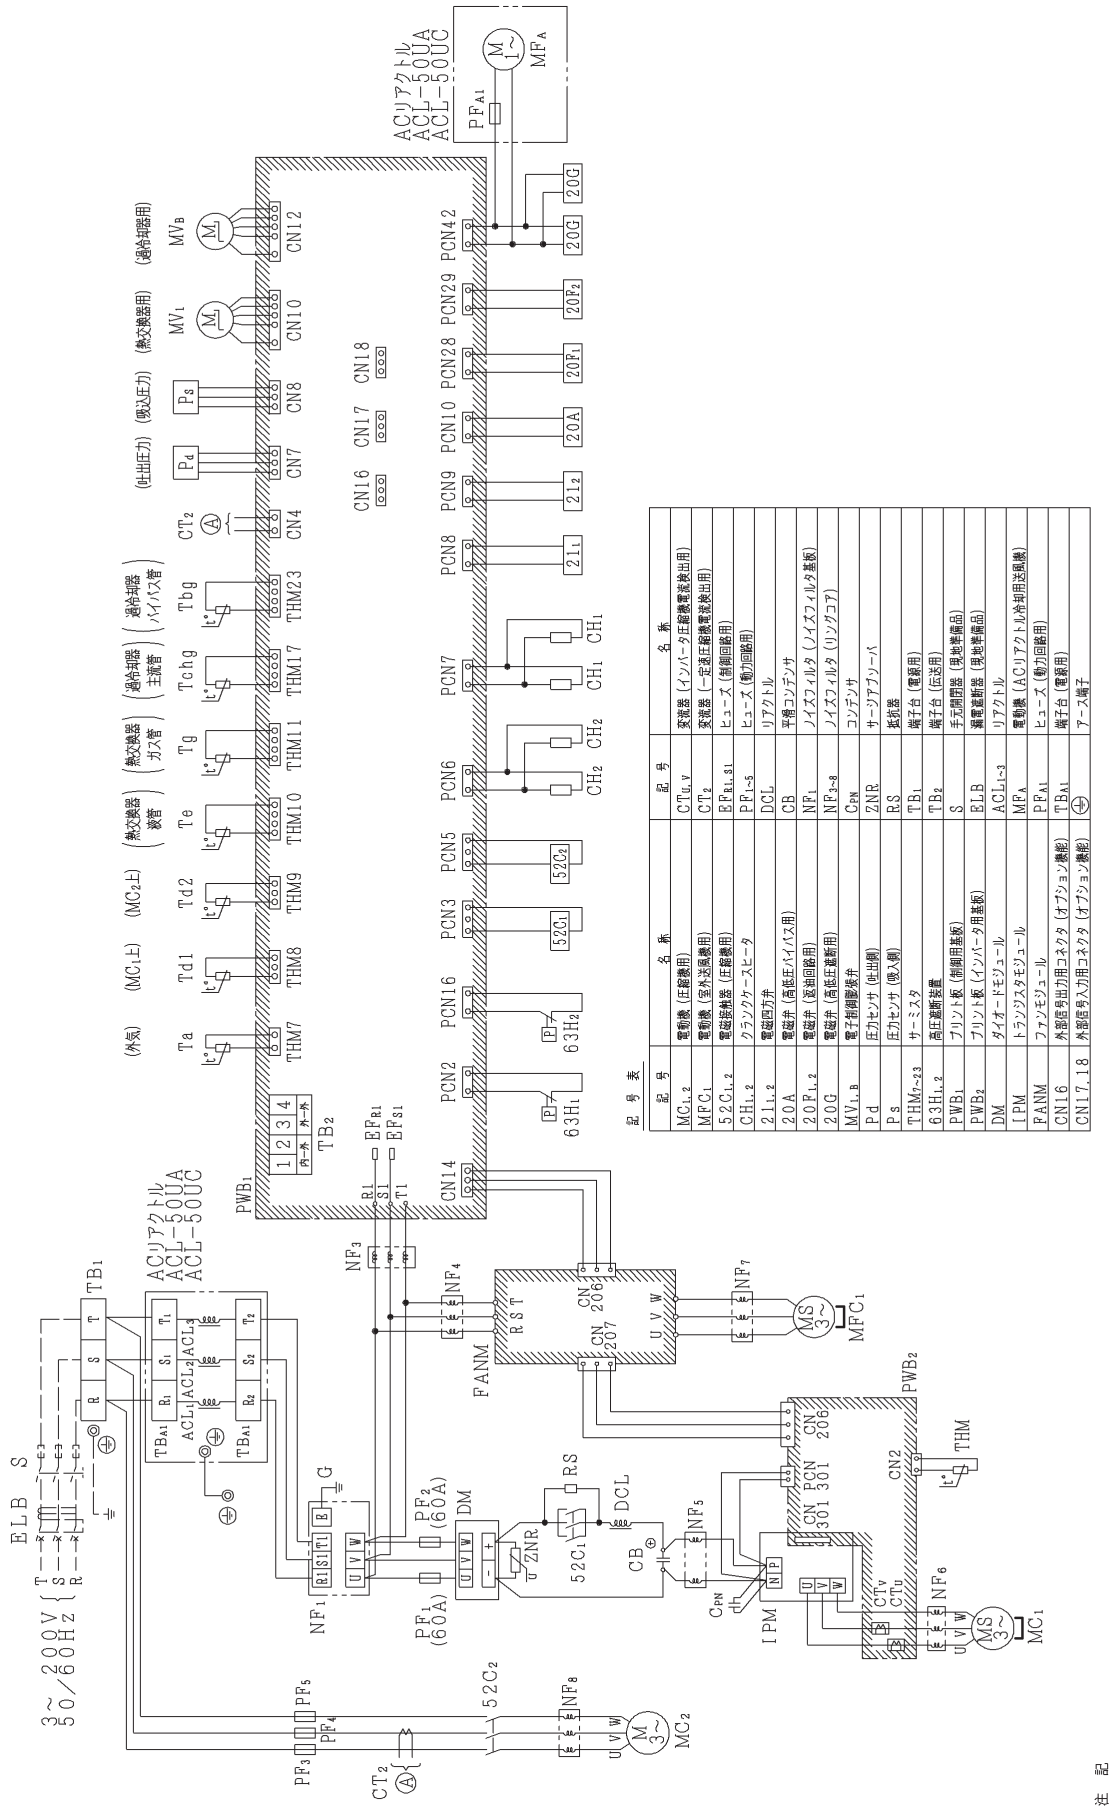

記号表

記号	名称	記号	名称
MC1,2	電動機（圧縮機用）	CTU,V	変流器（インバータ圧縮機電流検出用）
MFC1	電動機（室外送風機用）	CT2	変流器（一定速圧縮機電流検出用）
52C1,2	電磁接触器（圧縮機用）	EFR,S,T1	ヒューズ（制御回路用）
CH1,2	クランクケースヒータ	PF1~5	ヒューズ（動力回路用）
21L1,2	電磁四方弁	DCL	リアクトル
20A	電磁弁（高低圧バイパス用）	CB	平滑コンデンサ
20FL1,2	電磁弁（液油回路用）	NF1	ノイズフィルタ（ノイズフィルタ基板）
20G	電磁弁（高低圧遮断用）	NF3~8	ノイズフィルタ（リングコア）
MV1,B	電子制御膨張弁	CPFN	コンデンサ
Pd	圧力センサ（吐出側）	ZNR	サージアブソーバ
Ps	圧力センサ（吸入側）	RS	抵抗器
THM7~23	サーミスタ	TB1	端子台（電源用）
63H1,2	高圧遮断装置	TB2	端子台（伝送用）
PWB1	プリント板（制御用基板）	S	手元開閉器（現地準備品）
PWB2	プリント板（インバータ用基板）	ELB	漏電遮断器（現地準備品）
DM	ダイオードモジュール	ACL1~3	リアクトル
IPM	トランジスタモジュール	MFA	電動機（ACリアクトル冷却用送風機）
FANM	ファンモジュール	PFA1	ヒューズ（動力回路用）
CN16	外部信号出力用コネクタ（オプション機能）	TBA1	端子台（電源用）
CN17,18	外部信号入力用コネクタ（オプション機能）	⏚	アース端子

注記

1. 本図は、ACリアクトルを室外ユニットに取り付けた状態の電気配線図です。
2. 現地工事に関しては、取り付けるユニットに付属の据付点検要領書を参照ください。
3. 図中 ▨ 部分は、プリント板を示します。
4. 図中 R S T は TB1を、1 2 3 4 は TB2を、R1 S1 T1 は TBAの端子記号を示します。
5. 図中 ○ はプリント板のコネクタを示します。
6. オプション機能（外部信号入力、外部信号出力）の設定は、技術資料を参照してください。

ビルのバルコニーや途中階へ室外ユニットを設置する際に吹出口のダクト施工を容易化するために「吹出ダクトキット」をオプション化しました。

1 吹出ダクトキット型式（標準 / 高効率 共通）

適用室外ユニット型式	RAS-AP224 ～ 335DS3 RAS-AP140, 160DG1	RAS-AP400, 450DS3 RAS-AP224 ～ 335DG1
吹出ダクトキット	FDK-TP10A	FDK-TP10B

2 吹出ダクトキット外形図

＜装着イメージ図＞

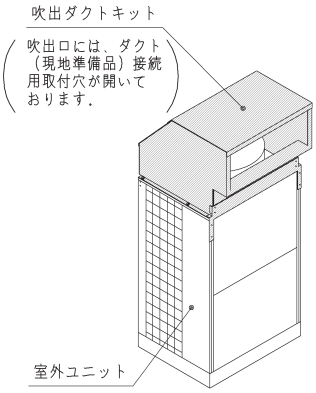

＜寸法図＞

寸法表(単位：mm)

	a	b
FDK-TP10A	896	946
FDK-TP10B	1156	1209

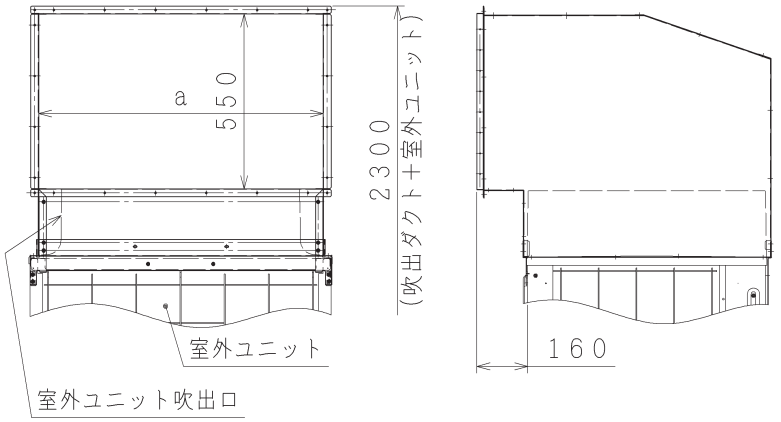

(注) 1. 吹出ダクトキットを取り付ける場合は、必ず機外静圧設定[デップスイッチ(DSW5-5 ON)]をしてください。
2. 吹出ダクトキットを取り付ける場合は、室外ユニットの吹出グリルを必ず取り外し、ダクト吹出口部にグリル(現地準備品)を取り付けてください。
3. 室外ユニットの対応可能な機外静圧(60Pa)以下でダクト設計を行ってください。(吹出ダクトキット部の静圧も含みます。)

7．参考資料

7. 参考資料 217
7.1 機器データ 218
1 振動特性・重心位置 218
■標準タイプ 218
■高効率タイプ 219
2 運転音特性（ＮＣ線図） 220
■標準タイプ 220
■高効率タイプ 226
3 耐震強度計算書 231
■標準 / 高効率 共通 231
■標準タイプ 232
■高効率タイプ 238
4 防錆処理仕様書 244
■標準 / 高効率 共通 244
7.2 その他 247
1 冷媒漏えい点検制度について 247

1 振動特性・重心位置

■標準タイプ

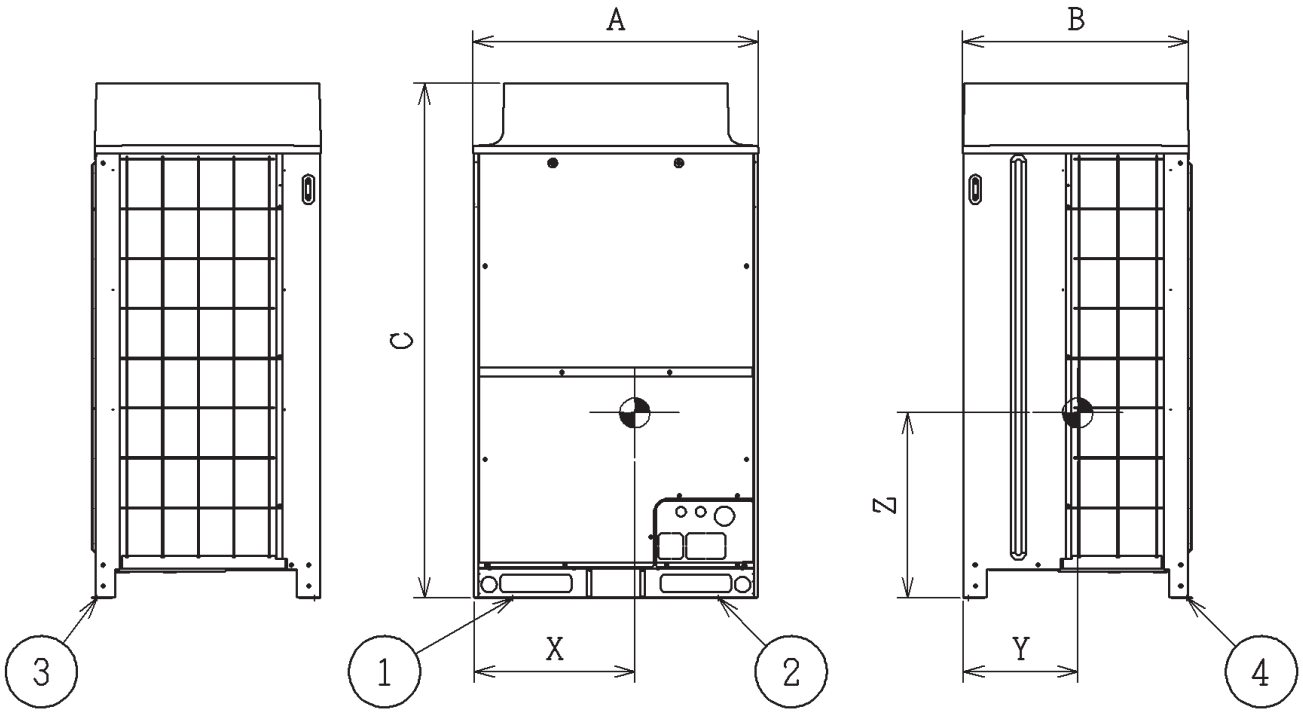

型式	製品質量 (kg)	重心位置 (mm)			製品寸法 (mm)		
		X	Y	Z	A	B	C
RAS-AP224DS3	210	465	335	645	950	765	1720
RAS-AP280DS3	225	465	350	650			
RAS-AP335DS3							
RAS-AP400DS3	305	600	320	615	1210	765	1720
RAS-AP450DS3							

電源：上段50Hz、下段60Hz

型式	上下振幅値 (μm)				振動加速度レベル（dB）			
	①	②	③	④	①	②	③	④
RAS-AP224DS3	4	3	3	2	81.3	78.8	78.8	75.2
RAS-AP280DS3	6	4	5	3	86.4	82.9	84.8	80.4
RAS-AP335DS3	7	5	7	4	88.3	85.4	88.3	83.5
RAS-AP400DS3	6	4	6	4	88.4	84.9	88.4	84.9
	7	5	7	5	89.8	86.9	89.8	86.9
RAS-AP450DS3	6	4	6	4	90.8	87.2	90.8	87.2
	7	5	7	5	92.1	89.2	92.1	89.2

振動特性測定条件

厚さ120mmのコンクリート床上（下は大地）に置き、日立標準条件で運転した設置場所の強度不足や共振などの影響がない場合の値です。

■高効率タイプ

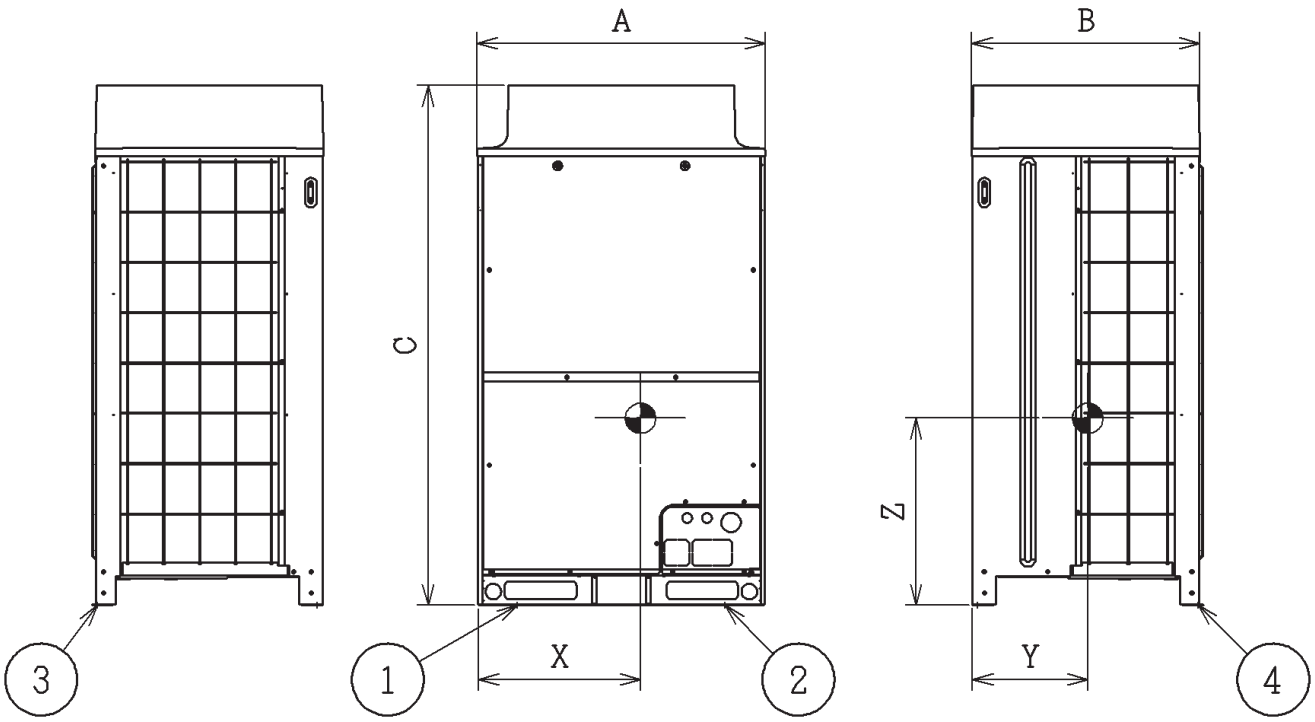

型式	製品質量 (kg)	重心位置 (mm)			製品寸法 (mm)		
		X	Y	Z	A	B	C
RAS-AP140DG1	210	465	335	645	950	765	1720
RAS-AP160DG1							
RAS-AP224DG1	255	580	350	660	1210	765	1720
RAS-AP280DG1							
RAS-AP335DG1							

電源：50Hz／60Hz

型式	上下振幅値 (μm)				振動加速度レベル (dB)			
	①	②	③	④	①	②	③	④
RAS-AP140DG1	4	3	3	2	79.5	77.0	77.0	73.4
RAS-AP160DG1	4	3	3	2	81.3	78.8	78.8	75.2
RAS-AP224DG1	7	5	7	4	86.8	83.9	86.8	81.9
RAS-AP280DG1	7	5	7	4	88.3	85.4	88.3	83.5
RAS-AP335DG1	7	5	7	5	89.8	86.9	89.8	86.9

振動特性測定条件

厚さ１２０ｍｍのコンクリート床上（下は大地）に置き、日立標準条件で運転した設置場所の強度不足や共振などの影響がない場合の値です。

2 運転音特性（NC 線図）

■標準タイプ

型式：RAS－AP224DS3

測定点：正面1m，高さ1．5m

電源周波数：50Hz／60Hz共通

運転音：(Aスケール) 標準：58dB　ナイトシフト：53dB

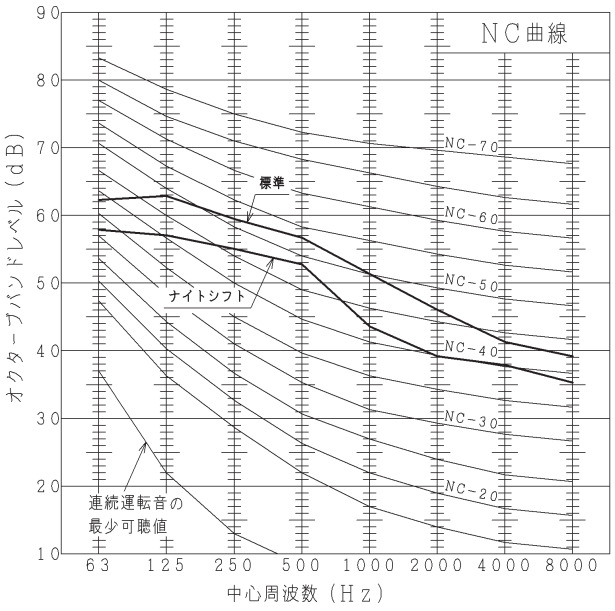

中心周波数(Hz)		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
運転音(dB)	標準	62.3	62.9	59.5	56.7	51.4	46.1	41.3	39.2
	ナイトシフト	57.9	57.1	55.1	52.8	43.6	39.2	37.9	35.3

注）運転音は無響室内にて測定したものであり、実際の据付状態では周囲の騒音や反響などの影響を受け本図より高くなりますので、据付に当たっては据付場所の環境に十分ご注意願います。
（製品背面は空気吸い込み面となり正面表示値より6dB高くなります。）

型式：RAS－AP280DS3

測定点：正面1m，高さ1．5m

電源周波数：50Hz／60Hz共通

運転音：(Aスケール) 標準：58dB　ナイトシフト：53dB

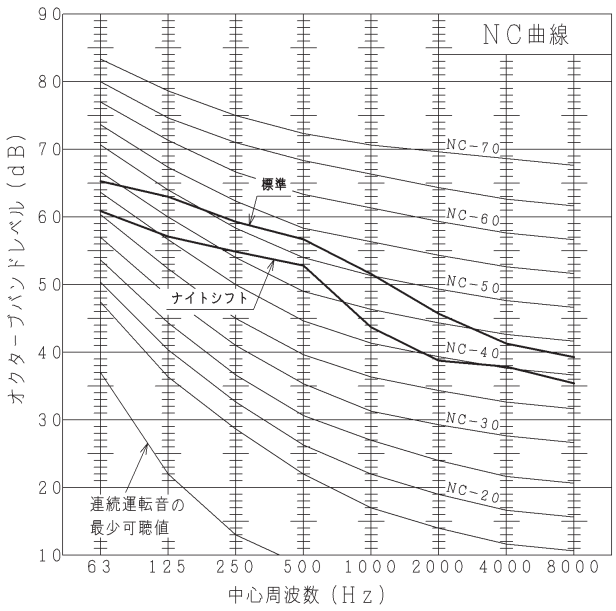

中心周波数(Hz)		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
運転音(dB)	標準	65.3	63.0	59.3	56.7	51.6	45.7	41.3	39.3
	ナイトシフト	60.9	57.1	54.9	52.8	43.7	38.8	37.9	35.4

注）運転音は無響室内にて測定したものであり、実際の据付状態では周囲の騒音や反響などの影響を受け本図より高くなりますので、据付に当たっては据付場所の環境に十分ご注意願います。
（製品背面は空気吸い込み面となり正面表示値より6dB高くなります。）

型式：RAS－AP335DS3

測定点：正面1m，高さ1．5m

電源周波数：50Hz／60Hz共通

運転音：(Aスケール) 標準：60dB　ナイトシフト：55dB

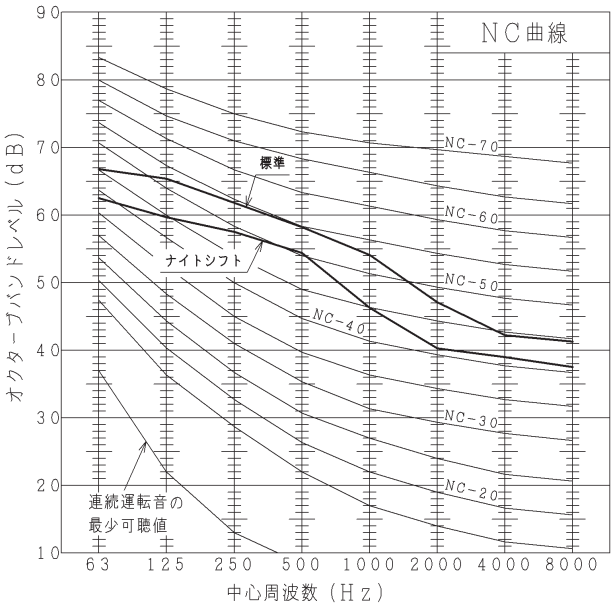

中心周波数(Hz)		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
運転音(dB)	標準	66.8	65.4	61.8	58.2	54.1	47.1	42.2	41.3
	ナイトシフト	62.5	59.7	57.5	54.4	46.3	40.3	39.0	37.5

注）運転音は無響室内にて測定したものであり、実際の据付状態では周囲の騒音や反響などの影響を受け本図より高くなりますので、据付に当たっては据付場所の環境に十分ご注意願います。
（製品背面は空気吸い込み面となり正面表示値より6dB高くなります。）

型式：RAS－AP400DS3

測定点：正面1m，高さ1．5m

電源周波数：50Hz／60Hz共通

運転音：(Aスケール) 標準：62dB　ナイトシフト：57dB

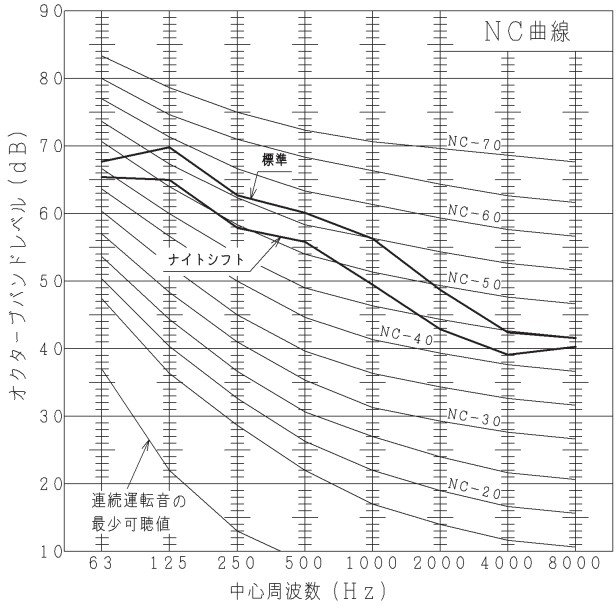

中心周波数(Hz)		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
運転音(dB)	標準	67.7	69.8	62.7	60.1	56.3	48.7	42.4	41.6
	ナイトシフト	65.4	65.0	57.9	55.8	49.5	42.9	39.1	40.3

注）運転音は無響室内にて測定したものであり、実際の据付状態では周囲の騒音や反響などの影響を受け本図より高くなりますので、据付に当たっては据付場所の環境に十分ご注意願います。
（製品背面は空気吸い込み面となり正面表示値より6dB高くなります。）

型式：ＲＡＳ－ＡＰ４５０ＤＳ３

測定点：正面１ｍ，高さ１．５ｍ

電源周波数：５０Ｈｚ／６０Ｈｚ共通

運転音：（Aスケール）標準：６４ｄＢ　ナイトシフト：５７ｄＢ

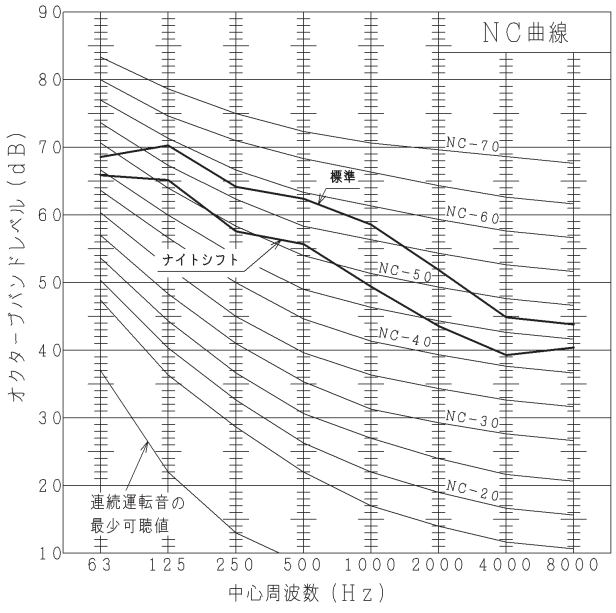

中心周波数（Hz）		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
運転音（dB）	標準	68.6	70.3	64.2	62.4	58.6	51.9	44.9	43.8
	ナイトシフト	65.9	65.2	57.6	55.7	49.4	43.6	39.3	40.4

注）運転音は無響室内にて測定したものであり、実際の据付状態では周囲の騒音や反響などの影響を受け本図より高くなりますので、据付に当たっては据付場所の環境に十分ご注意願います。
（製品背面は空気吸い込み面となり正面表示値より６ｄＢ高くなります。）

型式：ＲＡＳ－ＡＰ５００ＤＳ３

測定点：正面１ｍ，高さ１．５ｍ

電源周波数：５０Ｈｚ／６０Ｈｚ共通

運転音：（Aスケール）標準：６１ｄＢ　ナイトシフト：５６ｄＢ

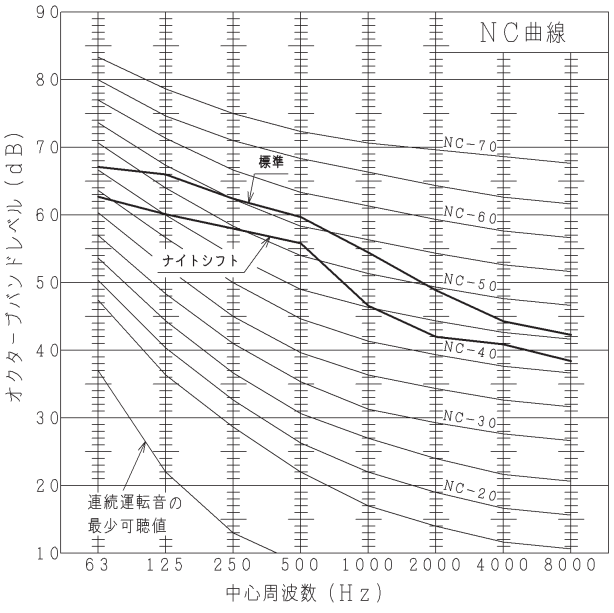

中心周波数（Hz）		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
運転音（dB）	標準	67.1	66.0	62.4	59.7	54.5	48.9	44.3	42.3
	ナイトシフト	62.7	60.1	58.0	55.8	46.6	42.0	40.9	38.4

注）運転音は無響室内にて測定したものであり、実際の据付状態では周囲の騒音や反響などの影響を受け本図より高くなりますので、据付に当たっては据付場所の環境に十分ご注意願います。
（製品背面は空気吸い込み面となり正面表示値より６ｄＢ高くなります。）

型式：ＲＡＳ－ＡＰ５６０ＤＳ３

測定点：正面１ｍ，高さ１．５ｍ

電源周波数：５０Ｈｚ／６０Ｈｚ共通

運転音：（Aスケール）標準：６３ｄＢ　ナイトシフト：５８ｄＢ

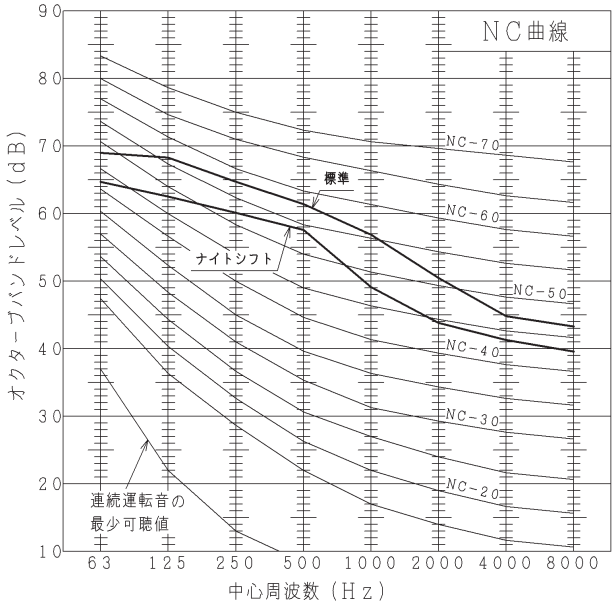

中心周波数（Hz）		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
運転音（dB）	標準	69.0	68.3	64.7	61.4	56.9	50.5	44.8	43.4
	ナイトシフト	64.7	62.5	60.1	57.6	49.1	43.8	41.3	39.6

注）運転音は無響室内にて測定したものであり、実際の据付状態では周囲の騒音や反響などの影響を受け本図より高くなりますので、据付に当たっては据付場所の環境に十分ご注意願います。
（製品背面は空気吸い込み面となり正面表示値より６ｄＢ高くなります。）

型式：ＲＡＳ－ＡＰ６１５ＤＳ３

測定点：正面１ｍ，高さ１．５ｍ

電源周波数：５０Ｈｚ／６０Ｈｚ共通

運転音：（Aスケール）標準：６４ｄＢ　ナイトシフト：５９ｄＢ

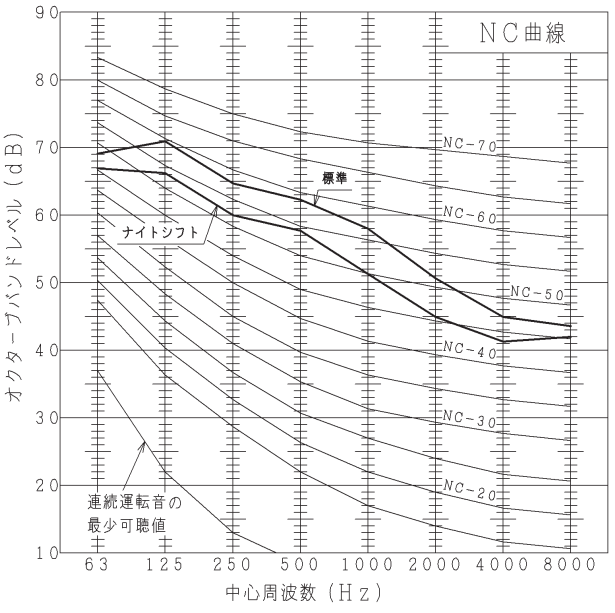

中心周波数（Hz）		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
運転音（dB）	標準	69.1	70.9	64.7	62.3	58.0	50.6	44.9	43.6
	ナイトシフト	66.9	66.2	60.0	57.7	51.3	44.9	41.3	42.0

注）運転音は無響室内にて測定したものであり、実際の据付状態では周囲の騒音や反響などの影響を受け本図より高くなりますので、据付に当たっては据付場所の環境に十分ご注意願います。
（製品背面は空気吸い込み面となり正面表示値より６ｄＢ高くなります。）

型式：RAS－AP690DS3

測定点：正面1m，高さ1．5m

電源周波数：50Hz／60Hz共通

運転音：(Aスケール)　標準：64dB　ナイトシフト：59dB

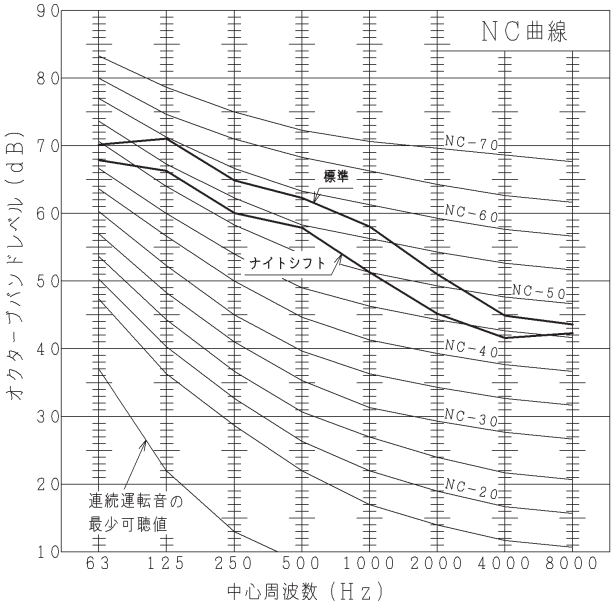

中心周波数(Hz)		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
運転音(dB)	標準	70.2	71.1	64.9	62.3	58.1	51.0	44.9	43.6
	ナイトシフト	67.9	66.3	60.1	57.9	51.3	45.2	41.6	42.3

注）運転音は無響室内にて測定したものであり、実際の据付状態では周囲の騒音や反響などの影響を受け本図より高くなりますので、据付に当たっては据付場所の環境に十分ご注意願います。
（製品背面は空気吸い込み面となり正面表示値より6dB高くなります。）

型式：RAS－AP730DS3

測定点：正面1m，高さ1．5m

電源周波数：50Hz／60Hz共通

運転音：(Aスケール)　標準：65dB　ナイトシフト：60dB

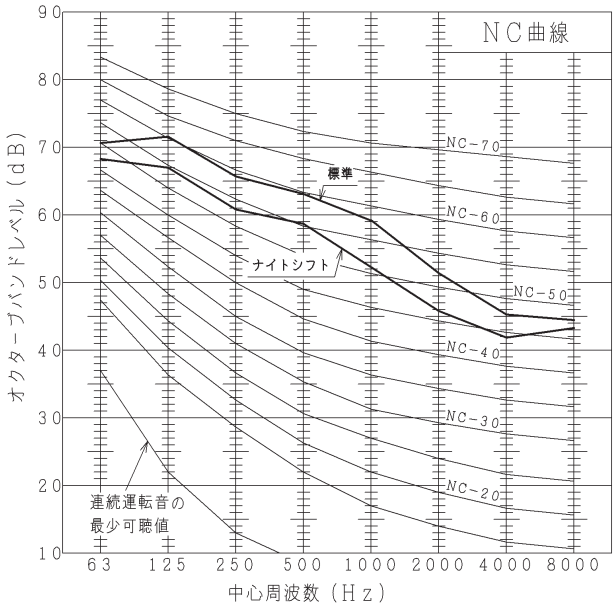

中心周波数(Hz)		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
運転音(dB)	標準	70.7	71.6	65.7	63.1	59.2	51.4	45.3	44.5
	ナイトシフト	68.3	67.0	60.8	58.7	52.3	45.8	41.9	43.3

注）運転音は無響室内にて測定したものであり、実際の据付状態では周囲の騒音や反響などの影響を受け本図より高くなりますので、据付に当たっては据付場所の環境に十分ご注意願います。
（製品背面は空気吸い込み面となり正面表示値より6dB高くなります。）

型式：RAS－AP800DS3

測定点：正面1m，高さ1．5m

電源周波数：50Hz／60Hz共通

運転音：(Aスケール)　標準：65dB　ナイトシフト：60dB

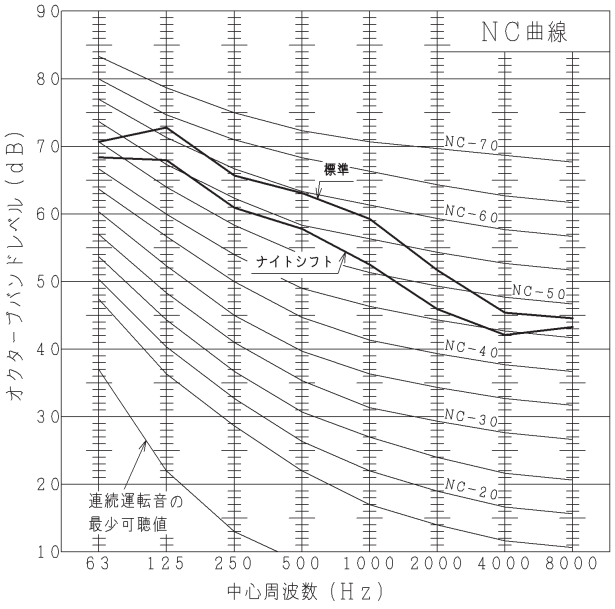

中心周波数(Hz)		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
運転音(dB)	標準	70.7	72.8	65.7	63.1	59.3	51.7	45.4	44.6
	ナイトシフト	68.4	68.0	60.9	58.8	52.5	45.9	42.1	43.3

注）運転音は無響室内にて測定したものであり、実際の据付状態では周囲の騒音や反響などの影響を受け本図より高くなりますので、据付に当たっては据付場所の環境に十分ご注意願います。
（製品背面は空気吸い込み面となり正面表示値より6dB高くなります。）

型式：RAS－AP850DS3

測定点：正面1m，高さ1．5m

電源周波数：50Hz／60Hz共通

運転音：(Aスケール)　標準：66dB　ナイトシフト：61dB

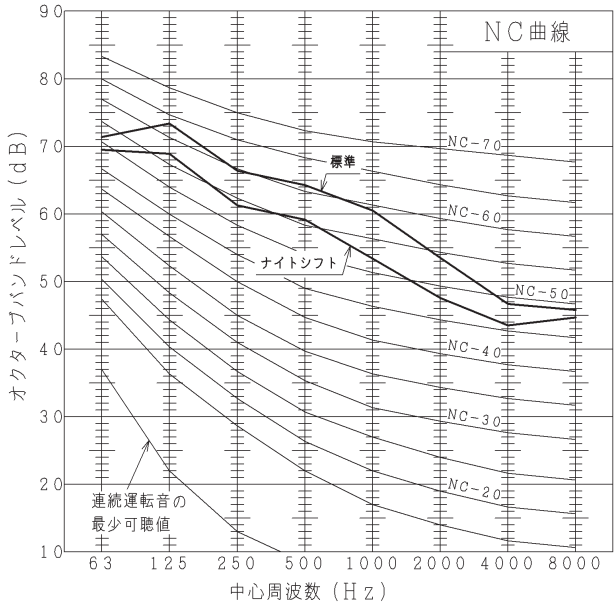

中心周波数(Hz)		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
運転音(dB)	標準	71.4	73.4	66.4	64.3	60.5	53.5	46.7	45.8
	ナイトシフト	69.5	68.9	61.3	59.2	53.4	47.6	43.5	44.7

注）運転音は無響室内にて測定したものであり、実際の据付状態では周囲の騒音や反響などの影響を受け本図より高くなりますので、据付に当たっては据付場所の環境に十分ご注意願います。
（製品背面は空気吸い込み面となり正面表示値より6dB高くなります。）

型式：RAS－AP900DS3

測定点：正面1m，高さ1．5m

電源周波数：50Hz／60Hz共通

運転音：(Aスケール)　標準：67dB　ナイトシフト：61dB

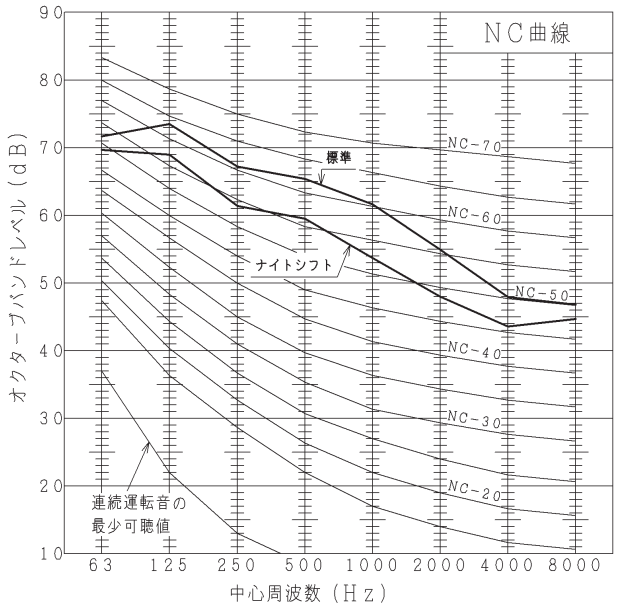

中心周波数(Hz)		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
運転音(dB)	標準	71.7	73.5	67.2	65.4	61.6	54.9	47.9	46.8
	ナイトシフト	69.7	69.0	61.4	59.5	53.7	48.0	43.6	44.7

注）運転音は無響室内にて測定したものであり、実際の据付状態では周囲の騒音や反響などの影響を受け本図より高くなりますので、据付に当たっては据付場所の環境に十分ご注意願います。
（製品背面は空気吸い込み面となり正面表示値より6dB高くなります。）

型式：RAS－AP950DS3

測定点：正面1m，高さ1．5m

電源周波数：50Hz／60Hz共通

運転音：(Aスケール)　標準：65dB　ナイトシフト：60dB

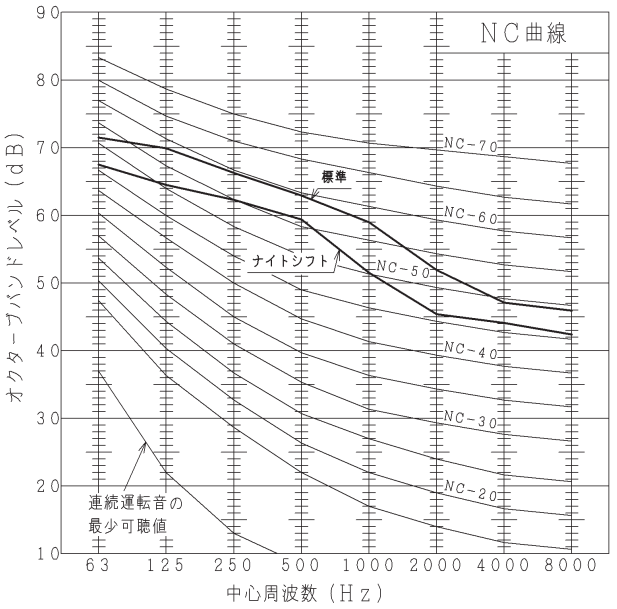

中心周波数(Hz)		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
運転音(dB)	標準	71.5	69.9	66.3	62.9	59.0	51.9	47.1	45.9
	ナイトシフト	67.5	64.5	62.3	59.4	51.5	45.4	44.1	42.4

注）運転音は無響室内にて測定したものであり、実際の据付状態では周囲の騒音や反響などの影響を受け本図より高くなりますので、据付に当たっては据付場所の環境に十分ご注意願います。
（製品背面は空気吸い込み面となり正面表示値より6dB高くなります。）

型式：RAS－AP1000DS3

測定点：正面1m，高さ1．5m

電源周波数：50Hz／60Hz共通

運転音：(Aスケール)　標準：65dB　ナイトシフト：60dB

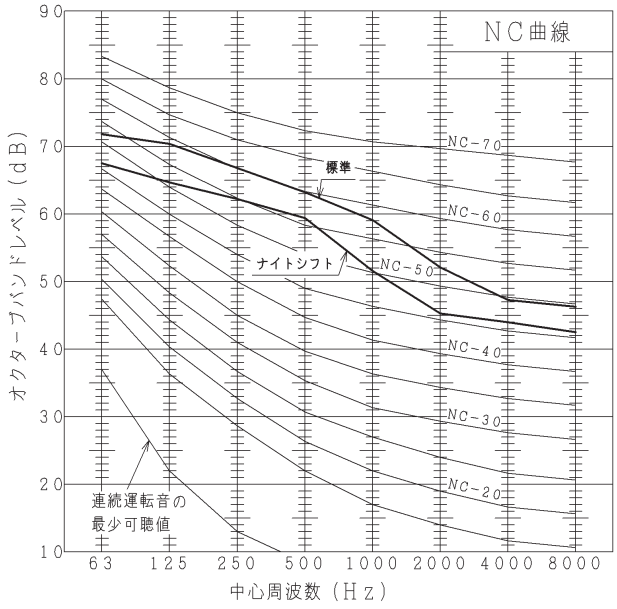

中心周波数(Hz)		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
運転音(dB)	標準	71.8	70.4	66.8	63.2	59.1	52.1	47.3	46.3
	ナイトシフト	67.5	64.7	62.2	59.4	51.6	45.3	44.0	42.5

注）運転音は無響室内にて測定したものであり、実際の据付状態では周囲の騒音や反響などの影響を受け本図より高くなりますので、据付に当たっては据付場所の環境に十分ご注意願います。
（製品背面は空気吸い込み面となり正面表示値より6dB高くなります。）

型式：RAS－AP1090DS3

測定点：正面1m，高さ1．5m

電源周波数：50Hz／60Hz共通

運転音：(Aスケール)　標準：66dB　ナイトシフト：61dB

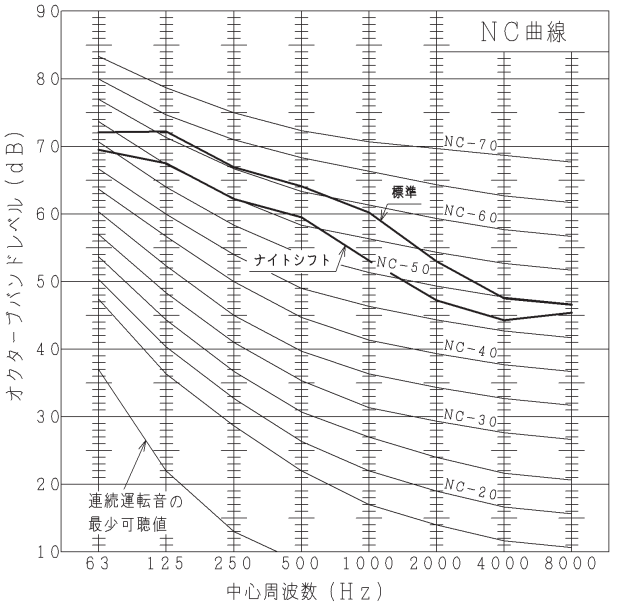

中心周波数(Hz)		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
運転音(dB)	標準	72.1	72.2	66.9	64.1	60.2	53.0	47.5	46.6
	ナイトシフト	69.5	67.5	62.2	59.5	53.1	47.2	44.3	45.4

注）運転音は無響室内にて測定したものであり、実際の据付状態では周囲の騒音や反響などの影響を受け本図より高くなりますので、据付に当たっては据付場所の環境に十分ご注意願います。
（製品背面は空気吸い込み面となり正面表示値より6dB高くなります。）

型式：RAS－AP1120DS3

測定点：正面1m，高さ1．5m

電源周波数：50Hz／60Hz共通

運転音（Aスケール）：標準：67dB　ナイトシフト：61dB

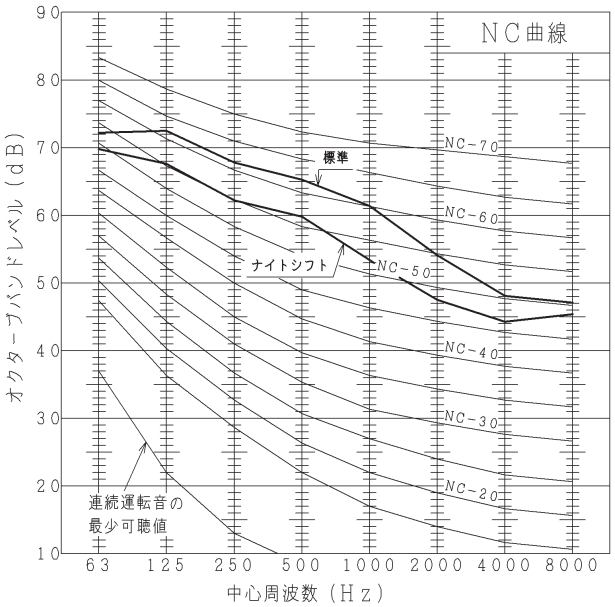

中心周波数（Hz）		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
運転音（dB）	標準	72.2	72.5	67.8	65.3	61.4	54.1	48.1	47.1
	ナイトシフト	69.8	67.6	62.2	59.8	53.4	47.5	44.3	45.4

注）運転音は無響室内にて測定したものであり、実際の据付状態では周囲の騒音や反響などの影響を受け本図より高くなりますので、据付に当たっては据付場所の環境に十分ご注意願います。
（製品背面は空気吸い込み面となり正面表示値より6dB高くなります。）

型式：RAS－AP1180DS3

測定点：正面1m，高さ1．5m

電源周波数：50Hz／60Hz共通

運転音（Aスケール）：標準：67dB　ナイトシフト：62dB

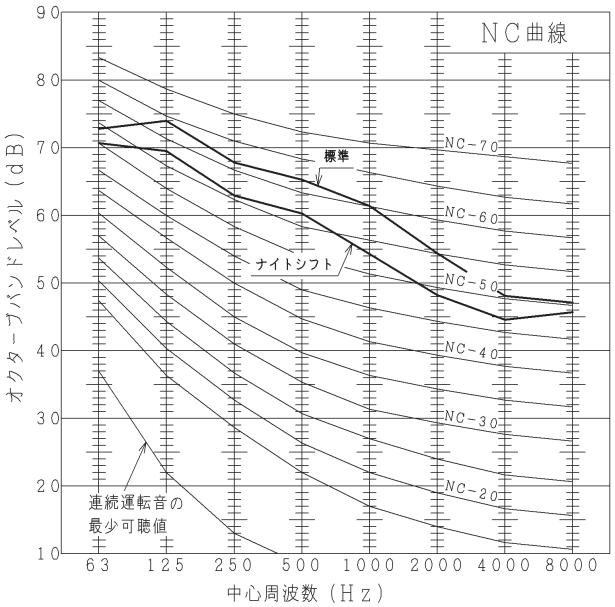

中心周波数（Hz）		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
運転音（dB）	標準	72.8	74.0	67.8	65.3	61.4	54.4	48.1	47.1
	ナイトシフト	70.7	69.5	62.9	60.3	54.3	48.2	44.6	45.7

注）運転音は無響室内にて測定したものであり、実際の据付状態では周囲の騒音や反響などの影響を受け本図より高くなりますので、据付に当たっては据付場所の環境に十分ご注意願います。
（製品背面は空気吸い込み面となり正面表示値より6dB高くなります。）

型式：RAS－AP1250DS3

測定点：正面1m，高さ1．5m

電源周波数：50Hz／60Hz共通

運転音（Aスケール）：標準：68dB　ナイトシフト：62dB

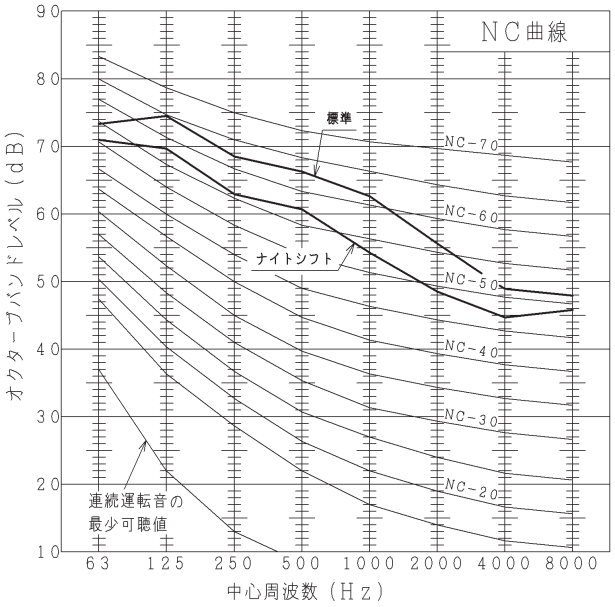

中心周波数（Hz）		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
運転音（dB）	標準	73.3	74.5	68.5	66.3	62.6	55.6	48.9	47.9
	ナイトシフト	71.0	69.7	62.9	60.7	54.3	48.5	44.7	45.8

注）運転音は無響室内にて測定したものであり、実際の据付状態では周囲の騒音や反響などの影響を受け本図より高くなりますので、据付に当たっては据付場所の環境に十分ご注意願います。
（製品背面は空気吸い込み面となり正面表示値より6dB高くなります。）

型式：RAS－AP1320DS3

測定点：正面1m，高さ1．5m

電源周波数：50Hz／60Hz共通

運転音（Aスケール）：標準：68dB　ナイトシフト：63dB

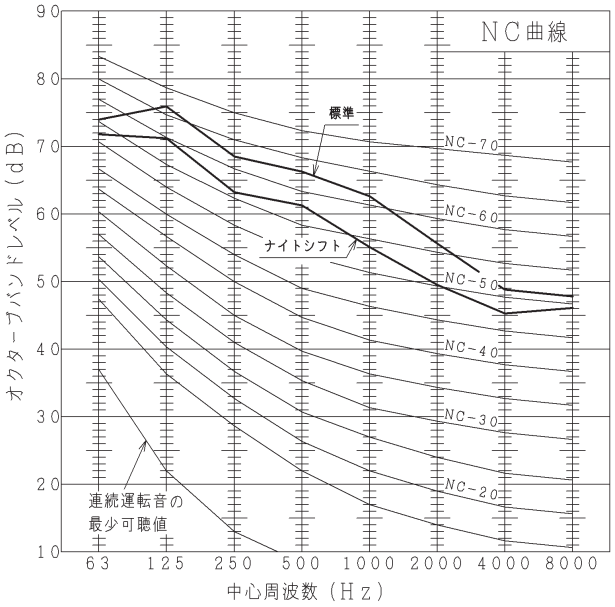

中心周波数（Hz）		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
運転音（dB）	標準	74.0	75.9	68.5	66.3	62.6	55.6	48.8	47.8
	ナイトシフト	71.8	71.2	63.2	61.4	55.1	49.5	45.3	46.1

注）運転音は無響室内にて測定したものであり、実際の据付状態では周囲の騒音や反響などの影響を受け本図より高くなりますので、据付に当たっては据付場所の環境に十分ご注意願います。
（製品背面は空気吸い込み面となり正面表示値より6dB高くなります。）

型式：RAS－AP1360DS3

測定点：正面1m，高さ1．5m

電源周波数：50Hz／60Hz共通

運転音：(Aスケール)　標準：69dB　ナイトシフト：63dB

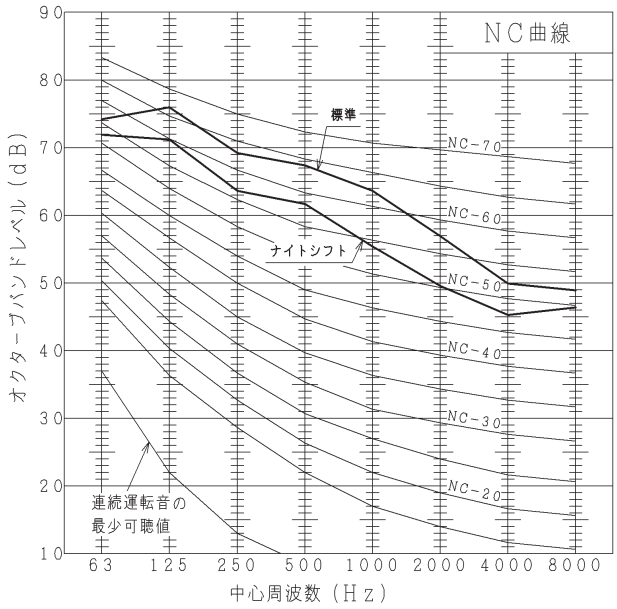

中心周波数（Hz）		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
運転音（dB）	標準	74.2	76.0	69.2	67.4	63.6	56.9	49.9	48.9
	ナイトシフト	71.9	71.2	63.6	61.7	55.4	49.6	45.3	46.4

注）運転音は無響室内にて測定したものであり、実際の据付状態では周囲の騒音や反響などの影響を受け本図より高くなりますので、据付に当たっては据付場所の環境に十分ご注意願います。
（製品背面は空気吸い込み面となり正面表示値より6dB高くなります。）

型式：RAS－AP1400DS3

測定点：正面1m，高さ1．5m

電源周波数：50Hz／60Hz共通

運転音：(Aスケール)　標準：67dB　ナイトシフト：62dB

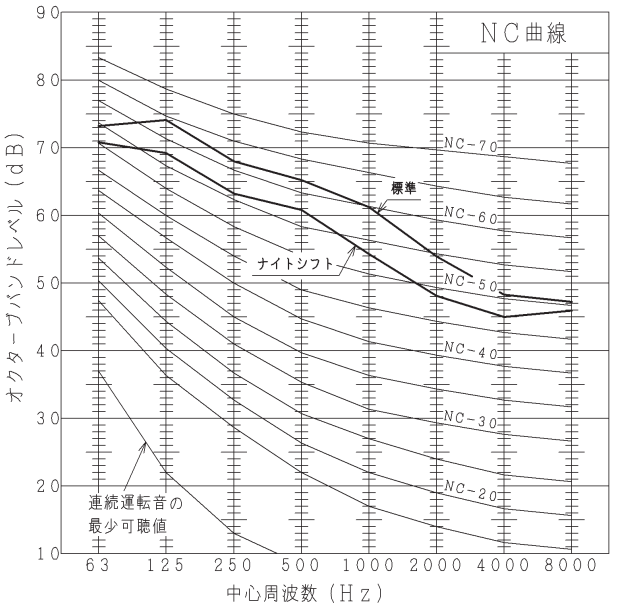

中心周波数（Hz）		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
運転音（dB）	標準	73.2	74.1	68.0	65.2	61.2	53.9	48.3	47.2
	ナイトシフト	70.8	69.2	63.2	60.8	54.3	48.1	45.0	45.9

注）運転音は無響室内にて測定したものであり、実際の据付状態では周囲の騒音や反響などの影響を受け本図より高くなりますので、据付に当たっては据付場所の環境に十分ご注意願います。
（製品背面は空気吸い込み面となり正面表示値より6dB高くなります。）

型式：RAS－AP1450DS3

測定点：正面1m，高さ1．5m

電源周波数：50Hz／60Hz共通

運転音：(Aスケール)　標準：68dB　ナイトシフト：63dB

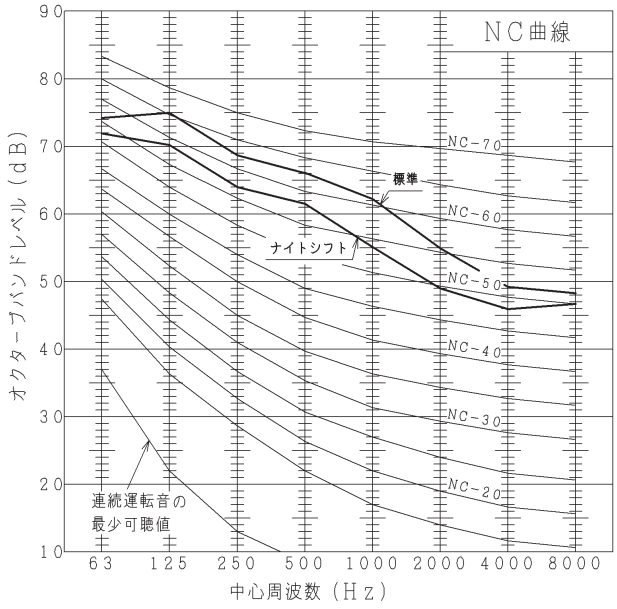

中心周波数（Hz）		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
運転音（dB）	標準	74.2	75.0	68.7	66.1	62.2	54.9	49.2	48.3
	ナイトシフト	71.9	70.2	64.0	61.5	55.1	49.1	45.9	46.7

注）運転音は無響室内にて測定したものであり、実際の据付状態では周囲の騒音や反響などの影響を受け本図より高くなりますので、据付に当たっては据付場所の環境に十分ご注意願います。
（製品背面は空気吸い込み面となり正面表示値より6dB高くなります。）

型式：RAS－AP1500DS3

測定点：正面1m，高さ1．5m

電源周波数：50Hz／60Hz共通

運転音：(Aスケール)　標準：68dB　ナイトシフト：63dB

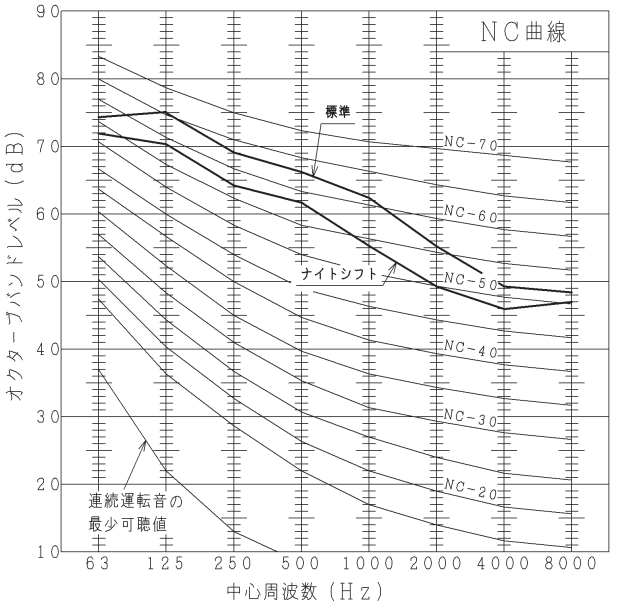

中心周波数（Hz）		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
運転音（dB）	標準	74.3	75.1	69.1	66.2	62.4	55.2	49.3	48.4
	ナイトシフト	71.9	70.3	64.2	61.7	55.3	49.3	45.9	47.0

注）運転音は無響室内にて測定したものであり、実際の据付状態では周囲の騒音や反響などの影響を受け本図より高くなりますので、据付に当たっては据付場所の環境に十分ご注意願います。
（製品背面は空気吸い込み面となり正面表示値より6dB高くなります。）

■高効率タイプ

型式：RAS－AP140DG1

測定点：正面1m，高さ1．5m

電源周波数：50Hz／60Hz共通

運転音（Aスケール）：標準：55dB　ナイトシフト：52dB

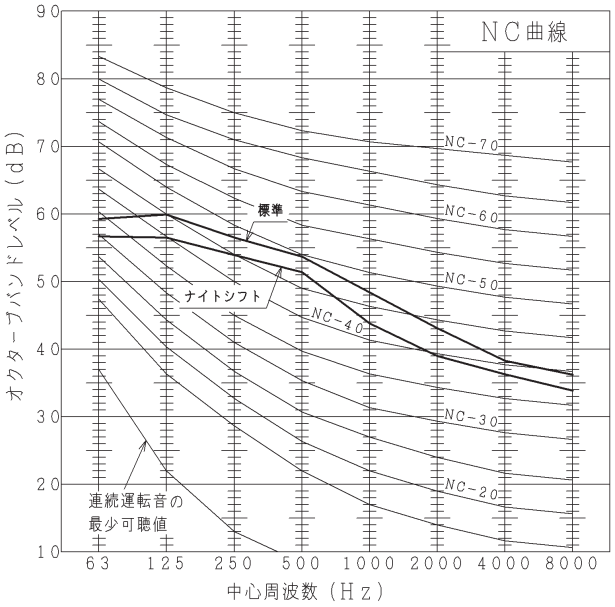

中心周波数（Hz）		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
運転音（dB）	標準	59.3	59.9	56.5	53.7	48.4	43.1	38.3	36.2
	ナイトシフト	56.7	56.5	53.9	51.4	43.8	39.0	36.3	33.9

注）運転音は無響室内にて測定したものであり、実際の据付状態では周囲の騒音や反響などの影響を受け本図より高くなりますので、据付に当たっては据付場所の環境に十分ご注意願います。
（製品背面は空気吸い込み面となり正面表示値より6dB高くなります。）

型式：RAS－AP160DG1

測定点：正面1m，高さ1．5m

電源周波数：50Hz／60Hz共通

運転音（Aスケール）：標準：56dB　ナイトシフト：52dB

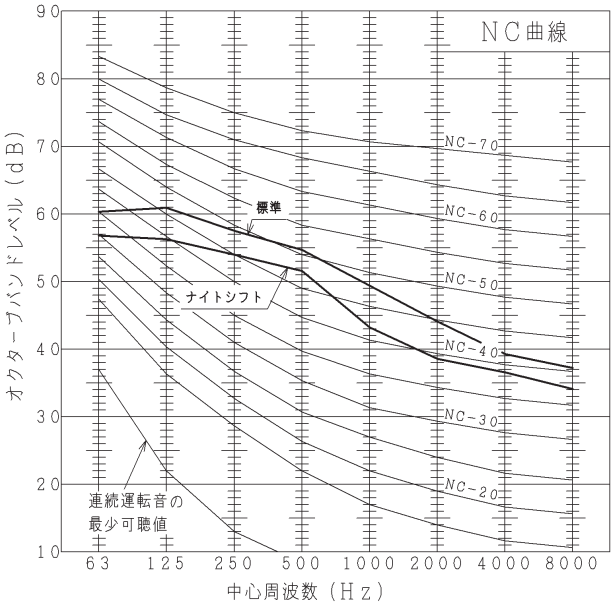

中心周波数（Hz）		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
運転音（dB）	標準	60.3	60.9	57.5	54.7	49.4	44.1	39.3	37.2
	ナイトシフト	56.8	56.3	54.0	51.6	43.2	38.6	36.6	34.1

注）運転音は無響室内にて測定したものであり、実際の据付状態では周囲の騒音や反響などの影響を受け本図より高くなりますので、据付に当たっては据付場所の環境に十分ご注意願います。
（製品背面は空気吸い込み面となり正面表示値より6dB高くなります。）

型式：RAS－AP224DG1

測定点：正面1m，高さ1．5m

電源周波数：50Hz／60Hz共通

運転音（Aスケール）：標準：58dB　ナイトシフト：53dB

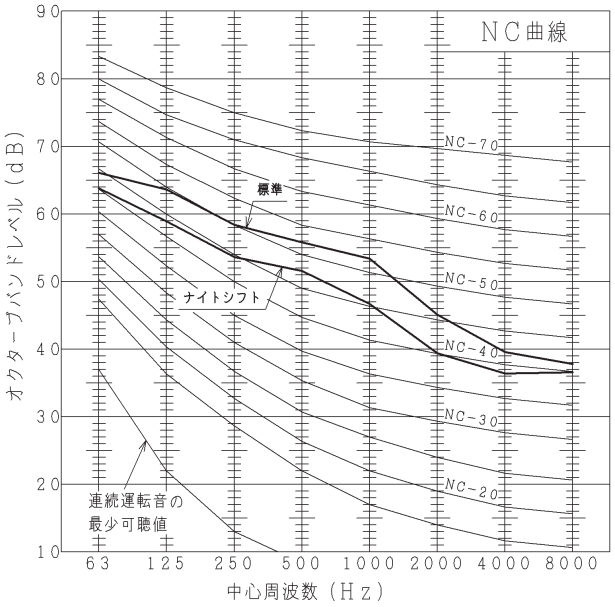

中心周波数（Hz）		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
運転音（dB）	標準	66.1	63.6	58.4	55.8	53.4	45.1	39.6	37.8
	ナイトシフト	63.8	58.9	53.6	51.6	46.7	39.4	36.4	36.6

注）運転音は無響室内にて測定したものであり、実際の据付状態では周囲の騒音や反響などの影響を受け本図より高くなりますので、据付に当たっては据付場所の環境に十分ご注意願います。
（製品背面は空気吸い込み面となり正面表示値より6dB高くなります。）

型式：RAS－AP280DG1

測定点：正面1m，高さ1．5m

電源周波数：50Hz／60Hz共通

運転音（Aスケール）：標準：59dB　ナイトシフト：54dB

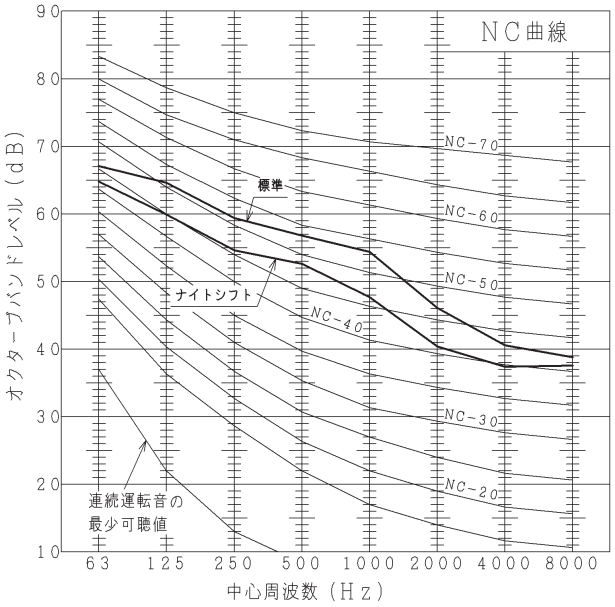

中心周波数（Hz）		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
運転音（dB）	標準	67.1	64.6	59.4	56.8	54.4	46.1	40.6	38.8
	ナイトシフト	64.8	59.9	54.6	52.6	47.7	40.4	37.4	37.6

注）運転音は無響室内にて測定したものであり、実際の据付状態では周囲の騒音や反響などの影響を受け本図より高くなりますので、据付に当たっては据付場所の環境に十分ご注意願います。
（製品背面は空気吸い込み面となり正面表示値より6dB高くなります。）

型式：RAS－AP335DG1

測定点：正面1m，高さ1．5m

電源周波数：50Hz／60Hz共通

運転音（Aスケール）：標準：61dB　ナイトシフト：56dB

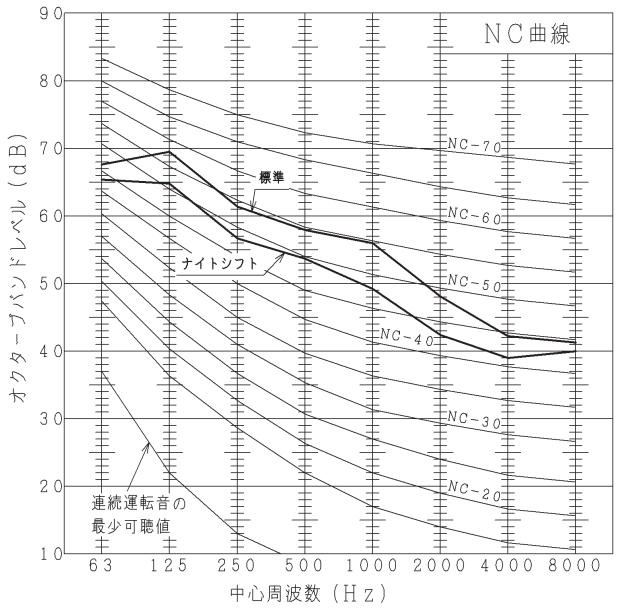

中心周波数（Hz）		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
運転音（dB）	標準	67.6	69.5	61.4	57.9	56.0	48.1	42.2	41.3
	ナイトシフト	65.4	64.8	56.7	53.7	49.2	42.4	39.0	40.0

注）運転音は無響室内にて測定したものであり、実際の据付状態では周囲の騒音や反響などの影響を受け本図より高くなりますので、据付に当たっては据付場所の環境に十分ご注意願います。
（製品背面は空気吸い込み面となり正面表示値より6dB高くなります。）

型式：RAS－AP400DG1

測定点：正面1m，高さ1．5m

電源周波数：50Hz／60Hz共通

運転音（Aスケール）：標準：61dB　ナイトシフト：56dB

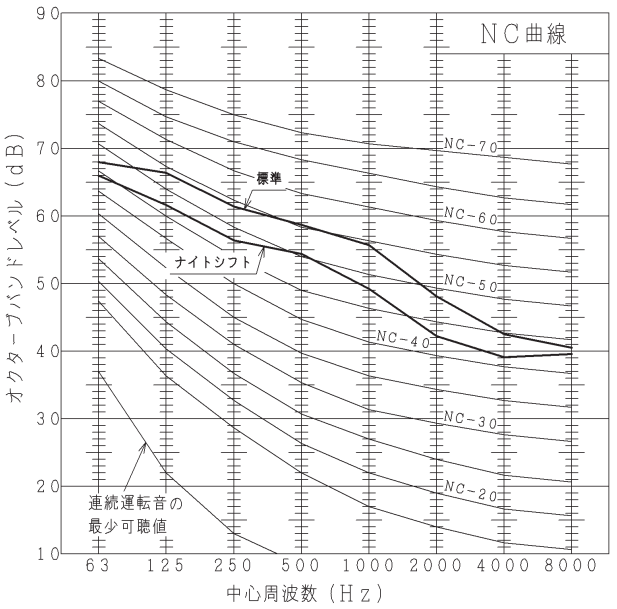

中心周波数（Hz）		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
運転音（dB）	標準	68.0	66.4	61.4	58.7	55.7	48.1	42.5	40.5
	ナイトシフト	66.0	61.6	56.4	54.4	49.2	42.2	39.1	39.6

注）運転音は無響室内にて測定したものであり、実際の据付状態では周囲の騒音や反響などの影響を受け本図より高くなりますので、据付に当たっては据付場所の環境に十分ご注意願います。
（製品背面は空気吸い込み面となり正面表示値より6dB高くなります。）

型式：RAS－AP450DG1

測定点：正面1m，高さ1．5m

電源周波数：50Hz／60Hz共通

運転音（Aスケール）：標準：61dB　ナイトシフト：56dB

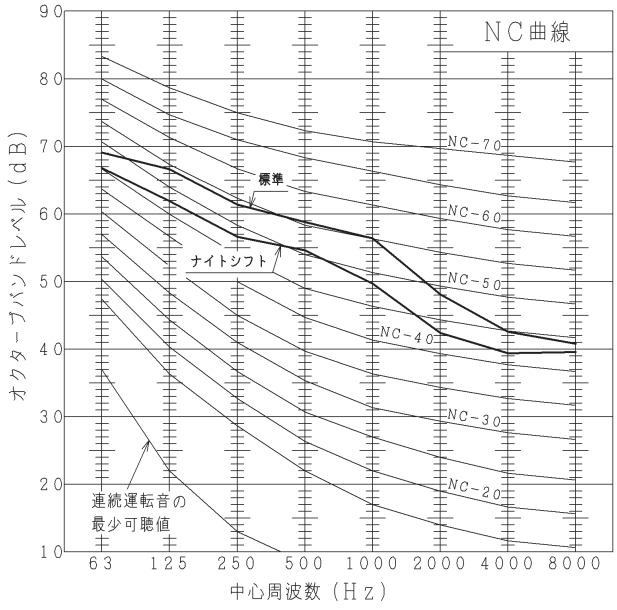

中心周波数（Hz）		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
運転音（dB）	標準	69.1	66.6	61.4	58.8	56.4	48.1	42.6	40.8
	ナイトシフト	66.8	61.9	56.6	54.6	49.7	42.4	39.4	39.6

注）運転音は無響室内にて測定したものであり、実際の据付状態では周囲の騒音や反響などの影響を受け本図より高くなりますので、据付に当たっては据付場所の環境に十分ご注意願います。
（製品背面は空気吸い込み面となり正面表示値より6dB高くなります。）

型式：RAS－AP500DG1

測定点：正面1m，高さ1．5m

電源周波数：50Hz／60Hz共通

運転音（Aスケール）：標準：62dB　ナイトシフト：57dB

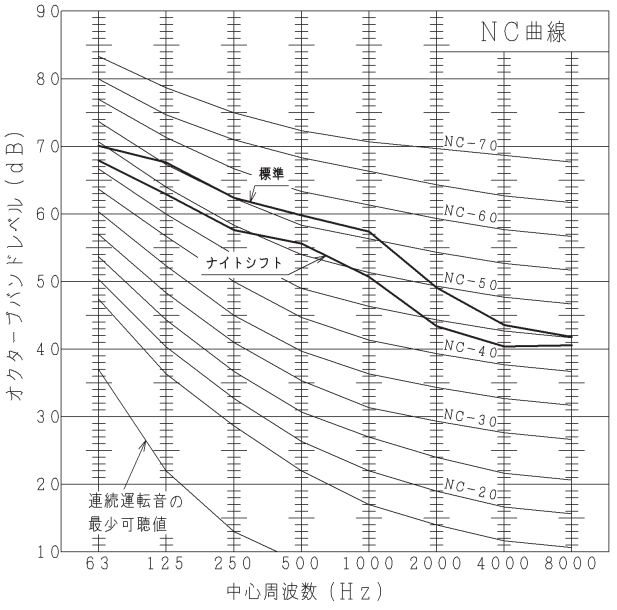

中心周波数（Hz）		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
運転音（dB）	標準	70.1	67.6	62.4	59.8	57.4	49.1	43.6	41.8
	ナイトシフト	67.9	62.9	57.6	55.6	50.7	43.4	40.4	40.6

注）運転音は無響室内にて測定したものであり、実際の据付状態では周囲の騒音や反響などの影響を受け本図より高くなりますので、据付に当たっては据付場所の環境に十分ご注意願います。
（製品背面は空気吸い込み面となり正面表示値より6dB高くなります。）

型式：RAS－AP560DG1

測定点：正面1m，高さ1．5m

電源周波数：50Hz／60Hz共通

運転音（Aスケール）：標準：63dB　ﾅｲﾄｼﾌﾄ：58dB

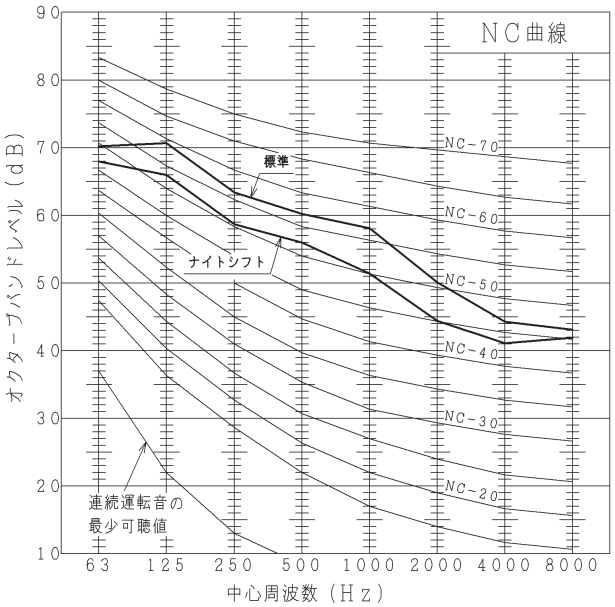

中心周波数（Hz）		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
運転音（dB）	標準	70.2	70.7	63.4	60.2	58.1	50.1	44.3	43.1
	ナイトシフト	68.0	66.0	58.7	56.0	51.4	44.4	41.1	41.9

注）運転音は無響室内にて測定したものであり、実際の据付状態では周囲の騒音や反響などの影響を受け本図より高くなりますので、据付に当たっては据付場所の環境に十分ご注意願います。
（製品背面は空気吸い込み面となり正面表示値より6dB高くなります。）

型式：RAS－AP615DG1

測定点：正面1m，高さ1．5m

電源周波数：50Hz／60Hz共通

運転音（Aスケール）：標準：64dB　ﾅｲﾄｼﾌﾄ：59dB

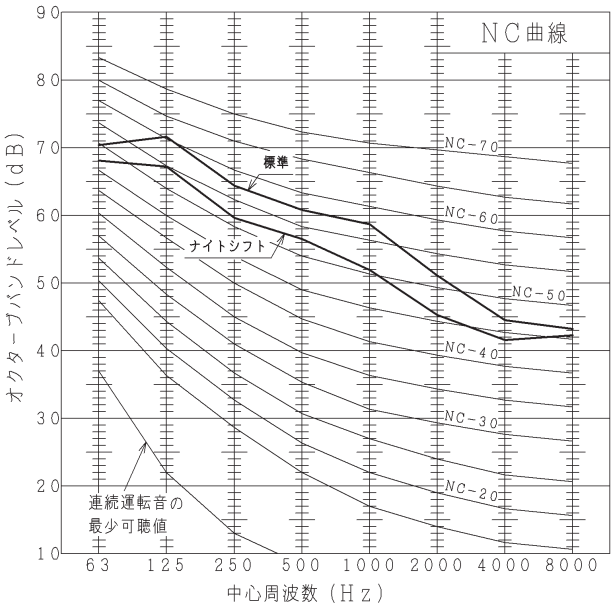

中心周波数（Hz）		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
運転音（dB）	標準	70.4	71.6	64.4	60.8	58.7	51.1	44.5	43.2
	ナイトシフト	68.1	67.2	59.6	56.5	51.9	45.3	41.6	42.3

注）運転音は無響室内にて測定したものであり、実際の据付状態では周囲の騒音や反響などの影響を受け本図より高くなりますので、据付に当たっては据付場所の環境に十分ご注意願います。
（製品背面は空気吸い込み面となり正面表示値より6dB高くなります。）

型式：RAS－AP690DG1

測定点：正面1m，高さ1．5m

電源周波数：50Hz／60Hz共通

運転音（Aスケール）：標準：64dB　ﾅｲﾄｼﾌﾄ：59dB

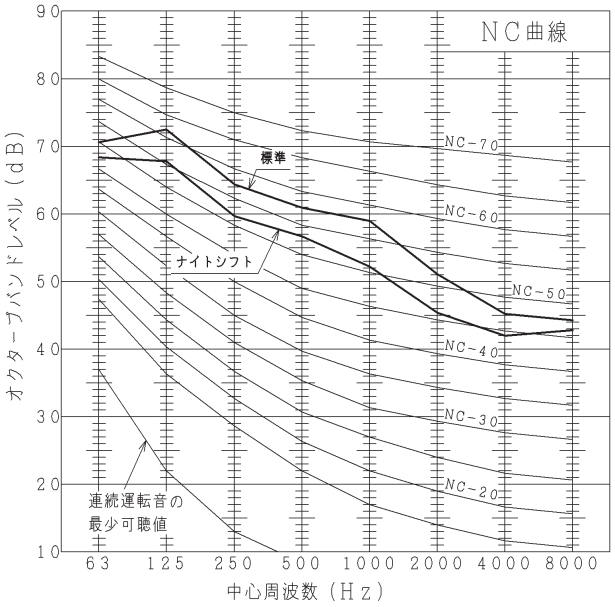

中心周波数（Hz）		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
運転音（dB）	標準	70.6	72.5	64.4	60.9	59.0	51.1	45.2	44.3
	ナイトシフト	68.4	67.8	59.7	56.7	52.2	45.4	42.0	42.8

注）運転音は無響室内にて測定したものであり、実際の据付状態では周囲の騒音や反響などの影響を受け本図より高くなりますので、据付に当たっては据付場所の環境に十分ご注意願います。
（製品背面は空気吸い込み面となり正面表示値より6dB高くなります。）

型式：RAS－AP730DG1

測定点：正面1m，高さ1．5m

電源周波数：50Hz／60Hz共通

運転音（Aスケール）：標準：64dB　ﾅｲﾄｼﾌﾄ：59dB

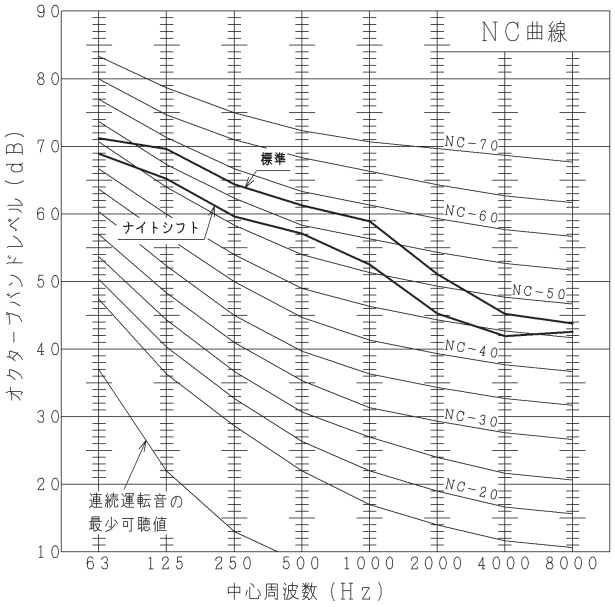

中心周波数（Hz）		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
運転音（dB）	標準	71.2	69.6	64.4	61.3	58.9	51.1	45.2	43.8
	ナイトシフト	68.9	65.2	59.6	57.1	52.5	45.3	41.9	42.6

注）運転音は無響室内にて測定したものであり、実際の据付状態では周囲の騒音や反響などの影響を受け本図より高くなりますので、据付に当たっては据付場所の環境に十分ご注意願います。
（製品背面は空気吸い込み面となり正面表示値より6dB高くなります。）

型式：RAS－AP800DG1

測定点：正面1m，高さ1．5m

電源周波数：50Hz／60Hz共通

運転音：(Aスケール) 標準：64dB ナイトシフト：59dB

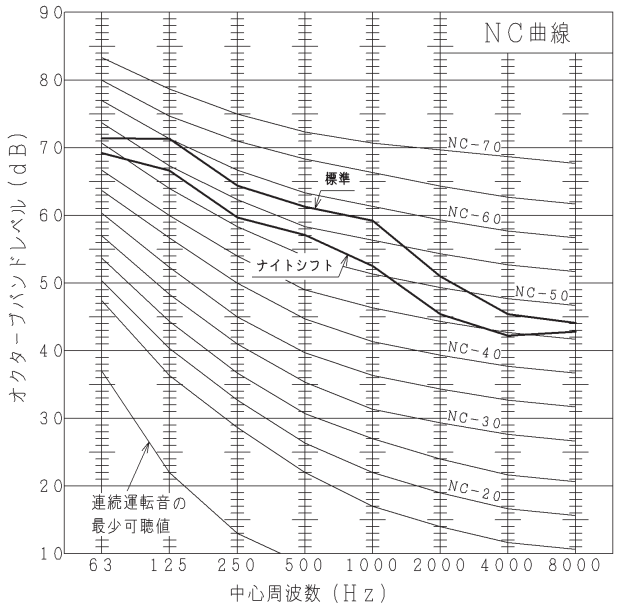

中心周波数（Hz）		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
運転音（dB）	標準	71.4	71.3	64.4	61.3	59.2	51.1	45.4	44.1
	ナイトシフト	69.2	66.6	59.7	57.1	52.5	45.4	42.2	42.8

注）運転音は無響室内にて測定したものであり、実際の据付状態では周囲の騒音や反響などの影響を受け本図より高くなりますので、据付に当たっては据付場所の環境に十分ご注意願います。
（製品背面は空気吸い込み面となり正面表示値より6dB高くなります。）

型式：RAS－AP850DG1

測定点：正面1m，高さ1．5m

電源周波数：50Hz／60Hz共通

運転音：(Aスケール) 標準：65dB ナイトシフト：60dB

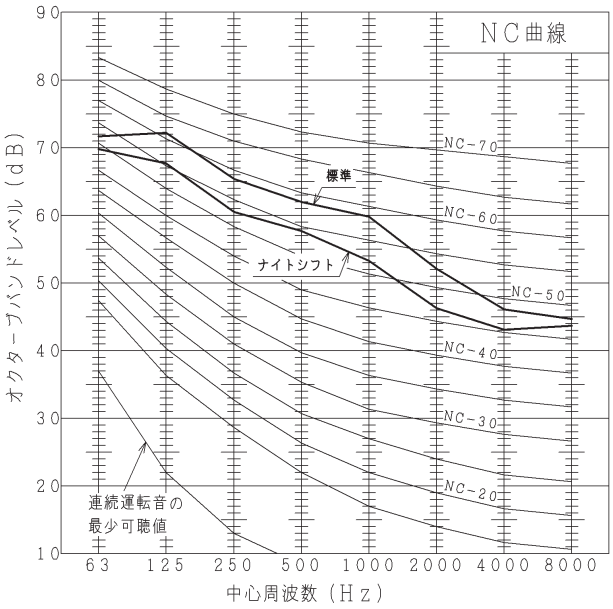

中心周波数（Hz）		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
運転音（dB）	標準	71.7	72.2	65.4	62.0	59.8	52.1	46.1	44.7
	ナイトシフト	69.8	67.7	60.5	57.7	53.3	46.3	43.1	43.7

注）運転音は無響室内にて測定したものであり、実際の据付状態では周囲の騒音や反響などの影響を受け本図より高くなりますので、据付に当たっては据付場所の環境に十分ご注意願います。
（製品背面は空気吸い込み面となり正面表示値より6dB高くなります。）

型式：RAS－AP900DG1

測定点：正面1m，高さ1．5m

電源周波数：50Hz／60Hz共通

運転音：(Aスケール) 標準：65dB ナイトシフト：60dB

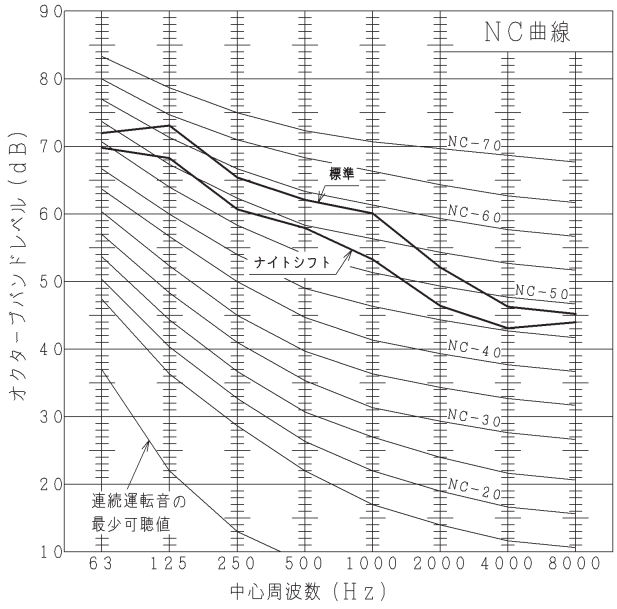

中心周波数（Hz）		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
運転音（dB）	標準	72.0	73.1	65.4	62.1	60.1	52.1	46.3	45.2
	ナイトシフト	69.8	68.3	60.7	57.9	53.3	46.4	43.1	44.0

注）運転音は無響室内にて測定したものであり、実際の据付状態では周囲の騒音や反響などの影響を受け本図より高くなりますので、据付に当たっては据付場所の環境に十分ご注意願います。
（製品背面は空気吸い込み面となり正面表示値より6dB高くなります。）

型式：RAS－AP950DG1

測定点：正面1m，高さ1．5m

電源周波数：50Hz／60Hz共通

運転音：(Aスケール) 標準：66dB ナイトシフト：61dB

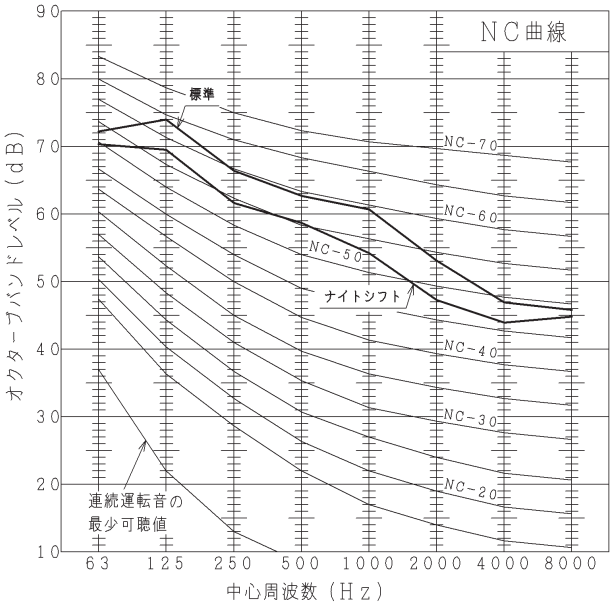

中心周波数（Hz）		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
運転音（dB）	標準	72.2	74.0	66.4	62.7	60.7	53.1	46.9	45.8
	ナイトシフト	70.3	69.5	61.6	58.7	54.2	47.3	43.9	44.8

注）運転音は無響室内にて測定したものであり、実際の据付状態では周囲の騒音や反響などの影響を受け本図より高くなりますので、据付に当たっては据付場所の環境に十分ご注意願います。
（製品背面は空気吸い込み面となり正面表示値より6dB高くなります。）

型式：ＲＡＳ－ＡＰ１０００ＤＧ１

測定点：正面１ｍ，高さ１．５ｍ

電源周波数：５０Ｈｚ／６０Ｈｚ共通

運転音（Aスケール）：標準：６６ｄＢ　ﾅｲﾄｼﾌﾄ：６１ｄＢ

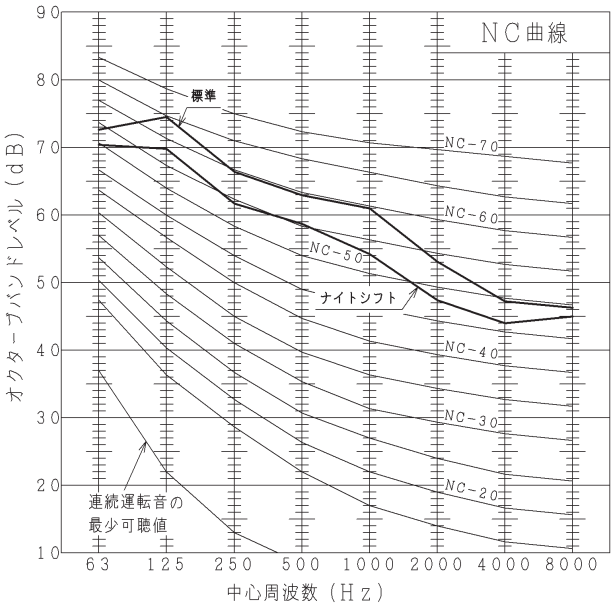

中心周波数（Hz）		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
運転音（dB）	標 準	72.6	74.5	66.4	62.9	61.0	53.1	47.2	46.3
	ナイトシフト	70.4	69.8	61.7	58.7	54.2	47.4	44.0	45.0

注）運転音は無響室内にて測定したものであり、実際の据付状態では周囲の騒音や反響などの影響を受け本図より高くなりますので、据付に当たっては据付場所の環境に十分ご注意願います。
（製品背面は空気吸い込み面となり正面表示値より６ｄＢ高くなります。）

3 耐震強度計算書

■標準 / 高効率 共通

製品の転倒し易い方向

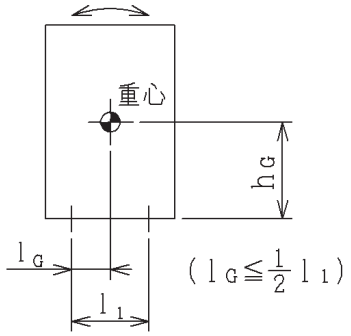

計算モデル図

計算式

$$Rb=\frac{(K_H\cdot W\cdot h_G-(1-K_V)\cdot W\cdot l_G)\cdot 9.8}{l_1\cdot n_t\cdot 1000}$$

$$\tau=\frac{K_H\cdot W\cdot 9.8}{n_o\cdot A\cdot 1000}$$

$$\sigma=\frac{Rb}{A}$$

判　定

1．Rb＜Ta　（選定したアンカボルトの短期許容引抜力）

2．τ＜fs　（ボルトの短期許容せん断応力

fs＝10．1kN／cm²・・SS400）

fs＝9．12kN／cm²

・・ステンレスボルトA2－50）

3．σ＜ft　（ボルトの短期許容引張応力

ft＝17．6kN／cm²・・SS400）

ft＝15．8kN／cm²

・・ステンレスボルトA2－50）

σ＜fts　（引張とせん断を同時に受けるボルトの引張応力）

$f_{ts}=1.4\cdot f_t-1.6\cdot\tau$

注　記

1．本計算書は「建築設備耐震設計・施工指針　２００５年度版」（日本建築センター）によっております．

2．本計算書の耐震強度は、製品の転倒防止、２次災害防止に関する値です．

3．５００型以上のシステムは、２２４～４５０型の組み合わせとなります．構成室外ユニットの型式については各室外ユニットの「仕様表」をご確認ください．

特記項目

1．他の種類のアンカボルトを使用される場合は、計算結果の引抜荷重が、使用されるアンカボルトの許容引抜荷重以下であることを確認してください．

2．本強度計算はアンカボルトに対するものであり、機器内部の保証をするものではありません．

■標準タイプ

≪水平震度 1.0 / 垂直震度 0.5 の場合≫

(1) J 形・J A形アンカボルト

1．アンカボルト選定

項目（単位） ＼ 室外ユニット型式			RAS-AP224DS3	RAS-AP280DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP450DS3
アンカボルト　本数		—	4				
アンカボルト　径	d	mm	M12				
アンカボルト　種類		—	J形・JA形				
必要スラブ厚さ		mm	150				
埋込長さ	L	mm	118				
	L_1	mm	54				

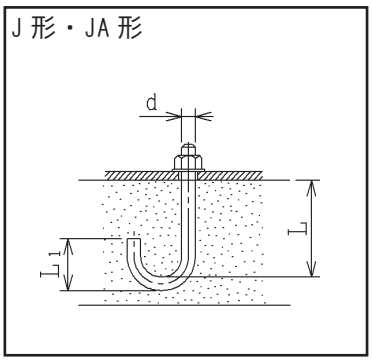

2．検討計算（設計用震度は局部震度法による）

項目（単位） ＼ 室外ユニット型式				RAS-AP224DS3	RAS-AP280DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP450DS3
設計用　水平震度		K_H	—	1.0				
設計用　垂直震度		K_V	—	0.5				
製品質量（運転質量）		W	kg	210	225		305	
重心高さ		h_G	cm	64.5	65.0		61.5	
ボルト～　重心間距離		l_G	cm	31.7	33.2		30.2	
アンカボルト　間距離		l_1	cm	72.9				
アンカボルト　本数		n_0	—	4				
アンカボルト　片側本数		n_t	—	2				
アンカボルト　断面積		A	cm^2	1.13				
判定	アンカボルト引抜荷重	計算値	Rb	kN	0.69	0.73		0.95
		許容値	Ta	kN	12.0			
	せん断応力	計算値	τ	kN/cm^2	0.46	0.49		0.66
		許容値	fs	kN/cm^2	10.1			
	引張応力	計算値	σ	kN/cm^2	0.61	0.65		0.84
		許容値	ft	kN/cm^2	17.6			
			fts	kN/cm^2	23.9			23.6
判定結果			—	合　格				

(2) おねじ形メカニカル

1．アンカボルト選定

項目（単位） ＼ 室外ユニット型式			RAS-AP224DS3	RAS-AP280DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP450DS3
アンカボルト　本数		—	4				
アンカボルト　径	d	mm	M12				
アンカボルト　種類		—	おねじ形メカニカル（後打ち式樹脂アンカー形）				
必要スラブ厚さ		mm	120以上				
埋込長さ	L	mm	60（90）				

※（　）内は後打ち式樹脂アンカー形を使用した場合の値を示します．

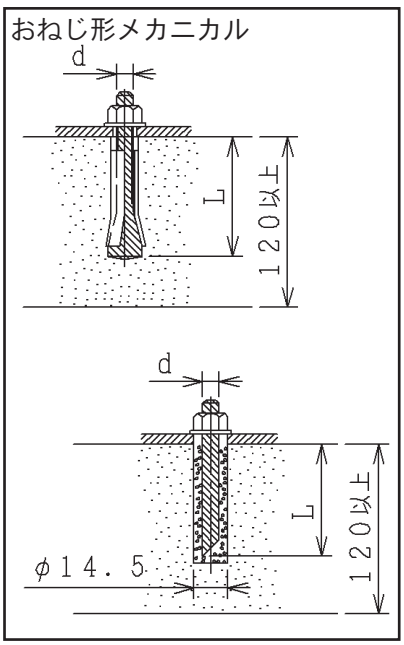

2．検討計算（設計用震度は局部震度法による）

項目（単位） ＼ 室外ユニット型式				RAS-AP224DS3	RAS-AP280DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP450DS3
設計用　水平震度		K_H	—	1.0				
設計用　垂直震度		K_V	—	0.5				
製品質量（運転質量）		W	kg	210	225		305	
重心高さ		h_G	cm	64.5	65.0		61.5	
ボルト～　重心間距離		l_G	cm	31.7	33.2		30.2	
アンカボルト　間距離		l_1	cm	72.9				
アンカボルト　本数		n_0	—	4				
アンカボルト　片側本数		n_t	—	2				
アンカボルト　断面積		A	cm^2	1.13				
判定	アンカボルト引抜荷重	計算値	Rb	kN	0.69	0.73		0.95
		許容値	Ta	kN	6.70（9.20）			
	せん断応力	計算値	τ	kN/cm^2	0.46	0.49		0.66
		許容値	fs	kN/cm^2	10.1			
	引張応力	計算値	σ	kN/cm^2	0.61	0.65		0.84
		許容値	ft	kN/cm^2	17.6			
			fts	kN/cm^2	23.9			23.6
判定結果			—	合　格				

※（　）内は後打ち式樹脂アンカー形を使用した場合の値を示します．

(3)J 形・J A形アンカボルト (SUS)

1．アンカボルト選定

項目（単位） ＼ 室外ユニット型式			RAS-AP224DS3	RAS-AP280DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP450DS3
アンカボルト　本数		—	4				
アンカボルト　径	d	mm	M12				
アンカボルト　種類		—	J形・JA形				
必要スラブ厚さ		mm	150				
埋込長さ	L	mm	118				
	L_1	mm	54				

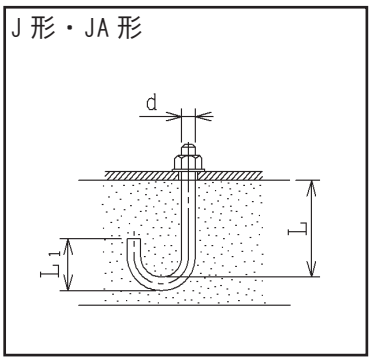

2．検討計算（設計用震度は局部震度法による）

項目（単位） ＼ 室外ユニット型式				RAS-AP224DS3	RAS-AP280DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP450DS3
設計用　水平震度		K_H	—	1.0				
設計用　垂直震度		K_V	—	0.5				
製品質量（運転質量）		W	kg	210	225		305	
重心高さ		h_G	cm	64.5	65.0		61.5	
ボルト～　重心間距離		l_G	cm	31.7	33.2		30.2	
アンカボルト　間距離		l_1	cm	72.9				
アンカボルト　本数		n_0	—	4				
アンカボルト　片側本数		n_t	—	2				
アンカボルト　断面積		A	cm^2	1.13				
判定	アンカボルト引抜荷重	計算値	Rb	kN	0.69	0.73		0.95
		許容値	Ta	kN	12.0			
	せん断応力	計算値	τ	kN/cm^2	0.46	0.49		0.66
		許容値	fs	kN/cm^2	9.12			
	引張応力	計算値	σ	kN/cm^2	0.61	0.65		0.84
		許容値	ft	kN/cm^2	15.8			
			fts	kN/cm^2	21.4	21.3		21.1
判定結果			—	合　格				

(4) おねじ形メカニカル (SUS)

1．アンカボルト選定

項目（単位） ＼ 室外ユニット型式			RAS-AP224DS3	RAS-AP280DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP450DS3
アンカボルト　本数		—	4				
アンカボルト　径	d	mm	M12				
アンカボルト　種類		—	おねじ形メカニカル（後打ち式樹脂アンカー形）				
必要スラブ厚さ		mm	120以上				
埋込長さ	L	mm	60（90）				

※（　）内は後打ち式樹脂アンカー形を使用した場合の値を示します．

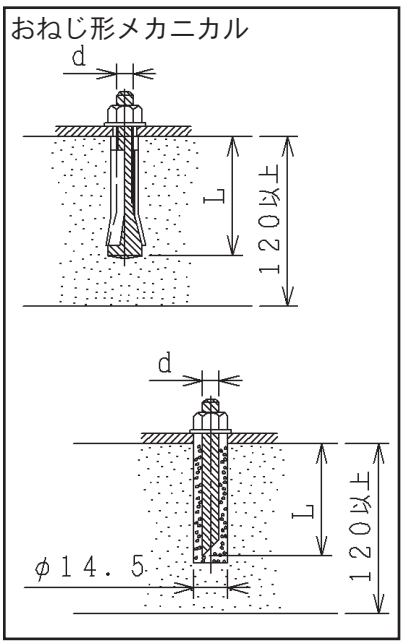

2．検討計算（設計用震度は局部震度法による）

項目（単位） ＼ 室外ユニット型式				RAS-AP224DS3	RAS-AP280DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP450DS3
設計用　水平震度		K_H	—	1.0				
設計用　垂直震度		K_V	—	0.5				
製品質量（運転質量）		W	kg	210	225		305	
重心高さ		h_G	cm	64.5	65.0		61.5	
ボルト～　重心間距離		l_G	cm	31.7	33.2		30.2	
アンカボルト　間距離		l_1	cm	72.9				
アンカボルト　本数		n_0	—	4				
アンカボルト　片側本数		n_t	—	2				
アンカボルト　断面積		A	cm^2	1.13				
判定	アンカボルト引抜荷重	計算値	Rb	kN	0.69	0.73		0.95
		許容値	Ta	kN	6.70（9.20）			
	せん断応力	計算値	τ	kN/cm^2	0.46	0.49		0.66
		許容値	fs	kN/cm^2	9.12			
	引張応力	計算値	σ	kN/cm^2	0.61	0.65		0.84
		許容値	ft	kN/cm^2	15.8			
			fts	kN/cm^2	21.4	21.3		21.1
判定結果			—	合　格				

※（　）内は後打ち式樹脂アンカー形を使用した場合の値を示します．

≪水平震度 1.5 / 垂直震度 0.75 の場合≫

(1) J 形・J A形アンカボルト

1．アンカボルト選定

項目（単位） ＼ 室外ユニット型式			RAS-AP224DS3	RAS-AP280DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP450DS3
アンカボルト　本数		—	4				
アンカボルト　径	d	mm	M12				
アンカボルト　種類		—	J形・JA形				
必要スラブ厚さ		mm	150				
埋込長さ	L	mm	118				
	L_1	mm	54				

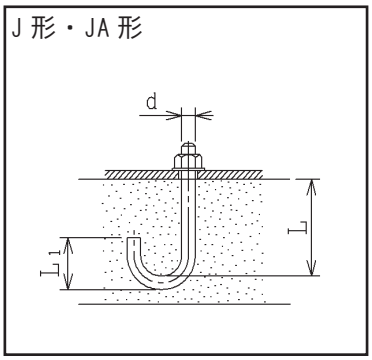

2．検討計算（設計用震度は局部震度法による）

項目（単位） ＼ 室外ユニット型式				RAS-AP224DS3	RAS-AP280DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP450DS3
設計用　水平震度		K_H	—	1.5				
設計用　垂直震度		K_V	—	0.75				
製品質量（運転質量）		W	kg	210	225		305	
重心高さ		h_G	cm	64.5	65.0		61.5	
ボルト～　重心間距離		l_G	cm	31.7	33.2		30.2	
アンカボルト　間距離		l_1	cm	72.9				
アンカボルト　本数		n_0	—	4				
アンカボルト　片側本数		n_t	—	2				
アンカボルト　断面積		A	cm^2	1.13				
判定	アンカボルト引抜荷重　計算値	Rb	kN	1.25	1.35		1.74	
	アンカボルト引抜荷重　許容値	Ta	kN	12.0				
	せん断応力　計算値	τ	kN/cm^2	0.68	0.73		0.99	
	せん断応力　許容値	fs	kN/cm^2	10.1				
	引張応力　計算値	σ	kN/cm^2	1.11	1.19		1.54	
	引張応力　許容値	ft	kN/cm^2	17.6				
		fts	kN/cm^2	23.5			23.1	
判定結果			—	合　格				

(2) おねじ形メカニカル

1．アンカボルト選定

項目（単位） ＼ 室外ユニット型式			RAS-AP224DS3	RAS-AP280DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP450DS3
アンカボルト　本数		—	4				
アンカボルト　径	d	mm	M12				
アンカボルト　種類		—	おねじ形メカニカル（後打ち式樹脂アンカー形）				
必要スラブ厚さ		mm	120以上				
埋込長さ	L	mm	60（90）				

※（ ）内は後打ち式樹脂アンカー形を使用した場合の値を示します。

2．検討計算（設計用震度は局部震度法による）

項目（単位） ＼ 室外ユニット型式				RAS-AP224DS3	RAS-AP280DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP450DS3
設計用　水平震度		K_H	—	1.5				
設計用　垂直震度		K_V	—	0.75				
製品質量（運転質量）		W	kg	210	225		305	
重心高さ		h_G	cm	64.5	65.0		61.5	
ボルト～　重心間距離		l_G	cm	31.7	33.2		30.2	
アンカボルト　間距離		l_1	cm	72.9				
アンカボルト　本数		n_0	—	4				
アンカボルト　片側本数		n_t	—	2				
アンカボルト　断面積		A	cm^2	1.13				
判定	アンカボルト引抜荷重　計算値	Rb	kN	1.25	1.35		1.74	
	アンカボルト引抜荷重　許容値	Ta	kN	6.70（9.20）				
	せん断応力　計算値	τ	kN/cm^2	0.68	0.73		0.99	
	せん断応力　許容値	fs	kN/cm^2	10.1				
	引張応力　計算値	σ	kN/cm^2	1.11	1.19		1.54	
	引張応力　許容値	ft	kN/cm^2	17.6				
		fts	kN/cm^2	23.5			23.1	
判定結果			—	合　格				

※（ ）内は後打ち式樹脂アンカー形を使用した場合の値を示します。

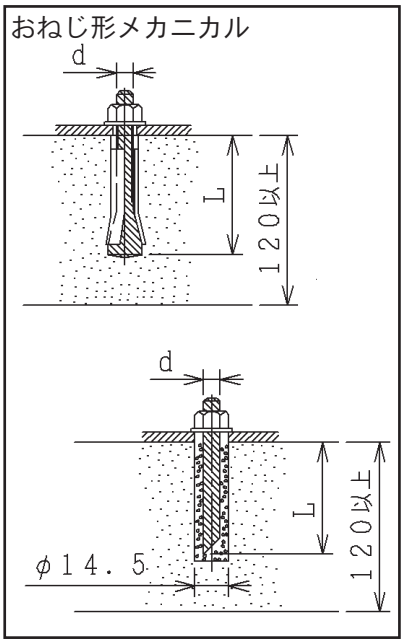

(3) J 形・J A形アンカボルト (SUS)

1．アンカボルト選定

項目（単位） ＼ 室外ユニット型式			RAS-AP224DS3	RAS-AP280DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP450DS3
アンカボルト　本数		—	4				
アンカボルト　径	d	mm	M12				
アンカボルト　種類		—	J形・JA形				
必要スラブ厚さ		mm	150				
埋込長さ	L	mm	118				
	L_1	mm	54				

J 形・JA 形

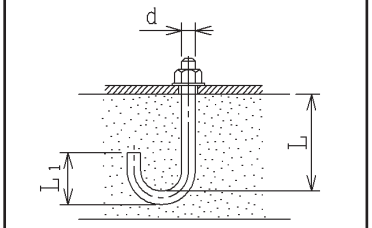

2．検討計算（設計用震度は局部震度法による）

項目（単位） ＼ 室外ユニット型式				RAS-AP224DS3	RAS-AP280DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP450DS3
設計用　水平震度		K_H	—	1.5				
設計用　垂直震度		K_V	—	0.75				
製品質量　（運転質量）		W	kg	210	225		305	
重心高さ		h_G	cm	64.5	65.0		61.5	
ボルト～　重心間距離		l_G	cm	31.7	33.2		30.2	
アンカボルト　間距離		l_1	cm	72.9				
アンカボルト　本数		n_0	—	4				
アンカボルト　片側本数		n_t	—	2				
アンカボルト　断面積		A	cm^2	1.13				
判定	アンカボルト引抜荷重	計算値	Rb	kN	1.25	1.35		1.74
		許容値	Ta	kN	12.0			
	せん断応力	計算値	τ	kN/cm^2	0.68	0.73		0.99
		許容値	fs	kN/cm^2	9.12			
	引張応力	計算値	σ	kN/cm^2	1.11	1.19		1.54
		許容値	ft	kN/cm^2	15.8			
			fts	kN/cm^2	21.0	20.9		20.5
判定結果			—	合　格				

(4) おねじ形メカニカル (SUS)

1．アンカボルト選定

項目（単位） ＼ 室外ユニット型式			RAS-AP224DS3	RAS-AP280DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP450DS3
アンカボルト　本数		—	4				
アンカボルト　径	d	mm	M12				
アンカボルト　種類		—	おねじ形メカニカル（後打ち式樹脂アンカー形）				
必要スラブ厚さ		mm	120以上				
埋込長さ	L	mm	60（90）				

※（　）内は後打ち式樹脂アンカー形を使用した場合の値を示します．

おねじ形メカニカル

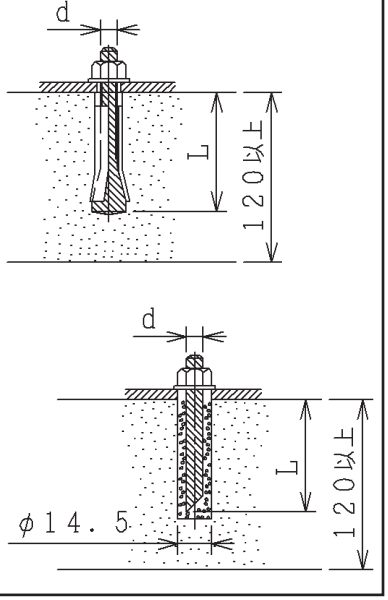

2．検討計算（設計用震度は局部震度法による）

項目（単位） ＼ 室外ユニット型式				RAS-AP224DS3	RAS-AP280DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP450DS3
設計用　水平震度		K_H	—	1.5				
設計用　垂直震度		K_V	—	0.75				
製品質量　（運転質量）		W	kg	210	225		305	
重心高さ		h_G	cm	64.5	65.0		61.5	
ボルト～　重心間距離		l_G	cm	31.7	33.2		30.2	
アンカボルト　間距離		l_1	cm	72.9				
アンカボルト　本数		n_0	—	4				
アンカボルト　片側本数		n_t	—	2				
アンカボルト　断面積		A	cm^2	1.13				
判定	アンカボルト引抜荷重	計算値	Rb	kN	1.25	1.35		1.74
		許容値	Ta	kN	6.70（9.20）			
	せん断応力	計算値	τ	kN/cm^2	0.68	0.73		0.99
		許容値	fs	kN/cm^2	9.12			
	引張応力	計算値	σ	kN/cm^2	1.11	1.19		1.54
		許容値	ft	kN/cm^2	15.8			
			fts	kN/cm^2	21.0	20.9		20.5
判定結果			—	合　格				

※（　）内は後打ち式樹脂アンカー形を使用した場合の値を示します．

≪水平震度 2.0 / 垂直震度 1.0 の場合≫

(1) J 形・J A形アンカボルト

1．アンカボルト選定

項目（単位） ＼ 室外ユニット型式			RAS-AP224DS3	RAS-AP280DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP450DS3
アンカボルト　本数		—	4				
アンカボルト　径	d	mm	M12				
アンカボルト　種類		—	J形・JA形				
必要スラブ厚さ		mm	150				
埋込長さ	L	mm	118				
	L_1	mm	54				

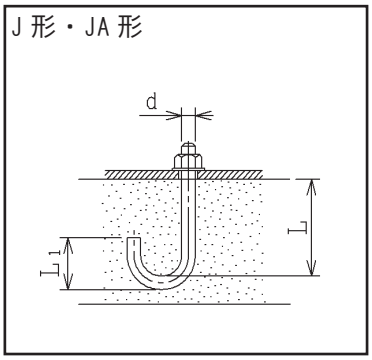

2．検討計算（設計用震度は局部震度法による）

項目（単位） ＼ 室外ユニット型式				RAS-AP224DS3	RAS-AP280DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP450DS3
設計用　水平震度		K_H	—	2.0				
設計用　垂直震度		K_V	—	1.0				
製品質量（運転質量）		W	kg	210	225		305	
重心高さ		h_G	cm	64.5	65.0		61.5	
ボルト～重心間距離		l_G	cm	31.7	33.2		30.2	
アンカボルト　間距離		l_1	cm	72.9				
アンカボルト　本数		n_0	—	4				
アンカボルト　片側本数		n_t	—	2				
アンカボルト　断面積		A	cm^2	1.13				
判定	アンカボルト引抜荷重	計算値 Rb	kN	1.82	1.97		2.52	
		許容値 Ta	kN	12.0				
	せん断応力	計算値 τ	kN/cm²	0.91	0.98		1.32	
		許容値 fs	kN/cm²	10.1				
	引張応力	計算値 σ	kN/cm²	1.61	1.74		2.23	
		許容値 ft	kN/cm²	17.6				
		fts	kN/cm²	23.2	23.1		22.5	
判定結果			—	合　格				

(2) おねじ形メカニカル

1．アンカボルト選定

項目（単位） ＼ 室外ユニット型式			RAS-AP224DS3	RAS-AP280DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP450DS3
アンカボルト　本数		—	4				
アンカボルト　径	d	mm	M12				
アンカボルト　種類		—	おねじ形メカニカル（後打ち式樹脂アンカー形）				
必要スラブ厚さ		mm	120以上				
埋込長さ	L	mm	60（90）				

※（ ）内は後打ち式樹脂アンカー形を使用した場合の値を示します．

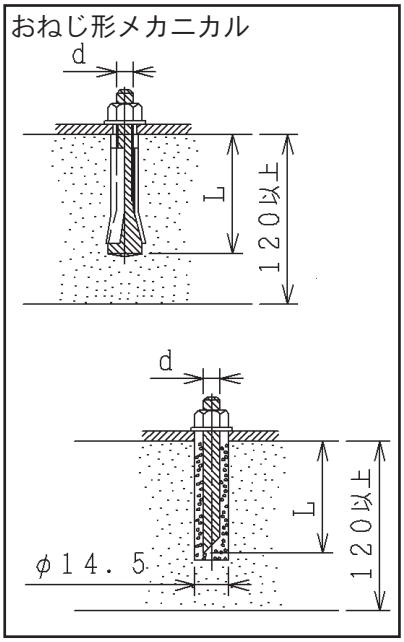

2．検討計算（設計用震度は局部震度法による）

項目（単位） ＼ 室外ユニット型式				RAS-AP224DS3	RAS-AP280DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP450DS3
設計用　水平震度		K_H	—	2.0				
設計用　垂直震度		K_V	—	1.0				
製品質量（運転質量）		W	kg	210	225		305	
重心高さ		h_G	cm	64.5	65.0		61.5	
ボルト～重心間距離		l_G	cm	31.7	33.2		30.2	
アンカボルト　間距離		l_1	cm	72.9				
アンカボルト　本数		n_0	—	4				
アンカボルト　片側本数		n_t	—	2				
アンカボルト　断面積		A	cm^2	1.13				
判定	アンカボルト引抜荷重	計算値 Rb	kN	1.82	1.97		2.52	
		許容値 Ta	kN	6.70（9.20）				
	せん断応力	計算値 τ	kN/cm²	0.91	0.98		1.32	
		許容値 fs	kN/cm²	10.1				
	引張応力	計算値 σ	kN/cm²	1.61	1.74		2.23	
		許容値 ft	kN/cm²	17.6				
		fts	kN/cm²	23.2	23.1		22.5	
判定結果			—	合　格				

※（ ）内は後打ち式樹脂アンカー形を使用した場合の値を示します．

(3) J 形・J A形アンカボルト (SUS)

1．アンカボルト選定

項目（単位） ＼ 室外ユニット型式			RAS-AP224DS3	RAS-AP280DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP450DS3
アンカボルト　本数		—	4				
アンカボルト　径	d	mm	M12				
アンカボルト　種類		—	J形・JA形				
必要スラブ厚さ		mm	150				
埋込長さ	L	mm	118				
	L_1	mm	54				

J 形・JA 形

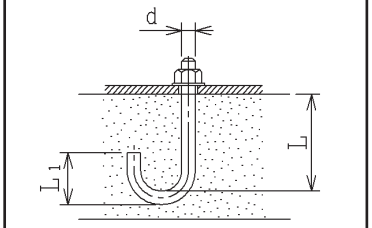

2．検討計算（設計用震度は局部震度法による）

項目（単位） ＼ 室外ユニット型式				RAS-AP224DS3	RAS-AP280DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP450DS3
設計用　水平震度		K_H	—	2.0				
設計用　垂直震度		K_V	—	1.0				
製品質量　（運転質量）		W	kg	210	225		305	
重心高さ		h_G	cm	64.5	65.0		61.5	
ボルト～　重心間距離		l_G	cm	31.7	33.2		30.2	
アンカボルト　間距離		l_1	cm	72.9				
アンカボルト　本数		n_0	—	4				
アンカボルト　片側本数		n_t	—	2				
アンカボルト　断面積		A	cm^2	1.13				
判定	アンカボルト引抜荷重	計算値	Rb	kN	1.82	1.97		2.52
		許容値	Ta	kN	12.0			
	せん断応力	計算値	τ	kN/cm^2	0.91	0.98		1.32
		許容値	fs	kN/cm^2	9.12			
	引張応力	計算値	σ	kN/cm^2	1.61	1.74		2.23
		許容値	ft	kN/cm^2	15.8			
			fts	kN/cm^2	20.7	20.6		20.0
判定結果			—	合　格				

(4) おねじ形メカニカル (SUS)

1．アンカボルト選定

項目（単位） ＼ 室外ユニット型式			RAS-AP224DS3	RAS-AP280DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP450DS3
アンカボルト　本数		—	4				
アンカボルト　径	d	mm	M12				
アンカボルト　種類		—	おねじ形メカニカル（後打ち式樹脂アンカー形）				
必要スラブ厚さ		mm	120以上				
埋込長さ	L	mm	60（90）				

※（　）内は後打ち式樹脂アンカー形を使用した場合の値を示します．

おねじ形メカニカル

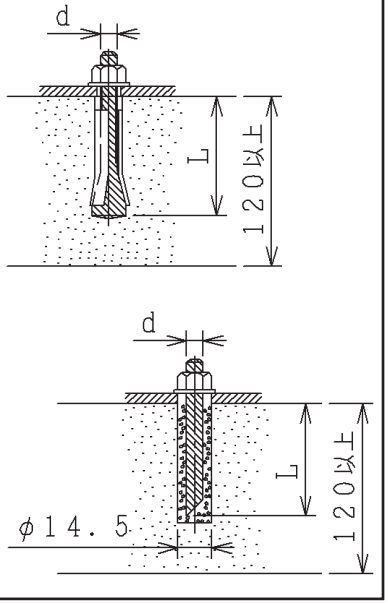

2．検討計算（設計用震度は局部震度法による）

項目（単位） ＼ 室外ユニット型式				RAS-AP224DS3	RAS-AP280DS3	RAS-AP335DS3	RAS-AP400DS3	RAS-AP450DS3
設計用　水平震度		K_H	—	2.0				
設計用　垂直震度		K_V	—	1.0				
製品質量　（運転質量）		W	kg	210	225		305	
重心高さ		h_G	cm	64.5	65.0		61.5	
ボルト～　重心間距離		l_G	cm	31.7	33.2		30.2	
アンカボルト　間距離		l_1	cm	72.9				
アンカボルト　本数		n_0	—	4				
アンカボルト　片側本数		n_t	—	2				
アンカボルト　断面積		A	cm^2	1.13				
判定	アンカボルト引抜荷重	計算値	Rb	kN	1.82	1.97		2.52
		許容値	Ta	kN	6.70（9.20）			
	せん断応力	計算値	τ	kN/cm^2	0.91	0.98		1.32
		許容値	fs	kN/cm^2	9.12			
	引張応力	計算値	σ	kN/cm^2	1.61	1.74		2.23
		許容値	ft	kN/cm^2	15.8			
			fts	kN/cm^2	20.7	20.6		20.0
判定結果			—	合　格				

※（　）内は後打ち式樹脂アンカー形を使用した場合の値を示します．

■高効率タイプ

≪水平震度 1.0 / 垂直震度 0.5 の場合≫

(1) J 形・JA形アンカボルト

1．アンカボルト選定

項目（単位） ＼ 室外ユニット型式			RAS-AP140DG1	RAS-AP160DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP280DG1	RAS-AP335DG1
アンカボルト　本数		—	4				
アンカボルト　径	d	mm	M12				
アンカボルト　種類		—	J形・JA形				
必要スラブ厚さ		mm	150				
埋込長さ	L	mm	118				
	L_1	mm	54				

J 形・JA 形



2．検討計算（設計用震度は局部震度法による）

項目（単位） ＼ 室外ユニット型式				RAS-AP140DG1	RAS-AP160DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP280DG1	RAS-AP335DG1
設計用　水平震度		K_H	—	1.0				
設計用　垂直震度		K_V	—	0.5				
製品質量（運転質量）		W	kg	210		255		
重心高さ		h_G	cm	64.5		66.0		
ボルト～重心間距離		l_G	cm	31.7		33.2		
アンカボルト 間距離		l_1	cm	72.9				
アンカボルト 本数		n_0	—	4				
アンカボルト 片側本数		n_t	—	2				
アンカボルト 断面積		A	cm^2	1.13				
判定	アンカボルト引抜荷重	計算値 Rb	kN	0.69		0.85		
		許容値 Ta	kN	12.0				
	せん断応力	計算値 τ	kN/cm²	0.46		0.55		
		許容値 fs	kN/cm²	10.1				
	引張応力	計算値 σ	kN/cm²	0.61		0.75		
		許容値 ft	kN/cm²	17.6				
		fts	kN/cm²	23.9		23.8		
判定結果			—	合　格				

(2) おねじ形メカニカル

1．アンカボルト選定

項目（単位） ＼ 室外ユニット型式			RAS-AP140DG1	RAS-AP160DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP280DG1	RAS-AP335DG1
アンカボルト　本数		—	4				
アンカボルト　径	d	mm	M12				
アンカボルト　種類		—	おねじ形メカニカル（後打ち式樹脂アンカー形）				
必要スラブ厚さ		mm	120以上				
埋込長さ	L	mm	60（90）				

※（ ）内は後打ち式樹脂アンカー形を使用した場合の値を示します．

おねじ形メカニカル

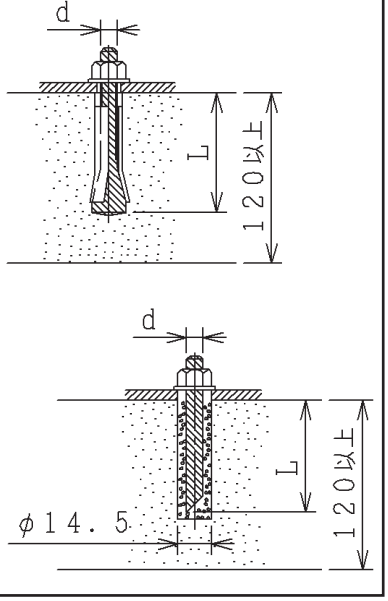

2．検討計算（設計用震度は局部震度法による）

項目（単位） ＼ 室外ユニット型式				RAS-AP140DG1	RAS-AP160DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP280DG1	RAS-AP335DG1
設計用　水平震度		K_H	—	1.0				
設計用　垂直震度		K_V	—	0.5				
製品質量（運転質量）		W	kg	210		255		
重心高さ		h_G	cm	64.5		66.0		
ボルト～重心間距離		l_G	cm	31.7		33.2		
アンカボルト 間距離		l_1	cm	72.9				
アンカボルト 本数		n_0	—	4				
アンカボルト 片側本数		n_t	—	2				
アンカボルト 断面積		A	cm^2	1.13				
判定	アンカボルト引抜荷重	計算値 Rb	kN	0.69		0.85		
		許容値 Ta	kN	6.70（9.20）				
	せん断応力	計算値 τ	kN/cm²	0.46		0.55		
		許容値 fs	kN/cm²	10.1				
	引張応力	計算値 σ	kN/cm²	0.61		0.75		
		許容値 ft	kN/cm²	17.6				
		fts	kN/cm²	23.9		23.8		
判定結果			—	合　格				

※（ ）内は後打ち式樹脂アンカー形を使用した場合の値を示します．

(3) J 形・J A形アンカボルト (SUS)

1．アンカボルト選定

項目（単位） ＼ 室外ユニット型式			RAS-AP140DG1	RAS-AP160DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP280DG1	RAS-AP335DG1
アンカボルト　本数		—	4				
アンカボルト　径	d	mm	M12				
アンカボルト　種類		—	J形・JA形				
必要スラブ厚さ		mm	150				
埋込長さ	L	mm	118				
	L_1	mm	54				

J 形・JA 形



2．検討計算（設計用震度は局部震度法による）

項目（単位） ＼ 室外ユニット型式				RAS-AP140DG1	RAS-AP160DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP280DG1	RAS-AP335DG1
設計用　水平震度		K_H	—	1.0				
設計用　垂直震度		K_V	—	0.5				
製品質量　（運転質量）		W	kg	210		255		
重心高さ		h_G	cm	64.5		66.0		
ボルト～　重心間距離		l_G	cm	31.7		33.2		
アンカボルト　間距離		l_1	cm	72.9				
アンカボルト　本数		n_0	—	4				
アンカボルト　片側本数		n_t	—	2				
アンカボルト　断面積		A	cm^2	1.13				
判定	アンカボルト引抜荷重	計算値	Rb	kN	0.69		0.85	
		許容値	Ta	kN	12.0			
	せん断応力	計算値	τ	kN/cm²	0.46		0.55	
		許容値	fs	kN/cm²	9.12			
	引張応力	計算値	σ	kN/cm²	0.61		0.75	
		許容値	ft	kN/cm²	15.8			
			fts	kN/cm²	21.4		21.2	
判定結果			—	合　格				

(4) おねじ形メカニカル (SUS)

1．アンカボルト選定

項目（単位） ＼ 室外ユニット型式			RAS-AP140DG1	RAS-AP160DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP280DG1	RAS-AP335DG1
アンカボルト　本数		—	4				
アンカボルト　径	d	mm	M12				
アンカボルト　種類		—	おねじ形メカニカル（後打ち式樹脂アンカー形）				
必要スラブ厚さ		mm	120以上				
埋込長さ	L	mm	60（90）				

※（ ）内は後打ち式樹脂アンカー形を使用した場合の値を示します．

おねじ形メカニカル

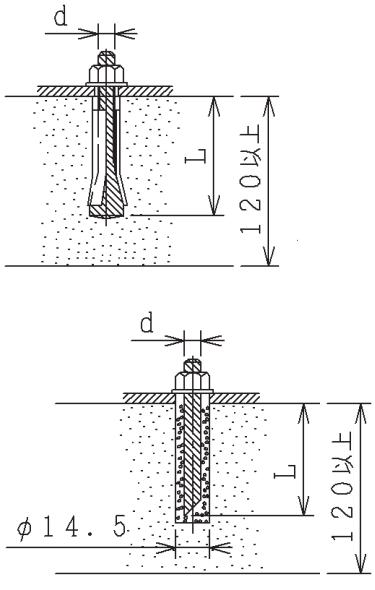

2．検討計算（設計用震度は局部震度法による）

項目（単位） ＼ 室外ユニット型式				RAS-AP140DG1	RAS-AP160DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP280DG1	RAS-AP335DG1
設計用　水平震度		K_H	—	1.0				
設計用　垂直震度		K_V	—	0.5				
製品質量　（運転質量）		W	kg	210		255		
重心高さ		h_G	cm	64.5		66.0		
ボルト～　重心間距離		l_G	cm	31.7		33.2		
アンカボルト　間距離		l_1	cm	72.9				
アンカボルト　本数		n_0	—	4				
アンカボルト　片側本数		n_t	—	2				
アンカボルト　断面積		A	cm^2	1.13				
判定	アンカボルト引抜荷重	計算値	Rb	kN	0.69		0.85	
		許容値	Ta	kN	6.70（9.20）			
	せん断応力	計算値	τ	kN/cm²	0.46		0.55	
		許容値	fs	kN/cm²	9.12			
	引張応力	計算値	σ	kN/cm²	0.61		0.75	
		許容値	ft	kN/cm²	15.8			
			fts	kN/cm²	21.4		21.2	
判定結果			—	合　格				

※（ ）内は後打ち式樹脂アンカー形を使用した場合の値を示します．

≪水平震度 1.5 / 垂直震度 0.75 の場合≫

(1) J 形・J A形アンカボルト

1．アンカボルト選定

項目（単位） ＼ 室外ユニット型式			RAS-AP140DG1	RAS-AP160DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP280DG1	RAS-AP335DG1
アンカボルト　本数		—	4				
アンカボルト　径	d	mm	M12				
アンカボルト　種類		—	J形・JA形				
必要スラブ厚さ		mm	150				
埋込長さ	L	mm	118				
	L_1	mm	54				

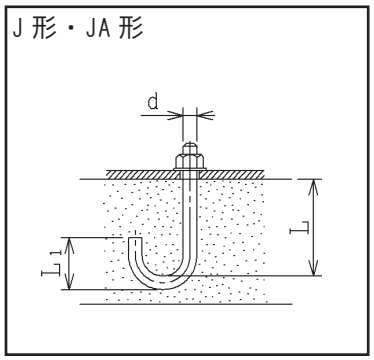

2．検討計算（設計用震度は局部震度法による）

項目（単位） ＼ 室外ユニット型式				RAS-AP140DG1	RAS-AP160DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP280DG1	RAS-AP335DG1
設計用　水平震度		K_H	—	1.5				
設計用　垂直震度		K_V	—	0.75				
製品質量　（運転質量）		W	kg	210		255		
重心高さ		h_G	cm	64.5		66.0		
ボルト～　重心間距離		l_G	cm	31.7		33.2		
アンカボルト　間距離		l_1	cm	72.9				
アンカボルト　本数		n_0	—	4				
アンカボルト　片側本数		n_t	—	2				
アンカボルト　断面積		A	cm^2	1.13				
判定	アンカボルト引抜荷重	計算値	Rb	kN	1.25		1.55	
		許容値	Ta	kN	12.0			
	せん断応力	計算値	τ	kN/cm²	0.68		0.83	
		許容値	fs	kN/cm²	10.1			
	引張応力	計算値	σ	kN/cm²	1.11		1.38	
		許容値	ft	kN/cm²	17.6			
			fts	kN/cm²	23.5		23.3	
判定結果			—	合　格				

(2) おねじ形メカニカル

1．アンカボルト選定

項目（単位） ＼ 室外ユニット型式		RAS-AP140DG1	RAS-AP160DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP280DG1	RAS-AP335DG1
アンカボルト　本数	—	4				
アンカボルト　径　d	mm	M12				
アンカボルト　種類	—	おねじ形メカニカル（後打ち式樹脂アンカー形）				
必要スラブ厚さ	mm	120以上				
埋込長さ　L	mm	60（90）				

※（　）内は後打ち式樹脂アンカー形を使用した場合の値を示します．

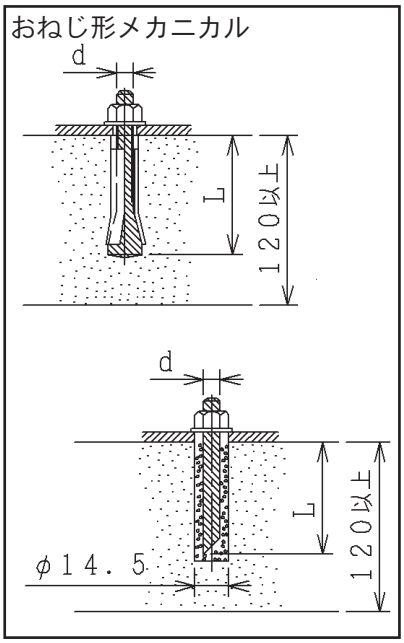

2．検討計算（設計用震度は局部震度法による）

項目（単位） ＼ 室外ユニット型式				RAS-AP140DG1	RAS-AP160DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP280DG1	RAS-AP335DG1
設計用　水平震度		K_H	—	1.5				
設計用　垂直震度		K_V	—	0.75				
製品質量　（運転質量）		W	kg	210		255		
重心高さ		h_G	cm	64.5		66.0		
ボルト～　重心間距離		l_G	cm	31.7		33.2		
アンカボルト　間距離		l_1	cm	72.9				
アンカボルト　本数		n_0	—	4				
アンカボルト　片側本数		n_t	—	2				
アンカボルト　断面積		A	cm^2	1.13				
判定	アンカボルト引抜荷重	計算値	Rb	kN	1.25		1.55	
		許容値	Ta	kN	6.70（9.20）			
	せん断応力	計算値	τ	kN/cm²	0.68		0.83	
		許容値	fs	kN/cm²	10.1			
	引張応力	計算値	σ	kN/cm²	1.11		1.38	
		許容値	ft	kN/cm²	17.6			
			fts	kN/cm²	23.5		23.3	
判定結果			—	合　格				

※（　）内は後打ち式樹脂アンカー形を使用した場合の値を示します．

(3) J 形・JA形アンカボルト (SUS)

1．アンカボルト選定

項目（単位） ＼ 室外ユニット型式			RAS-AP140DG1	RAS-AP160DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP280DG1	RAS-AP335DG1
アンカボルト　本数		—	4				
アンカボルト　径	d	mm	M12				
アンカボルト　種類		—	J形・JA形				
必要スラブ厚さ		mm	150				
埋込長さ	L	mm	118				
	L_1	mm	54				

J 形・JA 形



2．検討計算（設計用震度は局部震度法による）

項目（単位） ＼ 室外ユニット型式				RAS-AP140DG1	RAS-AP160DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP280DG1	RAS-AP335DG1
設計用　水平震度		K_H	—	1.5				
設計用　垂直震度		K_V	—	0.75				
製品質量　（運転質量）		W	kg	210		255		
重心高さ		h_G	cm	64.5		66.0		
ボルト～　重心間距離		l_G	cm	31.7		33.2		
アンカボルト　間距離		l_1	cm	72.9				
アンカボルト　本数		n_0	—	4				
アンカボルト　片側本数		n_t	—	2				
アンカボルト　断面積		A	cm^2	1.13				
判定	アンカボルト引抜荷重	計算値 Rb	kN	1.25		1.55		
		許容値 Ta	kN	12.0				
	せん断応力	計算値 τ	kN/cm^2	0.68		0.83		
		許容値 fs	kN/cm^2	9.12				
	引張応力	計算値 σ	kN/cm^2	1.11		1.38		
		許容値 ft	kN/cm^2	15.8				
		fts	kN/cm^2	21.0		20.8		
判定結果			—	合　格				

(4) おねじ形メカニカル (SUS)

1．アンカボルト選定

項目（単位） ＼ 室外ユニット型式			RAS-AP140DG1	RAS-AP160DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP280DG1	RAS-AP335DG1
アンカボルト　本数		—	4				
アンカボルト　径	d	mm	M12				
アンカボルト　種類		—	おねじ形メカニカル（後打ち式樹脂アンカー形）				
必要スラブ厚さ		mm	120以上				
埋込長さ	L	mm	60（90）				

※（ ）内は後打ち式樹脂アンカー形を使用した場合の値を示します．

おねじ形メカニカル

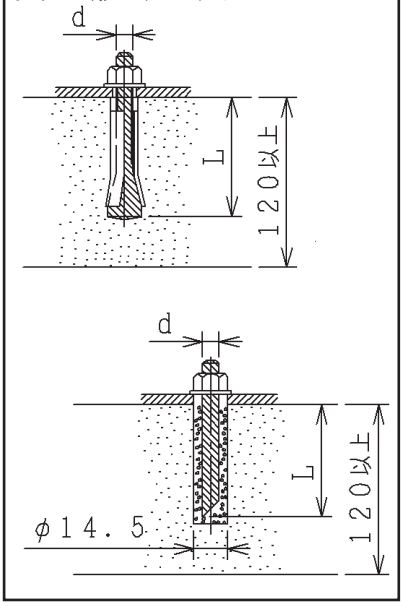

2．検討計算（設計用震度は局部震度法による）

項目（単位） ＼ 室外ユニット型式				RAS-AP140DG1	RAS-AP160DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP280DG1	RAS-AP335DG1
設計用　水平震度		K_H	—	1.5				
設計用　垂直震度		K_V	—	0.75				
製品質量　（運転質量）		W	kg	210		255		
重心高さ		h_G	cm	64.5		66.0		
ボルト～　重心間距離		l_G	cm	31.7		33.2		
アンカボルト　間距離		l_1	cm	72.9				
アンカボルト　本数		n_0	—	4				
アンカボルト　片側本数		n_t	—	2				
アンカボルト　断面積		A	cm^2	1.13				
判定	アンカボルト引抜荷重	計算値 Rb	kN	1.25		1.55		
		許容値 Ta	kN	6.70（9.20）				
	せん断応力	計算値 τ	kN/cm^2	0.68		0.83		
		許容値 fs	kN/cm^2	9.12				
	引張応力	計算値 σ	kN/cm^2	1.11		1.38		
		許容値 ft	kN/cm^2	15.8				
		fts	kN/cm^2	21.0		20.8		
判定結果			—	合　格				

※（ ）内は後打ち式樹脂アンカー形を使用した場合の値を示します．

≪水平震度 2.0 / 垂直震度 1.0 の場合≫

(1) J 形・JA形アンカボルト

1．アンカボルト選定

項目（単位） ＼ 室外ユニット型式			RAS-AP140DG1	RAS-AP160DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP280DG1	RAS-AP335DG1
アンカボルト　本数		—	4				
アンカボルト　径	d	mm	M12				
アンカボルト　種類		—	J形・JA形				
必要スラブ厚さ		mm	150				
埋込長さ	L	mm	118				
	L_1	mm	54				

J 形・JA 形



2．検討計算（設計用震度は局部震度法による）

項目（単位） ＼ 室外ユニット型式				RAS-AP140DG1	RAS-AP160DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP280DG1	RAS-AP335DG1
設計用　水平震度		K_H	—	2.0				
設計用　垂直震度		K_V	—	1.0				
製品質量　（運転質量）		W	kg	210		255		
重心高さ		h_G	cm	64.5		66.0		
ボルト～　重心間距離		l_G	cm	31.7		33.2		
アンカボルト　間距離		l_1	cm	72.9				
アンカボルト　本数		n_0	—	4				
アンカボルト　片側本数		n_t	—	2				
アンカボルト　断面積		A	cm^2	1.13				
判定	アンカボルト引抜荷重	計算値	Rb	kN	1.82		2.26	
		許容値	Ta	kN	12.0			
	せん断応力	計算値	τ	kN/cm²	0.91		1.11	
		許容値	fs	kN/cm²	10.1			
	引張応力	計算値	σ	kN/cm²	1.61		2.00	
		許容値	ft	kN/cm²	17.6			
			fts	kN/cm²	23.2		22.9	
判定結果			—	合　格				

(2) おねじ形メカニカル

1．アンカボルト選定

項目（単位） ＼ 室外ユニット型式			RAS-AP140DG1	RAS-AP160DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP280DG1	RAS-AP335DG1
アンカボルト　本数		—	4				
アンカボルト　径	d	mm	M12				
アンカボルト　種類		—	おねじ形メカニカル（後打ち式樹脂アンカー形）				
必要スラブ厚さ		mm	120以上				
埋込長さ	L	mm	60（90）				

※（　）内は後打ち式樹脂アンカー形を使用した場合の値を示します．

おねじ形メカニカル

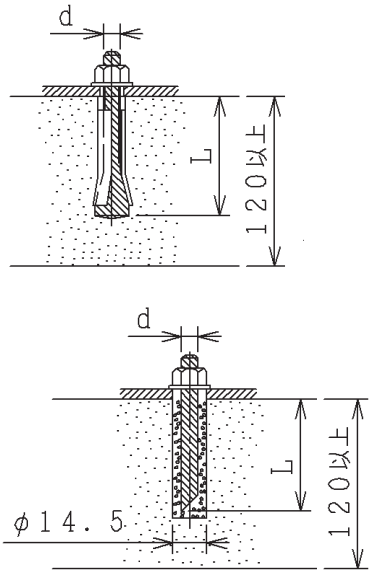

2．検討計算（設計用震度は局部震度法による）

項目（単位） ＼ 室外ユニット型式				RAS-AP140DG1	RAS-AP160DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP280DG1	RAS-AP335DG1
設計用　水平震度		K_H	—	2.0				
設計用　垂直震度		K_V	—	1.0				
製品質量　（運転質量）		W	kg	210		255		
重心高さ		h_G	cm	64.5		66.0		
ボルト～　重心間距離		l_G	cm	31.7		33.2		
アンカボルト　間距離		l_1	cm	72.9				
アンカボルト　本数		n_0	—	4				
アンカボルト　片側本数		n_t	—	2				
アンカボルト　断面積		A	cm^2	1.13				
判定	アンカボルト引抜荷重	計算値	Rb	kN	1.82		2.26	
		許容値	Ta	kN	6.70（9.20）			
	せん断応力	計算値	τ	kN/cm²	0.91		1.11	
		許容値	fs	kN/cm²	10.1			
	引張応力	計算値	σ	kN/cm²	1.61		2.00	
		許容値	ft	kN/cm²	17.6			
			fts	kN/cm²	23.2		22.9	
判定結果			—	合　格				

※（　）内は後打ち式樹脂アンカー形を使用した場合の値を示します．

(3) J 形・J A形アンカボルト (SUS)

1．アンカボルト選定

項目（単位） ＼ 室外ユニット型式			RAS-AP140DG1	RAS-AP160DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP280DG1	RAS-AP335DG1
アンカボルト　本数		—	4				
アンカボルト　径	d	mm	M12				
アンカボルト　種類		—	J形・JA形				
必要スラブ厚さ		mm	150				
埋込長さ	L	mm	118				
	L_1	mm	54				

J 形・JA 形



2．検討計算（設計用震度は局部震度法による）

項目（単位） ＼ 室外ユニット型式				RAS-AP140DG1	RAS-AP160DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP280DG1	RAS-AP335DG1
設計用　水平震度		K_H	—	2.0				
設計用　垂直震度		Kv	—	1.0				
製品質量　（運転質量）		W	kg	210		255		
重心高さ		h_G	cm	64.5		66.0		
ボルト～　重心間距離		l_G	cm	31.7		33.2		
アンカボルト　間距離		l_1	cm	72.9				
アンカボルト　本数		n_0	—	4				
アンカボルト　片側本数		n_t	—	2				
アンカボルト　断面積		A	cm^2	1.13				
判定	アンカボルト引抜荷重	計算値 Rb	kN	1.82		2.26		
		許容値 Ta	kN	12.0				
	せん断応力	計算値 τ	kN/cm^2	0.91		1.11		
		許容値 fs	kN/cm^2	9.12				
	引張応力	計算値 σ	kN/cm^2	1.61		2.00		
		許容値 ft	kN/cm^2	15.8				
		fts	kN/cm^2	20.7		20.4		
判定結果			—	合　格				

(4) おねじ形メカニカル (SUS)

1．アンカボルト選定

項目（単位） ＼ 室外ユニット型式			RAS-AP140DG1	RAS-AP160DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP280DG1	RAS-AP335DG1
アンカボルト　本数		—	4				
アンカボルト　径	d	mm	M12				
アンカボルト　種類		—	おねじ形メカニカル（後打ち式樹脂アンカー形）				
必要スラブ厚さ		mm	120以上				
埋込長さ	L	mm	60（90）				

※（　）内は後打ち式樹脂アンカー形を使用した場合の値を示します．

おねじ形メカニカル

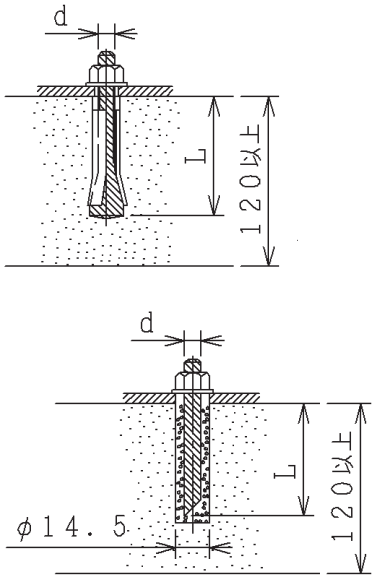

2．検討計算（設計用震度は局部震度法による）

項目（単位） ＼ 室外ユニット型式				RAS-AP140DG1	RAS-AP160DG1	RAS-AP224DG1	RAS-AP280DG1	RAS-AP335DG1
設計用　水平震度		K_H	—	2.0				
設計用　垂直震度		Kv	—	1.0				
製品質量　（運転質量）		W	kg	210		255		
重心高さ		h_G	cm	64.5		66.0		
ボルト～　重心間距離		l_G	cm	31.7		33.2		
アンカボルト　間距離		l_1	cm	72.9				
アンカボルト　本数		n_0	—	4				
アンカボルト　片側本数		n_t	—	2				
アンカボルト　断面積		A	cm^2	1.13				
判定	アンカボルト引抜荷重	計算値 Rb	kN	1.82		2.26		
		許容値 Ta	kN	6.70（9.20）				
	せん断応力	計算値 τ	kN/cm^2	0.91		1.11		
		許容値 fs	kN/cm^2	9.12				
	引張応力	計算値 σ	kN/cm^2	1.61		2.00		
		許容値 ft	kN/cm^2	15.8				
		fts	kN/cm^2	20.7		20.4		
判定結果			—	合　格				

※（　）内は後打ち式樹脂アンカー形を使用した場合の値を示します．

4 防錆処理仕様書

■標準／高効率 共通

(1) 標準仕様

対象製品	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコンディショナ　室外ユニット (RAS−AP224DS3〜AP1500DS3) (RAS−AP140DG1〜AP1000DG1)		仕様	標準仕様
適用箇所		素材	塗装仕様（膜厚）	
外板カバー		プレコート鋼板 (塗装溶融亜鉛メッキ鋼板)	リン酸亜鉛被膜化成処理 ポリエステル系樹脂 プレコート処理	外表面のみ (合計15μm以上)
底ベース		高耐食性メッキ鋼板 (溶融アルミニウムーマグネシウムー 亜鉛合金メッキ鋼板)	――	
ベース（足部）		合金化処理亜鉛鋼板	リン酸亜鉛被膜化成処理 エポキシ系樹脂焼付塗装	全面 (合計15μm以上)
外板保護アミ		軟鋼線材	ポリエチレンコーティング（300μm以上）	
電気品箱		亜鉛鋼板	――	
ツケイタ類				
熱交換器	フィン	エポキシ系樹脂コート 処理アルミニウム	――	
	側板	亜鉛鋼板	――	
冷凍サイクル配管	銅管ロー付部	銅管	――	
	銅管外表部	銅管	――	
送風機	電動機架台	亜鉛鋼板	――	
	電動機	アルミダイキャスト	――	
	羽根	ＡＳ−Ｇ樹脂	――	
ベルマウス		ＰＰ樹脂	――	
アキュムレータ		炭素鋼鋼管	リン酸亜鉛被膜化成処理 エポキシ系樹脂焼付塗装 外表面のみ	合計15μm以上
オイルセパレータ		銅管	――	
外装用ねじ類		ステンレス	――	

注記1．ネジ穴、端面部、コーナ部及び板金と板金が重なる部分で、直接露出しない板金部等の塗膜厚さは、本塗装仕様の塗膜より薄くなります．また、外板等の裏面で直接風雨のかからない面の塗膜厚さは、本塗装仕様の塗膜より薄くなります．
2．製品改良のため、予告なしに仕様を変更することがあります．

1．弊社標準仕様は、塗料との密着性を改善した塗装用亜鉛鋼板（プレコート鋼板）および高耐食性メッキ鋼板の採用等により、優れた耐食性を発揮します．
しかし、設置場所の多様化に伴い、標準仕様のままでの対応のむずかしいケースも増えています．
例えば（1）海岸線に隣接し、塩害を受けやすい場所
（2）海岸線の工業地帯で塩害や煙害を受けやすい場所
（3）工業地帯ではないがゴミ焼却炉等の煙害を受けやすい場所
（4）交通渋滞地域で排気ガスの影響を受けやすい場所
（5）温泉地域の硫化ガスの多い場所
（6）燃焼器の排気を吸込む場所
これらの場所で使用する場合に延命をはかるためにはさらに耐食性を向上させた「ＪＲＡ耐塩害仕様」「ＪＲＡ耐重塩害仕様」をご使用ください．
ＪＲＡ９００２では適用の方法として下記の様に記載されています．
「ＪＲＡ耐塩害仕様」：潮風にはかからないがその雰囲気にある様な場所に設置する．
「ＪＲＡ耐重塩害仕様」：潮風の影響を受ける場所に設置する．

2．「ＪＲＡ耐塩害仕様」「ＪＲＡ耐重塩害仕様」とは日本冷凍空調工業会標準規格ＪＲＡ９００２（空調機器の耐塩害試験基準）に基づいています．

(2) JRA 耐塩害仕様

対象製品	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコンディショナ　室外ユニット (RAS−AP224DS3〜AP1500DS3) (RAS−AP140DG1〜AP1000DG1)	仕様	JRA 耐塩害仕様

適用箇所		素材	塗装仕様（膜厚）	
外板カバー		プレコート鋼板 （塗装溶融亜鉛メッキ鋼板）	リン酸亜鉛被膜化成処理 ポリエステル系樹脂プレコート処理 アクリル系樹脂焼付塗装	外表面のみ (合計30μm以上)
底ベース		合金化処理亜鉛鋼板	リン酸亜鉛被膜化成処理 アクリル系樹脂焼付塗装	全面 (合計30μm以上)
ベース（足部）		合金化処理亜鉛鋼板	リン酸亜鉛被膜化成処理 エポキシ系樹脂焼付塗装	全面 (合計30μm以上)
外板保護アミ		軟鋼線材	ポリエチレンコーティング（300μm以上）	
電気品箱		亜鉛鋼板	——	
ツケイタ類		亜鉛鋼板または 合金化処理亜鉛鋼板	リン酸亜鉛被膜化成処理 アクリル系またはポリエステル系樹脂 焼付塗装(15μm以上) （バンド、ステー、ツケイタ等の小物は 亜鉛鋼板のままとする．）	
熱交換器	フィン	エポキシ系樹脂コート 処理アルミニウム	——	
	側板	亜鉛鋼板	アクリル系樹脂クリア塗装	
冷凍サイクル配管	銅管ロー付部	銅管	アクリル系樹脂クリア塗装	
	銅管外表部	銅管	——	
送風機	電動機架台	合金化処理亜鉛鋼板	リン酸亜鉛被膜化成処理 アクリル系またはポリエステル系樹脂 焼付塗装(15μm以上)	
	電動機	アルミダイキャスト	アクリル系樹脂クリア塗装	
	羽根	ASG樹脂	——	
ベルマウス		PP樹脂	——	
アキュムレータ		炭素鋼鋼管	リン酸亜鉛被膜化成処理 エポキシ系樹脂焼付塗装 外表面のみ	合計70μm以上
オイルセパレータ		銅管	——	
外装用ねじ類		ステンレス	——	

注記1．ネジ穴、端面部、コーナ部及び板金と板金が重なる部分で、直接露出しない板金部等の塗膜厚さは、本塗装仕様の塗膜より薄くなります．また、外板等の裏面で直接風雨のかからない面の塗膜厚さは、本塗装仕様の塗膜より薄くなります．
2．製品改良のため、予告なしに仕様を変更することがあります．

1．「JRA耐塩害仕様」とは日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002（空調機器の耐塩害試験基準）に基づいています．
2．据付上及び維持管理上のご注意
JRA9002にも記載されておりますが、本仕様品を使用した場合でも下記の用な配慮が必要です．
（1）海水飛沫及び潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置すること．
（波しぶき等が直接かかる場所への設置は避けてください．）
（2）外装パネルに付着した海塩粒子が雨水によって十分洗浄されるように配慮（例えば室外ユニットには日除け等取付けない）すること．
（3）室外ユニット底ベース内への水の滞留は、著しく腐食作用を促進させるため、底ベース内の水抜け性を損なわないように、傾き等に注意すること．
（4）海岸地帯への据付品については、付着した塩分等を除去するために定期的に水洗いを行なうこと．
（5）据付、メンテナンス等で付いた傷は、補修すること．
（6）機器の状態を定期的に点検すること．（必要に応じて再防錆処置や部品交換等を実施してください）

(3) JRA 耐重塩害仕様

対象製品	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコンディショナ　室外ユニット (RAS-AP224DS3~AP1500DS3) (RAS-AP140DG1~AP1000DG1)	仕様	JRA 耐重塩害仕様

適用箇所		素材	塗装仕様（膜厚）	
外板カバー		プレコート鋼板 (塗装溶融亜鉛メッキ鋼板)	リン酸亜鉛被膜化成処理 ポリエステル系樹脂プレコート処理 アクリル系樹脂焼付塗装	外表面のみ (合計45μm以上)
底ベース		合金化処理亜鉛鋼板	リン酸亜鉛被膜化成処理 アクリル系樹脂焼付塗装	全面 (合計45μm以上)
ベース（足部）		合金化処理亜鉛鋼板	リン酸亜鉛被膜化成処理 エポキシ系樹脂焼付塗装	全面 (合計45μm以上)
外板保護アミ		軟鋼線材	ポリエチレンコーティング（300μm以上）	
電気品箱		合金化処理亜鉛鋼板	リン酸亜鉛被膜化成処理 アクリル系またはポリエステル系樹脂焼付塗装(15μm以上) （バンド、ステー、ツケイタ等の小物は亜鉛鋼板のままとする．）	
ツケイタ類		亜鉛鋼板または 合金化処理亜鉛鋼板		
熱交換器	フィン	エポキシ系樹脂コート 処理アルミニウム	アクリル系樹脂クリア塗装	
	側板	合金化処理亜鉛鋼板	リン酸亜鉛被膜化成処理 アクリル系樹脂焼付塗装（15μm以上）	
冷凍サイクル配管	銅管ロー付部	銅管	アクリル系樹脂クリア塗装	
	銅管外表部	銅管	――	
送風機	電動機架台	合金化処理亜鉛鋼板	リン酸亜鉛被膜化成処理 アクリル系またはポリエステル系樹脂焼付塗装(15μm以上)	
	電動機	アルミダイキャスト	アクリル系樹脂クリア塗装	
	羽根	AS－G樹脂	――	
ベルマウス		PP樹脂	――	
アキュムレータ		炭素鋼鋼管	リン酸亜鉛被膜化成処理 エポキシ系樹脂焼付塗装 外表面のみ	合計70μm以上
オイルセパレータ		銅管	――	
外装用ねじ類		ステンレス	――	

注記１．ネジ穴、端面部、コーナ部及び板金と板金が重なる部分で、直接露出しない板金部等の塗膜厚さは、本塗装仕様の塗膜より薄くなります．また、外板等の裏面で直接風雨のかからない面の塗膜厚さは、本塗装仕様の塗膜より薄くなります．
２．製品改良のため、予告なしに仕様を変更することがあります．

１．「JRA耐重塩害仕様」とは日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002（空調機器の耐塩害試験基準）に基づいています．
２．据付上及び維持管理上のご注意
JRA9002にも記載されておりますが、本仕様品を使用した場合でも下記の用な配慮が必要です．
（１）海水飛沫及び潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置すること．（波しぶき等が直接かかる場所への設置は避けてください．）
（２）外装パネルに付着した海塩粒子が雨水によって十分洗浄されるように配慮（例えば室外ユニットには日除け等取付けない）すること．
（３）室外ユニット底ベース内への水の滞留は、著しく腐食作用を促進させるため、底ベース内の水抜け性を損なわないように、傾き等に注意すること．
（４）海岸地帯への据付品については、付着した塩分等を除去するために定期的に水洗いを行なうこと．
（５）据付、メンテナンス等で付いた傷は、補修すること．
（６）機器の状態を定期的に点検すること．（必要に応じて再防錆処置や部品交換等を実施してください）
（７）基礎部品の排水性を確保すること．

1 冷媒漏えい点検制度について

JRA GL-14「冷凍空調機器の冷媒漏えい防止ガイドライン」に基づく冷媒漏えい点検実施のお願い

本製品を所有されているお客様に、製品の性能を維持していただくために、また、冷媒フロン類を適切に管理していただくために定期的な冷媒漏えい点検(有償)をお願いします。定期的な漏えい点検では、漏えい点検資格者による「漏えい点検記録簿」によって、製品を設置した時から廃棄するまでの全ての点検記録が記載されますので、本製品を設置工事された工事業者様から「漏えい点検記録簿」を受け取り、記載内容の確認と記録簿の管理(管理委託を含む)をお願いします。点検頻度など、定期的な冷媒漏えい点検に関する詳細は下記のサイトをご覧いただくか、お買い上げのお店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。

JRA GL-14　　http://www.jraia.or.jp/index.html
フロン漏えい点検制度　http://www.jarac.or.jp/roei/

(1) 点検制度の概要

①定期的な冷媒漏えい点検について

業務用空調機器は、機器1系統あたりの冷媒充てん量を、表1に示す地球温暖化係数を用いて二酸化炭素の量に換算した値と設置形態の組み合わせにより製品を区分し(表2参照)、表3に示す頻度で定期点検を実施することになります。

表1　主な冷媒の地球温暖化係数

冷媒	地球温暖化係数 (GWP 100年値)
R22	1810
R407C	1770
R410A	2090

表2　製品区分表

製品区分	設置形態	充てん量のCO_2換算値 (CO_2換算トン)	参考1;R410Aでの 冷媒量の目安(kg)	参考2;R407Cでの 冷媒量の目安(kg)
A	1.一体型 2.現地施工形	6以下	2.87以下	3.39以下
B		6超～20以下	2.87超～9.57以下	3.39超～11.30以下
C		20超～200以下	9.57超～95.69以下	11.30超～112.99
D		200超～600以下	95.69超～287.08	112.99超～338.98
E		600超	287.08超	338.98超

表3　漏えい点検基準表

製品区分		設置形態	充てん量のCO_2換算値 (CO_2換算トン)	年間点検回数(回/年) 空調用（※） 自動漏えい検知装置	
				なし	あり
A	A-1	一体型	6以下		
	A-2	現地施工形		a	a
B	B-1	一体型	6超～20以下	a	a
	B-2	現地施工形		a	a
C	C-1	一体型	20超～200以下	1	c
	C-2	現地施工形		2	1
D	D-1	一体型	200超～600以下	2	1
	D-2	現地施工形		2	1
E	E-1	一体型	600超	2	1
	E-2	現地施工形		2	1

ⓐ 表3の”/”は、漏えい点検を実施しないが、機器設置時には「漏えい点検記録簿」に設置記録を記載する。
ⓑ 表3の”a”は、機器設置時の試運転時に、冷媒漏えいしていないことを工事業者などが確認し、「漏えい点検記録簿」に結果を記載する。
ⓒ 表3の”c”は、機器設置時の試運転時に、冷媒漏えいしていないことを工事業者などが確認し、設置後3年ごとに1回の周期で定期点検を行う。
ⓓ 表3の”1”は、機器設置時の試運転時に、冷媒漏えいしていないことを工事業者などが確認し、設置後1年ごとに1回の周期で定期点検を行う。
ⓔ 表3の”2”は、機器設置時の試運転時に、冷媒漏えいしていないことを工事業者などが確認し、設置後1年ごとに2回の周期(6カ月に1回の周期)で定期点検を行う。
ⓕ 表3の”※”は、産業用途の空調を含む。

②漏えい点検資格者について

冷媒漏えい点検は、冷凍空調機器の状況、運転性能から冷媒漏えいの有無を判断する必要があり、点検者は一定の基準の冷凍システムに関する技術力が求められております。また、漏えいが予想された場合、直接法で漏えい箇所を特定しなければならないため、漏えい検知器の種類、特徴、使用法についても習熟している必要があります。そのため、冷媒漏えい点検に従事する者は、漏えい点検資格を保有しなければなりません。

なお、当該資格は(社)日本冷凍空調設備工業連合会の「業務用冷凍空調機器フルオロカーボン漏えい点検資格者規定」を満たすものとなっております。

③「漏えい点検記録簿」について

「漏えい点検記録簿」は、以下に示す事項を時系列に沿って連続的に記録できるものとなっております。
なお、「漏えい点検記録簿」は製造者が発行し、冷凍空調機器の所有者が保管することになっております。

ⓐ 設置確認記録(機器の型式・製造年月・機器番号・冷媒の種類・初期充てん量・気密試験の結果・所有者・設置日時・設置作業責任者)
ⓑ 冷媒の漏えい点検を行った場合は以下に示す事項
　ⅰ）作業者の名前・所属・住所・連絡先(電話など)
　ⅱ）目視・間接法・直接法による漏えい点検結果
ⓒ 冷媒の漏えいが発見された場合、以下に示す事項
　ⅰ）漏えい箇所
　ⅱ）処置方法
　ⅲ）冷媒回収・追加量

●冷媒漏えい点検記録簿および冷媒漏えい点検チェックリスト（裏面）の網掛け部分の項目については、必ずご記入願います。
ご記入後、本用紙をお客様にお渡しいただき、保管いただくように依頼してください。
●機器1系統あたりの冷媒充てん量が二酸化炭素の量に換算して20 CO_2換算トン(R410Aの場合9.57kg、R407Cの場合11.30kgに相当)
を超える場合は定期的な冷媒漏えい点検をお願いします。

冷媒漏えい点検記録簿

年　月　日～　年　月　日

管理番号	

施設所有者				設備製造者			
施設名称		系統名		設置年月日			
施設所在地		電話		使用機器	型式		製品区分	
運転管理責任者		電話			製番		設置方式	
点検事業者 会社名		責任者			用途	空調用	検知装置	
点検事業者 所在地		電話		冷媒量(kg)	合計充填量	合計回収量	合計排出量	排出係数(%)
使用冷媒		初期充填量(kg)		点検周期	基準		実績(月)	

作業年月日	点検理由	充填量(kg)	回収量(kg)	監視・検知手段(最終)	センサー型式	センサー感度	点検者名	資格者証No.	チェックリストNo.	確認者
	試運転（初期充てん）			気密試験（N2）					試運転001	

点検記録簿（裏面）

冷媒漏えい点検チェックリスト　チェックリストNo. 試運転001

作業年月日	年　月　日	漏えい点検理由	試運転（初期充てん）
空調機の構成	施設番号または設置場所	製品機種名	製造番号

	点検方法	監視・検知手段	漏えい有無	点検部位・状態量	判断理由
①	ｼｽﾃﾑ漏えい点検	気密試験（N2）			
②					
③					
④					

直接点検箇所

漏えい箇所
写真添付
（多い場合は別紙）

漏えい箇所（上図に×印で記入）・判断理由

考えられる要因

処置

点検結果	□ 漏えい箇所はありませんでした　□ 上記の箇所で漏えいがありましたが修復しました		
		点検者名	

お問い合わせは下記へどうぞ

●技術的なお問い合わせは下記へどうぞ

日立アプライアンス　技術相談センター

TEL:0120-578-011〈携帯電話からも可〉
受付時間 / 9:00 ～ 17:00(土日祭日を除く)

FAX:0120-578-012〈365 日・24 時間受付〉

●修理のご依頼は、お買い上げ店へご依頼ください。
●お買い上げ店が不明な場合等は、下記へご依頼ください。

日立アプライアンス 空調修理コールセンター

TEL:0120-649-020〈携帯電話からも可〉
受付時間 / 365 日・24 時間受付

FAX:0120-649-021〈365 日・24 時間受付〉

●お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通信内容を記録（録音など）させていただくことがあります。
●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては、弊社のグループ会社に個人情報を提供し、対応させていただくことがあります。

日立アプライアンス株式会社

北日本支店	〒980-0802	仙台市青葉区二日町 9 番 7 号（大木青葉ビル）	(022)266-1321
北海道営業所	〒060-0809	札幌市北区北九条西三丁目 10-1(小田ビル 8F)	(011)717-5301
福島営業所	〒963-8023	郡山市緑町 5-15	(024)921-5550
関東支店	〒105-0022	東京都港区海岸一丁目 16 番 1 号（ニューピア竹芝サウスタワー）	(03)6403-4511
北陸支店	〒939-8214	富山市黒埼 627 番地 3	(076)429-4051
中部支店	〒460-0008	名古屋市中区栄三丁目 13 番 20 号（栄センタービル）	(052)251-0372
関西支店	〒550-0005	大阪市西区西本町一丁目 10 番 10 号（オーエックス西本町ビル）	(06)6531-9105
中四国支店	〒730-0051	広島市中区大手町三丁目 2 番 31 号（損保ジャパン広島大手町ビル 5 階）	(082)240-6152
四国営業所	〒760-0072	高松市花園町一丁目 1 番 5 号（らく楽花園ビル）	(087)833-8701
九州支店	〒815-0031	福岡市南区清水四丁目 9 番 17 号	(092)561-4851

●本製品ガイドブックに掲載した内容は、予告なしに変更することがあります。ご了承ください。
●無断転載・複写の禁止

SR-248　2012年9月作成　Printed in Japan(N)